



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 04 – 01/2025 – CE

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições.....	3
3	Descrição do evento.....	4
3.1	Mapa geolétrico da ENEL CE.....	5
3.2	Diagrama unifilar da ENEL CE	7
3.3	Subestações afetadas	7
3.4	Municípios afetados.....	8
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	9
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	9
4.2	Clientes afetados e impactos globais	10
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	12
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis	13
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	13
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento	13
5.2	Tempos médios de atendimento	14
6	Evidências do evento	15
6.1	Matérias jornalísticas	15
6.2	Evidências Fotográficas	19
	ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis	22
	ANEXO II - Laudo meteorológico	119

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a. falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b. interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;***
- d. suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e. suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f. interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g. interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h. interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i. interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL CE, no período de 14 a 15 de janeiro de 2025. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 8 do PRODIST. Esses módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021.

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição e resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora, desde que não tenha sido provocada ou agravada por esta, sendo elegíveis apenas as:

- *Decorrentes de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou*
- *Decorrentes de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme equação a seguir:*

$$2612 \times N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel CE.

CÁLCULO CHI PARA ENEL CE

- Quantidade Unidades consumidoras faturadas (*N*) em outubro de 2024 foram faturadas 3.778.497 unidades consumidoras.
- Valor limite CHI para Enel CE

$$2.612 \times 3.778.497^{0,35}$$

$$523.642 \text{ CHI}$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 04 – 01/2025 – CE refere-se à Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que afetou a área de concessão da Enel CE, no período de 14 a 15 de janeiro de 2025. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante o impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 866.776 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 523.642.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente e situações consequentes.

De acordo com o laudo emitido pelo Grupo STORM, o evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 14/01 a 15/01/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

Diante o exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros, conforme tabela 1:

Código único do evento:	004 – 01/2025 – CE
Código COBRADE:	1.3.1.2.0 – (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Quantidade de interrupções associadas:	747
Código único do Relatório:	ISE 04 – 01/2025 – CE

Tabela 1 – Atribuições de Registros dos Evento pela Distribuidora.

Este cenário foi atestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), empresa especializada em meteorologia, conforme ANEXO II, no qual se apresenta na íntegra, o Laudo Meteorológico, enquanto na Tabela 2 a seguir, um estrato que aborda a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Número/Código Evento	2025-004/ENEL CE
Número/Código do Laudo	004/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	05h00min 14/01 - 00h00min 15/01
Centro sul	05h00min 14/01 - 00h00min 15/01
Leste	10h00min 14/01 - 23h00min 14/01
Centro norte	05h00min 14/01 - 00h00min 15/01
Fortaleza	04h00min 14/01 - 00h00min 15/01
Metropolitana	04h00min 14/01 - 00h00min 15/01
Atlântico	05h00min 14/01 - 00h00min 15/01
Norte	06h00min 14/01 - 00h00min 15/01

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido no período de 14 a 15 de janeiro de 2025.

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS / IMPEDIMENTOS	EVIDÊNCIAS (AMOSTRAL)
14/01/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / ALDEOTA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / AQUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARÉ / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / CENTRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAÇABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JAGUARUANA III / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIBE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TAUAPE / TIANGUÁ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VARJOTA / VARZEA ALEGRE / VICOSA DO CEARÁ	747	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 7, 8, 9, 10 e 11 item 6.2

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora.

3.1 Mapa geoeletrico da ENEL CE

Conforme destacado anteriormente, o evento 004 – 01/2025 – CE causou impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel CE, apresenta-se abaixo o mapa geoeletrico da concessão, enquanto nos itens 3.3 e 3.4 poderão ser consultados os municípios e subestações.

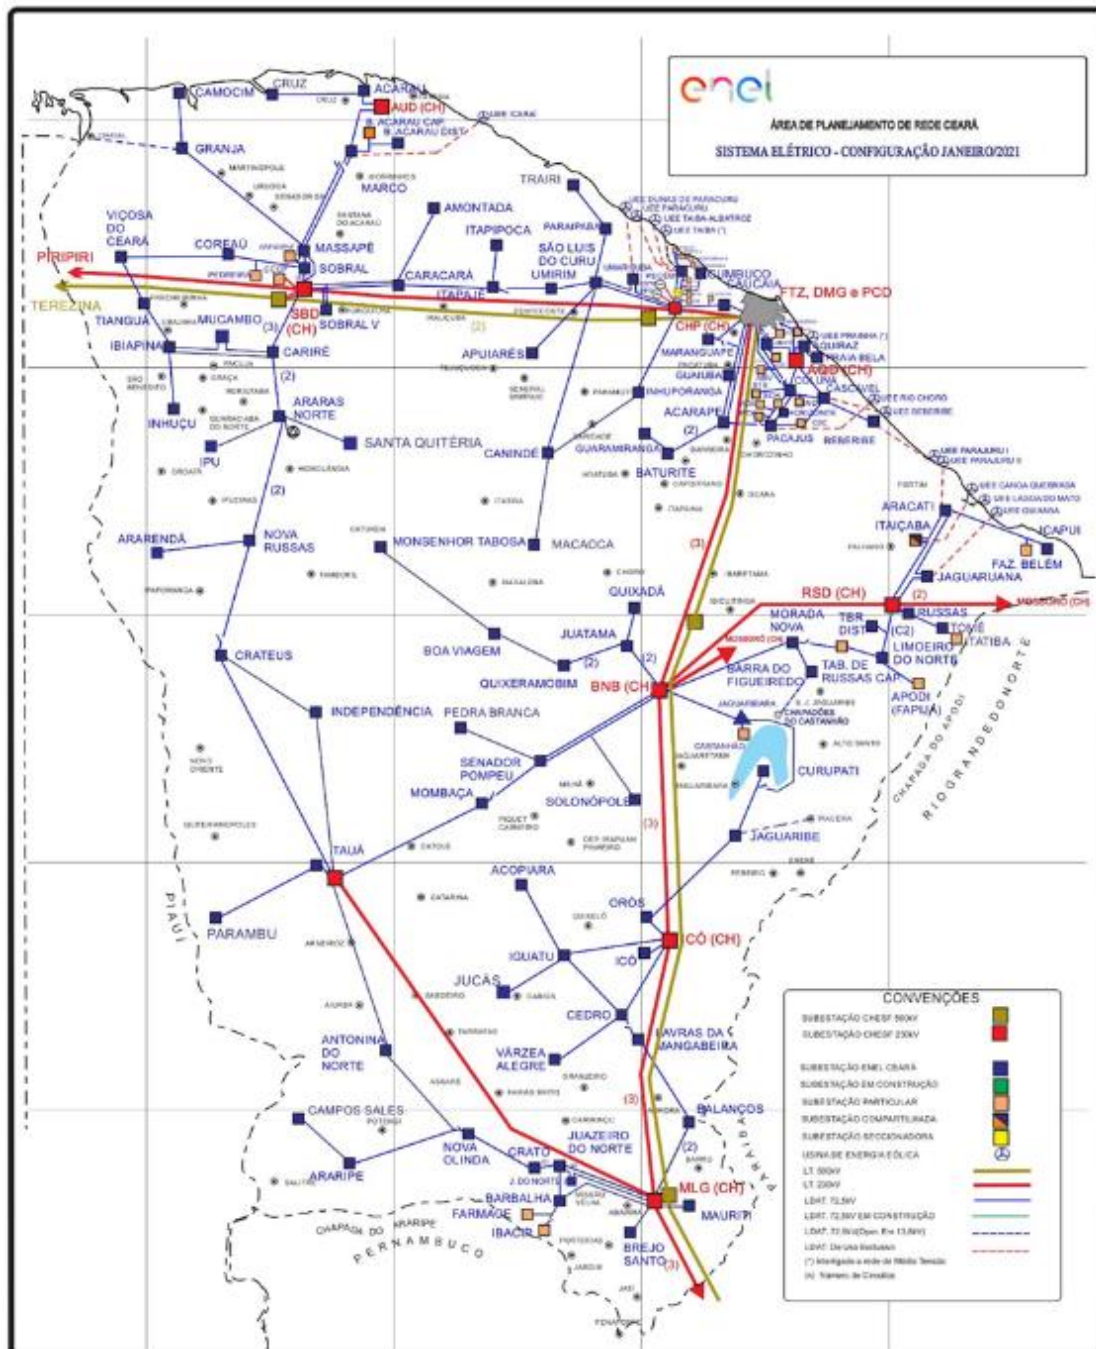


Figura 1 – Mapa geoeletrico da região afetada.

3.2 Diagrama unifilar da ENEL CE

Além do mapa geoeletrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar a Enel CE onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

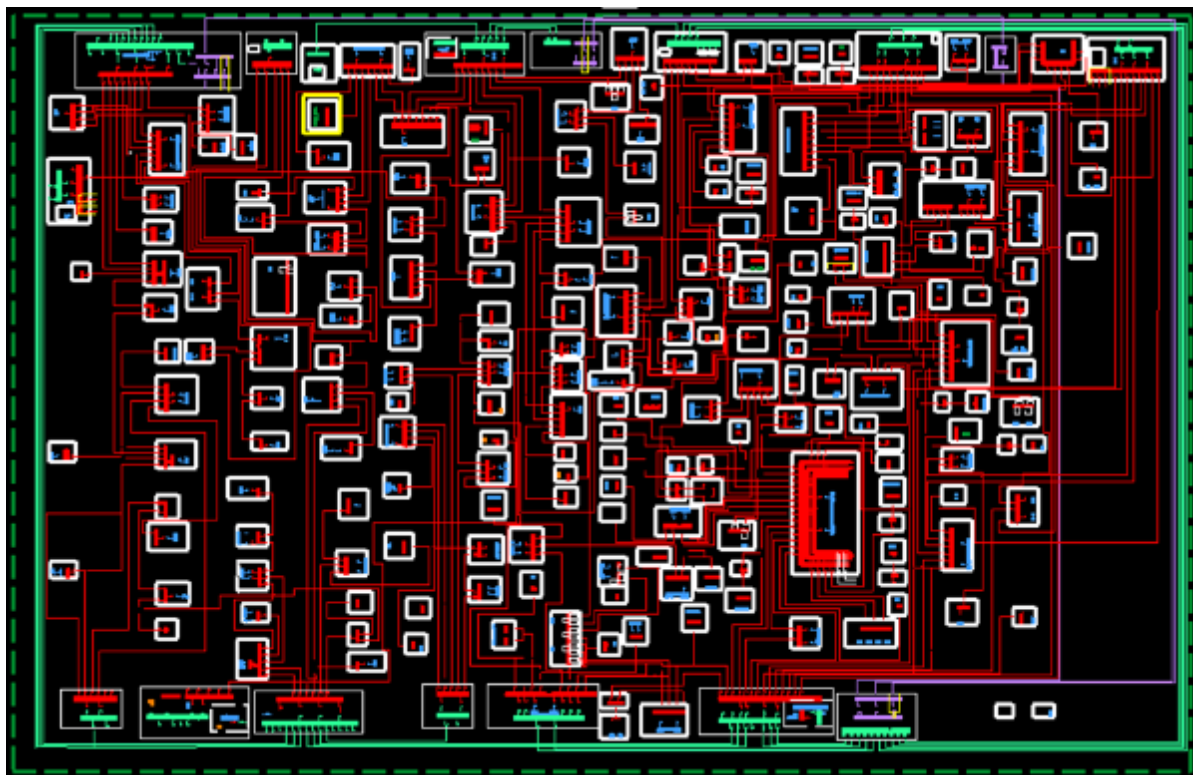


Figura 2 – Diagrama unifilar da região afetada

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel CE e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações afetadas, pode ser consultada nas tabelas 3 e 4.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela impactou parcialmente a área de concessão da ENEL CE, todavia, foram observadas o envolvimento do evento nas linhas em 121 subestações, conforme tabela 4.

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ACP	ACARAPE	42	DMC	DIAS MACEDO	83	MTB	MONSENHOR TABOSA
2	ACA	ACARAÚ	43	DIF	DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I	84	MNV	MORADA NOVA
3	ACR	ACOIARA	44	DMU	DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ	85	MCB	MUCAMBO
4	AGF	ÁGUA FRIA	45	DID	DISTRITO INDUSTRIAL II	86	MCP	MUCURIPE
5	ADT	ALDEOTA	46	ESB	EUSÉBIO	87	NVO	NOVA OLINDA
6	AMT	AMONTADA	47	GRJ	GRANJA	88	NVR	NOVA RUSSAS
7	ANN	ANTONINA DO NORTE	48	GCN	GUARACIABA DO NORTE	89	ORS	OROS
8	APR	APUIARÉS	49	GRM	GUARAMIRANGA	90	PCJ	PACAJUS
9	AQZ	AQUIRAZ	50	HRZ	HORIZONTE	91	PAP	PAPICU
10	ART	ARACATI	51	IBP	IBIAPINA	92	PCU	PARACURU
11	ARU	ARARAS I	52	ICH	ICÓ	93	PAR	PARAIPABA
12	ARR	ARARENDA	53	IGT	IGUATU	94	PBU	PARAMBU
13	ARP	ARARIPE	54	IDP	INDEPENDÊNCIA	95	PGB	PARANGABA
14	BXD	BAIXO ACARAU II	55	INH	INHUÇU	96	PCM	PECÉM

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
15	BLN	BALANÇO	56	INP	INHUPORANGA	97	PEB	PEDRA BRANCA
16	BLA	BALEIA	57	IPU	IPU	98	PCI	PICI
17	BNB	BANABUIU	58	ITC	ITAIÇABA	99	PDM	PINDORETAMA
18	BBL	BARBALHA	59	ITE	ITAPAJÉ	100	PTR	PORTEIRA
19	BCR	BARRA DO CEARÁ	60	ITP	ITAPERI	101	PRB	PRAIA BELA
20	BFG	BARRA DO FIGUEIREDO	61	ITK	ITAPIPOCA	102	PSK	PRESIDENTE KENNEDY
21	BRT	BATURITÉ	62	ITR	ITAREMA	103	QXD	QUIXADÁ
22	BBR	BEBERIBE	63	JAB	JABUTI	104	QXB	QUIXERAMOBIM
23	BVG	BOA VIAGEM	64	JGB	JAGUARIBE	105	RSU	RUSSAS I
24	BJD	BOM JARDIM	65	JGA	JAGUARUANA	106	SQT	SANTA QUITÉRIA
25	BMS	BONSUCESSO	66	JGT	JAGUARUANA III	107	SLC	SÃO LUIS DO CURU
26	BRJ	BREJO SANTO	67	JZN	JUAZEIRO DO NORTE	108	SNP	SENADOR POMPEU
27	CMM	CAMOCIM	68	JND	JUAZEIRO DO NORTE II	109	SBU	SOBRAL I
28	CPS	CAMPOS SALES	69	JCS	JUCÁS	110	SBQ	SOBRAL IV
29	CND	CANINDÉ	70	JMA	JUREMA	111	SBC	SOBRAL V
30	CRC	CARACARÁ	71	LVM	LAVRAS DA MANGABEIRA	112	SLP	OLONÓPOLE
31	CRE	CARIRÉ	72	LMN	LIMOEIRO DO NORTE	113	TAA	TAUÁ
32	CSL	CASCAVEL	73	MCA	MACAOCA	114	TAP	TAUAPE
33	CCA	CAUCAIA	74	MGY	MAGUARY	115	TNG	TIANGUÁ
34	CDO	CEDRO	75	MRG	MARANGUAPE	116	TRR	TRAIRI
35	CTO	CENTRO	76	MRC	MARCO	117	UMB	UMARITUBA
36	CLN	COLUNA	77	MSP	MASSAPÊ	118	UMR	UMIRIM
37	CRU	COREAÚ	78	MTI	MAURITI	119	VJG	VALE DO JAGUARIBE
38	CAT	CRATEÚS	79	MSJ	MESSEJANA	120	VRJ	VARJOTA
39	CRT	CRATO	80	MLG	MILAGRES	121	VRZ	VÁRZEA ALEGRE
40	CRZ	CRUZ	81	MBC	MOMBAÇA			
41	CMB	CUMBUCO	82	MDM	MONDUBIM			

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento.

3.4 Municípios afetados

Além disso, dentro da área de concessão da ENEL CE, como reflexo do evento, foram observadas consequências em 90 municípios da área de concessão, conforme demonstrado na tabela 5.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ACARAPE	24	CAUCAIA	47	JAGUARUANA	70	PEDRA BRANCA
2	ACARAÚ	25	CEDRO	48	JUAZEIRO DO NORTE	71	PINDORETAMA
3	ACOPIARA	26	COREAÚ	49	JUCÁS	72	PORTEIRA
4	AMONTADA	27	CRATEÚS	50	LAVRAS DA MANGABEIRA	73	QUIXADÁ
5	ANTONINA DO NORTE	28	CRATO	51	LIMOEIRO DO NORTE	74	QUIXERAMOBIM
6	APUIARÉS	29	CRUZ	52	MADALENA	75	RUSSAS
7	AQUIRAZ	30	EUSÉBIO	53	MARACANAU	76	SANTA QUITÉRIA
8	ARACATI	31	FORTALEZA	54	MARANGUAPE	77	SÃO BENEDITO
9	ARARENDÁ	32	GRANJA	55	MARCO	78	SÃO GONÇALO DO AMARANTE
10	ARARIPE	33	GUARACIABA DO NORTE	56	MASSAPÊ	79	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
11	BANABUIU	34	GUARAMIRANGA	57	MAURITI	80	SÃO LUÍS DO CURU
12	BARBALHA	35	HORIZONTE	58	MILAGRES	81	SENADOR POMPEU
13	BARRO	36	IBIAPINA	59	MOMBAÇA	82	SOBRAL
14	BATURITÉ	37	ICÓ	60	MONSENHOR TABOSA	83	OLONÓPOLES
15	BEBERIBE	38	IGUATU	61	MORADA NOVA	84	TAUÁ
16	BOA VIAGEM	39	INDEPENDÊNCIA	62	MUCAMBO	85	TIANGUÁ
17	BREJO SANTO	40	IPU	63	NOVA OLINDA	86	TRAIRI
18	CAMOCIM	41	IRACEMA	64	NOVA RUSSAS	87	UMIRIM
19	CAMPOS SALES	42	ITAIÇABA	65	ORÓS	88	VARJOTA
20	CANINDÉ	43	ITAPAJÉ	66	PACAJUS	89	VÁRZEA ALEGRE
21	CARIDADE	44	ITAPIPOCA	67	PARACURU	90	VIÇOSA DO CEARÁ
22	CARIRÉ	45	ITAREMA	68	PARAIPABA		
23	CASCAVEL	46	JAGUARIBE	69	PARAMBU		

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

A alta intensidade do evento em um curto espaço de tempo foi responsável pela atuação de equipamentos de proteção ao longo das linhas da Enel CE por diversos motivos associados a descargas atmosféricas, vendaval e chuvas.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela abaixo alguns casos concretos de incidências que contribuíram para a formação do CHI.

INCIDENCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA02031938	14/01/2025 20:48:25	15/01/2025 01:42:23	Centro-Sul	ICH	6.818	24.829,56	Chovia bastante no momento da ocorrência. Às 01h42min foi normalizando os 274 clientes restantes.
37357165	14/01/2025 16:49:04	15/01/2025 13:40:00	Norte	GCN	671	13.989,60	INH-PD-30B - Realizada inspeção na Média Tensão, reposto um elo de 20K na chave de ramal FJY3353 na fase 'C'. Causa: Descargas Atmosféricas.
BA02031646	14/01/2025 17:06:22	15/01/2025 01:10:38	Norte	GRJ	4.101	11.316,59	Localizado uma cadeia de isolador estourado na fase "B" devido descargas atmosféricas. Às 01h10min foi fechado o religador de linha RIW1742, normalizando os 428 clientes restantes.
BA02031516	14/01/2025 15:41:28	14/01/2025 21:35:38	Norte	CMM	11.293	10.837,43	Localizado condutor partido de Média Tensão na fase 'A' devido descargas atmosféricas. Às 21h35min foi fechada a chave UP de encontro RIW1859, normalizando os 7 clientes restantes.
BA02032184	14/01/2025 23:39:43	15/01/2025 05:57:45	Centro-Sul	CDO	1.624	8.508,02	Chuva no momento da ocorrência. Às 05h57min foi fechada a chave SGM4116, normalizando os 564 clientes restantes.
37354171	14/01/2025 14:06:04	14/01/2025 23:21:00	Sul	JND	874	7.632,48	4306 - Na chave de ramal FMJ1215 reposto um elo de 20K na fase 'A' e na FMJ1373 usado um elo de 10K na fase 'B'. Atuada devido a descargas atmosféricas que atingiram a rede de MT.
37399299	14/01/2025 19:35:02	16/01/2025 18:07:40	Atlântico	ACA	152	7.074,67	61029312 - Realizada inspeção na rede Média Tensão, reposto um elo de 8K fase 'A' na chave de ramal FOA0404. Causa: Chuva.
37353425	14/01/2025 13:17:11	16/01/2025 16:08:23	Metropolit ana	PDM	132	6.712,64	9432 - Na chave de ramal FKS2177 reposto elo de 20K nas fases 'A' e 'B'. Chovia forte no momento da ocorrência.
37363351	14/01/2025 21:08:43	15/01/2025 19:45:16	Metropolit ana	AQZ	260	5.878,38	7058 - Na chave de ramal FKU4838 reposto elo de 20K na fase 'C' devido a descarga atmosférica que atingiu a rede de MT.
37348723	14/01/2025 08:21:16	15/01/2025 17:11:47	Metropolit ana	PCJ	176	5.780,18	4316 - Na chave de ramal FHQ2291 reposto elo de 6K na fase 'A'. Chovia forte no momento da ocorrência.

Tabela 6 – Estrato de incidências com detalhamento dos problemas, causas e soluções.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL CE durante período do Evento, apresenta-se na tabela 5 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	SA	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora
5	CT	Câmara Transformadora

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
5	CN	Câmara Network
5	PM	Pad Mounted

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Dispositivo	Quantidade
DISMANCD	6
DISMANEST	18
DISMANLS	385
FUSIBLELS	1
Tramo de MT	19
Total Geral	412

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento.

Cabe destacar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intensão de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel CE possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 12 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Nota: Para as Áreas BR que possuem o sistema self healing instalado, citar a existência e a definição como sendo um o sistema que consiste em detectar uma falta em determinada seção da rede de distribuição e retornar planos de manobras contendo configurações admissíveis de operação para o isolamento do trecho do circuito afetado, e reconfigurar automaticamente a rede de forma a restabelecer o fornecimento de energia para uma parte das cargas afetadas, considerando restrições de operação e carregamento dos componentes da rede a fim de garantir a integridade do sistema, qualidade da energia e avaliar a nova coordenação da proteção do sistema após transferência de carga.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos (CI) na área de concessão da ENEL CE, a figura 3 apresenta a atipicidade vivenciada no período de 14 a 15 de janeiro de 2025, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

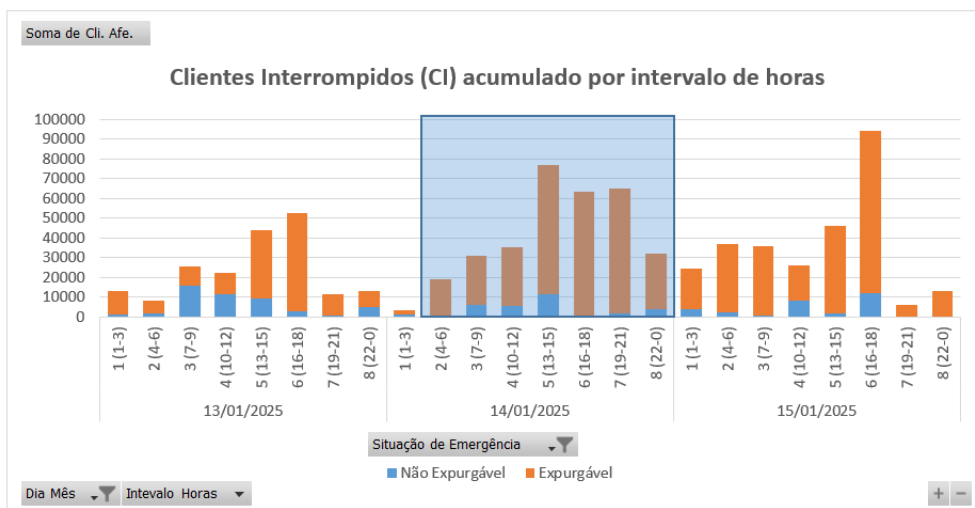


Figura 3 – Clientes Interrompidos (CI) acumulado por intervalo de horas

Na figura acima, as barras em azul representam a quantidade de clientes interrompidos simultaneamente em condições normais de operação, e as barras laranja os clientes interrompidos simultaneamente no período do evento. Destacou-se em laranja o intervalo do evento, para elencar as seguintes situações:

- Nas 12 horas anteriores ao início do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 22.491 clientes estavam desligados por diversas causas associadas à operação normal.
- Durante o período do evento, em média, a cada 3 horas, aproximadamente 45.992 clientes estavam desligados. Registrou-se um pico máximo de 76.707 clientes desligados no período de 13h às 15h do dia 14/01/2025.
- Após 12 horas do fim do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 35.101 clientes estavam desligados.

É importante destacar, para efeito comparativo e avaliativo, que as médias calculadas anteriormente consideram as causas associadas à operação normal e as relacionadas ao evento, já que todo o volume de ocorrências impacta no período de contingência das equipes inclusive entre os eventos associados pelo laudo climático.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido (CHI), a Figura abaixo apresenta seu comportamento ao longo dos dias 14 a 15 de janeiro de 2025. Observa-se que, o CHI acumulado expurgável, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, resultou em um montante de 866.776 CHI.

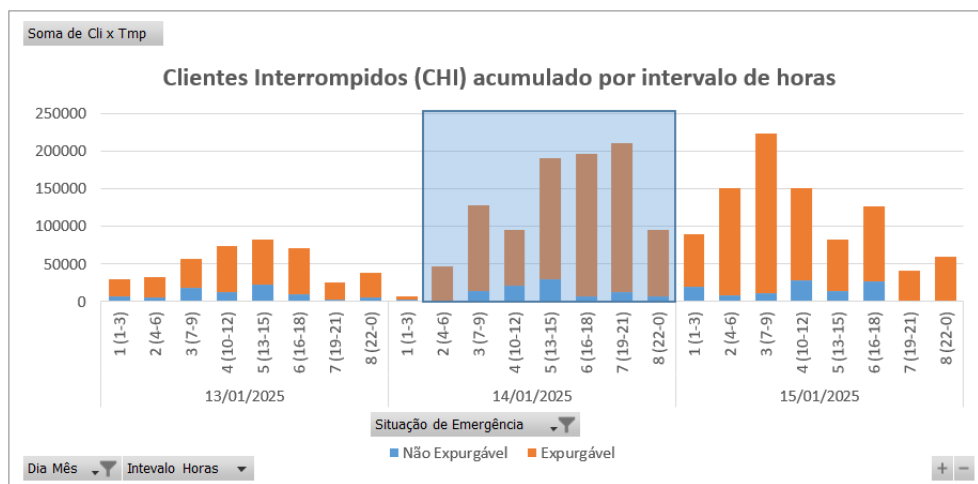


Figura 4 – Clientes Interrompidos (CHI) acumulado por intervalo de horas

Na figura 4, os valores estão acumulados de acordo com o início da interrupção, o que permite avaliar o horário de maior impacto em termos de abrangência e duração das interrupções.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste.

Relatório:	ISE 04 – 01/2025 – CE	Evento:	004 – 01/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 14/01/2025 04:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 15/01/2025 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE			
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante o período do evento	582	min			
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante o período do evento	44	min			
3	Tempo Médio de Execução das equipes durante o período do evento	119	min			
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento	90	-			
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento	121	-			
6	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis	866.776	hora			
7	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis	289.759	-			
8	Data e hora início da primeira interrupção com causas expurgáveis	14/01/2025 04:42:07	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
9	Data e hora término da última interrupção com causas expurgáveis	17/01/2025 20:48:59	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis	13,34	hora			
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis	80,57	hora			

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento.

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL CEARÁ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Houve Mobilização do operador da subestação e das equipes de eletricitas, de manutenção leve e pesada, e reforço com equipes de empresas terceirizadas. As equipes do emergencial junto com a equipe de manutenção trabalharam para recuperar o sistema elétrico com substituição dos equipamentos avariados.

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, as equipes trabalharam no atendimento de 2.258 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. A figuras 5 ilustra a quantidade de ocorrências emergenciais por dia e intervalo de horas no evento entre os dias 14 a 15 de janeiro de 2025.

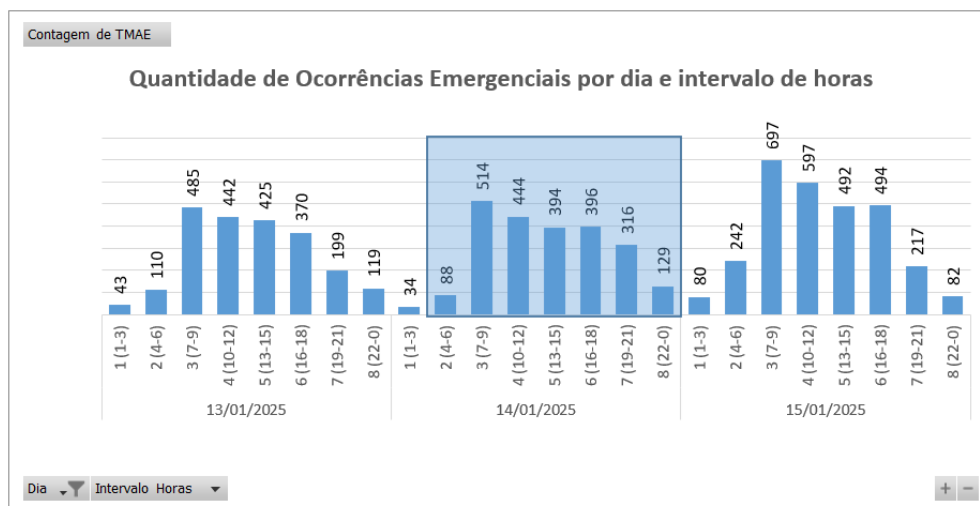


Figura 5 – Ocorrências emergenciais no período do evento.

*Valores acumulados no horário de início da ocorrência emergencial

Cabe ressaltar que, a Enel CE possui contrato com empresa parceira, com a finalidade de manter disponível 417 equipes em condições normais de atendimento e, aumentado para 1096 equipes em situações de contingência, tais como eventos em Situação de Emergência. Essas equipes foram assim distribuídas:

Regional	Regime Normal (Sem ISE)	Regime de Contingência (Com ISE)
Sul	46	122
Centro-Sul	36	95
Leste	28	74
Centro-Norte	40	105
Fortaleza	121	319
Metropolitana	67	175
Atlântico	35	91
Norte	44	115

Tabela 10 – Distribuição de equipes por regional.

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na Figura 6 informações a respeito do tempo médio de atendimento das equipes de campo durante a vivência do evento em tela, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

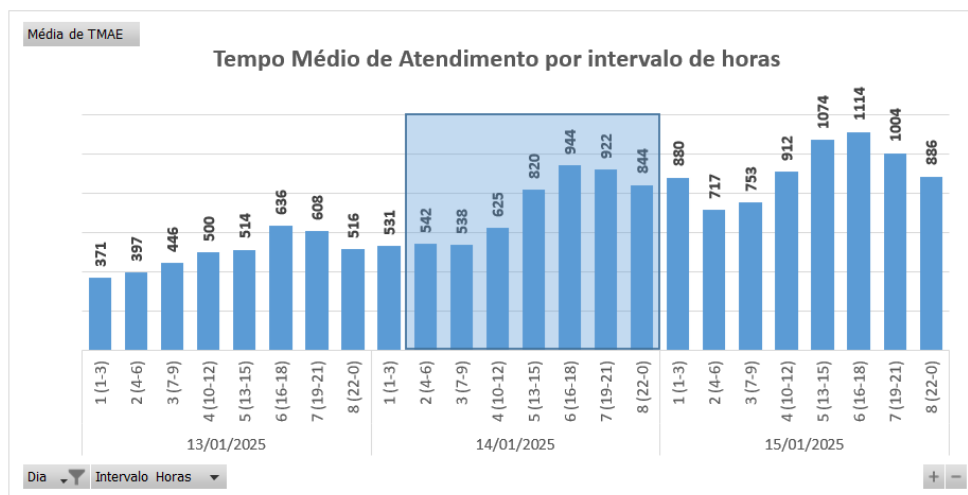


Figura 6 – O Tempo Médio de atendimento por intervalo de horas envolvido no evento.

Dessa forma, houve o aumento do tempo médio de atendimento das ocorrências durante alguns intervalos no período do evento, comparado ao intervalo de tempo anteriores ao período do evento.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Apresenta-se abaixo diversas reportagens a respeito do evento ocorrido no período de 14 a 15 de janeiro de 2025.

Chove em cerca de 150 municípios, e a tendência é de novos acumulados expressivos até quarta-feira (15)

14 DE JANEIRO DE 2025 - 10:45 | #Chuva #Fortaleza #Iguatu



Houve registros em todas as regiões do Ceará (FOTO: Marciel Bezerra)

O Ceará registrou chuva em cerca de 150 municípios entre as 7h de segunda (13) e as 7h desta terça-feira (14).

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o cenário observado vem de acordo com a previsão apresentada no começo da semana, reforçada, inclusive, com um aviso meteorológico que apontava acumulados mais expressivos.

Neste intervalo de 24 horas, os maiores acumulados foram em:

- Iguatu (Posto RIACHO VERMELHO): 133 mm
- Granja (Posto TIMONHA): 77 mm
- Maranguape (Posto OLHO D'ÁGUA): 75 mm
- Hidrolândia (Posto BETÂNIA): 72 mm

Fonte: FUNCEME

Link: <http://www.funceme.br/?p=13582>

Fortaleza tem primeira chuva significativa de 2025 e registra pontos de alagamento

Fortaleza registrou 23 mm de chuva, o maior volume de janeiro, causando alagamentos e lentidão no trânsito. O Ceará está sob alerta para chuvas intensas

19:37 | 14/01/2025 Autor Lara Vieira Tipo Notícia



Clique aqui para comentar



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2024: Chuvas e alagamentos pela manhã na Av Pessoa Anta. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Fortaleza registrou, nesta terça-feira, 14, o maior volume de chuvas acumulados em janeiro até agora, marcando também a primeira chuva significativa do ano. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Fortaleza registrou um acumulado de 23 mm de chuva entre as 7 horas de segunda-feira, 13, e as 7 horas desta terça-feira, 14. A precipitação causou pontos de alagamento na cidade e lentidão no trânsito.

Antes das chuvas desta terça-feira, os maiores acumulados registrados em Fortaleza haviam ocorrido em 3 de janeiro, com 11,8 mm, e em 11 de janeiro, com 6 mm de precipitação.

Fonte: O POVO

Link: <https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2025/01/14/fortaleza-tem-primeira-chuva-significativa-de-2025-e-registra-pontos-de-alagamento.html>

Forte chuva alaga ruas, apaga semáforos e causa transtorno no trânsito de Fortaleza; veja vídeos

No Ceará, choveu em cerca de 150 municípios entre esta segunda-feira (13) e terça-feira (14).

Por Redação g1 CE

14/01/2025 20h51 · Atualizado há 2 meses



Forte chuva alaga ruas, apaga semáforos e causa transtorno no trânsito de Fortaleza.

A forte chuva que atingiu **Fortaleza** nesta terça-feira (14) alagou ruas, causou problemas em semáforos e provocou transtornos no trânsito da cidade. Motoristas, moradores e passageiros de ônibus registraram (**veja no vídeo acima**) os impactos da chuva em diferentes pontos da cidade.

Fonte: G1

Link: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2025/01/14/forte-chuva-alaga-ruas-apaga-semaforos-e-causa-transtorno-no-transito-de-fortaleza-veja-videos.ghtml>

Pela primeira vez no ano, todas as macrorregiões do Ceará registram chuvas acima dos 50 mm

Dados são referentes ao acumulado entre as 7 horas da manhã de segunda-feira, 13, e o mesmo horário desta terça, 14; chuvas generalizadas devem continuar até a próxima quinta-feira, 16

17:28 | 14/01/2025 Autor: Kleber Carvalho Tipo: Notícia



ouça este conteúdo



Imagem de apoio ilustrativo: distribuição das chuvas pelo Estado é resultado de interação entre sistemas meteorológicos / Crédito: AURELIO ALVES

Todas as oito macrorregiões do Ceará registraram chuvas acima dos 50 milímetros (mm) entre as 7 horas da manhã de segunda-feira, 13, e o mesmo horário desta terça-feira, 14. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), esta é a primeira chuva generalizada do ano, com precipitações significativas espalhadas por todo o Estado.

Desde o dia 1º de janeiro, o Ceará já havia registrado grandes volumes de chuvas, porém concentrados em uma única região, como a do último dia 7, em municípios do Cariri, que tiveram volumes de até 155 mm. Os altos volumes desta terça já haviam sido antecipados por previsões de órgãos como a Funceme e o Instituto Nacional de Meteorologia, que alertaram para perigo de chuva em 71 cidades cearenses.

Fonte: O POVO

Link: <https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2025/01/14/pela-primeira-vez-no-ano-todas-as-macrorregioes-do-ceara-registram-chuvas-acima-dos-50-mm.html>

6.2 Evidências Fotográficas

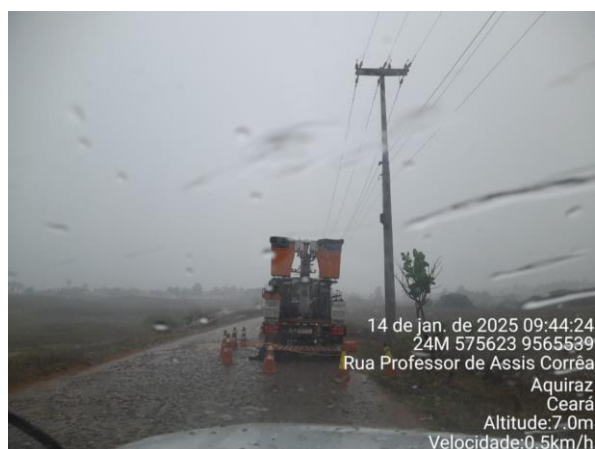


Figura 7. Foto registrada no dia 14/01/25 às 09:44 na localidade Aquiraz.



Figura 8. Foto registrada no dia 14/01/25 às 09:34 na localidade Canindé.



Figura 9. Foto registrada no dia 14/01/25 às 08:48 na localidade Fortaleza.



Figura 10. Foto registrada no dia 14/01/25 na localidade Icó.



Figura 11. Foto registrada no dia 14/01/25 às 14:16 na localidade Quixadá.

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Relatório: ISE 04 – 01/2025 – CE	Evento: 004 – 01/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 14/01/2025 04:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 15/01/2025 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul				

Tabela 11 – Tabela Resumo do evento.

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
747	866.776	289.759	523.642

Tabela 12 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 13 – Lista de Interrupções Expurgadas.

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37347491	1	3	14/01/2025 04:42	14/01/2025 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	663	36423	2537,45
2	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37347491	1	3	14/01/2025 04:42	14/01/2025 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	236	36423	949,24
3	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37347491	1	3	14/01/2025 04:42	14/01/2025 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	95	36423	433,60
4	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37347491	1	3	14/01/2025 04:42	14/01/2025 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	574	36423	3385,32
5	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37347491	1	3	14/01/2025 04:42	14/01/2025 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	52	36423	784,25
6	39	1	2025	13360	PGB01P3	PGB	BA02030916	1	3	14/01/2025 04:47	14/01/2025 05:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	892	67869	423,95
7	39	1	2025	13360	PGB01P3	PGB	BA02030916	1	3	14/01/2025 04:47	14/01/2025 05:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1111	67869	1172,10
8	39	1	2025	13360	PGB01P3	PGB	BA02030916	1	3	14/01/2025 04:47	14/01/2025 08:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	67869	358,75
9	39	1	2025	13360	PGB01P3	PGB	BA02030916	1	3	14/01/2025 04:47	14/01/2025 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	191	67869	1151,04
10	39	1	2025	13360	PGB01P3	PGB	BA02030916	1	3	14/01/2025 04:47	14/01/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	67869	6,64
11	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37347197	1	3	14/01/2025 05:08	14/01/2025 06:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	368	11306	526,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
12	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37347197	1	3	14/01/2025 05:08	14/01/2025 06:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	368	11306	566,72
13	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37347189	1	3	14/01/2025 05:08	14/01/2025 13:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	20841	703,41
14	39	1	2025	16567	MRG01C2	MRG	37347195	1	3	14/01/2025 05:12	14/01/2025 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	156	51183	1393,77
15	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37347861	1	3	14/01/2025 05:26	14/01/2025 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	387	15514	6440,54
16	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37347213	1	3	14/01/2025 05:27	14/01/2025 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	59	64758	229,76
17	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37347219	1	3	14/01/2025 05:29	15/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	23612	202,89
18	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37347225	1	3	14/01/2025 05:33	14/01/2025 08:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	52	23411	130,71
19	39	1	2025	13317	JMA01M4	JMA	37347233	1	3	14/01/2025 05:36	14/01/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	51	97887	535,09
20	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37347253	1	3	14/01/2025 05:42	14/01/2025 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	19548	208,00
21	39	1	2025	15848	JCS01P3	JCS	37347255	1	3	14/01/2025 05:44	15/01/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	15635	62,92
22	39	1	2025	15850	SNP01N4	SNP	37347259	1	3	14/01/2025 05:45	14/01/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	26952	163,29
23	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	37343167	1	3	14/01/2025 05:46	14/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	34834	154,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
24	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37347271	1	3	14/01/2025 05:51	14/01/2025 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	41	27526	453,57
25	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37347491	1	3	14/01/2025 05:54	14/01/2025 05:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	492	36423	26,10
26	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37347295	1	3	14/01/2025 05:56	15/01/2025 22:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	109	20841	4444,69
27	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37347491	1	3	14/01/2025 05:57	14/01/2025 07:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	560	36423	1019,98
28	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37347491	1	3	14/01/2025 05:57	14/01/2025 07:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	771	36423	1413,07
29	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37347313	1	3	14/01/2025 05:58	14/01/2025 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	90	17950	267,45
30	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37347313	1	3	14/01/2025 05:58	14/01/2025 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	17950	41,68
31	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37347711	1	3	14/01/2025 06:01	14/01/2025 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	160	15402	1442,13
32	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37347357	1	3	14/01/2025 06:07	14/01/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	27150	4,56
33	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37347365	1	3	14/01/2025 06:08	14/01/2025 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	126	17738	773,43
34	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37347397	1	3	14/01/2025 06:14	14/01/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28104	33,05
35	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37347397	1	3	14/01/2025 06:14	14/01/2025 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	28104	223,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
36	39	1	2025	13334	MSJ01M1	MSJ	37347421	1	3	14/01/2025 06:20	14/01/2025 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	28	75407	301,12
37	39	1	2025	13240	APR01P3	APR	37347453	1	3	14/01/2025 06:27	14/01/2025 08:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13159	2,03
38	39	1	2025	13305	ITE01I2	ITE	37347455	1	3	14/01/2025 06:27	14/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36282	3,05
39	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37347463	1	3	14/01/2025 06:29	14/01/2025 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11306	4,42
40	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37347465	1	3	14/01/2025 06:29	14/01/2025 08:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	187	18863	440,64
41	39	1	2025	16947	ITR01I5	ITR	37347489	1	3	14/01/2025 06:30	14/01/2025 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	15402	97,61
42	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37347485	1	3	14/01/2025 06:32	14/01/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	26952	16,47
43	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37347511	1	3	14/01/2025 06:36	14/01/2025 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	17273	15,97
44	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37347527	1	3	14/01/2025 06:37	14/01/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	76	52182	268,89
45	39	1	2025	16565	JZN01M7	JZN	37347539	1	3	14/01/2025 06:38	14/01/2025 16:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75974	9,48
46	39	1	2025	13375	SLC01S3	SLC	37347557	1	3	14/01/2025 06:40	14/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	25	22710	241,30
47	39	1	2025	13260	CRC01C2	CRC	37345307	1	3	14/01/2025 06:42	14/01/2025 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	265	16843	2980,00
48	39	1	2025	13339	MDM01M3	MDM	37347573	1	3	14/01/2025 06:44	14/01/2025 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	93221	7,30

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
49	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37347591	1	3	14/01/2025 06:47	14/01/2025 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	21272	137,84
50	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37347601	1	3	14/01/2025 06:49	14/01/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	17027	290,43
51	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37347619	1	3	14/01/2025 06:51	14/01/2025 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21184	3,06
52	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	BA02030960	1	3	14/01/2025 06:53	14/01/2025 09:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	553	57232	1195,56
53	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	BA02030960	1	3	14/01/2025 06:53	14/01/2025 09:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	96	57232	207,55
54	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	BA02030960	1	3	14/01/2025 06:53	14/01/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	221	57232	1118,51
55	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37347197	1	3	14/01/2025 06:53	14/01/2025 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	11306	676,49
56	39	1	2025	16948	PCU01L2	PCU	37347645	1	3	14/01/2025 06:54	14/01/2025 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	53	17738	740,91
57	39	1	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	37347661	1	3	14/01/2025 06:58	14/01/2025 13:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	75407	20,95
58	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02030966	1	3	14/01/2025 06:59	14/01/2025 07:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1206	26117	688,43
59	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02030966	1	3	14/01/2025 06:59	14/01/2025 08:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	449	26117	504,25
60	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02030966	1	3	14/01/2025 06:59	14/01/2025 08:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26117	1,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
61	39	1	2025	13252	BBR01I2	BBR	37386453	1	3	14/01/2025 07:02	15/01/2025 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	40,22
62	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37347713	1	3	14/01/2025 07:04	15/01/2025 02:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	278	57232	5494,44
63	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	BA02030976	1	3	14/01/2025 07:04	14/01/2025 07:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	309	26117	16,74
64	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	BA02030976	1	3	14/01/2025 07:04	14/01/2025 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	26117	92,15
65	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	BA02030976	1	3	14/01/2025 07:04	14/01/2025 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	517	26117	3248,05
66	39	1	2025	16949	PAR01C3	PAR	37347717	1	3	14/01/2025 07:05	14/01/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	16648	7,71
67	39	1	2025	13367	PSK01M6	PSK	37347721	1	3	14/01/2025 07:05	14/01/2025 08:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1650	65742	2181,21
68	39	1	2025	13367	PSK01M6	PSK	37347721	1	3	14/01/2025 07:05	14/01/2025 08:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1902	65742	2602,04
69	39	1	2025	13367	PSK01M6	PSK	37347721	1	3	14/01/2025 07:05	14/01/2025 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	472	65742	1278,07
70	39	1	2025	13367	PSK01M6	PSK	37347721	1	3	14/01/2025 07:05	14/01/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	65742	33,31
71	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37347741	1	3	14/01/2025 07:06	14/01/2025 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	135	12457	1697,18
72	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37351355	1	3	14/01/2025 07:07	14/01/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	51	21184	371,29
73	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37347755	1	3	14/01/2025 07:07	15/01/2025 04:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	26117	106,12

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
74	39	1	2025	13297	IDP01I3	IDP	37347757	1	3	14/01/2025 07:08	14/01/2025 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	131	12795	925,70
75	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37347761	1	3	14/01/2025 07:08	14/01/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	21404	399,35
76	39	1	2025	13270	CAT01C5	CAT	37347797	1	3	14/01/2025 07:11	14/01/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	52182	29,41
77	39	1	2025	16945	CSL01C8	CSL	37347853	1	3	14/01/2025 07:17	16/01/2025 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	32854	580,59
78	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37347871	1	3	14/01/2025 07:19	14/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	29799	16,12
79	39	1	2025	15846	MGY01F7	MGY	37347873	1	3	14/01/2025 07:19	14/01/2025 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	36410	29,23
80	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37347877	1	3	14/01/2025 07:19	14/01/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	17273	25,49
81	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37347491	1	3	14/01/2025 07:20	14/01/2025 07:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2547	36423	1140,49
82	39	1	2025	13363	PCM01M7	PCM	37347905	1	3	14/01/2025 07:22	14/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	11306	8,25
83	39	1	2025	16948	PCU01L3	PCU	37365743	1	3	14/01/2025 07:25	15/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	17738	164,56
84	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37347947	1	3	14/01/2025 07:25	14/01/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	16648	2,16
85	39	1	2025	15851	PEB01L3	PEB	37344513	1	3	14/01/2025 07:27	14/01/2025 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	15291	9,34

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
86	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37347965	1	3	14/01/2025 07:27	14/01/2025 19:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	15514	152,63
87	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37347965	1	3	14/01/2025 07:27	15/01/2025 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	15514	70,34
88	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	37347973	1	3	14/01/2025 07:27	14/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	57232	145,27
89	39	1	2025	13317	JMA01M4	JMA	37348037	1	3	14/01/2025 07:35	14/01/2025 09:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	97887	11,53
90	39	1	2025	13263	CMB01L4	CMB	37348053	1	3	14/01/2025 07:37	14/01/2025 08:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	68864	7,46
91	39	1	2025	13392	UMB01I2	UMB	37348067	1	3	14/01/2025 07:38	14/01/2025 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	11700	33,06
92	39	1	2025	15537	MCB01M2	MCB	37348075	1	3	14/01/2025 07:38	14/01/2025 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26184	13,52
93	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37348083	1	3	14/01/2025 07:38	15/01/2025 06:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	60	25600	1400,30
94	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37348091	1	3	14/01/2025 07:39	14/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	410	50825	1509,94
95	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37348091	1	3	14/01/2025 07:39	14/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	128	50825	492,94
96	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37348279	1	3	14/01/2025 07:39	14/01/2025 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	402	23721	948,16
97	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37348279	1	3	14/01/2025 07:39	14/01/2025 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	23721	11,77
98	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37349993	1	3	14/01/2025 07:41	14/01/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	19897	95,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
99	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37348133	1	3	14/01/2025 07:43	14/01/2025 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	10911	469,76
100	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	37348207	1	3	14/01/2025 07:47	14/01/2025 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	46	61988	73,49
101	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02030998	1	3	14/01/2025 07:47	14/01/2025 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	762	23721	1254,34
102	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02030998	1	3	14/01/2025 07:47	14/01/2025 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	280	23721	460,91
103	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02030998	1	3	14/01/2025 07:47	14/01/2025 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	301	23721	603,42
104	39	1	2025	13339	MDM01M8	MDM	37348257	1	3	14/01/2025 07:50	14/01/2025 13:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	93221	47,29
105	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37348285	1	3	14/01/2025 07:52	15/01/2025 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	21272	65,06
106	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37348291	1	3	14/01/2025 07:52	14/01/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	20198	4,92
107	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37348291	1	3	14/01/2025 07:52	14/01/2025 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	20198	25,29
108	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37348329	1	3	14/01/2025 07:54	14/01/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	49627	47,62
109	39	1	2025	15845	ADT01L8	ADT	37348341	1	3	14/01/2025 07:55	14/01/2025 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	40611	52,78
110	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37348377	1	3	14/01/2025 07:57	14/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	17027	36,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
111	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	37348385	1	3	14/01/2025 07:58	14/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	57232	2,28
112	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37348395	1	3	14/01/2025 07:58	14/01/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	24209	200,18
113	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37348967	1	3	14/01/2025 07:59	15/01/2025 04:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	305	64758	6256,91
114	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37348405	1	3	14/01/2025 07:59	15/01/2025 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	81	68864	2108,25
115	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02030966	1	3	14/01/2025 08:00	14/01/2025 08:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	617	26117	297,02
116	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02030966	1	3	14/01/2025 08:00	14/01/2025 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	146	26117	130,39
117	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02030966	1	3	14/01/2025 08:00	14/01/2025 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	206	26117	285,88
118	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02030966	1	3	14/01/2025 08:00	14/01/2025 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	230	26117	319,19
119	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02030966	1	3	14/01/2025 08:00	14/01/2025 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	26117	59,67
120	39	1	2025	16567	MRG01C2	MRG	37348461	1	3	14/01/2025 08:03	15/01/2025 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	51183	1670,06
121	39	1	2025	15850	SNP01N4	SNP	37348487	1	3	14/01/2025 08:05	14/01/2025 11:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	26952	187,75
122	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37348525	1	3	14/01/2025 08:08	14/01/2025 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	49	30978	382,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
123	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	37374785	1	3	14/01/2025 08:08	15/01/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	20841	1381,98
124	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37348559	1	3	14/01/2025 08:10	14/01/2025 09:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	45168	3,09
125	39	1	2025	13282	DID01F1	DID	37348561	1	3	14/01/2025 08:10	14/01/2025 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	64	58130	270,97
126	39	1	2025	13317	JMA01M6	JMA	37348565	1	3	14/01/2025 08:11	14/01/2025 18:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	97887	224,20
127	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37348573	1	3	14/01/2025 08:11	14/01/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	19548	33,73
128	39	1	2025	16570	NVR01N2	NVR	37348575	1	3	14/01/2025 08:12	14/01/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	78	27591	637,20
129	39	1	2025	13244	ARP01M1	ARP	37348577	1	3	14/01/2025 08:12	14/01/2025 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	12457	50,95
130	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37342401	1	3	14/01/2025 08:12	14/01/2025 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	23411	102,34
131	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37348597	1	3	14/01/2025 08:13	14/01/2025 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	39394	23,51
132	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37350101	1	3	14/01/2025 08:14	14/01/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	17950	157,89
133	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37348629	1	3	14/01/2025 08:15	14/01/2025 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	36282	7,40
134	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37348637	1	3	14/01/2025 08:15	14/01/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	45168	12,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
135	39	1	2025	16565	JZN01M8	JZN	37348661	1	3	14/01/2025 08:17	14/01/2025 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	699	75974	1231,99
136	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	BA02031092	1	3	14/01/2025 08:21	14/01/2025 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	146	21404	390,43
137	39	1	2025	13355	PCJ01P4	PCJ	37348723	1	3	14/01/2025 08:21	15/01/2025 17:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	176	44377	5780,18
138	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37348771	1	3	14/01/2025 08:24	14/01/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	52182	368,77
139	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37348771	1	3	14/01/2025 08:24	14/01/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	7,77
140	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37348773	1	3	14/01/2025 08:24	14/01/2025 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	33	45168	128,23
141	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37349663	1	3	14/01/2025 08:26	14/01/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	23411	526,91
142	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37348821	1	3	14/01/2025 08:27	16/01/2025 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21272	49,84
143	39	1	2025	13238	AMT01P3	AMT	37348829	1	3	14/01/2025 08:27	14/01/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	2,20
144	39	1	2025	13340	MTB01S3	MTB	37348837	1	3	14/01/2025 08:28	14/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	17950	20,47
145	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37348849	1	3	14/01/2025 08:28	14/01/2025 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	18863	15,94
146	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37356431	1	3	14/01/2025 08:29	16/01/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	40	41172	1620,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
147	39	1	2025	13297	IDP0111	IDP	37344481	1	3	14/01/2025 08:31	14/01/2025 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	12795	375,81
148	39	1	2025	15501	PBU01P4	PBU	37348903	1	3	14/01/2025 08:32	15/01/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23475	51,26
149	39	1	2025	15501	PBU01P4	PBU	37348903	1	3	14/01/2025 08:32	15/01/2025 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23475	105,79
150	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	BA02031036	1	3	14/01/2025 08:36	14/01/2025 08:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	57232	0,08
151	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	BA02031036	1	3	14/01/2025 08:36	14/01/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	871	57232	1807,33
152	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	BA02031036	1	3	14/01/2025 08:36	14/01/2025 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	340	57232	710,22
153	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	BA02031036	1	3	14/01/2025 08:36	14/01/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	89	57232	274,96
154	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	BA02031036	1	3	14/01/2025 08:36	14/01/2025 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	197	57232	2982,14
155	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37348985	1	3	14/01/2025 08:37	14/01/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30779	1,52
156	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	37349009	1	3	14/01/2025 08:38	14/01/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15514	5,63
157	39	1	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37349019	1	3	14/01/2025 08:38	14/01/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	178	25600	1383,31
158	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	BA02031032	1	3	14/01/2025 08:38	14/01/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	196	23721	298,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
159	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	BA02031032	1	3	14/01/2025 08:38	14/01/2025 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	324	23721	512,01
160	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37349047	1	3	14/01/2025 08:39	14/01/2025 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	21404	3,99
161	39	1	2025	13238	AMT01P3	AMT	37349115	1	3	14/01/2025 08:43	15/01/2025 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	31,90
162	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37349137	1	3	14/01/2025 08:44	14/01/2025 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26054	1,46
163	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	37349153	1	3	14/01/2025 08:45	15/01/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	42324	26,83
164	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	BA02031044	1	3	14/01/2025 08:45	14/01/2025 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	703	49627	505,96
165	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	BA02031044	1	3	14/01/2025 08:45	14/01/2025 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	49627	151,65
166	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	BA02031044	1	3	14/01/2025 08:45	14/01/2025 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	49627	264,02
167	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37349155	1	3	14/01/2025 08:45	14/01/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	20571	115,85
168	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37340823	1	3	14/01/2025 08:46	15/01/2025 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	32854	487,95
169	39	1	2025	13356	PAP01F7	PAP	37349229	1	3	14/01/2025 08:46	14/01/2025 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52073	4,66
170	39	1	2025	16570	NVR01N3	NVR	37349193	1	3	14/01/2025 08:47	14/01/2025 12:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	27591	52,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
171	39	1	2025	13297	IDP01I4	IDP	37349211	1	3	14/01/2025 08:48	15/01/2025 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	12795	153,02
172	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37354561	1	3	14/01/2025 08:52	15/01/2025 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	343	27150	9676,41
173	39	1	2025	15845	ADT01L7	ADT	37349301	1	3	14/01/2025 08:53	14/01/2025 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	299	40611	611,37
174	39	1	2025	15845	ADT01L7	ADT	37349301	1	3	14/01/2025 08:53	14/01/2025 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	40611	9,80
175	39	1	2025	13387	TNG01S6	TNG	37349309	1	3	14/01/2025 08:53	14/01/2025 14:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	39394	11,17
176	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37349315	1	3	14/01/2025 08:53	14/01/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	58242	264,33
177	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37349339	1	3	14/01/2025 08:55	15/01/2025 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	137	36423	2208,59
178	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37349343	1	3	14/01/2025 08:56	14/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	23612	70,57
179	39	1	2025	13236	AGF01S2	AGF	37349359	1	3	14/01/2025 08:57	14/01/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	58242	21,66
180	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37349361	1	3	14/01/2025 08:57	16/01/2025 01:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21272	245,07
181	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37349365	1	3	14/01/2025 08:57	14/01/2025 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	51183	3,33
182	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37349367	1	3	14/01/2025 08:57	14/01/2025 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	39394	329,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
183	39	1	2025	15849	IGT01M2	IGT	37349391	1	3	14/01/2025 08:58	15/01/2025 04:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	57232	19,45
184	39	1	2025	13297	IDP01I1	IDP	37349415	1	3	14/01/2025 09:01	14/01/2025 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12795	23,03
185	39	1	2025	13249	BCR01C4	BCR	37349441	1	3	14/01/2025 09:01	14/01/2025 13:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	67	102640	271,42
186	39	1	2025	13317	JMA01M4	JMA	37351515	1	3	14/01/2025 09:02	14/01/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	97887	86,00
187	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37349451	1	3	14/01/2025 09:02	14/01/2025 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	285	32854	4144,77
188	39	1	2025	15846	MGY01Y1	MGY	BA02031054	1	3	14/01/2025 09:02	14/01/2025 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	635	36410	385,76
189	39	1	2025	15846	MGY01Y1	MGY	BA02031054	1	3	14/01/2025 09:02	14/01/2025 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	36410	7,14
190	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	37349489	1	3	14/01/2025 09:04	14/01/2025 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	27895	25,52
191	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37349497	1	3	14/01/2025 09:04	14/01/2025 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	2,53
192	39	1	2025	13263	CCA01C3	CCA	37349501	1	3	14/01/2025 09:04	15/01/2025 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	29,61
193	39	1	2025	13244	ARP01M1	ARP	37349547	1	3	14/01/2025 09:07	14/01/2025 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	12457	48,67
194	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02031058	1	3	14/01/2025 09:08	14/01/2025 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	247	44377	36,23
195	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02031058	1	3	14/01/2025 09:08	14/01/2025 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	917	44377	134,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
196	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02031058	1	3	14/01/2025 09:08	14/01/2025 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	431	44377	398,08
197	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02031058	1	3	14/01/2025 09:08	14/01/2025 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	44377	28,36
198	39	1	2025	15858	ESB01S6	ESB	37349589	1	3	14/01/2025 09:09	14/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	7,11
199	39	1	2025	13317	JMA01M8	JMA	37349603	1	3	14/01/2025 09:10	14/01/2025 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	97887	1,70
200	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37349625	1	3	14/01/2025 09:11	15/01/2025 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	48587	547,88
201	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37349681	1	3	14/01/2025 09:15	14/01/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	45168	8,72
202	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37349681	1	3	14/01/2025 09:15	14/01/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	1,35
203	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	37349721	1	3	14/01/2025 09:17	14/01/2025 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	15514	130,11
204	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37349741	1	3	14/01/2025 09:18	14/01/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	39394	23,61
205	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37349745	1	3	14/01/2025 09:18	14/01/2025 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	22271	171,80
206	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	BA02031064	1	3	14/01/2025 09:19	14/01/2025 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	422	26152	503,12
207	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02031064	1	3	14/01/2025 09:19	14/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	444	21129	612,97
208	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02031064	1	3	14/01/2025 09:19	14/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	997	21129	1376,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
209	39	1	2025	15850	SNP01N6	SNP	37349767	1	3	14/01/2025 09:19	15/01/2025 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26952	16,05
210	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	37350829	1	3	14/01/2025 09:19	14/01/2025 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	34834	19,59
211	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37350157	1	3	14/01/2025 09:20	14/01/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	30978	1,98
212	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37349803	1	3	14/01/2025 09:21	15/01/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	144	32854	4124,56
213	39	1	2025	16944	ACA01CA	ACA	37349827	1	3	14/01/2025 09:22	14/01/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	24209	380,05
214	39	1	2025	13356	PAP01F2	PAP	37349837	1	3	14/01/2025 09:23	14/01/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	29	52073	170,04
215	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37349865	1	3	14/01/2025 09:24	14/01/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	60	30978	66,38
216	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37349887	1	3	14/01/2025 09:24	14/01/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	12701	4,14
217	39	1	2025	13385	TAP01F9	TAP	37350057	1	3	14/01/2025 09:29	15/01/2025 02:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	42717	17,25
218	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	37350083	1	3	14/01/2025 09:31	14/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	45168	11,17
219	39	1	2025	15853	AQZ01I5	AQZ	37356611	1	3	14/01/2025 09:34	16/01/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	84	36423	4123,54
220	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37350087	1	3	14/01/2025 09:36	15/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	25,48
221	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37350117	1	3	14/01/2025 09:37	15/01/2025 04:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	22271	96,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
222	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37348839	1	3	14/01/2025 09:40	14/01/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30779	3,84
223	39	1	2025	15850	SNP01N4	SNP	37350187	1	3	14/01/2025 09:43	14/01/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	26952	83,76
224	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37350189	1	3	14/01/2025 09:44	15/01/2025 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	21272	428,26
225	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	37350191	1	3	14/01/2025 09:44	14/01/2025 13:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34834	3,56
226	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37350193	1	3	14/01/2025 09:44	15/01/2025 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	32854	160,28
227	39	1	2025	15845	ADT01L2	ADT	37350237	1	3	14/01/2025 09:47	14/01/2025 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	40611	17,96
228	39	1	2025	16944	ACA01CA	ACA	37385521	1	3	14/01/2025 09:48	16/01/2025 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	24	24209	1398,97
229	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37350259	1	3	14/01/2025 09:48	15/01/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	38	68864	1395,90
230	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37350273	1	3	14/01/2025 09:49	14/01/2025 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17950	2,39
231	39	1	2025	13360	PGB01P5	PGB	37350285	1	3	14/01/2025 09:50	14/01/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	67869	6,08
232	39	1	2025	13360	PGB01P5	PGB	37350285	1	3	14/01/2025 09:50	14/01/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	67869	10,33
233	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37350313	1	3	14/01/2025 09:51	14/01/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	57232	153,45
234	39	1	2025	13275	CRZ01P2	CRZ	37359997	1	3	14/01/2025 09:51	15/01/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	249	27150	7855,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
235	39	1	2025	13367	PSK01F1	PSK	37350325	1	3	14/01/2025 09:52	14/01/2025 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	65742	30,06
236	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37350329	1	3	14/01/2025 09:52	14/01/2025 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	61	21070	309,64
237	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37350349	1	3	14/01/2025 09:53	15/01/2025 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	10911	1606,88
238	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02031088	1	3	14/01/2025 09:56	14/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	152	27150	136,00
239	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02031088	1	3	14/01/2025 09:56	14/01/2025 12:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	169	27150	455,03
240	39	1	2025	15848	JCS01P3	JCS	37350771	1	3	14/01/2025 09:57	14/01/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	15635	56,87
241	39	1	2025	16944	ACA01C1	ACA	37350441	1	3	14/01/2025 09:58	14/01/2025 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	125	24209	925,73
242	39	1	2025	13319	LVM01M4	LVM	37350433	1	3	14/01/2025 09:59	14/01/2025 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	23612	18,48
243	39	1	2025	16565	JZN01M4	JZN	37350455	1	3	14/01/2025 10:00	15/01/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	75974	29,71
244	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37350483	1	3	14/01/2025 10:01	14/01/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26117	4,64
245	39	1	2025	13315	JGA01N4	JGA	37350489	1	3	14/01/2025 10:02	14/01/2025 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	127	14251	642,94
246	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37350507	1	3	14/01/2025 10:02	14/01/2025 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	23721	9,22

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
247	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	BA02031094	1	3	14/01/2025 10:04	14/01/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	764	11700	52,63
248	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	BA02031094	1	3	14/01/2025 10:04	14/01/2025 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	99	11700	123,86
249	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	BA02031094	1	3	14/01/2025 10:04	14/01/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	205	11700	404,19
250	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	37350523	1	3	14/01/2025 10:04	15/01/2025 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	23721	812,77
251	39	1	2025	16568	ACP01C6	ACP	37350533	1	3	14/01/2025 10:04	14/01/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30978	3,93
252	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37350537	1	3	14/01/2025 10:05	14/01/2025 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	64758	382,26
253	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37350543	1	3	14/01/2025 10:05	14/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26054	1,24
254	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37350559	1	3	14/01/2025 10:06	15/01/2025 23:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	21272	75,69
255	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37350361	1	3	14/01/2025 10:06	14/01/2025 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	23612	226,90
256	39	1	2025	16943	PDM01M1	PDM	37350589	1	3	14/01/2025 10:08	14/01/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	256	13805	1153,99
257	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	37350665	1	3	14/01/2025 10:13	14/01/2025 13:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	29799	8,50
258	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37355111	1	3	14/01/2025 10:14	14/01/2025 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	38554	420,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
259	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37350751	1	3	14/01/2025 10:18	14/01/2025 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	68864	33,47
260	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37336811	1	3	14/01/2025 10:19	15/01/2025 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15635	23,74
261	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37350767	1	3	14/01/2025 10:19	15/01/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	32854	1419,75
262	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37350787	1	3	14/01/2025 10:20	14/01/2025 22:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	27591	258,42
263	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37350795	1	3	14/01/2025 10:21	14/01/2025 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	11,51
264	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37350811	1	3	14/01/2025 10:22	15/01/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	20121	249,74
265	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37350873	1	3	14/01/2025 10:25	15/01/2025 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10911	22,96
266	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37350877	1	3	14/01/2025 10:25	15/01/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	89	34903	2133,60
267	39	1	2025	16944	ACA01CA	ACA	37353935	1	3	14/01/2025 10:26	14/01/2025 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	179	24209	1689,21
268	39	1	2025	13282	DMU01M7	DMU	37347673	1	3	14/01/2025 10:28	14/01/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	58130	56,94
269	39	1	2025	13365	PCI01C3	PCI	37350955	1	3	14/01/2025 10:29	14/01/2025 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	70091	27,71
270	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37349681	1	3	14/01/2025 10:30	14/01/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	0,10
271	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	37350967	1	3	14/01/2025 10:30	15/01/2025 01:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	22710	29,74

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
272	39	1	2025	13238	AMT01PA	AMT	37350971	1	3	14/01/2025 10:30	14/01/2025 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	8,69
273	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	37350973	1	3	14/01/2025 10:30	14/01/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	22710	87,56
274	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37354795	1	3	14/01/2025 10:30	15/01/2025 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	68864	22,27
275	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37354795	1	3	14/01/2025 10:30	15/01/2025 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	68864	140,40
276	39	1	2025	13367	PSK01M6	PSK	37347721	1	3	14/01/2025 10:31	14/01/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	65742	4,36
277	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	BA02031044	1	3	14/01/2025 10:31	14/01/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	703	49627	157,59
278	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	BA02031044	1	3	14/01/2025 10:31	14/01/2025 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	49627	216,03
279	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37350985	1	3	14/01/2025 10:31	16/01/2025 14:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	15402	415,48
280	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37359701	1	3	14/01/2025 10:33	14/01/2025 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	287	24209	2023,19
281	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37351041	1	3	14/01/2025 10:35	14/01/2025 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	6383	6,97
282	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37351053	1	3	14/01/2025 10:35	14/01/2025 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	123	23721	830,90
283	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	BA02031126	1	3	14/01/2025 10:36	14/01/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	814	41172	87,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
284	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	BA02031126	1	3	14/01/2025 10:36	14/01/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1014	41172	119,15
285	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	BA02031126	1	3	14/01/2025 10:36	14/01/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	350	41172	357,87
286	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37351099	1	3	14/01/2025 10:39	14/01/2025 13:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	68864	25,30
287	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37351161	1	3	14/01/2025 10:43	15/01/2025 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	20121	784,04
288	39	1	2025	13249	BCR01C3	BCR	37351171	1	3	14/01/2025 10:44	15/01/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	102640	128,34
289	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37351183	1	3	14/01/2025 10:44	14/01/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	48587	445,45
290	39	1	2025	16945	CSL01C2	CSL	BA02031144	1	3	14/01/2025 10:45	14/01/2025 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	588	32854	77,42
291	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031144	1	3	14/01/2025 10:45	14/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	327	26117	332,81
292	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031144	1	3	14/01/2025 10:45	14/01/2025 12:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	123	26117	164,38
293	39	1	2025	16944	ACA01C1	ACA	37351201	1	3	14/01/2025 10:45	14/01/2025 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	24209	17,40
294	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37351289	1	3	14/01/2025 10:50	14/01/2025 13:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	17950	168,42
295	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	BA02030976	1	3	14/01/2025 10:51	14/01/2025 13:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	26117	49,96
296	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37351297	1	3	14/01/2025 10:51	14/01/2025 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	48587	613,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
297	39	1	2025	16567	MRG01C7	MRG	37351327	1	3	14/01/2025 10:53	14/01/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	570	51183	1489,13
298	39	1	2025	13242	ART01N8	ART	37353121	1	3	14/01/2025 10:58	14/01/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	38554	191,56
299	39	1	2025	15500	IBP01I2	IBP	37351495	1	3	14/01/2025 11:03	14/01/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	26054	39,37
300	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37351503	1	3	14/01/2025 11:03	14/01/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	17273	31,84
301	39	1	2025	13304	ITC01I4	ITC	37351539	1	3	14/01/2025 11:06	15/01/2025 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	10290	358,20
302	39	1	2025	13334	MSJ01M9	MSJ	BA02031154	1	3	14/01/2025 11:06	14/01/2025 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	398	75407	247,87
303	39	1	2025	16949	PAR01C2	PAR	BA02031164	1	3	14/01/2025 11:08	14/01/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	16648	17,06
304	39	1	2025	16949	PAR01C2	PAR	BA02031164	1	3	14/01/2025 11:08	14/01/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	16648	51,17
305	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37351611	1	3	14/01/2025 11:09	16/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	68864	58,85
306	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37349993	1	3	14/01/2025 11:10	14/01/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	514	19897	1268,15
307	39	1	2025	13240	APR01P4	APR	37351623	1	3	14/01/2025 11:10	14/01/2025 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	13159	80,23
308	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02031162	1	3	14/01/2025 11:11	14/01/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	119	27150	163,82
309	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02031162	1	3	14/01/2025 11:11	14/01/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	382	27150	2411,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
310	39	1	2025	15858	ESB01S3	ESB	37351647	1	3	14/01/2025 11:12	15/01/2025 00:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20841	80,62
311	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37351663	1	3	14/01/2025 11:13	14/01/2025 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	198	21129	1368,62
312	39	1	2025	15850	SNP01N3	SNP	37351667	1	3	14/01/2025 11:13	14/01/2025 13:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	26952	12,56
313	39	1	2025	13238	AMT01P3	AMT	37351763	1	3	14/01/2025 11:17	14/01/2025 18:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	7,52
314	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	37351793	1	3	14/01/2025 11:20	14/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	64	16648	474,76
315	39	1	2025	13317	JMA01M7	JMA	37351809	1	3	14/01/2025 11:21	14/01/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	97887	36,19
316	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	BA02031172	1	3	14/01/2025 11:22	14/01/2025 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	367	26152	361,39
317	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	BA02031172	1	3	14/01/2025 11:22	14/01/2025 12:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	212	26152	252,87
318	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	BA02031172	1	3	14/01/2025 11:22	14/01/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	86	26152	133,08
319	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	BA02031172	1	3	14/01/2025 11:22	14/01/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	369	26152	2385,28
320	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37351845	1	3	14/01/2025 11:23	15/01/2025 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	21	32854	612,11
321	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37351847	1	3	14/01/2025 11:23	14/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	21070	95,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
322	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	37351849	1	3	14/01/2025 11:23	15/01/2025 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	23721	230,38
323	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37351863	1	3	14/01/2025 11:24	15/01/2025 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	22271	22,48
324	39	1	2025	13248	BBL01M3	BBL	37351919	1	3	14/01/2025 11:28	15/01/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	40491	64,09
325	39	1	2025	13363	PCM01M2	PCM	37351987	1	3	14/01/2025 11:32	16/01/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11306	56,54
326	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37377891	1	3	14/01/2025 11:33	15/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	268	15514	8921,50
327	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37352097	1	3	14/01/2025 11:39	14/01/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	30978	6,30
328	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37352055	1	3	14/01/2025 11:42	15/01/2025 16:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	26117	402,90
329	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	37358793	1	3	14/01/2025 11:44	15/01/2025 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	41	26117	866,95
330	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37352179	1	3	14/01/2025 11:44	15/01/2025 00:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	21070	115,38
331	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37352189	1	3	14/01/2025 11:44	14/01/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	17950	29,38
332	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37352253	1	3	14/01/2025 11:49	15/01/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	117	32854	2672,70
333	39	1	2025	15850	SNP01N5	SNP	37352279	1	3	14/01/2025 11:51	15/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26952	54,29
334	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02031194	1	3	14/01/2025 11:52	14/01/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	800	30978	62,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
335	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02031194	1	3	14/01/2025 11:52	14/01/2025 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	917	44377	106,47
336	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02031194	1	3	14/01/2025 11:52	14/01/2025 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	247	44377	570,64
337	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	37352297	1	3	14/01/2025 11:53	15/01/2025 02:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	163	19548	2346,93
338	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37352333	1	3	14/01/2025 11:55	14/01/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19548	2,01
339	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02031206	1	3	14/01/2025 11:56	14/01/2025 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	201	27150	246,39
340	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02031206	1	3	14/01/2025 11:56	14/01/2025 13:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	527	27150	878,33
341	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02031206	1	3	14/01/2025 11:56	14/01/2025 13:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	27150	32,24
342	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37352387	1	3	14/01/2025 11:58	14/01/2025 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	13159	2,16
343	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02031058	1	3	14/01/2025 11:59	14/01/2025 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	917	44377	259,82
344	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37352413	1	3	14/01/2025 12:00	15/01/2025 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	49627	548,94
345	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37352417	1	3	14/01/2025 12:00	14/01/2025 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20571	45,03
346	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37352425	1	3	14/01/2025 12:00	14/01/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26184	2,30
347	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37352477	1	3	14/01/2025 12:01	15/01/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26184	27,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
348	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	BA02031094	1	3	14/01/2025 12:02	15/01/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	99	11700	1259,06
349	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37352469	1	3	14/01/2025 12:04	14/01/2025 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	22710	32,34
350	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37352507	1	3	14/01/2025 12:08	14/01/2025 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	32	12701	213,81
351	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37352513	1	3	14/01/2025 12:08	14/01/2025 18:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	60	17738	357,63
352	39	1	2025	13365	PCI01C1	PCI	37353217	1	3	14/01/2025 12:09	14/01/2025 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	70091	21,87
353	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37352533	1	3	14/01/2025 12:09	15/01/2025 04:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	52182	64,58
354	39	1	2025	16949	PAR01C7	PAR	37352543	1	3	14/01/2025 12:10	16/01/2025 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16648	50,60
355	39	1	2025	13251	BRT01C4	BRT	37352555	1	3	14/01/2025 12:11	14/01/2025 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49627	3,19
356	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37352565	1	3	14/01/2025 12:12	14/01/2025 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	4,34
357	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	37355753	1	3	14/01/2025 12:12	14/01/2025 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	43	32577	336,19
358	39	1	2025	13280	DIF01I5	DIF	37352583	1	3	14/01/2025 12:13	15/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	56440	311,25
359	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37365569	1	3	14/01/2025 12:13	15/01/2025 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	48587	42,87
360	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37352603	1	3	14/01/2025 12:15	17/01/2025 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20198	161,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
361	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	37352631	1	3	14/01/2025 12:16	14/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	15635	43,51
362	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37352655	1	3	14/01/2025 12:17	15/01/2025 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	16648	733,03
363	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37352673	1	3	14/01/2025 12:19	14/01/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	48587	91,05
364	39	1	2025	13365	PCI01C4	PCI	37352697	1	3	14/01/2025 12:22	14/01/2025 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	70091	27,50
365	39	1	2025	13282	DID01F2	DID	BA02031222	1	3	14/01/2025 12:23	14/01/2025 13:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	648	58130	594,90
366	39	1	2025	13282	DID01F2	DID	BA02031222	1	3	14/01/2025 12:23	14/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	607	58130	1287,35
367	39	1	2025	13282	DID01F2	DID	BA02031222	1	3	14/01/2025 12:23	14/01/2025 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	130	58130	332,51
368	39	1	2025	13282	DID01F2	DID	BA02031222	1	3	14/01/2025 12:23	14/01/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	37	58130	113,25
369	39	1	2025	13282	DID01F2	DID	BA02031222	1	3	14/01/2025 12:23	14/01/2025 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	57	58130	431,35
370	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37352713	1	3	14/01/2025 12:23	14/01/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32943	3,98
371	39	1	2025	13339	MDM01M3	MDM	37352721	1	3	14/01/2025 12:24	14/01/2025 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	106	93221	943,25
372	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02031194	1	3	14/01/2025 12:27	14/01/2025 12:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	235	44377	120,50
373	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02031194	1	3	14/01/2025 12:27	14/01/2025 13:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	386	44377	447,76
374	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02031194	1	3	14/01/2025 12:27	14/01/2025 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	296	44377	1351,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
375	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37352763	1	3	14/01/2025 12:27	15/01/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	158	41172	4574,63
376	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37352779	1	3	14/01/2025 12:29	14/01/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	151	18863	1473,34
377	39	1	2025	13304	ITC01I2	ITC	37357055	1	3	14/01/2025 12:30	14/01/2025 21:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	10290	157,76
378	39	1	2025	16568	ACP01C3	ACP	37352847	1	3	14/01/2025 12:33	14/01/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	30978	3,20
379	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37352857	1	3	14/01/2025 12:34	15/01/2025 07:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	24008	381,02
380	39	1	2025	13254	BJD01L1	BJD	37352889	1	3	14/01/2025 12:36	14/01/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	61988	8,11
381	39	1	2025	13392	UMB01I2	UMB	37352903	1	3	14/01/2025 12:38	14/01/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	11700	63,46
382	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37352931	1	3	14/01/2025 12:42	14/01/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	6,46
383	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37352975	1	3	14/01/2025 12:44	14/01/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	291	30779	870,09
384	39	1	2025	13276	DMC01C4	DMC	37353085	1	3	14/01/2025 12:48	14/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	60441	1,69
385	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	37353059	1	3	14/01/2025 12:49	14/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	100	57232	669,06
386	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	37353063	1	3	14/01/2025 12:49	15/01/2025 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	50	32577	1111,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
387	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37353077	1	3	14/01/2025 12:50	14/01/2025 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	33	34903	288,36
388	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02031244	1	3	14/01/2025 12:53	14/01/2025 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2270	32943	1234,00
389	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37353125	1	3	14/01/2025 12:54	14/01/2025 16:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	51183	28,84
390	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37353133	1	3	14/01/2025 12:56	16/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	26184	231,99
391	39	1	2025	13260	CRC01C1	CRC	37353137	1	3	14/01/2025 12:56	14/01/2025 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	16843	39,75
392	39	1	2025	13360	PGB01P4	PGB	37353145	1	3	14/01/2025 12:57	15/01/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	67869	26,27
393	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37353157	1	3	14/01/2025 12:57	14/01/2025 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	39394	35,90
394	39	1	2025	13282	DID01FA	DID	37353173	1	3	14/01/2025 12:58	15/01/2025 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58130	21,93
395	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37349621	1	3	14/01/2025 12:59	14/01/2025 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	17027	17,07
396	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	BA02030976	1	3	14/01/2025 12:59	14/01/2025 13:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26117	1,41
397	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37353201	1	3	14/01/2025 13:00	15/01/2025 16:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	15	27150	412,04
398	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37353211	1	3	14/01/2025 13:01	15/01/2025 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	28	17738	667,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
399	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37353221	1	3	14/01/2025 13:01	15/01/2025 04:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	64758	61,61
400	39	1	2025	13317	JMA01M6	JMA	37353223	1	3	14/01/2025 13:02	14/01/2025 18:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	97887	5,51
401	39	1	2025	13374	RSU01N6	RSU	37353227	1	3	14/01/2025 13:02	15/01/2025 02:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	30	34903	395,62
402	39	1	2025	16567	MRG01C2	MRG	37353233	1	3	14/01/2025 13:03	14/01/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	67	51183	177,35
403	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	37353257	1	3	14/01/2025 13:06	14/01/2025 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45206	6,21
404	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37353277	1	3	14/01/2025 13:07	15/01/2025 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34903	24,03
405	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37353285	1	3	14/01/2025 13:08	14/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	26054	23,67
406	39	1	2025	16566	SBU01S5	SBU	37353333	1	3	14/01/2025 13:11	14/01/2025 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	48246	211,73
407	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02031206	1	3	14/01/2025 13:13	14/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	27150	99,64
408	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02031206	1	3	14/01/2025 13:13	14/01/2025 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	27150	275,93
409	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02031206	1	3	14/01/2025 13:13	14/01/2025 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	126	27150	1180,48
410	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	37353387	1	3	14/01/2025 13:15	14/01/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	26054	112,40
411	39	1	2025	16943	PDM01M3	PDM	37352869	1	3	14/01/2025 13:16	15/01/2025 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	13805	709,03
412	39	1	2025	16943	PDM01M8	PDM	37353425	1	3	14/01/2025 13:17	16/01/2025 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	132	13805	6712,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
413	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	37350191	1	3	14/01/2025 13:18	14/01/2025 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	34834	39,94
414	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37353469	1	3	14/01/2025 13:20	14/01/2025 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	457	64758	3443,24
415	39	1	2025	16943	PDM01M1	PDM	37353473	1	3	14/01/2025 13:21	14/01/2025 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	256	13805	2055,11
416	39	1	2025	13248	BBL01M4	BBL	37353475	1	3	14/01/2025 13:21	16/01/2025 07:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	40491	296,68
417	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37353499	1	3	14/01/2025 13:23	15/01/2025 01:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	23721	161,29
418	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37349663	1	3	14/01/2025 13:27	14/01/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	23411	5,96
419	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	37353553	1	3	14/01/2025 13:27	14/01/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	77	19548	127,93
420	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	BA02031126	1	3	14/01/2025 13:31	14/01/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2912	41172	148,03
421	39	1	2025	15854	JAB01F4	JAB	BA02031126	1	3	14/01/2025 13:31	14/01/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1604	41172	81,54
422	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37353613	1	3	14/01/2025 13:32	15/01/2025 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	97	44377	2087,31
423	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	37353619	1	3	14/01/2025 13:32	14/01/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	57232	100,00
424	39	1	2025	15854	JAB01F4	JAB	BA02031288	1	3	14/01/2025 13:34	14/01/2025 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	410	41172	354,42
425	39	1	2025	15854	JAB01F5	JAB	BA02031288	1	3	14/01/2025 13:34	14/01/2025 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	610	41172	534,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
426	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	BA02031288	1	3	14/01/2025 13:34	14/01/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2912	41172	3226,66
427	39	1	2025	15854	JAB01F4	JAB	BA02031288	1	3	14/01/2025 13:34	14/01/2025 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1604	41172	1861,53
428	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37353703	1	3	14/01/2025 13:37	15/01/2025 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	66	30779	1534,59
429	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37353419	1	3	14/01/2025 13:38	15/01/2025 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21070	37,74
430	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37353725	1	3	14/01/2025 13:39	14/01/2025 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	22271	522,99
431	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	BA02031298	1	3	14/01/2025 13:42	14/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	178	49627	319,61
432	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37353775	1	3	14/01/2025 13:43	15/01/2025 05:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	331	44377	5362,75
433	39	1	2025	13340	MTB01S2	MTB	37353791	1	3	14/01/2025 13:43	14/01/2025 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	37	17950	167,27
434	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	37353879	1	3	14/01/2025 13:47	15/01/2025 02:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	93	32577	1188,72
435	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37353879	1	3	14/01/2025 13:47	15/01/2025 02:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	34903	600,75
436	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	BA02031308	1	3	14/01/2025 13:49	14/01/2025 13:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4428	68864	539,97
437	39	1	2025	15500	IBP01I2	IBP	37353921	1	3	14/01/2025 13:50	14/01/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26054	2,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
438	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37353949	1	3	14/01/2025 13:51	15/01/2025 01:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	41172	59,57
439	39	1	2025	15502	TAA01Y2	TAA	37356037	1	3	14/01/2025 13:52	14/01/2025 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	29875	13,48
440	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37354031	1	3	14/01/2025 13:53	14/01/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	195	36423	427,16
441	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37354037	1	3	14/01/2025 13:56	15/01/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	223	51183	5440,27
442	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37351099	1	3	14/01/2025 13:58	14/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	68864	16,27
443	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02031324	1	3	14/01/2025 13:58	14/01/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	933	32327	796,68
444	39	1	2025	16946	HRZ01L8	HRZ	BA02031324	1	3	14/01/2025 13:58	14/01/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	32327	183,59
445	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02031324	1	3	14/01/2025 13:58	14/01/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	339	32327	292,86
446	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37354065	1	3	14/01/2025 13:59	14/01/2025 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30179	5,57
447	39	1	2025	13264	CDO01M4	CDO	37354113	1	3	14/01/2025 14:01	14/01/2025 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	139	10911	403,29
448	39	1	2025	15502	TAA01Y3	TAA	37356051	1	3	14/01/2025 14:01	14/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	29875	2,82
449	39	1	2025	13282	DID01F2	DID	BA02031222	1	3	14/01/2025 14:01	14/01/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	648	58130	204,12

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
450	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37354213	1	3	14/01/2025 14:03	14/01/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	239	34903	822,43
451	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37354213	1	3	14/01/2025 14:03	14/01/2025 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	34903	7,20
452	39	1	2025	13332	MTI01P4	MTI	37353465	1	3	14/01/2025 14:05	15/01/2025 05:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	128	15821	1975,18
453	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37354171	1	3	14/01/2025 14:06	14/01/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	873	57112	7623,23
454	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37354171	1	3	14/01/2025 14:06	14/01/2025 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	57112	9,25
455	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	37354179	1	3	14/01/2025 14:06	15/01/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	23721	43,14
456	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37361477	1	3	14/01/2025 14:07	14/01/2025 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	59	52182	486,03
457	39	1	2025	13240	APR01P4	APR	37354321	1	3	14/01/2025 14:08	14/01/2025 16:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	32	13159	70,26
458	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37354247	1	3	14/01/2025 14:10	15/01/2025 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	202	27150	4863,99
459	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37354281	1	3	14/01/2025 14:11	14/01/2025 23:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	85	21272	752,60
460	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37354299	1	3	14/01/2025 14:12	15/01/2025 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	88	57232	1739,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
461	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37354303	1	3	14/01/2025 14:12	15/01/2025 05:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	64758	591,70
462	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37354311	1	3	14/01/2025 14:13	14/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	881	30779	1271,09
463	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02031350	1	3	14/01/2025 14:14	14/01/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	175	45206	120,70
464	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02031350	1	3	14/01/2025 14:14	14/01/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	310	45206	484,55
465	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02031350	1	3	14/01/2025 14:14	14/01/2025 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	223	45206	399,42
466	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37350537	1	3	14/01/2025 14:18	14/01/2025 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5109	64758	669,85
467	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37354407	1	3	14/01/2025 14:19	14/01/2025 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	50825	107,17
468	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37354409	1	3	14/01/2025 14:19	14/01/2025 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	48587	2,19
469	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37354415	1	3	14/01/2025 14:20	14/01/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	17273	27,49
470	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37377585	1	3	14/01/2025 14:21	15/01/2025 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	52182	328,35
471	39	1	2025	13249	BCR01C8	BCR	37354433	1	3	14/01/2025 14:21	14/01/2025 22:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102640	7,86
472	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37352673	1	3	14/01/2025 14:21	14/01/2025 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	48587	52,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
473	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	BA02031384	1	3	14/01/2025 14:22	14/01/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	821	32577	946,89
474	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	BA02031384	1	3	14/01/2025 14:22	14/01/2025 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	524	32577	781,49
475	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	BA02031384	1	3	14/01/2025 14:22	14/01/2025 16:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	32577	57,40
476	39	1	2025	15850	SNP01N3	SNP	37354473	1	3	14/01/2025 14:23	14/01/2025 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	26952	290,06
477	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	37354493	1	3	14/01/2025 14:23	15/01/2025 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	16843	202,50
478	39	1	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	37354501	1	3	14/01/2025 14:24	15/01/2025 17:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	42324	27,33
479	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37341585	1	3	14/01/2025 14:26	14/01/2025 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	149	38554	639,33
480	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	37354553	1	3	14/01/2025 14:26	14/01/2025 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	18863	34,07
481	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	37354575	1	3	14/01/2025 14:27	15/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	27895	133,53
482	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37354605	1	3	14/01/2025 14:30	15/01/2025 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	50825	462,44
483	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37354765	1	3	14/01/2025 14:32	14/01/2025 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	42	20198	327,67
484	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37374031	1	3	14/01/2025 14:33	15/01/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	20121	1307,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
485	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37354667	1	3	14/01/2025 14:33	15/01/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	332	58242	3552,40
486	39	1	2025	13263	CMB01L5	CMB	37354685	1	3	14/01/2025 14:35	14/01/2025 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	68864	5,55
487	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37354713	1	3	14/01/2025 14:37	15/01/2025 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26152	27,70
488	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	BA02031422	1	3	14/01/2025 14:37	14/01/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	34903	10,11
489	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	BA02031422	1	3	14/01/2025 14:37	14/01/2025 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	240	34903	353,47
490	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	37354729	1	3	14/01/2025 14:38	15/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	16648	185,70
491	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37354747	1	3	14/01/2025 14:39	14/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	28104	257,61
492	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37354747	1	3	14/01/2025 14:39	14/01/2025 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	28104	60,30
493	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37354769	1	3	14/01/2025 14:40	14/01/2025 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	3,37
494	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37354771	1	3	14/01/2025 14:41	15/01/2025 02:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	189	30779	2326,80
495	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	37354791	1	3	14/01/2025 14:42	16/01/2025 03:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	40491	109,89
496	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37354815	1	3	14/01/2025 14:44	16/01/2025 14:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	49627	236,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
497	39	1	2025	13276	DMC01C5	DMC	37356093	1	3	14/01/2025 14:44	14/01/2025 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	348	60441	2940,12
498	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37354823	1	3	14/01/2025 14:46	15/01/2025 01:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	32577	549,67
499	39	1	2025	16946	CLN01F5	CLN	BA02031428	1	3	14/01/2025 14:46	14/01/2025 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	73	32327	81,92
500	39	1	2025	16946	CLN01F5	CLN	BA02031428	1	3	14/01/2025 14:46	14/01/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	333	32327	528,08
501	39	1	2025	16946	CLN01F5	CLN	BA02031428	1	3	14/01/2025 14:46	14/01/2025 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	74	32327	197,95
502	39	1	2025	15501	PBU01P3	PBU	37354871	1	3	14/01/2025 14:49	15/01/2025 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	23475	1025,53
503	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	37354937	1	3	14/01/2025 14:53	14/01/2025 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	30	34903	198,96
504	39	1	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	37354939	1	3	14/01/2025 14:53	16/01/2025 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	75407	219,53
505	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37354951	1	3	14/01/2025 14:53	14/01/2025 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	45168	124,03
506	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37354981	1	3	14/01/2025 14:55	14/01/2025 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20571	2,34
507	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	BA02031366	1	3	14/01/2025 14:56	14/01/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	283	15514	42,61
508	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	BA02031366	1	3	14/01/2025 14:56	14/01/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	365	15514	253,78
509	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	BA02031366	1	3	14/01/2025 14:56	14/01/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	148	15514	103,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
510	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	BA02031366	1	3	14/01/2025 14:56	14/01/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	570	15514	732,13
511	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	BA02031366	1	3	14/01/2025 14:56	14/01/2025 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	206	15514	420,41
512	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	BA02031366	1	3	14/01/2025 14:56	14/01/2025 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	256	15514	1373,87
513	39	1	2025	16946	HRZ01L7	HRZ	37355021	1	3	14/01/2025 14:57	15/01/2025 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	32327	269,94
514	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37374231	1	3	14/01/2025 15:01	16/01/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	27	22710	1227,98
515	39	1	2025	13304	ITC01I3	ITC	37355077	1	3	14/01/2025 15:02	15/01/2025 03:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	93	10290	1144,31
516	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37347711	1	3	14/01/2025 15:02	14/01/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	274	15402	339,00
517	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37359889	1	3	14/01/2025 15:03	15/01/2025 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	478	32327	13871,16
518	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37355115	1	3	14/01/2025 15:04	15/01/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	33593	1146,95
519	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37355135	1	3	14/01/2025 15:04	14/01/2025 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	26054	115,31
520	39	1	2025	16946	CLN01F3	CLN	37355173	1	3	14/01/2025 15:06	15/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	180	32327	4329,90
521	39	1	2025	16946	CLN01F3	CLN	37355173	1	3	14/01/2025 15:06	16/01/2025 05:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	15	32327	572,80
522	39	1	2025	15850	SNP01N4	SNP	BA02031448	1	3	14/01/2025 15:08	14/01/2025 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5765	26952	301,06

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
523	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	37355229	1	3	14/01/2025 15:10	14/01/2025 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	20287	5,36
524	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37355245	1	3	14/01/2025 15:11	15/01/2025 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	30779	1048,02
525	39	1	2025	13312	JGB01M3	JGB	BA02031464	1	3	14/01/2025 15:11	14/01/2025 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	36228	41,89
526	39	1	2025	13312	JGB01M3	JGB	BA02031464	1	3	14/01/2025 15:11	14/01/2025 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	144	36228	300,80
527	39	1	2025	13312	JGB01M3	JGB	BA02031464	1	3	14/01/2025 15:11	14/01/2025 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	36228	131,66
528	39	1	2025	13312	JGB01M3	JGB	BA02031464	1	3	14/01/2025 15:11	14/01/2025 20:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	36228	92,42
529	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37352461	1	3	14/01/2025 15:12	14/01/2025 20:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	52182	245,04
530	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37355297	1	3	14/01/2025 15:13	15/01/2025 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	15635	9,24
531	39	1	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	37355305	1	3	14/01/2025 15:13	14/01/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	40	36423	337,98
532	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02031474	1	3	14/01/2025 15:15	14/01/2025 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7537	26184	757,89
533	39	1	2025	15500	IBP01I2	IBP	BA02031474	1	3	14/01/2025 15:15	14/01/2025 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26054	0,30
534	39	1	2025	13315	JGT01L1	JGT	37359299	1	3	14/01/2025 15:15	14/01/2025 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	14251	177,42

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
535	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37355343	1	3	14/01/2025 15:16	15/01/2025 00:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	32577	687,77
536	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37355345	1	3	14/01/2025 15:16	15/01/2025 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	22	26184	430,11
537	39	1	2025	15850	SNP01N6	SNP	37355383	1	3	14/01/2025 15:17	15/01/2025 04:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26952	67,21
538	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37355419	1	3	14/01/2025 15:20	16/01/2025 00:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	65	68864	2163,07
539	39	1	2025	13240	APR01P3	APR	37355429	1	3	14/01/2025 15:20	15/01/2025 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	13159	35,33
540	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37355439	1	3	14/01/2025 15:20	16/01/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	15514	1627,47
541	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37355439	1	3	14/01/2025 15:20	16/01/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	15514	983,42
542	39	1	2025	16565	JZN01M8	JZN	37355465	1	3	14/01/2025 15:23	15/01/2025 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	60	75974	995,70
543	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37355467	1	3	14/01/2025 15:23	14/01/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	47	18863	86,69
544	39	1	2025	13339	MDM01M8	MDM	37355473	1	3	14/01/2025 15:23	14/01/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	93221	9,03
545	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	37355475	1	3	14/01/2025 15:23	15/01/2025 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	27526	69,51
546	39	1	2025	13276	DMC01C2	DMC	37352563	1	3	14/01/2025 15:24	14/01/2025 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	234	60441	1576,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
547	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37386849	1	3	14/01/2025 15:25	15/01/2025 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	53	27150	1404,93
548	39	1	2025	15504	INH01I6	INH	37355509	1	3	14/01/2025 15:25	15/01/2025 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	102	50825	1838,49
549	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02031480	1	3	14/01/2025 15:26	14/01/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	408	32943	407,89
550	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02031480	1	3	14/01/2025 15:26	14/01/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	75	32943	107,50
551	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02031480	1	3	14/01/2025 15:26	14/01/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	105	32943	427,26
552	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02031480	1	3	14/01/2025 15:26	14/01/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	281	32943	1143,44
553	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37355535	1	3	14/01/2025 15:26	14/01/2025 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	17273	111,39
554	39	1	2025	13360	PGB01P5	PGB	37360743	1	3	14/01/2025 15:26	15/01/2025 06:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	67869	88,39
555	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37355583	1	3	14/01/2025 15:29	14/01/2025 22:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	183	44377	1356,18
556	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37355607	1	3	14/01/2025 15:29	15/01/2025 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	50825	685,69
557	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37355633	1	3	14/01/2025 15:30	16/01/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	68864	1786,56
558	39	1	2025	15504	GCN01N5	GCN	BA02031492	1	3	14/01/2025 15:31	14/01/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1830	50825	515,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
559	39	1	2025	15504	GCN01N5	GCN	BA02031492	1	3	14/01/2025 15:31	14/01/2025 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	2008	50825	633,64
560	39	1	2025	13369	QXD01P4	QXD	37355637	1	3	14/01/2025 15:31	14/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	200	45168	362,83
561	39	1	2025	16943	PDM01MA	PDM	37355671	1	3	14/01/2025 15:32	15/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	13805	166,43
562	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	37355687	1	3	14/01/2025 15:32	15/01/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27526	57,27
563	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37355743	1	3	14/01/2025 15:35	14/01/2025 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	57	27591	230,74
564	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37356347	1	3	14/01/2025 15:35	14/01/2025 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	44377	177,33
565	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37355773	1	3	14/01/2025 15:35	16/01/2025 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	44377	550,18
566	39	1	2025	13256	PTR01I5	PTR	37355785	1	3	14/01/2025 15:35	15/01/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	42324	501,61
567	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37355799	1	3	14/01/2025 15:36	14/01/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	6383	142,12
568	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37355799	1	3	14/01/2025 15:36	14/01/2025 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	6383	471,88
569	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	37355911	1	3	14/01/2025 15:37	16/01/2025 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	64758	34,55
570	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37355855	1	3	14/01/2025 15:38	15/01/2025 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	101	17027	1824,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
571	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37355893	1	3	14/01/2025 15:41	15/01/2025 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	170	26184	3073,03
572	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02031516	1	3	14/01/2025 15:41	14/01/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1413	30779	72,22
573	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02031516	1	3	14/01/2025 15:41	14/01/2025 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	117	30779	57,82
574	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02031516	1	3	14/01/2025 15:41	14/01/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3079	30779	3046,50
575	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02031516	1	3	14/01/2025 15:41	14/01/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3110	30779	5354,38
576	39	1	2025	13340	MTB01S3	MTB	37355897	1	3	14/01/2025 15:41	17/01/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	17950	505,97
577	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02031536	1	3	14/01/2025 15:41	14/01/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	885	33593	1045,04
578	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02031536	1	3	14/01/2025 15:41	14/01/2025 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	273	33593	482,53
579	39	1	2025	13322	LMN01N3	LMN	37355905	1	3	14/01/2025 15:41	15/01/2025 07:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	45206	80,01
580	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37355943	1	3	14/01/2025 15:43	14/01/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	26054	380,37
581	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37355949	1	3	14/01/2025 15:44	15/01/2025 04:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	40	32943	496,82
582	39	1	2025	13343	MNV01M2	MNV	37355953	1	3	14/01/2025 15:44	14/01/2025 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	124	32577	1012,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
583	39	1	2025	13328	MRC01M3	MRC	37355975	1	3	14/01/2025 15:45	15/01/2025 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	78	20121	1779,59
584	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37348279	1	3	14/01/2025 15:45	14/01/2025 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	402	23721	709,98
585	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37348279	1	3	14/01/2025 15:45	15/01/2025 00:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	23721	16,79
586	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	BA02031526	1	3	14/01/2025 15:45	14/01/2025 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	11700	98,49
587	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02030966	1	3	14/01/2025 15:45	14/01/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26117	0,10
588	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02030966	1	3	14/01/2025 15:45	14/01/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1648	26117	158,85
589	39	1	2025	15504	INH01I6	INH	37355999	1	3	14/01/2025 15:46	15/01/2025 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	50825	145,66
590	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37356023	1	3	14/01/2025 15:47	14/01/2025 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	19548	22,77
591	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37361855	1	3	14/01/2025 15:48	14/01/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	144	30779	1130,36
592	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37355923	1	3	14/01/2025 15:48	14/01/2025 20:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	123	45168	569,87
593	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37356097	1	3	14/01/2025 15:51	15/01/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	17027	134,78
594	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031546	1	3	14/01/2025 15:51	14/01/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1198	26117	494,84
595	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031546	1	3	14/01/2025 15:51	14/01/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26117	0,41
596	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031546	1	3	14/01/2025 15:51	14/01/2025 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	26117	19,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
597	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031546	1	3	14/01/2025 15:51	14/01/2025 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	327	26117	287,76
598	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031546	1	3	14/01/2025 15:51	14/01/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	99	26117	171,68
599	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37356117	1	3	14/01/2025 15:52	15/01/2025 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	45168	593,63
600	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02031350	1	3	14/01/2025 15:53	14/01/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	175	45206	69,08
601	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02031350	1	3	14/01/2025 15:53	14/01/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	310	45206	421,94
602	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37356201	1	3	14/01/2025 15:53	15/01/2025 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26184	19,48
603	39	1	2025	13360	PGB01P5	PGB	37350285	1	3	14/01/2025 15:55	14/01/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	67869	29,75
604	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37356163	1	3	14/01/2025 15:55	14/01/2025 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	2,43
605	39	1	2025	13305	ITE01I2	ITE	37356173	1	3	14/01/2025 15:55	14/01/2025 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	36282	11,01
606	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02031554	1	3	14/01/2025 15:56	14/01/2025 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1109	20287	1683,22
607	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02031554	1	3	14/01/2025 15:56	14/01/2025 18:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	91	20287	226,97
608	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02031554	1	3	14/01/2025 15:56	15/01/2025 01:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20287	9,30
609	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37349315	1	3	14/01/2025 15:58	14/01/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1382	58242	661,06
610	39	1	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	37356237	1	3	14/01/2025 15:59	15/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	36423	40,36

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
611	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37357427	1	3	14/01/2025 15:59	14/01/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	15514	98,29
612	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37347711	1	3	14/01/2025 15:59	14/01/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	204	15402	57,91
613	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37356251	1	3	14/01/2025 16:00	15/01/2025 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	26184	272,76
614	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02030966	1	3	14/01/2025 16:00	14/01/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1649	26117	103,52
615	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37356401	1	3	14/01/2025 16:03	16/01/2025 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	12457	41,79
616	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37356353	1	3	14/01/2025 16:04	16/01/2025 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32943	41,38
617	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02031206	1	3	14/01/2025 16:05	15/01/2025 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	60	27150	476,38
618	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02031206	1	3	14/01/2025 16:05	15/01/2025 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	27150	103,62
619	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37356411	1	3	14/01/2025 16:08	16/01/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	44377	3418,41
620	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37356413	1	3	14/01/2025 16:08	15/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	17273	225,82
621	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37351383	1	3	14/01/2025 16:10	16/01/2025 05:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	27150	600,00
622	39	1	2025	13297	IDP01I3	IDP	37356469	1	3	14/01/2025 16:11	14/01/2025 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	12795	15,19
623	39	1	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	37356471	1	3	14/01/2025 16:11	15/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	36423	506,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
624	39	1	2025	13328	MRC01M1	MRC	37356483	1	3	14/01/2025 16:11	15/01/2025 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	20121	843,92
625	39	1	2025	13328	MRC01M1	MRC	37356483	1	3	14/01/2025 16:11	16/01/2025 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	107	20121	5117,63
626	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37356525	1	3	14/01/2025 16:13	15/01/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	20571	396,75
627	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	37356535	1	3	14/01/2025 16:14	14/01/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48246	0,54
628	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37356541	1	3	14/01/2025 16:14	15/01/2025 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	114	27526	2037,40
629	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37356541	1	3	14/01/2025 16:14	15/01/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	27526	271,44
630	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37356549	1	3	14/01/2025 16:15	14/01/2025 17:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	26184	13,35
631	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	BA02031572	1	3	14/01/2025 16:15	14/01/2025 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	775	19548	39,83
632	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	BA02031572	1	3	14/01/2025 16:15	14/01/2025 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	477	19548	982,22
633	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	BA02031572	1	3	14/01/2025 16:15	14/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	74	19548	233,63
634	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	BA02031572	1	3	14/01/2025 16:15	14/01/2025 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	703	19548	2630,20
635	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	BA02031572	1	3	14/01/2025 16:15	14/01/2025 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	490	19548	1848,39
636	39	1	2025	13332	MTI01P3	MTI	37356587	1	3	14/01/2025 16:18	15/01/2025 03:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	15821	87,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
637	39	1	2025	13249	BCR01C2	BCR	37356619	1	3	14/01/2025 16:20	14/01/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	56	102640	123,95
638	39	1	2025	13240	APR01P3	APR	37356631	1	3	14/01/2025 16:21	14/01/2025 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	13159	17,71
639	39	1	2025	13397	VRJ01P1	VRJ	37356687	1	3	14/01/2025 16:24	15/01/2025 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	56	19796	445,04
640	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37356707	1	3	14/01/2025 16:25	15/01/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	32577	292,78
641	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37356741	1	3	14/01/2025 16:27	14/01/2025 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	26152	149,18
642	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37356751	1	3	14/01/2025 16:28	15/01/2025 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	21184	304,01
643	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	37356763	1	3	14/01/2025 16:29	14/01/2025 21:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	26	48246	136,49
644	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	BA02031094	1	3	14/01/2025 16:29	15/01/2025 00:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	11700	319,51
645	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	BA02031582	1	3	14/01/2025 16:30	14/01/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	139	24209	694,19
646	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	BA02031582	1	3	14/01/2025 16:30	15/01/2025 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	109	24209	979,82
647	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37356851	1	3	14/01/2025 16:32	16/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	151	36423	6367,08
648	39	1	2025	13260	CRC01C2	CRC	37356873	1	3	14/01/2025 16:33	15/01/2025 03:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	16843	99,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
649	39	1	2025	13260	CRC01C2	CRC	37356873	1	3	14/01/2025 16:33	15/01/2025 04:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	189	16843	2190,46
650	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02031596	1	3	14/01/2025 16:34	14/01/2025 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1844	27150	98,86
651	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02031596	1	3	14/01/2025 16:34	14/01/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	321	27150	20,69
652	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02031596	1	3	14/01/2025 16:34	14/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1160	27150	883,86
653	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02031596	1	3	14/01/2025 16:34	14/01/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	164	27150	919,36
654	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37356885	1	3	14/01/2025 16:34	15/01/2025 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	44377	49,53
655	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	BA02031592	1	3	14/01/2025 16:35	14/01/2025 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5981	50825	539,95
656	39	1	2025	15504	INH01I3	INH	BA02031592	1	3	14/01/2025 16:35	14/01/2025 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4074	50825	367,79
657	39	1	2025	16558	JND01L6	JND	37356943	1	3	14/01/2025 16:38	15/01/2025 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	57112	117,87
658	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37356969	1	3	14/01/2025 16:40	15/01/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	52182	37,91
659	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02031516	1	3	14/01/2025 16:40	14/01/2025 21:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	30779	31,94
660	39	1	2025	15855	CND01C1	CND	37356991	1	3	14/01/2025 16:42	14/01/2025 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	34834	28,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
661	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37356993	1	3	14/01/2025 16:42	15/01/2025 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	27526	132,29
662	39	1	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	37357005	1	3	14/01/2025 16:43	15/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	103	36423	2431,92
663	39	1	2025	16557	IPU01L4	IPU	BA02031598	1	3	14/01/2025 16:43	14/01/2025 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	457	24008	657,45
664	39	1	2025	16557	IPU01L4	IPU	BA02031598	1	3	14/01/2025 16:43	15/01/2025 00:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	111	24008	876,28
665	39	1	2025	16557	IPU01L4	IPU	BA02031598	1	3	14/01/2025 16:43	15/01/2025 00:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	24008	252,62
666	39	1	2025	16557	IPU01L4	IPU	BA02031598	1	3	14/01/2025 16:43	15/01/2025 00:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	24008	189,47
667	39	1	2025	16557	IPU01L4	IPU	BA02031598	1	3	14/01/2025 16:43	15/01/2025 00:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	24008	197,36
668	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37357009	1	3	14/01/2025 16:43	15/01/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	33593	896,12
669	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	37357027	1	3	14/01/2025 16:46	14/01/2025 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	34903	161,45
670	39	1	2025	13322	LMN01N6	LMN	37357079	1	3	14/01/2025 16:48	15/01/2025 01:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45206	8,39
671	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37357085	1	3	14/01/2025 16:48	14/01/2025 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	36282	29,79
672	39	1	2025	16947	ITR01I3	ITR	37357145	1	3	14/01/2025 16:48	15/01/2025 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	15402	19,47

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
673	39	1	2025	15504	GCN01N5	GCN	37357165	1	3	14/01/2025 16:49	15/01/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	671	50825	13989,60
674	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37357211	1	3	14/01/2025 16:52	15/01/2025 03:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	68	29799	711,56
675	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02031612	1	3	14/01/2025 16:56	14/01/2025 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	339	32327	385,33
676	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02031612	1	3	14/01/2025 16:56	14/01/2025 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	521	32327	769,92
677	39	1	2025	16946	HRZ01L8	HRZ	BA02031612	1	3	14/01/2025 16:56	14/01/2025 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	32327	317,72
678	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02031612	1	3	14/01/2025 16:56	14/01/2025 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	367	32327	1139,33
679	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02031612	1	3	14/01/2025 16:56	15/01/2025 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	32327	1190,18
680	39	1	2025	16944	ACA01CA	ACA	BA02031620	1	3	14/01/2025 16:56	14/01/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	848	24209	666,86
681	39	1	2025	16944	ACA01CA	ACA	BA02031620	1	3	14/01/2025 16:56	14/01/2025 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	168	24209	345,38
682	39	1	2025	15855	CND01C4	CND	37357321	1	3	14/01/2025 16:58	14/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	34834	102,16
683	39	1	2025	15854	JAB01F7	JAB	37357443	1	3	14/01/2025 16:59	14/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	21	41172	126,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
684	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37357357	1	3	14/01/2025 17:00	15/01/2025 05:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	26152	38,03
685	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37351183	1	3	14/01/2025 17:02	14/01/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	48587	0,15
686	39	1	2025	13251	BRT01C3	BRT	37357397	1	3	14/01/2025 17:02	15/01/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	103	49627	1877,72
687	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	BA02031634	1	3	14/01/2025 17:04	14/01/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	136	17027	336,07
688	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	BA02031634	1	3	14/01/2025 17:04	14/01/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	292	17027	721,56
689	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	BA02031634	1	3	14/01/2025 17:04	14/01/2025 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	121	17027	317,42
690	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	BA02031634	1	3	14/01/2025 17:04	15/01/2025 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	16	17027	112,68
691	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031546	1	3	14/01/2025 17:06	14/01/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1206	26117	167,16
692	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031546	1	3	14/01/2025 17:06	14/01/2025 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	326	26117	284,16
693	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031546	1	3	14/01/2025 17:06	14/01/2025 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26117	0,87
694	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02031646	1	3	14/01/2025 17:06	14/01/2025 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1067	33593	504,16
695	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02031646	1	3	14/01/2025 17:06	14/01/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1796	33593	861,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
696	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02031646	1	3	14/01/2025 17:06	15/01/2025 01:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	194	33593	1547,31
697	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02031646	1	3	14/01/2025 17:06	15/01/2025 01:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	233	33593	1858,37
698	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02031646	1	3	14/01/2025 17:06	15/01/2025 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	811	33593	6545,67
699	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37357493	1	3	14/01/2025 17:06	15/01/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	18496	34,47
700	39	1	2025	16946	CLN01F3	CLN	37357513	1	3	14/01/2025 17:07	14/01/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	91	32327	595,11
701	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37351183	1	3	14/01/2025 17:08	14/01/2025 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	645	48587	258,54
702	39	1	2025	13356	PAP01F2	PAP	37355237	1	3	14/01/2025 17:08	14/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	29	52073	179,39
703	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37357563	1	3	14/01/2025 17:09	15/01/2025 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	44377	211,21
704	39	1	2025	13387	TNG01S5	TNG	BA02031650	1	3	14/01/2025 17:11	14/01/2025 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	481	39394	520,68
705	39	1	2025	13387	TNG01S3	TNG	BA02031654	1	3	14/01/2025 17:13	14/01/2025 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	979	39394	4996,98
706	39	1	2025	13387	TNG01S3	TNG	BA02031654	1	3	14/01/2025 17:13	14/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	118	39394	607,14
707	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37357641	1	3	14/01/2025 17:13	15/01/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	44377	80,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
708	39	1	2025	16557	IPU01L2	IPU	37357675	1	3	14/01/2025 17:15	15/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	176	24008	3887,79
709	39	1	2025	16557	IPU01L2	IPU	37357675	1	3	14/01/2025 17:15	15/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	24008	912,18
710	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37357687	1	3	14/01/2025 17:15	14/01/2025 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	26952	210,59
711	39	1	2025	13382	SLP01P1	SLP	37357697	1	3	14/01/2025 17:16	15/01/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18496	16,90
712	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02031666	1	3	14/01/2025 17:16	14/01/2025 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	19897	10,54
713	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02031666	1	3	14/01/2025 17:16	14/01/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	528	19897	474,91
714	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	BA02031496	1	3	14/01/2025 17:16	14/01/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	47	11306	62,47
715	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37357709	1	3	14/01/2025 17:16	15/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	60	23721	1003,08
716	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	37357717	1	3	14/01/2025 17:17	14/01/2025 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	715	36228	4510,86
717	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02031664	1	3	14/01/2025 17:17	15/01/2025 02:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	218	42324	1953,10
718	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02031664	1	3	14/01/2025 17:17	15/01/2025 02:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	42324	394,20
719	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02031664	1	3	14/01/2025 17:17	15/01/2025 02:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	42324	269,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
720	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02031664	1	3	14/01/2025 17:17	15/01/2025 02:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	42324	134,64
721	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02031664	1	3	14/01/2025 17:17	15/01/2025 02:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	42324	28,87
722	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02031664	1	3	14/01/2025 17:17	15/01/2025 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	42324	16,42
723	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02031664	1	3	14/01/2025 17:17	15/01/2025 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	42324	197,02
724	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37357735	1	3	14/01/2025 17:17	15/01/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	507	32943	10500,53
725	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37357739	1	3	14/01/2025 17:18	15/01/2025 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	135	36228	2175,71
726	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37357809	1	3	14/01/2025 17:20	15/01/2025 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	19897	159,33
727	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37357809	1	3	14/01/2025 17:20	15/01/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	47	19897	1025,16
728	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37357809	1	3	14/01/2025 17:20	15/01/2025 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	19897	580,26
729	39	1	2025	13249	BCR01C4	BCR	37349687	1	3	14/01/2025 17:20	16/01/2025 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	102640	121,42
730	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37357849	1	3	14/01/2025 17:22	15/01/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	24008	224,49
731	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	BA02031840	1	3	14/01/2025 17:22	14/01/2025 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1695	68864	2261,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
732	39	1	2025	15845	ADT01C4	ADT	BA02031682	1	3	14/01/2025 17:22	14/01/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	859	40611	681,47
733	39	1	2025	13397	VRJ01P6	VRJ	BA02031682	1	3	14/01/2025 17:22	14/01/2025 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	759	19796	623,43
734	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37357865	1	3	14/01/2025 17:23	14/01/2025 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20198	6,42
735	39	1	2025	16570	NVR01N2	NVR	37354403	1	3	14/01/2025 17:24	15/01/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	27591	855,36
736	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37349313	1	3	14/01/2025 17:25	15/01/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	27526	85,53
737	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37357921	1	3	14/01/2025 17:26	16/01/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	48,29
738	39	1	2025	13343	MNV01M6	MNV	37357929	1	3	14/01/2025 17:26	15/01/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	32577	352,01
739	39	1	2025	15851	PEB01L2	PEB	37357969	1	3	14/01/2025 17:27	14/01/2025 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	65	15291	359,90
740	39	1	2025	16945	CSL01C2	CSL	37352693	1	3	14/01/2025 17:28	15/01/2025 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	198	32854	1325,17
741	39	1	2025	13253	BVG01P3	BVG	37348139	1	3	14/01/2025 17:32	15/01/2025 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23411	15,19
742	39	1	2025	13382	SLP01P4	SLP	37358081	1	3	14/01/2025 17:33	15/01/2025 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18496	16,01
743	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37358133	1	3	14/01/2025 17:36	14/01/2025 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	221	49627	603,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
744	39	1	2025	16946	CLN01F4	CLN	37358135	1	3	14/01/2025 17:36	15/01/2025 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	29	32327	541,27
745	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	BA02031696	1	3	14/01/2025 17:37	14/01/2025 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	676	32327	35,11
746	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02031696	1	3	14/01/2025 17:37	14/01/2025 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	410	32327	1256,54
747	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37358177	1	3	14/01/2025 17:37	16/01/2025 07:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21404	188,84
748	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37358577	1	3	14/01/2025 17:37	16/01/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	35	24209	1446,81
749	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02031516	1	3	14/01/2025 17:38	14/01/2025 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3110	30779	466,50
750	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02031516	1	3	14/01/2025 17:38	14/01/2025 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	457	33593	1808,07
751	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37358205	1	3	14/01/2025 17:38	15/01/2025 01:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	29799	387,50
752	39	1	2025	16946	HRZ01L8	HRZ	37358233	1	3	14/01/2025 17:40	15/01/2025 21:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	56	32327	1541,57
753	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37369831	1	3	14/01/2025 17:41	16/01/2025 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	22710	153,31
754	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37369831	1	3	14/01/2025 17:41	16/01/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	22710	124,32
755	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37358261	1	3	14/01/2025 17:41	15/01/2025 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	198	33593	3972,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
756	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02031806	1	3	14/01/2025 17:43	14/01/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	93221	42,29
757	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02031806	1	3	14/01/2025 17:43	14/01/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1339	93221	2272,95
758	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	BA02031704	1	3	14/01/2025 17:44	14/01/2025 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	26184	199,68
759	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	BA02031704	1	3	14/01/2025 17:44	14/01/2025 21:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	637	26184	2351,24
760	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	BA02031704	1	3	14/01/2025 17:44	15/01/2025 06:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26184	65,19
761	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	BA02031172	1	3	14/01/2025 17:46	14/01/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	453	26152	27,81
762	39	1	2025	13367	PSK01M1	PSK	37358371	1	3	14/01/2025 17:47	15/01/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	93	65742	680,66
763	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	BA02031714	1	3	14/01/2025 17:48	14/01/2025 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	349	27526	390,59
764	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	BA02031714	1	3	14/01/2025 17:48	14/01/2025 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	27526	172,84
765	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	BA02031714	1	3	14/01/2025 17:48	14/01/2025 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1450	27526	3740,60
766	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37358443	1	3	14/01/2025 17:50	16/01/2025 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	54	27150	2349,42
767	39	1	2025	13248	BBL01M7	BBL	37358521	1	3	14/01/2025 17:53	15/01/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	40491	148,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
768	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37358525	1	3	14/01/2025 17:53	14/01/2025 22:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	19548	255,33
769	39	1	2025	15504	INH01I6	INH	37356109	1	3	14/01/2025 17:54	14/01/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	50825	31,20
770	39	1	2025	15504	INH01I6	INH	37356109	1	3	14/01/2025 17:54	14/01/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	342	50825	555,27
771	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02031722	1	3	14/01/2025 17:55	14/01/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	119	27150	227,62
772	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02031722	1	3	14/01/2025 17:55	14/01/2025 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	71	27150	304,14
773	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02031722	1	3	14/01/2025 17:55	15/01/2025 02:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	291	27150	2638,72
774	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02031722	1	3	14/01/2025 17:55	15/01/2025 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	27150	519,64
775	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37358561	1	3	14/01/2025 17:55	15/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	20571	905,68
776	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031546	1	3	14/01/2025 18:02	14/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	120	26117	117,07
777	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031546	1	3	14/01/2025 18:02	14/01/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	207	26117	493,18
778	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	BA02031732	1	3	14/01/2025 18:04	14/01/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4976	29799	2193,59
779	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	BA02031732	1	3	14/01/2025 18:04	14/01/2025 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	387	29799	275,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
780	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	BA02031732	1	3	14/01/2025 18:04	14/01/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	789	29799	2252,81
781	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37354547	1	3	14/01/2025 18:05	15/01/2025 19:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	30978	374,98
782	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37354547	1	3	14/01/2025 18:05	15/01/2025 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	30978	175,12
783	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37358763	1	3	14/01/2025 18:06	15/01/2025 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22710	25,01
784	39	1	2025	16943	PDM01M3	PDM	37358801	1	3	14/01/2025 18:07	15/01/2025 07:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	13805	138,34
785	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	BA02031742	1	3	14/01/2025 18:11	14/01/2025 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1895	50825	6180,33
786	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	BA02031742	1	3	14/01/2025 18:11	14/01/2025 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	50825	93,53
787	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	BA02031742	1	3	14/01/2025 18:11	14/01/2025 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	134	50825	737,22
788	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	37358955	1	3	14/01/2025 18:12	15/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	18	42324	281,22
789	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	37358967	1	3	14/01/2025 18:13	14/01/2025 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	45206	43,13
790	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37362909	1	3	14/01/2025 18:14	15/01/2025 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	137	58242	3246,60
791	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	37358983	1	3	14/01/2025 18:14	15/01/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	30179	113,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
792	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37358987	1	3	14/01/2025 18:14	15/01/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	21,46
793	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37358885	1	3	14/01/2025 18:15	14/01/2025 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	24	6383	118,44
794	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37359021	1	3	14/01/2025 18:16	17/01/2025 13:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	32854	870,50
795	39	1	2025	15502	TAA01Y2	TAA	37359031	1	3	14/01/2025 18:17	15/01/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	29875	109,03
796	39	1	2025	13260	CRC01C2	CRC	37362591	1	3	14/01/2025 18:17	15/01/2025 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	16843	297,20
797	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37359053	1	3	14/01/2025 18:18	15/01/2025 14:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	151	36228	2989,17
798	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37359067	1	3	14/01/2025 18:18	15/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21070	15,53
799	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37359105	1	3	14/01/2025 18:20	15/01/2025 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	25600	1415,56
800	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37359157	1	3	14/01/2025 18:22	15/01/2025 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	49627	311,45
801	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	BA02031732	1	3	14/01/2025 18:23	14/01/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	29799	0,13
802	39	1	2025	16948	PCU01L3	PCU	37359211	1	3	14/01/2025 18:25	15/01/2025 11:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	51	17738	872,28
803	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37359287	1	3	14/01/2025 18:29	14/01/2025 21:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	27691	22,18

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
804	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37359275	1	3	14/01/2025 18:30	15/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	51183	356,85
805	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37359337	1	3	14/01/2025 18:32	15/01/2025 00:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	26	30978	162,48
806	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37359339	1	3	14/01/2025 18:32	15/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	22271	125,79
807	39	1	2025	13319	LVM01M4	LVM	37359345	1	3	14/01/2025 18:32	15/01/2025 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	55	23612	831,10
808	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	BA02032450	1	3	14/01/2025 18:32	15/01/2025 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	446	26054	3011,99
809	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	BA02031840	1	3	14/01/2025 18:35	14/01/2025 18:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	299	68864	15,61
810	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	BA02031840	1	3	14/01/2025 18:35	14/01/2025 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	265	68864	32,02
811	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	BA02031840	1	3	14/01/2025 18:35	14/01/2025 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	588	68864	71,05
812	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	BA02031840	1	3	14/01/2025 18:35	14/01/2025 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	401	68864	48,34
813	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37354961	1	3	14/01/2025 18:36	14/01/2025 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	22	21404	103,67
814	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37354961	1	3	14/01/2025 18:36	15/01/2025 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	21404	20,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
815	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37354961	1	3	14/01/2025 18:36	15/01/2025 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	21404	20,08
816	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37354961	1	3	14/01/2025 18:36	15/01/2025 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	21404	6,70
817	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37354961	1	3	14/01/2025 18:36	15/01/2025 01:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	21404	40,24
818	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37359451	1	3	14/01/2025 18:36	16/01/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	27150	3024,74
819	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37359453	1	3	14/01/2025 18:36	15/01/2025 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	38554	16,80
820	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02031806	1	3	14/01/2025 18:40	14/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1232	93221	96,16
821	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37359547	1	3	14/01/2025 18:42	15/01/2025 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48587	33,33
822	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37359573	1	3	14/01/2025 18:43	14/01/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	17950	162,33
823	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37359573	1	3	14/01/2025 18:43	14/01/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	17950	22,04
824	39	1	2025	13332	MTI01P2	MTI	37359587	1	3	14/01/2025 18:43	14/01/2025 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	15821	111,43
825	39	1	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	37359589	1	3	14/01/2025 18:43	16/01/2025 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	75407	186,37
826	39	1	2025	13382	SLP01P1	SLP	37359663	1	3	14/01/2025 18:48	15/01/2025 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	18496	45,71
827	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02031206	1	3	14/01/2025 18:50	14/01/2025 19:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	27150	7,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
828	39	1	2025	16561	SBC01L3	SBC	37359719	1	3	14/01/2025 18:50	15/01/2025 13:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	30179	281,29
829	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37385103	1	3	14/01/2025 18:51	16/01/2025 01:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21404	60,61
830	39	1	2025	13255	BMS01S4	BMS	37359729	1	3	14/01/2025 18:51	15/01/2025 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	107539	16,95
831	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37360071	1	3	14/01/2025 18:53	15/01/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	80	21070	509,22
832	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37359749	1	3	14/01/2025 18:53	14/01/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	36282	5,72
833	39	1	2025	15852	MBC01P2	MBC	37359781	1	3	14/01/2025 18:55	15/01/2025 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	22271	481,99
834	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37359783	1	3	14/01/2025 18:55	14/01/2025 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	21404	22,15
835	39	1	2025	13334	MSJ01M7	MSJ	37359807	1	3	14/01/2025 18:57	15/01/2025 08:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	75407	392,41
836	39	1	2025	13375	SLC01S3	SLC	37359829	1	3	14/01/2025 18:58	15/01/2025 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	22710	80,42
837	39	1	2025	13312	JGB01M6	JGB	37374567	1	3	14/01/2025 18:58	17/01/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	36228	975,57
838	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02031596	1	3	14/01/2025 19:02	14/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	284	27150	207,95
839	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02031596	1	3	14/01/2025 19:02	14/01/2025 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	560	27150	1751,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
840	39	1	2025	13238	AMT01P3	AMT	37359887	1	3	14/01/2025 19:02	15/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21404	22,31
841	39	1	2025	13312	JGB01M2	JGB	37361771	1	3	14/01/2025 19:02	15/01/2025 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	39	36228	653,00
842	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	BA02031822	1	3	14/01/2025 19:04	14/01/2025 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	743	15514	1149,59
843	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	BA02031822	1	3	14/01/2025 19:04	14/01/2025 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	836	15514	1315,07
844	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	BA02031822	1	3	14/01/2025 19:04	14/01/2025 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	937	15514	1522,63
845	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	BA02031822	1	3	14/01/2025 19:04	14/01/2025 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	744	15514	1218,71
846	39	1	2025	13355	PCJ01P4	PCJ	37359977	1	3	14/01/2025 19:07	16/01/2025 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	52,74
847	39	1	2025	13317	JMA01M1	JMA	37360007	1	3	14/01/2025 19:08	15/01/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	97887	99,36
848	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02031830	1	3	14/01/2025 19:08	14/01/2025 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	460	30978	800,53
849	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02031830	1	3	14/01/2025 19:08	14/01/2025 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	677	30978	2441,15
850	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02031830	1	3	14/01/2025 19:08	14/01/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	247	44377	1111,98
851	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02031830	1	3	14/01/2025 19:08	14/01/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	386	44377	1737,75
852	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02031830	1	3	14/01/2025 19:08	14/01/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	30978	94,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
853	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37347965	1	3	14/01/2025 19:11	15/01/2025 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	15514	70,29
854	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	BA02032276	1	3	14/01/2025 19:13	14/01/2025 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	242	44377	330,33
855	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02032276	1	3	14/01/2025 19:13	14/01/2025 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	460	30978	765,52
856	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02032276	1	3	14/01/2025 19:13	14/01/2025 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	677	30978	2389,62
857	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02032276	1	3	14/01/2025 19:13	14/01/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	21	30978	92,94
858	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02032276	1	3	14/01/2025 19:13	15/01/2025 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	985	30978	4901,47
859	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	BA02032276	1	3	14/01/2025 19:13	15/01/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	85	44377	491,37
860	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	BA02032276	1	3	14/01/2025 19:13	15/01/2025 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	241	44377	1435,09
861	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	BA02032276	1	3	14/01/2025 19:13	15/01/2025 07:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	44377	37,02
862	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37360079	1	3	14/01/2025 19:14	15/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	52182	84,66
863	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37360165	1	3	14/01/2025 19:20	15/01/2025 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102640	13,87
864	39	1	2025	13346	MCP01M4	MCP	BA02031846	1	3	14/01/2025 19:23	14/01/2025 20:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21070	0,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
865	39	1	2025	13346	MCP01M2	MCP	BA02031846	1	3	14/01/2025 19:23	14/01/2025 20:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	21070	1,82
866	39	1	2025	15847	CTO01P5	CTO	BA02031848	1	3	14/01/2025 19:23	14/01/2025 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	783	17482	622,49
867	39	1	2025	15847	CTO01P5	CTO	BA02031848	1	3	14/01/2025 19:23	14/01/2025 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	512	17482	553,53
868	39	1	2025	15847	CTO01P6	CTO	BA02031848	1	3	14/01/2025 19:23	14/01/2025 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	395	17482	427,04
869	39	1	2025	13394	UMR01M1	UMR	37360221	1	3	14/01/2025 19:24	14/01/2025 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	19548	7,23
870	39	1	2025	13236	AGF01I3	AGF	37360273	1	3	14/01/2025 19:28	14/01/2025 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	99	58242	222,04
871	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37360283	1	3	14/01/2025 19:30	15/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18863	19,67
872	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37360289	1	3	14/01/2025 19:30	15/01/2025 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	365	6383	1978,71
873	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37360293	1	3	14/01/2025 19:30	15/01/2025 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	75	32943	1304,02
874	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37360305	1	3	14/01/2025 19:31	15/01/2025 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	36228	285,09
875	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37399299	1	3	14/01/2025 19:35	16/01/2025 18:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	152	24209	7074,67
876	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37360379	1	3	14/01/2025 19:35	14/01/2025 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	58242	2,93
877	39	1	2025	13360	PGB01P3	PGB	37360433	1	3	14/01/2025 19:38	15/01/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	67869	27,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
878	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37360439	1	3	14/01/2025 19:38	15/01/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	11306	194,91
879	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02031612	1	3	14/01/2025 19:39	14/01/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	521	32327	30,97
880	39	1	2025	16946	HRZ01L8	HRZ	BA02031612	1	3	14/01/2025 19:39	14/01/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	32327	12,78
881	39	1	2025	13236	AGF01S2	AGF	37360469	1	3	14/01/2025 19:40	15/01/2025 06:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	48	58242	499,93
882	39	1	2025	15850	SNP01N6	SNP	37360489	1	3	14/01/2025 19:41	15/01/2025 03:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26952	7,62
883	39	1	2025	15853	AQZ01I5	AQZ	37360491	1	3	14/01/2025 19:41	16/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	36423	154,98
884	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37360503	1	3	14/01/2025 19:42	15/01/2025 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	32	30779	140,22
885	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37360507	1	3	14/01/2025 19:42	15/01/2025 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	262	39394	3696,31
886	39	1	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	37360515	1	3	14/01/2025 19:43	15/01/2025 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	36423	333,37
887	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02031854	1	3	14/01/2025 19:48	14/01/2025 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	32943	36,14
888	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02031854	1	3	14/01/2025 19:48	14/01/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	133	32943	343,10
889	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02031854	1	3	14/01/2025 19:48	15/01/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	32943	24,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
890	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02031854	1	3	14/01/2025 19:48	15/01/2025 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	17	32943	419,39
891	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	BA02031856	1	3	14/01/2025 19:49	14/01/2025 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	283	17273	16,51
892	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	BA02031856	1	3	14/01/2025 19:49	14/01/2025 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	213	17273	12,43
893	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37360577	1	3	14/01/2025 19:49	15/01/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	49627	96,76
894	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	BA02031840	1	3	14/01/2025 19:49	14/01/2025 20:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	401	68864	214,65
895	39	1	2025	13257	CMM01C3	CMM	37360653	1	3	14/01/2025 19:55	15/01/2025 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30779	18,25
896	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	BA02031856	1	3	14/01/2025 19:55	14/01/2025 22:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	195	17273	581,70
897	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	BA02031856	1	3	14/01/2025 19:55	15/01/2025 02:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	17273	124,48
898	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	37351849	1	3	14/01/2025 19:57	15/01/2025 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	23721	29,67
899	39	1	2025	13249	BCR01C4	BCR	37360675	1	3	14/01/2025 19:57	15/01/2025 02:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	29	102640	176,49
900	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	BA02032594	1	3	14/01/2025 19:59	15/01/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	168	26054	801,78
901	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	BA02032594	1	3	14/01/2025 19:59	15/01/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	152	26054	725,42

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
902	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	BA02032594	1	3	14/01/2025 19:59	15/01/2025 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	446	26054	2369,62
903	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	BA02032594	1	3	14/01/2025 19:59	15/01/2025 07:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	473	26054	5361,45
904	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	BA02032594	1	3	14/01/2025 19:59	15/01/2025 07:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	300	26054	3504,00
905	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37360697	1	3	14/01/2025 19:59	14/01/2025 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	89	20198	265,29
906	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02031806	1	3	14/01/2025 20:00	14/01/2025 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1339	93221	143,20
907	39	1	2025	13254	BJD01L6	BJD	37360803	1	3	14/01/2025 20:01	14/01/2025 23:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	61988	10,30
908	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02031876	1	3	14/01/2025 20:01	14/01/2025 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1339	93221	1522,00
909	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37356431	1	3	14/01/2025 20:01	14/01/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	120	41172	121,87
910	39	1	2025	16944	ACA01CA	ACA	37361113	1	3	14/01/2025 20:03	16/01/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	146	24209	6411,67
911	39	1	2025	16944	ACA01CA	ACA	37361113	1	3	14/01/2025 20:03	16/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	33	24209	1527,29
912	39	1	2025	13385	TAP01F4	TAP	37360923	1	3	14/01/2025 20:04	14/01/2025 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	42717	58,97
913	39	1	2025	13254	BJD01L4	BJD	37360811	1	3	14/01/2025 20:05	15/01/2025 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	61988	8,45
914	39	1	2025	13375	SLC01S3	SLC	37360817	1	3	14/01/2025 20:05	15/01/2025 02:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22710	6,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
915	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	BA02031874	1	3	14/01/2025 20:06	14/01/2025 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2487	36228	139,55
916	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	BA02031874	1	3	14/01/2025 20:06	14/01/2025 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1168	36228	206,02
917	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	BA02031874	1	3	14/01/2025 20:06	14/01/2025 21:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	279	36228	419,74
918	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	BA02031874	1	3	14/01/2025 20:06	14/01/2025 22:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1178	36228	2557,24
919	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	BA02031874	1	3	14/01/2025 20:06	14/01/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	308	36228	1095,45
920	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02031880	1	3	14/01/2025 20:09	14/01/2025 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1272	22128	1642,29
921	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02031880	1	3	14/01/2025 20:09	14/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	152	22128	558,94
922	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02031880	1	3	14/01/2025 20:09	15/01/2025 01:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	22128	69,02
923	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02031880	1	3	14/01/2025 20:09	15/01/2025 03:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	216	22128	1682,10
924	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02031880	1	3	14/01/2025 20:09	15/01/2025 04:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	21	22128	171,86
925	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02031880	1	3	14/01/2025 20:09	15/01/2025 05:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	60	22128	588,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
926	39	1	2025	13360	PGB01P4	PGB	37360863	1	3	14/01/2025 20:10	15/01/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	67869	265,26
927	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02031882	1	3	14/01/2025 20:10	14/01/2025 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	109	20287	185,30
928	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02031882	1	3	14/01/2025 20:10	15/01/2025 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	151	20287	890,02
929	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031884	1	3	14/01/2025 20:11	14/01/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	433	26117	798,04
930	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031884	1	3	14/01/2025 20:11	14/01/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	261	26117	613,49
931	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	BA02031884	1	3	14/01/2025 20:11	14/01/2025 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	79	26117	291,07
932	39	1	2025	13394	UMR01M1	UMR	37360893	1	3	14/01/2025 20:12	15/01/2025 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	19548	14,70
933	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	BA02031886	1	3	14/01/2025 20:14	14/01/2025 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1800	24209	379,50
934	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37360931	1	3	14/01/2025 20:15	14/01/2025 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	26152	12,21
935	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	BA02031886	1	3	14/01/2025 20:15	14/01/2025 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	24209	0,20
936	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	37360935	1	3	14/01/2025 20:15	14/01/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	52	27895	175,12
937	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37360989	1	3	14/01/2025 20:19	15/01/2025 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	57	22271	753,70
938	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37361005	1	3	14/01/2025 20:20	14/01/2025 23:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	82	20198	260,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
939	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37361013	1	3	14/01/2025 20:21	15/01/2025 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	11	27150	240,34
940	39	1	2025	13249	BCR01C5	BCR	37361539	1	3	14/01/2025 20:22	15/01/2025 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	102640	119,05
941	39	1	2025	13249	BCR01CA	BCR	37361023	1	3	14/01/2025 20:22	15/01/2025 03:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	102640	139,60
942	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37361025	1	3	14/01/2025 20:22	15/01/2025 14:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	34903	282,49
943	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02031898	1	3	14/01/2025 20:22	15/01/2025 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	58	36228	241,73
944	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02031898	1	3	14/01/2025 20:22	15/01/2025 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	168	36228	837,90
945	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02031898	1	3	14/01/2025 20:22	15/01/2025 01:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	36228	387,37
946	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02031898	1	3	14/01/2025 20:22	15/01/2025 05:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	36228	614,89
947	39	1	2025	15849	IGT01M2	IGT	37361065	1	3	14/01/2025 20:25	15/01/2025 04:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	57232	8,03
948	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02031908	1	3	14/01/2025 20:26	15/01/2025 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	44377	369,29
949	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37357285	1	3	14/01/2025 20:26	15/01/2025 07:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	45168	34,50
950	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	BA02031742	1	3	14/01/2025 20:29	14/01/2025 20:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1199	50825	171,52
951	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	BA02031918	1	3	14/01/2025 20:30	14/01/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	273	57232	641,47

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
952	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	BA02031918	1	3	14/01/2025 20:30	14/01/2025 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	185	57232	608,34
953	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	BA02031918	1	3	14/01/2025 20:30	15/01/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	319	57232	1353,62
954	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	BA02031918	1	3	14/01/2025 20:30	15/01/2025 00:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	628	57232	2690,63
955	39	1	2025	13263	CCA01C2	CCA	37361129	1	3	14/01/2025 20:31	15/01/2025 03:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1567	68864	11651,08
956	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	37361141	1	3	14/01/2025 20:32	15/01/2025 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	27895	299,93
957	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	37361181	1	3	14/01/2025 20:35	14/01/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	15514	117,37
958	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37362649	1	3	14/01/2025 20:35	15/01/2025 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	206	23721	3804,19
959	39	1	2025	13280	DIF01I7	DIF	37361213	1	3	14/01/2025 20:36	16/01/2025 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	56440	1605,44
960	39	1	2025	15500	IBP01I2	IBP	37361237	1	3	14/01/2025 20:38	15/01/2025 07:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	26054	215,81
961	39	1	2025	13339	MDM01M7	MDM	37361297	1	3	14/01/2025 20:42	15/01/2025 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	93221	135,08
962	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37361301	1	3	14/01/2025 20:43	15/01/2025 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	61	68864	1516,36
963	39	1	2025	13255	BMS01S1	BMS	37361311	1	3	14/01/2025 20:44	15/01/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	65	107539	1138,51
964	39	1	2025	15854	JAB01F6	JAB	37361361	1	3	14/01/2025 20:47	15/01/2025 07:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	162	41172	1733,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
965	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	BA02031938	1	3	14/01/2025 20:48	14/01/2025 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	385	27895	426,49
966	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	BA02031938	1	3	14/01/2025 20:48	14/01/2025 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	714	27895	2188,81
967	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	BA02031938	1	3	14/01/2025 20:48	14/01/2025 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	653	27895	2001,81
968	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	BA02031938	1	3	14/01/2025 20:48	14/01/2025 23:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1130	27895	3542,55
969	39	1	2025	13353	OR501M1	ORS	BA02031938	1	3	14/01/2025 20:48	15/01/2025 01:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	453	10141	2102,93
970	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	BA02031938	1	3	14/01/2025 20:48	15/01/2025 01:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2796	27895	12979,65
971	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	BA02031938	1	3	14/01/2025 20:48	15/01/2025 01:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	27895	139,51
972	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	BA02031938	1	3	14/01/2025 20:48	15/01/2025 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	273	27895	1337,55
973	39	1	2025	15856	QXB01N6	QXB	37361389	1	3	14/01/2025 20:50	14/01/2025 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	115	29799	316,54
974	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	BA02031940	1	3	14/01/2025 20:51	14/01/2025 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	603	23411	143,21
975	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	BA02031940	1	3	14/01/2025 20:51	14/01/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1654	23411	3290,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
976	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	BA02031940	1	3	14/01/2025 20:51	15/01/2025 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	125	23411	653,19
977	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	BA02031940	1	3	14/01/2025 20:51	15/01/2025 02:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	273	23411	1522,35
978	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	BA02031940	1	3	14/01/2025 20:51	15/01/2025 03:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23411	20,52
979	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	BA02031940	1	3	14/01/2025 20:51	15/01/2025 03:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	23411	109,45
980	39	1	2025	13276	DMC01C5	DMC	37361423	1	3	14/01/2025 20:54	15/01/2025 00:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	306	60441	1034,79
981	39	1	2025	16567	MRG01C6	MRG	37363047	1	3	14/01/2025 20:54	15/01/2025 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	189	51183	2684,01
982	39	1	2025	13297	IDP01I4	IDP	37361687	1	3	14/01/2025 20:55	15/01/2025 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	68	12795	1081,14
983	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37361495	1	3	14/01/2025 20:59	15/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	49627	115,14
984	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02032186	1	3	14/01/2025 20:59	15/01/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	604	44377	2578,74
985	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02032186	1	3	14/01/2025 20:59	15/01/2025 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	183	44377	862,90
986	39	1	2025	13264	CDO01M4	CDO	37361531	1	3	14/01/2025 21:01	15/01/2025 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	143	10911	610,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
987	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37361559	1	3	14/01/2025 21:03	14/01/2025 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26152	1,45
988	39	1	2025	15854	JAB01F6	JAB	37361571	1	3	14/01/2025 21:04	15/01/2025 01:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	41	41172	183,99
989	39	1	2025	13255	BMS01S9	BMS	37361577	1	3	14/01/2025 21:05	15/01/2025 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	107539	11,88
990	39	1	2025	13363	PCM01M4	PCM	BA02031958	1	3	14/01/2025 21:08	14/01/2025 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	318	11306	319,68
991	39	1	2025	13363	PCM01M4	PCM	BA02031958	1	3	14/01/2025 21:08	14/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	257	11306	312,26
992	39	1	2025	13363	PCM01M4	PCM	BA02031958	1	3	14/01/2025 21:08	14/01/2025 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	91	11306	130,00
993	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	37363351	1	3	14/01/2025 21:08	15/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	260	36423	5878,38
994	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37361619	1	3	14/01/2025 21:09	15/01/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	155	36423	3602,07
995	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37361619	1	3	14/01/2025 21:09	15/01/2025 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	36423	1647,20
996	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37353671	1	3	14/01/2025 21:10	14/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	51183	19,10
997	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37361685	1	3	14/01/2025 21:15	15/01/2025 01:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	35	57232	162,53
998	39	1	2025	13394	UMR01M1	UMR	37361697	1	3	14/01/2025 21:16	15/01/2025 02:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	165	19548	939,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
999	39	1	2025	13355	PCJ01P7	PCJ	37361735	1	3	14/01/2025 21:19	16/01/2025 05:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	89	44377	2906,42
1000	39	1	2025	13356	PAP01F1	PAP	37361763	1	3	14/01/2025 21:21	15/01/2025 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	52073	741,23
1001	39	1	2025	13263	CMB01L4	CMB	37375573	1	3	14/01/2025 21:21	15/01/2025 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	80	68864	1337,62
1002	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	BA02031704	1	3	14/01/2025 21:26	15/01/2025 06:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	26184	411,30
1003	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	BA02031704	1	3	14/01/2025 21:26	15/01/2025 06:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	26184	102,83
1004	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37356461	1	3	14/01/2025 21:26	14/01/2025 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	237	15514	114,22
1005	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37356461	1	3	14/01/2025 21:26	15/01/2025 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	175	15514	507,16
1006	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02031990	1	3	14/01/2025 21:31	14/01/2025 21:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1084	93221	60,82
1007	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02031990	1	3	14/01/2025 21:31	14/01/2025 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1339	93221	97,45
1008	39	1	2025	13291	ICH01I4	ICH	37361875	1	3	14/01/2025 21:32	15/01/2025 07:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	31	27895	299,35
1009	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37349663	1	3	14/01/2025 21:34	15/01/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	23411	413,31
1010	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	BA02032412	1	3	14/01/2025 21:35	14/01/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	22	27526	42,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1011	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	BA02032412	1	3	14/01/2025 21:35	15/01/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1302	27526	4436,93
1012	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	BA02032412	1	3	14/01/2025 21:35	15/01/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	744	27526	2541,38
1013	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37349663	1	3	14/01/2025 21:35	16/01/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	23411	254,39
1014	39	1	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02032004	1	3	14/01/2025 21:38	14/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	566	36228	109,11
1015	39	1	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02032004	1	3	14/01/2025 21:38	14/01/2025 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	231	36228	438,96
1016	39	1	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02032004	1	3	14/01/2025 21:38	15/01/2025 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	82	36228	319,87
1017	39	1	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02032004	1	3	14/01/2025 21:38	15/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	36228	78,42
1018	39	1	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02032004	1	3	14/01/2025 21:38	15/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	36228	52,28
1019	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37362029	1	3	14/01/2025 21:39	15/01/2025 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	81	27591	1416,17
1020	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	37362043	1	3	14/01/2025 21:40	15/01/2025 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	58	57232	704,38
1021	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37362097	1	3	14/01/2025 21:44	15/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	27591	169,34
1022	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02032008	1	3	14/01/2025 21:45	14/01/2025 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6306	30779	350,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1023	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02032028	1	3	14/01/2025 21:53	14/01/2025 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	27150	8,77
1024	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02032028	1	3	14/01/2025 21:53	14/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	76	27150	109,97
1025	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02032028	1	3	14/01/2025 21:53	15/01/2025 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	223	27150	561,28
1026	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02032028	1	3	14/01/2025 21:53	15/01/2025 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	120	27150	438,63
1027	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02032028	1	3	14/01/2025 21:53	15/01/2025 02:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	179	27150	901,27
1028	39	1	2025	16561	SBC01L4	SBC	37362205	1	3	14/01/2025 21:54	15/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	30179	513,02
1029	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37356461	1	3	14/01/2025 21:55	15/01/2025 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	15514	74,90
1030	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37355439	1	3	14/01/2025 21:56	15/01/2025 03:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	199	15514	1044,53
1031	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37355439	1	3	14/01/2025 21:56	15/01/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	15514	270,14
1032	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37362239	1	3	14/01/2025 21:58	15/01/2025 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	226	39394	2786,01
1033	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02032050	1	3	14/01/2025 21:59	14/01/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	175	45206	112,68
1034	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02032050	1	3	14/01/2025 21:59	15/01/2025 01:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	168	45206	646,38
1035	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02032050	1	3	14/01/2025 21:59	15/01/2025 01:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	45206	407,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1036	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02032050	1	3	14/01/2025 21:59	15/01/2025 02:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	45206	164,41
1037	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37362269	1	3	14/01/2025 22:03	15/01/2025 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	52182	18,91
1038	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37353499	1	3	14/01/2025 22:10	15/01/2025 01:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	23721	134,52
1039	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	BA02031744	1	3	14/01/2025 22:10	14/01/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	407	49627	598,29
1040	39	1	2025	13236	AGF01I9	AGF	37362351	1	3	14/01/2025 22:10	15/01/2025 08:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58242	10,09
1041	39	1	2025	16558	JND01L5	JND	37362403	1	3	14/01/2025 22:18	15/01/2025 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	87	57112	1430,91
1042	39	1	2025	16558	JND01L5	JND	37362403	1	3	14/01/2025 22:18	15/01/2025 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	59	57112	984,15
1043	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02032066	1	3	14/01/2025 22:19	14/01/2025 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1339	93221	318,76
1044	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	BA02032300	1	3	14/01/2025 22:23	14/01/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	545	12701	675,04
1045	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	BA02032300	1	3	14/01/2025 22:23	15/01/2025 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	41	12701	485,46
1046	39	1	2025	13250	BFG01N4	BFG	37362453	1	3	14/01/2025 22:25	15/01/2025 04:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	82	20287	525,76
1047	39	1	2025	13250	BFG01N4	BFG	37362453	1	3	14/01/2025 22:25	15/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	20287	83,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1048	39	1	2025	16949	PAR01C2	PAR	BA02032082	1	3	14/01/2025 22:26	16/01/2025 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	16648	329,75
1049	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02032066	1	3	14/01/2025 22:26	14/01/2025 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	93221	5,19
1050	39	1	2025	13334	MSJ01MA	MSJ	37385487	1	3	14/01/2025 22:26	15/01/2025 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75407	23,27
1051	39	1	2025	13257	CMM01C3	CMM	37362499	1	3	14/01/2025 22:33	15/01/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	200	30779	538,61
1052	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37362523	1	3	14/01/2025 22:37	15/01/2025 20:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	135	64758	2935,24
1053	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37362607	1	3	14/01/2025 22:39	15/01/2025 08:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	540	19897	5194,65
1054	39	1	2025	16567	MRG01C2	MRG	37362557	1	3	14/01/2025 22:43	15/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	51183	22,56
1055	39	1	2025	16567	MRG01C2	MRG	37362557	1	3	14/01/2025 22:43	15/01/2025 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	51183	98,00
1056	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37362571	1	3	14/01/2025 22:44	15/01/2025 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	58130	175,58
1057	39	1	2025	13252	BBR01I2	BBR	37362697	1	3	14/01/2025 22:45	16/01/2025 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	306	26117	8019,92
1058	39	1	2025	13355	PCJ01P3	PCJ	37362627	1	3	14/01/2025 22:50	17/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	44377	542,90
1059	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37362685	1	3	14/01/2025 22:55	15/01/2025 03:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	323	32854	1540,35
1060	39	1	2025	13363	PCM01M4	PCM	BA02032114	1	3	14/01/2025 22:56	14/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	602	11306	384,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1061	39	1	2025	13363	PCM01M4	PCM	BA02032114	1	3	14/01/2025 22:56	15/01/2025 02:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	64	11306	208,37
1062	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37362663	1	3	14/01/2025 22:57	16/01/2025 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	44377	761,36
1063	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	BA02032594	1	3	14/01/2025 22:58	14/01/2025 23:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	289	26054	51,62
1064	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37362669	1	3	14/01/2025 22:59	15/01/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	25600	375,16
1065	39	1	2025	13255	BMS01S7	BMS	37362675	1	3	14/01/2025 22:59	15/01/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	107539	81,18
1066	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	BA02031938	1	3	14/01/2025 23:00	14/01/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	385	27895	110,26
1067	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	BA02032594	1	3	14/01/2025 23:02	14/01/2025 23:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1396	26054	158,21
1068	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02032144	1	3	14/01/2025 23:12	14/01/2025 23:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2191	17738	536,19
1069	39	1	2025	13336	MLG01Y4	MLG	37362755	1	3	14/01/2025 23:12	15/01/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	59	25600	665,93
1070	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	BA02031582	1	3	14/01/2025 23:13	14/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1881	24209	223,63
1071	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	BA02032148	1	3	14/01/2025 23:14	14/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	279	19548	94,01
1072	39	1	2025	15854	JAB01F7	JAB	37362793	1	3	14/01/2025 23:18	16/01/2025 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	41172	1642,21
1073	39	1	2025	13297	IDP01I4	IDP	37362815	1	3	14/01/2025 23:22	15/01/2025 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	12795	319,69

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1074	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37362847	1	3	14/01/2025 23:28	15/01/2025 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30779	13,65
1075	39	1	2025	13276	ITP01L8	ITP	37362849	1	3	14/01/2025 23:28	15/01/2025 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	120	60441	1371,13
1076	39	1	2025	16949	PAR01C7	PAR	BA02032176	1	3	14/01/2025 23:28	15/01/2025 04:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	16648	14,97
1077	39	1	2025	16949	PAR01C7	PAR	BA02032176	1	3	14/01/2025 23:28	15/01/2025 06:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	82	16648	587,21
1078	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	BA02032156	1	3	14/01/2025 23:30	15/01/2025 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	760	58242	426,44
1079	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	BA02032156	1	3	14/01/2025 23:30	15/01/2025 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	96	58242	53,87
1080	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	BA02032156	1	3	14/01/2025 23:30	15/01/2025 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	58242	2,05
1081	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	BA02032156	1	3	14/01/2025 23:30	15/01/2025 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	160	58242	163,87
1082	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	BA02032156	1	3	14/01/2025 23:30	15/01/2025 08:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	58242	26,18
1083	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	BA02032156	1	3	14/01/2025 23:30	15/01/2025 08:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	51	58242	445,07
1084	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02032162	1	3	14/01/2025 23:31	15/01/2025 02:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1121	17738	3000,54
1085	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	BA02032412	1	3	14/01/2025 23:36	15/01/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	27526	4,14
1086	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	BA02032412	1	3	14/01/2025 23:36	15/01/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	27526	205,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1087	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	BA02032184	1	3	14/01/2025 23:39	15/01/2025 02:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	227	10911	667,57
1088	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	BA02032184	1	3	14/01/2025 23:39	15/01/2025 03:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	332	10911	1390,80
1089	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	BA02032184	1	3	14/01/2025 23:39	15/01/2025 05:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	494	10911	2852,03
1090	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	BA02032184	1	3	14/01/2025 23:39	15/01/2025 05:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	571	10911	3597,62
1091	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	BA02032194	1	3	14/01/2025 23:41	15/01/2025 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1781	15635	1910,12
1092	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	BA02032194	1	3	14/01/2025 23:41	15/01/2025 03:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	365	15635	1467,71
1093	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	BA02032194	1	3	14/01/2025 23:41	15/01/2025 03:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	199	15635	800,20
1094	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	BA02032194	1	3	14/01/2025 23:41	15/01/2025 04:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1934	15635	9221,42
1095	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02032204	1	3	14/01/2025 23:42	15/01/2025 02:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	23721	140,48
1096	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02032204	1	3	14/01/2025 23:42	15/01/2025 02:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	301	23721	771,90
1097	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02032204	1	3	14/01/2025 23:42	15/01/2025 02:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	23721	171,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1098	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02032204	1	3	14/01/2025 23:42	15/01/2025 04:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	653	23721	2857,78
1099	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02032204	1	3	14/01/2025 23:42	15/01/2025 04:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	132	23721	577,68
1100	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02032204	1	3	14/01/2025 23:42	16/01/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	23721	778,21
1101	39	1	2025	13276	DMC01C8	DMC	37363005	1	3	14/01/2025 23:51	16/01/2025 04:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	190	60441	5523,30
1102	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	BA02032222	1	3	14/01/2025 23:53	15/01/2025 02:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	569	10965	1524,92
1103	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	BA02032222	1	3	14/01/2025 23:53	15/01/2025 02:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	237	10965	686,77
1104	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02032226	1	3	14/01/2025 23:53	15/01/2025 01:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	147	21272	246,47
1105	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02032226	1	3	14/01/2025 23:53	15/01/2025 02:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	218	21272	624,02
1106	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02032226	1	3	14/01/2025 23:53	15/01/2025 04:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	478	21272	1973,61
1107	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	BA02032230	1	3	14/01/2025 23:59	15/01/2025 02:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	22	15514	53,68
1108	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	BA02032230	1	3	14/01/2025 23:59	15/01/2025 02:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	333	15514	819,92
1109	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37363019	1	3	14/01/2025 23:59	15/01/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	132	50825	1942,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1110	39	1	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	37356237	1	3	15/01/2025 00:00	15/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	36423	389,33
1111	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	BA02031704	1	3	15/01/2025 00:00	15/01/2025 01:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	26184	53,42
1112	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	BA02031704	1	3	15/01/2025 00:00	15/01/2025 03:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	165	26184	554,35
1113	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02031206	1	3	15/01/2025 00:08	15/01/2025 00:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	862	27150	575,62
1114	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02032276	1	3	15/01/2025 00:16	15/01/2025 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	335	30978	445,18
1115	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02032276	1	3	15/01/2025 00:16	15/01/2025 02:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	285	30978	746,62
1116	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02032276	1	3	15/01/2025 00:16	15/01/2025 07:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	365	30978	2659,73
1117	39	1	2025	13363	PCM01M4	PCM	BA02032114	1	3	15/01/2025 00:41	15/01/2025 00:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	602	11306	153,51
1118	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37354667	1	3	15/01/2025 00:57	15/01/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	58242	16,19
1119	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02032162	1	3	15/01/2025 01:02	15/01/2025 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	800	17738	229,78
1120	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02031880	1	3	15/01/2025 01:29	15/01/2025 02:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1383	22128	1488,26
1121	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02031882	1	3	15/01/2025 02:14	15/01/2025 02:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	440	20287	77,12
1122	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02031882	1	3	15/01/2025 02:14	15/01/2025 03:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	260	20287	232,12

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1123	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02032162	1	3	15/01/2025 02:18	15/01/2025 03:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	779	17738	702,61
1124	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02032162	1	3	15/01/2025 02:18	15/01/2025 04:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	342	17738	649,32
1125	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02031898	1	3	15/01/2025 02:18	15/01/2025 02:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	226	36228	105,91
1126	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02031898	1	3	15/01/2025 02:18	15/01/2025 05:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	36228	199,69
1127	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02031664	1	3	15/01/2025 02:22	15/01/2025 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	262	42324	41,26
1128	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02031664	1	3	15/01/2025 02:22	15/01/2025 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	42324	219,77
1129	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02031722	1	3	15/01/2025 02:27	15/01/2025 05:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	118	27150	304,37
1130	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02031722	1	3	15/01/2025 02:27	15/01/2025 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	71	27150	1239,09
1131	39	1	2025	15858	ESB01S3	ESB	37351647	1	3	15/01/2025 02:28	15/01/2025 05:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20841	17,50
1132	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02031898	1	3	15/01/2025 02:53	15/01/2025 03:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	58	36228	36,88
1133	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02031898	1	3	15/01/2025 02:53	15/01/2025 05:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	168	36228	382,43
1134	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37350795	1	3	15/01/2025 02:57	15/01/2025 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	20,82
1135	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02032162	1	3	15/01/2025 03:21	15/01/2025 04:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	17738	23,55
1136	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02032162	1	3	15/01/2025 03:21	15/01/2025 07:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	761	17738	3355,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1137	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02031898	1	3	15/01/2025 03:43	15/01/2025 05:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	36228	45,96
1138	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02031898	1	3	15/01/2025 03:43	15/01/2025 05:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	36228	37,34
1139	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02031880	1	3	15/01/2025 04:21	15/01/2025 05:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1599	22128	2535,75
1140	39	1	2025	15858	ESB01S3	ESB	37351647	1	3	15/01/2025 05:27	16/01/2025 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	18,88
1141	39	1	2025	15858	ESB01S3	ESB	37351647	1	3	15/01/2025 05:27	16/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	20841	191,50
1142	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02031880	1	3	15/01/2025 05:58	15/01/2025 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	17	22128	226,57
1143	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02031880	1	3	15/01/2025 05:58	16/01/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	22128	137,02
1144	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	BA02032156	1	3	15/01/2025 06:07	15/01/2025 08:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	138	58242	291,18
1145	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02032162	1	3	15/01/2025 06:34	15/01/2025 08:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	342	17738	498,37
1146	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02032162	1	3	15/01/2025 06:34	15/01/2025 08:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	452	17738	916,93
1147	39	1	2025	13255	BMS01S1	BMS	37361311	1	3	15/01/2025 06:45	15/01/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	206	107539	582,75
1148	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02032162	1	3	15/01/2025 07:40	15/01/2025 07:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	17738	1,70
1149	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37336811	1	3	15/01/2025 08:20	15/01/2025 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	15635	50,34
1150	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37362571	1	3	15/01/2025 08:40	15/01/2025 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	145	58130	519,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1151	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37340823	1	3	15/01/2025 08:42	15/01/2025 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	92	32854	160,69
1152	39	1	2025	13253	BVG01P3	BVG	37348139	1	3	15/01/2025 08:44	15/01/2025 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	23411	26,10
1153	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37357563	1	3	15/01/2025 09:41	15/01/2025 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	44377	95,88
1154	39	1	2025	16567	MRG01C2	MRG	37362557	1	3	15/01/2025 10:00	15/01/2025 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	48	51183	242,53
1155	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	37350523	1	3	15/01/2025 10:04	15/01/2025 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	23721	355,16
1156	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37356541	1	3	15/01/2025 10:07	15/01/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	27526	16,68
1157	39	1	2025	16949	PAR01C2	PAR	BA02032082	1	3	15/01/2025 10:27	15/01/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	104	16648	42,21
1158	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	BA02031704	1	3	15/01/2025 10:36	15/01/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	558	26184	28,37
1159	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37347219	1	3	15/01/2025 10:40	15/01/2025 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	10911	48,91
1160	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37347219	1	3	15/01/2025 10:40	15/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	14	23612	64,79
1161	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37347219	1	3	15/01/2025 10:41	15/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	23612	23,12
1162	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37359105	1	3	15/01/2025 10:46	15/01/2025 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	781	25600	1646,17
1163	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37359105	1	3	15/01/2025 10:46	15/01/2025 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	25600	15,11
1164	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37349663	1	3	15/01/2025 12:03	15/01/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	23411	142,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1165	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37350811	1	3	15/01/2025 13:44	15/01/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	254	20121	977,05
1166	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37357809	1	3	15/01/2025 14:33	15/01/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	19897	4,82
1167	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37359157	1	3	15/01/2025 14:38	15/01/2025 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	49627	29,76
1168	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37356431	1	3	15/01/2025 15:10	15/01/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	16	41172	92,00
1169	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37356431	1	3	15/01/2025 15:11	15/01/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	181	41172	1038,99
1170	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02031854	1	3	15/01/2025 18:13	15/01/2025 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	131	32943	99,01
1171	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37360439	1	3	15/01/2025 18:41	15/01/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	11306	57,65
1172	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	37359889	1	3	15/01/2025 20:01	15/01/2025 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	749	32327	50,77
1173	39	1	2025	16946	CLN01F2	CLN	37359889	1	3	15/01/2025 20:01	15/01/2025 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	275	32327	18,64
1174	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37359889	1	3	15/01/2025 20:01	15/01/2025 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1354	32327	91,77
1175	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02031854	1	3	15/01/2025 20:51	15/01/2025 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	148	32943	189,85
1176	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02031854	1	3	15/01/2025 20:51	15/01/2025 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	32943	24,16
1177	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02031854	1	3	15/01/2025 20:52	15/01/2025 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	32943	1,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1178	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37355439	1	3	15/01/2025 22:30	16/01/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	176	15514	484,39
1179	39	1	2025	15858	ESB01S3	ESB	37351647	1	3	16/01/2025 00:20	16/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	20841	368,92
1180	39	1	2025	16946	CLN01F3	CLN	37355173	1	3	16/01/2025 02:49	16/01/2025 05:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	180	32327	445,95
1181	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	37354493	1	3	16/01/2025 14:03	16/01/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	16843	20,71
1182	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	37354493	1	3	16/01/2025 14:04	16/01/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	16843	24,08
1183	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37351611	1	3	16/01/2025 20:29	16/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	191	68864	290,69
1184	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37359021	1	3	17/01/2025 09:43	17/01/2025 13:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	169	32854	594,08
1185	39	1	2025	13340	MTB01S3	MTB	37355897	1	3	17/01/2025 10:11	17/01/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	17950	127,31

ANEXO II - Laudo meteorológico

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
de 14/01/2025 a 15/01/2025 na Área de Atuação
da ENEL-CE**



SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO
3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE
4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA
5. CONCLUSÃO
6. REFERÊNCIAS
7. RESPONSABILIDADES

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 14 a 15/01/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

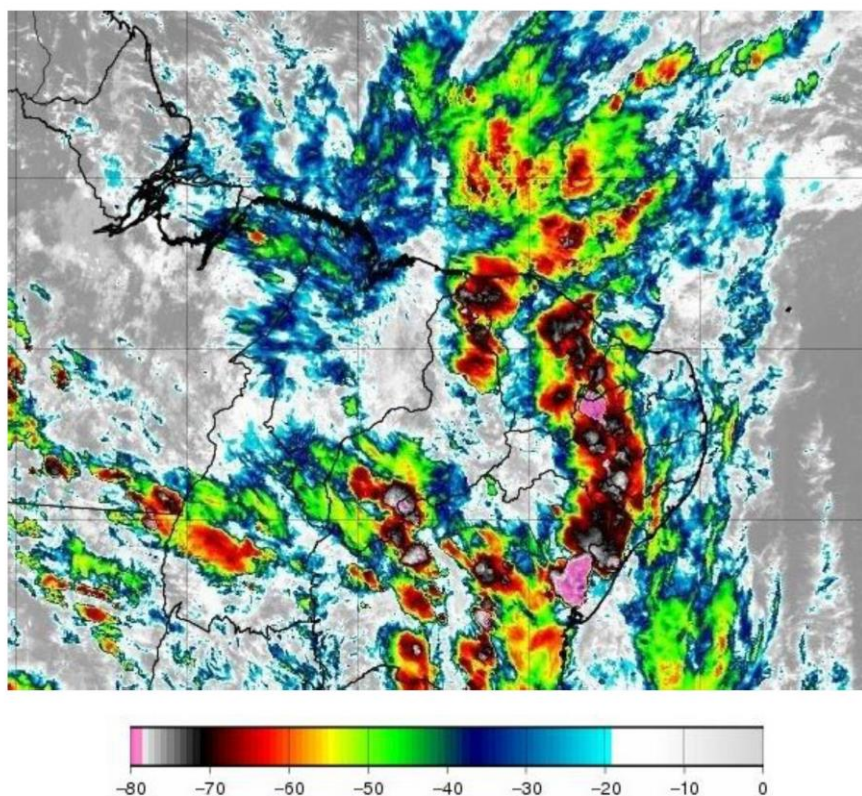



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 às 22:10 UT do dia 14/01. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.

Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas (Figura 2), chuvas (Figura 3) e rajadas de vento (Figura 4).

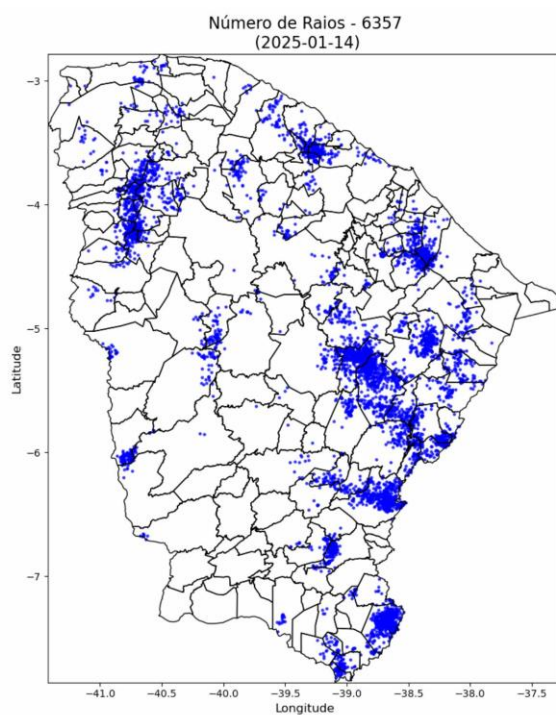

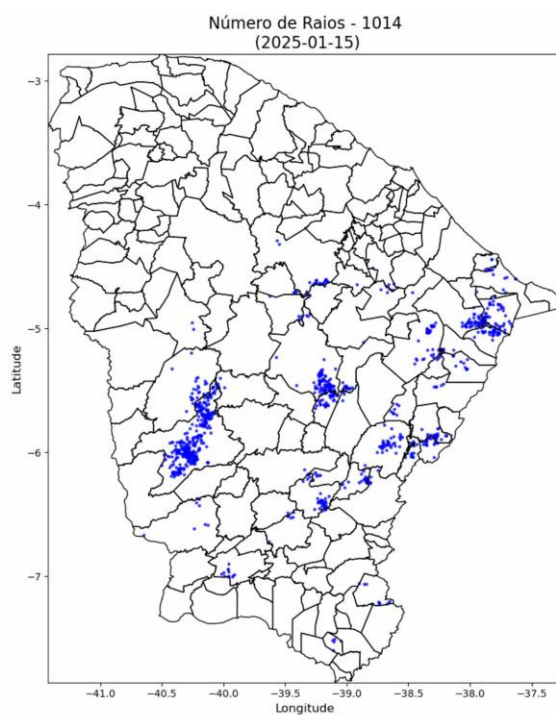
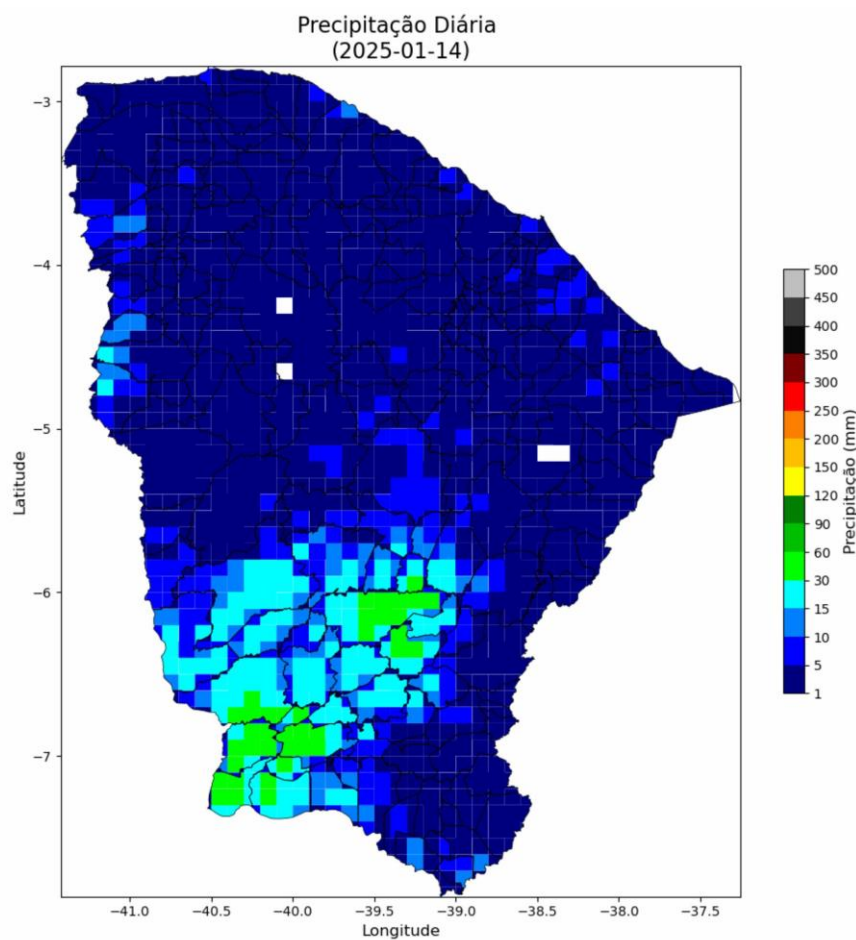


Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 14 a 15/01.




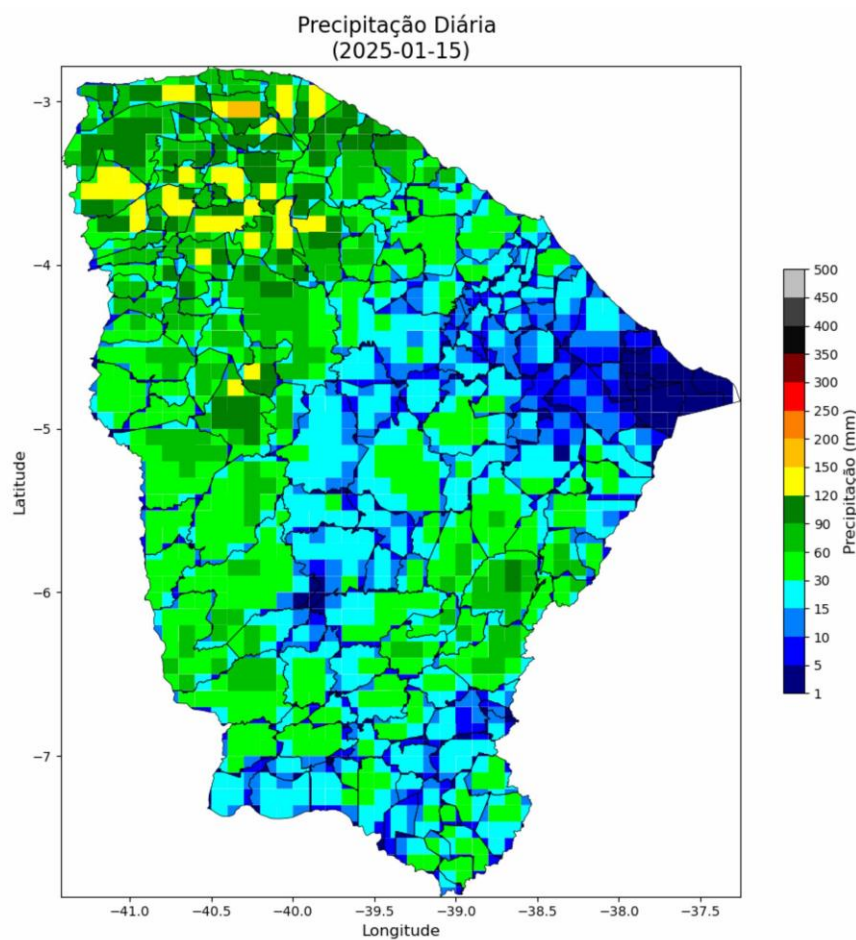


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 14 a 15/01.



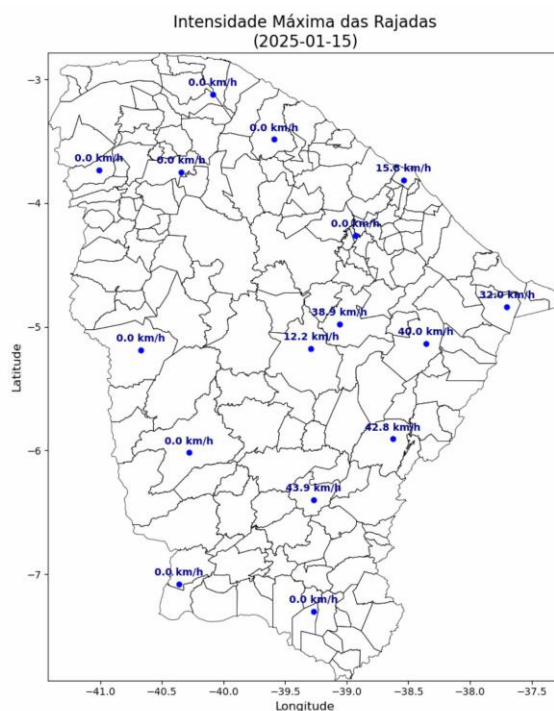

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Ceará. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registradas rajadas de vento muito forte de até 48 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento fresco, capaz de derrubar galhos de árvores sobre a rede elétrica.
3. Foram registradas chuvas muito fortes até 200 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi muito alta com 7.371 descargas registradas na área de atuação da Enel/CE.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 4 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Ceará no período, conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Ceará [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas e chuvas moderadas durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.



Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 14/01/2025 a 15/01/2025.

Número/Código Evento	2025-004/ENEL CE
Número/Código do Laudo	004/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	05h00min 14/01 - 00h00min 15/01
Centro sul	05h00min 14/01 - 00h00min 15/01
Leste	10h00min 14/01 - 23h00min 14/01
Centro norte	05h00min 14/01 - 00h00min 15/01
Fortaleza	04h00min 14/01 - 00h00min 15/01
Metropolitana	04h00min 14/01 - 00h00min 15/01
Atlântico	05h00min 14/01 - 00h00min 15/01
Norte	06h00min 14/01 - 00h00min 15/01

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
[2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.

- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] O Povo em: <https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2025/01/14/sob-alerta-ceara-registra-chuvas-em-mais-de-80-municipios-nesta-terca-feira.html>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico
CREA 5061488869