



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 08 – 01/2025 – CE

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições.....	3
3	Descrição do evento.....	4
3.1	Mapa geoeletrico da ENEL CE.....	5
3.2	Diagrama unifilar da ENEL CE	6
3.3	Subestações afetadas	7
3.4	Municípios afetados.....	8
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	9
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	9
4.2	Clientes afetados e impactos globais	10
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	12
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis	12
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	12
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento	13
5.2	Tempos médios de atendimento	14
6	Evidências do evento	15
6.1	Matérias jornalísticas	15
6.2	Evidências Fotográficas	18
	ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis	21
	ANEXO II - Laudo meteorológico	124

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a. falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b. interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;**
- d. suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e. suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f. interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g. interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h. interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i. interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL CE, no período de 22 a 24 de janeiro de 2025. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 8 do PRODIST. Esses módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021.

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição e resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora, desde que não tenha sido provocada ou agravada por esta, sendo elegíveis apenas as:

- *Decorrentes de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou*
- *Decorrentes de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme equação a seguir:*

$$2612 \times N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel CE.

CÁLCULO CHI PARA ENEL CE

- Quantidade Unidades consumidoras faturadas (*N*) em outubro de 2024 foram faturadas 3.778.497 unidades consumidoras.
- Valor limite CHI para Enel CE

$$2.612 \times 3.778.497^{0,35}$$

$$523.642 \text{ CHI}$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 08 – 01/2025 – CE refere-se à Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que afetou a área de concessão da Enel CE, no período de 22 a 24 de janeiro de 2025. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante o impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 572.662 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 523.642.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente e situações consequentes.

De acordo com o laudo emitido pelo Grupo STORM, o evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 22/01 a 24/01/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

Diante o exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros, conforme tabela 1:

Código único do evento:	008 – 01/2025 – CE
Código COBRADE:	1.3.1.2.0 – (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Quantidade de interrupções associadas:	1.040
Código único do Relatório:	ISE 08 – 01/2025 – CE

Tabela 1 – Atribuições de Registros dos Evento pela Distribuidora.

Este cenário foi atestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), empresa especializada em meteorologia, conforme ANEXO II, no qual se apresenta na íntegra, o Laudo Meteorológico, enquanto na Tabela 2 a seguir, um estrato que aborda a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Número/Código Evento	2025-008/ENEL CE
Número/Código do Laudo	008/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	03h00min 22/01 - 23h00min 23/01
Centro sul	10h00min 22/01 - 21h00min 23/01
Leste	08h00min 22/01 - 22h00min 23/01
Centro norte	02h00min 22/01 - 19h00min 23/01
Fortaleza	02h00min 22/01 - 00h00min 24/01
Metropolitana	01h00min 22/01 - 00h00min 24/01
Atlântico	08h00min 22/01 - 00h00min 24/01
Norte	06h00min 22/01 - 19h00min 23/01

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido no período de 22 a 24 de janeiro de 2025.

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS / IMPEDIMENTOS	EVIDÊNCIAS (AMOSTRAL)
22/01/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCATEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAU / CRATEUS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSEBIO / GRANJA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPI / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUCU / INHUPORANGA / IPU / ITACABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIBE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VARZEA / VIÇOSA DO CEARÁ	510	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 7, 8 e 9 item 6.2
23/01/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / ALDEOTA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCATEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAU / CRATEUS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSEBIO / GRANJA / GUARABUÁ / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPI / ICÓ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUCU / INHUPORANGA / IPU / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIBE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TAUPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	530	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 10 e 11 item 6.2

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora.

3.1 Mapa geoeletrico da ENEL CE

Conforme destacado anteriormente, o evento 008 – 01/2025 – CE causou impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel CE, apresenta-se abaixo o mapa geoeletrico da concessão, enquanto nos itens 3.3 e 3.4 poderão ser consultados os municípios e subestações.

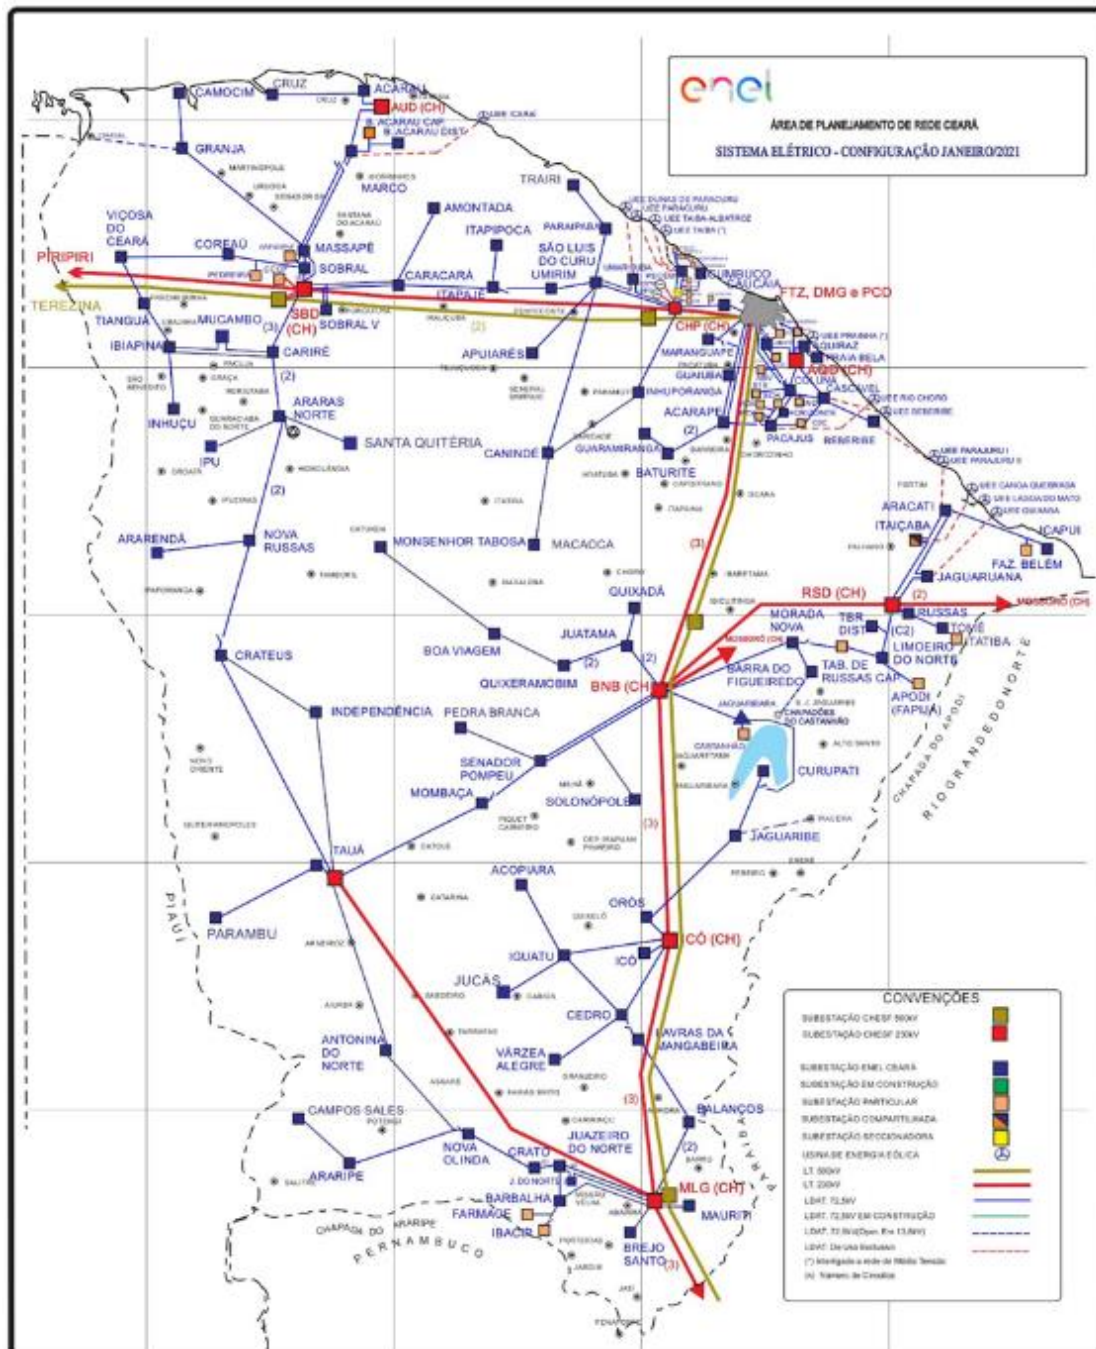


Figura 1 – Mapa geoeletrico da região afetada.

3.2 Diagrama unifilar da ENEL CE

Além do mapa geoeletrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar a Enel CE onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

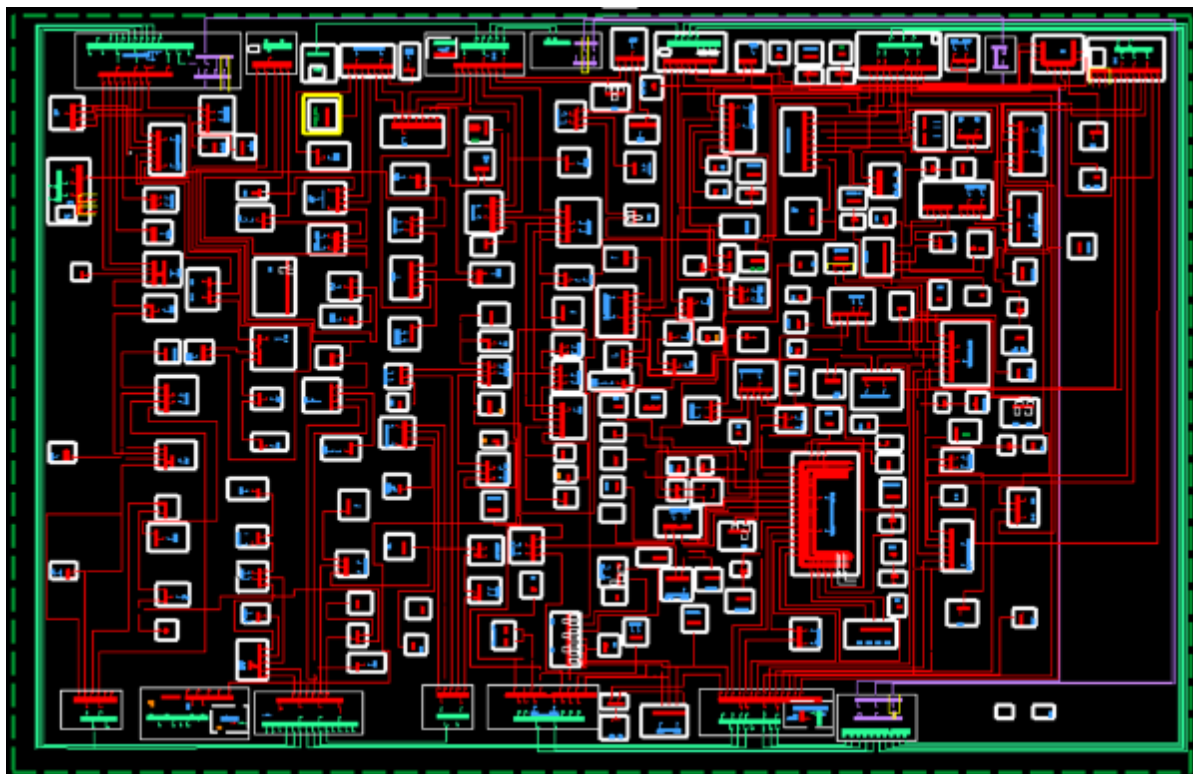


Figura 2 – Diagrama unifilar da região afetada

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel CE e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações afetadas, pode ser consultada nas tabelas 3 e 4.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela impactou parcialmente a área de concessão da ENEL CE, todavia, foram observadas o envolvimento do evento nas linhas em 124 subestações, conforme tabela 4.

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ACP	ACARAPE	43	DIF	DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I	85	MNV	MORADA NOVA
2	ACA	ACARAÚ	44	DID	DISTRITO INDUSTRIAL II	86	MCB	MUCAMBO
3	ACR	ACOPIARA	45	ESB	EUSÉBIO	87	MCP	MUCURIPE
4	AGF	ÁGUA FRIA	46	GRJ	GRANJA	88	NVO	NOVA OLINDA
5	ADT	ALDEOTA	47	GBA	GUAIUBA	89	NVR	NOVA RUSSAS
6	AMT	AMONTADA	48	GCN	GUARACIABA DO NORTE	90	ORS	OROS
7	ANN	ANTONINA DO NORTE	49	GRM	GUARAMIRANGA	91	PCJ	PACAJUS
8	APR	APUIARÉS	50	HRZ	HORIZONTE	92	PAP	PAPICU
9	AQZ	AQUIRAZ	51	IBP	IBIAPINA	93	PCU	PARACURU
10	ART	ARACATI	52	ICP	ICAPUÍ	94	PAR	PARAIPABA
11	ARU	ARARAS I	53	ICH	ICÓ	95	PBU	PARAMBU
12	ARR	ARARENDA	54	IGT	IGUATU	96	PGB	PARANGABA
13	ARP	ARARIPE	55	IDP	INDEPENDÊNCIA	97	PCM	PECÉM
14	BXD	BAIXO ACARAU II	56	INH	INHUÇU	98	PEB	PEDRA BRANCA
15	BLN	BALANÇO	57	INP	INHUPORANGA	99	PCI	PICI
16	BLA	BALEIA	58	IPU	ITAIPAVA	100	PDM	PINDORETAMA
17	BNB	BANABUIU	59	ITC	ITAICABA	101	PTR	PORTEIRA
18	BBL	BARBALHA	60	ITE	ITAPAJÉ	102	PRB	PRAIA BELA
19	BCR	BARRA DO CEARÁ	61	ITP	ITAPERI	103	PSK	PRESIDENTE KENNEDY
20	BFG	BARRA DO FIGUEIREDO	62	ITK	ITAPIPOCA	104	QXD	QUIXADÁ
21	BRT	BATURITÉ	63	ITR	ITAREMA	105	QXB	QUIXERAMOBIM
22	BBR	BEBERIBE	64	JAB	JABUTI	106	RSU	RUSSAS I
23	BVG	BOA VIAGEM	65	JGB	JAGUARIBE	107	SQT	SANTA QUITÉRIA

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
24	BJD	BOM JARDIM	66	JGA	JAGUARUANA	108	SLC	SÃO LUIS DO CURU
25	BMS	BONSUCESSO	67	JTM	JUATAMA	109	SNP	SENADOR POMPEU
26	BRJ	BREJO SANTO	68	JZN	JUAZEIRO DO NORTE	110	SBU	SOBRAL I
27	CMM	CAMOCIM	69	JND	JUAZEIRO DO NORTE II	111	SBQ	SOBRAL IV
28	CPS	CAMPOS SALES	70	JCS	JUCÁS	112	SBC	SOBRAL V
29	CND	CANINDÉ	71	JMA	JUREMA	113	SLP	OLONÓPOLE
30	CRC	CARACARÁ	72	LVM	LAVRAS DA MANGABEIRA	114	TAA	TAUÁ
31	CRE	CARIRÉ	73	LMN	LIMOEIRO DO NORTE	115	TAP	TAUAPE
32	CSL	CASCAVEL	74	MCA	MACAOCA	116	TNG	TIANGUÁ
33	CCA	CAUCAIA	75	MGY	MAGUARY	117	TME	TOMÉ
34	CDO	CEDRO	76	MRG	MARANGUAPE	118	TRR	TRAIRI
35	CTO	CENTRO	77	MRC	MARCO	119	UMB	UMARITUBA
36	CLN	COLUNA	78	MSP	MASSAPÊ	120	UMR	UMIRIM
37	CRU	COREAÚ	79	MTI	MAURITI	121	VJG	VALE DO JAGUARIBE
38	CAT	CRATEÚS	80	MSJ	MESSEJANA	122	VRJ	VARJOTA
39	CRT	CRATO	81	MLG	MILAGRES	123	VRZ	VÁRZEA ALEGRE
40	CRZ	CRUZ	82	MBM	MOMBAÇA	124	VCS	VIÇOSA DO CEARÁ
41	CMB	CUMBUCO	83	MDM	MONDUBIM			
42	DMC	DIAS MACEDO	84	MTB	MONSENHOR TABOSA			

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento.

3.4 Municípios afetados

Além disso, dentro da área de concessão da ENEL CE, como reflexo do evento, foram observadas consequências em 93 municípios da área de concessão, conforme demonstrado na tabela 5.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ACARAPE	25	CEDRO	49	JAGUARUANA	73	PINDORETAMA
2	ACARAÚ	26	COREAÚ	50	JUAZEIRO DO NORTE	74	PORTEIRA
3	ACOPIARA	27	CRATEÚS	51	JUCÁS	75	QUIXADÁ
4	AMONTADA	28	CRATO	52	LAVRAS DA MANGABEIRA	76	QUIXERAMOBIM
5	ANTONINA DO NORTE	29	CRUZ	53	LIMOEIRO DO NORTE	77	QUIXERÉ
6	APUIARÉS	30	EUSÉBIO	54	MADALENA	78	RUSSAS
7	AQUIRAZ	31	FORTALEZA	55	MARACANAÚ	79	SANTA QUITÉRIA
8	ARACATI	32	GRANJA	56	MARANGUAPE	80	SÃO BENEDITO
9	ARARENDÁ	33	GUAIUBA	57	MARCO	81	SÃO GONÇALO DO AMARANTE
10	ARARIPE	34	GUARACIABA DO NORTE	58	MASSAPÊ	82	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
11	BANABUIU	35	GUARAMIRANGA	59	MAURITI	83	SÃO LUIS DO CURU
12	BARBALHA	36	HORIZONTE	60	MILAGRES	84	SENADOR POMPEU
13	BARRO	37	IBIAPINA	61	MOMBAÇA	85	SOBRAL
14	BATURITÉ	38	ICAPUÍ	62	MONSENHOR TABOSA	86	SOLONÓPOLES
15	BEBERIBE	39	ICÓ	63	MORADA NOVA	87	TAUÁ
16	BOA VIAGEM	40	IGUATU	64	MUCAMBO	88	TIANGUÁ
17	BREJO SANTO	41	INDEPENDÊNCIA	65	NOVA OLINDA	89	TRAIRI
18	CAMOCIM	42	IPU	66	NOVA RUSSAS	90	UMIRIM
19	CAMPOS SALES	43	IRACEMA	67	ORÓS	91	VARJOTA
20	CANINDÉ	44	ITAIÇABA	68	PACAJUS	92	VÁRZEA ALEGRE
21	CARIDADE	45	ITAPAJÉ	69	PARACURU	93	VIÇOSA DO CEARÁ
22	CARIRÉ	46	ITAPIPOCA	70	PARAIPABA		
23	CASCAVEL	47	ITAREMA	71	PARAMBU		
24	CAUCAIA	48	JAGUARIBE	72	PEDRA BRANCA		

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

A alta intensidade do evento em um curto espaço de tempo foi responsável pela atuação de equipamentos de proteção ao longo das linhas da Enel CE por diversos motivos associados a descargas atmosféricas, vendaval e chuvas.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela abaixo alguns casos concretos de incidências que contribuíram para a formação do CHI.

INCIDENCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
37472911	23/01/2025 08:57:19	24/01/2025 16:15:43	Sul	JND	809	25.327,09	1204 - Na chave de ramal FMJ0164 reposto elo de 10K na fase 'B' devido a descarga atmosférica que atingiu a rede de Média Tensão.
37473979	23/01/2025 09:59:13	24/01/2025 08:35:00	Sul	CPS	487	11.004,44	4306 - Na chave de ramal FCS0057 reposto elo de 10K. Atuada devido a descargas atmosféricas que atingiram a rede de Média Tensão.
37458645	22/01/2025 07:04:44	23/01/2025 16:00:33	Sul	CRT	301	9.912,01	1204 - Na chave de ramal FHL0371 reposto elo de 15K nas fases 'A' e 'C' devido a descarga atmosférica que atingiu a rede de Média Tensão
37469789	23/01/2025 06:36:50	24/01/2025 02:18:32	Sul	JZN	376	7.405,32	2186 - Na chave FMI2870 reposto elo de 20K na fase 'C'. Causa: Descargas Atmosféricas.
37471185	23/01/2025 06:42:02	24/01/2025 10:05:00	Sul	NVO	237	6.420,89	4306 - Resposta dois elos de 6K e três elos de 10K nas chaves FPD0079 e na FPD1982, respectivamente. Causa: Chuva.
BA02039530	22/01/2025 17:30:28	22/01/2025 20:20:23	Centro-Norte	CAT	3.735	6.161,88	Chovia forte no momento da ocorrência. Às 20h20min foi fechado o religador de linha RHN3449, normalizando os 1.393 clientes restantes.
37481593	23/01/2025 21:39:04	24/01/2025 16:37:21	Leste	JGA	305	5.786,27	1204 - Substituído condutor de Média Tensão partido fase 'C' devido descarga atmosférica. Realizada abertura e fechamento da chave de ramal WQ2387 para execução do serviço.
37470837	23/01/2025 06:31:30	24/01/2025 10:45:29	Sul	BBL	197	5.561,91	9999 - Resposto um elo de 6K na fase 'C' da chave de ramal CO2101. Causa: Descarga Atmosférica.
37470521	22/01/2025 09:04:22	23/01/2025 16:59:07	Sul	CRT	116	3.701,85	4306 - Na chave de ramal FHO0150 reposto elo de 10K na fase 'A'. Atuada devido a descargas atmosféricas que atingiram a rede de Média Tensão.
37488937	23/01/2025 10:30:30	24/01/2025 19:03:48	Centro-Sul	CDO	111	3.452,17	1204 - Na chave de ramal GN2194 reposto elo de 8K na fase 'B' e no transformador GM4841 reposto elo de 3H devido a descarga atmosférica que atingiu a rede de Média Tensão.

Tabela 6 – Estrato de incidências com detalhamento dos problemas, causas e soluções.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL CE durante período do Evento, apresenta-se na tabela 5 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	SA	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora
5	CT	Câmara Transformadora
5	CN	Câmara Network

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
5	PM	Pad Mounted

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Dispositivo	Quantidade
CONSMT	1
DISMANCD	27
DISMANEST	10
DISMANLS	434
Tramo de MT	37
Total Geral	495

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento.

Cabe destacar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intensão de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel CE possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 12 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Nota: Para as Áreas BR que possuem o sistema self healing instalado, citar a existência e a definição como sendo um o sistema que consiste em detectar uma falta em determinada seção da rede de distribuição e retornar planos de manobras contendo configurações admissíveis de operação para o isolamento do trecho do circuito afetado, e reconfigurar automaticamente a rede de forma a restabelecer o fornecimento de energia para uma parte das cargas afetadas, considerando restrições de operação e carregamento dos componentes da rede a fim de garantir a integridade do sistema, qualidade da energia e avaliar a nova coordenação da proteção do sistema após transferência de carga.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos (CI) na área de concessão da ENEL CE, a figura 3 apresenta a atipicidade vivenciada no período de 22 a 24 de janeiro de 2025, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

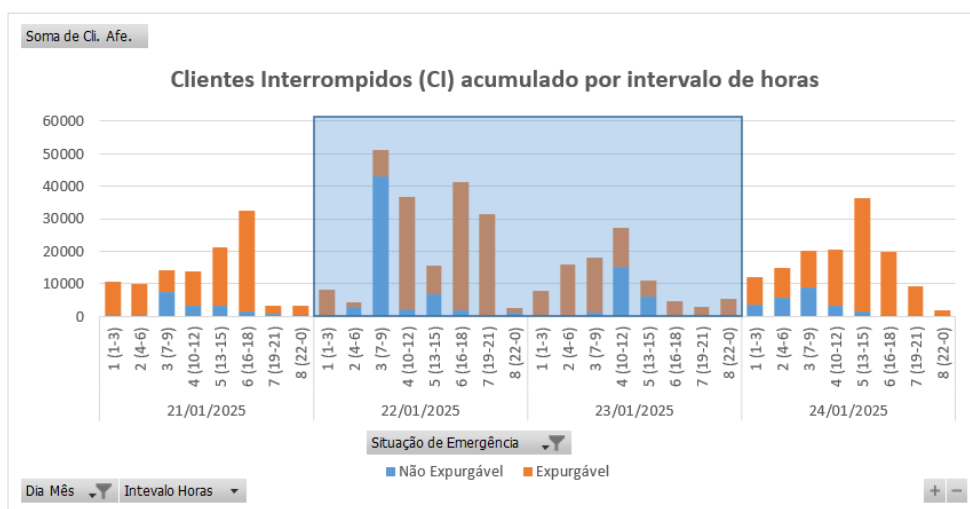


Figura 3 – Clientes Interrompidos (CI) acumulado por intervalo de horas

Na figura acima, as barras em azul representam a quantidade de clientes interrompidos simultaneamente em condições normais de operação, e as barras laranja os clientes interrompidos simultaneamente no período do evento. Destacou-se em laranja o intervalo do evento, para elencar as seguintes situações:

- Nas 12 horas anteriores ao início do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 13.607 clientes estavam desligados por diversas causas associadas à operação normal.
- Durante o período do evento, em média, a cada 3 horas, aproximadamente 17.744 clientes estavam desligados. Registrou-se um pico máximo de 50.980 clientes desligados no período de 07h às 09h do dia 22/01/2025.
- Após 12 horas do fim do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 16.882 clientes estavam desligados.

É importante destacar, para efeito comparativo e avaliativo, que as médias calculadas anteriormente consideram as causas associadas à operação normal e as relacionadas ao evento, já que todo o volume de ocorrências impacta no período de contingência das equipes inclusive entre os eventos associados pelo laudo climático.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido (CHI), a Figura abaixo apresenta seu comportamento ao longo dos dias 22 a 24 de janeiro de 2025. Observa-se que, o CHI acumulado expurgável, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, resultou em um montante de 572.662 CHI.

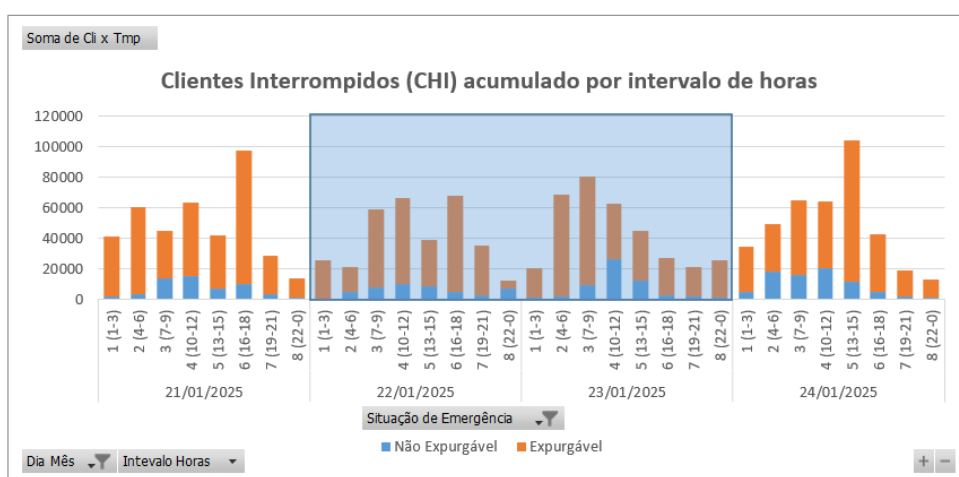


Figura 4 – Clientes Interrompidos (CHI) acumulado por intervalo de horas

Na figura 4, os valores estão acumulados de acordo com o início da interrupção, o que permite avaliar o horário de maior impacto em termos de abrangência e duração das interrupções.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste.

Relatório:	ISE 08 – 01/2025 – CE	Evento:	008 – 01/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 22/01/2025 01:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 24/01/2025 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul						
ITEM	DESCRIÇÃO			VALOR	UNIDADE	
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante o período do evento			611	min	
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante o período do evento			38	min	
3	Tempo Médio de Execução das equipes durante o período do evento			74	min	
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento			93	-	
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento			124	-	
6	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis			572.662	hora	
7	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis			201.250	-	
8	Data e hora início da primeira interrupção com causas expurgáveis			22/01/2025 01:03:09	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	
9	Data e hora término da última interrupção com causas expurgáveis			27/01/2025 18:42:00	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis			11,41	hora	
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis			101,36	hora	

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento.

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL CEARÁ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Houve Mobilização do operador da subestação e das equipes de eletricitas, de manutenção leve e pesada, e reforço com equipes de empresas terceirizadas. As equipes do emergencial junto com a equipe de manutenção trabalharam para recuperar o sistema elétrico com substituição dos equipamentos avariados.

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, as equipes trabalharam no atendimento de 4.208 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. A figuras 5 ilustra a quantidade de ocorrências emergenciais por dia e intervalo de horas no evento entre os dias 22 a 24 de janeiro de 2025.

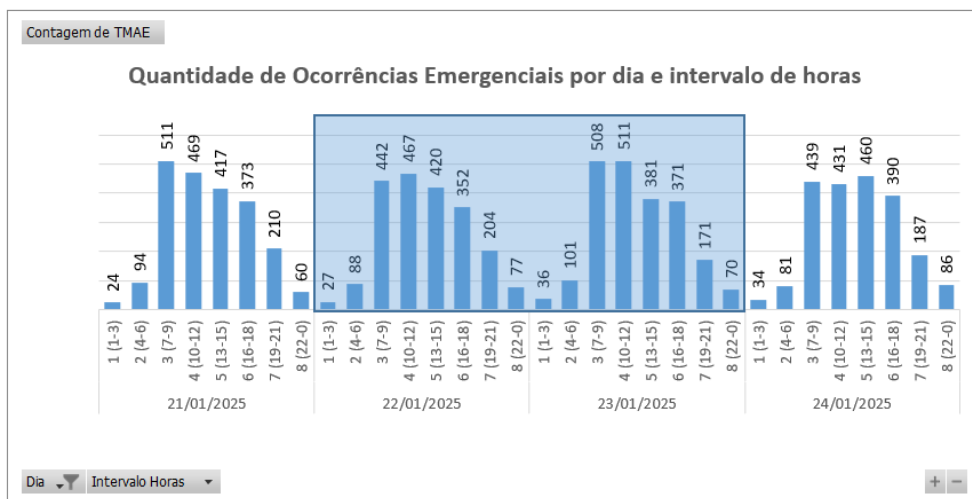


Figura 5 – Ocorrências emergenciais no período do evento.

*Valores acumulados no horário de início da ocorrência emergencial

Cabe ressaltar que, a Enel CE possui contrato com empresa parceira, com a finalidade de manter disponível 417 equipes em condições normais de atendimento e, aumentado para 1096 equipes em situações de contingência, tais como eventos em Situação de Emergência. Essas equipes foram assim distribuídas:

Regional	Regime Normal (Sem ISE)	Regime de Contingência (Com ISE)
Sul	46	122
Centro-Sul	36	95
Leste	28	74
Centro-Norte	40	105
Fortaleza	121	319
Metropolitana	67	175
Atlântico	35	91
Norte	44	115

Tabela 10 – Distribuição de equipes por regional.

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na Figura 6 informações a respeito do tempo médio de atendimento das equipes de campo durante a vivência do evento em tela, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

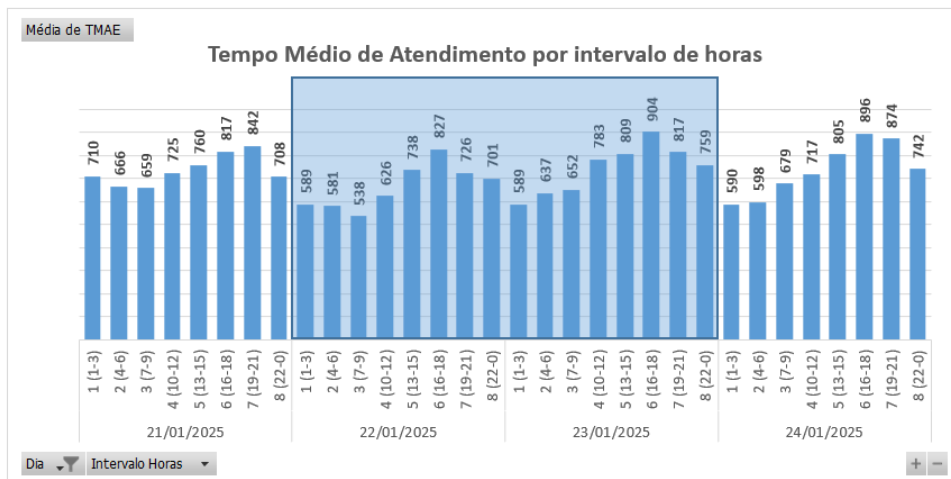


Figura 6 – O Tempo Médio de atendimento por intervalo de horas envolvido no evento.

Dessa forma, houve o aumento do tempo médio de atendimento das ocorrências durante os intervalos no período do evento, comparado ao intervalo de tempo anteriores ao período do evento.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Apresenta-se abaixo diversas reportagens a respeito do evento ocorrido no período de 22 a 24 de janeiro de 2025.

Ceará tem previsão de chuvas isoladas até sábado, 25

As projeções da Funceme apontam que a chuva deverá continuar em determinadas regiões do estado.

11:38 | 23/01/2025 Autor **Alice Barbosa** Tipo **Notícia**



ouça este conteúdo



Na capital cearense choveu 18,6mm desde a madrugada até às 9h desta quinta-feira, 23 / Crédito: Samuel Setubal

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que as condições para chuva deverão continuar desde o período da manhã desta quinta, 23, até a tarde do mesmo dia, na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e o Sertão Central e Inhamuns do estado.

Para o período da noite é esperada chuva em Ibiapaba e parte do litoral Norte. Nos dias seguintes (sexta-feira, 24, e sábado, 25), as projeções apontam condições climáticas semelhantes com chuva durante o período da madrugada e manhã nas regiões da faixa litorânea, parte central do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Fonte: O POVO

Link: <https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2025/01/23/ceara-tem-previsao-de-chuvas-isoladas-ate-sabado-25.html>

Chuvas atingem várias regiões do Ceará e devem continuar até sábado (25)

Fortaleza teve temperatura máxima de 26,4°C e mínima de 24,7°C

Compartilhe:     | 23 de janeiro de 2025 | Portal GCMAIS

A- A+

Previsão aponta condições favoráveis para chuvas isoladas em várias regiões do Ceará até sábado (25), conforme informado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As precipitações estão previstas para ocorrer ao longo desta quinta-feira (23), principalmente na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e o Sertão Central e Inhamuns.



Foto: Reprodução

Durante a noite, a expectativa é de chuva nas regiões da Ibiapaba e do Litoral Norte. Nos próximos dias, sexta-feira (24) e sábado (25), as projeções indicam cenários climáticos semelhantes, com chuvas concentradas durante a madrugada e manhã na faixa litorânea, além de partes do Sertão Central, Inhamuns e Cariri.

Fonte: GC MAIS


Link: <https://gcmais.com.br/noticias/2025/01/23/chuvas-atingem-varias-regioes-do-ceara-e-devem-continuar-ate-sabado-25/>

Crato tem ruas alagadas após forte chuva; vídeo

Um vídeo mostra o momento em que o canal do Rio Granjeiro, que atravessa o centro da cidade, leva enxurrada forte até as ruas da cidade.

Por Redação g1 CE

22/01/2025 08h34 - Atualizado há 2 meses

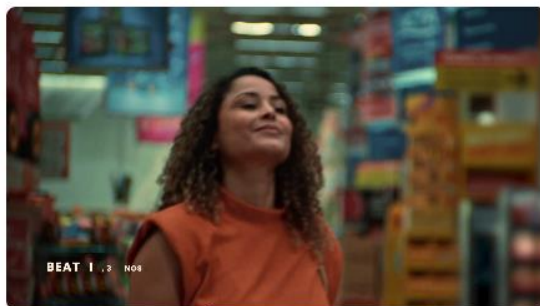

Crato tem ruas alagadas e até canal transbordando após chuva

A cidade do **Crato**, no Cariri cearense, amanheceu sob chuva nesta quarta-feira (22). Vídeos mostram **as ruas alagadas e até um canal transbordando** após precipitação de 91 milímetros, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



Fonte: G1

Link: <https://g1.globo.com/ce/ceara/cariri/noticia/2025/01/22/canal-transborda-e-crato-tem-ruas-alagadas-apos-forte-chuva-video.ghtml>

6.2 Evidências Fotográficas



Figura 7. Foto registrada no dia 22/01/25 às 15:59 na localidade Boa Viagem.



Figura 8. Foto registrada no dia 22/01/25 às 22:32 na localidade Nova Olinda.



Figura 9. Foto registrada no dia 22/01/25 na localidade Crato.



Figura 10. Foto registrada no dia 23/01/25 na localidade Iguatu.



Figura 11. Foto registrada no dia 23/01/25 às 08:39 na localidade Fortaleza.

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Relatório: ISE 08 – 01/2025 – CE	Evento: 008 – 01/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 22/01/2025 01:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 24/01/2025 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul				

Tabela 11 – Tabela Resumo do evento.

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
1.040	572.662	201.250	523.642

Tabela 12 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 13 – Lista de Interrupções Expurgadas.

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1	39	1	2025	15853	AQZ01I1	AQZ	BA02038696	1	3	22/01/2025 01:03	22/01/2025 06:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	232	36423	1299,59
2	39	1	2025	15853	AQZ01I1	AQZ	BA02038696	1	3	22/01/2025 01:03	22/01/2025 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	228	36423	3398,66
3	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37452963	1	3	22/01/2025 01:59	22/01/2025 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	11700	26,81
4	39	1	2025	13397	VRJ01P6	VRJ	37457981	1	3	22/01/2025 02:17	22/01/2025 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	19796	637,71
5	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37457989	1	3	22/01/2025 02:23	22/01/2025 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	151	21070	1095,30
6	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	BA02038718	1	3	22/01/2025 02:34	22/01/2025 04:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4244	45168	8588,21
7	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37458007	1	3	22/01/2025 02:45	22/01/2025 05:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	417	51183	1234,67
8	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37458037	1	3	22/01/2025 03:08	22/01/2025 12:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	51183	417,67
9	39	1	2025	13248	BBL01M6	BBL	BA02038724	1	3	22/01/2025 03:13	22/01/2025 04:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	794	40491	1101,67
10	39	1	2025	13248	BBL01M6	BBL	BA02038724	1	3	22/01/2025 03:13	22/01/2025 05:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1299	40491	3277,81
11	39	1	2025	13248	BBL01M6	BBL	BA02038724	1	3	22/01/2025 03:13	22/01/2025 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	239	40491	1545,53
12	39	1	2025	16558	JND01L5	JND	37458059	1	3	22/01/2025 03:39	22/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	57112	306,11

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
13	39	1	2025	16565	JZN01M9	JZN	37458061	1	3	22/01/2025 03:44	22/01/2025 12:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	116	75974	966,96
14	39	1	2025	16565	JZN01M9	JZN	37458061	1	3	22/01/2025 03:44	22/01/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	125	75974	1360,73
15	39	1	2025	16565	JZN01M7	JZN	37458079	1	3	22/01/2025 04:09	22/01/2025 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	226	75974	1347,46
16	39	1	2025	13280	DIF01I1	DIF	37458081	1	3	22/01/2025 04:14	22/01/2025 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	56440	57,10
17	39	1	2025	13273	CRT01M6	CRT	37458093	1	3	22/01/2025 04:25	22/01/2025 07:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	64758	47,65
18	39	1	2025	13255	BMS01S9	BMS	37458115	1	3	22/01/2025 04:38	22/01/2025 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	107539	56,75
19	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37458119	1	3	22/01/2025 04:41	22/01/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	17950	200,62
20	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37458121	1	3	22/01/2025 04:42	22/01/2025 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	154	11700	2206,82
21	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37451033	1	3	22/01/2025 04:47	22/01/2025 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	28104	276,28
22	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37451033	1	3	22/01/2025 04:47	22/01/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	28104	87,94
23	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37451033	1	3	22/01/2025 04:47	22/01/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	28104	142,44
24	39	1	2025	13356	PAP01F4	PAP	37458139	1	3	22/01/2025 04:57	22/01/2025 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52073	3,73
25	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	37458141	1	3	22/01/2025 05:00	24/01/2025 08:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	64758	411,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
26	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37458157	1	3	22/01/2025 05:17	23/01/2025 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	37	26152	1188,97
27	39	1	2025	16565	JZN01M7	JZN	37458177	1	3	22/01/2025 05:28	22/01/2025 08:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	93	75974	322,43
28	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	37458233	1	3	22/01/2025 05:48	23/01/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	40491	1055,49
29	39	1	2025	16558	JND01L6	JND	37458237	1	3	22/01/2025 05:48	22/01/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	42	57112	410,22
30	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37458269	1	3	22/01/2025 05:58	23/01/2025 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	64758	339,59
31	39	1	2025	13270	CAT01C1	CAT	37458315	1	3	22/01/2025 06:07	22/01/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	247	52182	1137,57
32	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37458363	1	3	22/01/2025 06:19	22/01/2025 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17950	36,04
33	39	1	2025	15503	CRU01C4	CRU	37458373	1	3	22/01/2025 06:22	22/01/2025 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	123	22128	509,25
34	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37458387	1	3	22/01/2025 06:24	23/01/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	12701	134,75
35	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37458423	1	3	22/01/2025 06:30	22/01/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	23411	174,96
36	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37458427	1	3	22/01/2025 06:30	22/01/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	64758	89,20
37	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37458427	1	3	22/01/2025 06:30	22/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	64758	26,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
38	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37458433	1	3	22/01/2025 06:31	22/01/2025 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	32943	85,70
39	39	1	2025	13256	BRJ01S2	BRJ	37462137	1	3	22/01/2025 06:35	22/01/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	55	42324	288,49
40	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37469715	1	3	22/01/2025 06:35	23/01/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	64758	392,79
41	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37458509	1	3	22/01/2025 06:37	23/01/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26152	180,34
42	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37458509	1	3	22/01/2025 06:37	23/01/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	26152	1299,14
43	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37458509	1	3	22/01/2025 06:37	23/01/2025 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	26152	1542,91
44	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37458509	1	3	22/01/2025 06:37	23/01/2025 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26152	60,57
45	39	1	2025	13355	PCJ01P9	PCJ	37458527	1	3	22/01/2025 06:47	22/01/2025 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	49	44377	126,69
46	39	1	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	37457623	1	3	22/01/2025 06:49	22/01/2025 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	154	42324	1225,75
47	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37458541	1	3	22/01/2025 06:51	23/01/2025 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	64758	481,39
48	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	37458587	1	3	22/01/2025 06:52	22/01/2025 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	61988	105,20
49	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37458629	1	3	22/01/2025 07:02	22/01/2025 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45168	2,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
50	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37458645	1	3	22/01/2025 07:04	23/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	301	64758	9912,01
51	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	37458653	1	3	22/01/2025 07:06	22/01/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	38	26054	94,69
52	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37458675	1	3	22/01/2025 07:08	22/01/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	179	30779	787,40
53	39	1	2025	13340	MTB01S3	MTB	37458683	1	3	22/01/2025 07:08	22/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	80	17950	775,71
54	39	1	2025	13340	MTB01S3	MTB	37458683	1	3	22/01/2025 07:08	22/01/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	35	17950	344,90
55	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37456655	1	3	22/01/2025 07:09	22/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	28104	99,41
56	39	1	2025	13248	BBL01M7	BBL	37458625	1	3	22/01/2025 07:09	24/01/2025 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	40491	50,48
57	39	1	2025	13236	AGF01S2	AGF	37458691	1	3	22/01/2025 07:09	22/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	58242	114,19
58	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37458725	1	3	22/01/2025 07:14	22/01/2025 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	27591	229,78
59	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37458725	1	3	22/01/2025 07:14	22/01/2025 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	27591	81,91
60	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02038778	1	3	22/01/2025 07:15	22/01/2025 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	196	32854	141,66
61	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02038778	1	3	22/01/2025 07:15	22/01/2025 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	125	32854	91,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
62	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02038778	1	3	22/01/2025 07:15	22/01/2025 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	128	32854	254,19
63	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02038778	1	3	22/01/2025 07:15	22/01/2025 12:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32854	5,70
64	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37458765	1	3	22/01/2025 07:17	22/01/2025 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	29799	4,79
65	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	37458773	1	3	22/01/2025 07:17	22/01/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	26117	17,60
66	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37458795	1	3	22/01/2025 07:21	22/01/2025 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	30179	4,77
67	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37458801	1	3	22/01/2025 07:21	22/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	75974	820,21
68	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37458819	1	3	22/01/2025 07:23	24/01/2025 01:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	64758	339,54
69	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37458835	1	3	22/01/2025 07:24	22/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	45168	36,71
70	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37458835	1	3	22/01/2025 07:24	22/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	45168	66,68
71	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37458843	1	3	22/01/2025 07:25	22/01/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	52182	26,38
72	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37458899	1	3	22/01/2025 07:30	22/01/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	45168	25,76
73	39	1	2025	13280	DIF01I2	DIF	37458901	1	3	22/01/2025 07:30	22/01/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	56440	2,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
74	39	1	2025	16561	SBC01L4	SBC	37458963	1	3	22/01/2025 07:36	22/01/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	38	30179	353,43
75	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37458981	1	3	22/01/2025 07:38	22/01/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	32943	19,92
76	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37458999	1	3	22/01/2025 07:39	23/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	26152	736,03
77	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37459035	1	3	22/01/2025 07:41	22/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	208	26152	3253,12
78	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37459041	1	3	22/01/2025 07:41	23/01/2025 03:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	26152	559,63
79	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37459041	1	3	22/01/2025 07:41	23/01/2025 03:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	104	26152	2059,63
80	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37459085	1	3	22/01/2025 07:44	22/01/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	142	45168	547,06
81	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37459157	1	3	22/01/2025 07:50	22/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20571	3,33
82	39	1	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37459197	1	3	22/01/2025 07:54	22/01/2025 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	25600	289,96
83	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37459267	1	3	22/01/2025 07:58	23/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	71	21184	2297,54
84	39	1	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	37459289	1	3	22/01/2025 08:00	22/01/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	14,24
85	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37454097	1	3	22/01/2025 08:00	22/01/2025 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49627	1,92
86	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37459349	1	3	22/01/2025 08:06	23/01/2025 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	42324	359,79

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
87	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37459351	1	3	22/01/2025 08:06	22/01/2025 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	49627	327,93
88	39	1	2025	13244	ARP01M1	ARP	37459389	1	3	22/01/2025 08:08	23/01/2025 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	12457	24,05
89	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37459397	1	3	22/01/2025 08:09	22/01/2025 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	68	20121	316,79
90	39	1	2025	13367	PSK01F2	PSK	37457973	1	3	22/01/2025 08:12	22/01/2025 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	65742	18,02
91	39	1	2025	16946	HRZ01L7	HRZ	37462009	1	3	22/01/2025 08:13	22/01/2025 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	32327	170,54
92	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37460973	1	3	22/01/2025 08:14	22/01/2025 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	28104	38,26
93	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37459487	1	3	22/01/2025 08:15	22/01/2025 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	25600	39,16
94	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	37459745	1	3	22/01/2025 08:15	22/01/2025 12:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	34903	247,98
95	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	37459745	1	3	22/01/2025 08:15	22/01/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	34903	532,05
96	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37459503	1	3	22/01/2025 08:17	22/01/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	32577	44,80
97	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37454591	1	3	22/01/2025 08:22	22/01/2025 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	44377	11,50
98	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	37459617	1	3	22/01/2025 08:23	22/01/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	26054	5,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
99	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37459643	1	3	22/01/2025 08:24	22/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	42324	39,73
100	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	37459691	1	3	22/01/2025 08:27	22/01/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	24	22710	51,84
101	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37459701	1	3	22/01/2025 08:27	22/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	21272	61,50
102	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37459719	1	3	22/01/2025 08:28	23/01/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	26117	89,82
103	39	1	2025	13365	PCI01C6	PCI	37459737	1	3	22/01/2025 08:29	22/01/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	70091	3,51
104	39	1	2025	13356	PAP01F6	PAP	37459739	1	3	22/01/2025 08:29	22/01/2025 14:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52073	5,85
105	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37461009	1	3	22/01/2025 08:30	22/01/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	49	36423	399,85
106	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37461009	1	3	22/01/2025 08:30	22/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	67	36423	658,41
107	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37462765	1	3	22/01/2025 08:32	22/01/2025 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	17027	49,80
108	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37462765	1	3	22/01/2025 08:32	22/01/2025 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	17027	76,92
109	39	1	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37459801	1	3	22/01/2025 08:33	23/01/2025 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	25600	34,40
110	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37459851	1	3	22/01/2025 08:36	22/01/2025 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	58242	8,97
111	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37458835	1	3	22/01/2025 08:37	22/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	45168	17,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
112	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	37459875	1	3	22/01/2025 08:39	24/01/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	42324	120,22
113	39	1	2025	13308	ITK01I2	ITK	37459887	1	3	22/01/2025 08:40	22/01/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	48587	11,20
114	39	1	2025	13308	ITK01I2	ITK	37459887	1	3	22/01/2025 08:40	22/01/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	48587	42,19
115	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37459899	1	3	22/01/2025 08:40	22/01/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	22128	10,46
116	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37459943	1	3	22/01/2025 08:43	22/01/2025 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	77	41172	816,14
117	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	37459955	1	3	22/01/2025 08:44	22/01/2025 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	45	23721	208,99
118	39	1	2025	13273	CRT01M6	CRT	37459959	1	3	22/01/2025 08:44	22/01/2025 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	9,45
119	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	37459991	1	3	22/01/2025 08:47	22/01/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	10965	34,50
120	39	1	2025	13392	UMB01I2	UMB	37460009	1	3	22/01/2025 08:48	22/01/2025 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	11700	142,91
121	39	1	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37460019	1	3	22/01/2025 08:48	23/01/2025 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	25600	410,17
122	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37460051	1	3	22/01/2025 08:50	23/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	12457	1208,38
123	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37460197	1	3	22/01/2025 09:00	23/01/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	64758	215,98
124	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37423125	1	3	22/01/2025 09:00	22/01/2025 18:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	17950	290,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
125	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37460213	1	3	22/01/2025 09:00	22/01/2025 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14202	12,29
126	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37460217	1	3	22/01/2025 09:01	22/01/2025 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	27	20198	55,15
127	39	1	2025	16567	MRG01C2	MRG	37460233	1	3	22/01/2025 09:02	22/01/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	184	51183	1803,05
128	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37460249	1	3	22/01/2025 09:04	22/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	9,93
129	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37470521	1	3	22/01/2025 09:04	23/01/2025 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	116	64758	3701,85
130	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37460253	1	3	22/01/2025 09:04	22/01/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	19	19897	85,32
131	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37455169	1	3	22/01/2025 09:04	22/01/2025 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	52182	112,32
132	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37455169	1	3	22/01/2025 09:04	22/01/2025 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	52182	52,12
133	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37460267	1	3	22/01/2025 09:05	23/01/2025 02:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	20841	245,68
134	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37460271	1	3	22/01/2025 09:05	22/01/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	15402	126,65
135	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37460273	1	3	22/01/2025 09:05	22/01/2025 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	52182	72,95
136	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37460281	1	3	22/01/2025 09:06	22/01/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	49627	12,97
137	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37460297	1	3	22/01/2025 09:07	22/01/2025 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	32943	239,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
138	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37460325	1	3	22/01/2025 09:08	23/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	64758	203,14
139	39	1	2025	16948	PCU01L3	PCU	37460331	1	3	22/01/2025 09:09	22/01/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	17738	29,00
140	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37460335	1	3	22/01/2025 09:09	23/01/2025 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	38554	149,65
141	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37460335	1	3	22/01/2025 09:09	23/01/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	38554	197,05
142	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37459569	1	3	22/01/2025 09:09	23/01/2025 03:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26152	17,99
143	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37460349	1	3	22/01/2025 09:10	23/01/2025 01:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	52182	50,20
144	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37460349	1	3	22/01/2025 09:10	23/01/2025 01:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	52182	66,97
145	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37460353	1	3	22/01/2025 09:10	22/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	139	36282	230,51
146	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37460457	1	3	22/01/2025 09:16	22/01/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	53	17027	70,11
147	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37475521	1	3	22/01/2025 09:18	23/01/2025 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	64758	312,10
148	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	37460563	1	3	22/01/2025 09:23	22/01/2025 12:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10965	3,41
149	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37460641	1	3	22/01/2025 09:27	22/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	24008	86,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
150	39	1	2025	13317	JMA01M5	JMA	37460659	1	3	22/01/2025 09:27	23/01/2025 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	97887	48,78
151	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	37460695	1	3	22/01/2025 09:29	22/01/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10965	1,23
152	39	1	2025	13256	PTR01I5	PTR	37460727	1	3	22/01/2025 09:30	23/01/2025 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	42324	29,57
153	39	1	2025	13308	ITK01I2	ITK	37460759	1	3	22/01/2025 09:32	22/01/2025 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	48587	58,52
154	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	37460767	1	3	22/01/2025 09:32	23/01/2025 01:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	16843	452,70
155	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37460797	1	3	22/01/2025 09:35	22/01/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	4,66
156	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37460803	1	3	22/01/2025 09:35	22/01/2025 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	15514	281,17
157	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37460803	1	3	22/01/2025 09:35	22/01/2025 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	15514	31,12
158	39	1	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37460815	1	3	22/01/2025 09:36	23/01/2025 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	25600	56,12
159	39	1	2025	15504	INH01I6	INH	37460865	1	3	22/01/2025 09:39	22/01/2025 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	50825	19,58
160	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37460893	1	3	22/01/2025 09:42	22/01/2025 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13159	5,05
161	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37460895	1	3	22/01/2025 09:42	22/01/2025 19:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	16648	152,39
162	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	37460929	1	3	22/01/2025 09:44	23/01/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	27691	98,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
163	39	1	2025	15500	IBP01I2	IBP	37460955	1	3	22/01/2025 09:45	22/01/2025 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26054	7,83
164	39	1	2025	13360	PGB01P2	PGB	37460959	1	3	22/01/2025 09:45	22/01/2025 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	67869	20,72
165	39	1	2025	13356	PAP01FA	PAP	37461057	1	3	22/01/2025 09:52	22/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	198	52073	1281,88
166	39	1	2025	13328	MRC01M3	MRC	37461059	1	3	22/01/2025 09:52	22/01/2025 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	188	20121	1463,01
167	39	1	2025	13339	MDM01M5	MDM	BA02038898	1	3	22/01/2025 09:52	22/01/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	303	93221	329,51
168	39	1	2025	13339	MDM01M5	MDM	BA02038898	1	3	22/01/2025 09:52	22/01/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	325	93221	740,37
169	39	1	2025	13339	MDM01M5	MDM	BA02038898	1	3	22/01/2025 09:52	22/01/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	93221	337,55
170	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	37461085	1	3	22/01/2025 09:53	22/01/2025 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	16843	4,68
171	39	1	2025	13339	MDM01M1	MDM	37461089	1	3	22/01/2025 09:54	22/01/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	275	93221	1881,92
172	39	1	2025	13236	AGF01I3	AGF	37461213	1	3	22/01/2025 09:54	22/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	58242	116,92
173	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37461165	1	3	22/01/2025 09:57	22/01/2025 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	44377	5,87
174	39	1	2025	15846	MGY01F1	MGY	BA02039028	1	3	22/01/2025 09:57	22/01/2025 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1704	36410	622,43
175	39	1	2025	15846	MGY01F1	MGY	BA02039028	1	3	22/01/2025 09:57	22/01/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	486	36410	280,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
176	39	1	2025	15846	MGY01F1	MGY	BA02039028	1	3	22/01/2025 09:57	22/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	65	36410	78,20
177	39	1	2025	15846	MGY01F1	MGY	BA02039028	1	3	22/01/2025 09:57	22/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	387	36410	1948,76
178	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37461211	1	3	22/01/2025 10:01	22/01/2025 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23721	9,67
179	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37461215	1	3	22/01/2025 10:01	22/01/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	20287	62,27
180	39	1	2025	13356	PAP01F7	PAP	37461245	1	3	22/01/2025 10:03	22/01/2025 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	52073	14,65
181	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	37461271	1	3	22/01/2025 10:03	23/01/2025 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	20287	303,97
182	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	37461293	1	3	22/01/2025 10:05	23/01/2025 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	40491	130,22
183	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37457635	1	3	22/01/2025 10:06	22/01/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	0,28
184	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02038914	1	3	22/01/2025 10:07	22/01/2025 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1414	93221	5782,87
185	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02038914	1	3	22/01/2025 10:07	22/01/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	93221	2,63
186	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02038914	1	3	22/01/2025 10:07	22/01/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1384	93221	2197,87
187	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02038914	1	3	22/01/2025 10:07	22/01/2025 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	391	93221	1582,36
188	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02038914	1	3	22/01/2025 10:07	22/01/2025 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1957	93221	7984,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
189	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37461367	1	3	22/01/2025 10:08	22/01/2025 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	32943	56,68
190	39	1	2025	15855	CND01C1	CND	37461415	1	3	22/01/2025 10:10	22/01/2025 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	34834	0,94
191	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	BA02038944	1	3	22/01/2025 10:13	22/01/2025 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2179	61988	113,79
192	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	BA02038944	1	3	22/01/2025 10:13	22/01/2025 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2614	61988	159,02
193	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	BA02038944	1	3	22/01/2025 10:13	22/01/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1471	61988	2507,65
194	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	BA02038944	1	3	22/01/2025 10:13	22/01/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3860	61988	6643,49
195	39	1	2025	13375	SLC01S3	SLC	37461525	1	3	22/01/2025 10:15	22/01/2025 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22710	1,46
196	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37461623	1	3	22/01/2025 10:20	22/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	23411	154,95
197	39	1	2025	13276	DMC01C5	DMC	37461631	1	3	22/01/2025 10:20	22/01/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	60441	35,30
198	39	1	2025	13276	ITP01L8	ITP	37461691	1	3	22/01/2025 10:22	22/01/2025 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	60441	7,99
199	39	1	2025	13255	BMS01S3	BMS	37461693	1	3	22/01/2025 10:22	22/01/2025 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	81	107539	433,17
200	39	1	2025	13282	DID01F8	DID	37461701	1	3	22/01/2025 10:22	22/01/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	62	58130	354,12
201	39	1	2025	13276	ITP01L8	ITP	37461711	1	3	22/01/2025 10:23	22/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	60441	99,10
202	39	1	2025	13317	JMA01M8	JMA	37466703	1	3	22/01/2025 10:23	22/01/2025 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	97887	45,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
203	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37461771	1	3	22/01/2025 10:27	22/01/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27591	23,17
204	39	1	2025	13319	LVM01M4	LVM	37461793	1	3	22/01/2025 10:28	23/01/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	172	23612	5940,07
205	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37461795	1	3	22/01/2025 10:28	23/01/2025 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	27691	207,46
206	39	1	2025	13365	PCI01C2	PCI	37461821	1	3	22/01/2025 10:29	22/01/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	72	70091	318,92
207	39	1	2025	13255	BMS01S2	BMS	37461883	1	3	22/01/2025 10:32	22/01/2025 19:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	107539	9,23
208	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37461895	1	3	22/01/2025 10:33	22/01/2025 14:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26054	7,10
209	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37461907	1	3	22/01/2025 10:34	22/01/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	209	50825	288,48
210	39	1	2025	13242	ART01N2	ART	BA02038970	1	3	22/01/2025 10:37	22/01/2025 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	287	38554	244,83
211	39	1	2025	13242	ART01N2	ART	BA02038970	1	3	22/01/2025 10:37	22/01/2025 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	352	38554	491,92
212	39	1	2025	13242	ART01N2	ART	BA02038970	1	3	22/01/2025 10:37	22/01/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	38554	26,00
213	39	1	2025	13242	ART01N2	ART	BA02038970	1	3	22/01/2025 10:37	22/01/2025 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	38554	36,68
214	39	1	2025	16944	ACA01C1	ACA	37461983	1	3	22/01/2025 10:39	22/01/2025 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24209	6,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
215	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37462069	1	3	22/01/2025 10:45	23/01/2025 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	24008	458,05
216	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37462069	1	3	22/01/2025 10:45	23/01/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	24008	115,99
217	39	1	2025	13255	BMS01S7	BMS	37462109	1	3	22/01/2025 10:46	22/01/2025 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	107539	69,67
218	39	1	2025	16561	SBC01L4	SBC	BA02038978	1	3	22/01/2025 10:47	22/01/2025 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	30179	9,31
219	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37462135	1	3	22/01/2025 10:48	22/01/2025 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	23411	482,86
220	39	1	2025	15854	JAB01F4	JAB	37462141	1	3	22/01/2025 10:48	23/01/2025 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	22,82
221	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02038982	1	3	22/01/2025 10:51	22/01/2025 13:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	23721	65,07
222	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02038982	1	3	22/01/2025 10:52	22/01/2025 13:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	23721	86,51
223	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	37462249	1	3	22/01/2025 10:55	22/01/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	29799	1,91
224	39	1	2025	13330	MSP01P2	MSP	37462253	1	3	22/01/2025 10:56	22/01/2025 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	30	32943	233,55
225	39	1	2025	15854	JAB01F1	JAB	37462263	1	3	22/01/2025 10:56	22/01/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	41172	70,34
226	39	1	2025	16946	CLN01F3	CLN	37431979	1	3	22/01/2025 10:59	22/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	32327	115,29
227	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37462315	1	3	22/01/2025 10:59	22/01/2025 23:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	24008	12,69
228	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	37462345	1	3	22/01/2025 11:01	22/01/2025 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	10,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
229	39	1	2025	16565	JZN01M8	JZN	BA02038866	1	3	22/01/2025 11:02	22/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	56	75974	3,34
230	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37462381	1	3	22/01/2025 11:04	22/01/2025 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	17027	45,34
231	39	1	2025	13251	BRT01C4	BRT	37462459	1	3	22/01/2025 11:09	22/01/2025 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49627	4,87
232	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	BA02038984	1	3	22/01/2025 11:15	22/01/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	30779	152,96
233	39	1	2025	15847	CTO01P8	CTO	BA02039028	1	3	22/01/2025 11:15	22/01/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	747	17482	286,35
234	39	1	2025	13242	ART01N3	ART	37467007	1	3	22/01/2025 11:16	23/01/2025 09:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	38554	87,16
235	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37462577	1	3	22/01/2025 11:17	23/01/2025 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	34903	177,52
236	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	37462623	1	3	22/01/2025 11:21	23/01/2025 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	57232	27,41
237	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37462629	1	3	22/01/2025 11:21	22/01/2025 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	22710	32,53
238	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	37463813	1	3	22/01/2025 11:21	22/01/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	45206	91,80
239	39	1	2025	13305	ITE01I2	ITE	37462655	1	3	22/01/2025 11:22	22/01/2025 14:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	36282	27,77
240	39	1	2025	13365	PCI01C4	PCI	37462719	1	3	22/01/2025 11:27	23/01/2025 01:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	70091	169,24
241	39	1	2025	15501	PBU01P3	PBU	37462743	1	3	22/01/2025 11:28	22/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	23475	69,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
242	39	1	2025	15501	PBU01P3	PBU	37462743	1	3	22/01/2025 11:28	22/01/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	23475	60,05
243	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37463953	1	3	22/01/2025 11:28	22/01/2025 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	23411	124,18
244	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	37472803	1	3	22/01/2025 11:31	23/01/2025 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20287	75,48
245	39	1	2025	13312	VJG01F1	VJG	37454289	1	3	22/01/2025 11:34	22/01/2025 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	36228	16,13
246	39	1	2025	13255	BMS01S1	BMS	37462825	1	3	22/01/2025 11:35	23/01/2025 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	95	107539	1271,34
247	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37462839	1	3	22/01/2025 11:35	23/01/2025 05:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	26152	247,85
248	39	1	2025	13389	TME01P4	TME	37462847	1	3	22/01/2025 11:37	22/01/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	9	12513	31,80
249	39	1	2025	15858	ESB01S3	ESB	37462849	1	3	22/01/2025 11:37	22/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	56	20841	259,37
250	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37462855	1	3	22/01/2025 11:38	22/01/2025 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	58242	39,06
251	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37462873	1	3	22/01/2025 11:39	22/01/2025 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	32943	13,53
252	39	1	2025	16565	JZN01M8	JZN	37462887	1	3	22/01/2025 11:39	24/01/2025 08:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	75974	358,28
253	39	1	2025	16947	ITR01I5	ITR	37463011	1	3	22/01/2025 11:47	22/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	15402	11,55
254	39	1	2025	13236	AGF01I2	AGF	37463001	1	3	22/01/2025 11:47	22/01/2025 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	58242	39,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
255	39	1	2025	15504	INH01I6	INH	37463069	1	3	22/01/2025 11:51	22/01/2025 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	80	50825	211,27
256	39	1	2025	15851	PEB01L2	PEB	37463071	1	3	22/01/2025 11:51	22/01/2025 14:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	343	15291	751,36
257	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37463081	1	3	22/01/2025 11:52	22/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	3,64
258	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37464105	1	3	22/01/2025 11:54	22/01/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	400	34903	2704,00
259	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37463109	1	3	22/01/2025 11:55	22/01/2025 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	49627	139,74
260	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	37463187	1	3	22/01/2025 12:00	22/01/2025 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	93221	11,19
261	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37463241	1	3	22/01/2025 12:04	22/01/2025 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	58130	13,71
262	39	1	2025	13330	MSP01P1	MSP	37463251	1	3	22/01/2025 12:05	22/01/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	32943	50,88
263	39	1	2025	13330	MSP01P1	MSP	37463251	1	3	22/01/2025 12:05	22/01/2025 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	32943	71,32
264	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37463263	1	3	22/01/2025 12:06	22/01/2025 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	22271	169,52
265	39	1	2025	15854	JAB01FA	JAB	37463283	1	3	22/01/2025 12:08	22/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	11,20
266	39	1	2025	15849	IGT01M2	IGT	37463293	1	3	22/01/2025 12:09	22/01/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57232	3,94
267	39	1	2025	13251	BRT01C3	BRT	BA02038964	1	3	22/01/2025 12:10	22/01/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	55	49627	115,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
268	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	37463319	1	3	22/01/2025 12:11	22/01/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	10965	12,14
269	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37463339	1	3	22/01/2025 12:13	22/01/2025 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	6383	190,34
270	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	BA02039102	1	3	22/01/2025 12:13	22/01/2025 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5881	32577	529,29
271	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37463395	1	3	22/01/2025 12:17	22/01/2025 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	49627	8,40
272	39	1	2025	15856	QXB01N6	QXB	37463405	1	3	22/01/2025 12:19	22/01/2025 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	188	29799	290,09
273	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37463411	1	3	22/01/2025 12:19	22/01/2025 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	32577	254,93
274	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37463429	1	3	22/01/2025 12:21	22/01/2025 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	32943	209,63
275	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37463451	1	3	22/01/2025 12:22	22/01/2025 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	154	24008	1204,92
276	39	1	2025	13297	IDP01I1	IDP	37463521	1	3	22/01/2025 12:30	22/01/2025 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	12795	76,99
277	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02039098	1	3	22/01/2025 12:35	22/01/2025 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3571	33593	325,36
278	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	37459745	1	3	22/01/2025 12:36	22/01/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	34903	601,75
279	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37463591	1	3	22/01/2025 12:36	23/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	34903	635,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
280	39	1	2025	13356	PAP01F4	PAP	37463665	1	3	22/01/2025 12:42	22/01/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	52073	16,75
281	39	1	2025	15537	MCB01M2	MCB	37463667	1	3	22/01/2025 12:43	22/01/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	26184	77,73
282	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02039258	1	3	22/01/2025 12:44	22/01/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	834	51183	1853,57
283	39	1	2025	15854	JAB01F1	JAB	37463677	1	3	22/01/2025 12:44	22/01/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	73	41172	432,18
284	39	1	2025	15854	JAB01F1	JAB	37463677	1	3	22/01/2025 12:44	22/01/2025 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	61	41172	585,04
285	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37463737	1	3	22/01/2025 12:45	22/01/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	36282	2,52
286	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	37463683	1	3	22/01/2025 12:45	22/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	19548	168,54
287	39	1	2025	13238	AMT01P3	AMT	37463689	1	3	22/01/2025 12:45	23/01/2025 05:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	20	21404	342,53
288	39	1	2025	15852	MBC01P3	MBC	37463761	1	3	22/01/2025 12:49	22/01/2025 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	77	22271	472,35
289	39	1	2025	15850	SNP01N5	SNP	37463763	1	3	22/01/2025 12:49	22/01/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	26952	20,41
290	39	1	2025	13249	BCR01C5	BCR	BA02039152	1	3	22/01/2025 12:50	22/01/2025 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	44	102640	58,36
291	39	1	2025	13263	CMB01L4	CMB	37463779	1	3	22/01/2025 12:51	23/01/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	20,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
292	39	1	2025	13346	MCP01M3	MCP	BA02039126	1	3	22/01/2025 12:54	22/01/2025 12:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	290	21070	18,61
293	39	1	2025	13305	ITE01I2	ITE	37463825	1	3	22/01/2025 12:54	22/01/2025 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36282	10,81
294	39	1	2025	13273	CRT01M2	CRT	37463827	1	3	22/01/2025 12:54	22/01/2025 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	4,10
295	39	1	2025	16561	SBC01L3	SBC	37463829	1	3	22/01/2025 12:55	22/01/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	30179	169,64
296	39	1	2025	15502	TAA01Y2	TAA	37463895	1	3	22/01/2025 12:58	22/01/2025 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	29875	45,45
297	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37463961	1	3	22/01/2025 13:03	23/01/2025 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	32577	203,53
298	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37463969	1	3	22/01/2025 13:04	22/01/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	26054	56,45
299	39	1	2025	13255	BMS01S5	BMS	37463973	1	3	22/01/2025 13:04	23/01/2025 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	107539	20,10
300	39	1	2025	13394	UMR01M1	UMR	37464003	1	3	22/01/2025 13:07	22/01/2025 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	19548	72,77
301	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37464027	1	3	22/01/2025 13:09	23/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	21,09
302	39	1	2025	15858	ESB01S2	ESB	37464031	1	3	22/01/2025 13:09	22/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20841	37,41
303	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37464047	1	3	22/01/2025 13:11	22/01/2025 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	19548	66,58
304	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37464111	1	3	22/01/2025 13:15	22/01/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	36282	90,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
305	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37464123	1	3	22/01/2025 13:16	22/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23721	12,94
306	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	BA02039200	1	3	22/01/2025 13:18	22/01/2025 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	233	64758	287,76
307	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	BA02039200	1	3	22/01/2025 13:18	22/01/2025 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	64758	58,16
308	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	BA02039200	1	3	22/01/2025 13:18	22/01/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	134	64758	457,83
309	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	BA02039200	1	3	22/01/2025 13:18	22/01/2025 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	58	64758	199,46
310	39	1	2025	13367	PSK01F1	PSK	37464165	1	3	22/01/2025 13:20	22/01/2025 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	65742	9,95
311	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37464201	1	3	22/01/2025 13:22	23/01/2025 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	36423	86,11
312	39	1	2025	13356	PAP01F7	PAP	37464633	1	3	22/01/2025 13:29	22/01/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	52073	103,76
313	39	1	2025	13270	CAT01C2	CAT	37461099	1	3	22/01/2025 13:30	22/01/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	112	52182	158,67
314	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37464347	1	3	22/01/2025 13:33	22/01/2025 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	182	49627	1423,34
315	39	1	2025	13304	ITC01I3	ITC	37464355	1	3	22/01/2025 13:33	23/01/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	10290	76,99
316	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	37464381	1	3	22/01/2025 13:35	23/01/2025 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	32577	522,76
317	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	BA02039256	1	3	22/01/2025 13:38	22/01/2025 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	391	16843	555,22
318	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37464489	1	3	22/01/2025 13:43	22/01/2025 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27150	4,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
319	39	1	2025	13297	IDP0111	IDP	37464509	1	3	22/01/2025 13:44	22/01/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	12795	27,97
320	39	1	2025	16943	PDM01MA	PDM	37464527	1	3	22/01/2025 13:46	23/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	13805	126,97
321	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37464543	1	3	22/01/2025 13:47	23/01/2025 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	30978	165,76
322	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37464593	1	3	22/01/2025 13:51	22/01/2025 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	205	26184	413,82
323	39	1	2025	13242	ART01N2	ART	BA02038970	1	3	22/01/2025 13:58	22/01/2025 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	287	38554	409,37
324	39	1	2025	13242	ART01N2	ART	BA02038970	1	3	22/01/2025 13:58	22/01/2025 16:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	352	38554	817,13
325	39	1	2025	13242	ART01N2	ART	BA02038970	1	3	22/01/2025 13:58	22/01/2025 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	38554	38,80
326	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	37464707	1	3	22/01/2025 13:59	23/01/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	36228	32,55
327	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37464715	1	3	22/01/2025 14:00	22/01/2025 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	296	64758	2281,01
328	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	BA02039260	1	3	22/01/2025 14:01	22/01/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	36282	38,77
329	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	BA02039260	1	3	22/01/2025 14:01	22/01/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	36282	5,29
330	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	BA02039260	1	3	22/01/2025 14:01	22/01/2025 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	269	36282	611,68
331	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	BA02039260	1	3	22/01/2025 14:01	22/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	36282	80,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
332	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	BA02039260	1	3	22/01/2025 14:01	22/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	36282	91,61
333	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	BA02039260	1	3	22/01/2025 14:01	22/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	361	36282	2067,03
334	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02039262	1	3	22/01/2025 14:05	22/01/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	883	33593	652,68
335	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02039262	1	3	22/01/2025 14:05	22/01/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	33593	208,18
336	39	1	2025	16947	ITR01I4	ITR	37464827	1	3	22/01/2025 14:08	22/01/2025 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	4,96
337	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	37464833	1	3	22/01/2025 14:09	23/01/2025 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	64758	190,76
338	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37464865	1	3	22/01/2025 14:10	22/01/2025 20:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	27526	183,47
339	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	BA02039034	1	3	22/01/2025 14:11	22/01/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	94	10911	316,08
340	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37464893	1	3	22/01/2025 14:12	23/01/2025 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	24008	40,64
341	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37464887	1	3	22/01/2025 14:12	23/01/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	6383	65,75
342	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37459905	1	3	22/01/2025 14:13	23/01/2025 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	52182	20,12
343	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37464887	1	3	22/01/2025 14:13	23/01/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	8	6383	262,85
344	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37464887	1	3	22/01/2025 14:14	22/01/2025 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	27	6383	246,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
345	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	BA02039270	1	3	22/01/2025 14:15	22/01/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	146	34903	219,04
346	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	BA02039270	1	3	22/01/2025 14:15	22/01/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	368	34903	806,53
347	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	BA02039270	1	3	22/01/2025 14:15	23/01/2025 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	34903	21,20
348	39	1	2025	13273	CRT01M9	CRT	37464937	1	3	22/01/2025 14:15	23/01/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	27,58
349	39	1	2025	13308	ITK01I2	ITK	37459887	1	3	22/01/2025 14:15	22/01/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	154	48587	220,78
350	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37464955	1	3	22/01/2025 14:17	22/01/2025 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	18863	172,14
351	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37464961	1	3	22/01/2025 14:18	23/01/2025 07:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	12701	103,76
352	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37467873	1	3	22/01/2025 14:19	23/01/2025 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21272	24,27
353	39	1	2025	13254	BJD01L6	BJD	37464985	1	3	22/01/2025 14:19	22/01/2025 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	61988	112,66
354	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37465011	1	3	22/01/2025 14:22	23/01/2025 06:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	154	20121	2507,16
355	39	1	2025	13252	BBR01I2	BBR	37465069	1	3	22/01/2025 14:26	23/01/2025 04:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26117	27,14
356	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37466285	1	3	22/01/2025 14:27	22/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	48246	30,58
357	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37465083	1	3	22/01/2025 14:28	23/01/2025 08:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17273	17,55
358	39	1	2025	13248	BBL01M6	BBL	DT37456727	1	3	22/01/2025 14:30	22/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	58	40491	221,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
359	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37465027	1	3	22/01/2025 14:30	22/01/2025 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	48587	3,78
360	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37465161	1	3	22/01/2025 14:35	22/01/2025 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28104	1,34
361	39	1	2025	13280	DIF01I7	DIF	37465175	1	3	22/01/2025 14:36	23/01/2025 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	48	56440	931,27
362	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	37465197	1	3	22/01/2025 14:38	23/01/2025 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	64758	57,37
363	39	1	2025	13322	LMN01N6	LMN	37465283	1	3	22/01/2025 14:39	22/01/2025 19:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	148	45206	739,51
364	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37465225	1	3	22/01/2025 14:40	22/01/2025 20:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	5,78
365	39	1	2025	13263	CCA01C9	CCA	37465285	1	3	22/01/2025 14:40	23/01/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	68864	492,42
366	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37465231	1	3	22/01/2025 14:40	23/01/2025 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	139	20121	2537,83
367	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37465243	1	3	22/01/2025 14:41	23/01/2025 01:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	21272	146,00
368	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37465209	1	3	22/01/2025 14:42	22/01/2025 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	495	32943	1164,35
369	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37465279	1	3	22/01/2025 14:43	22/01/2025 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28104	8,98
370	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37465311	1	3	22/01/2025 14:45	22/01/2025 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	165	45168	415,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
371	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37465311	1	3	22/01/2025 14:45	22/01/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	45168	249,38
372	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37465313	1	3	22/01/2025 14:45	22/01/2025 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	28104	231,33
373	39	1	2025	13360	PGB01P7	PGB	37465361	1	3	22/01/2025 14:50	23/01/2025 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	67869	57,75
374	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02039258	1	3	22/01/2025 14:50	22/01/2025 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2486	51183	225,12
375	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02039258	1	3	22/01/2025 14:50	22/01/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	515	51183	57,37
376	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02039100	1	3	22/01/2025 14:52	22/01/2025 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	23721	3,33
377	39	1	2025	13256	BRJ01S2	BRJ	37474403	1	3	22/01/2025 14:55	23/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	42324	79,64
378	39	1	2025	16561	SBC01L3	SBC	37465475	1	3	22/01/2025 14:56	22/01/2025 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	30179	131,60
379	39	1	2025	13254	BJD01L1	BJD	37465497	1	3	22/01/2025 14:57	22/01/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	61988	1,27
380	39	1	2025	16566	SBU01S1	SBU	37465501	1	3	22/01/2025 14:58	22/01/2025 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	461	48246	1248,29
381	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37465527	1	3	22/01/2025 14:59	23/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	19897	197,16
382	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37465535	1	3	22/01/2025 15:00	22/01/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	52182	10,83
383	39	1	2025	16557	IPU01L4	IPU	37459331	1	3	22/01/2025 15:02	22/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	24008	74,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
384	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	37465643	1	3	22/01/2025 15:06	23/01/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	26152	119,23
385	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	37465643	1	3	22/01/2025 15:06	23/01/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	26152	239,13
386	39	1	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02039350	1	3	22/01/2025 15:10	22/01/2025 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	36228	150,67
387	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37465133	1	3	22/01/2025 15:10	22/01/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	137	48246	171,48
388	39	1	2025	13317	JMA01M7	JMA	37465705	1	3	22/01/2025 15:10	23/01/2025 04:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	97887	52,22
389	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37465731	1	3	22/01/2025 15:11	22/01/2025 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	169	22128	803,97
390	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37465727	1	3	22/01/2025 15:11	22/01/2025 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	15402	5,39
391	39	1	2025	13288	ICP01N3	ICP	37465739	1	3	22/01/2025 15:12	23/01/2025 13:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14202	22,19
392	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37465797	1	3	22/01/2025 15:15	23/01/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	32943	397,52
393	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37460327	1	3	22/01/2025 15:15	22/01/2025 18:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	17950	22,18
394	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37465861	1	3	22/01/2025 15:18	23/01/2025 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	19897	11,20
395	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37465865	1	3	22/01/2025 15:19	22/01/2025 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22710	8,68
396	39	1	2025	16558	JND01L1	JND	37465893	1	3	22/01/2025 15:21	22/01/2025 18:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57112	3,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
397	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02039396	1	3	22/01/2025 15:21	22/01/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	149	32943	128,22
398	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02039396	1	3	22/01/2025 15:21	22/01/2025 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	32943	25,33
399	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37464335	1	3	22/01/2025 15:24	22/01/2025 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	45168	54,96
400	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37464335	1	3	22/01/2025 15:24	22/01/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	45168	101,42
401	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37465939	1	3	22/01/2025 15:24	22/01/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	34903	285,52
402	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37465941	1	3	22/01/2025 15:24	23/01/2025 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17273	76,95
403	39	1	2025	13273	CRT01M4	CRT	37465959	1	3	22/01/2025 15:25	23/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	64758	50,81
404	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37465961	1	3	22/01/2025 15:25	22/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	16843	73,29
405	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37458427	1	3	22/01/2025 15:26	22/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	64758	4,57
406	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37466005	1	3	22/01/2025 15:27	23/01/2025 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	32943	9,88
407	39	1	2025	13238	AMT01P3	AMT	37465989	1	3	22/01/2025 15:27	22/01/2025 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21404	6,47
408	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	37465997	1	3	22/01/2025 15:27	22/01/2025 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	38554	7,93
409	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	37466009	1	3	22/01/2025 15:29	23/01/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	61988	63,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
410	39	1	2025	13343	MNV01M6	MNV	37466039	1	3	22/01/2025 15:30	23/01/2025 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	32577	41,59
411	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37466051	1	3	22/01/2025 15:30	22/01/2025 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	49627	133,02
412	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	37466059	1	3	22/01/2025 15:31	23/01/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	32577	261,19
413	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37466065	1	3	22/01/2025 15:32	22/01/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20121	19,55
414	39	1	2025	13312	JGB01M6	JGB	37466109	1	3	22/01/2025 15:35	23/01/2025 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36228	20,63
415	39	1	2025	15537	MCB01M2	MCB	37466121	1	3	22/01/2025 15:36	22/01/2025 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	26184	103,66
416	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37466173	1	3	22/01/2025 15:39	23/01/2025 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	8,41
417	39	1	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	37466181	1	3	22/01/2025 15:40	22/01/2025 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	75407	56,89
418	39	1	2025	13392	UMB01I3	UMB	37466201	1	3	22/01/2025 15:41	22/01/2025 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	11700	80,50
419	39	1	2025	13263	CMB01L4	CMB	BA02039412	1	3	22/01/2025 15:42	22/01/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	861	68864	44,25
420	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37466249	1	3	22/01/2025 15:46	22/01/2025 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	16843	76,33
421	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37466259	1	3	22/01/2025 15:46	22/01/2025 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	39394	11,05
422	39	1	2025	13244	ARP01M3	ARP	37466265	1	3	22/01/2025 15:47	22/01/2025 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	12457	7,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
423	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37466301	1	3	22/01/2025 15:48	22/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	20571	32,77
424	39	1	2025	13270	CAT01C2	CAT	37467457	1	3	22/01/2025 15:49	22/01/2025 22:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	52182	77,64
425	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37463795	1	3	22/01/2025 15:55	22/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	175	24008	13,47
426	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37447733	1	3	22/01/2025 15:56	22/01/2025 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	21184	45,49
427	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37466705	1	3	22/01/2025 15:56	22/01/2025 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	190	33593	296,08
428	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	BA02039270	1	3	22/01/2025 15:56	22/01/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	146	34903	63,43
429	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37466469	1	3	22/01/2025 16:00	23/01/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	175	24008	3044,90
430	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37443043	1	3	22/01/2025 16:00	22/01/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	67	27691	235,90
431	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37464507	1	3	22/01/2025 16:01	22/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	28104	31,35
432	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37464507	1	3	22/01/2025 16:01	22/01/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	28104	106,59
433	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37466519	1	3	22/01/2025 16:03	23/01/2025 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	21184	748,55
434	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37466531	1	3	22/01/2025 16:03	24/01/2025 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	64758	129,98
435	39	1	2025	13382	SLP01P1	SLP	37466567	1	3	22/01/2025 16:05	22/01/2025 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	18496	45,79

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
436	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37466581	1	3	22/01/2025 16:07	22/01/2025 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	44377	30,35
437	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37466619	1	3	22/01/2025 16:08	23/01/2025 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	26952	60,90
438	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37466623	1	3	22/01/2025 16:08	22/01/2025 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27591	5,79
439	39	1	2025	16943	PDM01MA	PDM	37467311	1	3	22/01/2025 16:10	22/01/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	13805	14,63
440	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37466671	1	3	22/01/2025 16:12	24/01/2025 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	21272	133,81
441	39	1	2025	13389	TME01P1	TME	37466691	1	3	22/01/2025 16:14	23/01/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	12513	250,93
442	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37466753	1	3	22/01/2025 16:18	24/01/2025 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	12457	42,67
443	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37466771	1	3	22/01/2025 16:19	22/01/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	20121	36,24
444	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37466781	1	3	22/01/2025 16:19	23/01/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	10911	161,02
445	39	1	2025	13339	MDM01M2	MDM	37466817	1	3	22/01/2025 16:21	22/01/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	93221	32,46
446	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37466855	1	3	22/01/2025 16:24	24/01/2025 02:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	34903	68,69
447	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37466285	1	3	22/01/2025 16:25	22/01/2025 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	48246	74,04
448	39	1	2025	13288	ICP01N2	ICP	37466885	1	3	22/01/2025 16:26	22/01/2025 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	14202	37,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
449	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37466919	1	3	22/01/2025 16:28	23/01/2025 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	41172	55,98
450	39	1	2025	15854	JAB01F2	JAB	37466963	1	3	22/01/2025 16:30	23/01/2025 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	18,89
451	39	1	2025	13250	BFG01N4	BFG	37466973	1	3	22/01/2025 16:31	22/01/2025 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	20287	32,26
452	39	1	2025	13282	DID01F4	DID	37469985	1	3	22/01/2025 16:31	23/01/2025 02:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	58130	358,33
453	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37467497	1	3	22/01/2025 16:32	22/01/2025 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20287	14,39
454	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	37466995	1	3	22/01/2025 16:32	22/01/2025 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	34903	136,91
455	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37467005	1	3	22/01/2025 16:33	22/01/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	4,38
456	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	37467015	1	3	22/01/2025 16:34	23/01/2025 00:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	23721	48,82
457	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37467017	1	3	22/01/2025 16:34	22/01/2025 19:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	39394	90,58
458	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	37467045	1	3	22/01/2025 16:37	22/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	16843	41,80
459	39	1	2025	15848	JCS01P2	JCS	BA02039496	1	3	22/01/2025 16:38	22/01/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1	15635	1,92
460	39	1	2025	13263	CMB01L5	CMB	37467071	1	3	22/01/2025 16:39	23/01/2025 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	68864	217,00
461	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37461009	1	3	22/01/2025 16:40	22/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	36423	51,67
462	39	1	2025	13330	MSP01P1	MSP	37463251	1	3	22/01/2025 16:43	22/01/2025 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	35	32943	87,74

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
463	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	BA02039496	1	3	22/01/2025 16:45	22/01/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	4630	57232	506,73
464	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02039496	1	3	22/01/2025 16:45	22/01/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1681	57232	183,98
465	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37467147	1	3	22/01/2025 16:48	22/01/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	19548	7,60
466	39	1	2025	16566	SBU01S5	SBU	37467151	1	3	22/01/2025 16:48	22/01/2025 22:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	48246	163,46
467	39	1	2025	13389	TME01P2	TME	37467167	1	3	22/01/2025 16:49	23/01/2025 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	12513	559,35
468	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02039496	1	3	22/01/2025 16:53	22/01/2025 17:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	478	21129	109,67
469	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02039496	1	3	22/01/2025 16:53	22/01/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	940	21129	235,26
470	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02039496	1	3	22/01/2025 16:53	22/01/2025 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1979	21129	544,77
471	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	37467215	1	3	22/01/2025 16:54	22/01/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	26054	1,78
472	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37461487	1	3	22/01/2025 16:55	23/01/2025 08:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	52182	123,02
473	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02039496	1	3	22/01/2025 16:56	22/01/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1681	57232	2729,29
474	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	BA02039496	1	3	22/01/2025 16:56	22/01/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	4641	57232	7535,18
475	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	37467239	1	3	22/01/2025 16:56	23/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34903	71,66
476	39	1	2025	16561	SBC01L3	SBC	37467253	1	3	22/01/2025 16:57	24/01/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	30179	128,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
477	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37467269	1	3	22/01/2025 16:59	24/01/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	34903	325,93
478	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37467323	1	3	22/01/2025 17:02	22/01/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20198	3,37
479	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37467355	1	3	22/01/2025 17:03	22/01/2025 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	23411	24,50
480	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37467363	1	3	22/01/2025 17:04	22/01/2025 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30978	5,48
481	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37467367	1	3	22/01/2025 17:04	23/01/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17950	20,59
482	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37467401	1	3	22/01/2025 17:08	22/01/2025 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	15514	162,80
483	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37467401	1	3	22/01/2025 17:08	23/01/2025 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	15514	130,44
484	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37467493	1	3	22/01/2025 17:16	23/01/2025 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	113	21184	2007,23
485	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37467493	1	3	22/01/2025 17:16	23/01/2025 13:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	21184	59,35
486	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37467493	1	3	22/01/2025 17:16	23/01/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	312	21184	9425,69
487	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37467499	1	3	22/01/2025 17:17	23/01/2025 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	12701	16,09
488	39	1	2025	13270	CAT01C2	CAT	37467513	1	3	22/01/2025 17:18	23/01/2025 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	52182	76,18
489	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37467549	1	3	22/01/2025 17:20	22/01/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	33593	22,04
490	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02039518	1	3	22/01/2025 17:22	22/01/2025 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	164	30779	163,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
491	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02039518	1	3	22/01/2025 17:22	22/01/2025 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	169	30779	229,61
492	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02039518	1	3	22/01/2025 17:22	22/01/2025 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	116	30779	201,20
493	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02039518	1	3	22/01/2025 17:22	23/01/2025 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30779	9,63
494	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02039518	1	3	22/01/2025 17:22	23/01/2025 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	30779	96,31
495	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	37467799	1	3	22/01/2025 17:28	22/01/2025 23:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	93221	89,16
496	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	BA02039530	1	3	22/01/2025 17:30	22/01/2025 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	776	52182	504,83
497	39	1	2025	13270	CAT01C1	CAT	BA02039530	1	3	22/01/2025 17:30	22/01/2025 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1124	52182	731,22
498	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	BA02039530	1	3	22/01/2025 17:30	22/01/2025 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	52182	48,57
499	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	BA02039530	1	3	22/01/2025 17:30	22/01/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	256	52182	520,75
500	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	BA02039530	1	3	22/01/2025 17:30	22/01/2025 20:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	136	52182	377,63
501	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	BA02039530	1	3	22/01/2025 17:30	22/01/2025 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1405	52182	3978,88
502	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37467745	1	3	22/01/2025 17:35	22/01/2025 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	26184	191,46
503	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	BA02039496	1	3	22/01/2025 17:36	22/01/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	4497	15635	4292,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
504	39	1	2025	16561	SBC01L4	SBC	37467771	1	3	22/01/2025 17:38	23/01/2025 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	30179	120,85
505	39	1	2025	13367	PSK01M3	PSK	37467779	1	3	22/01/2025 17:39	23/01/2025 04:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	107	65742	1191,24
506	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	37467827	1	3	22/01/2025 17:42	23/01/2025 03:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	27526	112,23
507	39	1	2025	13304	ITC01I3	ITC	37467835	1	3	22/01/2025 17:43	23/01/2025 04:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	10290	358,61
508	39	1	2025	15853	AQZ01I1	AQZ	37467845	1	3	22/01/2025 17:43	23/01/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	36423	51,88
509	39	1	2025	13332	MTI01P2	MTI	37467859	1	3	22/01/2025 17:44	23/01/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15821	18,10
510	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37467887	1	3	22/01/2025 17:46	23/01/2025 01:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	18496	53,97
511	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37467901	1	3	22/01/2025 17:48	22/01/2025 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	49627	5,29
512	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	37467907	1	3	22/01/2025 17:48	23/01/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	38554	16,80
513	39	1	2025	16561	SBC01L3	SBC	37467915	1	3	22/01/2025 17:49	23/01/2025 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	30179	413,01
514	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37467977	1	3	22/01/2025 17:54	22/01/2025 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	36282	204,14
515	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	BA02039496	1	3	22/01/2025 17:58	22/01/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	4334	15635	2548,63
516	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37468019	1	3	22/01/2025 17:58	23/01/2025 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	45168	60,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
517	39	1	2025	13332	MTI01P2	MTI	37468029	1	3	22/01/2025 17:59	25/01/2025 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	15821	110,36
518	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	37468061	1	3	22/01/2025 18:02	23/01/2025 00:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	10965	48,06
519	39	1	2025	13387	TNG01S5	TNG	37468089	1	3	22/01/2025 18:04	22/01/2025 22:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	39394	32,34
520	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37468177	1	3	22/01/2025 18:09	23/01/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	11	51183	227,15
521	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37468237	1	3	22/01/2025 18:13	23/01/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	23411	13,23
522	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37468239	1	3	22/01/2025 18:13	23/01/2025 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	20	21184	445,29
523	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37468269	1	3	22/01/2025 18:16	23/01/2025 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27691	93,06
524	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	BA02039496	1	3	22/01/2025 18:18	22/01/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	3289	57232	814,03
525	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37468311	1	3	22/01/2025 18:18	22/01/2025 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	20198	137,55
526	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37468323	1	3	22/01/2025 18:20	22/01/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	36282	10,41
527	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37468357	1	3	22/01/2025 18:22	23/01/2025 01:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	32854	159,35
528	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37468429	1	3	22/01/2025 18:27	23/01/2025 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	21	18496	118,25
529	39	1	2025	13355	PCJ01P9	PCJ	37468481	1	3	22/01/2025 18:33	22/01/2025 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	4,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
530	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37469263	1	3	22/01/2025 18:33	22/01/2025 21:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	48246	23,31
531	39	1	2025	16944	ACA01CA	ACA	37468497	1	3	22/01/2025 18:33	23/01/2025 18:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24209	24,08
532	39	1	2025	13270	CAT01C2	CAT	37468521	1	3	22/01/2025 18:35	22/01/2025 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	52182	26,98
533	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	BA02039584	1	3	22/01/2025 18:42	22/01/2025 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	971	23612	1003,37
534	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	BA02039584	1	3	22/01/2025 18:42	22/01/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1468	23612	1999,33
535	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	BA02039584	1	3	22/01/2025 18:42	22/01/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	130	23612	256,21
536	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	BA02039584	1	3	22/01/2025 18:42	22/01/2025 21:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	285	23612	735,93
537	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	BA02039584	1	3	22/01/2025 18:42	22/01/2025 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	153	23612	462,44
538	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	BA02039584	1	3	22/01/2025 18:42	23/01/2025 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	164	23612	2907,04
539	39	1	2025	13276	DMC01C6	DMC	37468607	1	3	22/01/2025 18:43	23/01/2025 06:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	60441	248,24
540	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37468631	1	3	22/01/2025 18:45	22/01/2025 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	4,66
541	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37468649	1	3	22/01/2025 18:47	23/01/2025 06:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	11,95
542	39	1	2025	13276	DMC01C4	DMC	37468671	1	3	22/01/2025 18:48	24/01/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	60441	38,79

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
543	39	1	2025	15501	PBU01P4	PBU	37468685	1	3	22/01/2025 18:49	23/01/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	23475	95,35
544	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	37468691	1	3	22/01/2025 18:49	23/01/2025 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	22710	71,57
545	39	1	2025	16946	CLN01F2	CLN	37468703	1	3	22/01/2025 18:50	23/01/2025 09:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32327	14,37
546	39	1	2025	13375	SLC01S7	SLC	37461727	1	3	22/01/2025 18:51	22/01/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	476	22710	1413,98
547	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37468737	1	3	22/01/2025 18:54	23/01/2025 01:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	33593	212,70
548	39	1	2025	13255	BMS01S7	BMS	37468761	1	3	22/01/2025 18:56	22/01/2025 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	158	107539	353,61
549	39	1	2025	16947	ITR01I5	ITR	37468829	1	3	22/01/2025 19:02	23/01/2025 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	21,72
550	39	1	2025	16558	JND01L7	JND	37468837	1	3	22/01/2025 19:03	23/01/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	57112	351,33
551	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37468857	1	3	22/01/2025 19:06	22/01/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	2,41
552	39	1	2025	13389	TME01P9	TME	37468877	1	3	22/01/2025 19:07	23/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	12513	79,77
553	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37468901	1	3	22/01/2025 19:10	23/01/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	33593	225,98
554	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37468909	1	3	22/01/2025 19:10	23/01/2025 07:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	18863	426,66
555	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37468909	1	3	22/01/2025 19:10	23/01/2025 07:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	18863	310,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
556	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37468917	1	3	22/01/2025 19:11	23/01/2025 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	16,70
557	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37470217	1	3	22/01/2025 19:14	23/01/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	309	41172	4802,20
558	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37468975	1	3	22/01/2025 19:15	23/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	36423	39,97
559	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37452963	1	3	22/01/2025 19:21	23/01/2025 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	11700	13,32
560	39	1	2025	13242	ART01N5	ART	37469217	1	3	22/01/2025 19:23	22/01/2025 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	38554	38,14
561	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37469045	1	3	22/01/2025 19:23	22/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36228	4,19
562	39	1	2025	13375	SLC01S7	SLC	37469055	1	3	22/01/2025 19:24	23/01/2025 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22710	7,10
563	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37469057	1	3	22/01/2025 19:24	23/01/2025 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	6,94
564	39	1	2025	13264	CDO01M2	CDO	37469131	1	3	22/01/2025 19:34	23/01/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	10911	101,13
565	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	BA02039634	1	3	22/01/2025 19:36	22/01/2025 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	365	24209	1502,58
566	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37469167	1	3	22/01/2025 19:39	23/01/2025 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	20,40
567	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37463321	1	3	22/01/2025 19:56	22/01/2025 21:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	23411	13,61
568	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37469269	1	3	22/01/2025 19:56	23/01/2025 03:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32854	7,69
569	39	1	2025	13276	ITP01L8	ITP	37469293	1	3	22/01/2025 19:58	23/01/2025 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	60441	4,46

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
570	39	1	2025	13334	MSJ01M7	MSJ	37469297	1	3	22/01/2025 19:58	23/01/2025 04:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	75407	34,43
571	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	37459745	1	3	22/01/2025 20:01	22/01/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	100	34903	325,67
572	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37469325	1	3	22/01/2025 20:02	22/01/2025 21:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	1,74
573	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37458343	1	3	22/01/2025 20:03	22/01/2025 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	296	58242	420,73
574	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37469351	1	3	22/01/2025 20:05	22/01/2025 21:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	58242	32,91
575	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	BA02039634	1	3	22/01/2025 20:12	22/01/2025 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	535	24209	1889,00
576	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	37469387	1	3	22/01/2025 20:14	23/01/2025 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16648	13,31
577	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	BA02039660	1	3	22/01/2025 20:17	22/01/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	473	26054	732,89
578	39	1	2025	15501	PBU01P4	PBU	37469407	1	3	22/01/2025 20:20	23/01/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23475	18,47
579	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	37469429	1	3	22/01/2025 20:21	23/01/2025 06:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	16843	717,89
580	39	1	2025	13374	RSU01N6	RSU	37469447	1	3	22/01/2025 20:22	22/01/2025 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	87	34903	296,19
581	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	37473195	1	3	22/01/2025 20:24	23/01/2025 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	61988	45,51
582	39	1	2025	13367	PSK01F3	PSK	37469475	1	3	22/01/2025 20:25	22/01/2025 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	76	65742	249,05
583	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02039666	1	3	22/01/2025 20:27	22/01/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	98	30779	128,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
584	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02039666	1	3	22/01/2025 20:27	22/01/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2807	30779	3688,09
585	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02039666	1	3	22/01/2025 20:27	22/01/2025 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3057	30779	5308,99
586	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02039666	1	3	22/01/2025 20:27	23/01/2025 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	30779	26,91
587	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37469499	1	3	22/01/2025 20:28	23/01/2025 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	28104	51,57
588	39	1	2025	13332	MTI01P2	MTI	37469547	1	3	22/01/2025 20:31	23/01/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	15821	1681,93
589	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37469549	1	3	22/01/2025 20:31	23/01/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	36282	62,46
590	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37469549	1	3	22/01/2025 20:31	23/01/2025 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	36282	14,65
591	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	37459745	1	3	22/01/2025 20:35	22/01/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	34903	128,94
592	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37469593	1	3	22/01/2025 20:39	23/01/2025 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49627	4,70
593	39	1	2025	13312	VJG01F1	VJG	37469601	1	3	22/01/2025 20:40	23/01/2025 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	128	36228	1649,96
594	39	1	2025	13255	BMS01S5	BMS	37469631	1	3	22/01/2025 20:43	22/01/2025 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	107539	19,30
595	39	1	2025	13317	JMA01M3	JMA	37469643	1	3	22/01/2025 20:45	23/01/2025 04:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	605	97887	4499,86
596	39	1	2025	16558	JND01L6	JND	37469779	1	3	22/01/2025 21:03	24/01/2025 04:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57112	31,08
597	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37469845	1	3	22/01/2025 21:15	23/01/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	15,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
598	39	1	2025	16568	ACP01C2	ACP	37469881	1	3	22/01/2025 21:22	22/01/2025 23:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	30978	17,52
599	39	1	2025	16943	PDM01M1	PDM	37469899	1	3	22/01/2025 21:26	23/01/2025 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	13805	66,45
600	39	1	2025	13250	BFG01N4	BFG	37469905	1	3	22/01/2025 21:28	23/01/2025 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	20287	144,89
601	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37468663	1	3	22/01/2025 21:37	23/01/2025 06:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	32943	181,44
602	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	BA02039660	1	3	22/01/2025 21:41	22/01/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9698	26054	1341,56
603	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37469981	1	3	22/01/2025 21:51	23/01/2025 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28104	24,27
604	39	1	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	BA02039704	1	3	22/01/2025 21:52	22/01/2025 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1360	75407	81,22
605	39	1	2025	13339	MDM01M2	MDM	BA02039704	1	3	22/01/2025 21:52	22/01/2025 21:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5228	93221	493,76
606	39	1	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	BA02039704	1	3	22/01/2025 21:52	22/01/2025 21:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3987	75407	376,55
607	39	1	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	BA02039704	1	3	22/01/2025 21:52	22/01/2025 21:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1327	75407	137,12
608	39	1	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	37470127	1	3	22/01/2025 21:58	22/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	314	75407	120,98
609	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37470093	1	3	22/01/2025 22:00	23/01/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	21184	140,66
610	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37470105	1	3	22/01/2025 22:04	24/01/2025 01:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21272	139,49
611	39	1	2025	13236	AGF01S2	AGF	37470115	1	3	22/01/2025 22:07	22/01/2025 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58242	1,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
612	39	1	2025	13254	BJD01L4	BJD	37470165	1	3	22/01/2025 22:19	23/01/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	157	61988	422,16
613	39	1	2025	16948	PCU01L2	PCU	37470171	1	3	22/01/2025 22:19	24/01/2025 01:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	17738	597,42
614	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37470175	1	3	22/01/2025 22:22	24/01/2025 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	21272	209,11
615	39	1	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37470181	1	3	22/01/2025 22:25	24/01/2025 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	25600	221,97
616	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37470211	1	3	22/01/2025 22:30	23/01/2025 01:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	48587	11,82
617	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37470259	1	3	22/01/2025 22:36	23/01/2025 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20571	3,79
618	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37470263	1	3	22/01/2025 22:37	22/01/2025 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	1,27
619	39	1	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	37464323	1	3	22/01/2025 22:50	24/01/2025 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	36423	238,66
620	39	1	2025	13339	MDM01M1	MDM	37470349	1	3	22/01/2025 22:55	23/01/2025 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	93221	22,24
621	39	1	2025	13236	AGF01S2	AGF	37470115	1	3	22/01/2025 22:58	22/01/2025 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	239	58242	198,30
622	39	1	2025	13255	BMS01S9	BMS	37470401	1	3	22/01/2025 23:08	23/01/2025 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	290	107539	405,19
623	39	1	2025	13236	AGF01I8	AGF	37470403	1	3	22/01/2025 23:09	23/01/2025 01:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	58242	21,09
624	39	1	2025	16945	CSL01C2	CSL	BA02039774	1	3	22/01/2025 23:16	23/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	32854	50,20
625	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37470445	1	3	22/01/2025 23:24	23/01/2025 05:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	279	30179	1676,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
626	39	1	2025	13249	BCR01C9	BCR	37470463	1	3	22/01/2025 23:39	23/01/2025 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	102640	37,45
627	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	BA02039634	1	3	22/01/2025 23:39	22/01/2025 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	307	24209	22,43
628	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	37470469	1	3	22/01/2025 23:40	23/01/2025 02:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	169	93221	555,35
629	39	1	2025	13242	ART01N5	ART	37470487	1	3	22/01/2025 23:57	23/01/2025 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	38554	212,14
630	39	1	2025	13276	DMC01C8	DMC	37467307	1	3	23/01/2025 00:09	23/01/2025 04:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	76	60441	335,20
631	39	1	2025	13276	ITP01L2	ITP	37470511	1	3	23/01/2025 00:10	23/01/2025 05:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	60441	4,82
632	39	1	2025	13367	PSK01M3	PSK	BA02039736	1	3	23/01/2025 00:22	23/01/2025 00:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	656	65742	72,71
633	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37470531	1	3	23/01/2025 00:22	23/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	155	14202	1768,38
634	39	1	2025	13339	MDM01M1	MDM	37470567	1	3	23/01/2025 00:37	24/01/2025 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	93221	105,83
635	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02039806	1	3	23/01/2025 00:38	23/01/2025 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	44377	35,45
636	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02039806	1	3	23/01/2025 00:38	23/01/2025 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	221	44377	1847,87
637	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02039806	1	3	23/01/2025 00:38	23/01/2025 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	44377	8,81
638	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02039806	1	3	23/01/2025 00:38	23/01/2025 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	44377	228,01
639	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02039806	1	3	23/01/2025 00:38	23/01/2025 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	44377	1050,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
640	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02039806	1	3	23/01/2025 00:38	23/01/2025 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	44377	536,87
641	39	1	2025	13255	BMS01S9	BMS	37470609	1	3	23/01/2025 01:22	23/01/2025 03:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	107539	7,41
642	39	1	2025	13367	PSK01M3	PSK	37467779	1	3	23/01/2025 01:23	23/01/2025 04:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	65742	74,65
643	39	1	2025	13367	PSK01M3	PSK	37467779	1	3	23/01/2025 01:23	23/01/2025 05:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	452	65742	1647,67
644	39	1	2025	13254	BJD01L6	BJD	37470625	1	3	23/01/2025 01:27	23/01/2025 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	61988	35,36
645	39	1	2025	13367	PSK01M3	PSK	37467779	1	3	23/01/2025 01:28	23/01/2025 04:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	97	65742	321,99
646	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37474579	1	3	23/01/2025 01:32	23/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	105	49627	1028,48
647	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02039518	1	3	23/01/2025 01:38	23/01/2025 01:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	449	30779	99,78
648	39	1	2025	13280	DIF01I2	DIF	37470661	1	3	23/01/2025 01:43	23/01/2025 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	56440	156,24
649	39	1	2025	13238	AMT01P1	AMT	37470667	1	3	23/01/2025 01:59	23/01/2025 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21404	4,03
650	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37470681	1	3	23/01/2025 02:07	23/01/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	78	27591	1038,03
651	39	1	2025	16949	PAR01C3	PAR	37470709	1	3	23/01/2025 02:32	23/01/2025 08:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	210	16648	1348,61
652	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37468663	1	3	23/01/2025 02:33	23/01/2025 06:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	32943	14,83
653	39	1	2025	13276	DMC01C8	DMC	37467307	1	3	23/01/2025 02:48	23/01/2025 04:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	60441	3,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
654	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	BA02039850	1	3	23/01/2025 02:48	23/01/2025 03:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4244	45168	2502,78
655	39	1	2025	16948	PCU01L4	PCU	37470727	1	3	23/01/2025 02:53	23/01/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	68	17738	664,47
656	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37470751	1	3	23/01/2025 03:13	23/01/2025 08:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	224	26952	1079,80
657	39	1	2025	13317	JMA01M7	JMA	37465705	1	3	23/01/2025 03:28	23/01/2025 04:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	162	97887	124,20
658	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37470781	1	3	23/01/2025 03:30	23/01/2025 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	391	15514	2011,69
659	39	1	2025	13276	DMC01C5	DMC	37470783	1	3	23/01/2025 03:31	23/01/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	60441	118,70
660	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02039866	1	3	23/01/2025 03:36	23/01/2025 05:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1294	39394	2239,70
661	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02039866	1	3	23/01/2025 03:36	23/01/2025 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	61	39394	439,66
662	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02039866	1	3	23/01/2025 03:36	23/01/2025 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	39394	180,19
663	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02039866	1	3	23/01/2025 03:36	23/01/2025 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	39394	100,90
664	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02039866	1	3	23/01/2025 03:36	23/01/2025 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	789	39394	5777,23
665	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37470791	1	3	23/01/2025 03:41	23/01/2025 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	26952	91,60
666	39	1	2025	15502	TAA01Y1	TAA	37470815	1	3	23/01/2025 04:10	23/01/2025 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	29875	848,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
667	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37470819	1	3	23/01/2025 04:11	23/01/2025 07:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	346	20571	1231,95
668	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	BA02039880	1	3	23/01/2025 04:14	23/01/2025 05:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	375	64758	408,54
669	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	BA02039880	1	3	23/01/2025 04:14	23/01/2025 05:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	508	64758	689,89
670	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	BA02039880	1	3	23/01/2025 04:14	23/01/2025 06:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	62	64758	120,75
671	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	BA02039880	1	3	23/01/2025 04:14	23/01/2025 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	297	64758	1838,68
672	39	1	2025	16566	SBU01S9	SBU	37471781	1	3	23/01/2025 04:19	23/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	141	48246	777,65
673	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37470833	1	3	23/01/2025 04:22	23/01/2025 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	93	18496	538,29
674	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37470843	1	3	23/01/2025 04:25	23/01/2025 08:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20198	4,00
675	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37470853	1	3	23/01/2025 04:37	23/01/2025 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	26184	56,68
676	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37470857	1	3	23/01/2025 04:42	24/01/2025 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26152	28,23
677	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37470859	1	3	23/01/2025 04:43	23/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	56	15635	697,15
678	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02039890	1	3	23/01/2025 04:49	23/01/2025 06:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	238	32327	327,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
679	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02039890	1	3	23/01/2025 04:49	23/01/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	32327	375,91
680	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02039890	1	3	23/01/2025 04:49	23/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	32327	492,27
681	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02039890	1	3	23/01/2025 04:49	23/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	32327	188,53
682	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37465011	1	3	23/01/2025 04:56	23/01/2025 06:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	20121	52,72
683	39	1	2025	15850	SNP01N5	SNP	37470877	1	3	23/01/2025 05:13	23/01/2025 06:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	43	26952	52,02
684	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37470883	1	3	23/01/2025 05:17	23/01/2025 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	111	32327	947,60
685	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	BA02039924	1	3	23/01/2025 05:27	23/01/2025 07:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	307	49627	542,62
686	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	BA02039924	1	3	23/01/2025 05:27	23/01/2025 07:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2731	49627	4985,59
687	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	BA02039924	1	3	23/01/2025 05:27	23/01/2025 08:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	952	49627	2444,52
688	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	BA02039924	1	3	23/01/2025 05:27	23/01/2025 08:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1002	49627	2572,91
689	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	BA02039924	1	3	23/01/2025 05:27	23/01/2025 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	49627	76,75
690	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37470917	1	3	23/01/2025 05:35	23/01/2025 08:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	22271	13,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
691	39	1	2025	15850	SNP01N4	SNP	37470925	1	3	23/01/2025 05:37	23/01/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	26952	449,33
692	39	1	2025	15850	SNP01N4	SNP	37470925	1	3	23/01/2025 05:37	23/01/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	26952	113,26
693	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37470939	1	3	23/01/2025 05:42	23/01/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	18496	34,04
694	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	37470941	1	3	23/01/2025 05:45	23/01/2025 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	32577	129,44
695	39	1	2025	16946	CLN01F3	CLN	37470943	1	3	23/01/2025 05:46	23/01/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	195	32327	945,48
696	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37471149	1	3	23/01/2025 05:47	23/01/2025 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	154	48246	451,13
697	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37471149	1	3	23/01/2025 05:47	23/01/2025 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	48246	157,03
698	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	37474431	1	3	23/01/2025 05:48	23/01/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	34903	313,86
699	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37472777	1	3	23/01/2025 05:49	23/01/2025 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	125	22271	1693,19
700	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37470953	1	3	23/01/2025 05:50	23/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	71	39394	378,49
701	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37470963	1	3	23/01/2025 05:55	23/01/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	250	15635	1520,35
702	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37475215	1	3	23/01/2025 05:55	23/01/2025 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	23411	6,68
703	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37475215	1	3	23/01/2025 05:55	23/01/2025 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	997	23411	4582,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
704	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37470975	1	3	23/01/2025 05:59	23/01/2025 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	36228	185,58
705	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37470989	1	3	23/01/2025 06:04	25/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	32854	1048,59
706	39	1	2025	15850	SNP01N4	SNP	37470997	1	3	23/01/2025 06:07	23/01/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	26952	10,58
707	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37470999	1	3	23/01/2025 06:07	23/01/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	29799	2,71
708	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37475485	1	3	23/01/2025 06:08	23/01/2025 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	22128	155,01
709	39	1	2025	15501	PBU01P4	PBU	37471009	1	3	23/01/2025 06:10	23/01/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	23475	107,73
710	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37471015	1	3	23/01/2025 06:10	23/01/2025 21:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34903	15,71
711	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37471035	1	3	23/01/2025 06:13	23/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	89	10911	321,44
712	39	1	2025	13312	JGB01M3	JGB	37471043	1	3	23/01/2025 06:15	23/01/2025 17:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	36228	69,16
713	39	1	2025	13236	AGF01S2	AGF	37471045	1	3	23/01/2025 06:16	23/01/2025 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	79	58242	278,30
714	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37471049	1	3	23/01/2025 06:17	23/01/2025 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	28104	467,11
715	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	37471051	1	3	23/01/2025 06:17	24/01/2025 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	26152	1062,81
716	39	1	2025	13282	DID01F1	DID	37471077	1	3	23/01/2025 06:25	23/01/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	58130	17,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
717	39	1	2025	13343	MNV01M6	MNV	37471079	1	3	23/01/2025 06:25	23/01/2025 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	140	32577	1532,18
718	39	1	2025	13343	MNV01M6	MNV	37471079	1	3	23/01/2025 06:25	23/01/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32577	15,08
719	39	1	2025	13343	MNV01M6	MNV	37471079	1	3	23/01/2025 06:25	23/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32577	16,50
720	39	1	2025	15850	SNP01N5	SNP	37471083	1	3	23/01/2025 06:26	23/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	130	26952	605,01
721	39	1	2025	13389	TME01P1	TME	37471085	1	3	23/01/2025 06:26	23/01/2025 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	295	12513	1711,98
722	39	1	2025	15848	JCS01P3	JCS	37471087	1	3	23/01/2025 06:27	23/01/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	15635	239,66
723	39	1	2025	13248	BBL01M3	BBL	37470837	1	3	23/01/2025 06:31	24/01/2025 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	197	40491	5561,91
724	39	1	2025	16945	CSL01C2	CSL	37471107	1	3	23/01/2025 06:31	23/01/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	106	32854	546,87
725	39	1	2025	16945	CSL01C2	CSL	37471107	1	3	23/01/2025 06:31	23/01/2025 13:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	241	32854	1617,04
726	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37471125	1	3	23/01/2025 06:34	23/01/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	30978	28,46
727	39	1	2025	13353	ORS01M1	ORS	37471133	1	3	23/01/2025 06:35	23/01/2025 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10141	6,79
728	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37471137	1	3	23/01/2025 06:36	23/01/2025 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	52182	21,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
729	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37471137	1	3	23/01/2025 06:36	23/01/2025 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	52182	96,92
730	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37469789	1	3	23/01/2025 06:36	24/01/2025 02:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	376	75974	7405,32
731	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	37471151	1	3	23/01/2025 06:38	23/01/2025 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	27526	122,23
732	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37471165	1	3	23/01/2025 06:39	23/01/2025 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	26152	281,99
733	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37471165	1	3	23/01/2025 06:39	23/01/2025 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	26152	117,81
734	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37471165	1	3	23/01/2025 06:39	23/01/2025 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	26152	380,24
735	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37471165	1	3	23/01/2025 06:39	24/01/2025 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	26152	71,95
736	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37471177	1	3	23/01/2025 06:39	24/01/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	75974	1740,39
737	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37471185	1	3	23/01/2025 06:42	24/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	118	26152	3162,33
738	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37471185	1	3	23/01/2025 06:42	24/01/2025 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	119	26152	3258,55
739	39	1	2025	13387	TNG01S5	TNG	37473769	1	3	23/01/2025 06:46	23/01/2025 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	39394	84,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
740	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37471221	1	3	23/01/2025 06:47	23/01/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	22271	175,35
741	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	BA02039924	1	3	23/01/2025 06:52	23/01/2025 07:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	163	49627	57,32
742	39	1	2025	13355	PCJ01P4	PCJ	37470485	1	3	23/01/2025 06:52	23/01/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	163	44377	1639,96
743	39	1	2025	15850	SNP01N3	SNP	37471285	1	3	23/01/2025 06:55	23/01/2025 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26952	7,89
744	39	1	2025	15850	SNP01N3	SNP	37471285	1	3	23/01/2025 06:55	23/01/2025 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	26952	47,30
745	39	1	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37471289	1	3	23/01/2025 06:55	23/01/2025 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	29875	252,39
746	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37467133	1	3	23/01/2025 06:57	23/01/2025 08:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	52182	63,79
747	39	1	2025	15502	TAA01Y1	TAA	37471329	1	3	23/01/2025 06:59	23/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	29875	506,40
748	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	BA02039924	1	3	23/01/2025 07:03	23/01/2025 07:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	761	44377	50,52
749	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	BA02039924	1	3	23/01/2025 07:03	23/01/2025 07:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1677	44377	272,98
750	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37471349	1	3	23/01/2025 07:03	23/01/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	23721	508,15
751	39	1	2025	15850	SNP01N3	SNP	37471351	1	3	23/01/2025 07:04	23/01/2025 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26952	3,30

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
752	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37471353	1	3	23/01/2025 07:04	23/01/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21129	38,64
753	39	1	2025	15503	CRU01C4	CRU	37471355	1	3	23/01/2025 07:04	23/01/2025 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	100	22128	840,86
754	39	1	2025	13276	DMC01C4	DMC	37471357	1	3	23/01/2025 07:04	23/01/2025 21:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	60441	14,32
755	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37471375	1	3	23/01/2025 07:06	23/01/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	22271	16,42
756	39	1	2025	15852	MBC01P2	MBC	37471377	1	3	23/01/2025 07:07	24/01/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	22271	64,31
757	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37471381	1	3	23/01/2025 07:07	23/01/2025 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	52182	113,93
758	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37471419	1	3	23/01/2025 07:12	23/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	21129	423,96
759	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37471435	1	3	23/01/2025 07:13	23/01/2025 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17738	16,52
760	39	1	2025	16943	PDM01M3	PDM	37471445	1	3	23/01/2025 07:14	23/01/2025 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	13805	335,35
761	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37471459	1	3	23/01/2025 07:15	23/01/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	52182	36,74
762	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	37471489	1	3	23/01/2025 07:16	23/01/2025 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	23721	5,06
763	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	37471495	1	3	23/01/2025 07:18	23/01/2025 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	61988	178,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
764	39	1	2025	15852	MBC01P2	MBC	37471499	1	3	23/01/2025 07:18	23/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	13	22271	130,34
765	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37471503	1	3	23/01/2025 07:18	23/01/2025 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	28	18496	153,39
766	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37471503	1	3	23/01/2025 07:18	23/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	18496	11,39
767	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37479835	1	3	23/01/2025 07:22	23/01/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	26152	406,28
768	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37479835	1	3	23/01/2025 07:22	23/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	26152	125,06
769	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37479835	1	3	23/01/2025 07:22	23/01/2025 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26152	58,01
770	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37471575	1	3	23/01/2025 07:24	23/01/2025 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	28104	31,78
771	39	1	2025	13263	CCA01C4	CCA	37471585	1	3	23/01/2025 07:25	23/01/2025 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	21	68864	142,30
772	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37471589	1	3	23/01/2025 07:25	23/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	44377	160,17
773	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	37471591	1	3	23/01/2025 07:26	23/01/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	18863	141,85
774	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37471595	1	3	23/01/2025 07:26	23/01/2025 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	17950	195,11
775	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37471595	1	3	23/01/2025 07:26	23/01/2025 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	17950	111,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
776	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37471599	1	3	23/01/2025 07:26	23/01/2025 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	6383	5,09
777	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37482061	1	3	23/01/2025 07:29	24/01/2025 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	64758	315,08
778	39	1	2025	16567	MRG01C8	MRG	37471653	1	3	23/01/2025 07:31	23/01/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	930	51183	5640,19
779	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37471663	1	3	23/01/2025 07:32	24/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	36423	317,51
780	39	1	2025	13399	VRZ01P3	VRZ	37471673	1	3	23/01/2025 07:33	23/01/2025 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	21129	143,40
781	39	1	2025	15857	MCA01L3	MCA	37471677	1	3	23/01/2025 07:34	23/01/2025 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	17273	156,15
782	39	1	2025	13249	BCR01C2	BCR	37473167	1	3	23/01/2025 07:34	23/01/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	125	102640	882,64
783	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	37471699	1	3	23/01/2025 07:36	24/01/2025 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	40491	277,50
784	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37471717	1	3	23/01/2025 07:36	23/01/2025 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	24008	9,54
785	39	1	2025	15851	PEB01L2	PEB	37471727	1	3	23/01/2025 07:37	23/01/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	30	15291	113,82
786	39	1	2025	15851	PEB01L2	PEB	37471727	1	3	23/01/2025 07:37	23/01/2025 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	15291	7,95
787	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37471771	1	3	23/01/2025 07:42	23/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	27150	101,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
788	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37471795	1	3	23/01/2025 07:45	23/01/2025 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	28104	122,53
789	39	1	2025	16570	NVR01N2	NVR	37471823	1	3	23/01/2025 07:47	23/01/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27591	5,21
790	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37471845	1	3	23/01/2025 07:49	23/01/2025 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26152	3,20
791	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37471845	1	3	23/01/2025 07:49	23/01/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26152	3,89
792	39	1	2025	13328	MRC01M3	MRC	37471849	1	3	23/01/2025 07:49	23/01/2025 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	20121	26,83
793	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37471851	1	3	23/01/2025 07:49	24/01/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	21272	360,71
794	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37471859	1	3	23/01/2025 07:51	24/01/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	68864	348,80
795	39	1	2025	13308	ITK01I2	ITK	37471887	1	3	23/01/2025 07:52	23/01/2025 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	1,88
796	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37471889	1	3	23/01/2025 07:53	23/01/2025 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	49627	44,33
797	39	1	2025	13276	DMC01C5	DMC	37471911	1	3	23/01/2025 07:54	23/01/2025 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	60441	7,17
798	39	1	2025	15850	SNP01N6	SNP	37471935	1	3	23/01/2025 07:55	23/01/2025 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	26952	45,50
799	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	BA02039924	1	3	23/01/2025 07:57	23/01/2025 08:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3038	49627	179,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
800	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	37471969	1	3	23/01/2025 07:58	23/01/2025 17:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57232	9,23
801	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37471975	1	3	23/01/2025 07:59	23/01/2025 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	27591	50,14
802	39	1	2025	15501	PBU01P2	PBU	37472029	1	3	23/01/2025 08:01	23/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	23475	164,50
803	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37472037	1	3	23/01/2025 08:02	23/01/2025 13:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	26152	271,40
804	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37472049	1	3	23/01/2025 08:03	23/01/2025 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26952	5,79
805	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37472051	1	3	23/01/2025 08:03	23/01/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	26952	172,81
806	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37472051	1	3	23/01/2025 08:03	23/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26952	12,44
807	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	37472065	1	3	23/01/2025 08:04	23/01/2025 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	16648	51,32
808	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	37472075	1	3	23/01/2025 08:05	23/01/2025 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	16843	167,08
809	39	1	2025	15502	TAA01Y2	TAA	37472081	1	3	23/01/2025 08:05	23/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	29875	9,07
810	39	1	2025	15502	TAA01Y2	TAA	37472081	1	3	23/01/2025 08:05	23/01/2025 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	29875	18,84
811	39	1	2025	15852	MBC01P2	MBC	37472101	1	3	23/01/2025 08:07	23/01/2025 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22271	8,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
812	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37472131	1	3	23/01/2025 08:09	23/01/2025 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	45168	2,53
813	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37472169	1	3	23/01/2025 08:12	23/01/2025 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	20287	244,09
814	39	1	2025	16943	PDM01M8	PDM	37472173	1	3	23/01/2025 08:12	24/01/2025 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	13805	861,49
815	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37472183	1	3	23/01/2025 08:14	23/01/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	27591	54,12
816	39	1	2025	16949	PAR01C3	PAR	37472207	1	3	23/01/2025 08:15	23/01/2025 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16648	11,53
817	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	37472209	1	3	23/01/2025 08:15	23/01/2025 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	2,99
818	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37469125	1	3	23/01/2025 08:18	23/01/2025 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	3,08
819	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37475987	1	3	23/01/2025 08:19	24/01/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	75974	52,36
820	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37475987	1	3	23/01/2025 08:19	24/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	75974	1272,57
821	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37471181	1	3	23/01/2025 08:19	23/01/2025 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17950	3,93
822	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37472269	1	3	23/01/2025 08:19	23/01/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	15635	152,36
823	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37472291	1	3	23/01/2025 08:21	23/01/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	15514	11,05
824	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37472293	1	3	23/01/2025 08:21	23/01/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	24008	112,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
825	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37472337	1	3	23/01/2025 08:24	23/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33593	3,76
826	39	1	2025	15846	MGY01F1	MGY	37472359	1	3	23/01/2025 08:26	23/01/2025 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	36410	42,10
827	39	1	2025	15856	QXB01N6	QXB	37472361	1	3	23/01/2025 08:26	23/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	29799	116,72
828	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37472363	1	3	23/01/2025 08:26	23/01/2025 18:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	24008	114,67
829	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37472373	1	3	23/01/2025 08:27	24/01/2025 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	16648	30,76
830	39	1	2025	13360	PGB01P9	PGB	37472375	1	3	23/01/2025 08:27	23/01/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	67869	40,02
831	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	37472399	1	3	23/01/2025 08:28	24/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	25,02
832	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37482279	1	3	23/01/2025 08:29	24/01/2025 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	12457	1859,73
833	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	37472433	1	3	23/01/2025 08:30	23/01/2025 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	86	26054	276,23
834	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37472443	1	3	23/01/2025 08:31	23/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11306	3,65
835	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37472445	1	3	23/01/2025 08:31	23/01/2025 19:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	12701	480,82
836	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37472445	1	3	23/01/2025 08:31	23/01/2025 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12701	11,82
837	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37472457	1	3	23/01/2025 08:32	24/01/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26152	158,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
838	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37472465	1	3	23/01/2025 08:33	23/01/2025 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	22271	15,99
839	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37472479	1	3	23/01/2025 08:33	23/01/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	434	21129	2324,19
840	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37472489	1	3	23/01/2025 08:34	23/01/2025 13:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	17273	20,65
841	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37472511	1	3	23/01/2025 08:35	23/01/2025 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36282	3,78
842	39	1	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	37472543	1	3	23/01/2025 08:36	24/01/2025 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	36423	25,47
843	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37472555	1	3	23/01/2025 08:37	25/01/2025 02:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	26152	912,35
844	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37472555	1	3	23/01/2025 08:37	25/01/2025 02:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	26152	166,08
845	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37472555	1	3	23/01/2025 08:37	25/01/2025 02:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26152	83,41
846	39	1	2025	13339	MDM01M1	MDM	BA02040060	1	3	23/01/2025 08:38	23/01/2025 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2550	93221	151,58
847	39	1	2025	13339	MDM01M1	MDM	BA02040060	1	3	23/01/2025 08:38	23/01/2025 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	508	93221	38,10
848	39	1	2025	13339	MDM01M1	MDM	BA02040060	1	3	23/01/2025 08:38	23/01/2025 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1854	93221	212,69
849	39	1	2025	13339	MDM01M1	MDM	BA02040060	1	3	23/01/2025 08:38	23/01/2025 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	493	93221	60,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
850	39	1	2025	13339	MDM01M1	MDM	BA02040060	1	3	23/01/2025 08:38	23/01/2025 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1612	93221	214,93
851	39	1	2025	13317	JMA01M8	JMA	37472599	1	3	23/01/2025 08:39	23/01/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	97887	49,75
852	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37472623	1	3	23/01/2025 08:41	23/01/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	32943	11,42
853	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37472643	1	3	23/01/2025 08:42	23/01/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	29799	11,72
854	39	1	2025	16568	ACP01C3	ACP	37472649	1	3	23/01/2025 08:42	23/01/2025 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30978	1,50
855	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37472657	1	3	23/01/2025 08:43	23/01/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	36282	68,66
856	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	37472675	1	3	23/01/2025 08:44	24/01/2025 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	21	42324	556,42
857	39	1	2025	13297	IDP01I1	IDP	37472679	1	3	23/01/2025 08:44	23/01/2025 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	12795	8,25
858	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37472699	1	3	23/01/2025 08:44	23/01/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	50825	6,18
859	39	1	2025	13276	DMC01C7	DMC	BA02040060	1	3	23/01/2025 08:46	23/01/2025 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	60441	15,43
860	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37472735	1	3	23/01/2025 08:46	24/01/2025 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	38554	284,70
861	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37472759	1	3	23/01/2025 08:47	24/01/2025 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	41172	421,65
862	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37472759	1	3	23/01/2025 08:47	24/01/2025 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	41172	393,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
863	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37472865	1	3	23/01/2025 08:55	23/01/2025 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	48587	74,99
864	39	1	2025	13312	VJG01F1	VJG	37472879	1	3	23/01/2025 08:56	23/01/2025 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	83	36228	500,84
865	39	1	2025	13291	ICH01I4	ICH	37472889	1	3	23/01/2025 08:56	24/01/2025 02:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27895	53,26
866	39	1	2025	13249	BCR01C7	BCR	37472899	1	3	23/01/2025 08:57	23/01/2025 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	102640	45,49
867	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37472911	1	3	23/01/2025 08:57	24/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	809	57112	25327,09
868	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37472953	1	3	23/01/2025 08:59	23/01/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48246	6,44
869	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37472995	1	3	23/01/2025 09:02	24/01/2025 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	12457	1310,79
870	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	BA02040094	1	3	23/01/2025 09:06	23/01/2025 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	302	23721	64,68
871	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	BA02040094	1	3	23/01/2025 09:06	23/01/2025 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	23721	0,22
872	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	BA02040094	1	3	23/01/2025 09:06	23/01/2025 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	470	23721	103,92
873	39	1	2025	13392	UMB01I3	UMB	37473089	1	3	23/01/2025 09:07	24/01/2025 07:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11700	22,17
874	39	1	2025	13385	TAP01F8	TAP	37471121	1	3	23/01/2025 09:07	23/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	131	42717	1054,77
875	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37469861	1	3	23/01/2025 09:07	24/01/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	26152	86,46

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
876	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37473073	1	3	23/01/2025 09:08	23/01/2025 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	20571	26,89
877	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	37473091	1	3	23/01/2025 09:09	23/01/2025 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	36423	669,51
878	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37473129	1	3	23/01/2025 09:11	23/01/2025 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15514	7,25
879	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37473147	1	3	23/01/2025 09:12	23/01/2025 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	58242	18,07
880	39	1	2025	13248	BBL01M3	BBL	37477749	1	3	23/01/2025 09:14	23/01/2025 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	40491	198,30
881	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37473279	1	3	23/01/2025 09:18	24/01/2025 01:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	34903	159,55
882	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37473281	1	3	23/01/2025 09:18	23/01/2025 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	49627	41,71
883	39	1	2025	15857	MCA01L3	MCA	37473383	1	3	23/01/2025 09:22	23/01/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	17273	78,95
884	39	1	2025	13389	TME01P4	TME	37473361	1	3	23/01/2025 09:22	23/01/2025 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	12513	18,09
885	39	1	2025	13305	ITE01I2	ITE	37473467	1	3	23/01/2025 09:29	23/01/2025 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	36282	43,91
886	39	1	2025	13282	DID01F1	DID	37473527	1	3	23/01/2025 09:32	23/01/2025 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	58130	12,97
887	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37473529	1	3	23/01/2025 09:32	23/01/2025 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	15514	306,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
888	39	1	2025	13392	UMB01I2	UMB	37473537	1	3	23/01/2025 09:32	23/01/2025 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	4,24
889	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37473557	1	3	23/01/2025 09:33	24/01/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	64758	152,52
890	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37473559	1	3	23/01/2025 09:34	23/01/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	50825	6,13
891	39	1	2025	13367	PSK01M3	PSK	BA02039994	1	3	23/01/2025 09:38	23/01/2025 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	656	65742	173,11
892	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	37473633	1	3	23/01/2025 09:38	24/01/2025 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27691	25,17
893	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37473647	1	3	23/01/2025 09:38	23/01/2025 13:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	17273	8,12
894	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	37473983	1	3	23/01/2025 09:44	23/01/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	20287	772,03
895	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	37473983	1	3	23/01/2025 09:44	23/01/2025 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20287	52,81
896	39	1	2025	13263	CCA01CS	CCA	37473781	1	3	23/01/2025 09:46	23/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	11,89
897	39	1	2025	13236	AGF01I6	AGF	37473811	1	3	23/01/2025 09:48	23/01/2025 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	115	58242	734,75
898	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37482815	1	3	23/01/2025 09:49	24/01/2025 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	26152	446,34
899	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37473833	1	3	23/01/2025 09:50	23/01/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	3,75
900	39	1	2025	13389	TME01P8	TME	37462455	1	3	23/01/2025 09:54	25/01/2025 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	12513	48,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
901	39	1	2025	16944	ACA01C1	ACA	37473911	1	3	23/01/2025 09:55	23/01/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	24209	78,00
902	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37473979	1	3	23/01/2025 09:59	24/01/2025 08:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	487	21184	11004,44
903	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37469857	1	3	23/01/2025 10:01	23/01/2025 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	91	41172	973,02
904	39	1	2025	13317	JMA01M7	JMA	37474013	1	3	23/01/2025 10:01	23/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	97887	7,31
905	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	BA02040002	1	3	23/01/2025 10:03	23/01/2025 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	285	20841	29,53
906	39	1	2025	13240	APR01P3	APR	37474039	1	3	23/01/2025 10:03	23/01/2025 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	13159	53,30
907	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	37474059	1	3	23/01/2025 10:04	24/01/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	27691	290,07
908	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37474083	1	3	23/01/2025 10:05	23/01/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23411	0,85
909	39	1	2025	15858	ESB01S3	ESB	37474133	1	3	23/01/2025 10:09	24/01/2025 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	34,44
910	39	1	2025	13392	UMB01I2	UMB	37474141	1	3	23/01/2025 10:09	23/01/2025 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	4,73
911	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37474149	1	3	23/01/2025 10:10	24/01/2025 21:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	21272	107,38
912	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37474191	1	3	23/01/2025 10:12	23/01/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	84	20121	466,88
913	39	1	2025	13249	BCR01C4	BCR	37474201	1	3	23/01/2025 10:12	23/01/2025 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	15	102640	127,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
914	39	1	2025	13249	BCR01C4	BCR	37474201	1	3	23/01/2025 10:12	23/01/2025 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	22	102640	192,98
915	39	1	2025	13249	BCR01C7	BCR	37474213	1	3	23/01/2025 10:13	23/01/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	102640	116,03
916	39	1	2025	16563	GBA01L4	GBA	37474235	1	3	23/01/2025 10:14	23/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	28	8669	137,71
917	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37474243	1	3	23/01/2025 10:15	23/01/2025 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58242	9,66
918	39	1	2025	16561	SBC01L4	SBC	37474275	1	3	23/01/2025 10:17	23/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	30179	3,74
919	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37474321	1	3	23/01/2025 10:20	24/01/2025 00:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	17273	143,38
920	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37474325	1	3	23/01/2025 10:20	23/01/2025 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	27591	57,54
921	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	37474329	1	3	23/01/2025 10:21	23/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	23721	759,60
922	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37474427	1	3	23/01/2025 10:25	23/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	27691	4,87
923	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37478919	1	3	23/01/2025 10:26	24/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	89	68864	3165,19
924	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	37474469	1	3	23/01/2025 10:28	23/01/2025 14:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15514	3,64
925	39	1	2025	16946	CLN01F3	CLN	37474485	1	3	23/01/2025 10:28	23/01/2025 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	32327	34,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
926	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37470373	1	3	23/01/2025 10:30	23/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	26152	160,08
927	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37488937	1	3	23/01/2025 10:30	24/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	107	10911	3450,96
928	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37474529	1	3	23/01/2025 10:31	23/01/2025 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	52182	1,66
929	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37473209	1	3	23/01/2025 10:32	24/01/2025 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	6383	70,68
930	39	1	2025	13322	LMN01N2	LMN	37474545	1	3	23/01/2025 10:32	23/01/2025 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45206	13,18
931	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02039806	1	3	23/01/2025 10:36	23/01/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	222	44377	75,23
932	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02039806	1	3	23/01/2025 10:36	23/01/2025 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	44377	187,98
933	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	37474625	1	3	23/01/2025 10:37	24/01/2025 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	45168	336,10
934	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37474629	1	3	23/01/2025 10:37	24/01/2025 03:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20121	67,65
935	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	37466387	1	3	23/01/2025 10:38	23/01/2025 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	2,77
936	39	1	2025	16568	ACP01C5	ACP	37474695	1	3	23/01/2025 10:44	23/01/2025 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	16	30978	78,00
937	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37474735	1	3	23/01/2025 10:46	24/01/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	25,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
938	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37474743	1	3	23/01/2025 10:46	24/01/2025 22:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	18	26152	642,62
939	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37474749	1	3	23/01/2025 10:47	23/01/2025 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20121	9,25
940	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37459719	1	3	23/01/2025 10:47	23/01/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	55	26117	199,10
941	39	1	2025	13356	PAP01F2	PAP	37474793	1	3	23/01/2025 10:50	23/01/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	52073	14,87
942	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37474795	1	3	23/01/2025 10:50	23/01/2025 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27591	2,58
943	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37474815	1	3	23/01/2025 10:52	23/01/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	27691	413,48
944	39	1	2025	15858	ESB01S4	ESB	37474847	1	3	23/01/2025 10:54	25/01/2025 00:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	20841	377,06
945	39	1	2025	13360	PGB01P7	PGB	37474875	1	3	23/01/2025 10:57	24/01/2025 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	21	67869	523,72
946	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	37474889	1	3	23/01/2025 10:57	23/01/2025 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	57232	36,95
947	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37474893	1	3	23/01/2025 10:57	25/01/2025 01:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	64758	267,19
948	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02040152	1	3	23/01/2025 11:03	23/01/2025 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2857	42324	228,56
949	39	1	2025	13276	DMC01C8	DMC	37474979	1	3	23/01/2025 11:04	23/01/2025 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	61	60441	263,77
950	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37474987	1	3	23/01/2025 11:04	24/01/2025 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	21,67
951	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37474993	1	3	23/01/2025 11:05	23/01/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	44377	9,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
952	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37467401	1	3	23/01/2025 11:08	23/01/2025 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	15514	93,58
953	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	37475037	1	3	23/01/2025 11:08	23/01/2025 19:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	104	23721	893,04
954	39	1	2025	13248	BBL01M3	BBL	37475043	1	3	23/01/2025 11:08	24/01/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40491	22,52
955	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37475047	1	3	23/01/2025 11:09	24/01/2025 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17273	21,35
956	39	1	2025	15854	JAB01F4	JAB	37475083	1	3	23/01/2025 11:11	24/01/2025 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	212	41172	3068,64
957	39	1	2025	15850	SNP01N3	SNP	37481813	1	3	23/01/2025 11:12	24/01/2025 03:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26952	50,14
958	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37470651	1	3	23/01/2025 11:12	23/01/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	254	36423	1017,98
959	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37475113	1	3	23/01/2025 11:13	23/01/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	22128	13,25
960	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37475119	1	3	23/01/2025 11:13	23/01/2025 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	156	27691	1584,57
961	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37475119	1	3	23/01/2025 11:13	23/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	27691	308,13
962	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37475133	1	3	23/01/2025 11:14	25/01/2025 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20198	74,02
963	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37472063	1	3	23/01/2025 11:16	24/01/2025 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	17273	89,82
964	39	1	2025	15846	MGY01F1	MGY	37475173	1	3	23/01/2025 11:17	23/01/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	100	36410	341,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
965	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37475181	1	3	23/01/2025 11:18	23/01/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	30779	463,89
966	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37475195	1	3	23/01/2025 11:19	24/01/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12457	61,05
967	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37469271	1	3	23/01/2025 11:19	23/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	36423	0,45
968	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37469271	1	3	23/01/2025 11:19	23/01/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	36423	18,16
969	39	1	2025	13238	AMT01P1	AMT	37475207	1	3	23/01/2025 11:20	23/01/2025 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	76	21404	312,61
970	39	1	2025	13367	PSK01F1	PSK	37490417	1	3	23/01/2025 11:24	24/01/2025 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	65742	63,30
971	39	1	2025	16945	CSL01C2	CSL	37471107	1	3	23/01/2025 11:25	23/01/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	147	32854	38,63
972	39	1	2025	15858	ESB01S2	ESB	37475313	1	3	23/01/2025 11:28	23/01/2025 23:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	20841	185,07
973	39	1	2025	15502	TAA01Y3	TAA	37475417	1	3	23/01/2025 11:30	24/01/2025 00:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	29875	13,18
974	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37475347	1	3	23/01/2025 11:30	24/01/2025 05:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	17,84
975	39	1	2025	16943	PDM01MA	PDM	37475405	1	3	23/01/2025 11:34	23/01/2025 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	13805	143,77
976	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	37475435	1	3	23/01/2025 11:36	23/01/2025 18:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48246	6,89
977	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37475443	1	3	23/01/2025 11:36	24/01/2025 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	21184	112,34
978	39	1	2025	13336	MLG01Y4	MLG	BA02040188	1	3	23/01/2025 11:39	23/01/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	985	25600	61,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
979	39	1	2025	13336	MLG01Y4	MLG	BA02040188	1	3	23/01/2025 11:39	23/01/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2209	25600	2044,55
980	39	1	2025	13336	MLG01Y4	MLG	BA02040188	1	3	23/01/2025 11:39	23/01/2025 12:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	202	25600	264,79
981	39	1	2025	13336	MLG01Y4	MLG	BA02040188	1	3	23/01/2025 11:39	23/01/2025 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	194	25600	1639,79
982	39	1	2025	13332	MTI01P3	MTI	37475523	1	3	23/01/2025 11:42	24/01/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	15821	89,14
983	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37475527	1	3	23/01/2025 11:42	24/01/2025 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	42324	171,59
984	39	1	2025	15500	IBP01I2	IBP	37475557	1	3	23/01/2025 11:45	23/01/2025 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	27	26054	91,42
985	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37475567	1	3	23/01/2025 11:45	24/01/2025 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27691	57,27
986	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37475567	1	3	23/01/2025 11:45	24/01/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27691	28,74
987	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	37475587	1	3	23/01/2025 11:47	23/01/2025 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	121	10965	835,14
988	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37473243	1	3	23/01/2025 11:48	23/01/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	23612	90,27
989	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	37475637	1	3	23/01/2025 11:52	23/01/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15514	5,56
990	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37477061	1	3	23/01/2025 11:56	24/01/2025 05:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	51183	251,22
991	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37475675	1	3	23/01/2025 11:56	23/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	27526	34,12

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
992	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37475765	1	3	23/01/2025 12:04	23/01/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17027	3,26
993	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37475765	1	3	23/01/2025 12:04	23/01/2025 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17027	3,43
994	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37475779	1	3	23/01/2025 12:05	24/01/2025 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21184	176,86
995	39	1	2025	16558	JND01L6	JND	37475815	1	3	23/01/2025 12:07	24/01/2025 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	84	57112	2021,20
996	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	BA02040052	1	3	23/01/2025 12:08	23/01/2025 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	17273	145,54
997	39	1	2025	15855	CND01C4	CND	37471809	1	3	23/01/2025 12:14	24/01/2025 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	34834	92,50
998	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37475939	1	3	23/01/2025 12:16	23/01/2025 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	68864	16,56
999	39	1	2025	16943	PDM01MA	PDM	37475941	1	3	23/01/2025 12:16	24/01/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	11	13805	235,23
1000	39	1	2025	13273	CRT01M9	CRT	37475945	1	3	23/01/2025 12:17	24/01/2025 01:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	160	64758	2158,04
1001	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37475969	1	3	23/01/2025 12:18	24/01/2025 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	64758	208,00
1002	39	1	2025	16567	MRG01C8	MRG	37471653	1	3	23/01/2025 12:21	23/01/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	187	51183	231,20
1003	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	BA02040240	1	3	23/01/2025 12:23	23/01/2025 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	29799	0,42
1004	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37476029	1	3	23/01/2025 12:24	23/01/2025 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39394	9,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1005	39	1	2025	16565	JZN01M1	JZN	37476035	1	3	23/01/2025 12:25	24/01/2025 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	75974	288,80
1006	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37476049	1	3	23/01/2025 12:25	23/01/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24209	7,11
1007	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37476061	1	3	23/01/2025 12:26	23/01/2025 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	34903	45,23
1008	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37476075	1	3	23/01/2025 12:27	23/01/2025 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	48587	24,14
1009	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	37476089	1	3	23/01/2025 12:28	24/01/2025 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	19548	13,54
1010	39	1	2025	16944	ACA01C3	ACA	37476095	1	3	23/01/2025 12:28	23/01/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24209	6,04
1011	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37476127	1	3	23/01/2025 12:31	23/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	93	49627	672,62
1012	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37476131	1	3	23/01/2025 12:32	24/01/2025 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	22128	181,59
1013	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	37476195	1	3	23/01/2025 12:37	23/01/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	15514	4,07
1014	39	1	2025	13317	JMA01M8	JMA	37476261	1	3	23/01/2025 12:42	23/01/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	97887	6,72
1015	39	1	2025	13387	TNG01S4	TNG	37476279	1	3	23/01/2025 12:44	23/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39394	6,02
1016	39	1	2025	13389	TME01P1	TME	37476285	1	3	23/01/2025 12:44	23/01/2025 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	12513	24,61
1017	39	1	2025	15850	SNP01N3	SNP	37476307	1	3	23/01/2025 12:46	23/01/2025 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	26952	17,14
1018	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37476413	1	3	23/01/2025 12:56	23/01/2025 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39394	4,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1019	39	1	2025	13297	IDP0111	IDP	37476421	1	3	23/01/2025 12:57	23/01/2025 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	12795	20,08
1020	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37470651	1	3	23/01/2025 12:58	23/01/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	36423	112,60
1021	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37476439	1	3	23/01/2025 12:59	23/01/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	6383	119,13
1022	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37476481	1	3	23/01/2025 13:02	23/01/2025 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20198	6,40
1023	39	1	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37476489	1	3	23/01/2025 13:04	24/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	29875	23,93
1024	39	1	2025	15850	SNP01N6	SNP	37476521	1	3	23/01/2025 13:07	23/01/2025 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26952	1,69
1025	39	1	2025	13255	BMS01S4	BMS	37476525	1	3	23/01/2025 13:07	24/01/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	97	107539	2641,23
1026	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37476537	1	3	23/01/2025 13:07	24/01/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	28,12
1027	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37467939	1	3	23/01/2025 13:08	24/01/2025 02:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	36423	506,46
1028	39	1	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	37476551	1	3	23/01/2025 13:09	25/01/2025 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	47,55
1029	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37480735	1	3	23/01/2025 13:10	23/01/2025 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102640	9,00
1030	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37480735	1	3	23/01/2025 13:10	23/01/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	102640	171,77
1031	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37473023	1	3	23/01/2025 13:14	24/01/2025 08:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	10911	95,41
1032	39	1	2025	13238	AMT01P3	AMT	37476609	1	3	23/01/2025 13:16	23/01/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	3,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1033	39	1	2025	13385	TAP01F4	TAP	37476655	1	3	23/01/2025 13:18	23/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	42717	2,36
1034	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37476631	1	3	23/01/2025 13:18	23/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	52182	17,38
1035	39	1	2025	13319	LVM01M4	LVM	37461793	1	3	23/01/2025 13:19	23/01/2025 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	121	23612	567,79
1036	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	BA02040574	1	3	23/01/2025 13:20	27/01/2025 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	18863	608,16
1037	39	1	2025	13249	BCR01C4	BCR	37476657	1	3	23/01/2025 13:20	24/01/2025 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	102640	324,02
1038	39	1	2025	13355	PCJ01P7	PCJ	37476717	1	3	23/01/2025 13:26	24/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	69	44377	1406,62
1039	39	1	2025	13244	ARP01M1	ARP	37476747	1	3	23/01/2025 13:28	24/01/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	12457	135,31
1040	39	1	2025	13330	MSP01P1	MSP	37476769	1	3	23/01/2025 13:31	23/01/2025 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	32943	90,67
1041	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	37476781	1	3	23/01/2025 13:31	24/01/2025 08:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	45206	18,92
1042	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37476789	1	3	23/01/2025 13:32	23/01/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	4,64
1043	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37476805	1	3	23/01/2025 13:33	25/01/2025 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	23721	88,31
1044	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	37476821	1	3	23/01/2025 13:35	23/01/2025 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	50	15514	130,69

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1045	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	37476827	1	3	23/01/2025 13:35	23/01/2025 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	18863	262,85
1046	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37476839	1	3	23/01/2025 13:36	23/01/2025 20:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15514	7,04
1047	39	1	2025	13339	MDM01M8	MDM	37476849	1	3	23/01/2025 13:37	25/01/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	93221	765,68
1048	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37476857	1	3	23/01/2025 13:37	23/01/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	52182	44,13
1049	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02040292	1	3	23/01/2025 13:37	23/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	52	22128	89,30
1050	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02040292	1	3	23/01/2025 13:37	23/01/2025 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	45	22128	207,09
1051	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02040292	1	3	23/01/2025 13:37	23/01/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	303	22128	1594,79
1052	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02040292	1	3	23/01/2025 13:37	23/01/2025 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	132	22128	737,51
1053	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02040292	1	3	23/01/2025 13:37	23/01/2025 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	23	22128	149,27
1054	39	1	2025	15848	JCS01P3	JCS	37472767	1	3	23/01/2025 13:38	23/01/2025 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	15635	92,44
1055	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37476871	1	3	23/01/2025 13:39	23/01/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	52182	29,96
1056	39	1	2025	16559	SBQ01F3	SBQ	37476889	1	3	23/01/2025 13:42	23/01/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	19897	95,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1057	39	1	2025	16568	ACP01C3	ACP	37476909	1	3	23/01/2025 13:44	23/01/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	30978	149,14
1058	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37476911	1	3	23/01/2025 13:44	24/01/2025 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	26152	464,51
1059	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37476929	1	3	23/01/2025 13:46	23/01/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	116	33593	471,22
1060	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	37477007	1	3	23/01/2025 13:52	23/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	10965	69,78
1061	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37470967	1	3	23/01/2025 13:53	23/01/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	439	23411	340,35
1062	39	1	2025	13240	APR01P4	APR	37477015	1	3	23/01/2025 13:54	23/01/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	24	13159	37,03
1063	39	1	2025	16566	SBU01S6	SBU	37477021	1	3	23/01/2025 13:54	23/01/2025 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	48246	18,92
1064	39	1	2025	16558	JND01L5	JND	37477039	1	3	23/01/2025 13:56	24/01/2025 05:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	331	57112	5097,12
1065	39	1	2025	13317	JMA01M5	JMA	37477065	1	3	23/01/2025 13:58	25/01/2025 08:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	97887	42,40
1066	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37477067	1	3	23/01/2025 13:58	24/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	12457	210,28
1067	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37470651	1	3	23/01/2025 14:01	23/01/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	36423	45,60
1068	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37477131	1	3	23/01/2025 14:02	24/01/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	20,10
1069	39	1	2025	16561	SBC01L3	SBC	37477135	1	3	23/01/2025 14:03	23/01/2025 22:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	21	30179	185,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1070	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37477149	1	3	23/01/2025 14:04	23/01/2025 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26952	19,55
1071	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37477175	1	3	23/01/2025 14:05	24/01/2025 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21404	19,89
1072	39	1	2025	13343	MNV01M6	MNV	37477171	1	3	23/01/2025 14:05	23/01/2025 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	32577	291,76
1073	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	DT37477191	1	3	23/01/2025 14:10	23/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	23721	50,42
1074	39	1	2025	13334	MSJ01M7	MSJ	37477221	1	3	23/01/2025 14:10	24/01/2025 08:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	75407	18,26
1075	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37477227	1	3	23/01/2025 14:10	24/01/2025 01:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	20121	156,61
1076	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37477257	1	3	23/01/2025 14:13	23/01/2025 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	28104	33,59
1077	39	1	2025	13276	DMC01C2	DMC	37477277	1	3	23/01/2025 14:14	23/01/2025 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	60441	4,13
1078	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02040324	1	3	23/01/2025 14:16	23/01/2025 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	87	20198	251,72
1079	39	1	2025	13242	ART01N5	ART	37477291	1	3	23/01/2025 14:16	23/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	38554	5,73
1080	39	1	2025	13319	LVM01M4	LVM	37477423	1	3	23/01/2025 14:28	24/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	23612	74,58
1081	39	1	2025	13256	BRJ01S2	BRJ	37477489	1	3	23/01/2025 14:33	24/01/2025 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	42324	130,54
1082	39	1	2025	13270	CAT01C5	CAT	37477493	1	3	23/01/2025 14:33	23/01/2025 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	52182	174,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1083	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37477499	1	3	23/01/2025 14:34	23/01/2025 22:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	24008	16,71
1084	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37477545	1	3	23/01/2025 14:37	23/01/2025 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	52182	206,69
1085	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37477545	1	3	23/01/2025 14:37	23/01/2025 19:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	52182	24,33
1086	39	1	2025	15858	ESB01S3	ESB	37477577	1	3	23/01/2025 14:39	24/01/2025 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	20841	279,13
1087	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37481811	1	3	23/01/2025 14:40	25/01/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26152	49,54
1088	39	1	2025	13297	IDP01I4	IDP	37477597	1	3	23/01/2025 14:41	24/01/2025 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	12795	111,35
1089	39	1	2025	13356	PAP01FA	PAP	BA02040332	1	3	23/01/2025 14:42	23/01/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	200	52073	252,06
1090	39	1	2025	13336	MLG01Y4	MLG	BA02040188	1	3	23/01/2025 14:44	23/01/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2065	25600	129,06
1091	39	1	2025	13336	MLG01Y4	MLG	BA02040188	1	3	23/01/2025 14:44	23/01/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	144	25600	361,16
1092	39	1	2025	15504	GCN01N5	GCN	37477663	1	3	23/01/2025 14:45	23/01/2025 19:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50825	5,02
1093	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	BA02040262	1	3	23/01/2025 14:47	23/01/2025 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	26117	64,19
1094	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37464201	1	3	23/01/2025 14:49	23/01/2025 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	36423	146,67
1095	39	1	2025	13273	CRT01M6	CRT	37477719	1	3	23/01/2025 14:50	24/01/2025 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	253	64758	7152,52
1096	39	1	2025	13387	TNG01S6	TNG	37477721	1	3	23/01/2025 14:50	23/01/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39394	1,92

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1097	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37477747	1	3	23/01/2025 14:53	24/01/2025 07:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	12701	182,98
1098	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37477767	1	3	23/01/2025 14:55	24/01/2025 01:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26184	10,24
1099	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37477773	1	3	23/01/2025 14:55	23/01/2025 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	32327	23,46
1100	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37477813	1	3	23/01/2025 14:58	24/01/2025 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23612	38,30
1101	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37477819	1	3	23/01/2025 14:59	23/01/2025 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	39394	45,49
1102	39	1	2025	15854	JAB01F1	JAB	37477849	1	3	23/01/2025 15:01	24/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	41172	41,30
1103	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37477903	1	3	23/01/2025 15:05	23/01/2025 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	29799	10,76
1104	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37477927	1	3	23/01/2025 15:07	23/01/2025 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	30179	42,11
1105	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37477975	1	3	23/01/2025 15:11	23/01/2025 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26184	12,46
1106	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37477981	1	3	23/01/2025 15:12	23/01/2025 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	3,09
1107	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	37478037	1	3	23/01/2025 15:16	23/01/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	22710	325,90
1108	39	1	2025	13248	BBL01M4	BBL	BA02040422	1	3	23/01/2025 15:20	23/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	40491	231,05
1109	39	1	2025	13264	CDO01M4	CDO	37478103	1	3	23/01/2025 15:23	23/01/2025 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10911	2,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1110	39	1	2025	16943	PDM01MA	PDM	37478115	1	3	23/01/2025 15:23	23/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13805	5,43
1111	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37478117	1	3	23/01/2025 15:23	24/01/2025 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	36423	221,74
1112	39	1	2025	16568	ACP01C5	ACP	37475505	1	3	23/01/2025 15:24	23/01/2025 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	428	30978	427,41
1113	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37478147	1	3	23/01/2025 15:26	23/01/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	18496	31,66
1114	39	1	2025	13255	BMS01S1	BMS	37478171	1	3	23/01/2025 15:28	23/01/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	107539	3,48
1115	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37478293	1	3	23/01/2025 15:39	24/01/2025 12:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	20,43
1116	39	1	2025	15855	CND01C1	CND	37474567	1	3	23/01/2025 15:41	23/01/2025 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	51	34834	189,08
1117	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37478319	1	3	23/01/2025 15:42	23/01/2025 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	34903	51,83
1118	39	1	2025	15855	CND01C1	CND	37478341	1	3	23/01/2025 15:43	23/01/2025 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	291	34834	773,09
1119	39	1	2025	13387	TNG01S5	TNG	37478357	1	3	23/01/2025 15:44	23/01/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	166	39394	415,18
1120	39	1	2025	15852	MBC01P2	MBC	37478377	1	3	23/01/2025 15:46	23/01/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	22271	15,47
1121	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37478479	1	3	23/01/2025 15:56	23/01/2025 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	50825	54,28
1122	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37478479	1	3	23/01/2025 15:56	23/01/2025 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	50825	47,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1123	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37478479	1	3	23/01/2025 15:56	23/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	139	50825	499,55
1124	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37478479	1	3	23/01/2025 15:56	23/01/2025 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	50825	425,04
1125	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37470967	1	3	23/01/2025 15:56	23/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	23411	7,29
1126	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37470967	1	3	23/01/2025 15:56	23/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	23411	2,01
1127	39	1	2025	13360	PGB01P3	PGB	37478509	1	3	23/01/2025 15:59	24/01/2025 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	67869	100,30
1128	39	1	2025	13355	PCJ01P1	PCJ	37474135	1	3	23/01/2025 16:00	23/01/2025 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	44377	7,02
1129	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37478543	1	3	23/01/2025 16:01	23/01/2025 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	26054	73,09
1130	39	1	2025	13328	MRC01M3	MRC	37478561	1	3	23/01/2025 16:02	23/01/2025 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	79	20121	230,39
1131	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37474033	1	3	23/01/2025 16:03	23/01/2025 21:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	29799	62,99
1132	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37478581	1	3	23/01/2025 16:04	24/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	21184	380,15
1133	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37478609	1	3	23/01/2025 16:05	24/01/2025 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	52182	232,25
1134	39	1	2025	13273	CRT01M6	CRT	37478639	1	3	23/01/2025 16:07	24/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	19,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1135	39	1	2025	15500	IBP01I2	IBP	37478645	1	3	23/01/2025 16:08	23/01/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	177	26054	331,14
1136	39	1	2025	15537	MCB01M2	MCB	37478709	1	3	23/01/2025 16:13	24/01/2025 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26184	85,70
1137	39	1	2025	15537	MCB01M2	MCB	37478709	1	3	23/01/2025 16:13	24/01/2025 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26184	34,65
1138	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37478713	1	3	23/01/2025 16:13	23/01/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	27895	33,42
1139	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37478713	1	3	23/01/2025 16:13	23/01/2025 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	27895	54,17
1140	39	1	2025	13312	VJG01F1	VJG	37478743	1	3	23/01/2025 16:15	24/01/2025 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	36228	66,47
1141	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37473025	1	3	23/01/2025 16:21	23/01/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	298	21070	227,89
1142	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	23/01/2025 16:21	24/01/2025 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	26054	24,83
1143	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	23/01/2025 16:21	24/01/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	65	26054	1766,36
1144	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	37478863	1	3	23/01/2025 16:23	24/01/2025 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	8,99
1145	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37478933	1	3	23/01/2025 16:30	23/01/2025 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	48587	19,09
1146	39	1	2025	15504	INH01I3	INH	37478949	1	3	23/01/2025 16:32	23/01/2025 18:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	50825	2,13
1147	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478957	1	3	23/01/2025 16:32	23/01/2025 18:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26054	2,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1148	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37478939	1	3	23/01/2025 16:33	24/01/2025 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	17950	56,08
1149	39	1	2025	16568	ACP01C3	ACP	37479021	1	3	23/01/2025 16:35	23/01/2025 22:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	30978	18,60
1150	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37479037	1	3	23/01/2025 16:37	23/01/2025 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30779	1,75
1151	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37479061	1	3	23/01/2025 16:39	24/01/2025 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	18496	32,96
1152	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37479077	1	3	23/01/2025 16:39	25/01/2025 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	26117	145,48
1153	39	1	2025	15855	CND01C1	CND	37477823	1	3	23/01/2025 16:47	24/01/2025 08:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	34834	31,21
1154	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37479223	1	3	23/01/2025 16:53	24/01/2025 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	45168	246,47
1155	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37479223	1	3	23/01/2025 16:53	24/01/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	45168	16,42
1156	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37479235	1	3	23/01/2025 16:54	24/01/2025 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	68864	1110,85
1157	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37479237	1	3	23/01/2025 16:54	23/01/2025 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	33593	2,97
1158	39	1	2025	13236	AGF01S2	AGF	37477347	1	3	23/01/2025 16:55	23/01/2025 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	58242	1,27
1159	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37479573	1	3	23/01/2025 17:06	23/01/2025 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	4,24
1160	39	1	2025	16946	HRZ01L8	HRZ	37479385	1	3	23/01/2025 17:09	23/01/2025 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	44	32327	254,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1161	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37479453	1	3	23/01/2025 17:15	24/01/2025 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	28104	36,45
1162	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37471157	1	3	23/01/2025 17:15	24/01/2025 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	36423	145,87
1163	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37479485	1	3	23/01/2025 17:17	23/01/2025 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	26054	14,79
1164	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37479509	1	3	23/01/2025 17:20	24/01/2025 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	23411	1132,67
1165	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37479523	1	3	23/01/2025 17:21	24/01/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	23411	403,80
1166	39	1	2025	15850	SNP01N6	SNP	37479525	1	3	23/01/2025 17:21	23/01/2025 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	26952	246,39
1167	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37479537	1	3	23/01/2025 17:22	23/01/2025 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	82	21404	388,04
1168	39	1	2025	15501	PBU01P4	PBU	37479539	1	3	23/01/2025 17:22	24/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	23475	415,71
1169	39	1	2025	15501	PBU01P4	PBU	37479539	1	3	23/01/2025 17:22	24/01/2025 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23475	16,86
1170	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37479589	1	3	23/01/2025 17:28	24/01/2025 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	34903	110,21
1171	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37479593	1	3	23/01/2025 17:28	23/01/2025 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26054	1,26
1172	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37479625	1	3	23/01/2025 17:32	24/01/2025 02:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	226	58130	2118,94

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1173	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37479637	1	3	23/01/2025 17:33	24/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	20841	268,01
1174	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37479659	1	3	23/01/2025 17:35	24/01/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	23411	270,98
1175	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37479661	1	3	23/01/2025 17:35	24/01/2025 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20121	13,87
1176	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37479713	1	3	23/01/2025 17:39	23/01/2025 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	32943	15,61
1177	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37479753	1	3	23/01/2025 17:43	23/01/2025 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	1,31
1178	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37479755	1	3	23/01/2025 17:43	23/01/2025 21:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	27150	25,56
1179	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	BA02040458	1	3	23/01/2025 17:48	23/01/2025 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	497	6383	95,12
1180	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	BA02040458	1	3	23/01/2025 17:48	23/01/2025 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	188	6383	470,37
1181	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	BA02040458	1	3	23/01/2025 17:48	23/01/2025 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	152	6383	438,56
1182	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	BA02040458	1	3	23/01/2025 17:48	23/01/2025 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	6383	143,12
1183	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37479805	1	3	23/01/2025 17:48	23/01/2025 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	39394	2,48
1184	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37479821	1	3	23/01/2025 17:49	23/01/2025 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	32943	133,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1185	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37479823	1	3	23/01/2025 17:49	23/01/2025 21:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	12701	56,13
1186	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37479823	1	3	23/01/2025 17:49	23/01/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	12701	112,93
1187	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37479823	1	3	23/01/2025 17:49	23/01/2025 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	12701	45,40
1188	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37479829	1	3	23/01/2025 17:50	23/01/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	44377	31,80
1189	39	1	2025	13315	JGA01N2	JGA	37479833	1	3	23/01/2025 17:50	25/01/2025 01:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	14251	128,29
1190	39	1	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37479865	1	3	23/01/2025 17:54	24/01/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	25600	46,28
1191	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37479969	1	3	23/01/2025 18:03	24/01/2025 00:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	32577	58,49
1192	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	37478737	1	3	23/01/2025 18:05	23/01/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	307	18863	1462,17
1193	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37479999	1	3	23/01/2025 18:06	24/01/2025 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	19897	36,97
1194	39	1	2025	15854	JAB01F4	JAB	37480035	1	3	23/01/2025 18:07	24/01/2025 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	17,05
1195	39	1	2025	15855	CND01C1	CND	37480059	1	3	23/01/2025 18:10	24/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	34834	316,48
1196	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37480085	1	3	23/01/2025 18:12	24/01/2025 23:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	32854	116,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1197	39	1	2025	15537	MCB01M2	MCB	37480135	1	3	23/01/2025 18:16	24/01/2025 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	26184	253,60
1198	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37480147	1	3	23/01/2025 18:17	23/01/2025 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	26054	78,46
1199	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	37480177	1	3	23/01/2025 18:20	24/01/2025 01:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	16843	60,71
1200	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37471165	1	3	23/01/2025 18:25	23/01/2025 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26152	0,97
1201	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37480271	1	3	23/01/2025 18:28	24/01/2025 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	45168	53,93
1202	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37480289	1	3	23/01/2025 18:29	26/01/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	26152	493,07
1203	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37480289	1	3	23/01/2025 18:29	24/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	24	26152	408,11
1204	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37480305	1	3	23/01/2025 18:31	24/01/2025 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	23612	1056,39
1205	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37471507	1	3	23/01/2025 18:35	24/01/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17273	78,98
1206	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37480369	1	3	23/01/2025 18:37	24/01/2025 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	52182	225,28
1207	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37480369	1	3	23/01/2025 18:37	24/01/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	52182	30,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1208	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37480373	1	3	23/01/2025 18:37	24/01/2025 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	331	22128	1790,25
1209	39	1	2025	13339	MDM01M2	MDM	37480377	1	3	23/01/2025 18:37	23/01/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	93221	4,23
1210	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37480395	1	3	23/01/2025 18:39	23/01/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	172	52182	491,16
1211	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37480417	1	3	23/01/2025 18:40	24/01/2025 14:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	28104	58,07
1212	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37480425	1	3	23/01/2025 18:41	24/01/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	44377	63,93
1213	39	1	2025	13254	BJD01L4	BJD	37480485	1	3	23/01/2025 18:47	23/01/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	175	61988	430,06
1214	39	1	2025	13312	JGB01M6	JGB	37480497	1	3	23/01/2025 18:48	24/01/2025 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	36228	67,06
1215	39	1	2025	13248	BBL01M3	BBL	37480501	1	3	23/01/2025 18:48	23/01/2025 21:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	40491	15,82
1216	39	1	2025	16567	MRG01C6	MRG	37480519	1	3	23/01/2025 18:51	24/01/2025 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	51183	149,08
1217	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37483331	1	3	23/01/2025 18:52	24/01/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	32854	244,61
1218	39	1	2025	13236	AGF01I2	AGF	37480575	1	3	23/01/2025 18:54	24/01/2025 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	58242	19,27
1219	39	1	2025	15856	QXB01N6	QXB	37480569	1	3	23/01/2025 18:56	23/01/2025 22:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	29799	59,42
1220	39	1	2025	13385	TAP01F8	TAP	37480623	1	3	23/01/2025 19:03	23/01/2025 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	42717	9,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1221	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37480707	1	3	23/01/2025 19:13	24/01/2025 00:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	36282	10,94
1222	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37480731	1	3	23/01/2025 19:15	24/01/2025 00:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	15402	22,23
1223	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37469443	1	3	23/01/2025 19:16	23/01/2025 21:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	32854	50,42
1224	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37469443	1	3	23/01/2025 19:16	23/01/2025 21:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	109	32854	249,49
1225	39	1	2025	13242	ART01N1	ART	37480767	1	3	23/01/2025 19:19	24/01/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	38554	5,41
1226	39	1	2025	15845	ADT01L7	ADT	37480861	1	3	23/01/2025 19:29	24/01/2025 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40611	20,69
1227	39	1	2025	13256	PTR01I5	PTR	37480873	1	3	23/01/2025 19:31	24/01/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	42324	58,50
1228	39	1	2025	13336	MLG01Y4	MLG	37480895	1	3	23/01/2025 19:33	24/01/2025 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25600	19,02
1229	39	1	2025	13263	CCA01C4	CCA	37480907	1	3	23/01/2025 19:36	25/01/2025 08:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	37,07
1230	39	1	2025	13389	TME01P4	TME	37480955	1	3	23/01/2025 19:42	24/01/2025 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	12513	66,37
1231	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37464655	1	3	23/01/2025 19:44	24/01/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	68864	5,50
1232	39	1	2025	13291	ICH01I4	ICH	37480969	1	3	23/01/2025 19:44	24/01/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	27895	124,28
1233	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37480983	1	3	23/01/2025 19:47	24/01/2025 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	434	21129	7098,55
1234	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37481955	1	3	23/01/2025 19:50	24/01/2025 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	36423	274,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1235	39	1	2025	13242	ART01N5	ART	37477291	1	3	23/01/2025 20:00	23/01/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	125	38554	288,78
1236	39	1	2025	13280	DIF01I1	DIF	37481159	1	3	23/01/2025 20:14	24/01/2025 08:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	56440	197,97
1237	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37481165	1	3	23/01/2025 20:15	24/01/2025 06:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	24209	242,46
1238	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37481165	1	3	23/01/2025 20:15	24/01/2025 06:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	24209	147,70
1239	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37481169	1	3	23/01/2025 20:15	24/01/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	21184	985,17
1240	39	1	2025	13255	BMS01S5	BMS	37481171	1	3	23/01/2025 20:16	23/01/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	107539	7,52
1241	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	37481227	1	3	23/01/2025 20:26	24/01/2025 05:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	15514	26,22
1242	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37481233	1	3	23/01/2025 20:27	24/01/2025 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	23612	894,90
1243	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37481293	1	3	23/01/2025 20:40	24/01/2025 22:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	41172	51,10
1244	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	37464707	1	3	23/01/2025 20:43	23/01/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	109	36228	199,11
1245	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37481329	1	3	23/01/2025 20:45	24/01/2025 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	26152	627,14
1246	39	1	2025	15852	MBC01P2	MBC	37481373	1	3	23/01/2025 20:59	24/01/2025 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22271	16,70
1247	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37481387	1	3	23/01/2025 21:01	24/01/2025 06:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	24209	74,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1248	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37481437	1	3	23/01/2025 21:08	25/01/2025 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	41172	54,49
1249	39	1	2025	13356	PAP01FA	PAP	37481453	1	3	23/01/2025 21:13	24/01/2025 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	52073	38,38
1250	39	1	2025	13263	CMB01L4	CMB	37481509	1	3	23/01/2025 21:26	25/01/2025 06:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	32,63
1251	39	1	2025	13365	PCI01C9	PCI	37481577	1	3	23/01/2025 21:37	24/01/2025 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	45	70091	107,46
1252	39	1	2025	13315	JGA01N2	JGA	37481593	1	3	23/01/2025 21:39	24/01/2025 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	305	14251	5786,27
1253	39	1	2025	13356	PAP01F3	PAP	37481611	1	3	23/01/2025 21:41	24/01/2025 04:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	52073	33,88
1254	39	1	2025	16565	JZN01M5	JZN	37481617	1	3	23/01/2025 21:42	24/01/2025 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	58	75974	846,11
1255	39	1	2025	13236	AGF01I6	AGF	BA02040552	1	3	23/01/2025 21:42	23/01/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	404	58242	20,42
1256	39	1	2025	13355	PCJ01P1	PCJ	37474135	1	3	23/01/2025 21:47	23/01/2025 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	44377	1,24
1257	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	BA02040558	1	3	23/01/2025 21:55	23/01/2025 22:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	747	20841	101,47
1258	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37481669	1	3	23/01/2025 21:56	24/01/2025 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	14,78
1259	39	1	2025	13317	JMA01M6	JMA	37478251	1	3	23/01/2025 21:58	24/01/2025 00:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	201	97887	582,90
1260	39	1	2025	13240	APR01P3	APR	37481683	1	3	23/01/2025 22:00	24/01/2025 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13159	19,33
1261	39	1	2025	13343	MNV01M6	MNV	37471079	1	3	23/01/2025 22:00	23/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	143	32577	132,20
1262	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37481695	1	3	23/01/2025 22:01	24/01/2025 02:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	120	41172	593,30

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1263	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37480735	1	3	23/01/2025 22:11	23/01/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	345	102640	379,50
1264	39	1	2025	13356	PAP01F2	PAP	37481779	1	3	23/01/2025 22:16	24/01/2025 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	52073	129,80
1265	39	1	2025	13263	CCA01C2	CCA	37481837	1	3	23/01/2025 22:33	24/01/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	48	68864	814,28
1266	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	23/01/2025 22:42	24/01/2025 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	26054	5,79
1267	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	23/01/2025 22:42	24/01/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	26054	583,17
1268	39	1	2025	13256	PTR01I5	PTR	37481935	1	3	23/01/2025 22:58	24/01/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	139	42324	2576,25
1269	39	1	2025	15858	ESB01S2	ESB	37481949	1	3	23/01/2025 23:02	25/01/2025 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	135	20841	4806,22
1270	39	1	2025	13339	MDM01M3	MDM	37481971	1	3	23/01/2025 23:14	24/01/2025 02:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	442	93221	1657,87
1271	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37481995	1	3	23/01/2025 23:22	24/01/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58242	10,15
1272	39	1	2025	13280	DIF01I2	DIF	37482005	1	3	23/01/2025 23:32	24/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	56440	359,36
1273	39	1	2025	13236	AGF01I3	AGF	37482019	1	3	23/01/2025 23:39	24/01/2025 04:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58242	5,21
1274	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	23/01/2025 23:40	24/01/2025 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	65	26054	40,44
1275	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	23/01/2025 23:40	24/01/2025 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	341	26054	236,62
1276	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	23/01/2025 23:40	24/01/2025 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	26054	8,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1277	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	23/01/2025 23:40	24/01/2025 04:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	26054	68,55
1278	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	23/01/2025 23:40	24/01/2025 08:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	54	26054	481,60
1279	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02040580	1	3	23/01/2025 23:43	24/01/2025 01:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	566	23721	730,77
1280	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02040580	1	3	23/01/2025 23:43	24/01/2025 01:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	553	23721	1244,71
1281	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02040580	1	3	23/01/2025 23:43	24/01/2025 02:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	329	23721	880,90
1282	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02040580	1	3	23/01/2025 23:43	24/01/2025 05:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	473	23721	2709,50
1283	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37482029	1	3	23/01/2025 23:46	24/01/2025 03:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	172	48587	561,29
1284	39	1	2025	13263	CCA01C7	CCA	37482009	1	3	23/01/2025 23:47	24/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	68864	190,45
1285	39	1	2025	16948	PCU01L2	PCU	37470171	1	3	23/01/2025 23:58	24/01/2025 01:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	17738	27,13
1286	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	24/01/2025 00:38	24/01/2025 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	68	26054	152,58
1287	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	24/01/2025 00:38	24/01/2025 03:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	198	26054	631,73
1288	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	24/01/2025 01:59	24/01/2025 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	26054	25,81
1289	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37477061	1	3	24/01/2025 02:22	24/01/2025 04:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	51183	104,04
1290	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37477061	1	3	24/01/2025 02:22	24/01/2025 04:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	51183	87,10
1291	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37478827	1	3	24/01/2025 03:05	24/01/2025 03:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	97	26054	70,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1292	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37475347	1	3	24/01/2025 03:58	24/01/2025 05:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	11700	12,45
1293	39	1	2025	13392	UMB01I3	UMB	37473089	1	3	24/01/2025 04:10	24/01/2025 07:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	11700	147,98
1294	39	1	2025	13392	UMB01I3	UMB	37473089	1	3	24/01/2025 04:10	24/01/2025 07:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	11700	6,24
1295	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37477061	1	3	24/01/2025 05:11	24/01/2025 05:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	51183	29,60
1296	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37477061	1	3	24/01/2025 05:11	24/01/2025 05:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	51183	24,78
1297	39	1	2025	15858	ESB01S3	ESB	37477577	1	3	24/01/2025 09:10	24/01/2025 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	20841	151,96
1298	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37477175	1	3	24/01/2025 10:02	24/01/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21404	6,05
1299	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37472759	1	3	24/01/2025 10:04	24/01/2025 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	55	41172	156,05
1300	39	1	2025	15852	MBC01P2	MBC	37471377	1	3	24/01/2025 10:33	24/01/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	87	22271	410,66
1301	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37469861	1	3	24/01/2025 11:37	24/01/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	26152	11,64
1302	39	1	2025	13319	LVM01M4	LVM	37477423	1	3	24/01/2025 14:00	24/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	23612	49,33
1303	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	37474059	1	3	24/01/2025 15:05	24/01/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27691	4,05
1304	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37488937	1	3	24/01/2025 18:45	24/01/2025 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	10911	1,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1305	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37478919	1	3	24/01/2025 19:00	24/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	324	68864	973,98
1306	39	1	2025	13315	JGA01N2	JGA	37479833	1	3	24/01/2025 23:13	25/01/2025 01:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	451	14251	1218,83
1307	39	1	2025	13389	TME01P8	TME	37462455	1	3	25/01/2025 08:19	25/01/2025 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	128	12513	251,48
1308	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37479077	1	3	25/01/2025 14:32	25/01/2025 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	26117	182,51

ANEXO II - Laudo meteorológico

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
de 22/01/2025 a 24/01/2025 na Área de Atuação
da ENEL-CE**



SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO
3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE
4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA
5. CONCLUSÃO
6. REFERÊNCIAS
7. RESPONSABILIDADES

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 22 a 24/01/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

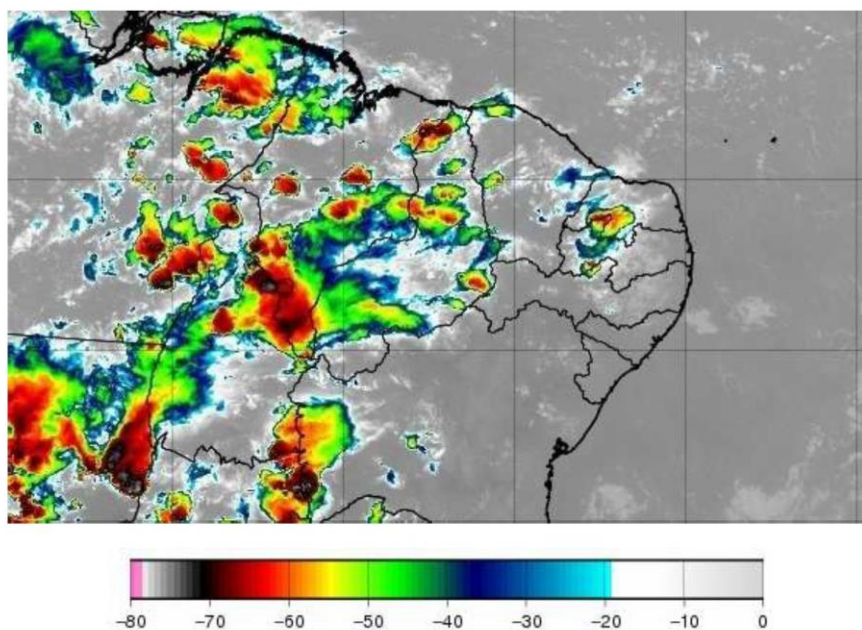



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 às 22:10 UT do dia 22/01. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas (Figura 2), chuvas (Figura 3) e rajadas de vento (Figura 4).

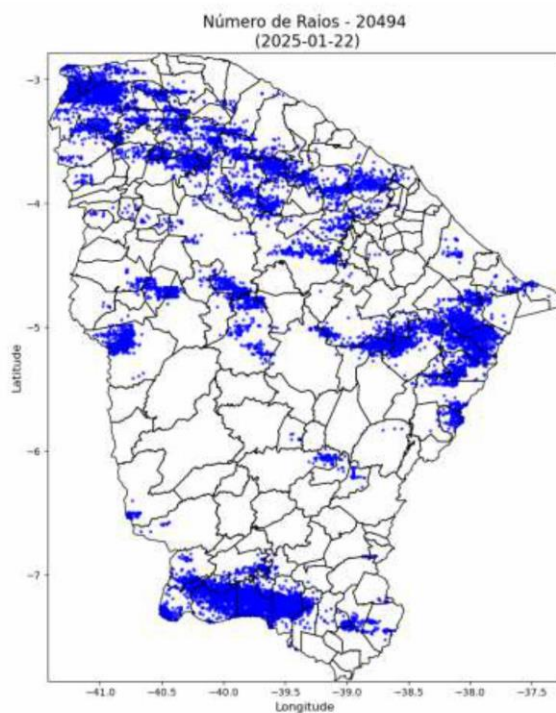

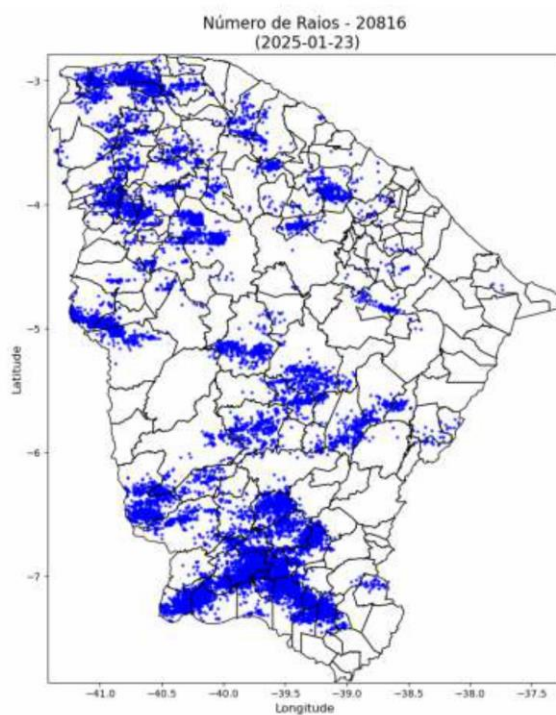

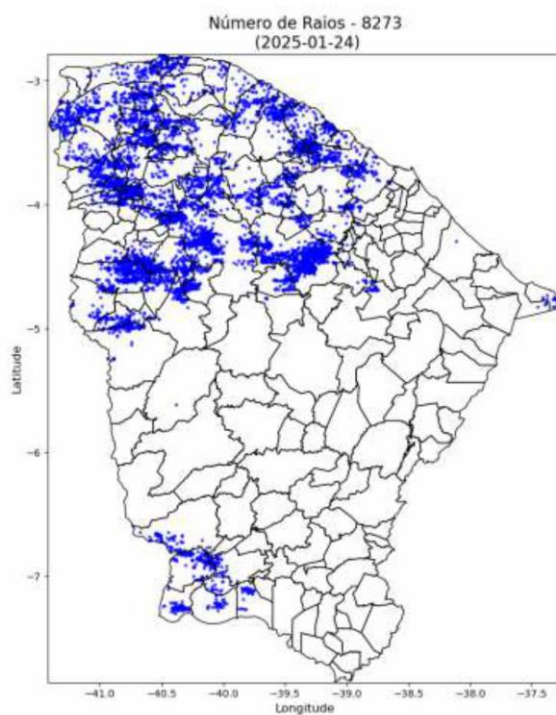
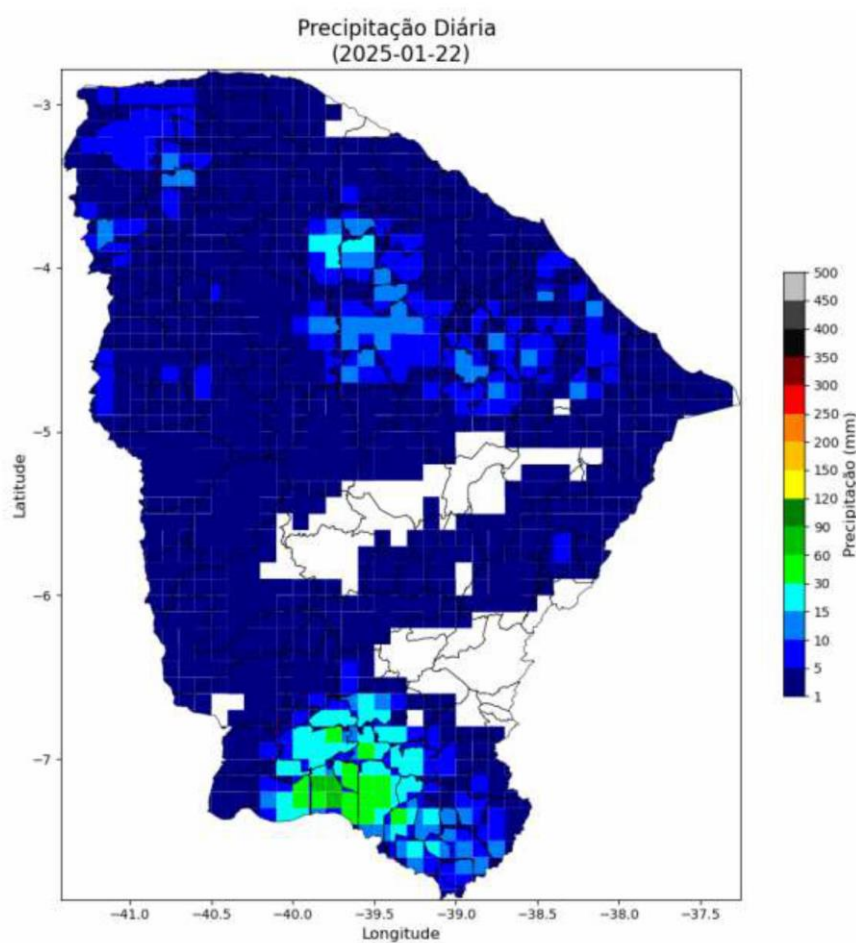
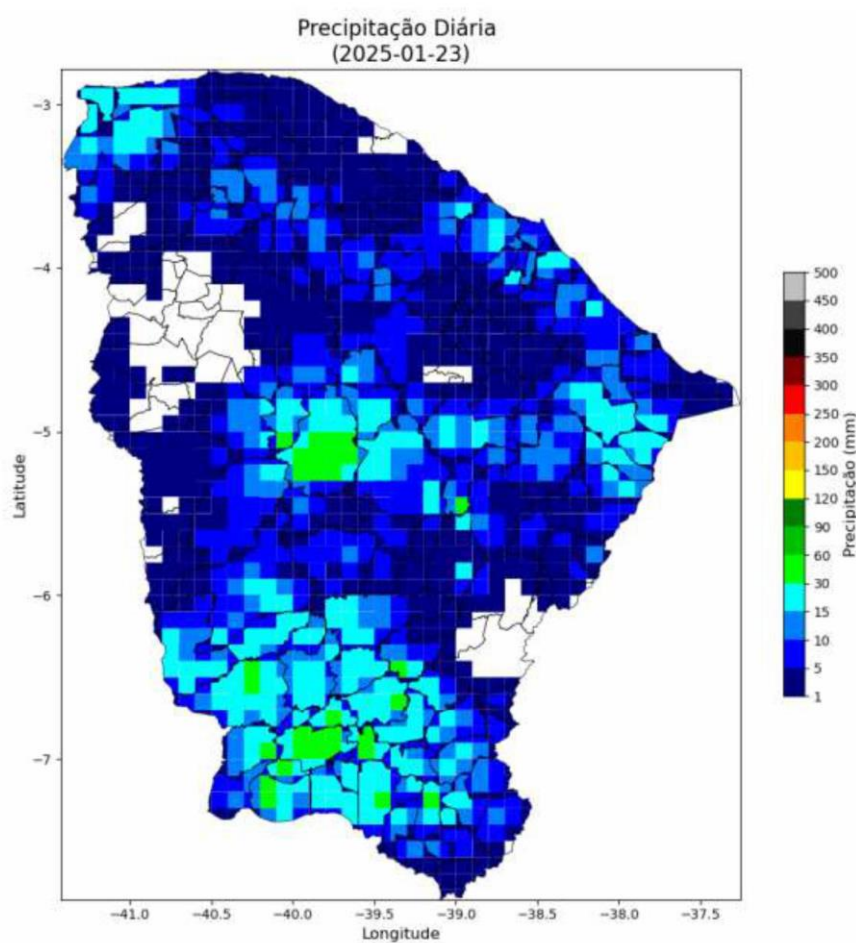


Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 22 a 24/01.





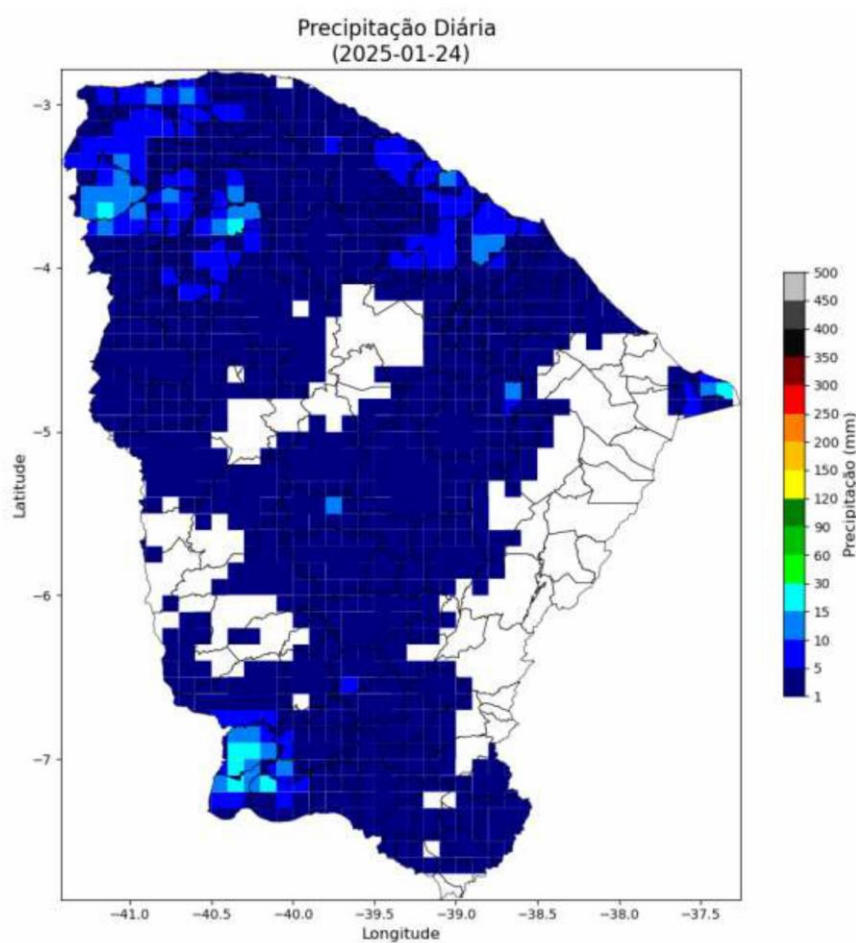
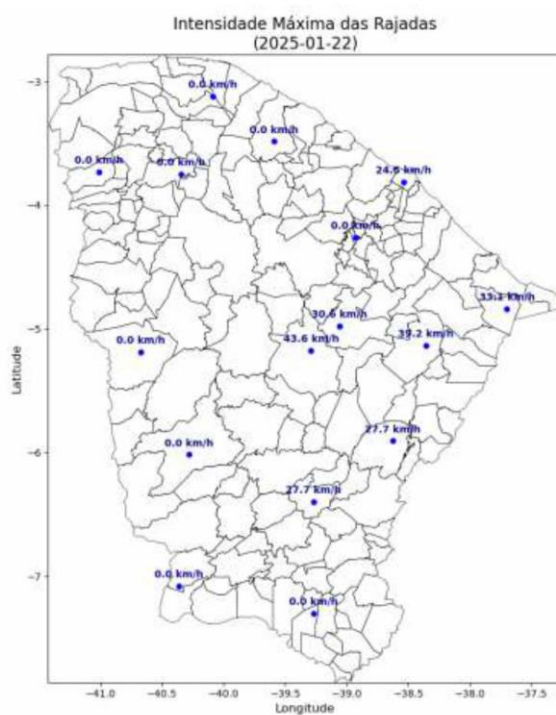
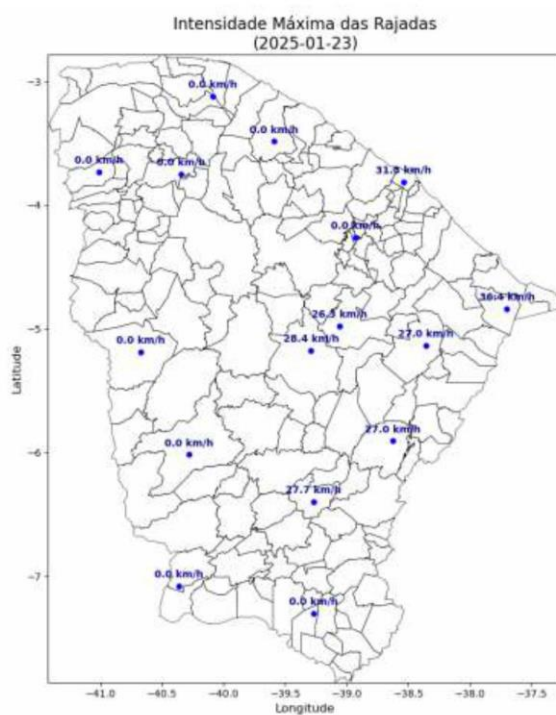


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 22 a 24/01.





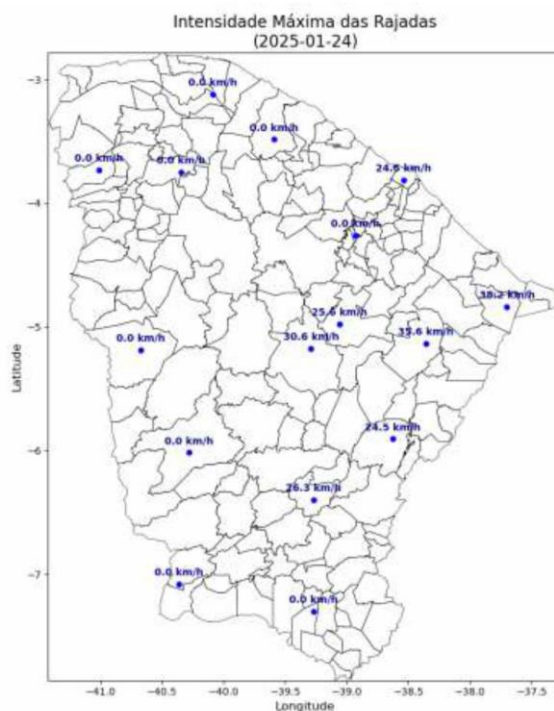


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 22 a 24/01.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o

Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Ceará. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registradas rajadas de vento muito forte de até 44 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento fresco, capaz de derrubar galhos de árvores sobre a rede elétrica.
3. Foram registradas chuvas fortes até 60 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi muito alta com 49.583 descargas registradas na área de atuação da Enel/CE.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 4 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade muito forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Ceará no período, conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Ceará [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas e chuvas moderadas durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.



Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 22/01/2025 a 24/01/2025.

Número/Código Evento	2025-008/ENEL CE
Número/Código do Laudo	008/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	03h00min 22/01 - 23h00min 23/01
Centro sul	10h00min 22/01 - 21h00min 23/01
Leste	08h00min 22/01 - 22h00min 23/01
Centro norte	02h00min 22/01 - 19h00min 23/01
Fortaleza	02h00min 22/01 - 00h00min 24/01
Metropolitana	01h00min 22/01 - 00h00min 24/01
Atlântico	08h00min 22/01 - 00h00min 24/01
Norte	06h00min 22/01 - 19h00min 23/01

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Portal Miséria em: <https://www.miseria.com.br/ultimas-noticias/regiao/ceara-registra-chuvas-em-74-municipios-nesta-quarta-feira-22-crato-lidera-com-91-mm/>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior

Consultor Técnico
CREA 5061488869