



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 09 – 01/2025 – CE

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições.....	3
3	Descrição do evento.....	4
3.1	Mapa geolétrico da ENEL CE.....	5
3.2	Diagrama unifilar da ENEL CE	6
3.3	Subestações afetadas	7
3.4	Municípios afetados.....	8
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	9
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	9
4.2	Clientes afetados e impactos globais	10
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	12
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis	13
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	13
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento	13
5.2	Tempos médios de atendimento	14
6	Evidências do evento	15
6.1	Matérias jornalísticas	15
6.2	Evidências Fotográficas	20
ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis		23
ANEXO II - Laudo meteorológico		122

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a. falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b. interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;***
- d. suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e. suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f. interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g. interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h. interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i. interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL CE, no período de 24 a 26 de janeiro de 2025. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 8 do PRODIST. Esses módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021.

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição e resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora, desde que não tenha sido provocada ou agravada por esta, sendo elegíveis apenas as:

- *Decorrentes de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou*
- *Decorrentes de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme equação a seguir:*

$$2612 \times N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel CE.

CÁLCULO CHI PARA ENEL CE

- Quantidade Unidades consumidoras faturadas (*N*) em outubro de 2024 foram faturadas 3.778.497 unidades consumidoras.
- Valor limite CHI para Enel CE

$$2.612 \times 3.778.497^{0,35}$$

$$523.642 \text{ CHI}$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 09 – 01/2025 – CE refere-se à Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que afetou a área de concessão da Enel CE, no período de 24 a 26 de janeiro de 2025. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante o impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 633.924 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 523.642.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente e situações consequentes.

De acordo com o laudo emitido pelo Grupo STORM, o evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 24/01 a 26/01/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

Diante o exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros, conforme tabela 1:

Código único do evento:	009 – 01/2025 – CE
Código COBRADE:	1.3.1.2.0 – (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Quantidade de interrupções associadas:	909
Código único do Relatório:	ISE 09 – 01/2025 – CE

Tabela 1 – Atribuições de Registros dos Evento pela Distribuidora.

Este cenário foi atestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), empresa especializada em meteorologia, conforme ANEXO II, no qual se apresenta na íntegra, o Laudo Meteorológico, enquanto na Tabela 2 a seguir, um estrato que aborda a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Número/Código Evento	2025-009/ENEL CE
Número/Código do Laudo	009/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	06h00min 24/01 - 20h00min 25/01
Centro sul	08h00min 24/01 - 21h00min 25/01
Leste	00h00min 24/01 - 00h00min 26/01
Centro norte	06h00min 24/01 - 00h00min 26/01
Fortaleza	01h00min 24/01 - 23h00min 24/01
Metropolitana	02h00min 24/01 - 22h00min 25/01
Atlântico	06h00min 24/01 - 21h00min 25/01
Norte	00h00min 24/01 - 00h00min 26/01

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido no período de 24 a 26 de janeiro de 2025.

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS / IMPEDIMENTOS	EVIDÊNCIAS (AMOSTRAL)
24/01/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARES / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / CENTRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSEBIO / GRANJA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUCU / INHUPORANGA / IPU / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAÇA / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIPE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARANGABA / PECÉM / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOLONÓPOLE / TAUAPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VARJOTA / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	493	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 7, 8 e 9 item 6.2
25/01/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARES / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSEBIO / GRANJA / GUAIUBA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUCU / INHUPORANGA / IPU / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAÇA / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MILAGRES / MOMBACA / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PECÉM / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / TAUÁ / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	416	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 10 e 11 item 6.2

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora.

3.1 Mapa geoeletrico da ENEL CE

Conforme destacado anteriormente, o evento 009 – 01/2025 – CE causou impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel CE, apresenta-se abaixo o mapa geoeletrico da concessão, enquanto nos itens 3.3 e 3.4 poderão ser consultados os municípios e subestações.

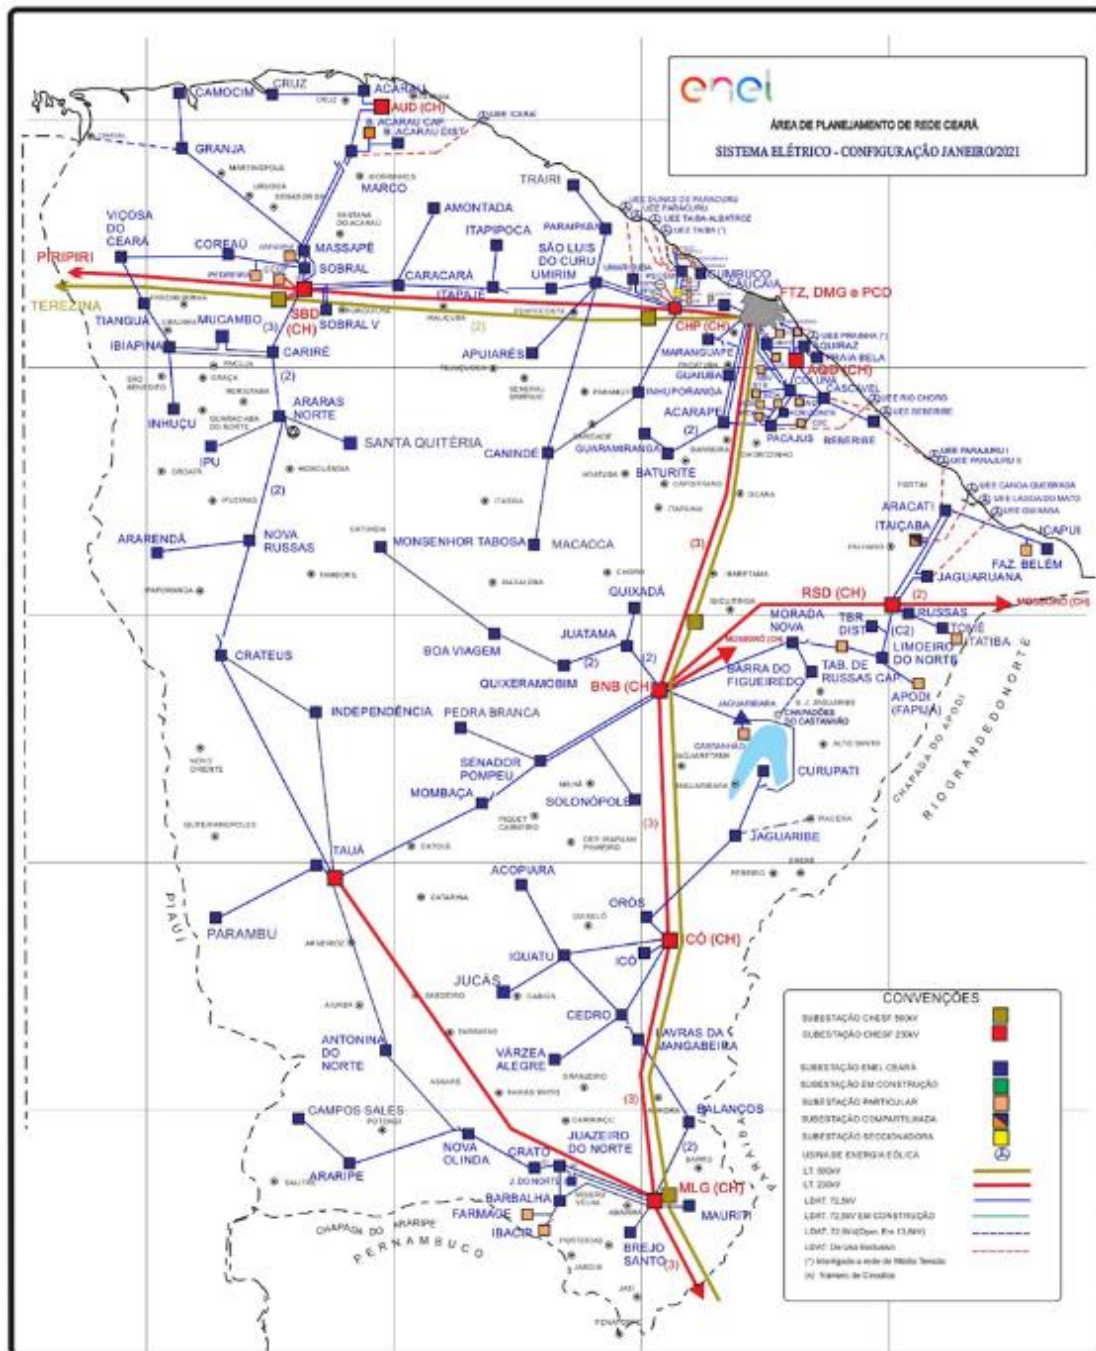


Figura 1 – Mapa geoeletrico da região afetada.

3.2 Diagrama unifilar da ENEL CE

Além do mapa geoeletrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar a Enel CE onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

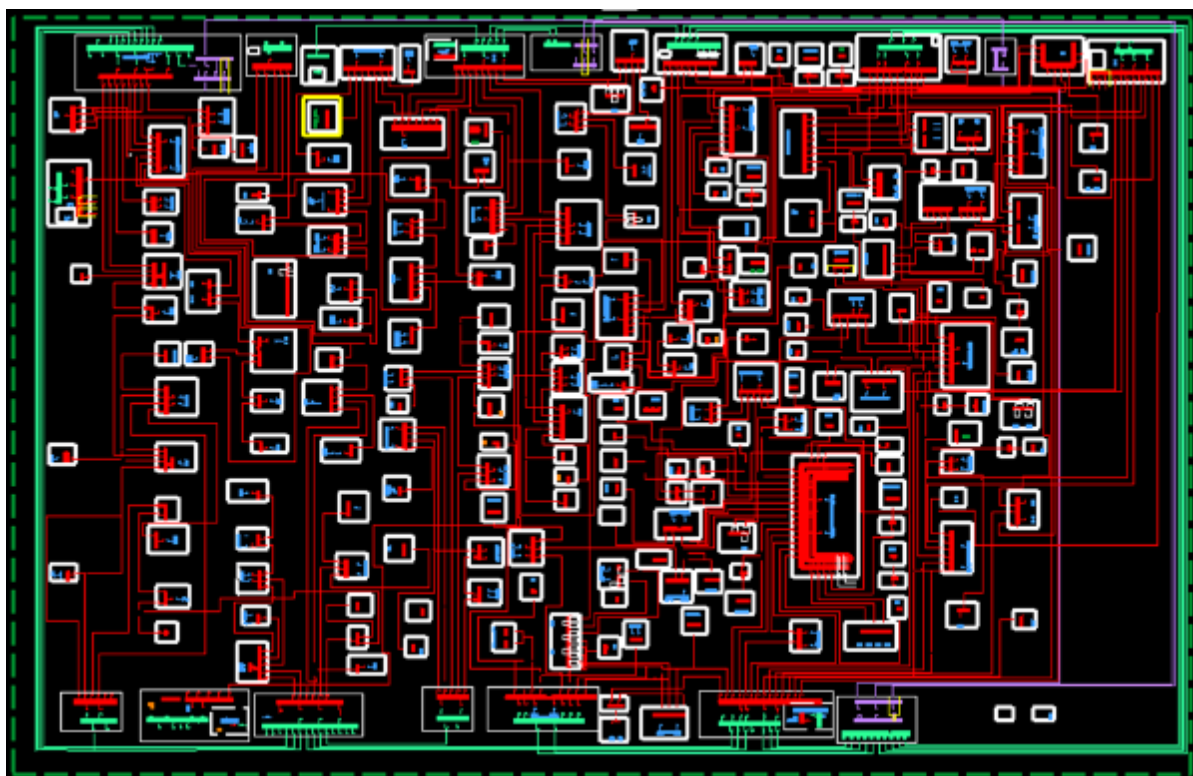


Figura 2 – Diagrama unifilar da região afetada

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel CE e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações afetadas, pode ser consultada nas tabelas 3 e 4.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela impactou parcialmente a área de concessão da ENEL CE, todavia, foram observadas o envolvimento do evento nas linhas em 118 subestações, conforme tabela 4.

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ACP	ACARAPE	41	DMC	DIAS MACEDO	81	MNV	MORADA NOVA
2	ACA	ACARAÚ	42	DIF	DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I	82	MCB	MUCAMBO
3	ACR	ACOIPIARA	43	DMU	DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ	83	MCP	MUCURIPE
4	AGF	ÁGUA FRIA	44	DID	DISTRITO INDUSTRIAL II	84	NVO	NOVA OLINDA
5	AMT	AMONTADA	45	ESB	EUSÉBIO	85	NVR	NOVA RUSSAS
6	ANN	ANTONINA DO NORTE	46	GRJ	GRANJA	86	PCJ	PACAJUS
7	APR	APUIARÉS	47	GBA	GUAIUBA	87	PAP	PAPICU
8	AQZ	AQUIRAZ	48	GCN	GUARACIABA DO NORTE	88	PCU	PARACURU
9	ART	ARACATI	49	GRM	GUARAMIRANGA	89	PAR	PARAIPABA
10	ARU	ARARAS I	50	HRZ	HORIZONTE	90	PBU	PARAMBU
11	ARR	ARARENDA	51	IBP	IBIAPINA	91	PGB	PARANGABA
12	ARP	ARARIPE	52	ICP	ICAPUÍ	92	PCM	PECÉM
13	BXD	BAIXO ACARAU II	53	ICH	ICÓ	93	PCI	PICI
14	BLN	BALANÇO	54	IGT	IGUATU	94	PDM	PINDORETAMA
15	BLA	BALEIA	55	IDP	INDEPENDÊNCIA	95	PTR	PORTEIRA
16	BNB	BANABUIU	56	INH	INHUÇU	96	PRB	PRAIA BELA
17	BBL	BARBALHA	57	INP	INHUPORANGA	97	PSK	PRESIDENTE KENNEDY
18	BCR	BARRA DO CEARÁ	58	IPU	IPU	98	QXD	QUIXADÁ
19	BFG	BARRA DO FIGUEIREDO	59	ITE	ITAPAJÉ	99	QXB	QUIXERAMOBIM
20	BRT	BATURITÉ	60	ITK	ITAPIPOCA	100	RSU	RUSSAS I
21	BBR	BEBERIBE	61	ITR	ITAREMA	101	SQT	SANTA QUITÉRIA
22	BVG	BOA VIAGEM	62	JAB	JABUTI	102	SLC	SÃO LUIS DO CURU

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
23	BJD	BOM JARDIM	63	JGB	JAGUARIBE	103	SNP	SENADOR POMPEU
24	BMS	BONSUCESSO	64	JGA	JAGUARUANA	104	SBU	SOBRAL I
25	BRJ	BREJO SANTO	65	JZN	JUAZEIRO DO NORTE	105	SBQ	SOBRAL IV
26	CMM	CAMOCIM	66	JND	JUAZEIRO DO NORTE II	106	SBC	SOBRAL V
27	CPS	CAMPOS SALES	67	JCS	JUCÁS	107	SLP	OLONÓPOLE
28	CND	CANINDÉ	68	JMA	JUREMA	108	TAA	TAUÁ
29	CRC	CARACARÁ	69	LVM	LAVRAS DA MANGABEIRA	109	TAP	TAUAPE
30	CRE	CARIRÉ	70	LMN	LIMOEIRO DO NORTE	110	TNG	TIANGUÁ
31	CSL	CASCAVEL	71	MCA	MACAOCA	111	TME	TOMÉ
32	CCA	CAUCAIA	72	MGY	MAGUARY	112	TRR	TRAIRI
33	CDO	CEDRO	73	MRG	MARANGUAPE	113	UMB	UMARITUBA
34	CTO	CENTRO	74	MRC	MARCO	114	UMR	UMIRIM
35	CLN	COLUNA	75	MSP	MASSAPÊ	115	VJG	VALE DO JAGUARIBE
36	CRU	COREAÚ	76	MTI	MAURITI	116	VRJ	VARJOTA
37	CAT	CRATEÚS	77	MLG	MILAGRES	117	VRZ	VÁRZEA ALEGRE
38	CRT	CRATO	78	MBG	MOMBAÇA	118	VCS	VIÇOSA DO CEARÁ
39	CRZ	CRUZ	79	MDM	MONDUBIM			
40	CMB	CUMBUCO	80	MTB	MONSENHOR TABOSA			

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento.

3.4 Municípios afetados

Além disso, dentro da área de concessão da ENEL CE, como reflexo do evento, foram observadas consequências em 90 municípios da área de concessão, conforme demonstrado na tabela 5.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ACARAPE	24	CAUCAIA	47	JAGUARIBE	70	PINDORETAMA
2	ACARAÚ	25	CEDRO	48	JAGUARUANA	71	PORTEIRA
3	ACOIPIARA	26	COREAÚ	49	JUAZEIRO DO NORTE	72	QUIXADÁ
4	AMONTADA	27	CRATEÚS	50	JUCÁS	73	QUIXERAMOBIM
5	ANTONINA DO NORTE	28	CRATO	51	LAVRAS DA MANGABEIRA	74	QUIXERÉ
6	APUIARÉS	29	CRUZ	52	LIMOEIRO DO NORTE	75	RUSSAS
7	AQUIRAZ	30	EUSÉBIO	53	MADALENA	76	SANTA QUITÉRIA
8	ARACATI	31	FORTALEZA	54	MARACANAU	77	SÃO BENEDITO
9	ARARENDÁ	32	GRANJA	55	MARANGUAPE	78	SÃO GONÇALO DO AMARANTE
10	ARARIPE	33	GUAIUBA	56	MARCO	79	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
11	BANABUIU	34	GUARACIABA DO NORTE	57	MASSAPÊ	80	SÃO LUÍS DO CURU
12	BARBALHA	35	GUARAMIRANGA	58	MAURITI	81	SENADOR POMPEU
13	BARRO	36	HORIZONTE	59	MILAGRES	82	SOBRAL
14	BATURITÉ	37	IBIAPINA	60	MOMBAÇA	83	OLONÓPOLES
15	BEBERIBE	38	ICAPUÍ	61	MONSENHOR TABOSA	84	TAUÁ
16	BOA VIAGEM	39	ICÓ	62	MORADA NOVA	85	TIANGUÁ
17	BREJO SANTO	40	IGUATU	63	MUCAMBO	86	TRAIRI
18	CAMOCIM	41	INDEPENDÊNCIA	64	NOVA OLINDA	87	UMIRIM
19	CAMPOS SALES	42	IPU	65	NOVA RUSSAS	88	VARJOTA
20	CANINDÉ	43	IRACEMA	66	PACAJUS	89	VÁRZEA ALEGRE
21	CARIDADE	44	ITAPAJÉ	67	PARACURU	90	VIÇOSA DO CEARÁ
22	CARIRÉ	45	ITAPIPOCA	68	PARAIPABA		
23	CASCAVEL	46	ITAREMA	69	PARAMBU		

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

A alta intensidade do evento em um curto espaço de tempo foi responsável pela atuação de equipamentos de proteção ao longo das linhas da Enel CE por diversos motivos associados a descargas atmosféricas, vendaval e chuvas.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela abaixo alguns casos concretos de incidências que contribuíram para a formação do CHI.

INCIDENCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA02041006	24/01/2025 11:26:44	24/01/2025 16:04:14	Atlântico	CRZ	3.604	13.005,31	Localizado isolador estourado na fase "A" devido descargas atmosféricas. Às 16h04min foi fechado o religador de linha ROI3668, normalizando os 1.194 clientes restantes.
BA02041098	24/01/2025 13:17:40	24/01/2025 19:23:39	Centro-Norte	IPU	5.191	8.369,68	Localizado um para raio avariado por descarga atmosférica após a chave seccionadora SJY0630. Às 18h56min foi fechada a chave SJY0630, normalizando 330 clientes. Às 19h23min foi fechada a chave FKG2626, normalizando os 64 clientes restantes.
BA02041274	24/01/2025 15:36:32	24/01/2025 19:31:00	Norte	CRU	1.819	5.880,13	No momento da ocorrência estava chovendo na região. Às 19h31min foi fechado o religador de linha STI2280, normalizando os 1.786 clientes restantes.
37495457	25/01/2025 09:54:32	26/01/2025 11:10:00	Sul	CPS	233	5.874,76	7022 - Na chave ramal FPC9325 reposto elo de 15K na fase 'A'. Na chave ramal FCY0016 reposto elo de 10K na fase 'A'. Na chave ramal FCX0281 reposto elo de 10K na fase 'A'. Na chave ramal FCX0247 reposto elo de 6K na fase 'A'. Na chave ramal FCX0749 reposto elo de 3K na fase 'A'. Reposto elo de 1H nas fases 'A' e 'C' do transformador TCX0278. Causa: Descarga Atmosférica.
37487527	24/01/2025 13:31:31	24/01/2025 22:33:32	Norte	SBQ	540	4.878,15	61055619 - Reposto elo de 15K nas fases 'A' e 'C' da chave de ramal FTC0926. Causa: Chuva.
BA02040918	24/01/2025 10:25:44	24/01/2025 14:46:37	Atlântico	CRZ	1.631	3.815,06	Muita chuva durante a ocorrência. Às 14h46min foi fechada a chave SOG0256, normalizando os 110 clientes restantes.
BA02041952	25/01/2025 15:34:10	25/01/2025 20:14:21	Leste	RSU	945	3.771,24	Muita chuva durante a ocorrência. Às 19h47min foi fechada a chave SRP5042, normalizando 6 clientes. Às 20h14min foi fechada a chave SRT0395, normalizando os 221 clientes restantes.
37491771	24/01/2025 19:25:32	25/01/2025 08:26:12	Norte	INH	257	3.343,86	61055619 - Reposto um elo de 8K na fase 'C' da chave de ramal KA5835. Causa: Descarga Atmosférica.
37493895	24/01/2025 09:18:47	25/01/2025 12:22:55	Atlântico	PAR	112	3.031,72	61055619 - Reposto um elo de 10K na fase 'C' da chave de ramal FQK0716. Causa: Chuva.
BA02042112	25/01/2025 17:57:36	25/01/2025 20:53:58	Norte	SBC	970	2.620,02	Chuva com descargas atmosféricas no momento da ocorrência. Às 20h53min foi fechada a chave STF1821, normalizando os 494 clientes restantes.

Tabela 6 – Estrato de incidências com detalhamento dos problemas, causas e soluções.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL CE durante período do Evento, apresenta-se na tabela 5 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	SA	Seccionizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora
5	CT	Câmara Transformadora
5	CN	Câmara Network
5	PM	Pad Mounted

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Dispositivo	Quantidade
CONSMT	1
DISMANCD	19
DISMANEST	19
DISMANLS	391
Tramo de MT	38
Total Geral	441

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento.

Cabe destacar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intensão de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel CE possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 12 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Nota: Para as Áreas BR que possuem o sistema self healing instalado, citar a existência e a definição como sendo um o sistema que consiste em detectar uma falta em determinada seção da rede de distribuição e retornar planos de manobras contendo configurações admissíveis de operação para o isolamento do trecho do circuito afetado, e reconfigurar automaticamente a rede de forma a restabelecer o fornecimento de energia para uma parte das cargas afetadas, considerando restrições de operação e carregamento dos componentes da rede a fim de garantir a integridade do sistema, qualidade da energia e avaliar a nova coordenação da proteção do sistema após transferência de carga.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos (CI) na área de concessão da ENEL CE, a figura 3 apresenta a atipicidade vivenciada no período de 24 a 26 de janeiro de 2025, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

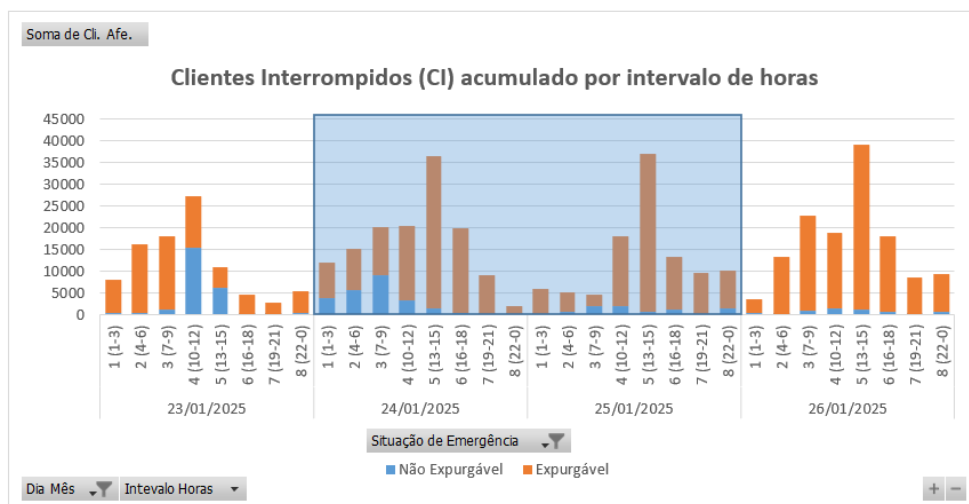


Figura 3 – Clientes Interrompidos (CI) acumulado por intervalo de horas

Na figura acima, as barras em azul representam a quantidade de clientes interrompidos simultaneamente em condições normais de operação, e as barras laranja os clientes interrompidos simultaneamente no período do evento. Destacou-se em laranja o intervalo do evento, para elencar as seguintes situações:

- Nas 12 horas anteriores ao início do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 11.630 clientes estavam desligados por diversas causas associadas à operação normal.
- Durante o período do evento, em média, a cada 3 horas, aproximadamente 14.933 clientes estavam desligados. Registrou-se um pico máximo de 36.948 clientes desligados no período de 13h às 15h do dia 25/01/2025.
- Após 12 horas do fim do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 16.703 clientes estavam desligados.

É importante destacar, para efeito comparativo e avaliativo, que as médias calculadas anteriormente consideram as causas associadas à operação normal e as relacionadas ao evento, já que todo o volume de ocorrências impacta no período de contingência das equipes inclusive entre os eventos associados pelo laudo climático.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido (CHI), a Figura abaixo apresenta seu comportamento ao longo dos dias 24 a 26 de janeiro de 2025. Observa-se que, o CHI acumulado expurgável, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, resultou em um montante de 633.924 CHI.

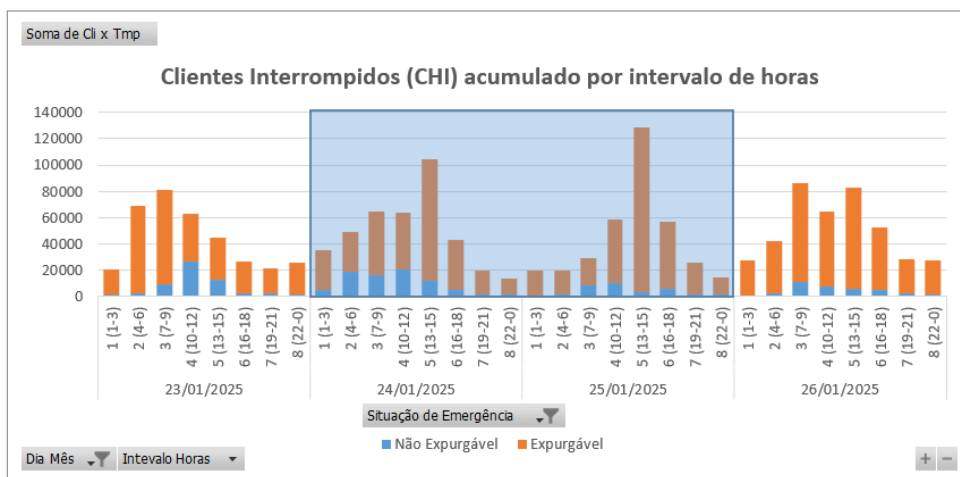


Figura 4 – Clientes Interrompidos (CHI) acumulado por intervalo de horas

Na figura 4, os valores estão acumulados de acordo com o início da interrupção, o que permite avaliar o horário de maior impacto em termos de abrangência e duração das interrupções.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste.

Relatório:	ISE 09 – 01/2025 – CE	Evento:	009 – 01/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 24/01/2025 00:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 26/01/2025 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE			
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante o período do evento	650	min			
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante o período do evento	36	min			
3	Tempo Médio de Execução das equipes durante o período do evento	75	min			
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento	90	-			
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento	118	-			
6	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis	633.924	hora			
7	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis	207.028	-			
8	Data e hora início da primeira interrupção com causas expurgáveis	24/01/2025 00:40:25	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
9	Data e hora término da última interrupção com causas expurgáveis	28/01/2025 17:45:37	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis	11,59	hora			
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis	70,38	hora			

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento.

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL CEARÁ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Houve Mobilização do operador da subestação e das equipes de eletricitas, de manutenção leve e pesada, e reforço com equipes de empresas terceirizadas. As equipes do emergencial junto com a equipe de manutenção trabalharam para recuperar o sistema elétrico com substituição dos equipamentos avariados.

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, as equipes trabalharam no atendimento de 3.836 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. A figuras 5 ilustra a quantidade de ocorrências emergenciais por dia e intervalo de horas no evento entre os dias 24 a 26 de janeiro de 2025.



Figura 5 – Ocorrências emergenciais no período do evento.

*Valores acumulados no horário de início da ocorrência emergencial

Cabe ressaltar que, a Enel CE possui contrato com empresa parceira, com a finalidade de manter disponível 417 equipes em condições normais de atendimento e, aumentado para 1096 equipes em situações de contingência, tais como eventos em Situação de Emergência. Essas equipes foram assim distribuídas:

Regional	Regime Normal (Sem ISE)	Regime de Contingência (Com ISE)
Sul	46	122
Centro-Sul	36	95
Leste	28	74
Centro-Norte	40	105
Fortaleza	121	319
Metropolitana	67	175
Atlântico	35	91
Norte	44	115

Tabela 10 – Distribuição de equipes por regional.

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na Figura 6 informações a respeito do tempo médio de atendimento das equipes de campo durante a vivência do evento em tela, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

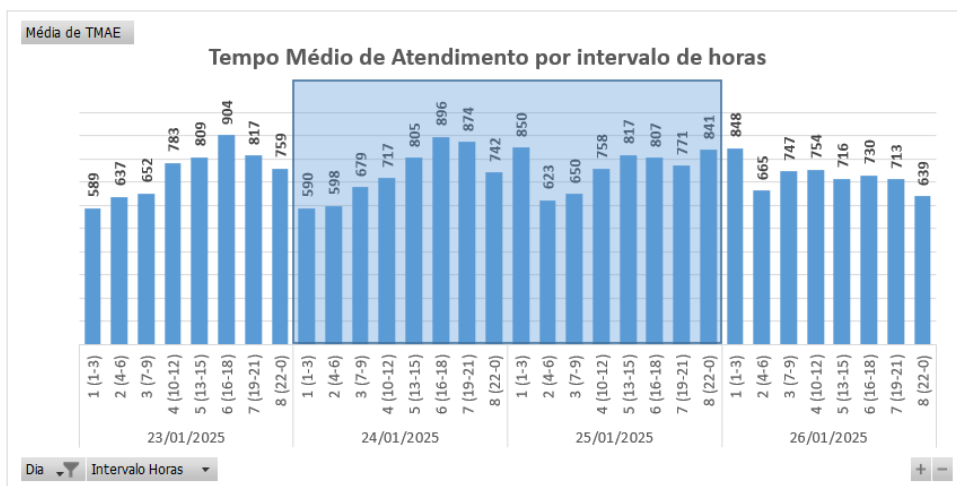


Figura 6 – O Tempo Médio de atendimento por intervalo de horas envolvido no evento.

Dessa forma, houve o aumento do tempo médio de atendimento das ocorrências durante os intervalos no período do evento, comparado ao intervalo de tempo anteriores ao período do evento.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Apresenta-se abaixo diversas reportagens a respeito do evento ocorrido no período de 24 a 26 de janeiro de 2025.

Cidades do Ceará têm alerta de chuvas intensas para esta sexta; confira lista

O aviso foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Por Redação g1 CE

24/01/2025 07h51 · Atualizado há 2 meses



Cidades do CE têm alertas de chuvas, conforme Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). — Foto: Davi Rocha/Sistema Verdes Mares

Pelo menos **14 cidades do Ceará têm alerta de chuvas intensas** para esta sexta-feira (24), conforme boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Fonte: G1

Link: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2025/01/24/cidades-do-ceara-tem-alerta-de-chuvas-intensas-para-esta-sexta-confira-lista.ghtml>

Chuvas intensas são esperadas na região Norte e Ibiapaba na noite desta sexta, 24

Já as regiões do Sertão Central e Inhamuns e Cariri têm entre 20% e 40% de probabilidade de registrar chuva intensa

16:20 | 24/01/2025 Autor **Alexia Vieira** Tipo **Notícia**



ouça esta contação



Imagem de apoio ilustrativo. Aviso tem validade até as 12 horas deste sábado, 25 / Crédito: FÁBIO LIMA

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um **aviso de chuvas intensas** para a região noroeste do Ceará nesta sexta-feira, 24. As precipitações podem ser mais fortes na **região Norte e Ibiapaba**, conforme o órgão.

Nesta área, as chuvas devem ser mais fortes **entre o fim da tarde e noite de sexta-feira**. Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento. Há 41% a 70% de probabilidade de ocorrer chuva intensa.

Fonte: O POVO

Link: <https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2025/01/24/chuvas-intensas-sao-esperadas-na-regiao-norte-e-ibiapaba-na-noite-desta-sexta-24.html>

Ceará tem 45 cidades com perigo potencial de chuvas intensas de até 50 mm; confira locais

CEARA

Há baixo risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou da queda de galhos de árvores e alagamentos

Escrito por [Redação](#) producao@diariojornal.com.br

25 de Janeiro de 2025 - 14:53



Legenda: Chuvas podem atingir região, pelo menos, até às 10h do domingo (26)

Foto: Nícolas Paulino



O Ceará tem 45 municípios dentro do mapa com previsão de "perigo potencial" de chuvas intensas até às 10h do domingo (26), conforme aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Também há chances de ventos intensos, entre 40 km/h e 60 km/h.

NEWSLETTER

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

8 Minutos

Fonte: DIÁRIO DO NORDESTE

Link: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/ceara-tem-45-cidades-com-perigo-potencial-de-chuvas-intensas-de-ate-50-mm-confira-locais-1.3610045>

Ceará registra chuvas intensas nas últimas 24 horas; Granja lidera com 130 mm

Foram registradas chuvas em 172 dos 188 postos monitorados pela Funceme, abrangendo 111 municípios cearenses.

Compartilhe: [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [WhatsApp](#)

25 de janeiro de 2025

Luciano Augusto

A- A+

O Ceará registrou chuvas intensas nas últimas 24 horas, com destaque para o município de Granja, que liderou o ranking com 130 mm no posto de Adrianópolis. Os dados foram divulgados neste sábado (25) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



Foto: Reprodução

>>>Clique aqui para seguir o canal do GCMAIS no WhatsApp<<<



Chuvas intensas nas últimas 24 horas

Além de Granja, outros municípios tiveram destaque:

- São Gonçalo do Amarante (Sede): 71 mm
- Acaraú (Sede): 65 mm
- Jijoca de Jericoacoara (Jijoca e Jericoacoara): 63 mm e 58 mm, respectivamente
- Itapipoca (Praia da Baleia): 55,8 mm

Fonte: GC MAIS

Link: <https://gcmais.com.br/noticias/2025/01/25/ceara-registra-chuvas-intensas-nas-ultimas-24-horas-granja-lidera-com-130-mm/>

Rajadas de ventos causam transtornos em Russas, no interior do Ceará; estado tem alerta de chuvas intensas em 45 cidades

Pelo menos 45 cidades devem ter chuvas e ventos fortes até a manhã deste domingo (26), conforme alerta do Inmet. Em Russas, ventania deixou prejuízos após chuva na tarde deste sábado (25).

Por Redação g1 CE

25/01/2025 18h44 · Atualizado há 2 meses



Ventania causa transtornos em Russas, no interior do Ceará

Uma forte ventania destelhou casas, derrubou árvores, portões, placas solares e placas de comércio na tarde deste sábado (25), no município de **Russas**, localizado a cerca de 160 quilômetros de Fortaleza. A chuva que causou estes transtornos durou apenas cerca de 30 minutos. Uma pessoa ficou ferida.



Fonte: G1

Link: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2025/01/25/rajadas-de-ventos-causam-transtornos-em-russas-no-interior-do-ceara-estado-tem-alerta-de-chuvas-intensas-em-45-cidades.ghtml>

6.2 Evidências Fotográficas



Figura 7. Foto registrada no dia 24/01/25 às 16:27 na localidade Crateús.



Figura 8. Foto registrada no dia 24/01/25 na localidade Trairi.



Figura 9. Foto registrada no dia 24/01/25 às 09:41 na localidade Maracanaú.



Figura 10. Foto registrada no dia 25/01/25 na localidade Russas.



Figura 11. Foto registrada no dia 25/01/25 na localidade Nova Olinda.

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Relatório: ISE 09 – 01/2025 – CE	Evento: 009 – 01/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 24/01/2025 00:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 26/01/2025 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul				

Tabela 11 – Tabela Resumo do evento.

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
909	633.924	207.028	523.642

Tabela 12 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 13 – Lista de Interrupções Expurgadas.

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	37482127	1	3	24/01/2025 00:40	24/01/2025 05:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	238	32577	1188,35
2	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37482145	1	3	24/01/2025 00:46	24/01/2025 03:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	474	19897	1142,73
3	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37482833	1	3	24/01/2025 01:20	24/01/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	102640	45,94
4	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	37482213	1	3	24/01/2025 01:27	24/01/2025 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	14202	248,60
5	39	1	2025	13339	MDM01M7	MDM	37482223	1	3	24/01/2025 01:34	24/01/2025 06:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	93221	105,28
6	39	1	2025	13397	VRJ01P6	VRJ	37482231	1	3	24/01/2025 01:40	24/01/2025 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	19796	394,12
7	39	1	2025	13360	PGB01P6	PGB	37482257	1	3	24/01/2025 02:02	24/01/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	67869	186,99
8	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	BA02040608	1	3	24/01/2025 02:18	24/01/2025 03:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	189	14202	221,03
9	39	1	2025	13385	TAP01F5	TAP	37482295	1	3	24/01/2025 02:25	24/01/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	287	42717	2352,68
10	39	1	2025	13360	PGB01P3	PGB	37482301	1	3	24/01/2025 02:30	24/01/2025 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	67869	52,40
11	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37482319	1	3	24/01/2025 02:39	24/01/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	55	20841	693,61
12	39	1	2025	13317	JMA01M6	JMA	37482355	1	3	24/01/2025 03:05	24/01/2025 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	97887	186,69
13	39	1	2025	13263	CCA01C4	CCA	37482367	1	3	24/01/2025 03:21	24/01/2025 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	68864	155,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
14	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02040638	1	3	24/01/2025 03:29	24/01/2025 05:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3153	30779	6893,68
15	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02040638	1	3	24/01/2025 03:29	24/01/2025 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2816	30779	14097,21
16	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02040638	1	3	24/01/2025 04:06	24/01/2025 05:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	907	30779	1458,76
17	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02040638	1	3	24/01/2025 04:06	24/01/2025 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	452	30779	1988,80
18	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37482415	1	3	24/01/2025 04:18	24/01/2025 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	26	39394	163,37
19	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37482415	1	3	24/01/2025 04:18	24/01/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	39394	64,64
20	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02040638	1	3	24/01/2025 04:39	24/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	408	33593	1979,71
21	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02040638	1	3	24/01/2025 04:39	24/01/2025 13:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	33593	422,27
22	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02040638	1	3	24/01/2025 05:05	24/01/2025 05:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	975	33593	575,25
23	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37482455	1	3	24/01/2025 05:17	24/01/2025 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	58130	37,03
24	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02040660	1	3	24/01/2025 05:31	24/01/2025 06:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	501	32943	532,31
25	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02040660	1	3	24/01/2025 05:31	24/01/2025 06:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	246	32943	321,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
26	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02040660	1	3	24/01/2025 05:31	24/01/2025 07:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	507	32943	761,63
27	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02040660	1	3	24/01/2025 05:31	24/01/2025 07:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	32943	36,96
28	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02040660	1	3	24/01/2025 05:31	24/01/2025 07:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	38	32943	83,80
29	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02040660	1	3	24/01/2025 05:31	24/01/2025 07:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3873	32943	8802,47
30	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02040660	1	3	24/01/2025 05:31	24/01/2025 08:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	558	32943	1505,98
31	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02040660	1	3	24/01/2025 05:31	24/01/2025 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	400	32943	2968,22
32	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02040660	1	3	24/01/2025 05:31	24/01/2025 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	599	32943	6772,03
33	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	37482497	1	3	24/01/2025 05:42	25/01/2025 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	14202	40,59
34	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	37482503	1	3	24/01/2025 05:45	24/01/2025 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	72	20198	806,42
35	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02040638	1	3	24/01/2025 05:54	24/01/2025 06:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	30779	4,01
36	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02040638	1	3	24/01/2025 05:54	24/01/2025 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	217	30779	562,03
37	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37482541	1	3	24/01/2025 06:04	24/01/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28104	16,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
38	39	1	2025	15858	ESB01S6	ESB	37482545	1	3	24/01/2025 06:04	25/01/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	26,75
39	39	1	2025	16570	NVR01N3	NVR	37482555	1	3	24/01/2025 06:06	24/01/2025 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27591	2,41
40	39	1	2025	16570	NVR01N3	NVR	37482557	1	3	24/01/2025 06:06	24/01/2025 07:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	27591	24,26
41	39	1	2025	16570	NVR01N3	NVR	37482557	1	3	24/01/2025 06:06	24/01/2025 07:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27591	2,60
42	39	1	2025	13282	DMU01M9	DMU	37482577	1	3	24/01/2025 06:06	24/01/2025 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	73	58130	333,89
43	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37475463	1	3	24/01/2025 06:07	24/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	64758	44,13
44	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37482573	1	3	24/01/2025 06:08	24/01/2025 08:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	146	20121	282,96
45	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37478421	1	3	24/01/2025 06:09	24/01/2025 08:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	23411	29,93
46	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37482601	1	3	24/01/2025 06:17	24/01/2025 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	53	64758	897,20
47	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37482615	1	3	24/01/2025 06:19	24/01/2025 07:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	20571	3,72
48	39	1	2025	16949	PAR01C7	PAR	37482623	1	3	24/01/2025 06:21	24/01/2025 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	16648	113,06
49	39	1	2025	13280	DIF01I1	DIF	37482661	1	3	24/01/2025 06:31	24/01/2025 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	56440	17,79

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
50	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	37482057	1	3	24/01/2025 06:32	24/01/2025 08:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	29799	1,83
51	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37482057	1	3	24/01/2025 06:32	24/01/2025 08:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	138	29799	252,00
52	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37482057	1	3	24/01/2025 06:32	24/01/2025 08:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	29799	2,06
53	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37482685	1	3	24/01/2025 06:35	24/01/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	48587	25,12
54	39	1	2025	13236	AGF01I3	AGF	37482701	1	3	24/01/2025 06:37	25/01/2025 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	58242	96,83
55	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37482715	1	3	24/01/2025 06:40	24/01/2025 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	214	28104	543,08
56	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37482721	1	3	24/01/2025 06:41	25/01/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27691	119,51
57	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37482741	1	3	24/01/2025 06:45	25/01/2025 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	42324	36,33
58	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37482757	1	3	24/01/2025 06:48	24/01/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	14202	808,29
59	39	1	2025	13332	MTI01P4	MTI	37482761	1	3	24/01/2025 06:49	26/01/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	15821	167,43
60	39	1	2025	13367	PSK01F2	PSK	37482767	1	3	24/01/2025 06:50	24/01/2025 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	65742	64,54
61	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37482359	1	3	24/01/2025 06:58	24/01/2025 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	18863	106,33
62	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37482835	1	3	24/01/2025 07:07	24/01/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	33593	41,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
63	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02040638	1	3	24/01/2025 07:07	24/01/2025 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	30779	33,00
64	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	37482843	1	3	24/01/2025 07:08	24/01/2025 15:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	38554	8,44
65	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37482849	1	3	24/01/2025 07:09	24/01/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49627	4,78
66	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	BA02040756	1	3	24/01/2025 07:12	24/01/2025 08:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	49627	73,63
67	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	BA02040756	1	3	24/01/2025 07:12	24/01/2025 09:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	49627	118,10
68	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	BA02040756	1	3	24/01/2025 07:12	24/01/2025 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	49627	199,22
69	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	BA02040756	1	3	24/01/2025 07:12	24/01/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	49627	169,79
70	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	BA02040756	1	3	24/01/2025 07:12	24/01/2025 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	49627	453,95
71	39	1	2025	13340	MTB01S3	MTB	37482869	1	3	24/01/2025 07:13	24/01/2025 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17950	16,03
72	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37482897	1	3	24/01/2025 07:16	25/01/2025 05:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	25600	307,74
73	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37482903	1	3	24/01/2025 07:17	25/01/2025 23:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	26152	241,58
74	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37482905	1	3	24/01/2025 07:17	25/01/2025 01:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	11306	296,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
75	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37482907	1	3	24/01/2025 07:17	24/01/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	52182	25,17
76	39	1	2025	15846	MGY01F5	MGY	37482937	1	3	24/01/2025 07:21	25/01/2025 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	36410	84,75
77	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37482961	1	3	24/01/2025 07:23	24/01/2025 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	51183	60,17
78	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37482965	1	3	24/01/2025 07:24	24/01/2025 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27591	7,65
79	39	1	2025	13360	PGB01P2	PGB	37482877	1	3	24/01/2025 07:25	24/01/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	57	67869	438,84
80	39	1	2025	13363	PCM01M4	PCM	37482979	1	3	24/01/2025 07:26	26/01/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11306	50,97
81	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37482987	1	3	24/01/2025 07:27	24/01/2025 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	39394	9,67
82	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37483005	1	3	24/01/2025 07:29	25/01/2025 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	8	39394	232,80
83	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37483009	1	3	24/01/2025 07:29	25/01/2025 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26152	29,10
84	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37483009	1	3	24/01/2025 07:29	25/01/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26152	29,34
85	39	1	2025	15857	MCA01L3	MCA	37483041	1	3	24/01/2025 07:35	24/01/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	17273	8,56
86	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37485991	1	3	24/01/2025 07:36	24/01/2025 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	12457	26,28
87	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37483071	1	3	24/01/2025 07:37	24/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14202	7,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
88	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37483103	1	3	24/01/2025 07:41	24/01/2025 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	28104	10,96
89	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37483113	1	3	24/01/2025 07:42	25/01/2025 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	25,30
90	39	1	2025	13263	CCA01C6	CCA	37483139	1	3	24/01/2025 07:43	24/01/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	68864	75,50
91	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37483281	1	3	24/01/2025 07:44	24/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	81	27150	993,17
92	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37483183	1	3	24/01/2025 07:46	25/01/2025 08:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	102640	25,09
93	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37483219	1	3	24/01/2025 07:50	24/01/2025 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20571	2,02
94	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37483227	1	3	24/01/2025 07:50	25/01/2025 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	21184	1756,84
95	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37483231	1	3	24/01/2025 07:51	24/01/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	335	19548	561,78
96	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	37483251	1	3	24/01/2025 07:53	24/01/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	156	45206	622,31
97	39	1	2025	16570	NVR01N2	NVR	37483267	1	3	24/01/2025 07:54	24/01/2025 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27591	2,95
98	39	1	2025	16570	NVR01N2	NVR	37483267	1	3	24/01/2025 07:54	24/01/2025 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	27591	13,00
99	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	37483275	1	3	24/01/2025 07:55	25/01/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	42324	69,92
100	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37483281	1	3	24/01/2025 07:56	24/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	27150	54,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
101	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37483281	1	3	24/01/2025 07:56	24/01/2025 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	321	27150	3584,50
102	39	1	2025	13330	MSP01P2	MSP	37483285	1	3	24/01/2025 07:56	25/01/2025 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	32943	17,03
103	39	1	2025	15844	SQT01F4	SQT	37483309	1	3	24/01/2025 08:00	24/01/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	12701	65,87
104	39	1	2025	15844	SQT01F4	SQT	37483309	1	3	24/01/2025 08:00	24/01/2025 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	12701	33,54
105	39	1	2025	15844	SQT01F4	SQT	37483309	1	3	24/01/2025 08:00	24/01/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12701	8,64
106	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37492009	1	3	24/01/2025 08:00	25/01/2025 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	26952	2389,42
107	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37483343	1	3	24/01/2025 08:03	24/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	32854	24,11
108	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37483353	1	3	24/01/2025 08:04	24/01/2025 23:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	51183	15,05
109	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37483355	1	3	24/01/2025 08:05	24/01/2025 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	51183	164,94
110	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37483355	1	3	24/01/2025 08:05	24/01/2025 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	51183	197,01
111	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37483355	1	3	24/01/2025 08:05	24/01/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	51183	191,71
112	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37487461	1	3	24/01/2025 08:06	24/01/2025 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	138	20121	1210,03
113	39	1	2025	13254	BJD01L1	BJD	37483391	1	3	24/01/2025 08:08	24/01/2025 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	138	61988	2023,12

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
114	39	1	2025	16565	JZN01M7	JZN	37483411	1	3	24/01/2025 08:10	25/01/2025 07:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75974	23,68
115	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37483433	1	3	24/01/2025 08:14	24/01/2025 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	18496	42,30
116	39	1	2025	16568	ACP01C5	ACP	37483445	1	3	24/01/2025 08:15	24/01/2025 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	523	30978	855,69
117	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37492755	1	3	24/01/2025 08:20	25/01/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	48	64758	1215,67
118	39	1	2025	13332	MTI01P2	MTI	37483509	1	3	24/01/2025 08:20	24/01/2025 13:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	15821	4,71
119	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	BA02040780	1	3	24/01/2025 08:21	24/01/2025 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	684	51183	424,08
120	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	BA02040780	1	3	24/01/2025 08:21	24/01/2025 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	271	51183	171,18
121	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	BA02040780	1	3	24/01/2025 08:21	24/01/2025 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	191	51183	122,98
122	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	BA02040780	1	3	24/01/2025 08:21	24/01/2025 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	935	68864	2094,66
123	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	37483521	1	3	24/01/2025 08:21	24/01/2025 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14202	12,33
124	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37492769	1	3	24/01/2025 08:21	26/01/2025 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	75974	1122,60
125	39	1	2025	13249	BCR01C4	BCR	37483545	1	3	24/01/2025 08:23	24/01/2025 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	102640	25,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
126	39	1	2025	13330	MSP01P1	MSP	37483589	1	3	24/01/2025 08:26	24/01/2025 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	32943	60,48
127	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37483599	1	3	24/01/2025 08:27	25/01/2025 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	28	21129	668,48
128	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37483605	1	3	24/01/2025 08:27	24/01/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12701	3,87
129	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37483613	1	3	24/01/2025 08:28	24/01/2025 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	12701	168,23
130	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37483617	1	3	24/01/2025 08:28	25/01/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	26,79
131	39	1	2025	13367	PSK01M7	PSK	37483623	1	3	24/01/2025 08:29	24/01/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	65742	8,74
132	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37483675	1	3	24/01/2025 08:34	24/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	50825	89,40
133	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37483679	1	3	24/01/2025 08:35	24/01/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	95	38554	1022,12
134	39	1	2025	13340	MTB01S3	MTB	37483713	1	3	24/01/2025 08:37	24/01/2025 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	17950	265,49
135	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37483791	1	3	24/01/2025 08:43	24/01/2025 13:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	16843	9,94
136	39	1	2025	13355	PCJ01P4	PCJ	37479533	1	3	24/01/2025 08:47	24/01/2025 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	9,22
137	39	1	2025	13240	APR01P4	APR	37483839	1	3	24/01/2025 08:48	24/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	52	13159	174,73
138	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37483841	1	3	24/01/2025 08:48	25/01/2025 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	21184	52,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
139	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37483889	1	3	24/01/2025 08:53	24/01/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	20571	26,77
140	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	37483899	1	3	24/01/2025 08:53	24/01/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	32577	22,64
141	39	1	2025	13363	PCM01M7	PCM	37483979	1	3	24/01/2025 08:55	24/01/2025 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	289	11306	507,60
142	39	1	2025	13363	PCM01M2	PCM	37483979	1	3	24/01/2025 08:55	24/01/2025 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	327	11306	574,34
143	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	37483929	1	3	24/01/2025 08:56	24/01/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	27526	146,91
144	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37483931	1	3	24/01/2025 08:56	24/01/2025 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20198	5,01
145	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37483939	1	3	24/01/2025 08:56	24/01/2025 19:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	49627	30,42
146	39	1	2025	15854	JAB01F6	JAB	37483941	1	3	24/01/2025 08:56	24/01/2025 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	177	41172	2356,56
147	39	1	2025	13275	CRZ01P2	CRZ	37483965	1	3	24/01/2025 08:57	24/01/2025 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	27150	39,66
148	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	37483995	1	3	24/01/2025 08:59	24/01/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27895	7,91
149	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37484007	1	3	24/01/2025 08:59	24/01/2025 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	23721	242,26
150	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37484015	1	3	24/01/2025 09:00	24/01/2025 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	17027	434,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
151	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37484015	1	3	24/01/2025 09:00	24/01/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	17027	95,19
152	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37484035	1	3	24/01/2025 09:01	24/01/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	33593	37,54
153	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37484165	1	3	24/01/2025 09:10	25/01/2025 08:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23411	92,59
154	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	37484179	1	3	24/01/2025 09:11	24/01/2025 13:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18863	4,29
155	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	37483781	1	3	24/01/2025 09:14	24/01/2025 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	20841	210,97
156	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	BA02040826	1	3	24/01/2025 09:15	24/01/2025 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1918	15514	748,02
157	39	1	2025	16944	ACA01C1	ACA	37484269	1	3	24/01/2025 09:17	24/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24209	7,55
158	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37493895	1	3	24/01/2025 09:18	25/01/2025 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	112	16648	3031,72
159	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37484301	1	3	24/01/2025 09:19	24/01/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	16843	84,91
160	39	1	2025	13263	CCA01C3	CCA	37484305	1	3	24/01/2025 09:20	25/01/2025 08:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	68864	114,50
161	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37484311	1	3	24/01/2025 09:20	24/01/2025 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	48587	53,50
162	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	DT37741717	1	3	24/01/2025 09:20	24/01/2025 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	710	57232	183,61
163	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	DT37741717	1	3	24/01/2025 09:20	24/01/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	87	36228	214,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
164	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	37484333	1	3	24/01/2025 09:21	24/01/2025 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	14202	35,97
165	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37484339	1	3	24/01/2025 09:22	24/01/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	113	58242	666,57
166	39	1	2025	13387	TNG01S6	TNG	37484345	1	3	24/01/2025 09:22	24/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39394	5,80
167	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37484369	1	3	24/01/2025 09:23	24/01/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13159	5,45
168	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	37484417	1	3	24/01/2025 09:27	24/01/2025 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	23721	51,40
169	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37487047	1	3	24/01/2025 09:27	24/01/2025 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	23411	51,38
170	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	37484435	1	3	24/01/2025 09:28	24/01/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	23721	153,45
171	39	1	2025	13242	ART01N3	ART	37484441	1	3	24/01/2025 09:28	24/01/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	38554	153,22
172	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37484443	1	3	24/01/2025 09:28	25/01/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	22	11700	576,60
173	39	1	2025	13249	BCR01C3	BCR	37484463	1	3	24/01/2025 09:30	24/01/2025 19:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	102640	30,67
174	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37484493	1	3	24/01/2025 09:31	25/01/2025 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	25,25
175	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37489751	1	3	24/01/2025 09:32	24/01/2025 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	166	49627	2129,18
176	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37484561	1	3	24/01/2025 09:36	24/01/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	49627	186,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
177	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37484575	1	3	24/01/2025 09:37	24/01/2025 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32943	9,96
178	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37484575	1	3	24/01/2025 09:37	25/01/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	32943	130,08
179	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37484575	1	3	24/01/2025 09:37	25/01/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	32943	163,82
180	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37484593	1	3	24/01/2025 09:38	26/01/2025 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	27691	333,11
181	39	1	2025	13332	MTI01P4	MTI	37484603	1	3	24/01/2025 09:39	25/01/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	15821	233,37
182	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37484773	1	3	24/01/2025 09:40	24/01/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1003	15514	4980,17
183	39	1	2025	15847	CTO01P3	CTO	37484637	1	3	24/01/2025 09:41	24/01/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17482	9,47
184	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37487091	1	3	24/01/2025 09:42	25/01/2025 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	23411	69,64
185	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37484665	1	3	24/01/2025 09:42	24/01/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32943	4,62
186	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37484671	1	3	24/01/2025 09:43	25/01/2025 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	27150	231,21
187	39	1	2025	13255	BMS01S8	BMS	37484701	1	3	24/01/2025 09:45	24/01/2025 21:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	107539	11,85
188	39	1	2025	13282	DMU01M9	DMU	37484741	1	3	24/01/2025 09:48	24/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	41	58130	220,25
189	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37484749	1	3	24/01/2025 09:48	24/01/2025 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21404	11,06

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
190	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37484777	1	3	24/01/2025 09:49	24/01/2025 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19548	3,33
191	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37484799	1	3	24/01/2025 09:51	25/01/2025 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	21129	91,59
192	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37484807	1	3	24/01/2025 09:52	24/01/2025 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	110	24209	809,20
193	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37484829	1	3	24/01/2025 09:53	25/01/2025 18:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	19	64758	617,40
194	39	1	2025	13255	BMS01S3	BMS	37477865	1	3	24/01/2025 09:55	24/01/2025 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	107539	65,05
195	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37482167	1	3	24/01/2025 09:57	24/01/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	343	6383	895,90
196	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37484985	1	3	24/01/2025 10:05	24/01/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	23721	20,80
197	39	1	2025	13255	BMS01S1	BMS	37485015	1	3	24/01/2025 10:07	24/01/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	107539	36,18
198	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	BA02040892	1	3	24/01/2025 10:09	24/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4942	18496	501,06
199	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37485095	1	3	24/01/2025 10:13	24/01/2025 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	23411	201,10
200	39	1	2025	16945	CSL01C8	CSL	37485119	1	3	24/01/2025 10:16	25/01/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	25,65
201	39	1	2025	13387	TNG01S6	TNG	37485127	1	3	24/01/2025 10:17	24/01/2025 16:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	39394	11,99
202	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02040660	1	3	24/01/2025 10:17	24/01/2025 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	32943	3,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
203	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37485139	1	3	24/01/2025 10:18	24/01/2025 23:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	48587	315,61
204	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37485145	1	3	24/01/2025 10:18	25/01/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26152	36,53
205	39	1	2025	13242	ART01N2	ART	37485179	1	3	24/01/2025 10:21	25/01/2025 00:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	38554	144,60
206	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	37485219	1	3	24/01/2025 10:23	24/01/2025 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	27526	76,73
207	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37485225	1	3	24/01/2025 10:24	24/01/2025 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	52182	53,64
208	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37485243	1	3	24/01/2025 10:25	24/01/2025 21:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21272	11,57
209	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02040918	1	3	24/01/2025 10:25	24/01/2025 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	470	27150	498,20
210	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02040918	1	3	24/01/2025 10:25	24/01/2025 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	840	27150	1986,60
211	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02040918	1	3	24/01/2025 10:25	24/01/2025 14:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	211	27150	851,97
212	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02040918	1	3	24/01/2025 10:25	24/01/2025 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	110	27150	478,29
213	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37485279	1	3	24/01/2025 10:27	26/01/2025 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	57112	239,01
214	39	1	2025	16570	NVR01N3	NVR	37485375	1	3	24/01/2025 10:33	24/01/2025 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	27591	17,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
215	39	1	2025	16567	MRG01C2	MRG	37485403	1	3	24/01/2025 10:36	24/01/2025 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	156	51183	636,05
216	39	1	2025	13360	PGB01P3	PGB	37485421	1	3	24/01/2025 10:37	24/01/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	67869	4,20
217	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37485439	1	3	24/01/2025 10:38	24/01/2025 14:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17950	3,47
218	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37485459	1	3	24/01/2025 10:39	24/01/2025 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17950	11,92
219	39	1	2025	15846	MGY01F1	MGY	37485469	1	3	24/01/2025 10:39	24/01/2025 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36410	6,99
220	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37485491	1	3	24/01/2025 10:41	25/01/2025 07:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	23612	84,87
221	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37485523	1	3	24/01/2025 10:43	24/01/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36282	4,70
222	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37485535	1	3	24/01/2025 10:43	24/01/2025 19:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	48587	424,95
223	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37479421	1	3	24/01/2025 10:45	24/01/2025 12:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	75974	16,40
224	39	1	2025	13308	ITK01I4	ITK	37485559	1	3	24/01/2025 10:46	24/01/2025 13:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	48587	17,33
225	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37485563	1	3	24/01/2025 10:46	24/01/2025 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	23411	991,22
226	39	1	2025	13317	JMA01M3	JMA	37485597	1	3	24/01/2025 10:48	25/01/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	97887	58,87
227	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	DT37710177	1	3	24/01/2025 10:50	24/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	30779	3,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
228	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	37485669	1	3	24/01/2025 10:53	24/01/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	29799	74,29
229	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37485689	1	3	24/01/2025 10:55	24/01/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	37	33593	303,63
230	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	37485735	1	3	24/01/2025 10:58	25/01/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	24,18
231	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37484193	1	3	24/01/2025 10:59	25/01/2025 03:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	43	68864	731,18
232	39	1	2025	15854	JAB01F7	JAB	37485859	1	3	24/01/2025 11:03	24/01/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	147	41172	568,65
233	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37485853	1	3	24/01/2025 11:08	24/01/2025 12:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36282	1,51
234	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37485869	1	3	24/01/2025 11:09	25/01/2025 07:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	38554	20,77
235	39	1	2025	16565	JZN01M8	JZN	37479569	1	3	24/01/2025 11:10	24/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75974	0,16
236	39	1	2025	16949	PAR01C2	PAR	BA02040972	1	3	24/01/2025 11:13	24/01/2025 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	104	16648	836,33
237	39	1	2025	13254	BJD01L6	BJD	37485927	1	3	24/01/2025 11:14	24/01/2025 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	61988	15,80
238	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37485937	1	3	24/01/2025 11:15	24/01/2025 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26054	7,23
239	39	1	2025	13252	BBR01I2	BBR	37486001	1	3	24/01/2025 11:21	25/01/2025 02:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	14,97
240	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37486019	1	3	24/01/2025 11:23	24/01/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	45	17027	61,16
241	39	1	2025	13317	JMA01M7	JMA	37486031	1	3	24/01/2025 11:24	24/01/2025 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	97887	38,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
242	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37486445	1	3	24/01/2025 11:25	24/01/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22128	4,11
243	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02041006	1	3	24/01/2025 11:26	24/01/2025 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	617	27150	465,49
244	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02041006	1	3	24/01/2025 11:26	24/01/2025 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	334	27150	281,02
245	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02041006	1	3	24/01/2025 11:26	24/01/2025 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1457	27150	6727,29
246	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02041006	1	3	24/01/2025 11:26	24/01/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1196	27150	5531,50
247	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02040946	1	3	24/01/2025 11:26	24/01/2025 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	17738	150,72
248	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37486093	1	3	24/01/2025 11:30	24/01/2025 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	10911	16,01
249	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37482835	1	3	24/01/2025 11:34	24/01/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	33593	227,02
250	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	BA02041020	1	3	24/01/2025 11:35	24/01/2025 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	103	11700	102,14
251	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	BA02041020	1	3	24/01/2025 11:35	24/01/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	156	11700	248,95
252	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	BA02041020	1	3	24/01/2025 11:35	24/01/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	195	11700	458,85
253	39	1	2025	13273	CRT01M5	CRT	37486153	1	3	24/01/2025 11:36	25/01/2025 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	28,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
254	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37478139	1	3	24/01/2025 11:39	24/01/2025 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	23411	167,55
255	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37486187	1	3	24/01/2025 11:39	24/01/2025 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	20198	7,78
256	39	1	2025	16945	CSL01C2	CSL	37486193	1	3	24/01/2025 11:40	24/01/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	32854	46,47
257	39	1	2025	13280	DIF01I7	DIF	37486203	1	3	24/01/2025 11:41	24/01/2025 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	56440	1,87
258	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37486399	1	3	24/01/2025 11:41	25/01/2025 02:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	75	48587	1122,54
259	39	1	2025	16570	NVR01N2	NVR	37486251	1	3	24/01/2025 11:44	24/01/2025 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	27591	42,56
260	39	1	2025	13322	LMN01N3	LMN	37486253	1	3	24/01/2025 11:44	24/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	207	45206	883,37
261	39	1	2025	13317	JMA01M4	JMA	37486273	1	3	24/01/2025 11:46	24/01/2025 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	97887	249,57
262	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	37482213	1	3	24/01/2025 11:49	24/01/2025 21:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14202	9,31
263	39	1	2025	13360	PGB01P6	PGB	37486353	1	3	24/01/2025 11:50	24/01/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	67869	160,82
264	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37486367	1	3	24/01/2025 11:51	24/01/2025 14:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	36282	26,09
265	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37486383	1	3	24/01/2025 11:52	24/01/2025 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	89	39394	501,64
266	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37484761	1	3	24/01/2025 11:53	25/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23411	66,37
267	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	37486437	1	3	24/01/2025 11:56	25/01/2025 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	64758	79,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
268	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	37482503	1	3	24/01/2025 11:56	24/01/2025 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	109	20198	546,79
269	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	BA02041048	1	3	24/01/2025 11:58	24/01/2025 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	577	58242	361,43
270	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	BA02041048	1	3	24/01/2025 11:58	24/01/2025 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	410	58242	292,12
271	39	1	2025	13255	BMS01S3	BMS	37486491	1	3	24/01/2025 12:01	24/01/2025 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1204	107539	3797,28
272	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37486511	1	3	24/01/2025 12:03	24/01/2025 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21404	11,25
273	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37486513	1	3	24/01/2025 12:03	24/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	21404	146,94
274	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37486521	1	3	24/01/2025 12:04	24/01/2025 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	110	26117	1129,27
275	39	1	2025	13270	CAT01C5	CAT	37486561	1	3	24/01/2025 12:07	24/01/2025 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	52182	22,24
276	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37486565	1	3	24/01/2025 12:08	26/01/2025 06:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26152	42,38
277	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37486573	1	3	24/01/2025 12:09	24/01/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	18496	14,44
278	39	1	2025	13255	BMS01S7	BMS	37486623	1	3	24/01/2025 12:13	24/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	107539	2,78
279	39	1	2025	13255	BMS01S7	BMS	37486623	1	3	24/01/2025 12:13	24/01/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	107539	3,95
280	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37486631	1	3	24/01/2025 12:13	24/01/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	33	22128	335,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
281	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37486635	1	3	24/01/2025 12:13	24/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	30978	20,42
282	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37486641	1	3	24/01/2025 12:15	24/01/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48587	10,61
283	39	1	2025	13248	BBL01M6	BBL	BA02041044	1	3	24/01/2025 12:15	24/01/2025 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1538	40491	244,37
284	39	1	2025	13288	ICP01N2	ICP	37486651	1	3	24/01/2025 12:15	25/01/2025 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14202	21,28
285	39	1	2025	13367	PSK01F1	PSK	37486659	1	3	24/01/2025 12:16	25/01/2025 00:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	65742	12,33
286	39	1	2025	13251	BRT01C4	BRT	37488583	1	3	24/01/2025 12:18	24/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	49627	9,09
287	39	1	2025	16949	PAR01C3	PAR	37486689	1	3	24/01/2025 12:19	25/01/2025 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	62	16648	1579,09
288	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37486709	1	3	24/01/2025 12:20	24/01/2025 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	67	22710	299,84
289	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37486725	1	3	24/01/2025 12:21	25/01/2025 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	12701	23,36
290	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37486727	1	3	24/01/2025 12:21	24/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	36282	59,91
291	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	BA02040832	1	3	24/01/2025 12:21	24/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	20198	182,94
292	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37486773	1	3	24/01/2025 12:26	24/01/2025 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	110	30978	482,99
293	39	1	2025	13339	MDM01M6	MDM	37486787	1	3	24/01/2025 12:27	25/01/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	93221	26,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
294	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37486801	1	3	24/01/2025 12:28	24/01/2025 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	19548	12,97
295	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37486803	1	3	24/01/2025 12:28	24/01/2025 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	22710	10,66
296	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37486809	1	3	24/01/2025 12:29	26/01/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	51183	226,07
297	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37486867	1	3	24/01/2025 12:35	24/01/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	36282	48,68
298	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37486871	1	3	24/01/2025 12:36	24/01/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	161	19897	1142,47
299	39	1	2025	13248	BBL01M3	BBL	37486877	1	3	24/01/2025 12:36	24/01/2025 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	40491	198,79
300	39	1	2025	13280	DIF01I7	DIF	37486883	1	3	24/01/2025 12:37	24/01/2025 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	56440	101,80
301	39	1	2025	13332	MTI01P3	MTI	37487069	1	3	24/01/2025 12:40	24/01/2025 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	79	15821	232,08
302	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37486973	1	3	24/01/2025 12:46	24/01/2025 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	49627	3,38
303	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37487007	1	3	24/01/2025 12:50	24/01/2025 22:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	10,10
304	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37497137	1	3	24/01/2025 12:52	25/01/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	27150	78,48
305	39	1	2025	15850	SNP01N6	SNP	37487041	1	3	24/01/2025 12:55	25/01/2025 09:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	26952	141,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
306	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37486855	1	3	24/01/2025 12:57	24/01/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	6383	10,42
307	39	1	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	37487165	1	3	24/01/2025 12:57	24/01/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	36423	550,27
308	39	1	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	37487165	1	3	24/01/2025 12:57	24/01/2025 18:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	36423	251,25
309	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37487079	1	3	24/01/2025 12:57	25/01/2025 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	6383	102,08
310	39	1	2025	16943	PDM01M1	PDM	37487173	1	3	24/01/2025 13:00	24/01/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	551	13805	2124,26
311	39	1	2025	16568	ACP01C3	ACP	37487143	1	3	24/01/2025 13:03	24/01/2025 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	30978	48,88
312	39	1	2025	13332	MTI01P2	MTI	37487151	1	3	24/01/2025 13:03	24/01/2025 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	15821	4,30
313	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37487219	1	3	24/01/2025 13:04	24/01/2025 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	94	27591	178,99
314	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37487191	1	3	24/01/2025 13:07	24/01/2025 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	24209	36,08
315	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37487193	1	3	24/01/2025 13:07	24/01/2025 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	35	49627	262,33
316	39	1	2025	13317	JMA01M3	JMA	37487209	1	3	24/01/2025 13:08	24/01/2025 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	97887	84,39
317	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37487261	1	3	24/01/2025 13:13	25/01/2025 17:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15514	57,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
318	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	BA02041088	1	3	24/01/2025 13:14	24/01/2025 18:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	117	64758	561,21
319	39	1	2025	13363	PCM01M7	PCM	37487295	1	3	24/01/2025 13:15	25/01/2025 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	11306	63,87
320	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37487297	1	3	24/01/2025 13:16	24/01/2025 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	17273	41,21
321	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37487313	1	3	24/01/2025 13:17	24/01/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	24008	265,01
322	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37487313	1	3	24/01/2025 13:17	24/01/2025 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	24008	197,62
323	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37487317	1	3	24/01/2025 13:17	25/01/2025 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	43	28104	986,69
324	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	BA02041098	1	3	24/01/2025 13:17	24/01/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	567	24008	1035,09
325	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	BA02041098	1	3	24/01/2025 13:17	24/01/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1749	24008	4378,82
326	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	BA02041098	1	3	24/01/2025 13:17	24/01/2025 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	24008	274,22
327	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	BA02041098	1	3	24/01/2025 13:17	24/01/2025 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	24008	173,89
328	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	BA02041098	1	3	24/01/2025 13:17	24/01/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	333	24008	1881,36
329	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	BA02041098	1	3	24/01/2025 13:17	24/01/2025 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	24008	317,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
330	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37487349	1	3	24/01/2025 13:19	24/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	49627	98,08
331	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37487349	1	3	24/01/2025 13:19	24/01/2025 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	49627	89,68
332	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	BA02041104	1	3	24/01/2025 13:21	24/01/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	996	16843	1560,12
333	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	BA02041104	1	3	24/01/2025 13:21	24/01/2025 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	391	16843	827,94
334	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02041106	1	3	24/01/2025 13:22	24/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	108	20571	177,30
335	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02041106	1	3	24/01/2025 13:22	24/01/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1123	20571	1854,20
336	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02041106	1	3	24/01/2025 13:22	24/01/2025 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	195	20571	1163,07
337	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37487379	1	3	24/01/2025 13:22	25/01/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	45168	22,34
338	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02041108	1	3	24/01/2025 13:24	24/01/2025 13:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	389	26184	77,80
339	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02041108	1	3	24/01/2025 13:24	24/01/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	616	39394	794,47
340	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02041108	1	3	24/01/2025 13:24	24/01/2025 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	39394	21,71
341	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37487411	1	3	24/01/2025 13:25	24/01/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	2,21
342	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37487425	1	3	24/01/2025 13:26	24/01/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57112	2,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
343	39	1	2025	13280	DIF01I4	DIF	37487525	1	3	24/01/2025 13:30	24/01/2025 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	56440	7,97
344	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37487527	1	3	24/01/2025 13:31	24/01/2025 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	540	19897	4878,15
345	39	1	2025	16558	JND01L1	JND	37487595	1	3	24/01/2025 13:39	24/01/2025 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	57112	62,43
346	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	BA02041124	1	3	24/01/2025 13:41	24/01/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	334	49627	339,66
347	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	BA02041124	1	3	24/01/2025 13:41	24/01/2025 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	24	49627	68,42
348	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	37487641	1	3	24/01/2025 13:43	25/01/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22710	11,28
349	39	1	2025	13280	DIF01I1	DIF	37487649	1	3	24/01/2025 13:44	24/01/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	56440	3,80
350	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37487651	1	3	24/01/2025 13:44	24/01/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	358	11700	383,95
351	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37487677	1	3	24/01/2025 13:46	25/01/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14202	21,18
352	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37487709	1	3	24/01/2025 13:49	24/01/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	34903	26,65
353	39	1	2025	16566	SBU01S9	SBU	37487775	1	3	24/01/2025 13:50	25/01/2025 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48246	19,26
354	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37487749	1	3	24/01/2025 13:52	26/01/2025 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26152	43,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
355	39	1	2025	15844	SQT01F4	SQT	37487783	1	3	24/01/2025 13:55	24/01/2025 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	12701	123,67
356	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	BA02041142	1	3	24/01/2025 13:56	24/01/2025 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1144	26117	4584,26
357	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	37487799	1	3	24/01/2025 13:57	24/01/2025 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	15635	35,40
358	39	1	2025	15500	IBP01I2	IBP	37487801	1	3	24/01/2025 13:57	24/01/2025 20:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	26054	436,89
359	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37487831	1	3	24/01/2025 13:58	24/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	6,53
360	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37487847	1	3	24/01/2025 13:59	24/01/2025 16:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	26054	51,64
361	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37487873	1	3	24/01/2025 14:01	24/01/2025 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	20841	61,39
362	39	1	2025	15858	ESB01S2	ESB	37487873	1	3	24/01/2025 14:01	24/01/2025 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	142	20841	871,80
363	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02041152	1	3	24/01/2025 14:05	24/01/2025 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	175	36228	239,07
364	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02041152	1	3	24/01/2025 14:05	24/01/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1502	20287	3220,54
365	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02041152	1	3	24/01/2025 14:05	24/01/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	36228	56,76
366	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02041152	1	3	24/01/2025 14:05	25/01/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	36228	254,13
367	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02041152	1	3	24/01/2025 14:05	26/01/2025 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	36228	632,46

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
368	39	1	2025	13360	PGB01P2	PGB	37482877	1	3	24/01/2025 14:06	24/01/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	244	67869	250,71
369	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37482541	1	3	24/01/2025 14:07	24/01/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28104	0,89
370	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37487929	1	3	24/01/2025 14:08	24/01/2025 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	20287	38,37
371	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37489027	1	3	24/01/2025 14:09	25/01/2025 07:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	49627	230,07
372	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37487951	1	3	24/01/2025 14:10	25/01/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	20198	128,99
373	39	1	2025	15504	GCM01N1	GCM	37487973	1	3	24/01/2025 14:12	24/01/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	50825	59,46
374	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	37487995	1	3	24/01/2025 14:14	24/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	10965	8,81
375	39	1	2025	13343	MNV01M6	MNV	37488003	1	3	24/01/2025 14:15	25/01/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	32577	10,85
376	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37488125	1	3	24/01/2025 14:24	24/01/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	508	21404	1946,91
377	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37488143	1	3	24/01/2025 14:25	24/01/2025 21:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	44377	158,19
378	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37488171	1	3	24/01/2025 14:27	24/01/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	26152	39,43
379	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37492839	1	3	24/01/2025 14:27	24/01/2025 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	218	26184	2033,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
380	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37488177	1	3	24/01/2025 14:27	25/01/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	48587	554,30
381	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37488221	1	3	24/01/2025 14:30	24/01/2025 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	52182	2,81
382	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37488235	1	3	24/01/2025 14:32	24/01/2025 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33593	2,25
383	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02041178	1	3	24/01/2025 14:33	24/01/2025 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	121	19897	102,25
384	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02041178	1	3	24/01/2025 14:33	24/01/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	136	19897	232,33
385	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02041178	1	3	24/01/2025 14:33	24/01/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	272	19897	664,74
386	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37488263	1	3	24/01/2025 14:33	25/01/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	6383	46,87
387	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37488307	1	3	24/01/2025 14:36	25/01/2025 06:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	53	24209	865,73
388	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37488315	1	3	24/01/2025 14:37	25/01/2025 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	18863	160,03
389	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37488319	1	3	24/01/2025 14:37	24/01/2025 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	36282	26,33
390	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37488323	1	3	24/01/2025 14:37	26/01/2025 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	50	38554	2632,49
391	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37488341	1	3	24/01/2025 14:38	25/01/2025 05:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	26117	1620,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
392	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37488351	1	3	24/01/2025 14:39	24/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	139	16648	976,24
393	39	1	2025	16943	PDM01M1	PDM	37487173	1	3	24/01/2025 14:40	24/01/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	13805	4,66
394	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37488371	1	3	24/01/2025 14:40	24/01/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	34903	61,23
395	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02041220	1	3	24/01/2025 14:40	24/01/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	191	26184	295,10
396	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02041220	1	3	24/01/2025 14:40	24/01/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1035	26184	1651,11
397	39	1	2025	13244	ARP01M3	ARP	37488373	1	3	24/01/2025 14:40	25/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	12457	49,14
398	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37488379	1	3	24/01/2025 14:41	24/01/2025 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	23411	72,49
399	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02041208	1	3	24/01/2025 14:42	24/01/2025 14:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	22128	12,06
400	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02041208	1	3	24/01/2025 14:42	24/01/2025 14:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5214	19897	953,00
401	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37488451	1	3	24/01/2025 14:47	24/01/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	20198	181,39
402	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37488469	1	3	24/01/2025 14:48	25/01/2025 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	26152	1118,88
403	39	1	2025	13254	BJD01L6	BJD	37488479	1	3	24/01/2025 14:49	24/01/2025 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	61988	5,97
404	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37488489	1	3	24/01/2025 14:50	25/01/2025 12:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	116	33593	2466,06

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
405	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37491513	1	3	24/01/2025 14:53	24/01/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	17	27150	135,41
406	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	BA02041222	1	3	24/01/2025 14:53	24/01/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1575	26184	854,44
407	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	BA02041222	1	3	24/01/2025 14:53	24/01/2025 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	507	26184	540,94
408	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	BA02041222	1	3	24/01/2025 14:53	24/01/2025 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	143	26184	886,56
409	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37488551	1	3	24/01/2025 14:55	24/01/2025 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	20121	50,80
410	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37485321	1	3	24/01/2025 14:55	25/01/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	27150	128,52
411	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37485321	1	3	24/01/2025 14:55	25/01/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27150	65,26
412	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37485321	1	3	24/01/2025 14:55	25/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	27150	287,16
413	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37485321	1	3	24/01/2025 14:55	25/01/2025 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27150	90,24
414	39	1	2025	16557	IPU01L4	IPU	37488577	1	3	24/01/2025 14:56	24/01/2025 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	176	24008	1162,48
415	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02041250	1	3	24/01/2025 14:56	24/01/2025 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	270	22128	792,75
416	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02041250	1	3	24/01/2025 14:56	24/01/2025 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	97	22128	864,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
417	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02041250	1	3	24/01/2025 14:56	25/01/2025 00:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	458	22128	4299,22
418	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	BA02041142	1	3	24/01/2025 14:57	24/01/2025 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	26117	148,49
419	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37488611	1	3	24/01/2025 14:58	24/01/2025 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	39394	202,61
420	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	BA02041104	1	3	24/01/2025 14:59	24/01/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	996	16843	243,47
421	39	1	2025	13255	BMS01S7	BMS	37486623	1	3	24/01/2025 15:00	24/01/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	295	107539	344,17
422	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37488639	1	3	24/01/2025 15:01	25/01/2025 19:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	14	26152	403,35
423	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37488675	1	3	24/01/2025 15:03	25/01/2025 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	30	20198	612,80
424	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37488693	1	3	24/01/2025 15:05	25/01/2025 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	48587	75,95
425	39	1	2025	13270	CAT01C2	CAT	37488697	1	3	24/01/2025 15:05	24/01/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	52182	17,80
426	39	1	2025	13360	PGB01P1	PGB	37488773	1	3	24/01/2025 15:10	24/01/2025 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	67869	76,31
427	39	1	2025	13365	PCI01C6	PCI	37485733	1	3	24/01/2025 15:16	24/01/2025 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	237	70091	567,02
428	39	1	2025	13387	TNG01S3	TNG	37488843	1	3	24/01/2025 15:17	25/01/2025 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	91	39394	1662,14
429	39	1	2025	16946	CLN01F2	CLN	37488889	1	3	24/01/2025 15:17	25/01/2025 08:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	32327	34,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
430	39	1	2025	13339	MDM01M5	MDM	BA02041140	1	3	24/01/2025 15:18	24/01/2025 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	757	93221	39,32
431	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	37488881	1	3	24/01/2025 15:20	24/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	19548	6,68
432	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37492787	1	3	24/01/2025 15:20	24/01/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	26054	36,52
433	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37488893	1	3	24/01/2025 15:20	24/01/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	77	48587	551,36
434	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37488923	1	3	24/01/2025 15:23	25/01/2025 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	17273	44,75
435	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37488967	1	3	24/01/2025 15:26	25/01/2025 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	52182	33,14
436	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	BA02041268	1	3	24/01/2025 15:26	24/01/2025 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	809	50825	872,60
437	39	1	2025	15504	INH01I6	INH	37488985	1	3	24/01/2025 15:27	24/01/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	140	50825	473,36
438	39	1	2025	13392	UMB01I2	UMB	37489003	1	3	24/01/2025 15:28	26/01/2025 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	11700	463,50
439	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	BA02041302	1	3	24/01/2025 15:29	24/01/2025 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	23721	19,80
440	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	BA02041234	1	3	24/01/2025 15:30	24/01/2025 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	26117	17,67
441	39	1	2025	15855	CND01C4	CND	37488585	1	3	24/01/2025 15:35	25/01/2025 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	34834	1050,68
442	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02041274	1	3	24/01/2025 15:36	24/01/2025 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	22128	104,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
443	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02041274	1	3	24/01/2025 15:36	24/01/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	22128	136,37
444	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02041274	1	3	24/01/2025 15:36	24/01/2025 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	22128	92,79
445	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02041274	1	3	24/01/2025 15:36	24/01/2025 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1231	22128	3849,95
446	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02041274	1	3	24/01/2025 15:36	24/01/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	152	22128	536,14
447	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02041274	1	3	24/01/2025 15:36	24/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	297	22128	1160,61
448	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37489141	1	3	24/01/2025 15:40	24/01/2025 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	1,82
449	39	1	2025	13317	JMA01M8	JMA	37489149	1	3	24/01/2025 15:40	25/01/2025 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	97887	113,69
450	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37489151	1	3	24/01/2025 15:40	25/01/2025 02:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	75	24209	788,77
451	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	37489157	1	3	24/01/2025 15:40	24/01/2025 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	38554	17,62
452	39	1	2025	13276	DMC01C8	DMC	37489167	1	3	24/01/2025 15:41	25/01/2025 06:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	76	60441	1157,67
453	39	1	2025	15504	GCN01N1	GCN	37489207	1	3	24/01/2025 15:43	25/01/2025 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	50825	115,21
454	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37489211	1	3	24/01/2025 15:44	24/01/2025 19:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	127	48587	425,27
455	39	1	2025	13356	PAP01F3	PAP	37489237	1	3	24/01/2025 15:46	25/01/2025 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	52073	38,31
456	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37489243	1	3	24/01/2025 15:47	25/01/2025 03:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	33593	47,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
457	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37489329	1	3	24/01/2025 15:53	25/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	32854	94,75
458	39	1	2025	13317	JMA01M3	JMA	37485597	1	3	24/01/2025 15:58	25/01/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	129	97887	3131,58
459	39	1	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	37489383	1	3	24/01/2025 15:58	25/01/2025 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	42324	198,69
460	39	1	2025	13387	TNG01S4	TNG	37489393	1	3	24/01/2025 15:59	25/01/2025 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	39394	38,85
461	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37489401	1	3	24/01/2025 16:00	24/01/2025 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	20121	25,36
462	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37489417	1	3	24/01/2025 16:02	25/01/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	26152	739,93
463	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37489417	1	3	24/01/2025 16:02	25/01/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26152	111,80
464	39	1	2025	16568	ACP01C3	ACP	37489431	1	3	24/01/2025 16:02	24/01/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	30978	67,68
465	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37489443	1	3	24/01/2025 16:03	24/01/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	32943	29,72
466	39	1	2025	15855	CND01C4	CND	37489471	1	3	24/01/2025 16:07	25/01/2025 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	34834	224,95
467	39	1	2025	13275	CRZ01P2	CRZ	37489477	1	3	24/01/2025 16:07	24/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27150	6,79
468	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37489513	1	3	24/01/2025 16:11	24/01/2025 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	21404	132,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
469	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37489553	1	3	24/01/2025 16:13	24/01/2025 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	49627	221,37
470	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37489571	1	3	24/01/2025 16:15	24/01/2025 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	151	26054	553,04
471	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37489601	1	3	24/01/2025 16:18	24/01/2025 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	77	34903	364,00
472	39	1	2025	15537	MCB01M2	MCB	37489605	1	3	24/01/2025 16:18	25/01/2025 07:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26184	14,79
473	39	1	2025	15844	SQT01F4	SQT	37489617	1	3	24/01/2025 16:19	24/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12701	6,60
474	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02041220	1	3	24/01/2025 16:19	24/01/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	32	26184	58,81
475	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02041220	1	3	24/01/2025 16:19	24/01/2025 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	960	26184	2200,27
476	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02041220	1	3	24/01/2025 16:19	24/01/2025 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	43	26184	142,11
477	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37489645	1	3	24/01/2025 16:22	25/01/2025 08:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28104	32,41
478	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37489649	1	3	24/01/2025 16:23	24/01/2025 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	49627	21,11
479	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37482757	1	3	24/01/2025 16:23	24/01/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	14202	225,16
480	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	37489681	1	3	24/01/2025 16:25	24/01/2025 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	26117	28,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
481	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	BA02041302	1	3	24/01/2025 16:26	25/01/2025 04:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	23721	381,01
482	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37492523	1	3	24/01/2025 16:26	25/01/2025 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	75974	62,51
483	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	BA02041234	1	3	24/01/2025 16:27	24/01/2025 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	26117	72,34
484	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37489705	1	3	24/01/2025 16:27	25/01/2025 03:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	21404	384,42
485	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37489723	1	3	24/01/2025 16:29	25/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	23,17
486	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37489749	1	3	24/01/2025 16:31	25/01/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	32854	57,05
487	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37489757	1	3	24/01/2025 16:32	24/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	18863	35,96
488	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37489807	1	3	24/01/2025 16:35	25/01/2025 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	26054	335,01
489	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02041152	1	3	24/01/2025 16:36	24/01/2025 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	201	36228	63,87
490	39	1	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37489873	1	3	24/01/2025 16:41	25/01/2025 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	25600	26,44
491	39	1	2025	13240	APR01P4	APR	37489923	1	3	24/01/2025 16:43	25/01/2025 01:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13159	8,91
492	39	1	2025	13280	DIF01I5	DIF	37489935	1	3	24/01/2025 16:45	25/01/2025 06:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	238	56440	3167,71
493	39	1	2025	13249	BCR01C2	BCR	37489949	1	3	24/01/2025 16:46	24/01/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	102640	61,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
494	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37489973	1	3	24/01/2025 16:47	25/01/2025 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	24008	91,12
495	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37489981	1	3	24/01/2025 16:49	25/01/2025 06:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	36423	84,06
496	39	1	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	37489987	1	3	24/01/2025 16:49	25/01/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	22,01
497	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37489997	1	3	24/01/2025 16:50	24/01/2025 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	22128	98,03
498	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	BA02041268	1	3	24/01/2025 16:50	24/01/2025 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	799	50825	965,90
499	39	1	2025	13332	MTI01P3	MTI	37490007	1	3	24/01/2025 16:51	25/01/2025 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15821	27,27
500	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37490051	1	3	24/01/2025 16:54	25/01/2025 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30978	16,76
501	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37486503	1	3	24/01/2025 16:56	25/01/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	17027	54,18
502	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37490105	1	3	24/01/2025 17:00	24/01/2025 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21070	4,06
503	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37490119	1	3	24/01/2025 17:01	25/01/2025 20:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57112	27,83
504	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37490135	1	3	24/01/2025 17:03	24/01/2025 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	48587	126,59
505	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37490177	1	3	24/01/2025 17:07	24/01/2025 18:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	20571	28,54
506	39	1	2025	15844	SQT01F4	SQT	37490193	1	3	24/01/2025 17:08	24/01/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	12701	200,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
507	39	1	2025	15844	SQT01F4	SQT	37490193	1	3	24/01/2025 17:08	24/01/2025 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	12701	38,08
508	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37490233	1	3	24/01/2025 17:11	24/01/2025 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	25600	217,26
509	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37490239	1	3	24/01/2025 17:12	25/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	48246	17,64
510	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02041340	1	3	24/01/2025 17:13	24/01/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4091	27150	1500,03
511	39	1	2025	15846	MGY01Y5	MGY	37487657	1	3	24/01/2025 17:13	24/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	230	36410	584,39
512	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	37490289	1	3	24/01/2025 17:15	24/01/2025 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	32577	4,08
513	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37491095	1	3	24/01/2025 17:18	25/01/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	184	15402	3932,13
514	39	1	2025	15852	MBC01P2	MBC	37490347	1	3	24/01/2025 17:18	24/01/2025 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22271	1,47
515	39	1	2025	13257	CMM01C2	CMM	37490407	1	3	24/01/2025 17:22	25/01/2025 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	30779	539,00
516	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37490419	1	3	24/01/2025 17:22	25/01/2025 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	30978	134,96
517	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37490431	1	3	24/01/2025 17:23	24/01/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	132	33593	639,87
518	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37490445	1	3	24/01/2025 17:25	24/01/2025 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27591	6,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
519	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37490517	1	3	24/01/2025 17:31	25/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	23411	213,63
520	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	BA02041346	1	3	24/01/2025 17:32	24/01/2025 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	202	6383	527,39
521	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	BA02041346	1	3	24/01/2025 17:32	24/01/2025 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	219	6383	1410,73
522	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	37490529	1	3	24/01/2025 17:32	24/01/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20287	6,11
523	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37490543	1	3	24/01/2025 17:34	25/01/2025 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	39394	22,54
524	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37490579	1	3	24/01/2025 17:37	24/01/2025 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	135	26184	785,44
525	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	37490593	1	3	24/01/2025 17:38	25/01/2025 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	40491	52,64
526	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	37490609	1	3	24/01/2025 17:39	25/01/2025 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20198	16,78
527	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37490613	1	3	24/01/2025 17:39	24/01/2025 22:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	66	50825	334,09
528	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37488893	1	3	24/01/2025 17:39	24/01/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	76	48587	367,88
529	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37490653	1	3	24/01/2025 17:43	24/01/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	382	39394	2197,99
530	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37488581	1	3	24/01/2025 17:44	25/01/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	16,66
531	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37490679	1	3	24/01/2025 17:47	25/01/2025 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45168	17,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
532	39	1	2025	13282	DMU01M7	DMU	37492501	1	3	24/01/2025 17:48	25/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	181	58130	3232,06
533	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	BA02041268	1	3	24/01/2025 17:52	24/01/2025 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	50825	1,85
534	39	1	2025	16947	ITR01I3	ITR	37490789	1	3	24/01/2025 17:56	26/01/2025 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	32,42
535	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37490795	1	3	24/01/2025 17:57	24/01/2025 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	145	30779	281,38
536	39	1	2025	13238	AMT01P3	AMT	37490807	1	3	24/01/2025 17:57	25/01/2025 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	21404	32,14
537	39	1	2025	13387	TNG01S3	TNG	37490815	1	3	24/01/2025 17:58	25/01/2025 05:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	39394	11,80
538	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37490883	1	3	24/01/2025 18:04	25/01/2025 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	28104	111,23
539	39	1	2025	13332	MTI01P4	MTI	37478547	1	3	24/01/2025 18:04	25/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	15821	89,00
540	39	1	2025	13330	MSP01P1	MSP	37488455	1	3	24/01/2025 18:08	24/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	124	32943	335,18
541	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37490937	1	3	24/01/2025 18:09	24/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	52182	65,12
542	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	BA02041098	1	3	24/01/2025 18:13	24/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2383	24008	309,13
543	39	1	2025	13263	CCA01C9	CCA	37490985	1	3	24/01/2025 18:13	25/01/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	68864	439,42
544	39	1	2025	13270	CAT01C2	CAT	37488697	1	3	24/01/2025 18:15	24/01/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	52182	47,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
545	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	37491007	1	3	24/01/2025 18:15	25/01/2025 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20198	92,38
546	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	BA02041382	1	3	24/01/2025 18:15	24/01/2025 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	283	15514	70,12
547	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	BA02041382	1	3	24/01/2025 18:15	24/01/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1162	15514	718,18
548	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	BA02041382	1	3	24/01/2025 18:15	24/01/2025 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	504	15514	1529,50
549	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37491081	1	3	24/01/2025 18:20	25/01/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	29799	385,86
550	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37491089	1	3	24/01/2025 18:20	24/01/2025 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	17273	55,79
551	39	1	2025	13360	PGB01P3	PGB	37491115	1	3	24/01/2025 18:24	25/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	67869	334,57
552	39	1	2025	16558	JND01L6	JND	37491119	1	3	24/01/2025 18:24	25/01/2025 03:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	84	57112	764,12
553	39	1	2025	13242	ART01N3	ART	BA02041386	1	3	24/01/2025 18:27	24/01/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5063	38554	333,31
554	39	1	2025	13242	ART01N1	ART	BA02041386	1	3	24/01/2025 18:27	24/01/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1720	38554	113,23
555	39	1	2025	13389	TME01P1	TME	37491225	1	3	24/01/2025 18:33	24/01/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	12513	17,16
556	39	1	2025	13249	BCR01C8	BCR	37491229	1	3	24/01/2025 18:34	24/01/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	53	102640	204,62
557	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02041396	1	3	24/01/2025 18:36	24/01/2025 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	490	30779	210,70
558	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02041396	1	3	24/01/2025 18:36	24/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	168	30779	193,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
559	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02041396	1	3	24/01/2025 18:36	24/01/2025 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	30779	87,69
560	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02041396	1	3	24/01/2025 18:36	24/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	238	30779	1045,08
561	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02041396	1	3	24/01/2025 18:36	24/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	470	30779	2063,82
562	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37483355	1	3	24/01/2025 18:36	24/01/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	51183	136,02
563	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37483355	1	3	24/01/2025 18:36	24/01/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	51183	113,88
564	39	1	2025	13291	ICH01I4	ICH	37491299	1	3	24/01/2025 18:38	25/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27895	48,22
565	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37491363	1	3	24/01/2025 18:43	25/01/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	20571	219,67
566	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37491425	1	3	24/01/2025 18:50	26/01/2025 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	38,08
567	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37487191	1	3	24/01/2025 18:56	24/01/2025 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	24209	102,18
568	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37492011	1	3	24/01/2025 18:57	25/01/2025 01:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	301	16648	2087,10
569	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37491533	1	3	24/01/2025 18:59	24/01/2025 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	49627	3,34
570	39	1	2025	13387	TNG01S6	TNG	BA02041532	1	3	24/01/2025 19:00	24/01/2025 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	120	39394	250,70
571	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37491577	1	3	24/01/2025 19:02	25/01/2025 09:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	50825	42,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
572	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	37491587	1	3	24/01/2025 19:04	25/01/2025 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	32327	79,98
573	39	1	2025	16558	JND01L1	JND	37491649	1	3	24/01/2025 19:10	25/01/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57112	16,53
574	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37491659	1	3	24/01/2025 19:12	25/01/2025 05:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26184	10,23
575	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02041476	1	3	24/01/2025 19:21	24/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3871	20121	202,15
576	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02041476	1	3	24/01/2025 19:21	24/01/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	853	20121	55,45
577	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02041476	1	3	24/01/2025 19:21	24/01/2025 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20121	0,67
578	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02041476	1	3	24/01/2025 19:21	24/01/2025 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	20121	8,37
579	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02041476	1	3	24/01/2025 19:21	25/01/2025 02:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	119	20121	858,45
580	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02041476	1	3	24/01/2025 19:21	25/01/2025 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	288	20121	2206,88
581	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02041476	1	3	24/01/2025 19:21	25/01/2025 05:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	175	20121	1726,96
582	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02041476	1	3	24/01/2025 19:21	25/01/2025 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	20121	803,07
583	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02041476	1	3	24/01/2025 19:21	25/01/2025 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	20121	805,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
584	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37491765	1	3	24/01/2025 19:25	25/01/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	26054	40,72
585	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37491771	1	3	24/01/2025 19:25	25/01/2025 08:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	257	50825	3343,86
586	39	1	2025	13374	RSU01N6	RSU	37491797	1	3	24/01/2025 19:29	24/01/2025 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	34903	25,64
587	39	1	2025	15504	GCN01N1	GCN	37491799	1	3	24/01/2025 19:29	25/01/2025 02:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	130	50825	889,20
588	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37491809	1	3	24/01/2025 19:30	24/01/2025 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	19548	41,58
589	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37491857	1	3	24/01/2025 19:35	25/01/2025 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	40	51183	192,68
590	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37484575	1	3	24/01/2025 19:35	25/01/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	32943	69,33
591	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37491903	1	3	24/01/2025 19:39	25/01/2025 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	18496	30,36
592	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37489151	1	3	24/01/2025 19:43	25/01/2025 02:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	205	24209	1327,15
593	39	1	2025	13356	PAP01F3	PAP	37491981	1	3	24/01/2025 19:47	25/01/2025 08:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	52073	36,97
594	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37491999	1	3	24/01/2025 19:51	25/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	26184	109,21
595	39	1	2025	13367	PSK01F1	PSK	37493633	1	3	24/01/2025 19:57	25/01/2025 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	65742	13,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
596	39	1	2025	13255	BMS01S9	BMS	37492067	1	3	24/01/2025 20:01	25/01/2025 03:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	107539	237,96
597	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	37492089	1	3	24/01/2025 20:03	25/01/2025 17:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	27526	21,86
598	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37492273	1	3	24/01/2025 20:32	25/01/2025 01:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	22128	27,17
599	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02041250	1	3	24/01/2025 20:36	25/01/2025 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	137	22128	1912,56
600	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02041250	1	3	24/01/2025 20:36	25/01/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	79	22128	1126,94
601	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02041250	1	3	24/01/2025 20:36	25/01/2025 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	22128	766,03
602	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02041250	1	3	24/01/2025 20:36	25/01/2025 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	22128	55,37
603	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37492309	1	3	24/01/2025 20:38	25/01/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	27150	335,14
604	39	1	2025	13256	BRJ01S2	BRJ	37492323	1	3	24/01/2025 20:41	25/01/2025 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	42324	69,60
605	39	1	2025	16568	ACP01C1	ACP	37490625	1	3	24/01/2025 20:45	25/01/2025 12:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	30978	127,84
606	39	1	2025	15854	JAB01F1	JAB	37483891	1	3	24/01/2025 20:47	25/01/2025 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	41172	21,54
607	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	37492369	1	3	24/01/2025 20:49	25/01/2025 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12795	28,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
608	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	BA02041382	1	3	24/01/2025 20:51	24/01/2025 21:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1162	15514	304,06
609	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37489955	1	3	24/01/2025 21:06	25/01/2025 12:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	11306	269,81
610	39	1	2025	13387	TNG01S6	TNG	BA02041532	1	3	24/01/2025 21:10	24/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	120	39394	59,40
611	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37492541	1	3	24/01/2025 21:19	25/01/2025 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	52182	37,25
612	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37492543	1	3	24/01/2025 21:19	25/01/2025 01:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	27150	22,42
613	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37492543	1	3	24/01/2025 21:19	25/01/2025 04:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	412	27150	2845,43
614	39	1	2025	15850	SNP01N6	SNP	37488869	1	3	24/01/2025 21:20	25/01/2025 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	53	26952	164,30
615	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02041540	1	3	24/01/2025 21:25	25/01/2025 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	20571	130,01
616	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37492587	1	3	24/01/2025 21:28	25/01/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	48587	62,12
617	39	1	2025	16558	JND01L6	JND	37492633	1	3	24/01/2025 21:39	25/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57112	17,85
618	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	BA02041534	1	3	24/01/2025 21:55	24/01/2025 21:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1793	26184	120,53
619	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37489705	1	3	24/01/2025 22:04	25/01/2025 03:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	47	21404	237,52
620	39	1	2025	13317	JMA01M7	JMA	37492739	1	3	24/01/2025 22:11	25/01/2025 04:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	492	97887	3251,57
621	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37492775	1	3	24/01/2025 22:21	25/01/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27691	42,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
622	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37492011	1	3	24/01/2025 22:25	25/01/2025 01:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	553	16648	1922,75
623	39	1	2025	15853	AQZ01I5	AQZ	37492809	1	3	24/01/2025 22:34	25/01/2025 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	36423	116,37
624	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37486959	1	3	24/01/2025 22:37	25/01/2025 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	30978	3,07
625	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37486959	1	3	24/01/2025 22:37	25/01/2025 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30978	1,53
626	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37492841	1	3	24/01/2025 22:40	25/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	27591	74,92
627	39	1	2025	15858	ESB01S6	ESB	37492845	1	3	24/01/2025 22:42	25/01/2025 02:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	84	20841	322,68
628	39	1	2025	15858	ESB01S6	ESB	37492845	1	3	24/01/2025 22:42	25/01/2025 03:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	20841	390,44
629	39	1	2025	13282	DID01F8	DID	37492853	1	3	24/01/2025 22:43	25/01/2025 02:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	77	58130	311,10
630	39	1	2025	13332	MTI01P3	MTI	37492865	1	3	24/01/2025 22:48	25/01/2025 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	15821	42,64
631	39	1	2025	13339	MDM01M8	MDM	37492869	1	3	24/01/2025 22:48	25/01/2025 02:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	93221	11,64
632	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37492925	1	3	24/01/2025 23:04	25/01/2025 08:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	21	18863	192,40
633	39	1	2025	16945	CSL01C8	CSL	37492957	1	3	24/01/2025 23:15	26/01/2025 16:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	55	32854	2272,52
634	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	DT37493071	1	3	24/01/2025 23:26	25/01/2025 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	229	30779	2417,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
635	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	DT37493071	1	3	24/01/2025 23:26	25/01/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	30779	55,37
636	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	DT37493071	1	3	24/01/2025 23:26	25/01/2025 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	30779	45,27
637	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	37493073	1	3	24/01/2025 23:47	25/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	16648	29,44
638	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37493093	1	3	24/01/2025 23:53	25/01/2025 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30779	10,22
639	39	1	2025	15855	CND01C3	CND	37493119	1	3	25/01/2025 00:09	25/01/2025 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	82	34834	808,66
640	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02041626	1	3	25/01/2025 00:25	25/01/2025 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	295	21272	33,43
641	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02041626	1	3	25/01/2025 00:25	25/01/2025 00:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1134	21272	219,87
642	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02041626	1	3	25/01/2025 00:25	25/01/2025 00:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	234	21272	72,54
643	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02041626	1	3	25/01/2025 00:41	25/01/2025 02:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	410	21272	654,86
644	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02041626	1	3	25/01/2025 00:41	25/01/2025 03:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	343	21272	819,67
645	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02041626	1	3	25/01/2025 00:41	25/01/2025 04:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	152	21272	548,26
646	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02041626	1	3	25/01/2025 00:41	25/01/2025 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	115	21272	1693,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
647	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37486399	1	3	25/01/2025 00:51	25/01/2025 02:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	37	48587	66,91
648	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37492543	1	3	25/01/2025 01:04	25/01/2025 04:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	27150	38,04
649	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37493191	1	3	25/01/2025 01:06	25/01/2025 08:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	50825	22,02
650	39	1	2025	13363	PCM01M8	PCM	37493211	1	3	25/01/2025 01:18	25/01/2025 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11306	22,64
651	39	1	2025	15853	AQZ01I5	AQZ	37493223	1	3	25/01/2025 01:28	25/01/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	36423	70,58
652	39	1	2025	13276	DMC01C8	DMC	37489167	1	3	25/01/2025 02:06	25/01/2025 06:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	60441	9,63
653	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37493263	1	3	25/01/2025 02:15	25/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	30978	294,53
654	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02042360	1	3	25/01/2025 02:17	26/01/2025 04:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	20571	207,00
655	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37493269	1	3	25/01/2025 02:22	25/01/2025 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	19897	6,69
656	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02041622	1	3	25/01/2025 02:23	25/01/2025 03:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	22710	45,64
657	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02041622	1	3	25/01/2025 02:23	25/01/2025 03:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	386	22710	555,20
658	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02041622	1	3	25/01/2025 02:23	25/01/2025 04:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	188	22710	320,44
659	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02041622	1	3	25/01/2025 02:23	25/01/2025 04:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	307	22710	572,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
660	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37491659	1	3	25/01/2025 02:25	25/01/2025 05:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	26184	18,08
661	39	1	2025	16944	ACA01C4	ACA	37493299	1	3	25/01/2025 03:10	25/01/2025 03:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1345	24209	746,10
662	39	1	2025	16944	ACA01C4	ACA	37493299	1	3	25/01/2025 03:10	25/01/2025 07:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	965	24209	4047,10
663	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37495439	1	3	25/01/2025 03:14	25/01/2025 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	781	15514	7581,12
664	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37495439	1	3	25/01/2025 03:14	25/01/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	243	15514	2419,61
665	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37493311	1	3	25/01/2025 03:17	26/01/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	64758	289,14
666	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37493311	1	3	25/01/2025 03:17	26/01/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	64758	109,02
667	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02041476	1	3	25/01/2025 03:25	25/01/2025 05:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	169	20121	303,12
668	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02041476	1	3	25/01/2025 03:25	25/01/2025 07:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	119	20121	540,19
669	39	1	2025	16944	ACA01C4	ACA	37493299	1	3	25/01/2025 03:43	25/01/2025 07:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	207	24209	753,31
670	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37493361	1	3	25/01/2025 04:12	25/01/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	21129	62,56
671	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	BA02041666	1	3	25/01/2025 05:00	25/01/2025 07:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	229	29799	594,00
672	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	BA02041666	1	3	25/01/2025 05:00	25/01/2025 08:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	100	29799	325,44
673	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	BA02041666	1	3	25/01/2025 05:00	25/01/2025 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	98	29799	598,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
674	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	BA02041668	1	3	25/01/2025 05:08	25/01/2025 07:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2630	22271	5046,68
675	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02041476	1	3	25/01/2025 05:09	25/01/2025 07:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	20121	227,48
676	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37493403	1	3	25/01/2025 05:11	25/01/2025 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	19897	61,48
677	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37493419	1	3	25/01/2025 05:22	25/01/2025 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	47	41172	160,18
678	39	1	2025	13240	APR01P3	APR	37493425	1	3	25/01/2025 05:22	25/01/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	13159	269,25
679	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37493443	1	3	25/01/2025 05:33	25/01/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	21404	7,21
680	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	37493447	1	3	25/01/2025 05:37	25/01/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	15635	377,25
681	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37493449	1	3	25/01/2025 05:37	26/01/2025 04:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	15402	90,69
682	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37493455	1	3	25/01/2025 05:41	25/01/2025 06:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	36423	2,57
683	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37493481	1	3	25/01/2025 05:53	26/01/2025 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	18,24
684	39	1	2025	16568	ACP01C3	ACP	37493497	1	3	25/01/2025 06:01	25/01/2025 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	26	30978	117,46
685	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37493507	1	3	25/01/2025 06:04	25/01/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	23	23612	134,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
686	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37489027	1	3	25/01/2025 06:06	25/01/2025 07:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	49627	15,66
687	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37493525	1	3	25/01/2025 06:10	25/01/2025 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	26184	17,15
688	39	1	2025	16563	GBA01L4	GBA	37493547	1	3	25/01/2025 06:14	25/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	8669	56,26
689	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37493553	1	3	25/01/2025 06:16	25/01/2025 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	97	26184	468,97
690	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37493553	1	3	25/01/2025 06:16	25/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	24	26184	125,47
691	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37493553	1	3	25/01/2025 06:16	25/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	27	26184	145,73
692	39	1	2025	15848	JCS01P3	JCS	37493565	1	3	25/01/2025 06:17	25/01/2025 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	246	15635	2766,27
693	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37493575	1	3	25/01/2025 06:20	25/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	26184	75,72
694	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37493581	1	3	25/01/2025 06:21	25/01/2025 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	293	27150	807,87
695	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37493581	1	3	25/01/2025 06:21	25/01/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	119	27150	811,88
696	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37493599	1	3	25/01/2025 06:27	25/01/2025 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	26152	103,86
697	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	37493601	1	3	25/01/2025 06:27	25/01/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	21	12795	277,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
698	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	37493601	1	3	25/01/2025 06:27	25/01/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	23	12795	346,33
699	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	37493601	1	3	25/01/2025 06:27	25/01/2025 22:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	18	12795	287,95
700	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	37493601	1	3	25/01/2025 06:27	25/01/2025 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	40	12795	693,66
701	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	37493621	1	3	25/01/2025 06:30	25/01/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	22710	15,55
702	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37493641	1	3	25/01/2025 06:34	26/01/2025 14:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27691	95,35
703	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37493651	1	3	25/01/2025 06:36	25/01/2025 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	36228	526,73
704	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37493687	1	3	25/01/2025 06:44	26/01/2025 07:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	64758	25,20
705	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37493719	1	3	25/01/2025 06:49	25/01/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	40	36423	360,37
706	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37493729	1	3	25/01/2025 06:51	25/01/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	170	28104	1766,02
707	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	37493745	1	3	25/01/2025 06:54	25/01/2025 13:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	22710	204,00
708	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37493781	1	3	25/01/2025 06:58	25/01/2025 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	36423	19,42
709	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37493781	1	3	25/01/2025 06:58	25/01/2025 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	36423	144,92

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
710	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37493785	1	3	25/01/2025 07:00	25/01/2025 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	30779	209,54
711	39	1	2025	13256	PTR01I1	PTR	37493815	1	3	25/01/2025 07:05	25/01/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	42324	185,29
712	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37493831	1	3	25/01/2025 07:07	25/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	20571	14,44
713	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37493843	1	3	25/01/2025 07:07	25/01/2025 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21129	37,17
714	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37499653	1	3	25/01/2025 07:08	25/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	22128	227,13
715	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37493863	1	3	25/01/2025 07:10	25/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17027	8,08
716	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37493863	1	3	25/01/2025 07:10	25/01/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	17027	125,35
717	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37493885	1	3	25/01/2025 07:13	25/01/2025 11:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	51183	64,57
718	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37493889	1	3	25/01/2025 07:13	25/01/2025 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	33593	18,36
719	39	1	2025	13260	CRC01C2	CRC	37493897	1	3	25/01/2025 07:15	25/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	16843	470,20
720	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37493909	1	3	25/01/2025 07:17	25/01/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	19897	171,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
721	39	1	2025	16945	CSL01C2	CSL	37493919	1	3	25/01/2025 07:19	25/01/2025 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	32854	138,96
722	39	1	2025	13263	CCA01C9	CCA	37493929	1	3	25/01/2025 07:21	26/01/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	68864	55,59
723	39	1	2025	16944	ACA01C4	ACA	37493299	1	3	25/01/2025 07:21	25/01/2025 08:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	682	24209	457,51
724	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37493937	1	3	25/01/2025 07:22	25/01/2025 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	27150	800,71
725	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37493937	1	3	25/01/2025 07:22	25/01/2025 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	61	27150	628,93
726	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37493947	1	3	25/01/2025 07:24	26/01/2025 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	22128	73,03
727	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37494231	1	3	25/01/2025 07:26	25/01/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	45168	19,13
728	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37493967	1	3	25/01/2025 07:27	27/01/2025 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	62,10
729	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37493973	1	3	25/01/2025 07:28	25/01/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	48587	65,32
730	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37493973	1	3	25/01/2025 07:28	25/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	48587	14,09
731	39	1	2025	16568	ACP01C5	ACP	37493975	1	3	25/01/2025 07:28	25/01/2025 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	30978	11,84
732	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37490765	1	3	25/01/2025 07:29	25/01/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	33593	84,94
733	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37490765	1	3	25/01/2025 07:29	25/01/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33593	11,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
734	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37490765	1	3	25/01/2025 07:29	25/01/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	33593	120,48
735	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37490765	1	3	25/01/2025 07:29	25/01/2025 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	33593	494,62
736	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37493997	1	3	25/01/2025 07:30	25/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	86	64758	644,71
737	39	1	2025	16561	SBC01L4	SBC	37494011	1	3	25/01/2025 07:32	25/01/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	30179	21,52
738	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37494027	1	3	25/01/2025 07:35	25/01/2025 16:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32943	8,74
739	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37494035	1	3	25/01/2025 07:35	25/01/2025 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	8,44
740	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37494063	1	3	25/01/2025 07:39	26/01/2025 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	26152	434,51
741	39	1	2025	13256	BRJ01S3	BRJ	37494079	1	3	25/01/2025 07:41	25/01/2025 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	52	42324	408,63
742	39	1	2025	16943	PDM01M1	PDM	37494111	1	3	25/01/2025 07:44	25/01/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13805	15,77
743	39	1	2025	16561	SBC01L3	SBC	37494117	1	3	25/01/2025 07:44	25/01/2025 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	30179	39,59
744	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37494123	1	3	25/01/2025 07:45	25/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12701	8,03
745	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37494129	1	3	25/01/2025 07:45	25/01/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	21129	20,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
746	39	1	2025	16944	ACA01C4	ACA	37494181	1	3	25/01/2025 07:50	25/01/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	124	24209	342,14
747	39	1	2025	13263	CCA01C9	CCA	37494213	1	3	25/01/2025 07:51	27/01/2025 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	68864	295,25
748	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37493839	1	3	25/01/2025 07:58	25/01/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	189	17027	826,35
749	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37493781	1	3	25/01/2025 08:00	25/01/2025 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	36423	206,57
750	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37494279	1	3	25/01/2025 08:02	26/01/2025 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	49627	391,22
751	39	1	2025	15854	JAB01F1	JAB	37494363	1	3	25/01/2025 08:13	25/01/2025 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	41172	31,18
752	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37494375	1	3	25/01/2025 08:14	26/01/2025 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	64758	552,78
753	39	1	2025	13392	UMB01I3	UMB	37494383	1	3	25/01/2025 08:15	26/01/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	11700	27,01
754	39	1	2025	13273	CRT01M9	CRT	37494389	1	3	25/01/2025 08:17	25/01/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	7,46
755	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37494379	1	3	25/01/2025 08:17	25/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	33593	311,10
756	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37494417	1	3	25/01/2025 08:19	25/01/2025 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	13,55
757	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37494517	1	3	25/01/2025 08:30	27/01/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11700	40,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
758	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37498655	1	3	25/01/2025 08:31	25/01/2025 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	71	15402	747,02
759	39	1	2025	16946	HRZ01L7	HRZ	37494569	1	3	25/01/2025 08:35	25/01/2025 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32327	9,66
760	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37495353	1	3	25/01/2025 08:38	25/01/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26054	7,21
761	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37494621	1	3	25/01/2025 08:40	25/01/2025 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	32943	160,02
762	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	37494627	1	3	25/01/2025 08:41	25/01/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	11,15
763	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37494629	1	3	25/01/2025 08:41	25/01/2025 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	52182	3,33
764	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	37497961	1	3	25/01/2025 08:42	25/01/2025 21:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	36423	199,30
765	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37495535	1	3	25/01/2025 08:44	25/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48587	3,03
766	39	1	2025	13280	DIF01I2	DIF	37494661	1	3	25/01/2025 08:44	25/01/2025 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	56440	8,65
767	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37494665	1	3	25/01/2025 08:44	25/01/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	26184	117,78
768	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37494671	1	3	25/01/2025 08:45	25/01/2025 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	22128	27,94
769	39	1	2025	13280	DIF01I1	DIF	37494689	1	3	25/01/2025 08:46	25/01/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	84	56440	497,07
770	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37494715	1	3	25/01/2025 08:49	26/01/2025 06:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	21,30
771	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	37494737	1	3	25/01/2025 08:52	25/01/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	13,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
772	39	1	2025	16943	PDM01M1	PDM	37494783	1	3	25/01/2025 08:57	25/01/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	13805	257,48
773	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37494785	1	3	25/01/2025 08:57	26/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	32854	118,17
774	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37494789	1	3	25/01/2025 08:57	25/01/2025 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	50825	22,96
775	39	1	2025	13263	CCA01C9	CCA	37494833	1	3	25/01/2025 09:02	26/01/2025 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	68864	500,11
776	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37494889	1	3	25/01/2025 09:06	26/01/2025 05:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	42324	617,33
777	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37494889	1	3	25/01/2025 09:06	26/01/2025 05:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	42324	207,17
778	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37493581	1	3	25/01/2025 09:07	25/01/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	27150	32,52
779	39	1	2025	15858	ESB01S6	ESB	37494903	1	3	25/01/2025 09:08	25/01/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	62	20841	112,13
780	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02041762	1	3	25/01/2025 09:10	25/01/2025 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	538	36228	54,70
781	39	1	2025	13248	BBL01M3	BBL	37492855	1	3	25/01/2025 09:12	26/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	40491	194,64
782	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37495995	1	3	25/01/2025 09:18	25/01/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	52182	198,01
783	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37495439	1	3	25/01/2025 09:19	25/01/2025 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	513	15514	236,26
784	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37495439	1	3	25/01/2025 09:19	25/01/2025 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	74	15514	268,54
785	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37495439	1	3	25/01/2025 09:19	25/01/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	55	15514	213,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
786	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	37493745	1	3	25/01/2025 09:19	25/01/2025 13:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	22710	33,97
787	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37495039	1	3	25/01/2025 09:19	25/01/2025 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	29799	58,64
788	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37487317	1	3	25/01/2025 09:20	25/01/2025 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	28104	11,56
789	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37495117	1	3	25/01/2025 09:25	25/01/2025 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	13	64758	40,32
790	39	1	2025	13392	UMB01I2	UMB	BA02041754	1	3	25/01/2025 09:26	25/01/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	11700	55,46
791	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37495191	1	3	25/01/2025 09:31	27/01/2025 08:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	27691	234,52
792	39	1	2025	13332	MTI01P2	MTI	BA02041752	1	3	25/01/2025 09:33	25/01/2025 13:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	15821	102,47
793	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37495221	1	3	25/01/2025 09:34	25/01/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	27591	203,64
794	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37491549	1	3	25/01/2025 09:35	25/01/2025 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26054	3,13
795	39	1	2025	15502	TAA01Y1	TAA	37495279	1	3	25/01/2025 09:38	25/01/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	29875	5,38
796	39	1	2025	15502	TAA01Y1	TAA	37495279	1	3	25/01/2025 09:38	25/01/2025 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	29875	8,82
797	39	1	2025	13387	TNG01S5	TNG	37495305	1	3	25/01/2025 09:40	25/01/2025 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	39394	7,06
798	39	1	2025	13389	TME01P2	TME	37495309	1	3	25/01/2025 09:40	25/01/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12513	3,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
799	39	1	2025	13248	BBL01M7	BBL	37495311	1	3	25/01/2025 09:41	25/01/2025 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	40491	0,25
800	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37495335	1	3	25/01/2025 09:42	25/01/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	36282	12,52
801	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37495361	1	3	25/01/2025 09:45	25/01/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	18863	62,34
802	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37495387	1	3	25/01/2025 09:46	25/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25600	23,77
803	39	1	2025	16558	JND01L3	JND	37495427	1	3	25/01/2025 09:52	25/01/2025 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	57112	9,48
804	39	1	2025	13288	ICP01N2	ICP	37494771	1	3	25/01/2025 09:52	26/01/2025 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	14202	110,46
805	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37495445	1	3	25/01/2025 09:53	25/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17950	9,12
806	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37495445	1	3	25/01/2025 09:53	25/01/2025 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	17950	327,00
807	39	1	2025	13394	UMR01M1	UMR	37495455	1	3	25/01/2025 09:54	25/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	19548	2,28
808	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37495457	1	3	25/01/2025 09:54	26/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	21184	681,96
809	39	1	2025	13280	DIF01I5	DIF	37495469	1	3	25/01/2025 09:56	25/01/2025 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	56440	137,99
810	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37495457	1	3	25/01/2025 09:57	26/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	206	21184	5192,80
811	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	37495553	1	3	25/01/2025 10:03	26/01/2025 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	40491	476,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
812	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37495581	1	3	25/01/2025 10:05	25/01/2025 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	632	39394	1506,27
813	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37495585	1	3	25/01/2025 10:05	26/01/2025 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	36423	53,46
814	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37495627	1	3	25/01/2025 10:09	26/01/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	28,25
815	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37495633	1	3	25/01/2025 10:09	25/01/2025 13:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	50825	11,14
816	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37496629	1	3	25/01/2025 10:09	25/01/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	26184	9,65
817	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37498549	1	3	25/01/2025 10:10	26/01/2025 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	8	51183	230,93
818	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37497561	1	3	25/01/2025 10:19	26/01/2025 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	85	20198	2506,30
819	39	1	2025	16561	SBC01L3	SBC	37495767	1	3	25/01/2025 10:22	26/01/2025 06:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	30179	181,00
820	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	BA02041750	1	3	25/01/2025 10:24	25/01/2025 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	420	42324	1439,43
821	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37495795	1	3	25/01/2025 10:25	25/01/2025 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	5,02
822	39	1	2025	13332	MTI01P2	MTI	BA02041752	1	3	25/01/2025 10:28	25/01/2025 13:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	15821	5,21
823	39	1	2025	16567	MRG01C2	MRG	37495827	1	3	25/01/2025 10:30	25/01/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	51183	16,51
824	39	1	2025	13280	DIF01I4	DIF	37495847	1	3	25/01/2025 10:30	25/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	56440	12,40
825	39	1	2025	13282	DID01F1	DID	37495601	1	3	25/01/2025 10:32	25/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	58130	18,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
826	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37495855	1	3	25/01/2025 10:32	25/01/2025 23:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	52182	131,48
827	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37495863	1	3	25/01/2025 10:34	26/01/2025 02:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	68864	48,31
828	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37495883	1	3	25/01/2025 10:36	26/01/2025 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26152	30,28
829	39	1	2025	15501	PBU01P3	PBU	37495887	1	3	25/01/2025 10:36	25/01/2025 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	23475	33,46
830	39	1	2025	13256	PTR01I5	PTR	BA02041814	1	3	25/01/2025 10:37	25/01/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	42324	5,77
831	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37495891	1	3	25/01/2025 10:37	26/01/2025 18:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	32,04
832	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37495911	1	3	25/01/2025 10:39	27/01/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	33	26117	1728,03
833	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37495911	1	3	25/01/2025 10:39	27/01/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	26117	105,24
834	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	37495937	1	3	25/01/2025 10:42	26/01/2025 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	31,80
835	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37495939	1	3	25/01/2025 10:42	25/01/2025 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	15514	8,89
836	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37495947	1	3	25/01/2025 10:44	25/01/2025 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15402	16,99
837	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	BA02041840	1	3	25/01/2025 10:46	25/01/2025 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4464	45168	8675,04
838	39	1	2025	13252	BBR01I2	BBR	37495981	1	3	25/01/2025 10:46	26/01/2025 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	23,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
839	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	BA02041840	1	3	25/01/2025 10:50	25/01/2025 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1689	45168	3171,57
840	39	1	2025	13369	QXD01P5	QXD	BA02041840	1	3	25/01/2025 10:50	25/01/2025 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	316	45168	1093,27
841	39	1	2025	13369	QXD01P5	QXD	BA02041840	1	3	25/01/2025 10:50	25/01/2025 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	542	45168	2766,76
842	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37496083	1	3	25/01/2025 10:55	25/01/2025 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	52182	10,22
843	39	1	2025	13256	PTR01I5	PTR	37502063	1	3	25/01/2025 10:56	26/01/2025 17:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	42324	184,94
844	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37496103	1	3	25/01/2025 10:57	25/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	137	48246	601,89
845	39	1	2025	15844	SQT01F4	SQT	37496117	1	3	25/01/2025 10:57	25/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	12701	64,26
846	39	1	2025	13340	MTB01S2	MTB	37496125	1	3	25/01/2025 10:58	25/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17950	1,20
847	39	1	2025	16558	JND01L1	JND	37496141	1	3	25/01/2025 10:58	26/01/2025 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	57112	261,36
848	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37496175	1	3	25/01/2025 11:01	26/01/2025 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	20198	98,30
849	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	BA02041846	1	3	25/01/2025 11:04	25/01/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	674	48246	238,15
850	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	BA02041846	1	3	25/01/2025 11:04	25/01/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	48246	93,73
851	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	BA02041846	1	3	25/01/2025 11:04	25/01/2025 22:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	176	48246	1963,82
852	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37496229	1	3	25/01/2025 11:05	25/01/2025 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	52182	8,36

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
853	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37496241	1	3	25/01/2025 11:05	25/01/2025 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	23721	212,99
854	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37493117	1	3	25/01/2025 11:05	25/01/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	144	26117	1079,64
855	39	1	2025	13256	PTR01I5	PTR	37491755	1	3	25/01/2025 11:07	26/01/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	42324	13,89
856	39	1	2025	15501	PBU01P4	PBU	37496287	1	3	25/01/2025 11:09	25/01/2025 13:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23475	8,99
857	39	1	2025	15858	ESB01S2	ESB	37496323	1	3	25/01/2025 11:12	26/01/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	20841	122,15
858	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37496387	1	3	25/01/2025 11:19	25/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	24008	95,39
859	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37495795	1	3	25/01/2025 11:20	25/01/2025 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	4,12
860	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37496427	1	3	25/01/2025 11:22	25/01/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27895	3,46
861	39	1	2025	15854	JAB01F7	JAB	37496493	1	3	25/01/2025 11:28	25/01/2025 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	2,97
862	39	1	2025	16948	PCU01L2	PCU	37496539	1	3	25/01/2025 11:32	26/01/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17738	23,09
863	39	1	2025	13248	BBL01M7	BBL	37496571	1	3	25/01/2025 11:37	26/01/2025 02:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40491	15,20
864	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37496579	1	3	25/01/2025 11:38	26/01/2025 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	32854	293,69
865	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37496657	1	3	25/01/2025 11:46	25/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	24008	8,73

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
866	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37478225	1	3	25/01/2025 11:47	25/01/2025 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	64758	5,89
867	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37479405	1	3	25/01/2025 11:50	25/01/2025 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	11700	3,04
868	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37496697	1	3	25/01/2025 11:52	25/01/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	52182	81,99
869	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37496699	1	3	25/01/2025 11:52	26/01/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	16843	112,46
870	39	1	2025	13330	MSP01P2	MSP	37496703	1	3	25/01/2025 11:52	26/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	32943	129,79
871	39	1	2025	13330	MSP01P2	MSP	37496703	1	3	25/01/2025 11:52	26/01/2025 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	32943	43,71
872	39	1	2025	13330	MSP01P2	MSP	37496705	1	3	25/01/2025 11:52	25/01/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	32943	18,46
873	39	1	2025	13288	ICP01N2	ICP	37496711	1	3	25/01/2025 11:53	26/01/2025 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	14202	535,10
874	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37496717	1	3	25/01/2025 11:53	26/01/2025 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20198	91,12
875	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37496757	1	3	25/01/2025 11:58	25/01/2025 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	17273	60,53
876	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37496761	1	3	25/01/2025 11:59	26/01/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	15	75974	414,58
877	39	1	2025	16948	PCU01L2	PCU	BA02041866	1	3	25/01/2025 12:04	25/01/2025 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	17738	5,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
878	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37496805	1	3	25/01/2025 12:05	25/01/2025 16:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	30978	140,18
879	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02041774	1	3	25/01/2025 12:05	25/01/2025 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	478	20198	749,40
880	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37496835	1	3	25/01/2025 12:07	25/01/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	20198	97,17
881	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37493417	1	3	25/01/2025 12:08	25/01/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	24008	186,37
882	39	1	2025	13282	DID01F4	DID	37496851	1	3	25/01/2025 12:11	26/01/2025 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	110	58130	1418,94
883	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37499021	1	3	25/01/2025 12:12	25/01/2025 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	16648	61,76
884	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37482573	1	3	25/01/2025 12:13	25/01/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20121	12,00
885	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37496887	1	3	25/01/2025 12:15	25/01/2025 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16648	5,41
886	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37496887	1	3	25/01/2025 12:15	25/01/2025 18:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	16648	18,38
887	39	1	2025	13280	DIF01I7	DIF	37496941	1	3	25/01/2025 12:25	25/01/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	24	56440	249,95
888	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37496957	1	3	25/01/2025 12:30	25/01/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24209	10,33
889	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37497001	1	3	25/01/2025 12:37	25/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12701	7,90
890	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37497013	1	3	25/01/2025 12:38	25/01/2025 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	19897	73,97
891	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02041844	1	3	25/01/2025 12:39	25/01/2025 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	17738	46,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
892	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37497033	1	3	25/01/2025 12:40	25/01/2025 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26054	1,54
893	39	1	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	37497053	1	3	25/01/2025 12:41	26/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	36423	134,82
894	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37497105	1	3	25/01/2025 12:48	25/01/2025 18:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	5,32
895	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37493079	1	3	25/01/2025 12:48	25/01/2025 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	586	17273	52,58
896	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37497111	1	3	25/01/2025 12:48	25/01/2025 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	95	20571	490,54
897	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37493835	1	3	25/01/2025 12:49	26/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	57232	90,07
898	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37497135	1	3	25/01/2025 12:51	25/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	24008	118,01
899	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37497135	1	3	25/01/2025 12:51	26/01/2025 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	24008	175,48
900	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37497153	1	3	25/01/2025 12:52	25/01/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	45168	33,99
901	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37497207	1	3	25/01/2025 12:58	25/01/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26054	16,28
902	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	BA02041878	1	3	25/01/2025 12:59	25/01/2025 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1509	27691	704,62
903	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	BA02041878	1	3	25/01/2025 12:59	25/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2137	27691	5018,39
904	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	BA02041878	1	3	25/01/2025 12:59	25/01/2025 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	504	27691	1541,12
905	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	BA02041878	1	3	25/01/2025 12:59	25/01/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	287	27691	968,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
906	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37497217	1	3	25/01/2025 12:59	25/01/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	121	49627	1170,74
907	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37497217	1	3	25/01/2025 12:59	26/01/2025 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	66	49627	1795,77
908	39	1	2025	16564	ARU01Y6	ARU	37497245	1	3	25/01/2025 13:02	25/01/2025 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28104	6,18
909	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37497253	1	3	25/01/2025 13:03	25/01/2025 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	52182	40,80
910	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	37493395	1	3	25/01/2025 13:03	25/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	14251	6,54
911	39	1	2025	15858	ESB01S2	ESB	37497391	1	3	25/01/2025 13:22	27/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	20841	393,02
912	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37493541	1	3	25/01/2025 13:24	25/01/2025 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	23411	131,19
913	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37497433	1	3	25/01/2025 13:29	27/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26184	138,86
914	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37497433	1	3	25/01/2025 13:29	27/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	26184	1110,85
915	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37497451	1	3	25/01/2025 13:31	25/01/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26054	5,31
916	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37497475	1	3	25/01/2025 13:33	25/01/2025 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	28	22128	176,87
917	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37497475	1	3	25/01/2025 13:33	25/01/2025 20:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	22128	34,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
918	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37497497	1	3	25/01/2025 13:35	25/01/2025 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	57232	14,05
919	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02041902	1	3	25/01/2025 13:38	25/01/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	591	42324	877,14
920	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02041902	1	3	25/01/2025 13:38	25/01/2025 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	443	42324	1214,93
921	39	1	2025	13263	CMB01L4	CMB	37497531	1	3	25/01/2025 13:40	25/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	6,08
922	39	1	2025	13332	MTI01P3	MTI	37497533	1	3	25/01/2025 13:42	26/01/2025 03:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	15821	28,43
923	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37497555	1	3	25/01/2025 13:47	25/01/2025 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57112	3,58
924	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37497579	1	3	25/01/2025 13:51	25/01/2025 19:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	51	23721	287,34
925	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37497585	1	3	25/01/2025 13:51	26/01/2025 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	26117	256,64
926	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37487951	1	3	25/01/2025 13:56	25/01/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	95	20198	193,91
927	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37497631	1	3	25/01/2025 13:57	26/01/2025 02:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	27591	321,93
928	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37497631	1	3	25/01/2025 13:57	26/01/2025 02:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27591	24,95
929	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37497649	1	3	25/01/2025 14:01	26/01/2025 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27691	20,73
930	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	37497655	1	3	25/01/2025 14:02	26/01/2025 01:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	14251	340,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
931	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	37497655	1	3	25/01/2025 14:02	26/01/2025 01:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	539	14251	6302,26
932	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	37497655	1	3	25/01/2025 14:02	26/01/2025 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	144	14251	1685,28
933	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	37493395	1	3	25/01/2025 14:08	25/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	158	14251	333,69
934	39	1	2025	15848	JCS01P3	JCS	37497737	1	3	25/01/2025 14:08	25/01/2025 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	15635	56,43
935	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37493937	1	3	25/01/2025 14:09	25/01/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	27150	2,75
936	39	1	2025	13305	ITE01I3	ITE	37497705	1	3	25/01/2025 14:09	25/01/2025 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	147	36282	665,22
937	39	1	2025	13305	ITE01I3	ITE	37497705	1	3	25/01/2025 14:09	25/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	36282	12,70
938	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37497755	1	3	25/01/2025 14:15	25/01/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	120	16648	898,47
939	39	1	2025	16567	MRG01C6	MRG	37497767	1	3	25/01/2025 14:19	25/01/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	51183	8,46
940	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37497773	1	3	25/01/2025 14:19	26/01/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	21184	180,88
941	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37497835	1	3	25/01/2025 14:29	25/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	20841	263,03
942	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37497839	1	3	25/01/2025 14:29	25/01/2025 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21404	3,61
943	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37492095	1	3	25/01/2025 14:31	25/01/2025 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	21404	50,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
944	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37492095	1	3	25/01/2025 14:31	25/01/2025 16:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21404	1,94
945	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37497851	1	3	25/01/2025 14:32	25/01/2025 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	28	49627	158,85
946	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02041930	1	3	25/01/2025 14:37	25/01/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2918	27526	573,06
947	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02041930	1	3	25/01/2025 14:37	25/01/2025 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1912	27526	2448,95
948	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02041930	1	3	25/01/2025 14:37	25/01/2025 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	714	27526	921,85
949	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02041930	1	3	25/01/2025 14:37	25/01/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	330	27526	432,48
950	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02041930	1	3	25/01/2025 14:37	25/01/2025 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	729	27526	964,30
951	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37497885	1	3	25/01/2025 14:37	25/01/2025 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20571	1,57
952	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37498475	1	3	25/01/2025 14:40	26/01/2025 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	22128	393,37
953	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37501085	1	3	25/01/2025 14:42	26/01/2025 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	27150	134,71
954	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37497935	1	3	25/01/2025 14:47	26/01/2025 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26117	30,05
955	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37493381	1	3	25/01/2025 14:50	25/01/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	74	17738	64,52
956	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37497957	1	3	25/01/2025 14:50	26/01/2025 21:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20198	62,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
957	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37497963	1	3	25/01/2025 14:51	25/01/2025 17:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	26184	28,70
958	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37493381	1	3	25/01/2025 14:59	25/01/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	135	17738	97,88
959	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37498005	1	3	25/01/2025 15:00	25/01/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	21404	33,81
960	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02041798	1	3	25/01/2025 15:00	25/01/2025 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	188	33593	495,59
961	39	1	2025	16947	ITR01I5	ITR	BA02041674	1	3	25/01/2025 15:04	25/01/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	597	15402	45,11
962	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02041250	1	3	25/01/2025 15:06	25/01/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	267	22128	30,70
963	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	37498041	1	3	25/01/2025 15:07	25/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	26152	154,13
964	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37489883	1	3	25/01/2025 15:08	25/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	21404	10,75
965	39	1	2025	16949	PAR01C7	PAR	37498059	1	3	25/01/2025 15:11	26/01/2025 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	16648	27,00
966	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02041250	1	3	25/01/2025 15:13	25/01/2025 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	22128	8,60
967	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37498133	1	3	25/01/2025 15:24	25/01/2025 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	34903	63,87
968	39	1	2025	16568	ACP01C5	ACP	37498149	1	3	25/01/2025 15:27	25/01/2025 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	30978	205,02
969	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37498167	1	3	25/01/2025 15:28	26/01/2025 02:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	462	34903	4913,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
970	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37498171	1	3	25/01/2025 15:29	25/01/2025 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	48587	1,33
971	39	1	2025	15858	ESB01S4	ESB	37501361	1	3	25/01/2025 15:32	27/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20841	47,70
972	39	1	2025	13312	JGB01M6	JGB	37498201	1	3	25/01/2025 15:33	26/01/2025 11:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36228	19,96
973	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37498209	1	3	25/01/2025 15:34	25/01/2025 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	26184	31,10
974	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	BA02041952	1	3	25/01/2025 15:34	25/01/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	717	34903	2709,26
975	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	BA02041952	1	3	25/01/2025 15:34	25/01/2025 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	34903	25,30
976	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	BA02041952	1	3	25/01/2025 15:34	25/01/2025 20:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	222	34903	1036,68
977	39	1	2025	16565	JZN01M3	JZN	37498261	1	3	25/01/2025 15:39	27/01/2025 07:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75974	40,17
978	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37498281	1	3	25/01/2025 15:41	26/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	63	51183	1263,73
979	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02041964	1	3	25/01/2025 15:42	25/01/2025 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	538	34903	2703,90
980	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02041964	1	3	25/01/2025 15:42	25/01/2025 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1465	34903	7375,46
981	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02041964	1	3	25/01/2025 15:42	26/01/2025 09:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	60	34903	1055,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
982	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02041964	1	3	25/01/2025 15:42	26/01/2025 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	385	34903	8917,24
983	39	1	2025	16565	JZN01M4	JZN	37498293	1	3	25/01/2025 15:42	26/01/2025 23:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75974	31,90
984	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37498299	1	3	25/01/2025 15:43	26/01/2025 01:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	21404	30,29
985	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	BA02042182	1	3	25/01/2025 15:44	25/01/2025 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2107	34903	6349,68
986	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	BA02042182	1	3	25/01/2025 15:44	25/01/2025 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1031	34903	3147,13
987	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	BA02042182	1	3	25/01/2025 15:44	25/01/2025 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1439	34903	4392,55
988	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:45	25/01/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1449	34903	142,49
989	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:45	25/01/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	496	45206	48,77
990	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:45	25/01/2025 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	239	34903	1948,05
991	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:45	25/01/2025 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	147	34903	1198,17
992	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:45	25/01/2025 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	587	34903	4784,54
993	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:45	25/01/2025 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	688	34903	5607,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
994	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:45	25/01/2025 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	184	34903	1499,75
995	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:45	26/01/2025 17:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	23	34903	583,43
996	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:45	26/01/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	163	34903	4205,26
997	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02041998	1	3	25/01/2025 15:46	25/01/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	316	45206	516,84
998	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02041998	1	3	25/01/2025 15:46	25/01/2025 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	175	45206	452,42
999	39	1	2025	13273	CRT01M9	CRT	37498335	1	3	25/01/2025 15:47	26/01/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	30,75
1000	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02041998	1	3	25/01/2025 15:48	25/01/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	381	45206	107,74
1001	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02041998	1	3	25/01/2025 15:48	25/01/2025 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	399	45206	116,15
1002	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37498413	1	3	25/01/2025 15:52	26/01/2025 07:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	49627	295,31
1003	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	37498425	1	3	25/01/2025 15:52	27/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	43,79
1004	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	BA02042240	1	3	25/01/2025 15:52	25/01/2025 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	885	34903	59,00
1005	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	BA02042240	1	3	25/01/2025 15:52	25/01/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2535	34903	223,93
1006	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	BA02042240	1	3	25/01/2025 15:52	25/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1566	34903	201,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1007	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	BA02042240	1	3	25/01/2025 15:52	25/01/2025 20:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	102	34903	425,96
1008	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	BA02042240	1	3	25/01/2025 15:52	25/01/2025 20:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1306	34903	5959,71
1009	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	BA02042240	1	3	25/01/2025 15:52	25/01/2025 20:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	34903	228,17
1010	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	BA02042240	1	3	25/01/2025 15:52	26/01/2025 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	92	34903	2089,47
1011	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:59	25/01/2025 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2027	45206	2084,43
1012	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:59	25/01/2025 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	496	45206	510,05
1013	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:59	25/01/2025 21:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	736	34903	4193,56
1014	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:59	25/01/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	34903	29,17
1015	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	25/01/2025 15:59	26/01/2025 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	708	34903	16878,33
1016	39	1	2025	13297	IDP01I1	IDP	37498569	1	3	25/01/2025 16:05	26/01/2025 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	12795	143,65
1017	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37498659	1	3	25/01/2025 16:15	25/01/2025 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	44377	14,83
1018	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37498667	1	3	25/01/2025 16:16	26/01/2025 01:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	45168	233,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1019	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37498667	1	3	25/01/2025 16:16	26/01/2025 02:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	45168	806,66
1020	39	1	2025	13374	RSU01N6	RSU	37501353	1	3	25/01/2025 16:17	25/01/2025 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	372	34903	2710,33
1021	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37498707	1	3	25/01/2025 16:22	27/01/2025 05:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	21272	74,14
1022	39	1	2025	16943	PDM01M3	PDM	37498743	1	3	25/01/2025 16:23	26/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13805	22,60
1023	39	1	2025	13251	BRT01C4	BRT	BA02042028	1	3	25/01/2025 16:26	25/01/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	604	49627	37,92
1024	39	1	2025	13374	RSU01N6	RSU	37501371	1	3	25/01/2025 16:27	26/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	34903	152,73
1025	39	1	2025	16558	JND01L3	JND	37498767	1	3	25/01/2025 16:27	27/01/2025 00:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57112	32,16
1026	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37498777	1	3	25/01/2025 16:28	25/01/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	23721	33,30
1027	39	1	2025	15856	QXB01N6	QXB	37498787	1	3	25/01/2025 16:30	25/01/2025 23:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	33	29799	245,64
1028	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37498865	1	3	25/01/2025 16:36	26/01/2025 01:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	19548	8,59
1029	39	1	2025	13305	ITE01I2	ITE	BA02042108	1	3	25/01/2025 16:38	25/01/2025 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	491	36282	624,39
1030	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37498927	1	3	25/01/2025 16:44	25/01/2025 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	1,63
1031	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37498951	1	3	25/01/2025 16:45	25/01/2025 23:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	52182	20,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1032	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37499033	1	3	25/01/2025 16:50	26/01/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	42324	30,77
1033	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37501373	1	3	25/01/2025 16:50	26/01/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	34903	218,80
1034	39	1	2025	13374	RSU01N6	RSU	37500527	1	3	25/01/2025 16:50	25/01/2025 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	67	34903	258,66
1035	39	1	2025	13322	LMN01N2	LMN	37499007	1	3	25/01/2025 16:50	26/01/2025 02:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	45206	371,97
1036	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37495089	1	3	25/01/2025 16:53	25/01/2025 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	33593	158,64
1037	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	BA02042066	1	3	25/01/2025 16:55	25/01/2025 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	45206	93,94
1038	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	BA02042066	1	3	25/01/2025 16:55	25/01/2025 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	843	45206	2744,20
1039	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	BA02042066	1	3	25/01/2025 16:55	25/01/2025 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	45206	62,03
1040	39	1	2025	13280	DIF01I4	DIF	37499055	1	3	25/01/2025 16:57	27/01/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56440	46,80
1041	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37499061	1	3	25/01/2025 16:57	26/01/2025 04:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	288	44377	3401,28
1042	39	1	2025	13322	LMN01N3	LMN	37499069	1	3	25/01/2025 16:57	26/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	45206	157,80
1043	39	1	2025	13322	LMN01N6	LMN	37499075	1	3	25/01/2025 16:58	25/01/2025 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	45206	160,60
1044	39	1	2025	13251	BRT01C3	BRT	37499095	1	3	25/01/2025 16:59	25/01/2025 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	37	49627	194,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1045	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37499103	1	3	25/01/2025 17:00	26/01/2025 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	21,73
1046	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37499111	1	3	25/01/2025 17:00	26/01/2025 03:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	28	33593	302,96
1047	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37499113	1	3	25/01/2025 17:00	26/01/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	305	42324	7117,68
1048	39	1	2025	13389	TME01P3	TME	37499123	1	3	25/01/2025 17:02	26/01/2025 01:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	12513	117,52
1049	39	1	2025	13332	MTI01P2	MTI	37499129	1	3	25/01/2025 17:02	26/01/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15821	15,80
1050	39	1	2025	13322	LMN01N2	LMN	37499141	1	3	25/01/2025 17:04	26/01/2025 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	45206	39,99
1051	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	BA02042072	1	3	25/01/2025 17:04	25/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	253	49627	322,79
1052	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	BA02042072	1	3	25/01/2025 17:04	25/01/2025 18:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	172	49627	270,85
1053	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	BA02042072	1	3	25/01/2025 17:04	25/01/2025 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	402	49627	856,93
1054	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02042060	1	3	25/01/2025 17:04	25/01/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	30779	138,34
1055	39	1	2025	13242	ART01N2	ART	37499147	1	3	25/01/2025 17:04	25/01/2025 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1603	38554	2139,11
1056	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37499163	1	3	25/01/2025 17:06	25/01/2025 23:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	22128	29,64
1057	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37499163	1	3	25/01/2025 17:06	25/01/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	22128	25,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1058	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37499163	1	3	25/01/2025 17:06	26/01/2025 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	22128	117,91
1059	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	37499165	1	3	25/01/2025 17:06	25/01/2025 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18863	2,84
1060	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37497105	1	3	25/01/2025 17:08	25/01/2025 18:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	83	27150	81,99
1061	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37499189	1	3	25/01/2025 17:09	26/01/2025 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	17027	115,53
1062	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37499195	1	3	25/01/2025 17:10	25/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	9	64758	51,70
1063	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37499199	1	3	25/01/2025 17:10	25/01/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	256	20121	829,94
1064	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37499217	1	3	25/01/2025 17:11	25/01/2025 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	22	49627	86,61
1065	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02042082	1	3	25/01/2025 17:13	25/01/2025 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	143	20198	216,88
1066	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02042082	1	3	25/01/2025 17:13	25/01/2025 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	18	20198	54,54
1067	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02042082	1	3	25/01/2025 17:13	25/01/2025 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	99	20198	444,98
1068	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02042082	1	3	25/01/2025 17:13	26/01/2025 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	361	20198	3075,72
1069	39	1	2025	16945	CSL01C2	CSL	37499265	1	3	25/01/2025 17:15	26/01/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	17,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1070	39	1	2025	13256	BRJ01S2	BRJ	37498839	1	3	25/01/2025 17:15	26/01/2025 05:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	15	42324	179,02
1071	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37493937	1	3	25/01/2025 17:17	25/01/2025 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	27150	2,52
1072	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37499291	1	3	25/01/2025 17:17	25/01/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27526	3,64
1073	39	1	2025	13343	MNV01M6	MNV	37499293	1	3	25/01/2025 17:17	26/01/2025 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	32577	89,92
1074	39	1	2025	16949	PAR01C5	PAR	37499327	1	3	25/01/2025 17:20	26/01/2025 02:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16648	8,88
1075	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37499365	1	3	25/01/2025 17:24	27/01/2025 03:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	26152	136,12
1076	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37499383	1	3	25/01/2025 17:26	26/01/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	21184	300,82
1077	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37499393	1	3	25/01/2025 17:27	26/01/2025 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20121	24,01
1078	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37499423	1	3	25/01/2025 17:30	26/01/2025 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	39394	33,38
1079	39	1	2025	13315	JGA01N3	JGA	37499427	1	3	25/01/2025 17:30	27/01/2025 08:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	14251	77,83
1080	39	1	2025	15855	CND01C6	CND	37499161	1	3	25/01/2025 17:31	25/01/2025 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	34834	29,90
1081	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37499507	1	3	25/01/2025 17:37	26/01/2025 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49627	6,98
1082	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37499513	1	3	25/01/2025 17:38	26/01/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	49627	448,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1083	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37496887	1	3	25/01/2025 17:40	25/01/2025 18:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	16648	9,32
1084	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37499531	1	3	25/01/2025 17:40	26/01/2025 04:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	49627	66,81
1085	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37499535	1	3	25/01/2025 17:41	26/01/2025 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	18863	944,32
1086	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37499535	1	3	25/01/2025 17:41	26/01/2025 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18863	16,01
1087	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37495939	1	3	25/01/2025 17:45	25/01/2025 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	39	15514	72,10
1088	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	37499565	1	3	25/01/2025 17:45	26/01/2025 00:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	42	32577	292,01
1089	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37499659	1	3	25/01/2025 17:54	25/01/2025 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	188	49627	803,80
1090	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02042112	1	3	25/01/2025 17:57	25/01/2025 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	30179	35,62
1091	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02042112	1	3	25/01/2025 17:57	25/01/2025 20:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	448	30179	1108,80
1092	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02042112	1	3	25/01/2025 17:57	25/01/2025 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	502	30179	1475,60
1093	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37499687	1	3	25/01/2025 17:57	25/01/2025 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	32577	37,98
1094	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37499691	1	3	25/01/2025 17:58	25/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45168	2,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1095	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	BA02042114	1	3	25/01/2025 17:59	25/01/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	286	32577	336,69
1096	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	BA02042114	1	3	25/01/2025 17:59	25/01/2025 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	206	32577	400,96
1097	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	BA02042114	1	3	25/01/2025 17:59	25/01/2025 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	124	32577	340,66
1098	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	BA02042114	1	3	25/01/2025 17:59	25/01/2025 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	32577	98,21
1099	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37499699	1	3	25/01/2025 17:59	26/01/2025 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	48246	24,92
1100	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37499731	1	3	25/01/2025 18:02	25/01/2025 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	39394	117,43
1101	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37496429	1	3	25/01/2025 18:02	25/01/2025 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	42	18863	79,31
1102	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37499759	1	3	25/01/2025 18:05	26/01/2025 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	212	45168	1347,55
1103	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	37499779	1	3	25/01/2025 18:07	27/01/2025 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	40,80
1104	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37499791	1	3	25/01/2025 18:09	25/01/2025 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	79	29799	282,10
1105	39	1	2025	13275	CRZ01P2	CRZ	37499797	1	3	25/01/2025 18:09	26/01/2025 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	22,33
1106	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37499813	1	3	25/01/2025 18:12	26/01/2025 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	16843	23,98
1107	39	1	2025	13392	UMB01I2	UMB	37478913	1	3	25/01/2025 18:14	25/01/2025 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	11700	12,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1108	39	1	2025	13257	CMM01C2	CMM	37499831	1	3	25/01/2025 18:14	26/01/2025 05:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	30779	883,17
1109	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37499837	1	3	25/01/2025 18:15	25/01/2025 22:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	44	16843	184,10
1110	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	37500099	1	3	25/01/2025 18:17	25/01/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	500	38554	2682,78
1111	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37499859	1	3	25/01/2025 18:18	26/01/2025 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	21184	65,78
1112	39	1	2025	13242	ART01N2	ART	37494877	1	3	25/01/2025 18:20	26/01/2025 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	38554	14,54
1113	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37499877	1	3	25/01/2025 18:20	26/01/2025 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	32577	34,15
1114	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37499021	1	3	25/01/2025 18:23	25/01/2025 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	72	16648	110,34
1115	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37499951	1	3	25/01/2025 18:26	26/01/2025 05:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	41	13159	433,52
1116	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37499963	1	3	25/01/2025 18:27	26/01/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	15402	101,02
1117	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37499983	1	3	25/01/2025 18:29	26/01/2025 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	18863	166,71
1118	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37500057	1	3	25/01/2025 18:34	26/01/2025 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	20198	197,81
1119	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	BA02042182	1	3	25/01/2025 18:34	25/01/2025 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	34903	2,91
1120	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	BA02042182	1	3	25/01/2025 18:34	26/01/2025 00:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	84	34903	503,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1121	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	37500065	1	3	25/01/2025 18:34	27/01/2025 05:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	32577	105,66
1122	39	1	2025	13238	AMT01P1	AMT	37501339	1	3	25/01/2025 18:36	25/01/2025 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21404	7,96
1123	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37500157	1	3	25/01/2025 18:41	25/01/2025 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	44377	3,61
1124	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37500181	1	3	25/01/2025 18:43	25/01/2025 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	26184	46,62
1125	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37500211	1	3	25/01/2025 18:47	26/01/2025 02:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	49627	138,05
1126	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	37500215	1	3	25/01/2025 18:48	26/01/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42324	17,70
1127	39	1	2025	16567	MRG01C6	MRG	37497767	1	3	25/01/2025 18:50	25/01/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	51183	19,74
1128	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37500235	1	3	25/01/2025 18:50	25/01/2025 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	1,49
1129	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	BA02042196	1	3	25/01/2025 18:53	25/01/2025 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	68864	46,12
1130	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	BA02042196	1	3	25/01/2025 18:53	25/01/2025 21:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	398	68864	917,39
1131	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	BA02042196	1	3	25/01/2025 18:53	25/01/2025 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	134	68864	426,94
1132	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37500263	1	3	25/01/2025 18:54	26/01/2025 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20287	65,99
1133	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37500283	1	3	25/01/2025 18:57	26/01/2025 02:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	16843	59,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1134	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37500283	1	3	25/01/2025 18:57	26/01/2025 14:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	146	16843	2786,49
1135	39	1	2025	13375	SLC01S6	SLC	37500295	1	3	25/01/2025 18:58	26/01/2025 08:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	22710	39,79
1136	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37500321	1	3	25/01/2025 19:00	26/01/2025 00:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	28104	36,86
1137	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	BA02042202	1	3	25/01/2025 19:00	25/01/2025 19:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	69	28104	52,71
1138	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	BA02042202	1	3	25/01/2025 19:00	25/01/2025 20:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	89	28104	157,88
1139	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	BA02042202	1	3	25/01/2025 19:00	25/01/2025 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	374	28104	780,83
1140	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37500347	1	3	25/01/2025 19:02	26/01/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	30179	91,50
1141	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37500349	1	3	25/01/2025 19:02	26/01/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	21129	1352,98
1142	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37500371	1	3	25/01/2025 19:04	27/01/2025 03:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20121	32,12
1143	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37500385	1	3	25/01/2025 19:05	26/01/2025 00:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	5,81
1144	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37500413	1	3	25/01/2025 19:08	26/01/2025 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	52182	76,18
1145	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37500417	1	3	25/01/2025 19:08	26/01/2025 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21404	6,03
1146	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	BA02041846	1	3	25/01/2025 19:16	25/01/2025 22:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	48246	106,73

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1147	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37500473	1	3	25/01/2025 19:16	26/01/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	26152	164,39
1148	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	37500517	1	3	25/01/2025 19:22	26/01/2025 02:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	20287	76,17
1149	39	1	2025	16566	SBU01S2	SBU	BA02042218	1	3	25/01/2025 19:23	25/01/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	699	48246	487,16
1150	39	1	2025	16566	SBU01S2	SBU	BA02042218	1	3	25/01/2025 19:23	25/01/2025 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	136	48246	295,04
1151	39	1	2025	16566	SBU01S2	SBU	BA02042218	1	3	25/01/2025 19:23	25/01/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	48246	5,32
1152	39	1	2025	16566	SBU01S2	SBU	BA02042218	1	3	25/01/2025 19:23	25/01/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	48246	5,58
1153	39	1	2025	16566	SBU01S2	SBU	BA02042218	1	3	25/01/2025 19:23	28/01/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48246	70,38
1154	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37500535	1	3	25/01/2025 19:25	25/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	26054	216,84
1155	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37500563	1	3	25/01/2025 19:29	26/01/2025 06:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	15402	21,47
1156	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37500583	1	3	25/01/2025 19:31	26/01/2025 06:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	36423	52,37
1157	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	BA02042224	1	3	25/01/2025 19:38	25/01/2025 23:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	465	34834	1633,70
1158	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	37500653	1	3	25/01/2025 19:43	26/01/2025 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16648	18,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1159	39	1	2025	13332	MTI01P2	MTI	37500665	1	3	25/01/2025 19:44	26/01/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	15821	236,87
1160	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37497433	1	3	25/01/2025 19:45	25/01/2025 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	26184	3,93
1161	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37500699	1	3	25/01/2025 19:52	25/01/2025 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	24008	22,33
1162	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37500719	1	3	25/01/2025 19:56	25/01/2025 23:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	20571	73,87
1163	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37500727	1	3	25/01/2025 19:57	25/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	2,40
1164	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37500729	1	3	25/01/2025 19:57	26/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	21272	584,39
1165	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37490765	1	3	25/01/2025 19:59	25/01/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	33593	9,19
1166	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37490765	1	3	25/01/2025 20:00	25/01/2025 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	33593	26,00
1167	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	37500751	1	3	25/01/2025 20:01	25/01/2025 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27895	6,34
1168	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37500753	1	3	25/01/2025 20:02	26/01/2025 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	57232	803,08
1169	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37500755	1	3	25/01/2025 20:03	26/01/2025 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28104	13,79
1170	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37500805	1	3	25/01/2025 20:10	25/01/2025 23:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	24008	11,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1171	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02042060	1	3	25/01/2025 20:15	25/01/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30779	3,41
1172	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37500859	1	3	25/01/2025 20:22	25/01/2025 23:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	24008	2,75
1173	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37500865	1	3	25/01/2025 20:23	25/01/2025 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	48246	53,16
1174	39	1	2025	13263	CMB01L4	CMB	37500877	1	3	25/01/2025 20:25	26/01/2025 02:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	68864	62,47
1175	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37500911	1	3	25/01/2025 20:31	26/01/2025 07:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	26184	871,78
1176	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37500929	1	3	25/01/2025 20:33	26/01/2025 01:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36228	4,88
1177	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37490743	1	3	25/01/2025 20:34	26/01/2025 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	23411	255,13
1178	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37500931	1	3	25/01/2025 20:34	26/01/2025 07:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	41172	75,68
1179	39	1	2025	13282	DMU01M7	DMU	37500969	1	3	25/01/2025 20:40	26/01/2025 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	47	58130	614,12
1180	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	BA02042066	1	3	25/01/2025 20:41	25/01/2025 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	45206	11,66
1181	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37500987	1	3	25/01/2025 20:43	26/01/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	18863	27,63
1182	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	BA02042258	1	3	25/01/2025 20:47	25/01/2025 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4537	23721	1420,33
1183	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37501013	1	3	25/01/2025 20:48	26/01/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	38554	310,18
1184	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02042262	1	3	25/01/2025 20:48	25/01/2025 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	381	23721	144,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1185	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37501035	1	3	25/01/2025 20:50	26/01/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	40	41172	552,99
1186	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37501041	1	3	25/01/2025 20:50	26/01/2025 08:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	11,19
1187	39	1	2025	13261	CRE01C4	CRE	37501043	1	3	25/01/2025 20:51	25/01/2025 23:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	587	10965	1340,15
1188	39	1	2025	16570	NVR01N3	NVR	37501073	1	3	25/01/2025 20:57	25/01/2025 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	27591	62,24
1189	39	1	2025	16570	NVR01N3	NVR	37501073	1	3	25/01/2025 20:57	25/01/2025 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27591	2,49
1190	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37501077	1	3	25/01/2025 20:57	26/01/2025 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	6383	12,12
1191	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37501103	1	3	25/01/2025 20:59	26/01/2025 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	501	17027	7074,12
1192	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02042262	1	3	25/01/2025 21:11	25/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	233	23721	406,00
1193	39	1	2025	16946	HRZ01L8	HRZ	37501247	1	3	25/01/2025 21:20	25/01/2025 22:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32327	1,56
1194	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37492769	1	3	25/01/2025 21:30	26/01/2025 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	75974	126,85
1195	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37501321	1	3	25/01/2025 21:30	26/01/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	36423	328,85
1196	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37500731	1	3	25/01/2025 21:31	26/01/2025 03:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	298	34903	1811,84
1197	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37501391	1	3	25/01/2025 21:43	26/01/2025 00:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	50825	12,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1198	39	1	2025	16943	PDM01MA	PDM	37501403	1	3	25/01/2025 21:46	26/01/2025 03:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	13805	22,60
1199	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37501413	1	3	25/01/2025 21:47	26/01/2025 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	33593	45,66
1200	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37501415	1	3	25/01/2025 21:50	26/01/2025 00:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	50825	12,27
1201	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37501441	1	3	25/01/2025 21:58	26/01/2025 05:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	131	58130	968,89
1202	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	37500099	1	3	25/01/2025 22:02	25/01/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	226	38554	366,06
1203	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	BA02042196	1	3	25/01/2025 22:05	25/01/2025 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	68864	114,80
1204	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37501479	1	3	25/01/2025 22:05	26/01/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	28104	116,32
1205	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02042082	1	3	25/01/2025 22:11	25/01/2025 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	161	20198	30,68
1206	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02042082	1	3	25/01/2025 22:11	26/01/2025 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	76	20198	168,42
1207	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02042082	1	3	25/01/2025 22:11	26/01/2025 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	23	20198	81,93
1208	39	1	2025	13389	TME01P1	TME	37501563	1	3	25/01/2025 22:22	26/01/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	12513	53,98
1209	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02042278	1	3	25/01/2025 22:26	26/01/2025 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	48246	5,88
1210	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02042278	1	3	25/01/2025 22:26	26/01/2025 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	72	48246	210,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1211	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02042262	1	3	25/01/2025 22:50	25/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	62	23721	5,22
1212	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02042082	1	3	25/01/2025 23:21	25/01/2025 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	161	20198	65,12
1213	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	BA02042294	1	3	25/01/2025 23:24	26/01/2025 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	112	12795	188,88
1214	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	BA02042294	1	3	25/01/2025 23:24	26/01/2025 03:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	12795	165,04
1215	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	BA02042294	1	3	25/01/2025 23:24	26/01/2025 04:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	138	12795	664,97
1216	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	BA02042294	1	3	25/01/2025 23:24	26/01/2025 05:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	12795	343,18
1217	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	BA02042294	1	3	25/01/2025 23:24	26/01/2025 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	12795	702,53
1218	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	BA02042294	1	3	25/01/2025 23:24	26/01/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	12795	442,53
1219	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	BA02042296	1	3	25/01/2025 23:24	26/01/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	189	14202	297,83
1220	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02042300	1	3	25/01/2025 23:26	25/01/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	252	20571	13,86
1221	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02042300	1	3	25/01/2025 23:26	26/01/2025 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1138	20571	931,26
1222	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02042300	1	3	25/01/2025 23:26	26/01/2025 00:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2040	20571	1690,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1223	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02042300	1	3	25/01/2025 23:32	25/01/2025 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	52	20571	23,47
1224	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02042300	1	3	25/01/2025 23:32	26/01/2025 00:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	102	20571	72,08
1225	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	BA02042296	1	3	25/01/2025 23:36	26/01/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1305	14202	1801,26
1226	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	BA02042296	1	3	25/01/2025 23:36	26/01/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	280	14202	386,48
1227	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37500929	1	3	25/01/2025 23:46	26/01/2025 01:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	134	36228	223,52
1228	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02042278	1	3	26/01/2025 00:24	26/01/2025 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	64	48246	61,26
1229	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02042278	1	3	26/01/2025 00:24	26/01/2025 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	83	48246	298,66
1230	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	BA02042182	1	3	26/01/2025 00:26	26/01/2025 00:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	34903	0,79
1231	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02042082	1	3	26/01/2025 00:35	26/01/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	161	20198	29,38
1232	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02042082	1	3	26/01/2025 00:35	26/01/2025 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	76	20198	88,48
1233	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02042278	1	3	26/01/2025 01:21	26/01/2025 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	48246	18,49
1234	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02042278	1	3	26/01/2025 01:24	26/01/2025 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	48246	51,84
1235	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	37497655	1	3	26/01/2025 01:26	26/01/2025 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	14251	0,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1236	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37500563	1	3	26/01/2025 04:17	26/01/2025 06:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	15402	32,79
1237	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37500911	1	3	26/01/2025 07:44	26/01/2025 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26184	0,42
1238	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37490743	1	3	26/01/2025 09:00	26/01/2025 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	23411	123,16
1239	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37495911	1	3	26/01/2025 09:08	27/01/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	44	26117	1315,17
1240	39	1	2025	13248	BBL01M3	BBL	37492855	1	3	26/01/2025 10:03	26/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	110	40491	324,87
1241	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37499113	1	3	26/01/2025 11:19	26/01/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	275	42324	1380,50
1242	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37497561	1	3	26/01/2025 12:20	26/01/2025 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	20198	13,93
1243	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	26/01/2025 13:57	26/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1537	34903	2632,11
1244	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02042022	1	3	26/01/2025 13:57	26/01/2025 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	264	34903	983,69
1245	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37500349	1	3	26/01/2025 15:02	26/01/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	83	21129	210,38
1246	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37497135	1	3	26/01/2025 16:24	26/01/2025 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	24008	33,85
1247	39	1	2025	16558	JND01L3	JND	37498767	1	3	27/01/2025 00:37	27/01/2025 02:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	57112	61,67

ANEXO II - Laudo meteorológico

**Laudos das Condições Atmosféricas para o Evento
de 24/01/2025 a 26/01/2025 na Área de Atuação
da ENEL-CE**



SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO
3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE
4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA
5. CONCLUSÃO
6. REFERÊNCIAS
7. RESPONSABILIDADES

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 24 a 26/01/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

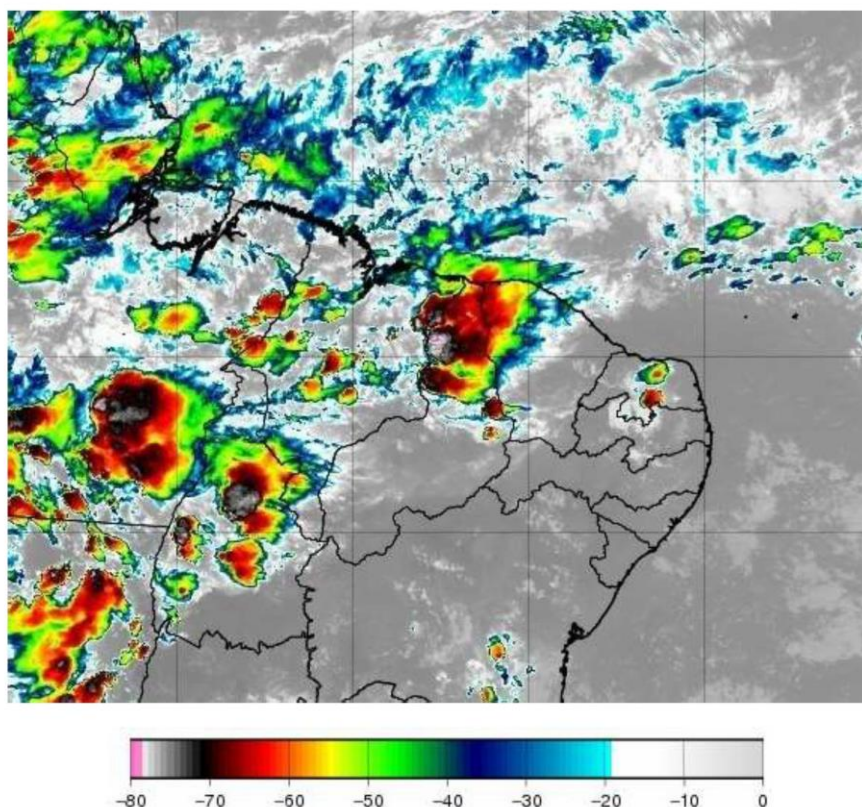



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 às 22:10 UT do dia 24/01. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas (Figura 2), chuvas (Figura 3) e rajadas de vento (Figura 4).

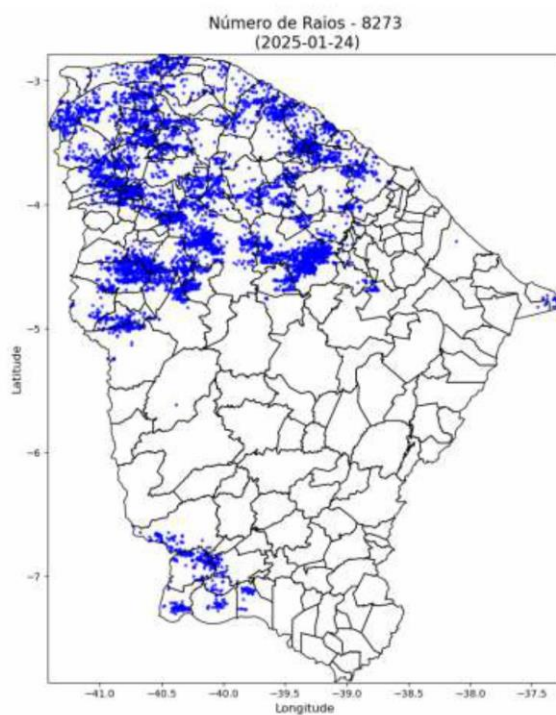

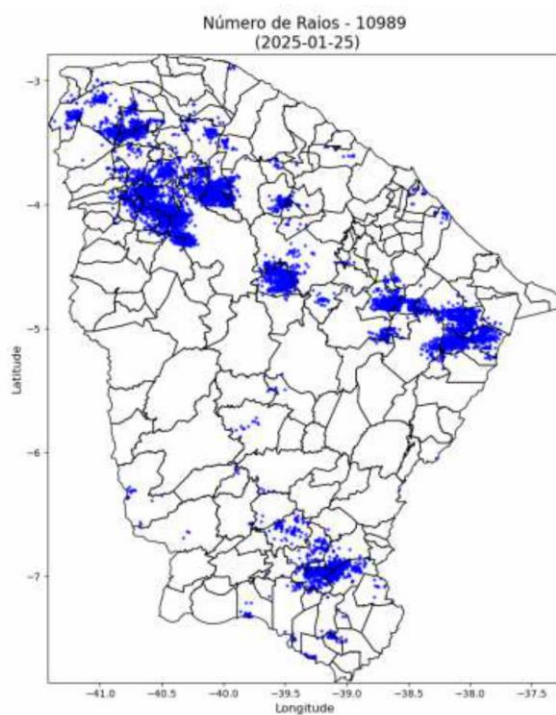

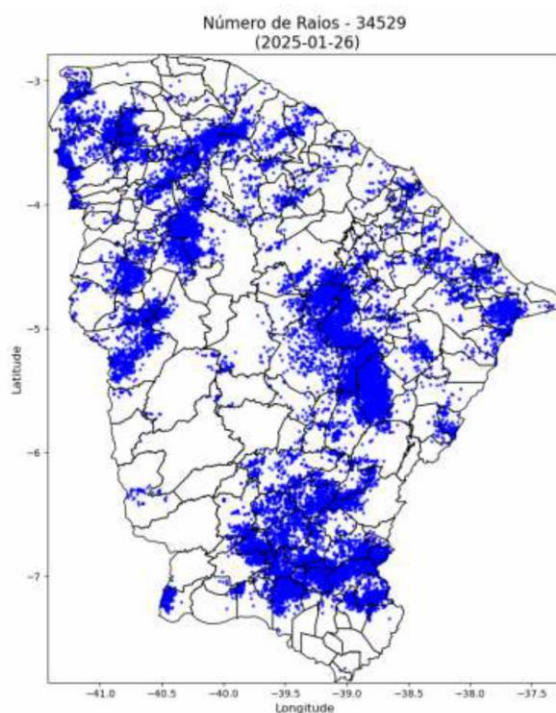
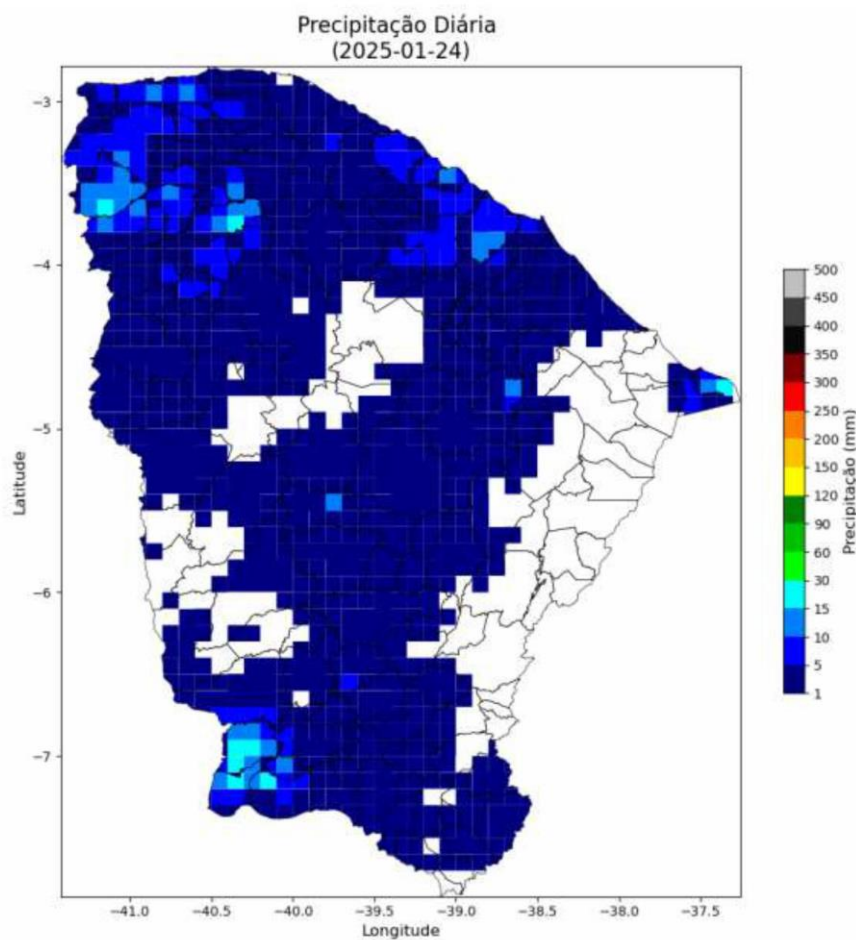
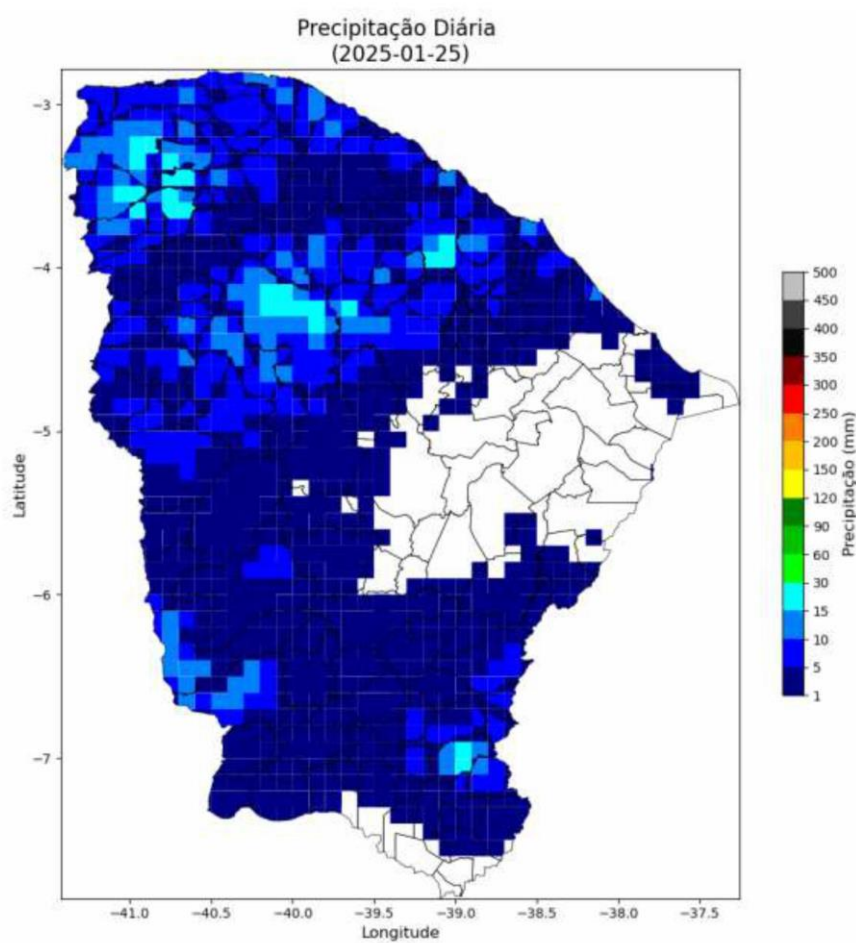


Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 24 a 26/01.





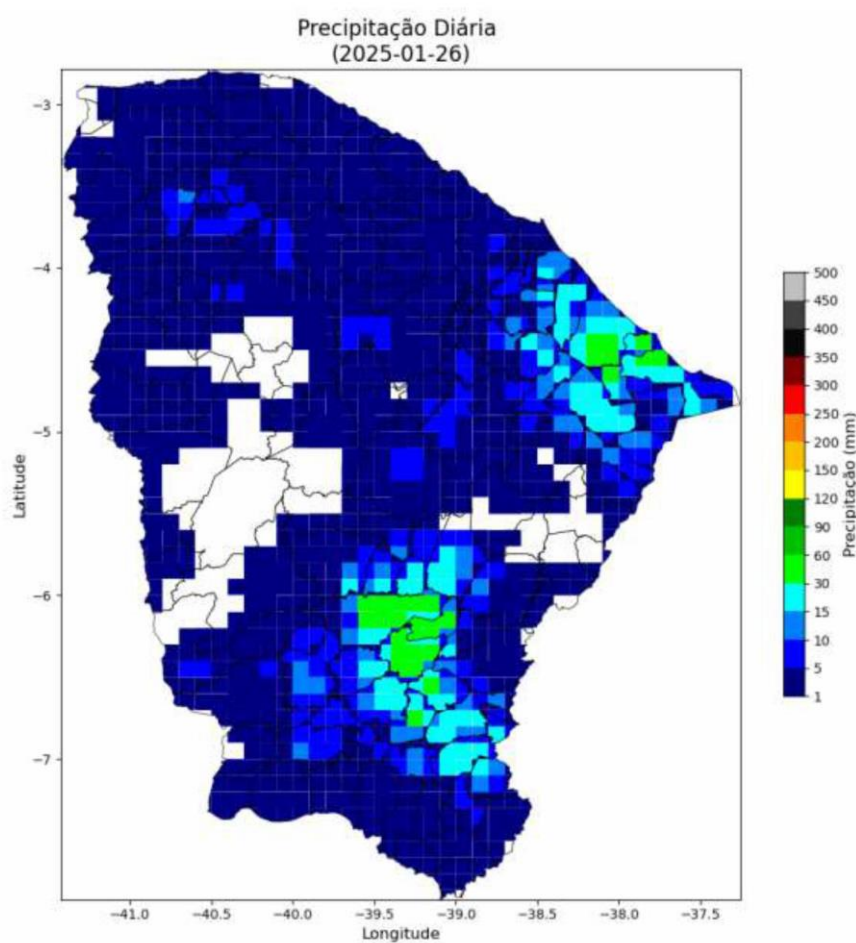
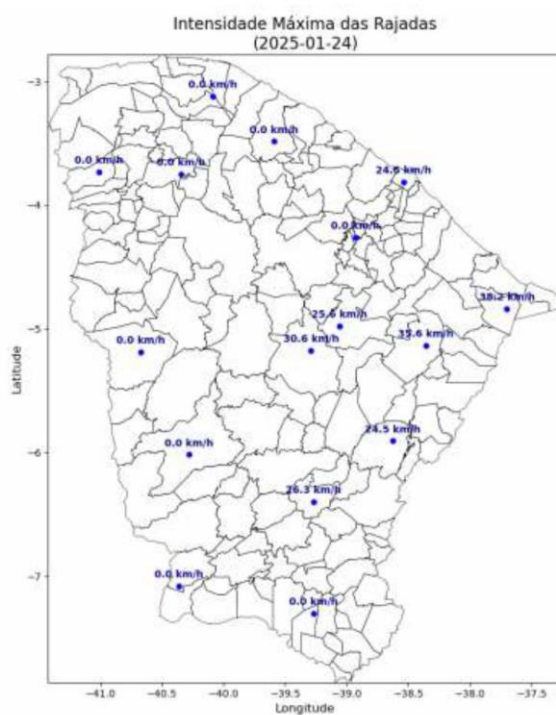
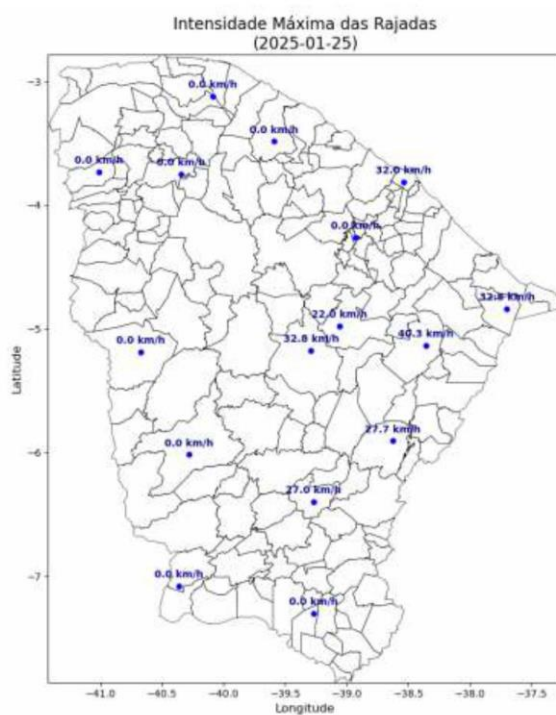


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 24 a 26/01.





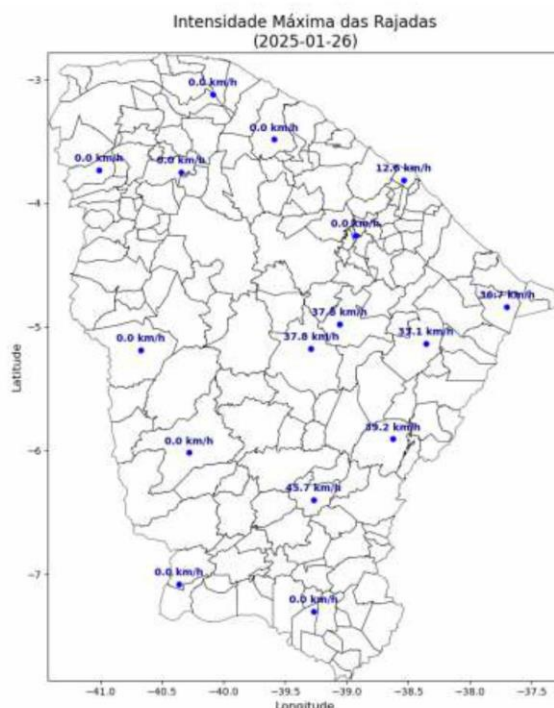


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 24 a 26/01.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Ceará. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registradas rajadas de vento muito forte de até 46 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento fresco, capaz de derrubar galhos de árvores sobre a rede elétrica.
3. Foram registradas chuvas fortes até 60 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi muito alta com 53.791 descargas registradas na área de atuação da Enel/CE.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade muito forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Ceará no período, conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Ceará [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas e chuvas moderadas durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.



Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 24/01/2025 a 26/01/2025.

Número/Código Evento	2025-009/ENEL CE
Número/Código do Laudo	009/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	06h00min 24/01 - 20h00min 25/01
Centro sul	08h00min 24/01 - 21h00min 25/01
Leste	00h00min 24/01 - 00h00min 26/01
Centro norte	06h00min 24/01 - 00h00min 26/01
Fortaleza	01h00min 24/01 - 23h00min 24/01
Metropolitana	02h00min 24/01 - 22h00min 25/01
Atlântico	06h00min 24/01 - 21h00min 25/01
Norte	00h00min 24/01 - 00h00min 26/01

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
[2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.

[3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.

[4] G1 em: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2025/01/25/rajadas-de-ventos-causam-transtornos-em-russas-no-interior-do-ceara-estado-tem-alerta-de-chuvas-intensas-em-45-cidades.ghtml>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico
CREA 5061488869