



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 10 – 01/2025 – CE

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições.....	3
3	Descrição do evento.....	4
3.1	Mapa geoeletrico da ENEL CE.....	5
3.2	Diagrama unifilar da ENEL CE	6
3.3	Subestações afetadas	7
3.4	Municípios afetados.....	8
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	9
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	9
4.2	Clientes afetados e impactos globais	10
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	12
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis	12
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	12
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento	13
5.2	Tempos médios de atendimento	14
6	Evidências do evento	15
6.1	Matérias jornalísticas	15
6.2	Evidências Fotográficas	20
	ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis	22
	ANEXO II - Laudo meteorológico	138

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a. falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b. interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;***
- d. suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e. suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f. interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g. interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h. interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i. interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL CE, no período de 26 a 28 de janeiro de 2025. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 8 do PRODIST. Esses módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021.

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição e resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora, desde que não tenha sido provocada ou agravada por esta, sendo elegíveis apenas as:

- *Decorrentes de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou*
- *Decorrentes de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme equação a seguir:*

$$2612 \times N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel CE.

CÁLCULO CHI PARA ENEL CE

- Quantidade Unidades consumidoras faturadas (*N*) em outubro de 2024 foram faturadas 3.778.497 unidades consumidoras.
- Valor limite CHI para Enel CE

$$2.612 \times 3.778.497^{0,35}$$

$$523.642 \text{ CHI}$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 10 – 01/2025 – CE refere-se à Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que afetou a área de concessão da Enel CE, no período de 26 a 28 de janeiro de 2025. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante o impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 600.186 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 523.642.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente e situações consequentes.

De acordo com o laudo emitido pelo Grupo STORM, o evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 26/01 a 28/01/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

Diante o exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros, conforme tabela 1:

Código único do evento:	010 – 01/2025 – CE
Código COBRADE:	1.3.1.2.0 – (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Quantidade de interrupções associadas:	1.133
Código único do Relatório:	ISE 10 – 01/2025 – CE

Tabela 1 – Atribuições de Registros dos Evento pela Distribuidora.

Este cenário foi atestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), empresa especializada em meteorologia, conforme ANEXO II, no qual se apresenta na íntegra, o Laudo Meteorológico, enquanto na Tabela 2 a seguir, um estrato que aborda a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Número/Código Evento	2025-010/ENEL CE
Número/Código do Laudo	010/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	00h00min 26/01 - 16h00min 27/01
Centro sul	05h00min 26/01 - 00h00min 28/01
Leste	02h00min 26/01 - 00h00min 28/01
Centro norte	03h00min 26/01 - 22h00min 27/01
Fortaleza	06h00min 26/01 - 21h00min 27/01
Metropolitana	01h00min 26/01 - 23h00min 27/01
Atlântico	00h00min 26/01 - 22h00min 27/01
Norte	02h00min 26/01 - 23h00min 27/01

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido no período de 26 a 28 de janeiro de 2025.

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS / IMPEDIMENTOS	EVIDÊNCIAS (AMOSTRAL)
26/01/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCATEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUCU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCÁ / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIPE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TABULEIRO DE RUSSAS I / TAUÁ / TAUAPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	584	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 7, 8 e 9 item 6.2
27/01/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / ALDEOTA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCATEL / CAUCAIA / CEDRO / CENTRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUÇO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUCU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JAGUARUANA III / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCÁ / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIPE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TAUAPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	549	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 10 e 11 item 6.2

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora.

3.1 Mapa geoeletrico da ENEL CE

Conforme destacado anteriormente, o evento 010 – 01/2025 – CE causou impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel CE, apresenta-se abaixo o mapa geoeletrico da concessão, enquanto nos itens 3.3 e 3.4 poderão ser consultados os municípios e subestações.



Além do mapa geolétrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar a Enel CE onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

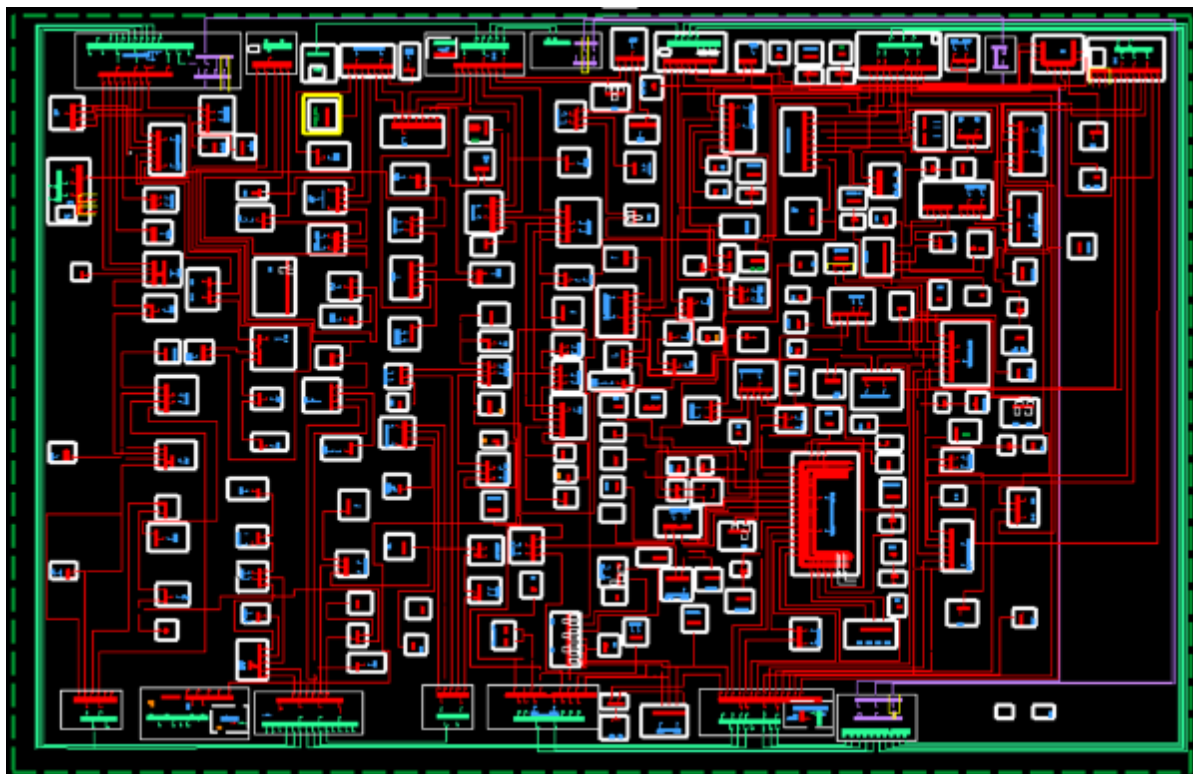


Figura 2 – Diagrama unifilar da região afetada

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel CE e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações afetadas, pode ser consultada nas tabelas 3 e 4.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela impactou parcialmente a área de concessão da ENEL CE, todavia, foram observadas o envolvimento do evento nas linhas em 126 subestações, conforme tabela 4.

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ACP	ACARAPE	43	DIF	DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I	85	MDM	MONDUBIM
2	ACA	ACARAÚ	44	DMU	DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ	86	MTB	MONSENHOR TABOSA
3	ACR	ACOPIARA	45	DID	DISTRITO INDUSTRIAL II	87	MNV	MORADA NOVA
4	AGF	ÁGUA FRIA	46	ESB	EUSÉBIO	88	MCB	MUCAMBO
5	ADT	ALDEOTA	47	GRJ	GRANJA	89	MCP	MUCURIPE
6	AMT	AMONTADA	48	GBA	GUAIUBA	90	NVO	NOVA OLINDA
7	ANN	ANTONINA DO NORTE	49	GCM	GUARACIABA DO NORTE	91	NVR	NOVA RUSSAS
8	APR	APIARÉS	50	GRM	GUARAMIRANGA	92	ORS	OROS
9	AQZ	AQUIRAZ	51	HRZ	HORIZONTE	93	PCJ	PACAJUS
10	ART	ARACATI	52	IBP	IBIAPINA	94	PAP	PAPICU
11	ARU	ARARAS I	53	ICP	ICAPUÍ	95	PCU	PARACURU
12	ARR	ARARENDA	54	ICH	ICÓ	96	PAR	PARAIPABA
13	ARP	ARARIPE	55	IGT	IGUATU	97	PBU	PARAMBU
14	BXD	BAIXO ACARAU II	56	IDP	INDEPENDÊNCIA	98	PGB	PARANGABA
15	BLN	BALANÇO	57	INH	INHUÇU	99	PCM	PECÉM
16	BLA	BALEIA	58	INP	INHUPORANGA	100	PEB	PEDRA BRANCA
17	BNB	BANABUIU	59	IPU	IPU	101	PCI	PICI
18	BBL	BARBALHA	60	ITC	ITAÇABA	102	PDM	PINDORETAMA
19	BCR	BARRA DO CEARÁ	61	ITE	ITAPAJÉ	103	PTR	PORTEIRA
20	BFG	BARRA DO FIGUEIREDO	62	ITP	ITAPERI	104	PRB	PRAIA BELA
21	BRT	BATURITÉ	63	ITK	ITAPIPOCA	105	PSK	PRESIDENTE KENNEDY
22	BBR	BEBERIBE	64	ITR	ITAREMA	106	QXD	QUIXADÁ

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
23	BVG	BOA VIAGEM	65	JAB	JABUTI	107	QXB	QUIXERAMOBIM
24	BJD	BOM JARDIM	66	JGB	JAGUARIBE	108	RSU	RUSSAS I
25	BMS	BONSUCESSO	67	JGA	JAGUARUANA	109	SQT	SANTA QUITÉRIA
26	BRJ	BREJO SANTO	68	JGT	JAGUARUANA III	110	SLC	SÃO LUIS DO CURU
27	CMM	CAMOCIM	69	JTM	JUATAMA	111	SNP	SENADOR POMPEU
28	CPS	CAMPOS SALES	70	JZN	JUAZEIRO DO NORTE	112	SBU	SOBRAL I
29	CND	CANINDÉ	71	JND	JUAZEIRO DO NORTE II	113	SBQ	SOBRAL IV
30	CRC	CARACARÁ	72	JCS	JUCÁS	114	SBC	SOBRAL V
31	CRE	CARIRÉ	73	JMA	JUREMA	115	SLP	OLONÓPOLE
32	CSL	CASCADEL	74	LVM	LAVRAS DA MANGABEIRA	116	TBU	TABULEIRO DE RUSSAS I
33	CCA	CAUCAIA	75	LMN	LIMOEIRO DO NORTE	117	TAA	TAUÁ
34	CDO	CEDRO	76	MCA	MACAOCA	118	TAP	TAUAPE
35	CTO	CENTRO	77	MGY	MAGUARY	119	TNG	TIANGUÁ
36	CLN	COLUNA	78	MRG	MARANGUAPE	120	TME	TOMÉ
37	CRU	COREAÚ	79	MRC	MARCO	121	TRR	TRAIRI
38	CAT	CRATEÚS	80	MSP	MASSAPÊ	122	UMB	UMARITUBA
39	CRT	CRATO	81	MTI	MAURITI	123	UMR	UMIRIM
40	CRZ	CRUZ	82	MSJ	MESSEJANA	124	VIG	VALE DO JAGUARIBE
41	CMB	CUMBUCO	83	MLG	MILAGRES	125	VRZ	VÁRZEA ALEGRE
42	DMC	DIAS MACEDO	84	MBC	MOMBAÇA	126	VCS	VIÇOSA DO CEARÁ

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento.

3.4 Municípios afetados

Além disso, dentro da área de concessão da ENEL CE, como reflexo do evento, foram observadas consequências em 93 municípios da área de concessão, conforme demonstrado na tabela 5.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ACARAPE	25	CEDRO	49	JAGUARUANA	73	PINDORETAMA
2	ACARAÚ	26	COREAÚ	50	JUAZEIRO DO NORTE	74	PORTEIRA
3	ACOPIARA	27	CRATEÚS	51	JUCÁS	75	QUIXADÁ
4	AMONTADA	28	CRATO	52	LAVRAS DA MANGABEIRA	76	QUIXERAMOBIM
5	ANTONINA DO NORTE	29	CRUZ	53	LIMOEIRO DO NORTE	77	QUIXERÉ
6	APUIARÉS	30	EUSÉBIO	54	MADALENA	78	RUSSAS
7	AQUIRAZ	31	FORTALEZA	55	MARACANAU	79	SANTA QUITÉRIA
8	ARACATI	32	GRANJA	56	MARANGUAPE	80	SÃO BENEDITO
9	ARARENDÁ	33	GUAIUBA	57	MARCO	81	SÃO GONÇALO DO AMARANTE
10	ARARIPE	34	GUARACIABA DO NORTE	58	MASSAPÊ	82	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
11	BANABUIU	35	GUARAMIRANGA	59	MAURITI	83	SÃO LUÍS DO CURU
12	BARBALHA	36	HORIZONTE	60	MILAGRES	84	SENADOR POMPEU
13	BARRO	37	IBIAPINA	61	MOMBAÇA	85	SOBRAL
14	BATURITÉ	38	ICAPUÍ	62	MONSENHOR TABOSA	86	OLONÓPOLES
15	BEBERIBE	39	ICÓ	63	MORADA NOVA	87	TAUÁ
16	BOA VIAGEM	40	IGUATU	64	MUCAMBO	88	TIANGUÁ
17	BREJO SANTO	41	INDEPENDÊNCIA	65	NOVA OLINDA	89	TRAIRI
18	CAMOCIM	42	IPU	66	NOVA RUSSAS	90	UMIRIM
19	CAMPOS SALES	43	IRACEMA	67	ORÓS	91	VARJOTA
20	CANINDÉ	44	ITAIÇABA	68	PACAJUS	92	VÁRZEA ALEGRE
21	CARIDADE	45	ITAPAJÉ	69	PARACURU	93	VIÇOSA DO CEARÁ
22	CARIRÉ	46	ITAPIPOCA	70	PARAIPABA		
23	CASCADEL	47	ITAREMA	71	PARAMBU		
24	CAUCAIA	48	JAGUARIBE	72	PEDRA BRANCA		

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

A alta intensidade do evento em um curto espaço de tempo foi responsável pela atuação de equipamentos de proteção ao longo das linhas da Enel CE por diversos motivos associados a descargas atmosféricas, vendaval e chuvas.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela abaixo alguns casos concretos de incidências que contribuíram para a formação do CHI.

INCIDENCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA02042644	26/01/2025 10:14:09	26/01/2025 12:29:06	Leste	ART	6.237	11.485,06	Chovia muito no momento da ocorrência. Às 12h29min foi fechada a chave SAZ4301, normalizando os 2.391 clientes restantes.
37516113	27/01/2025 14:35:35	27/01/2025 23:58:50	Metropolit ana	GBA	991	9.303,01	8690 - Na chave de ramal FNP0836 reposto elo de 25K na fase 'A'. Chovia forte no momento da ocorrência.
37502335	26/01/2025 06:14:02	26/01/2025 12:40:00	Fortaleza	ITP	1.292	8.285,12	9499 - Recuperado condutores e jumper de Média Tensão partidos em oito pontos distintos. Chovia forte no momento da ocorrência.
37502109	26/01/2025 02:22:57	26/01/2025 15:13:13	Leste	RSU	1.439	8.150,08	7022 - Condutor de Média Tensão partido na fase 'B', energizado ao solo. Aberto emergencialmente a chave UP SMR9947. Causa: Descargas Atmosféricas.
BA02043118	26/01/2025 18:21:50	26/01/2025 21:55:44	Centro- Norte	QXD	6.153	7.042,86	Muita chuva no momento da ocorrência. Às 21h55min foi fechada a chave 6LS8020, normalizando os 1.643 clientes restantes.
37511609	26/01/2025 23:13:26	27/01/2025 14:05:49	Centro-Sul	MBC	399	5.934,35	5091 - Reposto um elo de 10K na fase 'C' da chave de ramal FSV0930. Causa: Descargas Atmosféricas.
37519013	27/01/2025 14:51:38	27/01/2025 20:11:48	Centro- Norte	CND	1.298	5.275,39	66029291 - Localizada chave FEX2310 com as fases 'B' e 'C' atuadas. Chovia forte na região no momento da ocorrência
37504347	26/01/2025 01:06:30	27/01/2025 10:08:44	Metropolit ana	AQZ	153	5.054,69	C802252 - Na chave de ramal FKV3179 reposto elo de 10K na fase 'B'. Chovia forte no momento da ocorrência.
37502259	26/01/2025 05:52:27	26/01/2025 08:52:44	Centro-Sul	ICH	3.426	4.958,28	6473 - Jump partido na fase 'C' próximo a estrutura SJN1423. Foi realizado as manobras de transferência para normalizar parte dos clientes e feito abertura temporária do 21M4/IGT para instalação do GLV na fase 'C'. Causa: Descarga Atmosférica.
37518169	27/01/2025 13:39:02	28/01/2025 07:28:30	Norte	CRC	243	4.331,34	61054302 - Poste tombou devido chuva. Substituído poste 200/11 por 600/11. Causa: Chuva.

Tabela 6 – Estrato de incidências com detalhamento dos problemas, causas e soluções.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL CE durante período do Evento, apresenta-se na tabela 5 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	SA	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
5	CT	Câmara Transformadora
5	CN	Câmara Network
5	PM	Pad Mounted

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Dispositivo	Quantidade
DISMANCD	27
DISMANEST	15
DISMANLS	556
FUSIBLELS	1
Tramo de MT	46
Total Geral	621

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento.

Cabe destacar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intensão de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel CE possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 12 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Nota: Para as Áreas BR que possuem o sistema self healing instalado, citar a existência e a definição como sendo um o sistema que consiste em detectar uma falta em determinada seção da rede de distribuição e retornar planos de manobras contendo configurações admissíveis de operação para o isolamento do trecho do circuito afetado, e reconfigurar automaticamente a rede de forma a restabelecer o fornecimento de energia para uma parte das cargas afetadas, considerando restrições de operação e carregamento dos componentes da rede a fim de garantir a integridade do sistema, qualidade da energia e avaliar a nova coordenação da proteção do sistema após transferência de carga.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos (CI) na área de concessão da ENEL CE, a figura 3 apresenta a atipicidade vivenciada no período de 26 a 28 de janeiro de 2025, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

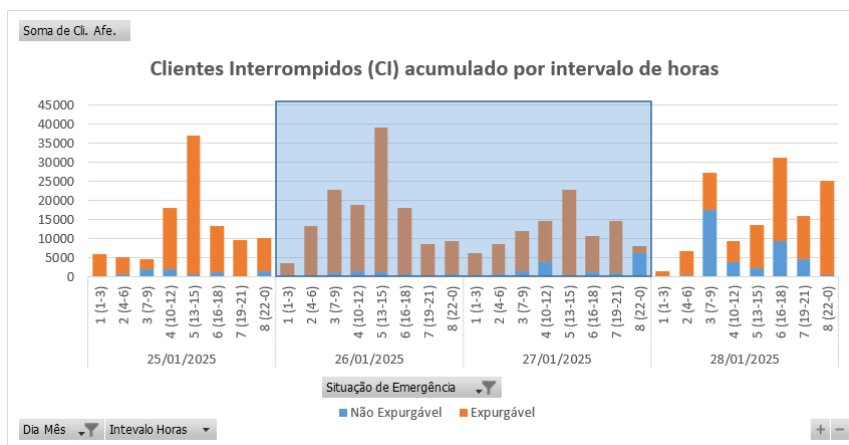


Figura 3 – Clientes Interrompidos (CI) acumulado por intervalo de horas

Na figura acima, as barras em azul representam a quantidade de clientes interrompidos simultaneamente em condições normais de operação, e as barras laranja os clientes interrompidos simultaneamente no período do evento. Destacou-se em laranja o intervalo do evento, para elencar as seguintes situações:

- Nas 12 horas anteriores ao início do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 12.983 clientes estavam desligados por diversas causas associadas à operação normal.
- Durante o período do evento, em média, a cada 3 horas, aproximadamente 14.432 clientes estavam desligados. Registrou-se um pico máximo de 39.231 clientes desligados no período de 13h às 15h do dia 26/01/2025.
- Após 12 horas do fim do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 16.294 clientes estavam desligados.

É importante destacar, para efeito comparativo e avaliativo, que as médias calculadas anteriormente consideram as causas associadas à operação normal e as relacionadas ao evento, já que todo o volume de ocorrências impacta no período de contingência das equipes inclusive entre os eventos associados pelo laudo climático.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido (CHI), a Figura abaixo apresenta seu comportamento ao longo dos dias 26 a 28 de janeiro de 2025. Observa-se que, o CHI acumulado expurgável, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, resultou em um montante de 600.186 CHI.

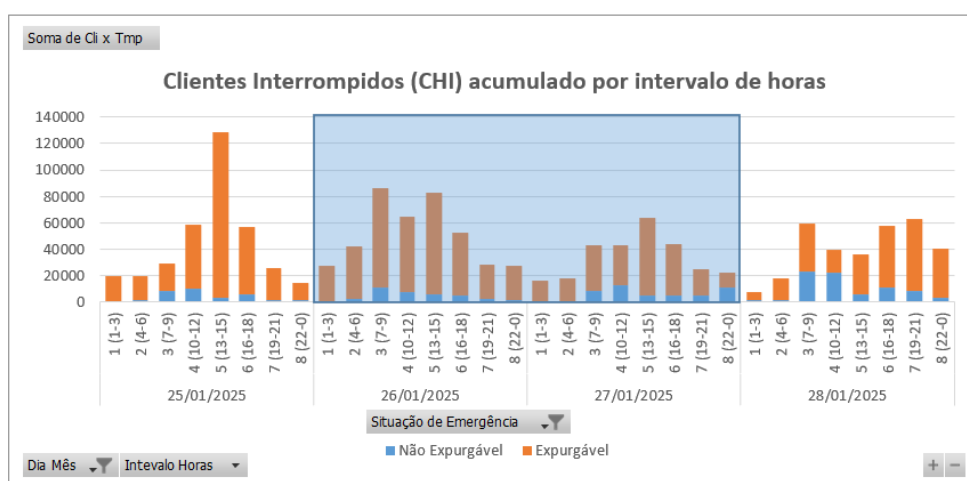


Figura 4 – Clientes Interrompidos (CHI) acumulado por intervalo de horas

Na figura 4, os valores estão acumulados de acordo com o início da interrupção, o que permite avaliar o horário de maior impacto em termos de abrangência e duração das interrupções.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste.

Relatório:	ISE 10 – 01/2025 – CE	Evento:	010 – 01/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 26/01/2025 00:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 28/01/2025 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul						
ITEM	DESCRIÇÃO			VALOR	UNIDADE	
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante o período do evento			625	min	
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante o período do evento			37	min	
3	Tempo Médio de Execução das equipes durante o período do evento			71	min	
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento			93	-	
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento			126	-	
6	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis			600.186	hora	
7	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis			209.339	-	
8	Data e hora início da primeira interrupção com causas expurgáveis			26/01/2025 00:13:51	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	
9	Data e hora término da última interrupção com causas expurgáveis			29/01/2025 16:25:00	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis			11,74	hora	
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis			51,41	hora	

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento.

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL CEARÁ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Houve Mobilização do operador da subestação e das equipes de eletricitas, de manutenção leve e pesada, e reforço com equipes de empresas terceirizadas. As equipes do emergencial junto com a equipe de manutenção trabalharam para recuperar o sistema elétrico com substituição dos equipamentos avariados.

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, as equipes trabalharam no atendimento de 3.887 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. A figuras 5 ilustra a quantidade de ocorrências emergenciais por dia e intervalo de horas no evento entre os dias 26 a 28 de janeiro de 2025.



Figura 5 – Ocorrências emergenciais no período do evento.

*Valores acumulados no horário de início da ocorrência emergencial

Cabe ressaltar que, a Enel CE possui contrato com empresa parceira, com a finalidade de manter disponível 417 equipes em condições normais de atendimento e, aumentado para 1096 equipes em situações de contingência, tais como eventos em Situação de Emergência. Essas equipes foram assim distribuídas:

Regional	Regime Normal (Sem ISE)	Regime de Contingência (Com ISE)
Sul	46	122
Centro-Sul	36	95
Leste	28	74
Centro-Norte	40	105
Fortaleza	121	319
Metropolitana	67	175
Atlântico	35	91
Norte	44	115

Tabela 10 – Distribuição de equipes por regional.

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na Figura 6 informações a respeito do tempo médio de atendimento das equipes de campo durante a vivência do evento em tela, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

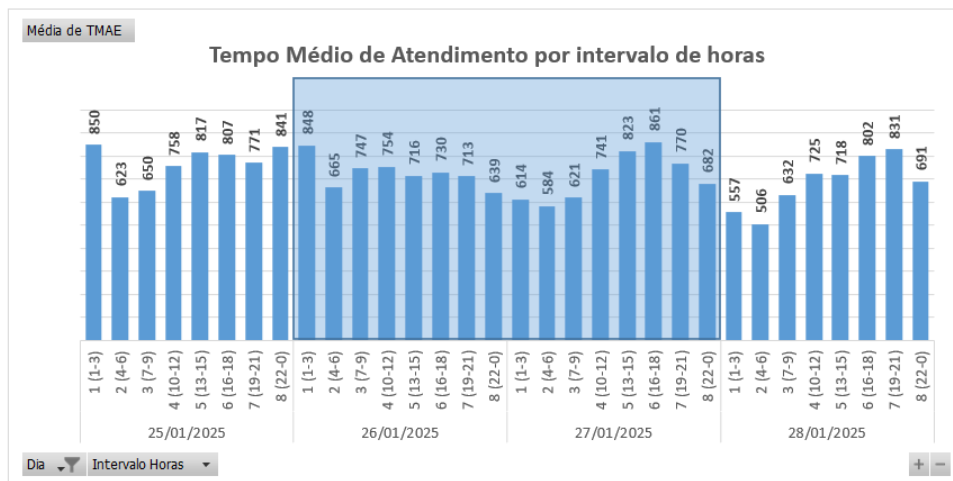


Figura 6 – O Tempo Médio de atendimento por intervalo de horas envolvido no evento.

Dessa forma, houve o aumento do tempo médio de atendimento das ocorrências durante os intervalos no período do evento, comparado ao intervalo de tempo anteriores ao período do evento.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Apresenta-se abaixo diversas reportagens a respeito do evento ocorrido no período de 26 a 28 de janeiro de 2025.

Fortaleza amanhece com chuva intensa, raios e trovões neste domingo (26)

Previsão para manhã é de "alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e Litoral Norte"

Escrito por [Redação](#) producao@diariodn.com.br

26 de Janeiro de 2025 - 09:39 (Atualizado às 09:42)

Legenda: Chuva em Fortaleza neste domingo (26)
Foto: Nayana Diórea

Fortaleza e algumas cidades da Região Metropolitana amanheceram, neste domingo (26), registrando **chuva intensa, raios e trovões**. A previsão para esta manhã, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), é de "céu parcialmente nublado a poucas nuvens no Ceará, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e Litoral Norte".

NEWSLETTER
Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

8 Minutos
As principais notícias do dia direto no seu e-mail

Fonte: DIÁRIO DO NORDESTE

Link: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/fortaleza-amanhece-com-chuva-intensa-raios-e-trovoes-neste-domingo-26-1.3610223>

Ceará pode ter chuvas em todas as regiões até quarta-feira, 29, aponta previsão do tempo

Ceará terá condições de instabilidade atmosférica, favorecendo precipitações em todas as macrorregiões

15:50 | 27/01/2025 Autor **Fabírcia Braga** Tipo **Notícia**



ouça este conteúdo



Ceará terá chuvas em todas as regiões até quarta-feira, 29, aponta previsão do tempo / Crédito: Samuel Setubal

A previsão meteorológica para os próximos dias no Ceará indica instabilidade atmosférica em todo o Estado, favorecendo precipitações em todas as macrorregiões até a próxima quarta-feira, 29.

A análise foi feita pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) com base na imagem do canal infravermelho do satélite GOES-16, capturada às 8h50min desta segunda-feira, 27, que revelou a presença de nebulosidade sobre o território cearense.

Fonte: O POVO

Link: <https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2025/01/27/ceara-tera-chuvas-em-todas-as-regioes-ate-quarta-feira-29-aponta-previsao-do-tempo.html>

Funceme: Ceará registra chuva em 119 municípios entre domingo (26) e segunda-feira (27)

Para esta segunda-feira (27) esperam-se chuvas em todo o estado, com precipitação de intensidade variando de fraca a moderada

Compartilhe:     | 27 de janeiro de 2025 | Portal GCMAIS

A- A+

O monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que o Ceará teve chuva em 119 dos 184 municípios, entre as 7h da manhã do domingo (26) e as 7h da manhã desta segunda (27) – período de 24 horas usado pela Fundação para fazer as análises.



Foto: Marciel Bezerra / Funceme

Em meio a isso, os principais destaques são Santana do Acaraú (73 milímetros), Quixadá (62 mm), Ibiapina (57,7 mm), Fortaleza (50,8 mm), Jaguaratama (43 mm), Pindoretama (40 mm), São Gonçalo do Amarante (39,6 mm), Aquiraz (39 mm), Fortim (36 mm) e São Benedito (30,6 mm).

Fonte: GC MAIS

Link: <https://gcmais.com.br/noticias/2025/01/27/funceme-ceara-registra-chuva-em-119-municipios-entre-domingo-26-e-segunda-feira-27/>

Santana do Acaraú e Quixadá registram maiores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas

O Ceará segue com condições de instabilidade atmosférica, favorecendo precipitações em todas as macrorregiões até quarta-feira, 29

27 de janeiro de 2025 às 10:30



Os municípios de Santana do Acaraú e Quixadá registraram as maiores chuvas do Ceará entre as 7h desse domingo, 26, e as 7h desta segunda-feira, 27. A informação consta no boletim pluviométrico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Fonte: REPÓRTER CEARÁ

Link: <https://reporterceara.com.br/2025/01/27/santana-do-acarau-e-quixada-registram-maiores-chuvas-do-ceara-nas-ultimas-24-horas/>

Moradores improvisam balsas para atravessar trecho de rio que encheu após chuvas em Iguatu, no Ceará

Até a sexta-feira (24), passagem era possível sem o auxílio de embarcações no trecho entre a zona rural e a sede do município.


Por Redação g1 CE

26/01/2025 07h55 · Atualizado há 2 meses



Rio Jaguaribe transborda e moradores precisam usar balsa em travessia

Uma cheia no rio Jaguaribe após as chuvas na região fez com que moradores precisassem improvisar balsas para atravessar um trecho entre a zona rural e a sede do município de **Iguatu**, no interior do Ceará. Passagem usada pela população estava seca até esta sexta-feira (24).



Fonte: G1

Link: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2025/01/26/moradores-improvisam-balsas-para-atravesar-trecho-de-rio-que-encheu-apos-chuvas-em-iguatu-no-ceara.shtml>

6.2 Evidências Fotográficas



Figura 7. Foto registrada no dia 26/01/25 às 09:50 na localidade Fortaleza.



Figura 8. Foto registrada no dia 26/01/25 na localidade Quixadá.



Figura 9. Foto registrada no dia 26/01/25 na localidade Orós.



Figura 10. Foto registrada no dia 27/01/25 na localidade Santa Quitéria.



Figura 11. Foto registrada no dia 27/01/25 na localidade Ipú.

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Relatório: ISE 10 – 01/2025 – CE	Evento: 010 – 01/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 26/01/2025 00:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 28/01/2025 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul				

Tabela 11 – Tabela Resumo do evento.

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
1.133	600.186	209.339	523.642

Tabela 12 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 13 – Lista de Interrupções Expurgadas.

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1	39	1	2025	13308	ITK01I2	ITK	37501871	1	3	26/01/2025 00:13	26/01/2025 01:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	87	48587	124,41
2	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37499481	1	3	26/01/2025 00:15	26/01/2025 05:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	98	21272	555,33
3	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37501887	1	3	26/01/2025 00:26	26/01/2025 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21184	1,63
4	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37501919	1	3	26/01/2025 00:46	26/01/2025 06:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	315	24209	1886,50
5	39	1	2025	13240	APR01P3	APR	37501931	1	3	26/01/2025 00:55	26/01/2025 06:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	13159	370,83
6	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37504347	1	3	26/01/2025 01:06	27/01/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	153	36423	5054,69
7	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37501969	1	3	26/01/2025 01:19	27/01/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	68864	103,75
8	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37502019	1	3	26/01/2025 02:00	26/01/2025 06:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	179	26184	758,66
9	39	1	2025	13322	LMN01N4	LMN	37502021	1	3	26/01/2025 02:02	26/01/2025 07:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	48	45206	281,21
10	39	1	2025	13261	CRE01C4	CRE	BA02042518	1	3	26/01/2025 02:03	26/01/2025 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	537	10965	3987,52
11	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37502109	1	3	26/01/2025 02:22	26/01/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	737	34903	6831,17
12	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37502039	1	3	26/01/2025 02:24	26/01/2025 06:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	48587	72,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
13	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37502039	1	3	26/01/2025 02:24	26/01/2025 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	311	48587	2330,86
14	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37502039	1	3	26/01/2025 02:24	26/01/2025 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	48587	393,53
15	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37502045	1	3	26/01/2025 02:30	26/01/2025 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	91	34903	647,29
16	39	1	2025	16944	ACA01C4	ACA	37502061	1	3	26/01/2025 03:01	26/01/2025 05:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	24209	17,94
17	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37502065	1	3	26/01/2025 03:10	26/01/2025 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	85	21272	983,26
18	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37502069	1	3	26/01/2025 03:12	26/01/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	224	12701	2121,90
19	39	1	2025	13304	ITC01I3	ITC	37502079	1	3	26/01/2025 03:20	26/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	99	10290	1731,76
20	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37502129	1	3	26/01/2025 04:17	26/01/2025 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	21272	68,54
21	39	1	2025	13322	LMN01N6	LMN	37502139	1	3	26/01/2025 04:33	27/01/2025 08:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	45206	83,00
22	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37502149	1	3	26/01/2025 04:42	26/01/2025 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	28104	209,12
23	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37502173	1	3	26/01/2025 05:16	26/01/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	21272	1270,34
24	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37502173	1	3	26/01/2025 05:16	26/01/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	21272	35,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
25	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37502173	1	3	26/01/2025 05:16	26/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	21272	35,48
26	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37502179	1	3	26/01/2025 05:18	26/01/2025 07:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	180	10911	447,70
27	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02042456	1	3	26/01/2025 05:20	26/01/2025 05:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3724	45168	257,58
28	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37502181	1	3	26/01/2025 05:23	27/01/2025 14:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	21272	1828,35
29	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	37502183	1	3	26/01/2025 05:24	26/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	10965	86,74
30	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	37502201	1	3	26/01/2025 05:31	26/01/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	49	38554	819,25
31	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37502203	1	3	26/01/2025 05:33	27/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	21272	106,88
32	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37502203	1	3	26/01/2025 05:33	27/01/2025 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	21272	251,62
33	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37502211	1	3	26/01/2025 05:35	26/01/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	67	23612	335,84
34	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	37502251	1	3	26/01/2025 05:52	26/01/2025 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	322	15635	2608,20
35	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37502259	1	3	26/01/2025 05:52	26/01/2025 06:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	406	27895	368,33
36	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37502259	1	3	26/01/2025 05:52	26/01/2025 07:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1956	57232	2462,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
37	39	1	2025	13353	ORS01M1	ORS	37502259	1	3	26/01/2025 05:52	26/01/2025 07:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	10141	6,29
38	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37502259	1	3	26/01/2025 05:52	26/01/2025 07:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	569	27895	716,31
39	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37502259	1	3	26/01/2025 05:52	26/01/2025 08:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	57232	173,02
40	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37502259	1	3	26/01/2025 05:52	26/01/2025 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	410	57232	1231,94
41	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37502277	1	3	26/01/2025 05:57	26/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	23612	14,57
42	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37502281	1	3	26/01/2025 05:58	26/01/2025 16:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	48246	21,29
43	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37502301	1	3	26/01/2025 06:05	27/01/2025 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	23612	624,35
44	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37502309	1	3	26/01/2025 06:06	27/01/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	68864	82,46
45	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37502309	1	3	26/01/2025 06:06	27/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	68864	86,18
46	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37506251	1	3	26/01/2025 06:08	26/01/2025 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	23612	77,75
47	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37506251	1	3	26/01/2025 06:08	26/01/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	23612	40,46

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
48	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37502317	1	3	26/01/2025 06:08	26/01/2025 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	57	27591	435,21
49	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37502325	1	3	26/01/2025 06:12	26/01/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	168	21272	760,11
50	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37502331	1	3	26/01/2025 06:13	26/01/2025 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	21404	79,44
51	39	1	2025	13276	ITP01L2	ITP	37502335	1	3	26/01/2025 06:14	26/01/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1275	60441	8201,79
52	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37502433	1	3	26/01/2025 06:17	26/01/2025 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	42	68864	391,65
53	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37502369	1	3	26/01/2025 06:18	26/01/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	28104	94,23
54	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37502385	1	3	26/01/2025 06:23	26/01/2025 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	21404	654,09
55	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37502387	1	3	26/01/2025 06:24	26/01/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	79	75974	893,80
56	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37502685	1	3	26/01/2025 06:24	26/01/2025 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	57232	113,94
57	39	1	2025	13353	ORS01M1	ORS	37502393	1	3	26/01/2025 06:24	26/01/2025 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	10141	20,56
58	39	1	2025	13304	ITC01I2	ITC	37502407	1	3	26/01/2025 06:26	26/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	252	10290	1192,66
59	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	BA02042516	1	3	26/01/2025 06:27	26/01/2025 07:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	693	57232	586,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
60	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	BA02042516	1	3	26/01/2025 06:27	26/01/2025 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	173	57232	535,53
61	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	BA02042516	1	3	26/01/2025 06:27	26/01/2025 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	434	57232	1759,39
62	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	BA02042516	1	3	26/01/2025 06:27	26/01/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	280	57232	2007,06
63	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37502443	1	3	26/01/2025 06:32	27/01/2025 08:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57112	25,69
64	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	37502447	1	3	26/01/2025 06:33	26/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	34903	25,95
65	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	BA02042494	1	3	26/01/2025 06:36	26/01/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	57232	31,26
66	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37502475	1	3	26/01/2025 06:38	27/01/2025 03:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	32943	315,44
67	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37515701	1	3	26/01/2025 06:41	27/01/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	21129	253,22
68	39	1	2025	16568	ACP01C3	ACP	37502503	1	3	26/01/2025 06:42	26/01/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	30978	383,60
69	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	37502513	1	3	26/01/2025 06:44	26/01/2025 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	68	38554	265,52
70	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37502517	1	3	26/01/2025 06:44	26/01/2025 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	30978	4,97
71	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37502519	1	3	26/01/2025 06:44	26/01/2025 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	34903	221,88
72	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	37502257	1	3	26/01/2025 06:46	26/01/2025 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	27526	434,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
73	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37502535	1	3	26/01/2025 06:47	26/01/2025 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	58	48587	125,34
74	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37502539	1	3	26/01/2025 06:48	27/01/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	34903	278,04
75	39	1	2025	16944	ACA01C3	ACA	37502547	1	3	26/01/2025 06:51	26/01/2025 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	24209	73,02
76	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37502549	1	3	26/01/2025 06:51	27/01/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	23612	321,71
77	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37502551	1	3	26/01/2025 06:51	27/01/2025 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	34903	1116,80
78	39	1	2025	13257	CMM01C2	CMM	37504703	1	3	26/01/2025 06:54	26/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	30779	508,39
79	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37502571	1	3	26/01/2025 06:57	26/01/2025 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	33593	66,77
80	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	37502573	1	3	26/01/2025 06:57	26/01/2025 12:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	32577	24,03
81	39	1	2025	13332	MTI01P2	MTI	37502601	1	3	26/01/2025 07:01	26/01/2025 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	15821	37,76
82	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37502607	1	3	26/01/2025 07:03	26/01/2025 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	238	30779	649,28
83	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	37502619	1	3	26/01/2025 07:05	26/01/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	196	45206	669,39
84	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37502151	1	3	26/01/2025 07:09	26/01/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	353	21129	3474,50
85	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37502151	1	3	26/01/2025 07:09	27/01/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	21129	973,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
86	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37502679	1	3	26/01/2025 07:14	26/01/2025 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	21272	182,93
87	39	1	2025	13322	LMN01N3	LMN	37499319	1	3	26/01/2025 07:16	28/01/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	45206	82,80
88	39	1	2025	16561	SBC01L4	SBC	37502709	1	3	26/01/2025 07:18	26/01/2025 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	30179	56,44
89	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	37502715	1	3	26/01/2025 07:19	26/01/2025 21:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	15635	144,19
90	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	37502715	1	3	26/01/2025 07:19	26/01/2025 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	15635	59,88
91	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37505637	1	3	26/01/2025 07:19	26/01/2025 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	160	21129	750,58
92	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37505637	1	3	26/01/2025 07:19	26/01/2025 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	21129	275,03
93	39	1	2025	16944	ACA01C4	ACA	37502745	1	3	26/01/2025 07:22	26/01/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24209	9,25
94	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37502747	1	3	26/01/2025 07:23	26/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	32	41172	139,62
95	39	1	2025	13251	BRT01CS	BRT	37503667	1	3	26/01/2025 07:26	26/01/2025 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	49627	152,42
96	39	1	2025	13251	BRT01CS	BRT	37503667	1	3	26/01/2025 07:26	26/01/2025 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	49627	212,30
97	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	37508635	1	3	26/01/2025 07:26	27/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	57232	1329,06

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
98	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37502801	1	3	26/01/2025 07:28	26/01/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	17950	66,21
99	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37499729	1	3	26/01/2025 07:29	26/01/2025 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	28104	103,10
100	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02042514	1	3	26/01/2025 07:30	26/01/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	27150	4,43
101	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02042514	1	3	26/01/2025 07:30	26/01/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	476	27150	2120,45
102	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37502825	1	3	26/01/2025 07:31	26/01/2025 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	27526	1212,08
103	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37502829	1	3	26/01/2025 07:31	26/01/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	7,49
104	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37502835	1	3	26/01/2025 07:33	26/01/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	49627	238,91
105	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37502853	1	3	26/01/2025 07:35	27/01/2025 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	23612	135,06
106	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37502863	1	3	26/01/2025 07:36	26/01/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	74	21129	424,49
107	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37502863	1	3	26/01/2025 07:36	26/01/2025 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	26	21129	157,44
108	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37502863	1	3	26/01/2025 07:36	27/01/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	21129	235,39
109	39	1	2025	16568	ACP01C5	ACP	37502895	1	3	26/01/2025 07:39	26/01/2025 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	30978	287,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
110	39	1	2025	13280	DIF01I5	DIF	37502899	1	3	26/01/2025 07:39	26/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	56440	144,09
111	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	37502901	1	3	26/01/2025 07:40	27/01/2025 13:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	27691	679,20
112	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02043260	1	3	26/01/2025 07:43	27/01/2025 02:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	34903	133,22
113	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37502931	1	3	26/01/2025 07:43	26/01/2025 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	19548	69,11
114	39	1	2025	15850	SNP01N4	SNP	37502937	1	3	26/01/2025 07:44	26/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	262	26952	659,37
115	39	1	2025	16948	PCU01L2	PCU	37502943	1	3	26/01/2025 07:45	26/01/2025 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	17738	15,69
116	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37502949	1	3	26/01/2025 07:45	26/01/2025 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	233	64758	3476,17
117	39	1	2025	13276	ITP01L2	ITP	37502335	1	3	26/01/2025 07:45	26/01/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	60441	83,33
118	39	1	2025	16945	CSL01C2	CSL	37502963	1	3	26/01/2025 07:47	27/01/2025 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	32854	76,93
119	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37502969	1	3	26/01/2025 07:49	27/01/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	34903	130,43
120	39	1	2025	13356	PAP01FA	PAP	BA02042532	1	3	26/01/2025 07:50	26/01/2025 08:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	567	52073	369,81
121	39	1	2025	13356	PAP01FA	PAP	BA02042532	1	3	26/01/2025 07:50	26/01/2025 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	865	52073	1430,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
122	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37502983	1	3	26/01/2025 07:50	26/01/2025 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	103	48587	371,57
123	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	BA02042534	1	3	26/01/2025 07:51	26/01/2025 07:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	493	16648	40,54
124	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	BA02042534	1	3	26/01/2025 07:51	26/01/2025 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	309	16648	1278,14
125	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	BA02042534	1	3	26/01/2025 07:52	26/01/2025 07:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	905	16648	45,50
126	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	BA02042534	1	3	26/01/2025 07:52	26/01/2025 07:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1554	16648	80,72
127	39	1	2025	13260	CRC01C2	CRC	37503005	1	3	26/01/2025 07:53	26/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	16843	50,97
128	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	37503023	1	3	26/01/2025 07:54	26/01/2025 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	27526	350,68
129	39	1	2025	13304	ITC01I3	ITC	37503069	1	3	26/01/2025 07:58	27/01/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	34	10290	1111,72
130	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37503083	1	3	26/01/2025 07:59	27/01/2025 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	64758	36,61
131	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37503101	1	3	26/01/2025 08:01	26/01/2025 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	32943	12,34
132	39	1	2025	16565	JZN01M7	JZN	37503109	1	3	26/01/2025 08:03	26/01/2025 22:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	75974	769,59
133	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37503169	1	3	26/01/2025 08:08	27/01/2025 00:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	112	10911	1872,52
134	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37503175	1	3	26/01/2025 08:09	26/01/2025 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	15635	24,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
135	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37503175	1	3	26/01/2025 08:09	26/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	15635	86,48
136	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37503177	1	3	26/01/2025 08:09	26/01/2025 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	137	20121	796,88
137	39	1	2025	16946	CLN01F3	CLN	37503185	1	3	26/01/2025 08:10	26/01/2025 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	195	32327	90,51
138	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37503201	1	3	26/01/2025 08:12	27/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27526	86,35
139	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37503201	1	3	26/01/2025 08:12	27/01/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27526	85,87
140	39	1	2025	13304	ITC01I3	ITC	37503209	1	3	26/01/2025 08:13	26/01/2025 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	10290	41,81
141	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37503211	1	3	26/01/2025 08:13	26/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	20198	135,00
142	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37504561	1	3	26/01/2025 08:14	26/01/2025 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	26054	10,91
143	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37503223	1	3	26/01/2025 08:15	27/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	22128	73,16
144	39	1	2025	13336	MLG01Y4	MLG	37503239	1	3	26/01/2025 08:16	26/01/2025 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	25600	246,79
145	39	1	2025	15852	MBC01P3	MBC	37503247	1	3	26/01/2025 08:16	26/01/2025 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	22271	74,78
146	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37503257	1	3	26/01/2025 08:17	27/01/2025 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26152	53,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
147	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	BA02042552	1	3	26/01/2025 08:17	26/01/2025 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	604	49627	867,58
148	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	BA02042552	1	3	26/01/2025 08:17	26/01/2025 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	264	49627	399,96
149	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	BA02042552	1	3	26/01/2025 08:17	26/01/2025 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	163	49627	303,95
150	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	BA02042552	1	3	26/01/2025 08:17	26/01/2025 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4738	49627	8856,11
151	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37503285	1	3	26/01/2025 08:21	27/01/2025 04:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	22128	78,86
152	39	1	2025	13356	PAP01F1	PAP	BA02042562	1	3	26/01/2025 08:23	26/01/2025 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1021	52073	750,72
153	39	1	2025	13356	PAP01F1	PAP	BA02042562	1	3	26/01/2025 08:23	26/01/2025 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	230	52073	215,24
154	39	1	2025	13356	PAP01FA	PAP	BA02042562	1	3	26/01/2025 08:23	26/01/2025 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1285	52073	1410,64
155	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	37503301	1	3	26/01/2025 08:23	26/01/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	263	27526	2095,38
156	39	1	2025	13297	IDP01I1	IDP	37503311	1	3	26/01/2025 08:24	26/01/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12795	12,79
157	39	1	2025	13319	LVM01M4	LVM	37503319	1	3	26/01/2025 08:25	27/01/2025 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	23612	208,61
158	39	1	2025	13319	LVM01M4	LVM	37503319	1	3	26/01/2025 08:25	27/01/2025 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23612	59,42

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
159	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37503355	1	3	26/01/2025 08:30	26/01/2025 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	26184	6,81
160	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37503377	1	3	26/01/2025 08:32	27/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	26152	584,40
161	39	1	2025	13305	ITE01I3	ITE	37503379	1	3	26/01/2025 08:32	26/01/2025 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	36282	39,79
162	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	BA02042552	1	3	26/01/2025 08:34	26/01/2025 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	429	49627	23,00
163	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	37503423	1	3	26/01/2025 08:36	28/01/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	27526	3036,75
164	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37503425	1	3	26/01/2025 08:36	26/01/2025 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	131	10911	1107,82
165	39	1	2025	13334	MSJ01M9	MSJ	BA02042572	1	3	26/01/2025 08:36	26/01/2025 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	999	75407	102,95
166	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37503431	1	3	26/01/2025 08:37	26/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17950	14,71
167	39	1	2025	16949	PAR01C7	PAR	37503433	1	3	26/01/2025 08:37	26/01/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	16648	142,45
168	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37503451	1	3	26/01/2025 08:39	26/01/2025 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	21272	226,58
169	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37503451	1	3	26/01/2025 08:39	26/01/2025 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21272	9,63
170	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37503505	1	3	26/01/2025 08:40	27/01/2025 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	34903	36,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
171	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	37503537	1	3	26/01/2025 08:46	27/01/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	25,64
172	39	1	2025	13256	PTR01I5	PTR	37503541	1	3	26/01/2025 08:46	27/01/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42324	26,22
173	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37503551	1	3	26/01/2025 08:47	26/01/2025 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	27526	66,69
174	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37503555	1	3	26/01/2025 08:47	26/01/2025 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52182	12,17
175	39	1	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	37503569	1	3	26/01/2025 08:48	27/01/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	61	36423	1760,27
176	39	1	2025	15504	INH01I3	INH	37503601	1	3	26/01/2025 08:51	26/01/2025 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	50825	0,69
177	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37502445	1	3	26/01/2025 08:53	26/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	57232	8,35
178	39	1	2025	16558	JND01L6	JND	37503647	1	3	26/01/2025 08:55	27/01/2025 07:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57112	23,02
179	39	1	2025	13280	DIF01I5	DIF	37503681	1	3	26/01/2025 08:57	27/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56440	25,04
180	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37503683	1	3	26/01/2025 08:58	26/01/2025 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	26117	114,44
181	39	1	2025	13276	DMC01C8	DMC	37503711	1	3	26/01/2025 09:00	26/01/2025 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	288	60441	940,24
182	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37503721	1	3	26/01/2025 09:01	26/01/2025 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	368	21129	1993,03
183	39	1	2025	13356	PAP01F6	PAP	37503727	1	3	26/01/2025 09:01	26/01/2025 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	99	52073	627,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
184	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37503729	1	3	26/01/2025 09:01	26/01/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	82	52182	673,06
185	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37503737	1	3	26/01/2025 09:02	26/01/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	52	16648	135,88
186	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02042626	1	3	26/01/2025 09:02	26/01/2025 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	30779	80,66
187	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37503775	1	3	26/01/2025 09:04	26/01/2025 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	49627	174,74
188	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	37503781	1	3	26/01/2025 09:05	27/01/2025 00:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	20287	362,95
189	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37503805	1	3	26/01/2025 09:06	26/01/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	18863	28,68
190	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37503809	1	3	26/01/2025 09:07	26/01/2025 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	45168	116,56
191	39	1	2025	15501	PBU01P2	PBU	37503847	1	3	26/01/2025 09:10	26/01/2025 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	23475	89,65
192	39	1	2025	15501	PBU01P2	PBU	37503847	1	3	26/01/2025 09:10	26/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	23475	49,88
193	39	1	2025	15858	ESB01S2	ESB	37503849	1	3	26/01/2025 09:10	26/01/2025 14:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	38	20841	200,38
194	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37503883	1	3	26/01/2025 09:14	27/01/2025 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	57232	142,50
195	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37503887	1	3	26/01/2025 09:15	27/01/2025 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	23,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
196	39	1	2025	15854	JAB01F7	JAB	37503901	1	3	26/01/2025 09:16	26/01/2025 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	58	41172	643,99
197	39	1	2025	13374	RSU01N6	RSU	37503949	1	3	26/01/2025 09:22	26/01/2025 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	152	34903	1898,65
198	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37503955	1	3	26/01/2025 09:23	27/01/2025 01:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	34	20841	558,65
199	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	37503981	1	3	26/01/2025 09:24	26/01/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26054	6,86
200	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37504027	1	3	26/01/2025 09:28	27/01/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	64758	60,88
201	39	1	2025	13254	BJD01L4	BJD	37504043	1	3	26/01/2025 09:29	26/01/2025 21:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	61988	36,76
202	39	1	2025	13319	LVM01M4	LVM	37504057	1	3	26/01/2025 09:30	27/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23612	63,34
203	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37504085	1	3	26/01/2025 09:33	26/01/2025 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	45168	224,01
204	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37504085	1	3	26/01/2025 09:33	26/01/2025 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	45168	48,73
205	39	1	2025	13356	PAP01F2	PAP	37504093	1	3	26/01/2025 09:34	26/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	265	52073	1792,36
206	39	1	2025	13236	AGF01I6	AGF	37504109	1	3	26/01/2025 09:35	26/01/2025 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	69	58242	386,05
207	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37504113	1	3	26/01/2025 09:36	27/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	97	34903	2657,50
208	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37504113	1	3	26/01/2025 09:36	27/01/2025 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	34903	506,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
209	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	37504131	1	3	26/01/2025 09:37	26/01/2025 11:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	19548	7,99
210	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37504155	1	3	26/01/2025 09:39	26/01/2025 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20121	37,26
211	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37504195	1	3	26/01/2025 09:42	26/01/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	252	25600	1163,75
212	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37504205	1	3	26/01/2025 09:43	26/01/2025 20:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	49627	22,08
213	39	1	2025	13360	PGB01P2	PGB	37504319	1	3	26/01/2025 09:45	26/01/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	67869	8,19
214	39	1	2025	15852	MBC01P3	MBC	37504223	1	3	26/01/2025 09:45	26/01/2025 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	118	22271	666,04
215	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37504227	1	3	26/01/2025 09:45	26/01/2025 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	17027	77,73
216	39	1	2025	15502	TAA01Y1	TAA	37504233	1	3	26/01/2025 09:46	26/01/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	29875	16,68
217	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37504257	1	3	26/01/2025 09:48	27/01/2025 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	104	38554	2391,97
218	39	1	2025	13261	CRE01C4	CRE	37501063	1	3	26/01/2025 09:49	26/01/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	212	10965	450,97
219	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37504295	1	3	26/01/2025 09:49	26/01/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	180	15635	2422,15
220	39	1	2025	15501	PBU01P2	PBU	37504337	1	3	26/01/2025 09:52	26/01/2025 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	23475	50,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
221	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02042514	1	3	26/01/2025 09:53	26/01/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	27150	65,12
222	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37510255	1	3	26/01/2025 09:53	27/01/2025 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	21129	280,56
223	39	1	2025	16943	PDM01M1	PDM	37504385	1	3	26/01/2025 09:58	26/01/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	32	13805	438,56
224	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37504389	1	3	26/01/2025 09:59	26/01/2025 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	15	44377	64,46
225	39	1	2025	13356	PAP01F4	PAP	37504399	1	3	26/01/2025 10:00	26/01/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	44	52073	231,95
226	39	1	2025	13260	CRC01C1	CRC	37504419	1	3	26/01/2025 10:02	26/01/2025 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	16843	71,88
227	39	1	2025	13276	ITP01L2	ITP	37504429	1	3	26/01/2025 10:02	26/01/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	60441	53,84
228	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37504435	1	3	26/01/2025 10:03	27/01/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	49	20198	1389,00
229	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37504449	1	3	26/01/2025 10:04	26/01/2025 23:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	21404	366,35
230	39	1	2025	13256	PTR01I5	PTR	37504459	1	3	26/01/2025 10:05	27/01/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	42324	215,63
231	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37504597	1	3	26/01/2025 10:06	27/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	32943	2429,07
232	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37505811	1	3	26/01/2025 10:07	28/01/2025 02:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	36423	240,97
233	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37504487	1	3	26/01/2025 10:07	26/01/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	22128	21,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
234	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37504517	1	3	26/01/2025 10:09	27/01/2025 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	32	27526	956,22
235	39	1	2025	13276	ITP01L2	ITP	37504523	1	3	26/01/2025 10:10	26/01/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	60441	103,36
236	39	1	2025	13304	ITC01I3	ITC	37504537	1	3	26/01/2025 10:11	27/01/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	10290	206,83
237	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	BA02042606	1	3	26/01/2025 10:11	26/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2119	57232	141,27
238	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37504551	1	3	26/01/2025 10:12	27/01/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27691	31,96
239	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37504555	1	3	26/01/2025 10:12	27/01/2025 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	58130	886,08
240	39	1	2025	13242	ART01N1	ART	BA02042644	1	3	26/01/2025 10:14	26/01/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	532	38554	207,33
241	39	1	2025	13242	ART01N1	ART	BA02042644	1	3	26/01/2025 10:14	26/01/2025 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	637	38554	712,73
242	39	1	2025	13242	ART01N1	ART	BA02042644	1	3	26/01/2025 10:14	26/01/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	38554	6,57
243	39	1	2025	13242	ART01N3	ART	BA02042644	1	3	26/01/2025 10:14	26/01/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1502	38554	2714,45
244	39	1	2025	13242	ART01N1	ART	BA02042644	1	3	26/01/2025 10:14	26/01/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	38554	1,81
245	39	1	2025	13242	ART01N3	ART	BA02042644	1	3	26/01/2025 10:14	26/01/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1175	38554	2475,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
246	39	1	2025	13242	ART01N3	ART	BA02042644	1	3	26/01/2025 10:14	26/01/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2386	38554	5366,51
247	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	37504585	1	3	26/01/2025 10:15	27/01/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	40491	123,95
248	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37504593	1	3	26/01/2025 10:16	26/01/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27591	7,43
249	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37504615	1	3	26/01/2025 10:18	26/01/2025 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	26184	5,31
250	39	1	2025	16944	ACA01C3	ACA	37502547	1	3	26/01/2025 10:20	26/01/2025 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	189	24209	597,61
251	39	1	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37504683	1	3	26/01/2025 10:23	26/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	29875	18,62
252	39	1	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37504799	1	3	26/01/2025 10:32	26/01/2025 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	29875	80,34
253	39	1	2025	13367	PSK01M2	PSK	37504949	1	3	26/01/2025 10:34	26/01/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	65742	25,55
254	39	1	2025	15852	MBC01P3	MBC	37504827	1	3	26/01/2025 10:34	26/01/2025 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	77	22271	163,43
255	39	1	2025	13288	ICP01N3	ICP	BA02042658	1	3	26/01/2025 10:34	26/01/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	327	14202	17,62
256	39	1	2025	13288	ICP01N3	ICP	BA02042658	1	3	26/01/2025 10:34	26/01/2025 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	217	14202	336,95
257	39	1	2025	13288	ICP01N3	ICP	BA02042658	1	3	26/01/2025 10:34	26/01/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	14202	9,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
258	39	1	2025	13288	ICP01N3	ICP	BA02042658	1	3	26/01/2025 10:34	26/01/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	24	14202	112,74
259	39	1	2025	13288	ICP01N3	ICP	BA02042658	1	3	26/01/2025 10:34	26/01/2025 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	14202	6,51
260	39	1	2025	13288	ICP01N3	ICP	BA02042658	1	3	26/01/2025 10:34	27/01/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	14202	23,93
261	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37504835	1	3	26/01/2025 10:35	27/01/2025 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	68864	57,76
262	39	1	2025	13252	BBR01I2	BBR	37504851	1	3	26/01/2025 10:35	27/01/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26117	71,27
263	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	37504863	1	3	26/01/2025 10:36	27/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	57232	697,62
264	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37504899	1	3	26/01/2025 10:41	26/01/2025 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	105	27526	843,41
265	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37504913	1	3	26/01/2025 10:42	26/01/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	27150	18,16
266	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02042660	1	3	26/01/2025 10:44	26/01/2025 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	418	22710	370,05
267	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02042660	1	3	26/01/2025 10:44	26/01/2025 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	188	22710	189,93
268	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02042660	1	3	26/01/2025 10:44	26/01/2025 13:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	107	22710	321,92
269	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02042660	1	3	26/01/2025 10:44	26/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	200	22710	920,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
270	39	1	2025	16561	SBC01L2	SBC	37504939	1	3	26/01/2025 10:44	26/01/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	30179	17,70
271	39	1	2025	16561	SBC01L4	SBC	37504947	1	3	26/01/2025 10:45	26/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30179	4,91
272	39	1	2025	15854	JAB01F2	JAB	37504951	1	3	26/01/2025 10:45	26/01/2025 19:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	41172	64,48
273	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37504955	1	3	26/01/2025 10:45	27/01/2025 03:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	11700	33,58
274	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37504971	1	3	26/01/2025 10:47	26/01/2025 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17738	9,87
275	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37504985	1	3	26/01/2025 10:49	26/01/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	23411	64,26
276	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37504987	1	3	26/01/2025 10:49	27/01/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	29,25
277	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	37504995	1	3	26/01/2025 10:50	26/01/2025 13:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	45168	2,40
278	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02042626	1	3	26/01/2025 10:53	26/01/2025 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30779	2,00
279	39	1	2025	15851	PEB01L2	PEB	37505069	1	3	26/01/2025 10:56	26/01/2025 13:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	15291	4,71
280	39	1	2025	16565	JZN01M9	JZN	37505077	1	3	26/01/2025 10:57	27/01/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	75974	79,63
281	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37505093	1	3	26/01/2025 10:59	26/01/2025 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	205	52182	1695,58
282	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37505097	1	3	26/01/2025 11:00	26/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	27526	75,12

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
283	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37505113	1	3	26/01/2025 11:02	27/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	75974	98,89
284	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37502109	1	3	26/01/2025 11:04	26/01/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	445	34903	254,64
285	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37502109	1	3	26/01/2025 11:04	26/01/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	257	34903	1064,27
286	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37505193	1	3	26/01/2025 11:10	27/01/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	20198	27,18
287	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02042672	1	3	26/01/2025 11:14	26/01/2025 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	90	22710	132,82
288	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02042672	1	3	26/01/2025 11:14	26/01/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	363	22710	872,81
289	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02042672	1	3	26/01/2025 11:14	26/01/2025 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	178	22710	515,41
290	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02042672	1	3	26/01/2025 11:14	26/01/2025 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	133	22710	465,80
291	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02042672	1	3	26/01/2025 11:14	26/01/2025 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	22710	83,41
292	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37505265	1	3	26/01/2025 11:16	27/01/2025 01:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	57232	29,40
293	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37505291	1	3	26/01/2025 11:18	27/01/2025 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26952	45,46

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
294	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37505309	1	3	26/01/2025 11:21	26/01/2025 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	57232	42,45
295	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	37505313	1	3	26/01/2025 11:21	27/01/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	27526	47,85
296	39	1	2025	13255	BMS01S2	BMS	37505317	1	3	26/01/2025 11:21	26/01/2025 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	107539	134,51
297	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37505329	1	3	26/01/2025 11:22	26/01/2025 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	51183	9,22
298	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37502909	1	3	26/01/2025 11:23	26/01/2025 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	19548	90,18
299	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37505371	1	3	26/01/2025 11:27	27/01/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	12457	269,32
300	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37505377	1	3	26/01/2025 11:27	26/01/2025 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	58242	57,48
301	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37505423	1	3	26/01/2025 11:31	27/01/2025 01:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	23721	70,68
302	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	BA02042682	1	3	26/01/2025 11:33	26/01/2025 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	243	52182	301,59
303	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	BA02042682	1	3	26/01/2025 11:33	26/01/2025 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	671	52182	982,83
304	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	BA02042682	1	3	26/01/2025 11:33	26/01/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	52182	72,70
305	39	1	2025	16570	NVR01N3	NVR	37505453	1	3	26/01/2025 11:33	26/01/2025 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	27591	188,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
306	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37505491	1	3	26/01/2025 11:38	26/01/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	27526	289,05
307	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37505495	1	3	26/01/2025 11:39	26/01/2025 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	147	52182	1801,48
308	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02042698	1	3	26/01/2025 11:43	26/01/2025 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	167	51183	79,14
309	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02042698	1	3	26/01/2025 11:43	26/01/2025 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	291	51183	323,82
310	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02042698	1	3	26/01/2025 11:43	26/01/2025 13:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	51183	19,53
311	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02042698	1	3	26/01/2025 11:43	26/01/2025 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	51183	19,01
312	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37505551	1	3	26/01/2025 11:43	26/01/2025 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21404	6,46
313	39	1	2025	15850	SNP01N5	SNP	37505553	1	3	26/01/2025 11:43	26/01/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	26952	14,36
314	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37505561	1	3	26/01/2025 11:44	26/01/2025 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27526	18,05
315	39	1	2025	13334	MSJ01M5	MSJ	37505565	1	3	26/01/2025 11:44	26/01/2025 16:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75407	4,85
316	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	37505575	1	3	26/01/2025 11:46	27/01/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	42324	272,05
317	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37502039	1	3	26/01/2025 11:46	26/01/2025 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	48587	86,53
318	39	1	2025	16558	JND01L5	JND	37493883	1	3	26/01/2025 11:47	26/01/2025 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	57112	78,41
319	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37505617	1	3	26/01/2025 11:50	26/01/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	183	19897	1081,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
320	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37505621	1	3	26/01/2025 11:51	26/01/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	23721	12,37
321	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37505635	1	3	26/01/2025 11:52	27/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	27895	27,13
322	39	1	2025	15853	AQZ01I5	AQZ	37505667	1	3	26/01/2025 11:55	26/01/2025 22:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	36423	10,30
323	39	1	2025	16947	ITR01I5	ITR	37505675	1	3	26/01/2025 11:57	27/01/2025 06:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	15402	55,43
324	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37505677	1	3	26/01/2025 11:57	27/01/2025 02:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	6383	14,17
325	39	1	2025	13249	BCR01C7	BCR	37505687	1	3	26/01/2025 11:58	26/01/2025 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	102640	58,15
326	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37505703	1	3	26/01/2025 11:59	26/01/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23721	3,99
327	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37505731	1	3	26/01/2025 12:04	26/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	52182	92,05
328	39	1	2025	13288	ICP01N2	ICP	37505735	1	3	26/01/2025 12:04	27/01/2025 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	14202	85,24
329	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	37504309	1	3	26/01/2025 12:06	27/01/2025 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	27526	1116,53
330	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	37504309	1	3	26/01/2025 12:06	27/01/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	27526	481,15
331	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37505773	1	3	26/01/2025 12:08	26/01/2025 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	36282	5,75
332	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37505779	1	3	26/01/2025 12:09	26/01/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	865	48587	3633,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
333	39	1	2025	16944	ACA01C3	ACA	37505807	1	3	26/01/2025 12:10	26/01/2025 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	195	24209	871,76
334	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37505829	1	3	26/01/2025 12:12	26/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	48587	397,54
335	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37505829	1	3	26/01/2025 12:12	26/01/2025 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	48587	658,94
336	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37505843	1	3	26/01/2025 12:13	26/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	130	48587	793,54
337	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37505849	1	3	26/01/2025 12:14	27/01/2025 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	52182	451,31
338	39	1	2025	13280	DIF01I9	DIF	37505929	1	3	26/01/2025 12:16	26/01/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	56440	5,48
339	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37505885	1	3	26/01/2025 12:16	26/01/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26054	2,05
340	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37511461	1	3	26/01/2025 12:21	27/01/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	21272	424,32
341	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37505973	1	3	26/01/2025 12:25	26/01/2025 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	18496	12,10
342	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37505975	1	3	26/01/2025 12:25	26/01/2025 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	111	19548	512,94
343	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37505977	1	3	26/01/2025 12:25	27/01/2025 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	119	26184	2592,78
344	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37505981	1	3	26/01/2025 12:25	27/01/2025 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	75974	190,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
345	39	1	2025	16949	PAR01C7	PAR	37503433	1	3	26/01/2025 12:25	26/01/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	16648	90,78
346	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37506047	1	3	26/01/2025 12:35	26/01/2025 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	6,69
347	39	1	2025	13261	CRE01C4	CRE	BA02042730	1	3	26/01/2025 12:36	26/01/2025 13:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10965	0,44
348	39	1	2025	13261	CRE01C4	CRE	BA02042730	1	3	26/01/2025 12:36	26/01/2025 13:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10965	0,44
349	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37511931	1	3	26/01/2025 12:37	27/01/2025 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26152	111,15
350	39	1	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	37506083	1	3	26/01/2025 12:39	26/01/2025 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75407	9,96
351	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37506103	1	3	26/01/2025 12:41	26/01/2025 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	17027	79,01
352	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37506105	1	3	26/01/2025 12:41	27/01/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	32854	23,97
353	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37506111	1	3	26/01/2025 12:41	26/01/2025 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21070	14,49
354	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37506129	1	3	26/01/2025 12:41	27/01/2025 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	52182	478,87
355	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37506103	1	3	26/01/2025 12:42	26/01/2025 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	17027	178,32
356	39	1	2025	13264	CDO01M1	CDO	37506149	1	3	26/01/2025 12:43	27/01/2025 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	10911	97,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
357	39	1	2025	13322	TBU01S2	TBU	37506163	1	3	26/01/2025 12:44	27/01/2025 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	45206	259,83
358	39	1	2025	13304	ITC01I2	ITC	37506169	1	3	26/01/2025 12:45	27/01/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	10290	527,21
359	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37506175	1	3	26/01/2025 12:45	27/01/2025 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	18496	81,90
360	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37506241	1	3	26/01/2025 12:51	27/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	27526	346,36
361	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37506241	1	3	26/01/2025 12:51	27/01/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27526	80,68
362	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	BA02042738	1	3	26/01/2025 12:52	26/01/2025 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	20198	9,87
363	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	BA02042738	1	3	26/01/2025 12:52	26/01/2025 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	49	20198	161,09
364	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37506259	1	3	26/01/2025 12:53	26/01/2025 22:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	116	48587	1082,34
365	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	37506275	1	3	26/01/2025 12:54	26/01/2025 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	61988	10,17
366	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37506271	1	3	26/01/2025 12:54	27/01/2025 07:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	12701	18,32
367	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37504193	1	3	26/01/2025 12:55	26/01/2025 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	30779	1,60
368	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37506287	1	3	26/01/2025 12:56	27/01/2025 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	23,34
369	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37505825	1	3	26/01/2025 12:56	26/01/2025 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	13159	30,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
370	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37504193	1	3	26/01/2025 12:56	26/01/2025 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	30779	7,18
371	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37506303	1	3	26/01/2025 12:56	27/01/2025 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	27691	1218,41
372	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37506317	1	3	26/01/2025 12:59	26/01/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	352	17027	2058,03
373	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02042746	1	3	26/01/2025 12:59	26/01/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	232	21129	236,70
374	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02042746	1	3	26/01/2025 12:59	26/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	200	21129	461,11
375	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02042746	1	3	26/01/2025 12:59	26/01/2025 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	234	21129	949,97
376	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02042746	1	3	26/01/2025 12:59	26/01/2025 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	122	21129	934,38
377	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37506331	1	3	26/01/2025 12:59	26/01/2025 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	51183	4,52
378	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37506345	1	3	26/01/2025 13:00	27/01/2025 13:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	68864	174,58
379	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37506341	1	3	26/01/2025 13:00	26/01/2025 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	27895	79,06
380	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37506361	1	3	26/01/2025 13:03	27/01/2025 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	33,54
381	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37506363	1	3	26/01/2025 13:03	26/01/2025 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	36282	54,92
382	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37506371	1	3	26/01/2025 13:04	26/01/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	32943	147,79

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
383	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37506397	1	3	26/01/2025 13:07	27/01/2025 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27526	24,96
384	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37506441	1	3	26/01/2025 13:11	27/01/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	30179	103,84
385	39	1	2025	13330	MSP01P1	MSP	37506461	1	3	26/01/2025 13:13	26/01/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	466	32943	1408,61
386	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	37506467	1	3	26/01/2025 13:13	26/01/2025 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	16843	100,02
387	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	37506467	1	3	26/01/2025 13:13	26/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	16843	23,13
388	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37506477	1	3	26/01/2025 13:14	26/01/2025 21:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	36282	258,93
389	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37506497	1	3	26/01/2025 13:14	26/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48587	5,76
390	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37506481	1	3	26/01/2025 13:15	27/01/2025 17:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23721	56,74
391	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37506501	1	3	26/01/2025 13:16	26/01/2025 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	50825	212,53
392	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37507659	1	3	26/01/2025 13:17	26/01/2025 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	15514	221,74
393	39	1	2025	13305	ITE01I3	ITE	37506513	1	3	26/01/2025 13:18	26/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36282	2,95
394	39	1	2025	13346	MCP01M1	MCP	BA02042732	1	3	26/01/2025 13:18	26/01/2025 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21070	1,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
395	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37506543	1	3	26/01/2025 13:22	27/01/2025 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	52182	212,84
396	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37506565	1	3	26/01/2025 13:26	27/01/2025 01:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	64758	46,75
397	39	1	2025	15848	JCS01P3	JCS	37506603	1	3	26/01/2025 13:30	27/01/2025 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	15635	209,34
398	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37506613	1	3	26/01/2025 13:31	28/01/2025 03:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	56	26152	2105,90
399	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37506623	1	3	26/01/2025 13:32	26/01/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	21184	20,79
400	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37506625	1	3	26/01/2025 13:32	27/01/2025 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21404	19,99
401	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37506651	1	3	26/01/2025 13:35	26/01/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	102	48246	546,15
402	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37506653	1	3	26/01/2025 13:35	26/01/2025 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	52182	142,27
403	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37506651	1	3	26/01/2025 13:36	26/01/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	48246	197,74
404	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37506619	1	3	26/01/2025 13:36	26/01/2025 17:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	238	30779	983,54
405	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37506443	1	3	26/01/2025 13:39	26/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	157	24209	921,20
406	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02042794	1	3	26/01/2025 13:41	26/01/2025 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1538	32943	1322,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
407	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02042794	1	3	26/01/2025 13:41	26/01/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	32943	21,97
408	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02042794	1	3	26/01/2025 13:41	26/01/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	97	32943	233,50
409	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02042794	1	3	26/01/2025 13:41	26/01/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	515	32943	1585,63
410	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02042794	1	3	26/01/2025 13:41	26/01/2025 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	32943	67,76
411	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02042794	1	3	26/01/2025 13:41	27/01/2025 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	32943	573,31
412	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02042794	1	3	26/01/2025 13:41	27/01/2025 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	32943	160,53
413	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37506719	1	3	26/01/2025 13:41	26/01/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	2,37
414	39	1	2025	16566	SBU01S1	SBU	37507251	1	3	26/01/2025 13:42	26/01/2025 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	48246	211,83
415	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37503037	1	3	26/01/2025 13:42	27/01/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	57232	400,06
416	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37506749	1	3	26/01/2025 13:45	26/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	1,92
417	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37506759	1	3	26/01/2025 13:47	27/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	26152	177,67
418	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37506765	1	3	26/01/2025 13:48	26/01/2025 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	29799	3,42
419	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37506769	1	3	26/01/2025 13:48	26/01/2025 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	83	17027	491,61
420	39	1	2025	13249	BCR01C8	BCR	37506775	1	3	26/01/2025 13:48	26/01/2025 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	102640	65,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
421	39	1	2025	13288	ICP01N3	ICP	BA02042658	1	3	26/01/2025 13:49	26/01/2025 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	217	14202	77,28
422	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37506781	1	3	26/01/2025 13:49	26/01/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	28104	66,71
423	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37506785	1	3	26/01/2025 13:49	26/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	9,10
424	39	1	2025	16566	SBU01S8	SBU	37506855	1	3	26/01/2025 13:57	26/01/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48246	3,11
425	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37506867	1	3	26/01/2025 13:59	26/01/2025 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	12701	163,33
426	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37507855	1	3	26/01/2025 14:00	27/01/2025 03:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	239	39394	3303,25
427	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37506891	1	3	26/01/2025 14:01	27/01/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27526	43,95
428	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37506891	1	3	26/01/2025 14:01	27/01/2025 01:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	27526	223,19
429	39	1	2025	13389	TME01P5	TME	BA02042818	1	3	26/01/2025 14:02	26/01/2025 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	122	12513	10,61
430	39	1	2025	13389	TME01P5	TME	BA02042818	1	3	26/01/2025 14:02	26/01/2025 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	180	12513	955,80
431	39	1	2025	13389	TME01P5	TME	BA02042818	1	3	26/01/2025 14:02	26/01/2025 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	12513	16,01
432	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02042822	1	3	26/01/2025 14:02	26/01/2025 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	859	20571	561,93
433	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02042822	1	3	26/01/2025 14:02	26/01/2025 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	401	20571	766,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
434	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02042822	1	3	26/01/2025 14:02	27/01/2025 01:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	159	20571	1835,17
435	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37506909	1	3	26/01/2025 14:03	26/01/2025 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	22271	18,54
436	39	1	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	37506919	1	3	26/01/2025 14:04	27/01/2025 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	64	36423	1779,72
437	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37506933	1	3	26/01/2025 14:05	26/01/2025 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	57232	17,44
438	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37506937	1	3	26/01/2025 14:05	26/01/2025 19:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	204	22128	1032,86
439	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37506947	1	3	26/01/2025 14:06	26/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	48246	90,73
440	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37506955	1	3	26/01/2025 14:07	26/01/2025 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	375	52182	1187,50
441	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37506995	1	3	26/01/2025 14:07	26/01/2025 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	234	48246	1694,36
442	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37506963	1	3	26/01/2025 14:07	27/01/2025 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	27591	83,30
443	39	1	2025	13385	TAP01F9	TAP	37506977	1	3	26/01/2025 14:08	27/01/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42717	20,28
444	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37507003	1	3	26/01/2025 14:10	27/01/2025 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	268	21272	3212,95
445	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37507015	1	3	26/01/2025 14:11	27/01/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11306	21,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
446	39	1	2025	15500	IBP01I2	IBP	37507053	1	3	26/01/2025 14:15	26/01/2025 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	464	26054	1110,64
447	39	1	2025	15504	INH01I6	INH	BA02042840	1	3	26/01/2025 14:18	26/01/2025 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	392	50825	25,92
448	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37504913	1	3	26/01/2025 14:20	26/01/2025 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	27150	35,20
449	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37507091	1	3	26/01/2025 14:20	27/01/2025 07:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	16,93
450	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37507091	1	3	26/01/2025 14:20	27/01/2025 07:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	52182	120,77
451	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37507091	1	3	26/01/2025 14:20	27/01/2025 07:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	17,42
452	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37507093	1	3	26/01/2025 14:20	26/01/2025 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	17027	40,06
453	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02042844	1	3	26/01/2025 14:22	26/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	127	33593	165,56
454	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02042844	1	3	26/01/2025 14:22	26/01/2025 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	201	33593	332,38
455	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02042844	1	3	26/01/2025 14:22	26/01/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	58	33593	144,92
456	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02042844	1	3	26/01/2025 14:22	26/01/2025 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	474	33593	1411,07
457	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02042844	1	3	26/01/2025 14:22	26/01/2025 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	16	33593	61,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
458	39	1	2025	13332	MTI01P3	MTI	37507131	1	3	26/01/2025 14:24	26/01/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	15821	9,93
459	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	37507139	1	3	26/01/2025 14:26	27/01/2025 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	48246	112,51
460	39	1	2025	15501	PBU01P2	PBU	37507157	1	3	26/01/2025 14:29	26/01/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	85	23475	420,23
461	39	1	2025	13392	UMB01I3	UMB	37507175	1	3	26/01/2025 14:32	27/01/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	30,15
462	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37507187	1	3	26/01/2025 14:32	26/01/2025 16:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	52182	207,66
463	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	BA02042858	1	3	26/01/2025 14:34	26/01/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1280	21184	112,71
464	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	BA02042858	1	3	26/01/2025 14:34	26/01/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2959	21184	314,80
465	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	BA02042858	1	3	26/01/2025 14:34	26/01/2025 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2309	21184	286,06
466	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	BA02042858	1	3	26/01/2025 14:34	26/01/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	96	21184	117,33
467	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	BA02042858	1	3	26/01/2025 14:34	26/01/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	21184	29,29
468	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37507215	1	3	26/01/2025 14:34	27/01/2025 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	64758	42,65
469	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37507227	1	3	26/01/2025 14:36	26/01/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	42	18496	104,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
470	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37507237	1	3	26/01/2025 14:38	26/01/2025 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	13159	14,19
471	39	1	2025	16565	JZN01M9	JZN	37507241	1	3	26/01/2025 14:38	26/01/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	33	75974	236,85
472	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37507259	1	3	26/01/2025 14:40	26/01/2025 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	39394	2,21
473	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	37507263	1	3	26/01/2025 14:41	27/01/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	58	57232	597,63
474	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37507505	1	3	26/01/2025 14:44	26/01/2025 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	191	33593	482,28
475	39	1	2025	13255	BMS01S8	BMS	37507313	1	3	26/01/2025 14:47	26/01/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	204	107539	534,99
476	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37507321	1	3	26/01/2025 14:48	27/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21129	28,72
477	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37507371	1	3	26/01/2025 14:54	26/01/2025 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	145	30779	710,90
478	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37507387	1	3	26/01/2025 14:55	26/01/2025 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	30179	7,09
479	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02042890	1	3	26/01/2025 14:57	26/01/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1037	20571	80,66
480	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02042890	1	3	26/01/2025 14:57	26/01/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	457	33593	35,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
481	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02042890	1	3	26/01/2025 14:57	26/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	252	20571	1736,42
482	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	37507411	1	3	26/01/2025 14:57	27/01/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27526	41,75
483	39	1	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	37507445	1	3	26/01/2025 15:00	27/01/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	36423	209,23
484	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37507459	1	3	26/01/2025 15:00	26/01/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	180	34903	1078,90
485	39	1	2025	13389	TME01P2	TME	37507463	1	3	26/01/2025 15:01	27/01/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	12513	678,02
486	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37507469	1	3	26/01/2025 15:02	26/01/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	44377	3,43
487	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37507471	1	3	26/01/2025 15:02	26/01/2025 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	12701	388,92
488	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37507471	1	3	26/01/2025 15:02	26/01/2025 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	12701	350,93
489	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02042904	1	3	26/01/2025 15:04	26/01/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2486	26184	1305,84
490	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02042904	1	3	26/01/2025 15:04	26/01/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	290	26184	153,54
491	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02042904	1	3	26/01/2025 15:04	26/01/2025 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1226	26184	659,66
492	39	1	2025	15500	IBP01I2	IBP	BA02042904	1	3	26/01/2025 15:04	26/01/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	26054	6,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
493	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02042904	1	3	26/01/2025 15:04	26/01/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2324	26184	1555,14
494	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02042904	1	3	26/01/2025 15:04	26/01/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	320	26184	229,87
495	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02042904	1	3	26/01/2025 15:04	26/01/2025 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2620	26184	1951,17
496	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02042904	1	3	26/01/2025 15:04	26/01/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1142	26184	886,64
497	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02042904	1	3	26/01/2025 15:04	26/01/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	758	26184	595,24
498	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02042904	1	3	26/01/2025 15:04	26/01/2025 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	259	26184	903,19
499	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02042890	1	3	26/01/2025 15:05	26/01/2025 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	457	33593	1048,18
500	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02042890	1	3	26/01/2025 15:05	26/01/2025 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1037	20571	7460,64
501	39	1	2025	13367	PSK01M4	PSK	37504915	1	3	26/01/2025 15:11	26/01/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	65742	43,12
502	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37507559	1	3	26/01/2025 15:12	26/01/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	21404	350,77
503	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37507579	1	3	26/01/2025 15:13	26/01/2025 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	28104	168,19
504	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37507611	1	3	26/01/2025 15:16	26/01/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	20571	168,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
505	39	1	2025	16944	ACA01C1	ACA	37507615	1	3	26/01/2025 15:17	26/01/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24209	2,21
506	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37513627	1	3	26/01/2025 15:18	27/01/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30978	40,21
507	39	1	2025	13334	MSJ01M5	MSJ	37505565	1	3	26/01/2025 15:20	26/01/2025 16:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	164	75407	207,92
508	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37507649	1	3	26/01/2025 15:21	26/01/2025 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27591	30,58
509	39	1	2025	13356	PAP01F4	PAP	37507717	1	3	26/01/2025 15:28	26/01/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52073	5,53
510	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37505785	1	3	26/01/2025 15:28	27/01/2025 01:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	296	36282	3089,42
511	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37507781	1	3	26/01/2025 15:34	26/01/2025 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	20571	154,61
512	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37507785	1	3	26/01/2025 15:34	26/01/2025 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	24209	113,83
513	39	1	2025	16943	PDM01M3	PDM	37507803	1	3	26/01/2025 15:35	27/01/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13805	19,07
514	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37509115	1	3	26/01/2025 15:40	26/01/2025 19:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	30779	8,20
515	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37507879	1	3	26/01/2025 15:42	26/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	22128	73,66
516	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	DT37511729	1	3	26/01/2025 15:46	27/01/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	344	27691	3066,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
517	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37507979	1	3	26/01/2025 15:49	26/01/2025 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	17950	171,89
518	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37507983	1	3	26/01/2025 15:49	26/01/2025 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	118	12701	711,77
519	39	1	2025	15501	PBU01P2	PBU	37503847	1	3	26/01/2025 15:50	26/01/2025 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	23475	55,08
520	39	1	2025	15857	MCA01L3	MCA	37508001	1	3	26/01/2025 15:51	27/01/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	17273	125,82
521	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37508033	1	3	26/01/2025 15:54	26/01/2025 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28104	1,98
522	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37500133	1	3	26/01/2025 15:55	27/01/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	17027	232,91
523	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37506117	1	3	26/01/2025 15:57	27/01/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	48	45168	961,96
524	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37508079	1	3	26/01/2025 15:58	27/01/2025 08:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	123	45168	1973,36
525	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37508087	1	3	26/01/2025 16:00	27/01/2025 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	115	21272	941,05
526	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37508133	1	3	26/01/2025 16:04	26/01/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	19	26054	54,32
527	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37508175	1	3	26/01/2025 16:06	27/01/2025 00:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	65	30779	564,43
528	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37505803	1	3	26/01/2025 16:09	26/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	135	34903	1002,08
529	39	1	2025	16943	PDM01M3	PDM	37508197	1	3	26/01/2025 16:09	27/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13805	18,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
530	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37502909	1	3	26/01/2025 16:11	26/01/2025 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	19548	203,29
531	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37510423	1	3	26/01/2025 16:11	26/01/2025 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	168	30779	821,99
532	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37508247	1	3	26/01/2025 16:13	26/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	28104	65,96
533	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02042954	1	3	26/01/2025 16:14	26/01/2025 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	273	23721	113,37
534	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02042954	1	3	26/01/2025 16:14	26/01/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	740	23721	667,23
535	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02042954	1	3	26/01/2025 16:14	26/01/2025 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	246	23721	1398,99
536	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37508259	1	3	26/01/2025 16:14	27/01/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	52182	51,64
537	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37508259	1	3	26/01/2025 16:14	27/01/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	8,61
538	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37508269	1	3	26/01/2025 16:15	27/01/2025 02:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	52182	39,49
539	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37508303	1	3	26/01/2025 16:18	26/01/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	17027	349,75
540	39	1	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37508349	1	3	26/01/2025 16:23	27/01/2025 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	29875	104,16
541	39	1	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37508349	1	3	26/01/2025 16:23	27/01/2025 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	29875	17,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
542	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37508357	1	3	26/01/2025 16:25	27/01/2025 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	27526	149,70
543	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37508383	1	3	26/01/2025 16:27	28/01/2025 16:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	23411	96,29
544	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37508389	1	3	26/01/2025 16:27	26/01/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	30978	81,91
545	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37508391	1	3	26/01/2025 16:28	27/01/2025 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	21272	400,77
546	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37508411	1	3	26/01/2025 16:30	28/01/2025 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	27895	356,87
547	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37508423	1	3	26/01/2025 16:32	26/01/2025 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	65	28104	483,91
548	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37508437	1	3	26/01/2025 16:34	26/01/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	21272	149,06
549	39	1	2025	15504	GCN01N1	GCN	37508461	1	3	26/01/2025 16:36	26/01/2025 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	50825	15,30
550	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37508481	1	3	26/01/2025 16:37	27/01/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	23411	37,34
551	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37508487	1	3	26/01/2025 16:37	26/01/2025 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	48246	147,16
552	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37508511	1	3	26/01/2025 16:40	26/01/2025 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	575	39394	1684,75
553	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37508531	1	3	26/01/2025 16:41	27/01/2025 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	28104	1279,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
554	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37508583	1	3	26/01/2025 16:46	26/01/2025 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	58242	38,91
555	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37508583	1	3	26/01/2025 16:46	27/01/2025 01:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	58242	79,95
556	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	DT37508679	1	3	26/01/2025 16:49	28/01/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	83	34903	3993,01
557	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37502415	1	3	26/01/2025 16:50	27/01/2025 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	45168	429,98
558	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37509777	1	3	26/01/2025 16:54	27/01/2025 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	52182	36,05
559	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37508659	1	3	26/01/2025 16:54	26/01/2025 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	52182	17,14
560	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37508719	1	3	26/01/2025 17:00	27/01/2025 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	27,27
561	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37508741	1	3	26/01/2025 17:03	27/01/2025 02:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	118	26152	1153,45
562	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37502891	1	3	26/01/2025 17:03	26/01/2025 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	45168	18,09
563	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	BA02042992	1	3	26/01/2025 17:06	26/01/2025 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	277	64758	647,10
564	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37505551	1	3	26/01/2025 17:06	26/01/2025 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	21404	34,56
565	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37508785	1	3	26/01/2025 17:08	26/01/2025 21:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	17027	69,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
566	39	1	2025	15501	PBU01P2	PBU	37508803	1	3	26/01/2025 17:10	26/01/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23475	13,98
567	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37508863	1	3	26/01/2025 17:14	26/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	198	48587	1012,72
568	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37507659	1	3	26/01/2025 17:14	26/01/2025 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	78	15514	6,33
569	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	37508867	1	3	26/01/2025 17:15	26/01/2025 22:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	20198	102,47
570	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37508879	1	3	26/01/2025 17:16	27/01/2025 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22271	18,31
571	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37508921	1	3	26/01/2025 17:20	27/01/2025 02:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	8,86
572	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	37508949	1	3	26/01/2025 17:23	26/01/2025 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	36228	153,90
573	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	37508951	1	3	26/01/2025 17:23	27/01/2025 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	27691	165,76
574	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	37508951	1	3	26/01/2025 17:23	27/01/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27691	20,61
575	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02042844	1	3	26/01/2025 17:24	26/01/2025 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	386	33593	316,20
576	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37509279	1	3	26/01/2025 17:25	26/01/2025 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	36228	8,97
577	39	1	2025	13276	ITP01L2	ITP	37509377	1	3	26/01/2025 17:26	26/01/2025 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	60441	3,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
578	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37507785	1	3	26/01/2025 17:28	26/01/2025 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	146	24209	648,24
579	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37509001	1	3	26/01/2025 17:28	27/01/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	57232	20,16
580	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37509013	1	3	26/01/2025 17:29	27/01/2025 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	17273	689,90
581	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37509035	1	3	26/01/2025 17:31	26/01/2025 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	11306	66,71
582	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02042794	1	3	26/01/2025 17:31	26/01/2025 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	632	32943	31,95
583	39	1	2025	15855	CND01C5	CND	37509053	1	3	26/01/2025 17:31	26/01/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34834	7,91
584	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	37509055	1	3	26/01/2025 17:31	28/01/2025 13:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	18863	133,29
585	39	1	2025	13255	BMS01S3	BMS	BA02043020	1	3	26/01/2025 17:34	26/01/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2494	107539	2390,78
586	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37509097	1	3	26/01/2025 17:35	27/01/2025 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	45168	641,33
587	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37507659	1	3	26/01/2025 17:35	26/01/2025 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	144	15514	118,28
588	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37507659	1	3	26/01/2025 17:35	26/01/2025 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	78	15514	488,50
589	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	BA02043028	1	3	26/01/2025 17:36	26/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	286	32577	400,32
590	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	BA02043028	1	3	26/01/2025 17:36	26/01/2025 20:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	343	32577	840,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
591	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	BA02043028	1	3	26/01/2025 17:36	26/01/2025 21:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	32577	74,33
592	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37509857	1	3	26/01/2025 17:38	26/01/2025 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	30179	29,33
593	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37509179	1	3	26/01/2025 17:41	26/01/2025 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	21272	130,05
594	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37509183	1	3	26/01/2025 17:41	26/01/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	36228	18,09
595	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37509185	1	3	26/01/2025 17:41	26/01/2025 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	100	48587	572,17
596	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37509189	1	3	26/01/2025 17:41	27/01/2025 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	32854	333,78
597	39	1	2025	13255	BMS01S2	BMS	37509243	1	3	26/01/2025 17:46	26/01/2025 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	107539	6,00
598	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37509251	1	3	26/01/2025 17:47	26/01/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20287	7,97
599	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37509251	1	3	26/01/2025 17:47	26/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20287	7,77
600	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37509261	1	3	26/01/2025 17:48	27/01/2025 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26152	45,79
601	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37509271	1	3	26/01/2025 17:49	27/01/2025 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	52182	61,90
602	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37509271	1	3	26/01/2025 17:50	27/01/2025 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	52182	170,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
603	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	37509333	1	3	26/01/2025 17:55	27/01/2025 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	12795	37,94
604	39	1	2025	15851	PEB01L3	PEB	37509363	1	3	26/01/2025 18:00	26/01/2025 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	15291	27,54
605	39	1	2025	13255	BMS01S3	BMS	BA02043020	1	3	26/01/2025 18:02	26/01/2025 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1561	107539	2068,32
606	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37506955	1	3	26/01/2025 18:02	26/01/2025 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	371	52182	796,83
607	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37509385	1	3	26/01/2025 18:03	27/01/2025 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	21272	529,63
608	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37509389	1	3	26/01/2025 18:03	27/01/2025 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	23612	179,39
609	39	1	2025	13317	JMA01M8	JMA	37509391	1	3	26/01/2025 18:03	27/01/2025 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	97887	31,01
610	39	1	2025	13276	DMC01C1	DMC	BA02043060	1	3	26/01/2025 18:04	26/01/2025 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1330	60441	840,86
611	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37509429	1	3	26/01/2025 18:07	26/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	13159	105,67
612	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37509525	1	3	26/01/2025 18:13	27/01/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	36423	210,02
613	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02042844	1	3	26/01/2025 18:13	26/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	389	33593	1336,43
614	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37509613	1	3	26/01/2025 18:21	26/01/2025 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	48587	99,73

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
615	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37499729	1	3	26/01/2025 18:21	26/01/2025 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	28104	52,25
616	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	BA02043118	1	3	26/01/2025 18:21	26/01/2025 18:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4564	45168	1378,07
617	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	BA02043118	1	3	26/01/2025 18:21	26/01/2025 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1589	45168	5664,79
618	39	1	2025	13382	SLP01P1	SLP	37509693	1	3	26/01/2025 18:25	26/01/2025 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	134	18496	580,41
619	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37509725	1	3	26/01/2025 18:27	27/01/2025 05:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	45168	33,35
620	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37509759	1	3	26/01/2025 18:29	27/01/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	29799	1414,60
621	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37509769	1	3	26/01/2025 18:30	27/01/2025 01:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	6,95
622	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	BA02043146	1	3	26/01/2025 18:30	26/01/2025 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	48587	43,07
623	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37502839	1	3	26/01/2025 18:31	26/01/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	17950	5,85
624	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37509787	1	3	26/01/2025 18:31	27/01/2025 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	25,94
625	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	37510145	1	3	26/01/2025 18:34	27/01/2025 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34903	47,86
626	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37509867	1	3	26/01/2025 18:36	27/01/2025 11:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	57112	67,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
627	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37509877	1	3	26/01/2025 18:37	27/01/2025 04:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	36282	9,74
628	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	37509895	1	3	26/01/2025 18:38	26/01/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	36228	25,18
629	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37509907	1	3	26/01/2025 18:39	27/01/2025 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	30179	265,27
630	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37509917	1	3	26/01/2025 18:41	27/01/2025 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	32854	172,99
631	39	1	2025	13330	MSP01P2	MSP	37509927	1	3	26/01/2025 18:42	27/01/2025 04:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32943	9,89
632	39	1	2025	13255	BMS01S8	BMS	37509953	1	3	26/01/2025 18:44	26/01/2025 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	107539	164,55
633	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37497735	1	3	26/01/2025 18:44	26/01/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	36423	17,36
634	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37510021	1	3	26/01/2025 18:49	27/01/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	21272	252,22
635	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37510069	1	3	26/01/2025 18:52	27/01/2025 04:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23721	9,59
636	39	1	2025	13343	MNV01M2	MNV	37510071	1	3	26/01/2025 18:52	27/01/2025 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	138	32577	2273,01
637	39	1	2025	16565	JZN01M2	JZN	37510119	1	3	26/01/2025 18:57	27/01/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75974	17,54
638	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37510129	1	3	26/01/2025 18:58	27/01/2025 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	18496	57,04
639	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37510139	1	3	26/01/2025 18:58	27/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	137	64758	2778,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
640	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37510139	1	3	26/01/2025 18:58	27/01/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	64758	286,39
641	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02043124	1	3	26/01/2025 19:01	26/01/2025 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1761	23721	523,41
642	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02043124	1	3	26/01/2025 19:02	26/01/2025 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	101	23721	27,63
643	39	1	2025	13392	UMB01I3	UMB	37510203	1	3	26/01/2025 19:04	27/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	27,92
644	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37510217	1	3	26/01/2025 19:06	26/01/2025 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	48587	3,30
645	39	1	2025	13276	DMC01C1	DMC	37510221	1	3	26/01/2025 19:06	26/01/2025 20:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	645	60441	1045,08
646	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37510227	1	3	26/01/2025 19:07	26/01/2025 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49627	1,57
647	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	37510247	1	3	26/01/2025 19:08	28/01/2025 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	32577	157,99
648	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	37510839	1	3	26/01/2025 19:09	27/01/2025 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	83	32327	1450,10
649	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02043128	1	3	26/01/2025 19:10	26/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	87	36228	276,27
650	39	1	2025	13275	CRZ01P2	CRZ	37510325	1	3	26/01/2025 19:15	26/01/2025 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	27150	9,06
651	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37510327	1	3	26/01/2025 19:15	27/01/2025 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	57232	898,96
652	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	BA02043028	1	3	26/01/2025 19:15	26/01/2025 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	286	32577	38,29
653	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37510349	1	3	26/01/2025 19:17	27/01/2025 07:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	24008	25,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
654	39	1	2025	15854	JAB01F7	JAB	37503901	1	3	26/01/2025 19:26	26/01/2025 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	337	41172	318,00
655	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37510449	1	3	26/01/2025 19:33	27/01/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	64758	590,21
656	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37510473	1	3	26/01/2025 19:36	27/01/2025 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	6383	39,89
657	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37510473	1	3	26/01/2025 19:36	27/01/2025 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	6383	9,41
658	39	1	2025	13263	CCA01C7	CCA	37510481	1	3	26/01/2025 19:37	27/01/2025 23:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	27,50
659	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37510507	1	3	26/01/2025 19:40	27/01/2025 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	27591	191,47
660	39	1	2025	13367	PSK01M3	PSK	37510519	1	3	26/01/2025 19:41	26/01/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	65742	14,62
661	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	37502201	1	3	26/01/2025 19:46	26/01/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	769	38554	1896,65
662	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37510547	1	3	26/01/2025 19:46	27/01/2025 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	18496	159,68
663	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37510557	1	3	26/01/2025 19:49	27/01/2025 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	45168	148,37
664	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37510557	1	3	26/01/2025 19:49	27/01/2025 08:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	45168	290,00
665	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37510573	1	3	26/01/2025 19:50	27/01/2025 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	102640	65,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
666	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37510585	1	3	26/01/2025 19:52	27/01/2025 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	15635	43,39
667	39	1	2025	13315	JGA01N4	JGA	37510603	1	3	26/01/2025 19:53	27/01/2025 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	80	14251	1069,49
668	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02043144	1	3	26/01/2025 19:54	26/01/2025 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	504	32854	506,38
669	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02043144	1	3	26/01/2025 19:54	26/01/2025 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	316	32854	317,49
670	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02043144	1	3	26/01/2025 19:54	26/01/2025 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	32854	124,48
671	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02043144	1	3	26/01/2025 19:54	26/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	206	32854	433,11
672	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02043144	1	3	26/01/2025 19:54	26/01/2025 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	117	32854	339,43
673	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37510653	1	3	26/01/2025 19:59	26/01/2025 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	45168	115,70
674	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37510653	1	3	26/01/2025 19:59	26/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	3,86
675	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37510657	1	3	26/01/2025 19:59	27/01/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	14,79
676	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37510673	1	3	26/01/2025 20:02	27/01/2025 02:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	6,87
677	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37510689	1	3	26/01/2025 20:04	27/01/2025 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	36282	27,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
678	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37510697	1	3	26/01/2025 20:05	26/01/2025 23:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	152	48587	536,43
679	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37510731	1	3	26/01/2025 20:13	27/01/2025 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	29799	19,43
680	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37510757	1	3	26/01/2025 20:18	26/01/2025 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	139	58130	278,89
681	39	1	2025	13355	PCJ01P4	PCJ	37510779	1	3	26/01/2025 20:22	27/01/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	44377	49,85
682	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37510781	1	3	26/01/2025 20:22	26/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	18496	83,03
683	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37510781	1	3	26/01/2025 20:22	27/01/2025 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	18496	51,40
684	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37510799	1	3	26/01/2025 20:24	27/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	161	17027	2537,27
685	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37510799	1	3	26/01/2025 20:24	27/01/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	17027	260,19
686	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37510819	1	3	26/01/2025 20:27	27/01/2025 00:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	48587	180,59
687	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37502277	1	3	26/01/2025 20:30	26/01/2025 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	58	23612	94,75
688	39	1	2025	13387	TNG01S3	TNG	37510865	1	3	26/01/2025 20:35	27/01/2025 11:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	39394	612,13
689	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37510891	1	3	26/01/2025 20:39	27/01/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	52182	64,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
690	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37509613	1	3	26/01/2025 20:40	26/01/2025 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	48587	6,87
691	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37510919	1	3	26/01/2025 20:43	26/01/2025 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	64	30978	209,96
692	39	1	2025	15854	JAB01F1	JAB	37510929	1	3	26/01/2025 20:43	28/01/2025 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	41172	333,51
693	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37510955	1	3	26/01/2025 20:47	27/01/2025 00:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	20198	20,40
694	39	1	2025	13382	SLP01P1	SLP	37510973	1	3	26/01/2025 20:50	27/01/2025 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	18496	261,30
695	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37510977	1	3	26/01/2025 20:50	27/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	14,49
696	39	1	2025	13242	ART01N1	ART	37510991	1	3	26/01/2025 20:52	27/01/2025 12:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	38554	349,27
697	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37510997	1	3	26/01/2025 20:52	27/01/2025 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	29799	26,10
698	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37510997	1	3	26/01/2025 20:52	27/01/2025 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	29799	28,19
699	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37507459	1	3	26/01/2025 20:56	26/01/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1790	34903	132,76
700	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37508993	1	3	26/01/2025 20:57	27/01/2025 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20121	4,10
701	39	1	2025	13356	PAP01F4	PAP	37507717	1	3	26/01/2025 21:00	26/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	52073	5,33
702	39	1	2025	16943	PDM01M8	PDM	37511063	1	3	26/01/2025 21:00	27/01/2025 04:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	89	13805	701,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
703	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37511065	1	3	26/01/2025 21:00	27/01/2025 08:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	28104	91,21
704	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37511073	1	3	26/01/2025 21:01	27/01/2025 04:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48587	7,83
705	39	1	2025	15854	JAB01F4	JAB	37511083	1	3	26/01/2025 21:02	27/01/2025 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	41172	543,04
706	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37511093	1	3	26/01/2025 21:02	27/01/2025 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18496	5,30
707	39	1	2025	13282	DID01F8	DID	37511105	1	3	26/01/2025 21:04	27/01/2025 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	246	58130	745,59
708	39	1	2025	13367	PSK01F3	PSK	37511115	1	3	26/01/2025 21:05	26/01/2025 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	65742	15,81
709	39	1	2025	15854	JAB01F7	JAB	37511121	1	3	26/01/2025 21:06	27/01/2025 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	41172	103,97
710	39	1	2025	13255	BMS01S8	BMS	37511123	1	3	26/01/2025 21:06	27/01/2025 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	107539	12,97
711	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02043208	1	3	26/01/2025 21:12	26/01/2025 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	290	51183	483,66
712	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02043208	1	3	26/01/2025 21:12	26/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	176	51183	418,39
713	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02043208	1	3	26/01/2025 21:12	26/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	419	51183	996,06
714	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02043208	1	3	26/01/2025 21:12	27/01/2025 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	51183	175,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
715	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	37511145	1	3	26/01/2025 21:12	27/01/2025 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	214	32577	2470,57
716	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37503445	1	3	26/01/2025 21:14	27/01/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	21272	224,30
717	39	1	2025	16565	JZN01M9	JZN	37511163	1	3	26/01/2025 21:16	27/01/2025 01:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	87	75974	396,70
718	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37511169	1	3	26/01/2025 21:18	26/01/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	49627	59,08
719	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37511173	1	3	26/01/2025 21:18	27/01/2025 05:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17273	7,86
720	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	37511233	1	3	26/01/2025 21:28	27/01/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27691	23,46
721	39	1	2025	13355	PCJ01P9	PCJ	37511237	1	3	26/01/2025 21:28	26/01/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	44377	2,59
722	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37511251	1	3	26/01/2025 21:30	27/01/2025 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23411	40,64
723	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37511269	1	3	26/01/2025 21:32	27/01/2025 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	17273	620,94
724	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37511277	1	3	26/01/2025 21:34	27/01/2025 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27591	12,44
725	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37520149	1	3	26/01/2025 21:35	27/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	61	18863	1584,47
726	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37511329	1	3	26/01/2025 21:45	27/01/2025 04:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30779	6,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
727	39	1	2025	15537	MCB01M2	MCB	37511355	1	3	26/01/2025 21:52	27/01/2025 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	145	26184	363,55
728	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37511357	1	3	26/01/2025 21:52	27/01/2025 01:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	107	17273	378,33
729	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37511365	1	3	26/01/2025 21:53	27/01/2025 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	27895	46,02
730	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37511389	1	3	26/01/2025 22:00	27/01/2025 07:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	23411	175,52
731	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37511393	1	3	26/01/2025 22:01	27/01/2025 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	15,97
732	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37511397	1	3	26/01/2025 22:03	27/01/2025 02:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26184	4,76
733	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02043144	1	3	26/01/2025 22:05	26/01/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1089	32854	153,07
734	39	1	2025	13263	CCA01C4	CCA	37511433	1	3	26/01/2025 22:10	27/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	68864	49,64
735	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	BA02043220	1	3	26/01/2025 22:17	26/01/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	552	38554	120,52
736	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	BA02043220	1	3	26/01/2025 22:17	27/01/2025 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	818	38554	2551,93
737	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37508583	1	3	26/01/2025 22:20	27/01/2025 01:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	63	58242	209,49
738	39	1	2025	16559	SBQ01F4	SBQ	37511459	1	3	26/01/2025 22:20	27/01/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	50	19897	681,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
739	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02043226	1	3	26/01/2025 22:23	26/01/2025 22:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	160	36228	8,22
740	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02043226	1	3	26/01/2025 22:23	26/01/2025 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	87	36228	80,55
741	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37511473	1	3	26/01/2025 22:26	27/01/2025 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	311	32854	3314,57
742	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37511473	1	3	26/01/2025 22:26	27/01/2025 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	32854	79,06
743	39	1	2025	16943	PDM01M8	PDM	37511507	1	3	26/01/2025 22:35	27/01/2025 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	13805	14,56
744	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37511517	1	3	26/01/2025 22:38	27/01/2025 03:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27895	4,90
745	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	BA02043240	1	3	26/01/2025 23:02	26/01/2025 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1028	45168	333,53
746	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	BA02043240	1	3	26/01/2025 23:02	26/01/2025 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1589	45168	633,83
747	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	BA02043240	1	3	26/01/2025 23:02	26/01/2025 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	182	45168	72,60
748	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	BA02043240	1	3	26/01/2025 23:02	26/01/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1192	45168	561,23
749	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	BA02043220	1	3	26/01/2025 23:03	27/01/2025 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	550	38554	1299,99
750	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	37511571	1	3	26/01/2025 23:04	27/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	54	27526	986,69
751	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37511607	1	3	26/01/2025 23:13	27/01/2025 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	153	21184	2325,85
752	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37511609	1	3	26/01/2025 23:13	27/01/2025 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	399	22271	5934,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
753	39	1	2025	13369	QXD01P5	QXD	37511613	1	3	26/01/2025 23:15	27/01/2025 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	45168	297,71
754	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37511619	1	3	26/01/2025 23:17	26/01/2025 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	48587	2,37
755	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37511619	1	3	26/01/2025 23:17	26/01/2025 23:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	48587	18,93
756	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37511619	1	3	26/01/2025 23:17	26/01/2025 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	48587	4,72
757	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37511619	1	3	26/01/2025 23:17	27/01/2025 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	48587	26,89
758	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37511597	1	3	26/01/2025 23:24	27/01/2025 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	123	34903	446,66
759	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37511677	1	3	26/01/2025 23:35	27/01/2025 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	134	24008	1389,17
760	39	1	2025	13339	MDM01M8	MDM	BA02043176	1	3	26/01/2025 23:44	27/01/2025 04:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	93221	14,95
761	39	1	2025	13365	PCI01C4	PCI	37511709	1	3	26/01/2025 23:50	27/01/2025 02:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	212	70091	514,98
762	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37511717	1	3	26/01/2025 23:57	27/01/2025 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27526	83,01
763	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37511769	1	3	27/01/2025 00:34	27/01/2025 05:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23721	5,10
764	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37511597	1	3	27/01/2025 00:43	27/01/2025 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	84	34903	195,32
765	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02043268	1	3	27/01/2025 01:09	27/01/2025 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	453	22710	606,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
766	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02043268	1	3	27/01/2025 01:09	27/01/2025 03:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	178	22710	337,56
767	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02043268	1	3	27/01/2025 01:09	27/01/2025 06:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	133	22710	744,65
768	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02043268	1	3	27/01/2025 01:09	27/01/2025 06:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	22710	130,45
769	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37511797	1	3	27/01/2025 01:11	27/01/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	48587	161,16
770	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37511803	1	3	27/01/2025 01:12	27/01/2025 02:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21070	1,79
771	39	1	2025	13356	PAP01FA	PAP	37511805	1	3	27/01/2025 01:19	27/01/2025 04:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	138	52073	464,52
772	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	BA02043220	1	3	27/01/2025 01:21	27/01/2025 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	38554	0,11
773	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37511815	1	3	27/01/2025 01:26	27/01/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	33593	153,11
774	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37511807	1	3	27/01/2025 01:33	28/01/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	130	20841	4064,81
775	39	1	2025	15855	CND01C4	CND	37511829	1	3	27/01/2025 01:38	27/01/2025 08:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	34834	265,51
776	39	1	2025	13282	DMU01M8	DMU	37511857	1	3	27/01/2025 02:09	27/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	58130	96,14
777	39	1	2025	13249	BCR01C4	BCR	37511627	1	3	27/01/2025 02:28	27/01/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	102640	901,15
778	39	1	2025	13334	MSJ01M9	MSJ	37511919	1	3	27/01/2025 03:12	27/01/2025 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	48	75407	298,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
779	39	1	2025	13334	MSJ01M8	MSJ	37511921	1	3	27/01/2025 03:13	27/01/2025 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	186	75407	1179,09
780	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37511925	1	3	27/01/2025 03:17	28/01/2025 02:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	21272	561,39
781	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	BA02043340	1	3	27/01/2025 03:33	27/01/2025 04:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	811	45168	424,65
782	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	BA02043340	1	3	27/01/2025 03:33	27/01/2025 04:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	100	45168	115,39
783	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	BA02043340	1	3	27/01/2025 03:33	27/01/2025 04:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	381	45168	453,07
784	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	BA02043340	1	3	27/01/2025 03:33	27/01/2025 04:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	82	45168	98,35
785	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	BA02043340	1	3	27/01/2025 03:33	27/01/2025 04:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1589	45168	1947,41
786	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37511111	1	3	27/01/2025 03:48	27/01/2025 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	126	17273	1174,22
787	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37511111	1	3	27/01/2025 03:48	27/01/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	17273	206,55
788	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37511969	1	3	27/01/2025 04:34	27/01/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	379	28104	2550,25
789	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	BA02043424	1	3	27/01/2025 04:51	27/01/2025 05:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1611	36423	263,13
790	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	BA02043424	1	3	27/01/2025 04:51	27/01/2025 05:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1264	36423	235,60
791	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	BA02043424	1	3	27/01/2025 04:51	27/01/2025 05:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	620	36423	141,05
792	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	BA02043424	1	3	27/01/2025 04:51	27/01/2025 05:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	315	36423	78,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
793	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	BA02043424	1	3	27/01/2025 04:51	27/01/2025 05:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	299	36423	80,56
794	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37511981	1	3	27/01/2025 04:56	27/01/2025 08:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	195	20571	684,67
795	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37512005	1	3	27/01/2025 05:18	27/01/2025 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	150	27691	1067,13
796	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37512005	1	3	27/01/2025 05:18	27/01/2025 13:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	27691	167,99
797	39	1	2025	13255	BMS01S9	BMS	37512017	1	3	27/01/2025 05:32	27/01/2025 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	107539	6,31
798	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37512023	1	3	27/01/2025 05:33	27/01/2025 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	54	27591	638,42
799	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37512027	1	3	27/01/2025 05:34	27/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	45168	151,26
800	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37512033	1	3	27/01/2025 05:37	27/01/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	24008	225,96
801	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37512033	1	3	27/01/2025 05:37	27/01/2025 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	24008	111,29
802	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37512035	1	3	27/01/2025 05:37	27/01/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	36282	33,14
803	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37512037	1	3	27/01/2025 05:38	27/01/2025 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23411	7,16
804	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37512059	1	3	27/01/2025 05:45	27/01/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17027	10,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
805	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37512075	1	3	27/01/2025 05:53	27/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	93	21272	537,26
806	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37512277	1	3	27/01/2025 05:55	27/01/2025 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	6383	483,15
807	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37512277	1	3	27/01/2025 05:55	27/01/2025 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	6383	986,71
808	39	1	2025	13254	BJD01L6	BJD	37512083	1	3	27/01/2025 05:55	27/01/2025 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	200	61988	1275,50
809	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37512085	1	3	27/01/2025 05:55	27/01/2025 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	351	48587	1705,57
810	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37512089	1	3	27/01/2025 05:56	27/01/2025 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	52182	38,44
811	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37512095	1	3	27/01/2025 05:57	27/01/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	19897	11,47
812	39	1	2025	13356	PAP01F4	PAP	37512109	1	3	27/01/2025 05:58	27/01/2025 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52073	4,58
813	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37512117	1	3	27/01/2025 06:01	27/01/2025 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	45168	21,86
814	39	1	2025	13356	PAP01F4	PAP	37512449	1	3	27/01/2025 06:02	27/01/2025 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	52073	3,81
815	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37512125	1	3	27/01/2025 06:03	27/01/2025 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	27895	37,53
816	39	1	2025	15501	PBU01P3	PBU	37512131	1	3	27/01/2025 06:04	27/01/2025 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	23475	4,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
817	39	1	2025	13365	PCI01C1	PCI	37512133	1	3	27/01/2025 06:04	27/01/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	70091	21,72
818	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37512135	1	3	27/01/2025 06:04	27/01/2025 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	28	21404	214,78
819	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37512137	1	3	27/01/2025 06:05	27/01/2025 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	17273	47,44
820	39	1	2025	13367	PSK01M8	PSK	37512159	1	3	27/01/2025 06:10	27/01/2025 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	79	65742	1155,64
821	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37512161	1	3	27/01/2025 06:10	27/01/2025 20:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	27526	55,52
822	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37512161	1	3	27/01/2025 06:10	28/01/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	27526	70,14
823	39	1	2025	16948	PCU01L3	PCU	37512165	1	3	27/01/2025 06:11	28/01/2025 13:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	17738	94,28
824	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37512167	1	3	27/01/2025 06:11	27/01/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	13,98
825	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37512171	1	3	27/01/2025 06:12	27/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	13,31
826	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37512647	1	3	27/01/2025 06:17	27/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	64758	49,91
827	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37512647	1	3	27/01/2025 06:17	27/01/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	64758	319,10
828	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37512205	1	3	27/01/2025 06:18	27/01/2025 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	21404	62,95
829	39	1	2025	13389	TME01P5	TME	37512211	1	3	27/01/2025 06:19	27/01/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	12513	60,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
830	39	1	2025	13297	IDP01I1	IDP	37512219	1	3	27/01/2025 06:20	28/01/2025 02:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	12795	39,82
831	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	37512221	1	3	27/01/2025 06:20	28/01/2025 03:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	15635	104,17
832	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	37512229	1	3	27/01/2025 06:21	27/01/2025 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23721	20,83
833	39	1	2025	13315	JGA01N4	JGA	37512223	1	3	27/01/2025 06:22	28/01/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14251	33,15
834	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	37512237	1	3	27/01/2025 06:23	27/01/2025 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	46	32577	286,25
835	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37512253	1	3	27/01/2025 06:25	27/01/2025 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	21404	30,60
836	39	1	2025	13238	AMT01P1	AMT	37512255	1	3	27/01/2025 06:26	27/01/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	21404	166,51
837	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37512275	1	3	27/01/2025 06:29	27/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20287	8,70
838	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37512281	1	3	27/01/2025 06:30	27/01/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	160	23721	645,82
839	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37512283	1	3	27/01/2025 06:30	27/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20198	9,95
840	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37509195	1	3	27/01/2025 06:33	27/01/2025 08:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	159	52182	272,64
841	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37512313	1	3	27/01/2025 06:34	27/01/2025 08:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49627	1,84
842	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	37505817	1	3	27/01/2025 06:37	27/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	52	14202	530,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
843	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37512345	1	3	27/01/2025 06:38	27/01/2025 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	57232	45,98
844	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37512367	1	3	27/01/2025 06:41	27/01/2025 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	12701	228,40
845	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02043268	1	3	27/01/2025 06:46	27/01/2025 06:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	613	22710	42,40
846	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	37512415	1	3	27/01/2025 06:47	27/01/2025 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	15635	16,30
847	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37512429	1	3	27/01/2025 06:48	27/01/2025 11:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	17738	23,58
848	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37512457	1	3	27/01/2025 06:49	27/01/2025 08:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	26054	18,09
849	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02043268	1	3	27/01/2025 06:50	27/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	133	22710	355,37
850	39	1	2025	16566	SBU01S1	SBU	DT37512389	1	3	27/01/2025 06:52	27/01/2025 08:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48246	1,71
851	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37512451	1	3	27/01/2025 06:53	27/01/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	23721	39,58
852	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37512453	1	3	27/01/2025 06:53	27/01/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	42324	256,43
853	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37512461	1	3	27/01/2025 06:54	27/01/2025 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	23411	128,96
854	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37512471	1	3	27/01/2025 06:57	27/01/2025 12:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	11700	5,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
855	39	1	2025	13356	PAP01F4	PAP	37512481	1	3	27/01/2025 06:57	27/01/2025 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	52073	43,64
856	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37512483	1	3	27/01/2025 06:57	27/01/2025 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	28104	81,52
857	39	1	2025	13251	BRT01C3	BRT	37504695	1	3	27/01/2025 07:01	27/01/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	49627	130,82
858	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37512517	1	3	27/01/2025 07:02	27/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	34903	82,31
859	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37512539	1	3	27/01/2025 07:04	27/01/2025 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	20571	387,10
860	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37512557	1	3	27/01/2025 07:06	27/01/2025 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20121	11,18
861	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37512557	1	3	27/01/2025 07:06	27/01/2025 18:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20121	11,33
862	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37512615	1	3	27/01/2025 07:11	27/01/2025 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	33593	617,09
863	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37512625	1	3	27/01/2025 07:12	28/01/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15635	66,31
864	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37512627	1	3	27/01/2025 07:13	27/01/2025 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	17	26054	51,62
865	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37512661	1	3	27/01/2025 07:17	27/01/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	52182	200,55
866	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37512661	1	3	27/01/2025 07:17	27/01/2025 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	52182	195,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
867	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37512665	1	3	27/01/2025 07:17	27/01/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	21272	71,04
868	39	1	2025	15501	PBU01P2	PBU	37512681	1	3	27/01/2025 07:19	27/01/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	222	23475	994,99
869	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37512709	1	3	27/01/2025 07:22	27/01/2025 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	21404	360,97
870	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37512723	1	3	27/01/2025 07:23	28/01/2025 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49627	17,05
871	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	37512741	1	3	27/01/2025 07:24	28/01/2025 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	40491	50,22
872	39	1	2025	16947	ITR01I4	ITR	37512789	1	3	27/01/2025 07:26	27/01/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	15402	319,31
873	39	1	2025	13305	ITE01I5	ITE	37512839	1	3	27/01/2025 07:27	27/01/2025 11:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	36282	4,06
874	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37512795	1	3	27/01/2025 07:27	27/01/2025 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	45168	8,06
875	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37512797	1	3	27/01/2025 07:27	27/01/2025 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	20198	147,86
876	39	1	2025	13257	CMM01C2	CMM	37512807	1	3	27/01/2025 07:28	27/01/2025 18:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	30779	32,94
877	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	37512829	1	3	27/01/2025 07:29	27/01/2025 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	20198	43,11
878	39	1	2025	13256	PTR01I1	PTR	37512833	1	3	27/01/2025 07:29	28/01/2025 05:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	42324	111,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
879	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37512841	1	3	27/01/2025 07:29	27/01/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	102640	7,15
880	39	1	2025	13363	PCM01M4	PCM	37512269	1	3	27/01/2025 07:29	27/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	11306	47,12
881	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37512855	1	3	27/01/2025 07:30	27/01/2025 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23411	12,45
882	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37512961	1	3	27/01/2025 07:35	27/01/2025 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	163	20571	498,92
883	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37512911	1	3	27/01/2025 07:35	27/01/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	36423	65,92
884	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37512919	1	3	27/01/2025 07:36	27/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	36282	3,23
885	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37512923	1	3	27/01/2025 07:37	27/01/2025 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	29799	10,35
886	39	1	2025	15504	INH01I6	INH	37512929	1	3	27/01/2025 07:37	27/01/2025 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	159	50825	140,72
887	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37514571	1	3	27/01/2025 07:37	27/01/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	191	45168	2109,49
888	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37512981	1	3	27/01/2025 07:40	27/01/2025 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	27150	72,86
889	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37512995	1	3	27/01/2025 07:41	27/01/2025 16:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	39394	62,12
890	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37513057	1	3	27/01/2025 07:47	28/01/2025 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	11700	428,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
891	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37513061	1	3	27/01/2025 07:48	27/01/2025 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17273	3,68
892	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37513067	1	3	27/01/2025 07:48	28/01/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	26,82
893	39	1	2025	13305	ITE01I3	ITE	37513085	1	3	27/01/2025 07:49	27/01/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36282	8,02
894	39	1	2025	16943	PDM01M1	PDM	37513089	1	3	27/01/2025 07:49	27/01/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	13805	160,04
895	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37510737	1	3	27/01/2025 07:50	27/01/2025 22:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	29799	342,57
896	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37513097	1	3	27/01/2025 07:50	27/01/2025 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	100	30779	908,50
897	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37513119	1	3	27/01/2025 07:51	28/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	31,30
898	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37513135	1	3	27/01/2025 07:52	27/01/2025 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	17027	317,21
899	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37513145	1	3	27/01/2025 07:53	27/01/2025 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	17027	166,41
900	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37513145	1	3	27/01/2025 07:53	27/01/2025 12:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	17027	50,63
901	39	1	2025	13260	CRC01C2	CRC	37513153	1	3	27/01/2025 07:54	27/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	16843	19,79
902	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37513155	1	3	27/01/2025 07:54	27/01/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	45168	38,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
903	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37513223	1	3	27/01/2025 07:55	27/01/2025 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17738	1,70
904	39	1	2025	13305	ITE01I3	ITE	37513167	1	3	27/01/2025 07:55	27/01/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	58	36282	435,68
905	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37513189	1	3	27/01/2025 07:57	27/01/2025 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	39394	240,35
906	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37505381	1	3	27/01/2025 07:59	27/01/2025 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	15635	176,09
907	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37513263	1	3	27/01/2025 08:02	27/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	32854	293,32
908	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37513269	1	3	27/01/2025 08:02	27/01/2025 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	33593	34,10
909	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37513305	1	3	27/01/2025 08:04	27/01/2025 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	21129	227,10
910	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37513335	1	3	27/01/2025 08:06	27/01/2025 18:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	205	51183	2051,82
911	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37513341	1	3	27/01/2025 08:06	27/01/2025 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17027	13,92
912	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37513369	1	3	27/01/2025 08:07	27/01/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	45168	1,83
913	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37513395	1	3	27/01/2025 08:08	27/01/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	19897	2,47
914	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37513425	1	3	27/01/2025 08:11	27/01/2025 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	21404	283,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
915	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37513433	1	3	27/01/2025 08:12	27/01/2025 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	42324	15,04
916	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37513479	1	3	27/01/2025 08:14	27/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	48587	23,57
917	39	1	2025	15850	SNP01N5	SNP	37513491	1	3	27/01/2025 08:15	27/01/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	26952	43,66
918	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37513521	1	3	27/01/2025 08:16	27/01/2025 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	11306	69,56
919	39	1	2025	13389	TME01P2	TME	37513565	1	3	27/01/2025 08:18	28/01/2025 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	12513	123,86
920	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37513579	1	3	27/01/2025 08:19	27/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21129	60,08
921	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	37513609	1	3	27/01/2025 08:20	28/01/2025 21:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	15635	73,74
922	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37513653	1	3	27/01/2025 08:22	27/01/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	23721	56,84
923	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37513655	1	3	27/01/2025 08:23	28/01/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	21129	1547,64
924	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37513655	1	3	27/01/2025 08:23	28/01/2025 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	21129	244,94
925	39	1	2025	15854	JAB01F7	JAB	37513783	1	3	27/01/2025 08:25	28/01/2025 13:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	41172	28,78
926	39	1	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	37513753	1	3	27/01/2025 08:28	27/01/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	42324	575,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
927	39	1	2025	15854	JAB01F7	JAB	37511121	1	3	27/01/2025 08:30	27/01/2025 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	41172	93,60
928	39	1	2025	15845	ADT01C1	ADT	37513823	1	3	27/01/2025 08:33	27/01/2025 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	25	40611	95,19
929	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37513835	1	3	27/01/2025 08:33	27/01/2025 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	44	23721	182,42
930	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37513873	1	3	27/01/2025 08:35	27/01/2025 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	19897	13,01
931	39	1	2025	13270	CAT01C5	CAT	37513911	1	3	27/01/2025 08:38	27/01/2025 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	52182	387,89
932	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37513913	1	3	27/01/2025 08:38	28/01/2025 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	26184	33,72
933	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37513927	1	3	27/01/2025 08:40	28/01/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	27895	53,74
934	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37514537	1	3	27/01/2025 08:41	28/01/2025 02:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	41172	301,91
935	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37513947	1	3	27/01/2025 08:41	27/01/2025 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	12701	52,81
936	39	1	2025	13264	CDO01M2	CDO	37513949	1	3	27/01/2025 08:42	28/01/2025 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	10911	60,43
937	39	1	2025	13339	MDM01M1	MDM	37513951	1	3	27/01/2025 08:42	27/01/2025 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	93221	6,75
938	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	37513507	1	3	27/01/2025 08:43	27/01/2025 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	61988	11,70
939	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37513973	1	3	27/01/2025 08:43	28/01/2025 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	18496	95,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
940	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37513983	1	3	27/01/2025 08:43	27/01/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	75	49627	613,25
941	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37513993	1	3	27/01/2025 08:44	28/01/2025 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	27691	172,29
942	39	1	2025	13304	ITC01I2	ITC	37514021	1	3	27/01/2025 08:45	27/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	10290	33,73
943	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37514101	1	3	27/01/2025 08:47	27/01/2025 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26054	11,16
944	39	1	2025	16949	PAR01C2	PAR	37514095	1	3	27/01/2025 08:49	27/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	16648	2,85
945	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37514099	1	3	27/01/2025 08:49	27/01/2025 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	13159	78,28
946	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37514099	1	3	27/01/2025 08:49	27/01/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	13159	20,42
947	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37514131	1	3	27/01/2025 08:50	27/01/2025 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	52182	551,69
948	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37514145	1	3	27/01/2025 08:51	27/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27526	6,14
949	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37511401	1	3	27/01/2025 08:51	27/01/2025 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	18863	7,32
950	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37511401	1	3	27/01/2025 08:51	27/01/2025 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	60	18863	219,38
951	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37514165	1	3	27/01/2025 08:53	27/01/2025 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	8,03
952	39	1	2025	13249	BCR01C9	BCR	37514217	1	3	27/01/2025 08:55	27/01/2025 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	102640	38,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
953	39	1	2025	13249	BCR01C9	BCR	37514217	1	3	27/01/2025 08:55	27/01/2025 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	102640	25,28
954	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37514219	1	3	27/01/2025 08:55	27/01/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	32943	65,18
955	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37514221	1	3	27/01/2025 08:56	27/01/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	13159	377,10
956	39	1	2025	13288	ICP01N3	ICP	37514225	1	3	27/01/2025 08:56	28/01/2025 00:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	14202	154,79
957	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37514233	1	3	27/01/2025 08:56	27/01/2025 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	17273	43,78
958	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37514257	1	3	27/01/2025 08:57	27/01/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	32854	116,41
959	39	1	2025	16561	SBC01L3	SBC	37514261	1	3	27/01/2025 08:58	27/01/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	30179	40,69
960	39	1	2025	15502	TAA01Y3	TAA	37514293	1	3	27/01/2025 08:59	27/01/2025 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	29875	27,59
961	39	1	2025	13382	SLP01P1	SLP	37514303	1	3	27/01/2025 09:00	28/01/2025 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18496	24,79
962	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	37514335	1	3	27/01/2025 09:02	27/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	15514	95,68
963	39	1	2025	13340	MTB01S3	MTB	37514339	1	3	27/01/2025 09:02	27/01/2025 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17950	29,78
964	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37514403	1	3	27/01/2025 09:05	27/01/2025 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33593	5,52
965	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37514431	1	3	27/01/2025 09:06	27/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	33593	199,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
966	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37514447	1	3	27/01/2025 09:08	27/01/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	27591	8,43
967	39	1	2025	15847	CTO01P5	CTO	BA02043476	1	3	27/01/2025 09:10	27/01/2025 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	783	17482	486,33
968	39	1	2025	15847	CTO01P6	CTO	BA02043476	1	3	27/01/2025 09:10	27/01/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	395	17482	279,57
969	39	1	2025	15847	CTO01P5	CTO	BA02043476	1	3	27/01/2025 09:10	27/01/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	512	17482	362,38
970	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37514487	1	3	27/01/2025 09:11	28/01/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	54	44377	1391,62
971	39	1	2025	13334	MSJ01M8	MSJ	37511921	1	3	27/01/2025 09:11	27/01/2025 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	51	75407	19,07
972	39	1	2025	16567	MRG01C6	MRG	37514545	1	3	27/01/2025 09:15	28/01/2025 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	51183	547,51
973	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37514547	1	3	27/01/2025 09:15	27/01/2025 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	29799	9,04
974	39	1	2025	15501	PBU01P2	PBU	37514613	1	3	27/01/2025 09:18	27/01/2025 18:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23475	28,06
975	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37514621	1	3	27/01/2025 09:19	27/01/2025 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	36282	225,11
976	39	1	2025	15854	JAB01F1	JAB	37514623	1	3	27/01/2025 09:19	29/01/2025 01:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	41172	80,96
977	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37514635	1	3	27/01/2025 09:20	27/01/2025 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28104	6,71
978	39	1	2025	13322	LMN01N3	LMN	37514661	1	3	27/01/2025 09:20	28/01/2025 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	45206	140,38
979	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02043484	1	3	27/01/2025 09:21	27/01/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3064	30779	3269,12

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
980	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02043484	1	3	27/01/2025 09:21	27/01/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	98	30779	104,56
981	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02043484	1	3	27/01/2025 09:21	27/01/2025 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	672	30779	1044,03
982	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02043484	1	3	27/01/2025 09:21	27/01/2025 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1940	30779	3014,01
983	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02043484	1	3	27/01/2025 09:21	27/01/2025 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	195	30779	742,52
984	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37514685	1	3	27/01/2025 09:22	27/01/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23721	9,46
985	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37514725	1	3	27/01/2025 09:24	29/01/2025 02:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34903	40,82
986	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37514751	1	3	27/01/2025 09:26	28/01/2025 00:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20121	30,36
987	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37514759	1	3	27/01/2025 09:27	27/01/2025 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	20198	67,73
988	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37514805	1	3	27/01/2025 09:30	28/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	16843	123,69
989	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37514839	1	3	27/01/2025 09:32	27/01/2025 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23411	2,64
990	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37514913	1	3	27/01/2025 09:37	28/01/2025 00:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	16648	76,31
991	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	37520737	1	3	27/01/2025 09:37	27/01/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	34903	481,51
992	39	1	2025	13249	BCR01C8	BCR	37511893	1	3	27/01/2025 09:40	27/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	557	102640	1172,95
993	39	1	2025	16568	ACP01C5	ACP	37514969	1	3	27/01/2025 09:40	27/01/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	30978	65,36

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
994	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37514999	1	3	27/01/2025 09:41	27/01/2025 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	36	32943	135,05
995	39	1	2025	13375	SLC01S3	SLC	37515035	1	3	27/01/2025 09:43	27/01/2025 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	22710	8,93
996	39	1	2025	13334	MSJ01M7	MSJ	37515107	1	3	27/01/2025 09:48	27/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75407	1,54
997	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37515113	1	3	27/01/2025 09:48	27/01/2025 16:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	51183	13,30
998	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	37515163	1	3	27/01/2025 09:51	28/01/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14202	26,09
999	39	1	2025	13255	BMS01S8	BMS	37515175	1	3	27/01/2025 09:52	27/01/2025 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	107539	83,04
1000	39	1	2025	13369	QXD01P5	QXD	37515219	1	3	27/01/2025 09:52	27/01/2025 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	5,79
1001	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37504435	1	3	27/01/2025 09:53	27/01/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	20198	149,00
1002	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37515213	1	3	27/01/2025 09:54	27/01/2025 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	23612	384,05
1003	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	BA02043518	1	3	27/01/2025 10:02	27/01/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2942	27591	302,37
1004	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	BA02043518	1	3	27/01/2025 10:02	27/01/2025 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	851	27591	176,11
1005	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	BA02043518	1	3	27/01/2025 10:02	27/01/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1988	27591	1657,22
1006	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	BA02043518	1	3	27/01/2025 10:02	27/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	820	27591	1066,23
1007	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	BA02043518	1	3	27/01/2025 10:02	27/01/2025 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	27591	18,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1008	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	BA02043518	1	3	27/01/2025 10:02	27/01/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	759	27591	2504,91
1009	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	BA02043518	1	3	27/01/2025 10:02	27/01/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	112	27591	725,51
1010	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	BA02043518	1	3	27/01/2025 10:02	27/01/2025 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	559	27591	3624,34
1011	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37515313	1	3	27/01/2025 10:02	27/01/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20571	8,49
1012	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37515333	1	3	27/01/2025 10:03	27/01/2025 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	39394	263,71
1013	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37515339	1	3	27/01/2025 10:03	27/01/2025 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	15514	149,83
1014	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37521063	1	3	27/01/2025 10:05	27/01/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	48587	34,01
1015	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37515411	1	3	27/01/2025 10:08	27/01/2025 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26152	14,67
1016	39	1	2025	13356	PAP01F1	PAP	37515417	1	3	27/01/2025 10:08	27/01/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52073	8,76
1017	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37515449	1	3	27/01/2025 10:09	27/01/2025 21:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17273	11,16
1018	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37515497	1	3	27/01/2025 10:11	28/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	45168	160,85
1019	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37515497	1	3	27/01/2025 10:11	28/01/2025 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	45168	161,91
1020	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	37515515	1	3	27/01/2025 10:12	27/01/2025 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	18863	167,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1021	39	1	2025	16561	SBC01L4	SBC	37515571	1	3	27/01/2025 10:12	27/01/2025 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30179	1,52
1022	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37515559	1	3	27/01/2025 10:14	27/01/2025 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	38554	203,25
1023	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37515559	1	3	27/01/2025 10:14	27/01/2025 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	38554	301,34
1024	39	1	2025	15502	TAA01Y1	TAA	37515563	1	3	27/01/2025 10:14	28/01/2025 03:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	29875	140,98
1025	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37515599	1	3	27/01/2025 10:17	27/01/2025 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	12701	30,07
1026	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37504631	1	3	27/01/2025 10:19	27/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	27150	9,10
1027	39	1	2025	16945	CSL01C2	CSL	37515627	1	3	27/01/2025 10:20	28/01/2025 00:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	14,09
1028	39	1	2025	16561	SBC01L2	SBC	37515659	1	3	27/01/2025 10:22	27/01/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30179	7,36
1029	39	1	2025	13249	BCR01C9	BCR	37515733	1	3	27/01/2025 10:27	27/01/2025 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	102640	11,68
1030	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37515769	1	3	27/01/2025 10:31	27/01/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	3,81
1031	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37515813	1	3	27/01/2025 10:33	27/01/2025 19:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	21070	64,16
1032	39	1	2025	13252	BBR01I2	BBR	37515861	1	3	27/01/2025 10:37	27/01/2025 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	26117	21,94
1033	39	1	2025	13330	MSP01P1	MSP	37515869	1	3	27/01/2025 10:37	27/01/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	32943	8,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1034	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37515899	1	3	27/01/2025 10:39	27/01/2025 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	21404	18,07
1035	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	37515927	1	3	27/01/2025 10:40	27/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	190	45206	869,04
1036	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37516047	1	3	27/01/2025 10:49	27/01/2025 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20198	12,58
1037	39	1	2025	13242	ART01N7	ART	37516081	1	3	27/01/2025 10:52	27/01/2025 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	45	38554	260,00
1038	39	1	2025	13280	DIF01I5	DIF	37516089	1	3	27/01/2025 10:53	28/01/2025 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	56440	369,54
1039	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	37516119	1	3	27/01/2025 10:55	27/01/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	29799	148,52
1040	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37507173	1	3	27/01/2025 10:57	28/01/2025 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	17273	106,89
1041	39	1	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	37506919	1	3	27/01/2025 10:58	27/01/2025 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	161	36423	1112,87
1042	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37516185	1	3	27/01/2025 11:01	27/01/2025 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	27150	36,33
1043	39	1	2025	13382	SLP01P1	SLP	37516245	1	3	27/01/2025 11:05	28/01/2025 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	18496	65,76
1044	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37516255	1	3	27/01/2025 11:06	27/01/2025 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	26184	134,35
1045	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37516291	1	3	27/01/2025 11:09	27/01/2025 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33593	3,40
1046	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37511969	1	3	27/01/2025 11:11	27/01/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1297	28104	146,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1047	39	1	2025	16561	SBC01L2	SBC	37516495	1	3	27/01/2025 11:14	27/01/2025 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	30179	18,83
1048	39	1	2025	16559	SBQ01F3	SBQ	37516389	1	3	27/01/2025 11:15	27/01/2025 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	217	19897	809,29
1049	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37509889	1	3	27/01/2025 11:16	28/01/2025 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	21184	119,15
1050	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37510545	1	3	27/01/2025 11:17	28/01/2025 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	19	75974	259,93
1051	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37510545	1	3	27/01/2025 11:17	28/01/2025 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	75974	69,04
1052	39	1	2025	13264	CDO01M2	CDO	37516443	1	3	27/01/2025 11:18	28/01/2025 02:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	10911	261,89
1053	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	37516455	1	3	27/01/2025 11:19	27/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	36228	10,51
1054	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37516551	1	3	27/01/2025 11:26	27/01/2025 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	169	22128	577,18
1055	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37516589	1	3	27/01/2025 11:28	28/01/2025 06:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	18,65
1056	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37516603	1	3	27/01/2025 11:29	28/01/2025 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	28,16
1057	39	1	2025	13332	MTI01P3	MTI	37516607	1	3	27/01/2025 11:30	27/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	194	15821	678,84
1058	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37516627	1	3	27/01/2025 11:30	28/01/2025 04:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	86	21272	1462,96
1059	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	37516629	1	3	27/01/2025 11:31	28/01/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27691	54,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1060	39	1	2025	13332	MTI01P3	MTI	37516633	1	3	27/01/2025 11:31	28/01/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15821	22,64
1061	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37505811	1	3	27/01/2025 11:32	27/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	36423	1,48
1062	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37516677	1	3	27/01/2025 11:35	28/01/2025 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	123	11700	3170,46
1063	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37516733	1	3	27/01/2025 11:38	27/01/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17027	3,12
1064	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37516733	1	3	27/01/2025 11:38	27/01/2025 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	17027	53,81
1065	39	1	2025	13254	BJD01L4	BJD	37516751	1	3	27/01/2025 11:39	27/01/2025 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	61988	6,37
1066	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37516757	1	3	27/01/2025 11:40	27/01/2025 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	22271	77,85
1067	39	1	2025	15851	PEB01L2	PEB	37516777	1	3	27/01/2025 11:42	27/01/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	123	15291	1143,93
1068	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37516779	1	3	27/01/2025 11:42	27/01/2025 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28104	1,73
1069	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37516779	1	3	27/01/2025 11:42	27/01/2025 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28104	1,99
1070	39	1	2025	16565	JZN01M7	JZN	37516785	1	3	27/01/2025 11:42	27/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	85	75974	960,03
1071	39	1	2025	13355	PCJ01P4	PCJ	37516789	1	3	27/01/2025 11:43	28/01/2025 00:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	12,70
1072	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37516795	1	3	27/01/2025 11:43	27/01/2025 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	45168	80,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1073	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37512035	1	3	27/01/2025 11:43	27/01/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	36282	24,71
1074	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37516861	1	3	27/01/2025 11:47	27/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30978	4,45
1075	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37516857	1	3	27/01/2025 11:48	28/01/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	58130	130,29
1076	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37516881	1	3	27/01/2025 11:50	27/01/2025 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	32327	47,23
1077	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37516881	1	3	27/01/2025 11:50	27/01/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	32327	396,09
1078	39	1	2025	13356	PAP01F4	PAP	37512481	1	3	27/01/2025 11:53	27/01/2025 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	65	52073	34,67
1079	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	37516927	1	3	27/01/2025 11:53	27/01/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	36228	6,41
1080	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	37516927	1	3	27/01/2025 11:53	27/01/2025 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	36228	3,83
1081	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37516933	1	3	27/01/2025 11:53	27/01/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	19	49627	73,18
1082	39	1	2025	16558	JND01L5	JND	37516943	1	3	27/01/2025 11:54	28/01/2025 13:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	57112	101,16
1083	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37516947	1	3	27/01/2025 11:54	27/01/2025 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	21404	120,71
1084	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37516947	1	3	27/01/2025 11:54	27/01/2025 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21404	49,32
1085	39	1	2025	13304	ITC01I3	ITC	37523629	1	3	27/01/2025 11:55	28/01/2025 03:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	56	10290	892,92

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1086	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37517011	1	3	27/01/2025 11:59	27/01/2025 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	136	64758	806,93
1087	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37517037	1	3	27/01/2025 12:00	28/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	29799	118,69
1088	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37517041	1	3	27/01/2025 12:00	27/01/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26152	10,40
1089	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	37517043	1	3	27/01/2025 12:01	27/01/2025 23:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42324	11,92
1090	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37517077	1	3	27/01/2025 12:03	28/01/2025 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	12,17
1091	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37517121	1	3	27/01/2025 12:06	28/01/2025 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	22128	158,72
1092	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37517125	1	3	27/01/2025 12:06	27/01/2025 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	19548	213,64
1093	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37517129	1	3	27/01/2025 12:07	28/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	49627	65,62
1094	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37517169	1	3	27/01/2025 12:10	28/01/2025 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21272	23,82
1095	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37517261	1	3	27/01/2025 12:19	28/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	44377	67,03
1096	39	1	2025	13390	TRR01P2	TRR	37517275	1	3	27/01/2025 12:20	28/01/2025 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	11	23721	172,32
1097	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	37517279	1	3	27/01/2025 12:20	27/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26152	11,23
1098	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37517285	1	3	27/01/2025 12:21	27/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	108	49627	879,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1099	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37513741	1	3	27/01/2025 12:25	28/01/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	17273	220,11
1100	39	1	2025	16567	MRG01C4	MRG	37517371	1	3	27/01/2025 12:27	28/01/2025 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	51183	360,43
1101	39	1	2025	13355	PCJ01P7	PCJ	37517389	1	3	27/01/2025 12:29	28/01/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	23,46
1102	39	1	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37517403	1	3	27/01/2025 12:30	27/01/2025 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	29875	175,53
1103	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37517409	1	3	27/01/2025 12:31	27/01/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	36282	2,18
1104	39	1	2025	13255	BMS01S3	BMS	37517423	1	3	27/01/2025 12:32	27/01/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	107539	129,93
1105	39	1	2025	13385	TAP01F3	TAP	37517435	1	3	27/01/2025 12:32	27/01/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	121	42717	443,83
1106	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37517449	1	3	27/01/2025 12:34	28/01/2025 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21272	22,32
1107	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	37517469	1	3	27/01/2025 12:36	27/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	19548	11,25
1108	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37506345	1	3	27/01/2025 12:36	27/01/2025 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	51183	2,91
1109	39	1	2025	13304	ITC01I3	ITC	37517495	1	3	27/01/2025 12:38	28/01/2025 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	10290	65,44
1110	39	1	2025	13365	PCI01C4	PCI	37517499	1	3	27/01/2025 12:38	27/01/2025 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	70091	7,55
1111	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37517509	1	3	27/01/2025 12:38	27/01/2025 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	18496	20,89
1112	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37517595	1	3	27/01/2025 12:45	27/01/2025 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	5,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1113	39	1	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	37517673	1	3	27/01/2025 12:51	27/01/2025 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	10,86
1114	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37516773	1	3	27/01/2025 12:56	28/01/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	24008	43,32
1115	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37504113	1	3	27/01/2025 13:00	27/01/2025 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	34903	15,75
1116	39	1	2025	13304	ITC01I3	ITC	37504537	1	3	27/01/2025 13:00	27/01/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	103	10290	317,58
1117	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37517747	1	3	27/01/2025 13:00	29/01/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	21272	205,65
1118	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37521339	1	3	27/01/2025 13:01	27/01/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	28	20121	298,11
1119	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37517773	1	3	27/01/2025 13:01	27/01/2025 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	69	26054	186,38
1120	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37517791	1	3	27/01/2025 13:03	27/01/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	43	52182	67,84
1121	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37522687	1	3	27/01/2025 13:05	28/01/2025 00:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	38554	444,95
1122	39	1	2025	13317	JMA01M7	JMA	37517821	1	3	27/01/2025 13:06	27/01/2025 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	97887	5,96
1123	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37511111	1	3	27/01/2025 13:07	27/01/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17273	2,07
1124	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	BA02043528	1	3	27/01/2025 13:08	27/01/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	15514	20,57
1125	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37516881	1	3	27/01/2025 13:09	27/01/2025 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	32327	30,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1126	39	1	2025	13244	ARP01M1	ARP	37517859	1	3	27/01/2025 13:10	28/01/2025 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	12457	506,40
1127	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37517867	1	3	27/01/2025 13:11	27/01/2025 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	52182	584,20
1128	39	1	2025	13254	BJD01L1	BJD	37517869	1	3	27/01/2025 13:11	27/01/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	741	61988	3978,76
1129	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37518021	1	3	27/01/2025 13:23	27/01/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	48587	3,49
1130	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02043586	1	3	27/01/2025 13:26	27/01/2025 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1487	32943	302,77
1131	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02043586	1	3	27/01/2025 13:26	27/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	32943	245,77
1132	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	BA02043580	1	3	27/01/2025 13:26	27/01/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	207	20121	279,80
1133	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37518059	1	3	27/01/2025 13:28	27/01/2025 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	129	30779	307,84
1134	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37500133	1	3	27/01/2025 13:29	27/01/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	244	17027	1054,08
1135	39	1	2025	16947	ITR01I4	ITR	37512789	1	3	27/01/2025 13:30	27/01/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	15402	50,00
1136	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	37518067	1	3	27/01/2025 13:30	27/01/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	34903	53,68
1137	39	1	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	37518115	1	3	27/01/2025 13:34	27/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	42324	41,01
1138	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37518135	1	3	27/01/2025 13:36	28/01/2025 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13159	10,61
1139	39	1	2025	13288	ICP01N2	ICP	BA02043600	1	3	27/01/2025 13:37	27/01/2025 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2028	14202	2934,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1140	39	1	2025	13288	ICP01N2	ICP	BA02043600	1	3	27/01/2025 13:37	27/01/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	982	14202	1779,88
1141	39	1	2025	13288	ICP01N2	ICP	BA02043600	1	3	27/01/2025 13:37	27/01/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	386	14202	699,63
1142	39	1	2025	13288	ICP01N2	ICP	BA02043600	1	3	27/01/2025 13:37	27/01/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	337	14202	610,81
1143	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37518143	1	3	27/01/2025 13:37	27/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	165	36228	972,49
1144	39	1	2025	13260	CRC01C2	CRC	37518169	1	3	27/01/2025 13:39	28/01/2025 07:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	243	16843	4331,34
1145	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37518179	1	3	27/01/2025 13:39	27/01/2025 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	23721	355,12
1146	39	1	2025	13297	IDP01I3	IDP	37518207	1	3	27/01/2025 13:41	28/01/2025 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	98	12795	1011,74
1147	39	1	2025	16566	SBU01S5	SBU	37518227	1	3	27/01/2025 13:44	27/01/2025 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	81	48246	498,29
1148	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37518231	1	3	27/01/2025 13:44	28/01/2025 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	16843	519,04
1149	39	1	2025	13375	SLC01S3	SLC	37518275	1	3	27/01/2025 13:48	27/01/2025 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22710	1,58
1150	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37518279	1	3	27/01/2025 13:48	28/01/2025 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	52182	195,87
1151	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37518297	1	3	27/01/2025 13:50	27/01/2025 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	20198	210,73
1152	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37518301	1	3	27/01/2025 13:50	28/01/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	59	32854	643,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1153	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37518351	1	3	27/01/2025 13:55	28/01/2025 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	21184	97,07
1154	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37515701	1	3	27/01/2025 14:02	27/01/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	21129	2,11
1155	39	1	2025	13360	PGB01P1	PGB	37518421	1	3	27/01/2025 14:04	28/01/2025 01:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	67869	92,08
1156	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37518433	1	3	27/01/2025 14:05	27/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	29799	9,55
1157	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37518493	1	3	27/01/2025 14:09	28/01/2025 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	12701	60,18
1158	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37518495	1	3	27/01/2025 14:09	27/01/2025 22:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	23612	32,50
1159	39	1	2025	13261	CRE01C4	CRE	37518513	1	3	27/01/2025 14:10	27/01/2025 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	10965	28,91
1160	39	1	2025	13343	MNV01M6	MNV	37518519	1	3	27/01/2025 14:11	28/01/2025 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	32577	184,45
1161	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37518523	1	3	27/01/2025 14:11	27/01/2025 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	75974	16,41
1162	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37512625	1	3	27/01/2025 14:11	28/01/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	15635	471,06
1163	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37518545	1	3	27/01/2025 14:14	28/01/2025 02:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	49627	49,57
1164	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37518557	1	3	27/01/2025 14:14	28/01/2025 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	45168	19,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1165	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37518605	1	3	27/01/2025 14:18	27/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	47	51183	220,80
1166	39	1	2025	16946	HRZ01L8	HRZ	37518615	1	3	27/01/2025 14:18	28/01/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	32327	129,69
1167	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37518617	1	3	27/01/2025 14:18	28/01/2025 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	18496	109,16
1168	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37518617	1	3	27/01/2025 14:18	29/01/2025 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	18496	34,15
1169	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	37518625	1	3	27/01/2025 14:19	28/01/2025 00:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20287	19,82
1170	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	BA02043748	1	3	27/01/2025 14:22	27/01/2025 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26054	7,32
1171	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37518679	1	3	27/01/2025 14:24	27/01/2025 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	35	49627	207,06
1172	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37518699	1	3	27/01/2025 14:24	27/01/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	30179	7,90
1173	39	1	2025	15844	SQT01F4	SQT	37518723	1	3	27/01/2025 14:27	28/01/2025 07:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	12701	222,58
1174	39	1	2025	13365	PCI01C6	PCI	37518725	1	3	27/01/2025 14:27	27/01/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	70091	6,89
1175	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37518729	1	3	27/01/2025 14:28	27/01/2025 23:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	49627	99,50
1176	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02043652	1	3	27/01/2025 14:31	27/01/2025 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2201	33593	131,45
1177	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02043652	1	3	27/01/2025 14:31	27/01/2025 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2685	33593	186,46

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1178	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02043652	1	3	27/01/2025 14:31	27/01/2025 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2311	33593	160,49
1179	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37523579	1	3	27/01/2025 14:32	28/01/2025 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	21272	28,58
1180	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02043646	1	3	27/01/2025 14:34	27/01/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	270	57232	35,10
1181	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02043646	1	3	27/01/2025 14:34	27/01/2025 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	501	57232	395,65
1182	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02043646	1	3	27/01/2025 14:34	27/01/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1551	57232	1772,88
1183	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02043646	1	3	27/01/2025 14:34	27/01/2025 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	57232	7,48
1184	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02043646	1	3	27/01/2025 14:34	27/01/2025 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	363	57232	1055,22
1185	39	1	2025	16563	GBA01L3	GBA	37516113	1	3	27/01/2025 14:35	27/01/2025 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	991	8669	9303,01
1186	39	1	2025	13248	BBL01M3	BBL	37518853	1	3	27/01/2025 14:37	28/01/2025 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	40491	71,58
1187	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02043574	1	3	27/01/2025 14:38	27/01/2025 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	34903	86,82
1188	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02043574	1	3	27/01/2025 14:40	27/01/2025 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	163	34903	609,85
1189	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	37504309	1	3	27/01/2025 14:41	27/01/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	27526	4,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1190	39	1	2025	16561	SBC01L3	SBC	37518903	1	3	27/01/2025 14:42	29/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	30179	129,41
1191	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37518971	1	3	27/01/2025 14:47	27/01/2025 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	20571	20,60
1192	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37518975	1	3	27/01/2025 14:48	28/01/2025 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	17273	499,35
1193	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	37519013	1	3	27/01/2025 14:51	27/01/2025 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	441	34834	2350,90
1194	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	37519013	1	3	27/01/2025 14:51	27/01/2025 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	541	34834	2886,84
1195	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37519019	1	3	27/01/2025 14:52	28/01/2025 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	39394	791,51
1196	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37519071	1	3	27/01/2025 14:55	27/01/2025 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	560	49627	3571,71
1197	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37519121	1	3	27/01/2025 14:59	28/01/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	45168	293,54
1198	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37519143	1	3	27/01/2025 15:00	28/01/2025 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34903	29,25
1199	39	1	2025	13369	QXD01P5	QXD	37519145	1	3	27/01/2025 15:01	27/01/2025 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	45168	5,56
1200	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37519147	1	3	27/01/2025 15:01	28/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26152	56,44
1201	39	1	2025	13317	JMA01M3	JMA	37519187	1	3	27/01/2025 15:03	28/01/2025 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	97887	263,44
1202	39	1	2025	13276	DMC01C8	DMC	37527839	1	3	27/01/2025 15:04	28/01/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	60441	24,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1203	39	1	2025	16570	NVR01N3	NVR	37519225	1	3	27/01/2025 15:05	27/01/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	27591	190,96
1204	39	1	2025	16570	NVR01N3	NVR	37519225	1	3	27/01/2025 15:05	27/01/2025 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27591	16,48
1205	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	37519239	1	3	27/01/2025 15:06	27/01/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	29799	55,93
1206	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37519287	1	3	27/01/2025 15:10	28/01/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	18863	117,64
1207	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37519299	1	3	27/01/2025 15:11	27/01/2025 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	30179	5,95
1208	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	37519319	1	3	27/01/2025 15:12	27/01/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26054	2,29
1209	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	37519343	1	3	27/01/2025 15:15	28/01/2025 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	27526	111,58
1210	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37519353	1	3	27/01/2025 15:16	28/01/2025 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	45168	115,98
1211	39	1	2025	13304	ITC01I2	ITC	37519357	1	3	27/01/2025 15:16	28/01/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10290	18,39
1212	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37519389	1	3	27/01/2025 15:18	27/01/2025 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	17950	207,35
1213	39	1	2025	15846	MGY01Y6	MGY	37519457	1	3	27/01/2025 15:22	27/01/2025 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36410	8,16
1214	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37519501	1	3	27/01/2025 15:25	27/01/2025 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	83	21404	667,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1215	39	1	2025	13356	PAP01F6	PAP	37519537	1	3	27/01/2025 15:28	27/01/2025 21:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	212	52073	1199,57
1216	39	1	2025	13270	CAT01C1	CAT	37519569	1	3	27/01/2025 15:29	27/01/2025 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	73	52182	287,72
1217	39	1	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	37519581	1	3	27/01/2025 15:30	28/01/2025 11:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	59	36423	1161,40
1218	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37519587	1	3	27/01/2025 15:31	28/01/2025 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	22710	35,00
1219	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37519591	1	3	27/01/2025 15:31	28/01/2025 03:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	90	42324	1096,92
1220	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37519597	1	3	27/01/2025 15:31	27/01/2025 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	22710	58,58
1221	39	1	2025	13252	BBR01I2	BBR	37519619	1	3	27/01/2025 15:34	28/01/2025 00:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	26117	63,78
1222	39	1	2025	15846	MGY01Y6	MGY	37519665	1	3	27/01/2025 15:37	27/01/2025 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	234	36410	1020,30
1223	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37519669	1	3	27/01/2025 15:37	28/01/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	64758	1611,48
1224	39	1	2025	16943	PDM01M8	PDM	37518591	1	3	27/01/2025 15:38	28/01/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	13805	187,08
1225	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37502863	1	3	27/01/2025 15:40	27/01/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	97	21129	151,97
1226	39	1	2025	13322	LMN01N6	LMN	37519705	1	3	27/01/2025 15:40	27/01/2025 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	73	45206	98,79
1227	39	1	2025	13322	LMN01N6	LMN	37519705	1	3	27/01/2025 15:40	27/01/2025 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	187	45206	409,22
1228	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37519731	1	3	27/01/2025 15:43	28/01/2025 13:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	22128	66,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1229	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37519735	1	3	27/01/2025 15:43	28/01/2025 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	45168	34,41
1230	39	1	2025	13317	JMA01M2	JMA	BA02043688	1	3	27/01/2025 15:47	27/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	291	97887	402,23
1231	39	1	2025	13305	ITE01I2	ITE	37519835	1	3	27/01/2025 15:49	28/01/2025 01:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36282	9,60
1232	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37519865	1	3	27/01/2025 15:49	29/01/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	41172	44,32
1233	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37509525	1	3	27/01/2025 15:52	27/01/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	36423	35,60
1234	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37519877	1	3	27/01/2025 15:54	28/01/2025 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	38554	9,01
1235	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37519885	1	3	27/01/2025 15:54	27/01/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48587	0,76
1236	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37519885	1	3	27/01/2025 15:54	27/01/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48587	3,94
1237	39	1	2025	15855	CND01C4	CND	37517635	1	3	27/01/2025 15:55	28/01/2025 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	34834	377,56
1238	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37519903	1	3	27/01/2025 15:55	27/01/2025 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	21404	94,30
1239	39	1	2025	13365	PCI01C3	PCI	37519921	1	3	27/01/2025 15:57	28/01/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	70091	109,88
1240	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	37519941	1	3	27/01/2025 15:58	28/01/2025 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	57232	362,31
1241	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37519949	1	3	27/01/2025 15:59	28/01/2025 08:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	49627	81,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1242	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37520005	1	3	27/01/2025 16:03	27/01/2025 22:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17273	12,84
1243	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37520021	1	3	27/01/2025 16:04	27/01/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20121	14,58
1244	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37512363	1	3	27/01/2025 16:06	28/01/2025 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	6383	405,95
1245	39	1	2025	16563	GBA01L4	GBA	37520073	1	3	27/01/2025 16:07	27/01/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	8669	149,59
1246	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	37520077	1	3	27/01/2025 16:08	27/01/2025 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	36228	3,67
1247	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02043720	1	3	27/01/2025 16:09	27/01/2025 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	199	30978	109,34
1248	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02043720	1	3	27/01/2025 16:09	27/01/2025 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	229	30978	344,84
1249	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02043720	1	3	27/01/2025 16:09	27/01/2025 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	308	30978	576,56
1250	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02043720	1	3	27/01/2025 16:09	27/01/2025 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	310	30978	814,87
1251	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	BA02043720	1	3	27/01/2025 16:09	27/01/2025 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	365	30978	2186,15
1252	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02043730	1	3	27/01/2025 16:09	27/01/2025 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	343	20571	585,29
1253	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37520109	1	3	27/01/2025 16:10	27/01/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	41172	9,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1254	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37520163	1	3	27/01/2025 16:16	28/01/2025 08:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	28	49627	467,41
1255	39	1	2025	16567	MRG01C3	MRG	37520199	1	3	27/01/2025 16:19	27/01/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	51183	40,91
1256	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	BA02043628	1	3	27/01/2025 16:19	27/01/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2150	36423	108,10
1257	39	1	2025	13280	DIF01I3	DIF	37520247	1	3	27/01/2025 16:24	28/01/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	56440	135,52
1258	39	1	2025	13263	CMB01L5	CMB	37520285	1	3	27/01/2025 16:27	28/01/2025 00:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	68864	72,99
1259	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	37520833	1	3	27/01/2025 16:27	28/01/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	60	20841	1092,58
1260	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37520303	1	3	27/01/2025 16:28	27/01/2025 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	6383	12,99
1261	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37520311	1	3	27/01/2025 16:29	27/01/2025 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	6,47
1262	39	1	2025	13304	ITC01I2	ITC	DT37521977	1	3	27/01/2025 16:30	28/01/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	10290	32,67
1263	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37520365	1	3	27/01/2025 16:35	28/01/2025 08:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	99	49627	1580,73
1264	39	1	2025	13255	BMS01S3	BMS	37520371	1	3	27/01/2025 16:36	28/01/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	352	107539	2870,17
1265	39	1	2025	13234	ACR01P1	ACR	37520377	1	3	27/01/2025 16:36	27/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	27526	202,76
1266	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	37520379	1	3	27/01/2025 16:36	28/01/2025 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	36228	154,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1267	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37520415	1	3	27/01/2025 16:39	28/01/2025 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	17950	288,51
1268	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37519885	1	3	27/01/2025 16:40	27/01/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	48587	12,73
1269	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37520417	1	3	27/01/2025 16:40	28/01/2025 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	32943	48,29
1270	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37520467	1	3	27/01/2025 16:45	27/01/2025 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	39394	2,28
1271	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37520513	1	3	27/01/2025 16:51	27/01/2025 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	289	30779	1301,62
1272	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37520513	1	3	27/01/2025 16:51	27/01/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	30779	72,53
1273	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37512405	1	3	27/01/2025 16:55	27/01/2025 20:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	205	28104	787,48
1274	39	1	2025	16559	SBQ01F4	SBQ	37520607	1	3	27/01/2025 16:59	27/01/2025 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	149	19897	206,70
1275	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37505981	1	3	27/01/2025 17:00	27/01/2025 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	119	75974	386,78
1276	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	BA02043768	1	3	27/01/2025 17:03	27/01/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	301	18863	22,57
1277	39	1	2025	15853	AQZ01I1	AQZ	37522701	1	3	27/01/2025 17:05	28/01/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	36423	38,48
1278	39	1	2025	13240	APR01P3	APR	37520691	1	3	27/01/2025 17:06	27/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	13159	142,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1279	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37520707	1	3	27/01/2025 17:08	28/01/2025 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	27895	1265,82
1280	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37520713	1	3	27/01/2025 17:08	28/01/2025 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	16843	259,65
1281	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37520723	1	3	27/01/2025 17:09	27/01/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	15514	16,36
1282	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	BA02043770	1	3	27/01/2025 17:09	27/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	136	49627	250,81
1283	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	BA02043770	1	3	27/01/2025 17:09	27/01/2025 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	116	49627	329,63
1284	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	BA02043770	1	3	27/01/2025 17:09	27/01/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	49627	93,66
1285	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	BA02043770	1	3	27/01/2025 17:09	27/01/2025 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	97	49627	529,54
1286	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	BA02043770	1	3	27/01/2025 17:09	27/01/2025 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	49627	365,76
1287	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	BA02043770	1	3	27/01/2025 17:09	27/01/2025 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	49627	212,91
1288	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	BA02043770	1	3	27/01/2025 17:09	27/01/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	49627	11,04
1289	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37520735	1	3	27/01/2025 17:09	29/01/2025 01:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48246	31,97
1290	39	1	2025	13270	CAT01C7	CAT	37520747	1	3	27/01/2025 17:10	27/01/2025 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	52182	56,68
1291	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37520751	1	3	27/01/2025 17:11	28/01/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	36423	450,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1292	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37520775	1	3	27/01/2025 17:12	27/01/2025 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	28104	305,32
1293	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37520819	1	3	27/01/2025 17:15	28/01/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20287	17,51
1294	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37520831	1	3	27/01/2025 17:19	27/01/2025 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	91	33593	307,20
1295	39	1	2025	13263	CCA01C9	CCA	37520841	1	3	27/01/2025 17:19	27/01/2025 20:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	68864	6,38
1296	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37503083	1	3	27/01/2025 17:23	27/01/2025 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	64758	54,69
1297	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37520915	1	3	27/01/2025 17:27	28/01/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	26117	623,28
1298	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	BA02044194	1	3	27/01/2025 17:27	28/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30179	21,71
1299	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37520923	1	3	27/01/2025 17:28	28/01/2025 02:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	28104	761,51
1300	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37520923	1	3	27/01/2025 17:28	28/01/2025 02:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	28104	218,93
1301	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37520923	1	3	27/01/2025 17:28	28/01/2025 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	124	28104	2843,04
1302	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37520925	1	3	27/01/2025 17:28	28/01/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	69	20121	1168,73
1303	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37520937	1	3	27/01/2025 17:29	28/01/2025 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	18863	19,20
1304	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37520957	1	3	27/01/2025 17:31	28/01/2025 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	44377	45,49
1305	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37520985	1	3	27/01/2025 17:33	29/01/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	38554	124,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1306	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02043730	1	3	27/01/2025 17:34	27/01/2025 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	67	20571	19,00
1307	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37521003	1	3	27/01/2025 17:35	28/01/2025 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	13159	31,06
1308	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37521017	1	3	27/01/2025 17:35	28/01/2025 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	17738	62,34
1309	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37521021	1	3	27/01/2025 17:36	28/01/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	17,17
1310	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	DT37520931	1	3	27/01/2025 17:36	28/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	33593	235,71
1311	39	1	2025	15501	PBU01P3	PBU	37521029	1	3	27/01/2025 17:37	28/01/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	23475	43,61
1312	39	1	2025	15855	CND01C5	CND	37521027	1	3	27/01/2025 17:37	28/01/2025 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	34834	31,98
1313	39	1	2025	13315	JGT01L1	JGT	37521083	1	3	27/01/2025 17:42	29/01/2025 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	14251	44,54
1314	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	37521093	1	3	27/01/2025 17:43	27/01/2025 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	100	26054	282,11
1315	39	1	2025	13315	JGA01N2	JGA	37521099	1	3	27/01/2025 17:44	29/01/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	14251	168,23
1316	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37521139	1	3	27/01/2025 17:47	28/01/2025 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26117	34,49
1317	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37521181	1	3	27/01/2025 17:50	28/01/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23411	20,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1318	39	1	2025	16568	ACP01C5	ACP	37521187	1	3	27/01/2025 17:51	28/01/2025 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	30978	30,72
1319	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37515339	1	3	27/01/2025 17:51	27/01/2025 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	354	15514	32,94
1320	39	1	2025	13363	PCM01M4	PCM	37521201	1	3	27/01/2025 17:52	28/01/2025 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	78	11306	1280,15
1321	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37521209	1	3	27/01/2025 17:53	28/01/2025 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	17,56
1322	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37515339	1	3	27/01/2025 17:53	27/01/2025 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	181	15514	9,55
1323	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37521219	1	3	27/01/2025 17:54	28/01/2025 07:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26184	13,64
1324	39	1	2025	13255	BMS01S3	BMS	37522471	1	3	27/01/2025 17:54	27/01/2025 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	29	107539	95,42
1325	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37521231	1	3	27/01/2025 17:55	28/01/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48246	17,67
1326	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37521311	1	3	27/01/2025 18:02	28/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	44377	305,68
1327	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37521331	1	3	27/01/2025 18:05	28/01/2025 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	36423	84,41
1328	39	1	2025	13322	LMN01N2	LMN	37521363	1	3	27/01/2025 18:07	28/01/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45206	17,83
1329	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37521407	1	3	27/01/2025 18:12	28/01/2025 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	12701	155,14
1330	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37521411	1	3	27/01/2025 18:13	28/01/2025 00:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	102	45168	632,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1331	39	1	2025	13317	JMA01M2	JMA	BA02043824	1	3	27/01/2025 18:15	27/01/2025 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	291	97887	14,71
1332	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37521455	1	3	27/01/2025 18:17	28/01/2025 06:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	13159	36,25
1333	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37521469	1	3	27/01/2025 18:19	28/01/2025 05:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	36423	21,58
1334	39	1	2025	13317	JMA01M4	JMA	37521519	1	3	27/01/2025 18:22	27/01/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	97887	41,75
1335	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37521521	1	3	27/01/2025 18:22	28/01/2025 01:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20571	14,90
1336	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37521569	1	3	27/01/2025 18:27	27/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	30779	387,14
1337	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37521573	1	3	27/01/2025 18:28	27/01/2025 19:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	32854	45,47
1338	39	1	2025	13365	PCI01C2	PCI	37526899	1	3	27/01/2025 18:29	28/01/2025 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	70091	76,99
1339	39	1	2025	16946	HRZ01L6	HRZ	37516881	1	3	27/01/2025 18:34	27/01/2025 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	32327	4,66
1340	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37521643	1	3	27/01/2025 18:36	29/01/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	30,16
1341	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37521695	1	3	27/01/2025 18:40	27/01/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36282	1,74
1342	39	1	2025	13317	JMA01M8	JMA	37521709	1	3	27/01/2025 18:41	28/01/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	137	97887	899,25
1343	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37521719	1	3	27/01/2025 18:42	27/01/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33593	3,83
1344	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37521763	1	3	27/01/2025 18:47	28/01/2025 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39394	40,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1345	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37521765	1	3	27/01/2025 18:47	28/01/2025 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	211	36423	1200,30
1346	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37521771	1	3	27/01/2025 18:47	28/01/2025 01:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	36282	12,79
1347	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37521789	1	3	27/01/2025 18:49	28/01/2025 00:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	33	34903	197,85
1348	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37521791	1	3	27/01/2025 18:49	27/01/2025 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	39394	44,34
1349	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37521859	1	3	27/01/2025 18:56	29/01/2025 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	45168	182,56
1350	39	1	2025	13339	MDM01M2	MDM	37521893	1	3	27/01/2025 18:59	28/01/2025 07:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	158	93221	2005,90
1351	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02043730	1	3	27/01/2025 19:02	27/01/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	410	20571	40,54
1352	39	1	2025	15854	JAB01F2	JAB	37521925	1	3	27/01/2025 19:02	28/01/2025 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	96	41172	576,13
1353	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37521953	1	3	27/01/2025 19:05	28/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23612	16,57
1354	39	1	2025	16568	ACP01C3	ACP	37521967	1	3	27/01/2025 19:06	28/01/2025 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	30978	14,64
1355	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37521979	1	3	27/01/2025 19:08	28/01/2025 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	52182	92,67
1356	39	1	2025	16948	PCU01L2	PCU	37517361	1	3	27/01/2025 19:11	27/01/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17738	1,84
1357	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02043850	1	3	27/01/2025 19:15	27/01/2025 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2101	57232	130,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1358	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02043850	1	3	27/01/2025 19:15	27/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	366	57232	577,06
1359	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02043850	1	3	27/01/2025 19:15	28/01/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	501	57232	2756,06
1360	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37522057	1	3	27/01/2025 19:18	28/01/2025 00:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	45168	236,03
1361	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	37522059	1	3	27/01/2025 19:18	29/01/2025 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	37,96
1362	39	1	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	37522061	1	3	27/01/2025 19:18	28/01/2025 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	14,66
1363	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37522069	1	3	27/01/2025 19:19	28/01/2025 03:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	12701	608,53
1364	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37522079	1	3	27/01/2025 19:19	28/01/2025 03:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18496	8,37
1365	39	1	2025	13252	BBR01I2	BBR	37504851	1	3	27/01/2025 19:20	27/01/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	63	26117	182,79
1366	39	1	2025	16947	ITR01I4	ITR	37522103	1	3	27/01/2025 19:22	28/01/2025 02:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	7,21
1367	39	1	2025	13236	AGF01S2	AGF	37522125	1	3	27/01/2025 19:28	27/01/2025 21:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	58242	3,32
1368	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37522129	1	3	27/01/2025 19:28	28/01/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	21129	159,16
1369	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37522151	1	3	27/01/2025 19:31	28/01/2025 04:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	15514	25,84
1370	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	37522199	1	3	27/01/2025 19:38	27/01/2025 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16648	1,34

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1371	39	1	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	37522205	1	3	27/01/2025 19:39	28/01/2025 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	36423	298,27
1372	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37522255	1	3	27/01/2025 19:49	28/01/2025 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	27895	33,10
1373	39	1	2025	13236	AGF01I8	AGF	37522259	1	3	27/01/2025 19:49	28/01/2025 02:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58242	7,08
1374	39	1	2025	16949	PAR01C5	PAR	37522281	1	3	27/01/2025 19:52	28/01/2025 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	16648	172,72
1375	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	37522375	1	3	27/01/2025 20:03	27/01/2025 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	61988	57,91
1376	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	37519013	1	3	27/01/2025 20:04	27/01/2025 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	316	34834	37,66
1377	39	1	2025	16566	SBU01S2	SBU	37522411	1	3	27/01/2025 20:07	27/01/2025 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	48246	87,51
1378	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37531635	1	3	27/01/2025 20:14	29/01/2025 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	36423	89,29
1379	39	1	2025	13363	PCM01M7	PCM	37522455	1	3	27/01/2025 20:14	28/01/2025 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	11306	71,58
1380	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37522459	1	3	27/01/2025 20:15	28/01/2025 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	28104	149,17
1381	39	1	2025	13249	BCR01C8	BCR	37522493	1	3	27/01/2025 20:16	27/01/2025 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	277	102640	979,04
1382	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37522507	1	3	27/01/2025 20:19	28/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	6383	19,18
1383	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37522511	1	3	27/01/2025 20:20	28/01/2025 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	52182	460,63
1384	39	1	2025	13356	PAP01F6	PAP	37522539	1	3	27/01/2025 20:23	28/01/2025 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52073	24,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1385	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37522553	1	3	27/01/2025 20:27	28/01/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	12701	272,50
1386	39	1	2025	15858	ESB01S6	ESB	37522559	1	3	27/01/2025 20:29	28/01/2025 03:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	20841	718,41
1387	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37522563	1	3	27/01/2025 20:30	28/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	32943	455,49
1388	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37522617	1	3	27/01/2025 20:39	28/01/2025 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	4,67
1389	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	BA02043904	1	3	27/01/2025 20:55	27/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	564	24008	810,44
1390	39	1	2025	16944	ACA01C1	ACA	37522697	1	3	27/01/2025 21:00	27/01/2025 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	24209	8,60
1391	39	1	2025	13280	DIF01I7	DIF	37522699	1	3	27/01/2025 21:01	28/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	53	56440	732,09
1392	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37522945	1	3	27/01/2025 21:04	27/01/2025 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	912	50825	1902,28
1393	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37522717	1	3	27/01/2025 21:05	27/01/2025 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	19548	12,63
1394	39	1	2025	13369	QXD01P5	QXD	BA02043924	1	3	27/01/2025 21:08	27/01/2025 21:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2994	45168	171,32
1395	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	BA02043924	1	3	27/01/2025 21:08	27/01/2025 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1689	45168	266,96
1396	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	BA02043924	1	3	27/01/2025 21:08	27/01/2025 21:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1589	45168	287,79
1397	39	1	2025	13369	QXD01P5	QXD	BA02043924	1	3	27/01/2025 21:08	27/01/2025 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	862	45168	1226,91
1398	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37522863	1	3	27/01/2025 21:19	27/01/2025 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	24209	18,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1399	39	1	2025	13260	CRC01C2	CRC	37522891	1	3	27/01/2025 21:22	28/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	16843	1743,66
1400	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	37522893	1	3	27/01/2025 21:23	28/01/2025 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	16648	7,59
1401	39	1	2025	13308	ITK01I2	ITK	37522949	1	3	27/01/2025 21:31	28/01/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	290	48587	1010,81
1402	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37523003	1	3	27/01/2025 21:38	28/01/2025 05:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	7,40
1403	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	37527255	1	3	27/01/2025 21:44	28/01/2025 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26054	23,73
1404	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37523037	1	3	27/01/2025 21:45	28/01/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	57	20287	670,81
1405	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37523045	1	3	27/01/2025 21:49	27/01/2025 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	50825	36,71
1406	39	1	2025	13263	CCA01C4	CCA	37523085	1	3	27/01/2025 21:56	28/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	68864	45,10
1407	39	1	2025	15504	INH01I3	INH	37523091	1	3	27/01/2025 21:59	28/01/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	50825	633,54
1408	39	1	2025	15850	SNP01N4	SNP	37523093	1	3	27/01/2025 22:00	28/01/2025 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	89	26952	196,64
1409	39	1	2025	15504	GCN01N1	GCN	37523097	1	3	27/01/2025 22:00	28/01/2025 13:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	186	50825	2951,46
1410	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37523125	1	3	27/01/2025 22:03	27/01/2025 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	50825	62,32
1411	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	37523637	1	3	27/01/2025 22:09	28/01/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26054	36,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1412	39	1	2025	15504	GCN01N1	GCN	37523141	1	3	27/01/2025 22:11	28/01/2025 04:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	50825	151,03
1413	39	1	2025	15504	GCN01N1	GCN	37523141	1	3	27/01/2025 22:11	28/01/2025 05:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	50825	34,67
1414	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	BA02043904	1	3	27/01/2025 22:21	27/01/2025 22:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	349	24008	42,66
1415	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37523211	1	3	27/01/2025 22:26	28/01/2025 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	19897	18,51
1416	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	BA02043904	1	3	27/01/2025 22:26	27/01/2025 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	327	24008	484,96
1417	39	1	2025	13304	ITC01I2	ITC	DT37521977	1	3	27/01/2025 22:30	28/01/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	171	10290	369,88
1418	39	1	2025	16561	SBC01L4	SBC	37523241	1	3	27/01/2025 22:35	28/01/2025 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	30179	63,24
1419	39	1	2025	13282	DMU01M7	DMU	37523247	1	3	27/01/2025 22:36	28/01/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	146	58130	1808,37
1420	39	1	2025	13251	BRT01C3	BRT	37523255	1	3	27/01/2025 22:40	28/01/2025 08:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49627	9,37
1421	39	1	2025	16943	PDM01MA	PDM	37523281	1	3	27/01/2025 22:46	28/01/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	13805	129,45
1422	39	1	2025	13392	UMB01I2	UMB	37519893	1	3	27/01/2025 22:47	28/01/2025 06:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	268	11700	2088,39
1423	39	1	2025	13392	UMB01I2	UMB	37519893	1	3	27/01/2025 22:47	28/01/2025 06:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	11700	185,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1424	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37523293	1	3	27/01/2025 22:52	28/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	17,46
1425	39	1	2025	15504	GCN01N5	GCN	37523299	1	3	27/01/2025 22:52	28/01/2025 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	50825	16,53
1426	39	1	2025	15504	GCN01N5	GCN	37523319	1	3	27/01/2025 22:56	28/01/2025 03:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	50825	4,57
1427	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	37523373	1	3	27/01/2025 23:11	28/01/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	27895	621,04
1428	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02043978	1	3	27/01/2025 23:38	28/01/2025 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	691	14251	1223,84
1429	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02043978	1	3	27/01/2025 23:38	28/01/2025 01:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	125	14251	276,60
1430	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02043978	1	3	27/01/2025 23:38	28/01/2025 02:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	202	14251	558,75
1431	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02043978	1	3	27/01/2025 23:38	28/01/2025 02:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	14251	23,34
1432	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37523469	1	3	27/01/2025 23:55	28/01/2025 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	57232	401,91
1433	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37520735	1	3	28/01/2025 00:00	29/01/2025 01:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	115	48246	2890,43
1434	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37514537	1	3	28/01/2025 00:24	28/01/2025 02:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	66	41172	134,79
1435	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37521469	1	3	28/01/2025 02:24	28/01/2025 05:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	36423	75,64
1436	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37522151	1	3	28/01/2025 02:40	28/01/2025 04:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	9	15514	13,20
1437	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37519669	1	3	28/01/2025 08:55	28/01/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	64758	137,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1438	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37520937	1	3	28/01/2025 10:16	28/01/2025 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	300	18863	724,25
1439	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	DT37508679	1	3	28/01/2025 11:38	28/01/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	197	34903	1041,04
1440	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	DT37508679	1	3	28/01/2025 11:38	28/01/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	34903	383,89
1441	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37512161	1	3	28/01/2025 12:06	28/01/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	27526	20,55
1442	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	BA02044194	1	3	28/01/2025 12:22	28/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	30179	30,74
1443	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37520923	1	3	28/01/2025 13:29	28/01/2025 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	103	28104	300,33
1444	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37508383	1	3	28/01/2025 14:08	28/01/2025 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	58	23411	142,74
1445	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37513655	1	3	28/01/2025 16:30	28/01/2025 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	66	21129	189,92
1446	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37518617	1	3	28/01/2025 20:52	29/01/2025 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	18496	14,40
1447	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37520985	1	3	28/01/2025 20:55	29/01/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	97	38554	363,75

ANEXO II - Laudo meteorológico

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
de 26/01/2025 a 28/01/2025 na Área de Atuação
da ENEL-CE**



SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO
3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE
4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA
5. CONCLUSÃO
6. REFERÊNCIAS
7. RESPONSABILIDADES

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 26 a 28/01/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

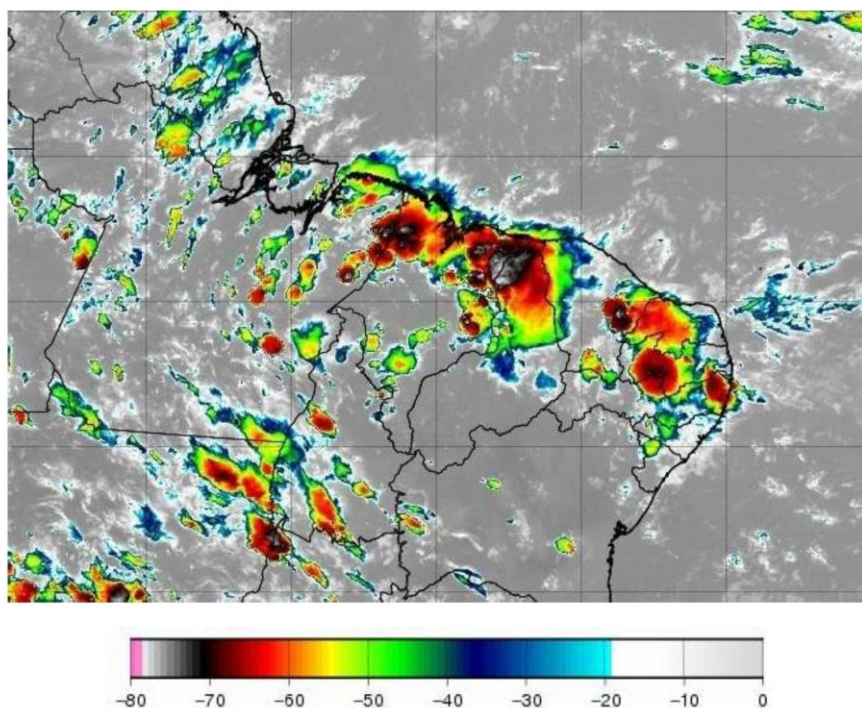



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 às 22:10 UT do dia 26/01. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas (Figura 2), chuvas (Figura 3) e rajadas de vento (Figura 4).

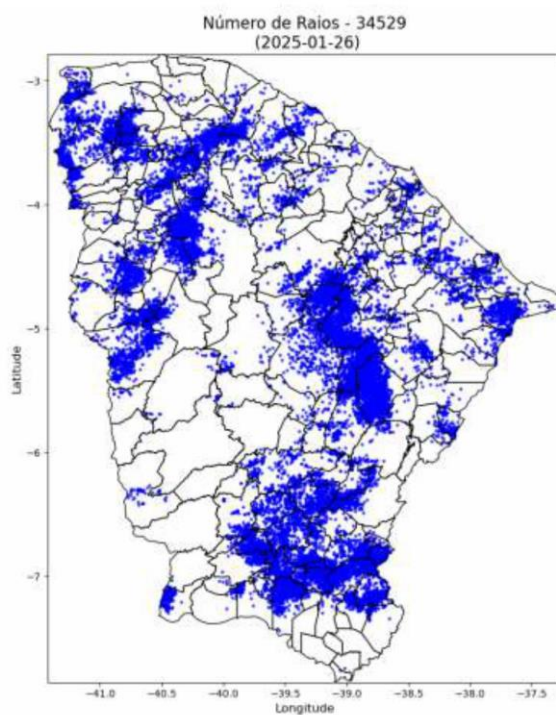

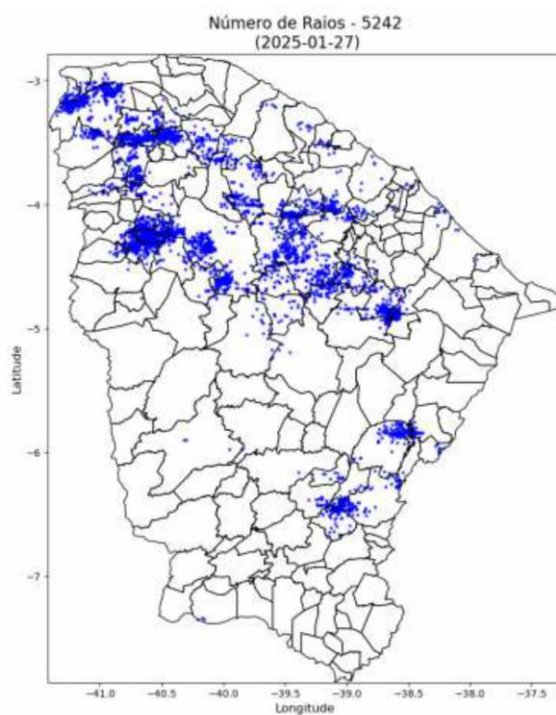

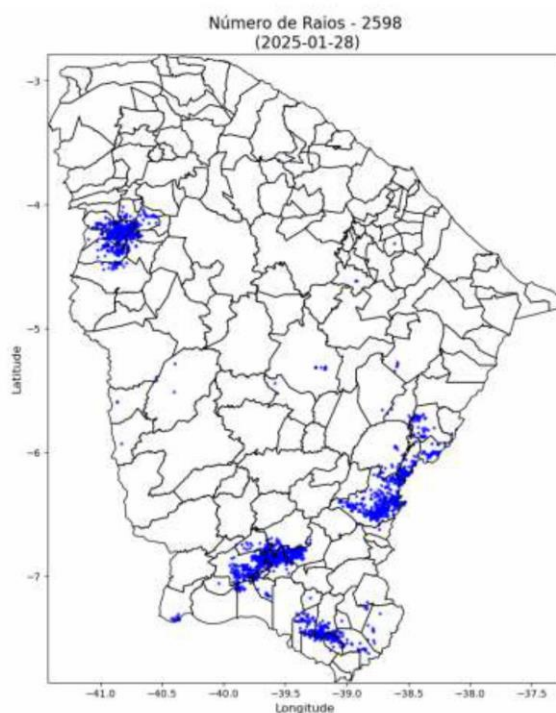
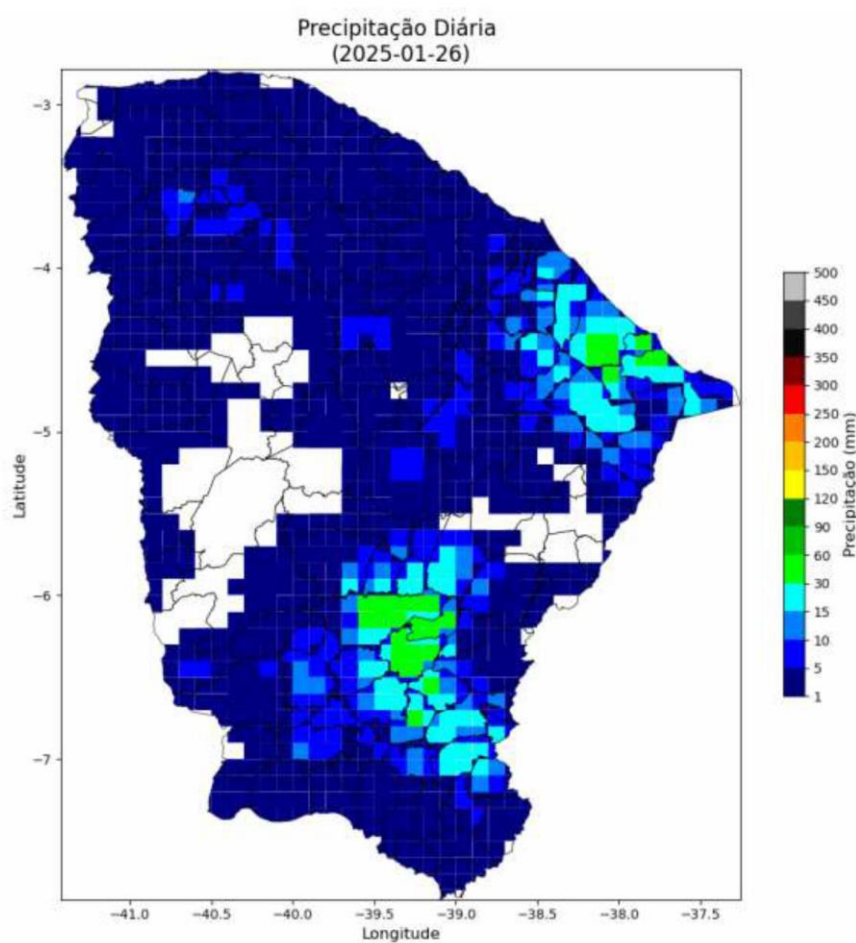
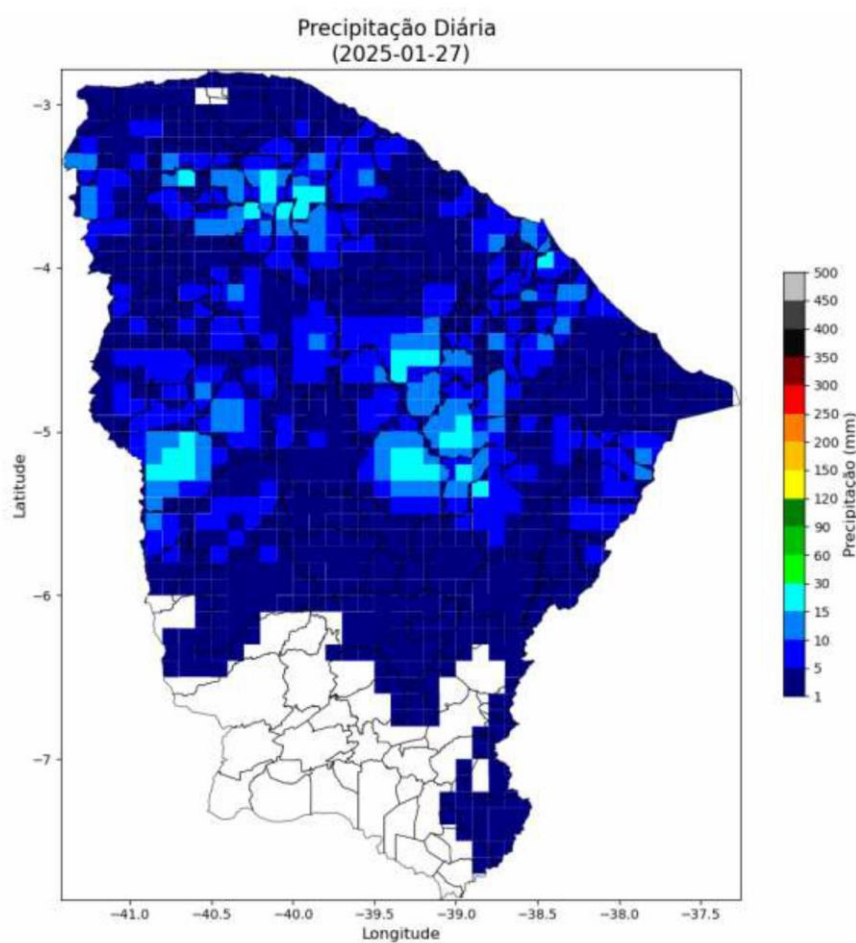


Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 26 a 28/01.





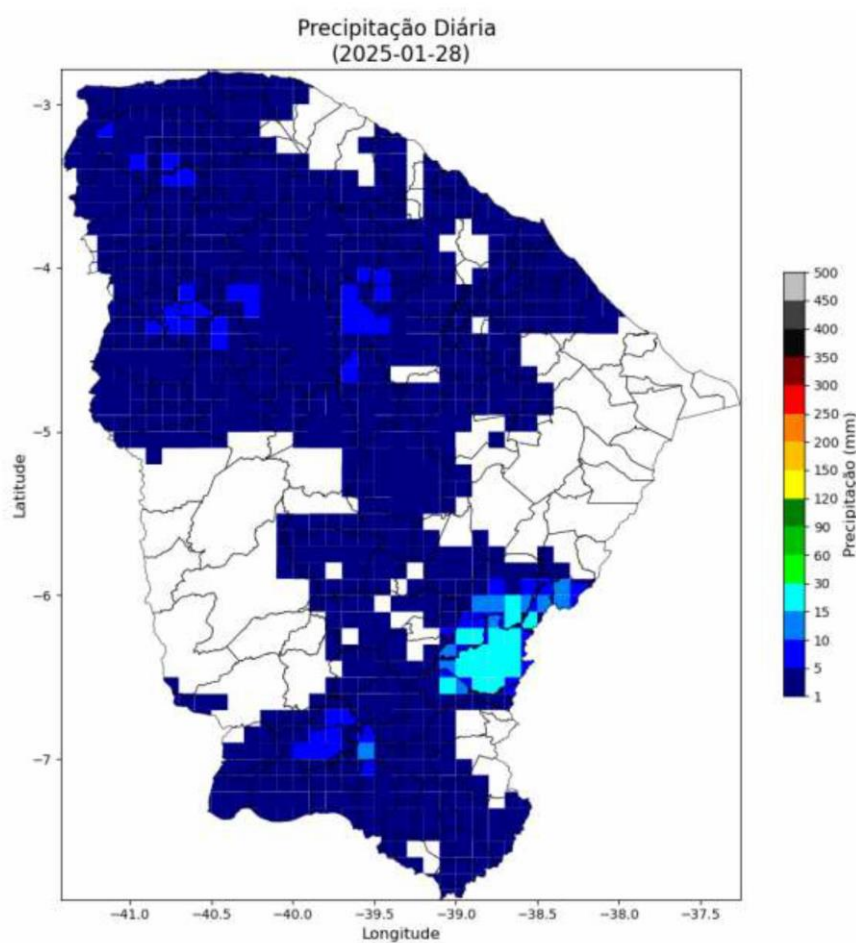
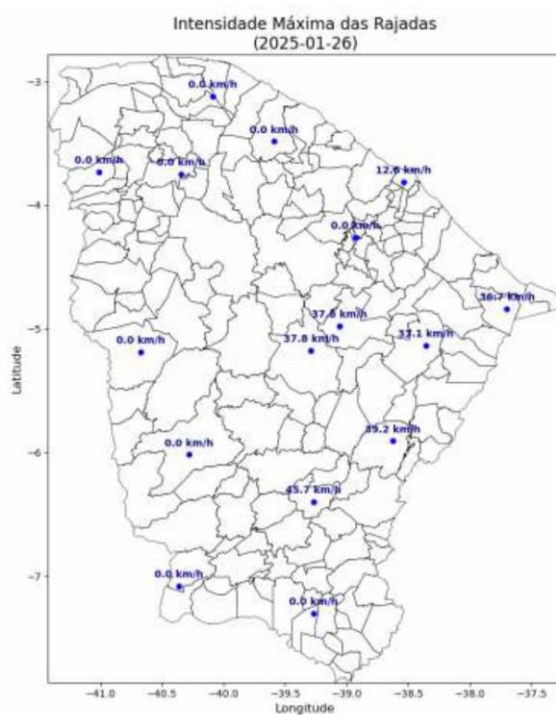
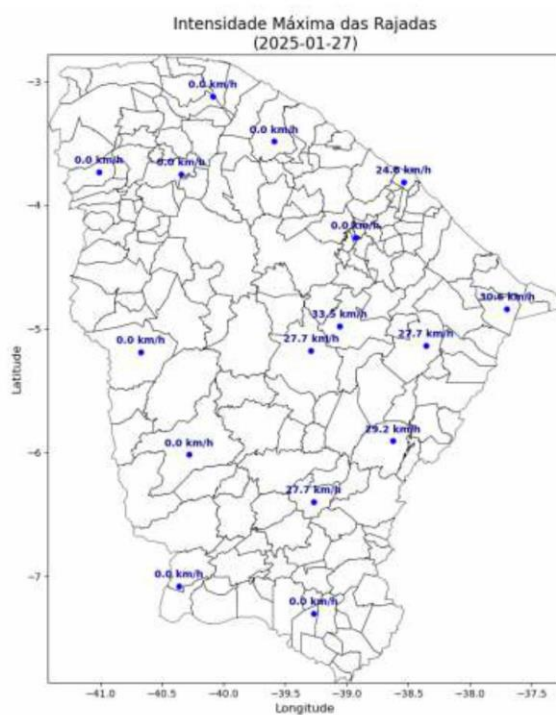


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 26 a 28/01.





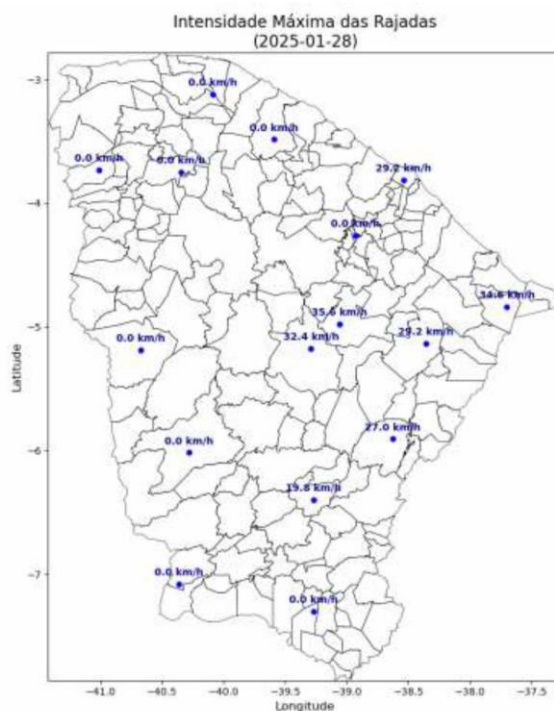


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 26 a 28/01.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Ceará. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registradas rajadas de vento muito forte de até 46 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento fresco, capaz de derrubar galhos de árvores sobre a rede elétrica.
3. Foram registradas chuvas fortes até 60 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi muito alta com 42.369 descargas registradas na área de atuação da Enel/CE.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 4 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Ceará no período, conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Ceará [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas e chuvas moderadas durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.



Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 26/01/2025 a 28/01/2025.

Número/Código Evento	2025-010/ENEL CE
Número/Código do Laudo	010/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	00h00min 26/01 - 16h00min 27/01
Centro sul	05h00min 26/01 - 00h00min 28/01
Leste	02h00min 26/01 - 00h00min 28/01
Centro norte	03h00min 26/01 - 22h00min 27/01
Fortaleza	06h00min 26/01 - 21h00min 27/01
Metropolitana	01h00min 26/01 - 23h00min 27/01
Atlântico	00h00min 26/01 - 22h00min 27/01
Norte	02h00min 26/01 - 23h00min 27/01

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] G1 em: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2025/01/26/fortaleza-amanhece-com-forte-chuva-e-trovoes-neste-domingo-26.ghtml>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico
CREA 5061488869