



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 11 – 01/2025 – CE

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições.....	3
3	Descrição do evento.....	4
3.1	Mapa geolétrico da ENEL CE.....	5
3.2	Diagrama unifilar da ENEL CE	6
3.3	Subestações afetadas	7
3.4	Municípios afetados.....	8
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	9
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	9
4.2	Clientes afetados e impactos globais	10
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	12
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis	12
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	12
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento	13
5.2	Tempos médios de atendimento	14
6	Evidências do evento	15
6.1	Matérias jornalísticas	15
6.2	Evidências Fotográficas	18
	ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis	22
	ANEXO II - Laudo meteorológico	171

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a. falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b. interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;***
- d. suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e. suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f. interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g. interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h. interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i. interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL CE, no período de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 8 do PRODIST. Esses módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021.

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição e resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora, desde que não tenha sido provocada ou agravada por esta, sendo elegíveis apenas as:

- *Decorrentes de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou*
- *Decorrentes de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme equação a seguir:*

$$2612 \times N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel CE.

CÁLCULO CHI PARA ENEL CE

- Quantidade Unidades consumidoras faturadas (*N*) em outubro de 2024 foram faturadas 3.778.497 unidades consumidoras.
- Valor limite CHI para Enel CE

$$2.612 \times 3.778.497^{0,35}$$

$$523.642 \text{ CHI}$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 11 – 01/2025 – CE refere-se à Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que afetou a área de concessão da Enel CE, no período de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante o impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 707.498 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 523.642.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente e situações consequentes.

De acordo com o laudo emitido pelo Grupo STORM, o evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 28/01 a 01/02/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

Diante o exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros, conforme tabela 1:

Código único do evento:	011 – 01/2025 – CE
Código COBRADE:	1.3.1.2.0 – (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Quantidade de interrupções associadas:	1.560
Código único do Relatório:	ISE 11 – 01/2025 – CE

Tabela 1 – Atribuições de Registros dos Evento pela Distribuidora.

Este cenário foi atestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), empresa especializada em meteorologia, conforme ANEXO II, no qual se apresenta na íntegra, o Laudo Meteorológico, enquanto na Tabela 2 a seguir, um estrato que aborda a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Número/Código Evento	2025-011/ENEL CE
Número/Código do Laudo	011/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	03h00min 28/01 - 23h00min 31/01
Centro sul	08h00min 28/01 - 22h00min 31/01
Leste	04h00min 28/01 - 19h00min 31/01
Centro norte	02h00min 28/01 - 17h00min 31/01
Fortaleza	11h00min 28/01 - 14h00min 31/01
Metropolitana	02h00min 28/01 - 00h00min 01/02
Atlântico	06h00min 28/01 - 17h00min 31/01
Norte	00h00min 28/01 - 22h00min 31/01

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido no período de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025.

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS / IMPEDIMENTOS	EVIDÊNCIAS (AMOSTRAL)
28/01/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAU / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUAIBU / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JAGUARUANA III / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VARJOTA / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	433	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 7 e 8 item 6.2
29/01/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAU / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUAIBU / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIBE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TAUAPE / TIANGUÁ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VIÇOSA DO CEARÁ	425	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 9 e 10 item 6.2
30/01/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUAU / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIBE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TAUAPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	371	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 11 e 12 item 6.2
31/01/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CASCAVEL / CAUCAIA / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAU / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUAIBU / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / IGUAU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIBE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / VARJOTA / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	331	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 13 e 14 item 6.2

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora.

3.1 Mapa geoeletrico da ENEL CE

Conforme destacado anteriormente, o evento 011 – 01/2025 – CE causou impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel CE, apresenta-se abaixo o mapa geoeletrico da concessão, enquanto nos itens 3.3 e 3.4 poderão ser consultados os municípios e subestações.

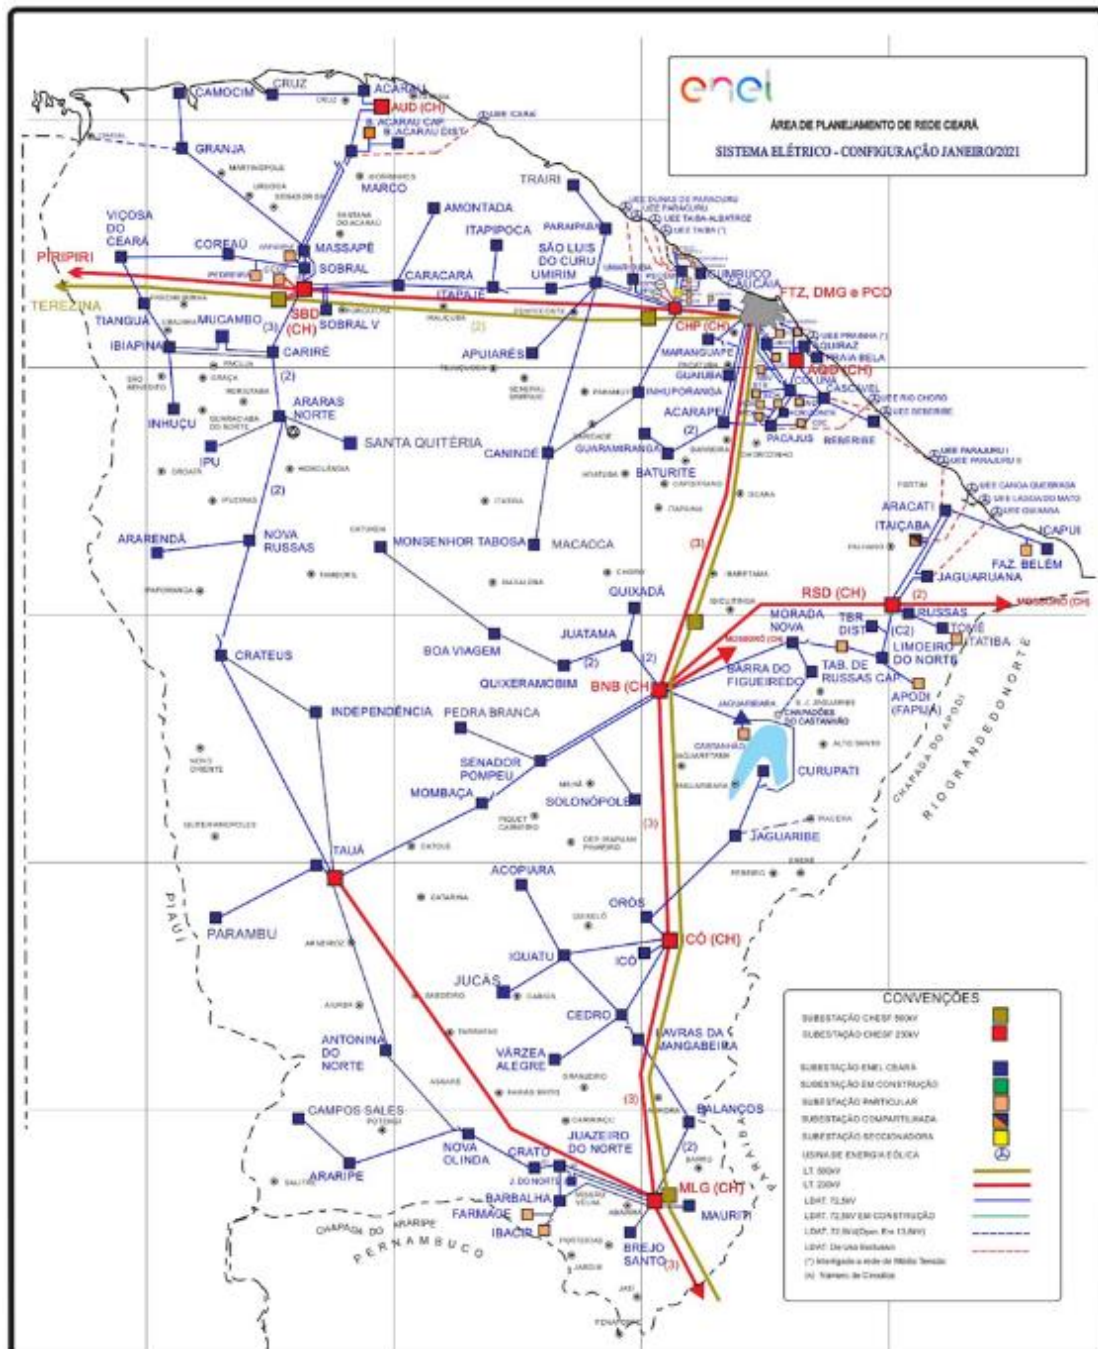


Figura 1 – Mapa geoeletrico da região afetada.

3.2 Diagrama unifilar da ENEL CE

Além do mapa geoeletrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar a Enel CE onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

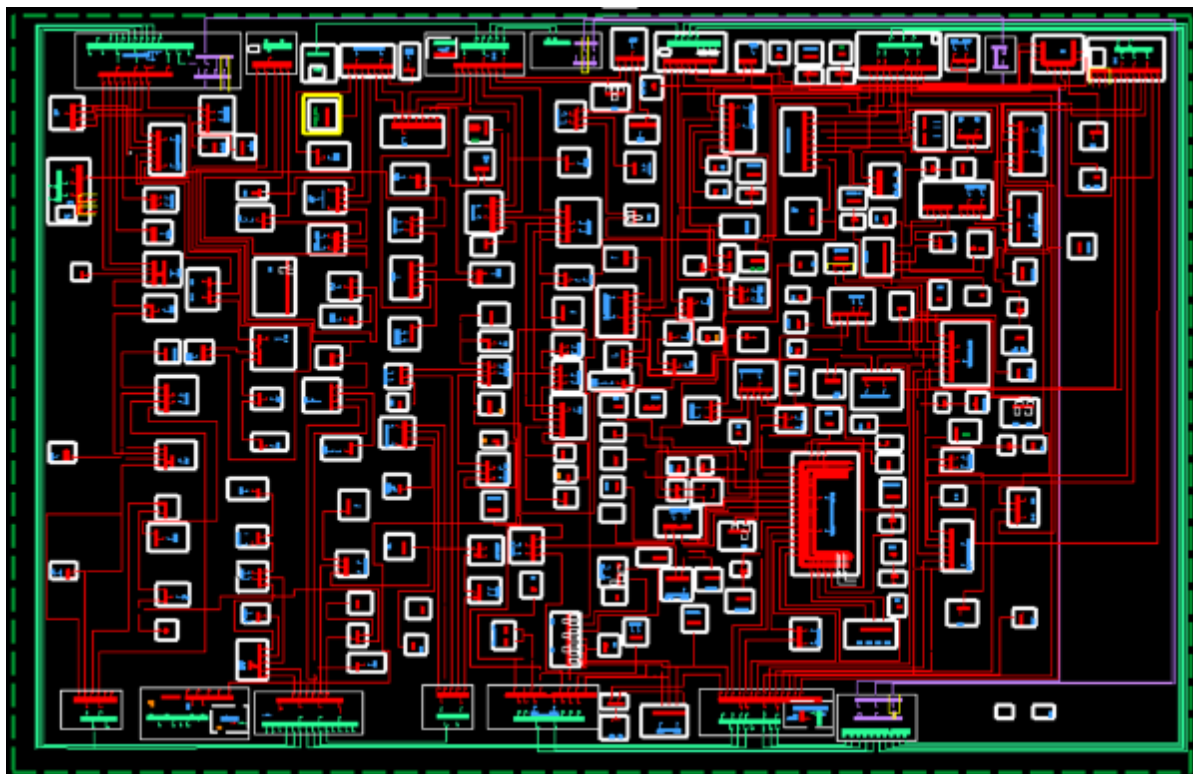


Figura 2 – Diagrama unifilar da região afetada

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel CE e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações afetadas, pode ser consultada nas tabelas 3 e 4.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela impactou parcialmente a área de concessão da ENEL CE, todavia, foram observadas o envolvimento do evento nas linhas em 124 subestações, conforme tabela 4.

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ACP	ACARAPE	43	ESB	EUSÉBIO	85	MCB	MUCAMBO
2	ACA	ACARAÚ	44	GRJ	GRANJA	86	MCP	MUCURIBE
3	ACR	ACOIARA	45	GBA	GUAIUBA	87	NVO	NOVA OLINDA
4	AGF	ÁGUA FRIA	46	GCM	GUARACIABA DO NORTE	88	NVR	NOVA RUSSAS
5	AMT	AMONTADA	47	GRM	GUARAMIRANGA	89	ORS	OROS
6	ANN	ANTONINA DO NORTE	48	HRZ	HORIZONTE	90	PCJ	PACAJUS
7	APR	APUIARÉS	49	IBP	IBIAPINA	91	PAP	PAPICU
8	AQZ	AQUIRAZ	50	ICP	ICAPUÍ	92	PCU	PARACURU
9	ART	ARACATI	51	ICH	ICÓ	93	PAR	PARAIPABA
10	ARU	ARARAS I	52	IGT	IGUATU	94	PBU	PARAMBU
11	ARR	ARARENDA	53	IDP	INDEPENDÊNCIA	95	PGB	PARANGABA
12	ARP	ARARIPE	54	INH	INHUÇU	96	PCM	PECÉM
13	BXD	BAIXO ACARAU II	55	INP	INHUPORANGA	97	PEB	PEDRA BRANCA
14	BLN	BALANÇO	56	IPU	IPU	98	PCI	PICI
15	BLA	BALEIA	57	ITC	ITAIÇABA	99	PDM	PINDORETAMA
16	BNB	BANABUIU	58	ITE	ITAPAJÉ	100	PTR	PORTEIRA
17	BBL	BARBALHA	59	ITP	ITAPERI	101	PRB	PRAIA BELA
18	BCR	BARRA DO CEARÁ	60	ITK	ITAPIPOCA	102	PSK	PRESIDENTE KENNEDY
19	BFG	BARRA DO FIGUEIREDO	61	ITR	ITAREMA	103	QXD	QUIXADÁ
20	BRT	BATURITÉ	62	JAB	JABUTI	104	QXB	QUIXERAMOBIM
21	BBR	BEBERIBE	63	JGB	JAGUARIBE	105	RSU	RUSSAS I
22	BVG	BOA VIAGEM	64	JGA	JAGUARUANA	106	SQT	SANTA QUITÉRIA
23	BJD	BOM JARDIM	65	JGT	JAGUARUANA III	107	SLC	SÃO LUIS DO CURU

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
24	BMS	BONSUCESSO	66	JTM	JUATAMA	108	SNP	SENADOR POMPEU
25	BRJ	BREJO SANTO	67	JZN	JUAZEIRO DO NORTE	109	SBU	SOBRAL I
26	CMM	CAMOCIM	68	JND	JUAZEIRO DO NORTE II	110	SBO	SOBRAL IV
27	CPS	CAMPOS SALES	69	JCS	JUCÁS	111	SBC	SOBRAL V
28	CND	CANINDÉ	70	JMA	JUREMA	112	SLP	SOLONÓPOLE
29	CRC	CARACARÁ	71	LVM	LAVRAS DA MANGABEIRA	113	TBU	TABULEIRO DE RUSSAS I
30	CRE	CARIRÉ	72	LMN	LIMOEIRO DO NORTE	114	TAA	TAUÁ
31	CSL	CASCAVEL	73	MCA	MACAOCA	115	TAP	TAUAPE
32	CCA	CAUCAIA	74	MGY	MAGUARY	116	TNG	TIANGUÁ
33	CLN	COLUNA	75	MRG	MARANGUAPE	117	TME	TOMÉ
34	CRU	COREAÚ	76	MRC	MARCO	118	TRR	TRAIRI
35	CAT	CRATEÚS	77	MSP	MASSAPÊ	119	UMB	UMARITUBA
36	CRT	CRATO	78	MTI	MAURITI	120	UMR	UMIRIM
37	CRZ	CRUZ	79	MSJ	MESSEJANA	121	VJG	VALE DO JAGUARIBE
38	CMB	CUMBUÇO	80	MLG	MILAGRES	122	VRJ	VARJOTA
39	DMC	DIAS MACEDO	81	MBC	MOMBAÇA	123	VRZ	VÁRZEA ALEGRE
40	DIF	DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I	82	MDM	MONDUBIM	124	VCS	VIÇOSA DO CEARÁ
41	DMU	DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ	83	MTB	MONSENHOR TABOSA			
42	DID	DISTRITO INDUSTRIAL II	84	MNV	MORADA NOVA			

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento.

3.4 Municípios afetados

Além disso, dentro da área de concessão da ENEL CE, como reflexo do evento, foram observadas consequências em 92 municípios da área de concessão, conforme demonstrado na tabela 5.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ACARAPE	24	CAUCAIA	47	JAGUARIBE	70	PARAMBU
2	ACARAÚ	25	COREAÚ	48	JAGUARUANA	71	PEDRA BRANCA
3	ACOPIARA	26	CRATEÚS	49	JUAZEIRO DO NORTE	72	PINDORETAMA
4	AMONTADA	27	CRATO	50	JUCÁS	73	PORTEIRA
5	ANTONINA DO NORTE	28	CRUZ	51	LAVRAS DA MANGABEIRA	74	QUIXADÁ
6	APIARÉS	29	EUSÉBIO	52	LIMOEIRO DO NORTE	75	QUIXERAMOBIM
7	AQUIRAZ	30	FORTALEZA	53	MADALENA	76	QUIXERÉ
8	ARACATI	31	GRANJA	54	MARACANAÚ	77	RUSSAS
9	ARARENDÁ	32	GUAIUBA	55	MARANGUAPE	78	SANTA QUITÉRIA
10	ARARIPE	33	GUARACIABA DO NORTE	56	MARCO	79	SÃO BENEDITO
11	BANABUIU	34	GUARAMIRANGA	57	MASSAPÊ	80	SÃO GONÇALO DO AMARANTE
12	BARBALHA	35	HORIZONTE	58	MAURITI	81	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
13	BARRO	36	IBIAPINA	59	MILAGRES	82	SÃO LUÍS DO CURU
14	BATURITÉ	37	ICAPUÍ	60	MOMBAÇA	83	SENADOR POMPEU
15	BEBERIBE	38	ICÓ	61	MONSENHOR TABOSA	84	SOBRAL
16	BOA VIAGEM	39	IGUATU	62	MORADA NOVA	85	SOLONÓPOLES
17	BREJO SANTO	40	INDEPENDÊNCIA	63	MUCAMBO	86	TAUÁ
18	CAMOCIM	41	IPU	64	NOVA OLINDA	87	TIANGUÁ
19	CAMPOS SALES	42	IRACEMA	65	NOVA RUSSAS	88	TRAIRI
20	CANINDÉ	43	ITAIÇABA	66	ORÓS	89	UMIRIM
21	CARIDADE	44	ITAJAÍ	67	PACAJUS	90	VARJOTA
22	CARIRÉ	45	ITAPIPOCA	68	PARACURU	91	VÁRZEA ALEGRE
23	CASCAVEL	46	ITAREMA	69	PARAIPABA	92	VIÇOSA DO CEARÁ

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

A alta intensidade do evento em um curto espaço de tempo foi responsável pela atuação de equipamentos de proteção ao longo das linhas da Enel CE por diversos motivos associados a descargas atmosféricas, vendaval e chuvas.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela abaixo alguns casos concretos de incidências que contribuíram para a formação do CHI.

INCIDENCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA02046974	31/01/2025 15:09:02	31/01/2025 20:40:10	Sul	CRT	2.056	8.465,19	Chuva forte no momento da ocorrência. Às 20h40min foi fechada a chave SHV1510, normalizando os 915 clientes restantes.
37530749	28/01/2025 15:56:28	29/01/2025 15:40:56	Sul	CPS	245	5.575,32	6602921 - Reposto dois elos de 10K na chave de ramal FCT0300 nas fases 'A' e 'C'. Reposto dois elos de 6K na chave de ramal FVJ0318 nas fases 'A' e 'C'. Reposto um elo de 3K na chave de ramal FVJ0323 na fase 'C'. Causa: Descargas Atmosféricas.
37559179	31/01/2025 17:05:43	01/02/2025 09:56:00	Centro-Sul	VRZ	299	5.034,58	9430 - Reposto um elo de 10K na fase 'A' da chave de ramal FMO0373. Causa: Descargas Atmosféricas.
37559069	31/01/2025 17:22:04	01/02/2025 08:21:00	Centro-Sul	VRZ	302	4.524,63	9430 - Reposto um elo de 10K na fase 'A' da chave de ramal FMK0815. Causa: Descargas Atmosféricas.
37542687	29/01/2025 21:57:38	30/01/2025 08:34:14	Centro-Norte	CAT	411	4.271,05	61055619 - Reposto um elo de 8K na fase 'B' da chave de ramal FHF9941. Causa: Chuva.
BA02046302	30/01/2025 18:38:49	30/01/2025 21:02:25	Leste	MNV	2.079	4.096,62	Chovia forte no momento da ocorrência. Às 21h02min foi fechada a chave SUY8196, normalizando os 859 clientes restantes.
37535063	29/01/2025 06:58:16	29/01/2025 12:27:00	Sul	CPS	723	3.961,24	4309 - Na chave FCS0114 feito o fechamento. Atuada devido a descargas atmosféricas que atingiram a rede de Média Tensão.
37535353	29/01/2025 07:38:07	29/01/2025 13:01:28	Fortaleza	AGF	628	3.384,40	9499 - Na chave de ramal FT34E2636 reposto elo de 80K nas fases 'A' e 'B'. Chovia forte no momento da ocorrência.
37531661	28/01/2025 20:09:58	29/01/2025 00:55:00	Fortaleza	PSK	599	2.814,57	5751 - Atuada a chave de ramal FC14N1274, substituído elo de 10K nas fases 'B' e 'C'. Atuada a chave do transformador 37N0156, substituído elo de 6K fases 'B' e 'C'. Chovia forte durante a falta de energia.
37560983	31/01/2025 20:52:44	01/02/2025 22:34:00	Sul	CRT	98	2.517,40	7105 - Normalizada a chave tripsaver HV1030 nas fases 'A' e 'B'. Causa: Descargas Atmosféricas.

Tabela 6 – Estrato de incidências com detalhamento dos problemas, causas e soluções.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL CE durante período do Evento, apresenta-se na tabela 5 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	SA	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
5	CT	Câmara Transformadora
5	CN	Câmara Network
5	PM	Pad Mounted

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Dispositivo	Quantidade
DISMANCD	27
DISMANEST	17
DISMANLS	455
FUSIBLELS	1
Tramo de MT	68
Total Geral	545

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento.

Cabe destacar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intensão de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel CE possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 12 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Nota: Para as Áreas BR que possuem o sistema self healing instalado, citar a existência e a definição como sendo um o sistema que consiste em detectar uma falta em determinada seção da rede de distribuição e retornar planos de manobras contendo configurações admissíveis de operação para o isolamento do trecho do circuito afetado, e reconfigurar automaticamente a rede de forma a restabelecer o fornecimento de energia para uma parte das cargas afetadas, considerando restrições de operação e carregamento dos componentes da rede a fim de garantir a integridade do sistema, qualidade da energia e avaliar a nova coordenação da proteção do sistema após transferência de carga.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos (CI) na área de concessão da ENEL CE, a figura 3 apresenta a atipicidade vivenciada no período de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

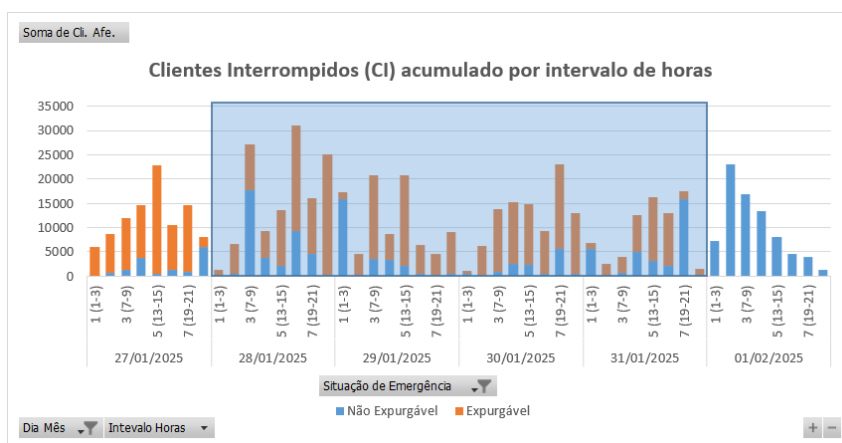


Figura 3 – Clientes Interrompidos (CI) acumulado por intervalo de horas

Na figura acima, as barras em azul representam a quantidade de clientes interrompidos simultaneamente em condições normais de operação, e as barras laranja os clientes interrompidos simultaneamente no período do evento. Destacou-se em laranja o intervalo do evento, para elencar as seguintes situações:

- Nas 12 horas anteriores ao início do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 12.161 clientes estavam desligados por diversas causas associadas à operação normal.
- Durante o período do evento, em média, a cada 3 horas, aproximadamente 12.291 clientes estavam desligados. Registrou-se um pico máximo de 31.138 clientes desligados no período de 16h às 18h do dia 28/01/2025.
- Após 12 horas do fim do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 9.803 clientes estavam desligados.

É importante destacar, para efeito comparativo e avaliativo, que as médias calculadas anteriormente consideram as causas associadas à operação normal e as relacionadas ao evento, já que todo o volume de ocorrências impacta no período de contingência das equipes inclusive entre os eventos associados pelo laudo climático.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido (CHI), a Figura abaixo apresenta seu comportamento ao longo dos dias 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025. Observa-se que, o CHI acumulado expurgável, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, resultou em um montante de 707.498 CHI.

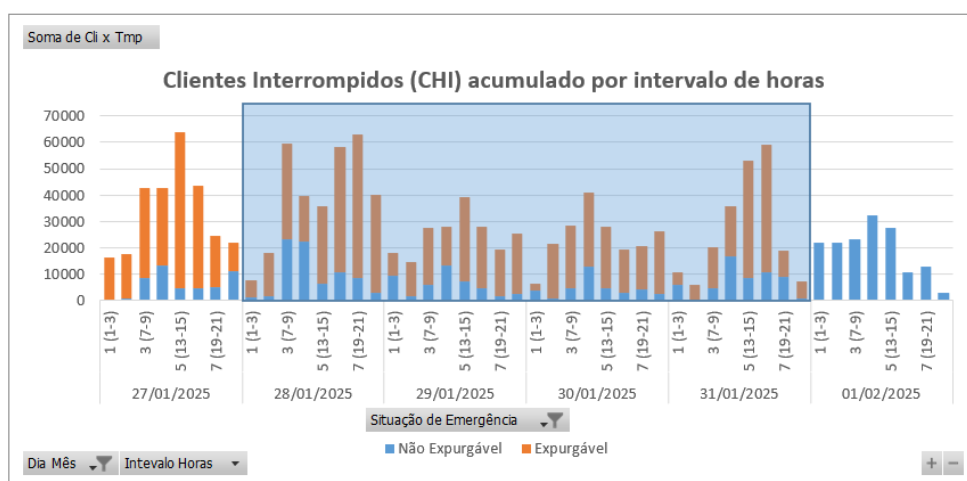


Figura 4 – Clientes Interrompidos (CHI) acumulado por intervalo de horas

Na figura 4, os valores estão acumulados de acordo com o início da interrupção, o que permite avaliar o horário de maior impacto em termos de abrangência e duração das interrupções.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste.

Relatório:	ISE 11 – 01/2025 – CE	Evento:	011 – 01/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 28/01/2025 00:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 01/02/2025 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul						
ITEM	DESCRIÇÃO			VALOR	UNIDADE	
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante o período do evento			551	min	
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante o período do evento			36	min	
3	Tempo Médio de Execução das equipes durante o período do evento			64	min	
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento			92	-	
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento			124	-	
6	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis			707.498	hora	
7	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis			279.855	-	
8	Data e hora início da primeira interrupção com causas expurgáveis			28/01/2025 00:18:52	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	
9	Data e hora término da última interrupção com causas expurgáveis			03/02/2025 17:44:02	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis			10,22	hora	
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis			75,97	hora	

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento.

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL CEARÁ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Houve Mobilização do operador da subestação e das equipes de eletricitas, de manutenção leve e pesada, e reforço com equipes de empresas terceirizadas. As equipes do emergencial junto com a equipe de manutenção trabalharam para recuperar o sistema elétrico com substituição dos equipamentos avariados.

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, as equipes trabalharam no atendimento de 7.625 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. A figura 5 ilustra a quantidade de ocorrências emergenciais por dia e intervalo de horas no evento entre os dias 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025.

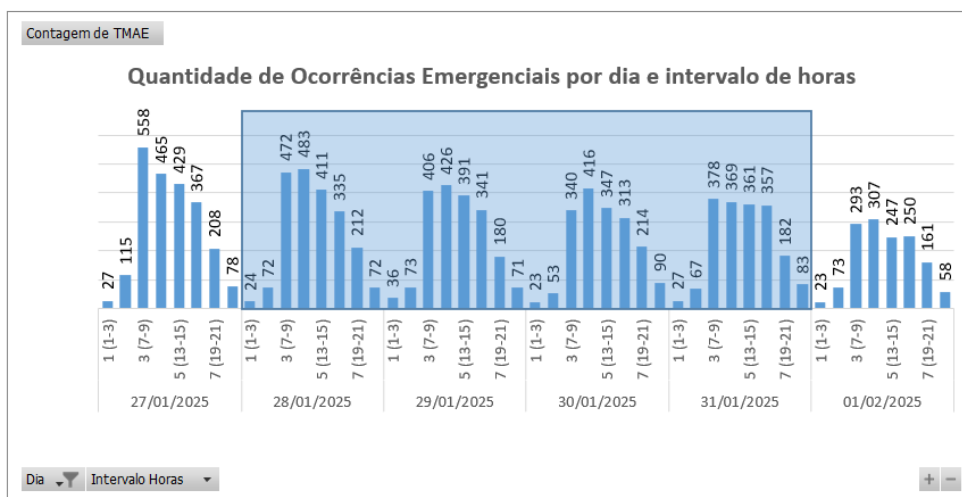


Figura 5 – Ocorrências emergenciais no período do evento.

*Valores acumulados no horário de início da ocorrência emergencial

Cabe ressaltar que, a Enel CE possui contrato com empresa parceira, com a finalidade de manter disponível 417 equipes em condições normais de atendimento e, aumentado para 1096 equipes em situações de contingência, tais como eventos em Situação de Emergência. Essas equipes foram assim distribuídas:

Regional	Regime Normal (Sem ISE)	Regime de Contingência (Com ISE)
Sul	46	122
Centro-Sul	36	95
Leste	28	74
Centro-Norte	40	105
Fortaleza	121	319
Metropolitana	67	175
Atlântico	35	91
Norte	44	115

Tabela 10 – Distribuição de equipes por regional.

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na Figura 6 informações a respeito do tempo médio de atendimento das equipes de campo durante a vivência do evento em tela, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

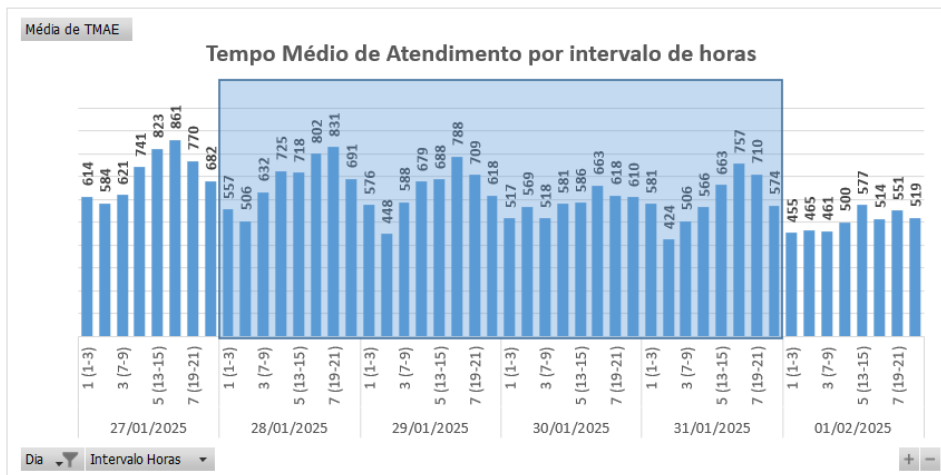


Figura 6 – O Tempo Médio de atendimento por intervalo de horas envolvido no evento.

Dessa forma, houve o aumento do tempo médio de atendimento das ocorrências durante os intervalos no período do evento, comparado ao intervalo de tempo anteriores ao período do evento.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Apresenta-se abaixo diversas reportagens a respeito do evento ocorrido no período de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025.

78 cidades do CE estão sob 'perigo potencial' por chuvas intensas e ventos de até 60 km/h; veja lista

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia aponta previsão para a porção centro-sul do Estado

Escrito por [Redação ceara@svm.com.br](#)

28 de Janeiro de 2025 - 11:02 (Atualizado às 11:21)

Legenda: Quadra chuvosa cearense se aproxima e precipitações se intensificam
Foto: Thiago Gadelha

A última semana da [pré-estação chuvosa](#) no Ceará segue com previsão de precipitações intensas em boa parte do Estado. Entre hoje (28) e esta quarta-feira (29), **78 municípios** estão sob aviso de perigo potencial pelas condições climáticas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

NEWSLETTER
Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

8 Minutos

Fonte: DIÁRIO DO NORDESTE

Link: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/78-cidades-do-ce-estao-sob-perigo-potencial-por-chuvas-intensas-e-ventos-de-ate-60-kmh-veja-lista-1.3611048>

Previsão do tempo indica possibilidade de chuva em todo o Ceará até sexta-feira, 31

Os maiores acumulados devem ser registrados em Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte, Cariri, Região Jaguaribana e sul do Sertão Central

14:24 | 29/01/2025 Autor: **Gabriele Félix** Tipo: **Notícia**



ouça este conteúdo



O Ceará deve registrar chuvas em todas as macrorregiões até sexta-feira, 31 / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará deve registrar chuvas em todas as macrorregiões entre esta quarta-feira, 29, e a próxima sexta-feira, 31. Conforme divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), **a previsão do tempo segue indicando condições de instabilidade atmosférica, com possibilidade de chuva em todo o Estado.**

Durante esse período, os maiores acumulados devem ser registrados no noroeste e no centro-sul do Ceará, principalmente durante a tarde, noite e madrugada. Segundo a pasta, essas chuvas são resultado das áreas de instabilidade atmosférica que tendem a avançar em direção ao Estado, ao efeito de brisa e também aos efeitos locais, como temperatura, umidade e relevo.

Fonte: O POVO

Link: <https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2025/01/29/previsao-do-tempo-indica-possibilidade-de-chuva-em-todo-o-ceara-ate-sexta-feira-31.html>

Ceará tem 18 cidades sob aviso de chuvas intensas de até 50mm; veja locais

CEARA

Também são previstos ventos intensos de até 60 km/h para região afetada

Escrito por Redação producao@diariodn.com.br

31 de Janeiro de 2025 - 15:00



Legenda: Chuvas devem afetar cidades, pelo menos, até às 10h do sábado
Foto: Nicolas Paulino



O Ceará tem 18 municípios dentro da área com aviso de perigo de chuvas intensas de até 50 milímetros por dia até às 10h deste sábado (1º), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, estão previstos ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.

NEWSLETTER

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

8 Minutos

Fonte: DIÁRIO DO NORDESTE

Link: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/ceara-tem-18-cidades-sob-aviso-de-chuvas-intensas-de-ate-50mm-veja-locais-1.3612649>

6.2 Evidências Fotográficas



Figura 7. Foto registrada no dia 28/01/25 na localidade Boa Viagem.



Figura 8. Foto registrada no dia 28/01/25 às 12:03 na localidade Novo Oriente.



Figura 9. Foto registrada no dia 29/01/25 às 14:46 na localidade Canindé.



Figura 10. Foto registrada no dia 29/01/25 às 15:08 na localidade Crateús.



Figura 11. Foto registrada no dia 29/01/25 na localidade Ipú.



Figura 12. Foto registrada no dia 30/01/25 na localidade Tamboril.



Figura 13. Foto registrada no dia 30/01/25 às 16:48 na localidade Ipú.



Figura 14. Foto registrada no dia 31/01/25 na localidade Acopiara.



Figura 15. Foto registrada no dia 31/01/25 na localidade Juazeiro do Norte.

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Relatório: ISE 11 – 01/2025 – CE	Evento: 011 – 01/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 28/01/2025 00:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 01/02/2025 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul				

Tabela 11 – Tabela Resumo do evento.

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
1.560	707.498	279.855	523.642

Tabela 12 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 13 – Lista de Interrupções Expurgadas.

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1	39	1	2025	16566	SBU01S2	SBU	37534305	1	3	28/01/2025 00:18	29/01/2025 01:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	48246	807,60
2	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	BA02043986	1	3	28/01/2025 00:47	28/01/2025 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8503	50825	1218,76
3	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	BA02043986	1	3	28/01/2025 01:01	28/01/2025 01:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8503	50825	439,32
4	39	1	2025	13282	DID01F2	DID	37523651	1	3	28/01/2025 02:23	28/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	283	58130	2107,25
5	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37523653	1	3	28/01/2025 02:25	28/01/2025 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	28104	213,97
6	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37523655	1	3	28/01/2025 02:30	28/01/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	50825	138,71
7	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37523683	1	3	28/01/2025 03:03	28/01/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	50825	401,71
8	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37523695	1	3	28/01/2025 03:17	28/01/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	43	75974	425,77
9	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37523703	1	3	28/01/2025 03:29	28/01/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	26152	899,55
10	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37523703	1	3	28/01/2025 03:29	28/01/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26152	13,17
11	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	BA02044010	1	3	28/01/2025 03:49	28/01/2025 05:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	211	24008	302,90
12	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	BA02044010	1	3	28/01/2025 03:49	28/01/2025 05:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	88	24008	166,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
13	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	BA02044010	1	3	28/01/2025 03:49	28/01/2025 07:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	362	24008	1463,99
14	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37523749	1	3	28/01/2025 04:43	28/01/2025 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	36228	57,25
15	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	37523761	1	3	28/01/2025 04:54	28/01/2025 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	113	36228	574,76
16	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	37523765	1	3	28/01/2025 05:00	28/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	32577	34,24
17	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37523779	1	3	28/01/2025 05:07	28/01/2025 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	26184	385,99
18	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37523745	1	3	28/01/2025 05:29	28/01/2025 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	344	27691	2321,62
19	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	37523823	1	3	28/01/2025 05:38	28/01/2025 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	45206	52,52
20	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37521947	1	3	28/01/2025 05:47	28/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	26152	110,57
21	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37521947	1	3	28/01/2025 05:47	28/01/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	26152	500,73
22	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37523859	1	3	28/01/2025 05:57	28/01/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	12701	94,81
23	39	1	2025	15504	GCN01N1	GCN	37523861	1	3	28/01/2025 05:58	28/01/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	50825	50,13
24	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37523865	1	3	28/01/2025 05:58	28/01/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	39394	22,83
25	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37523893	1	3	28/01/2025 06:07	28/01/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	159	36228	1706,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
26	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37523959	1	3	28/01/2025 06:28	28/01/2025 08:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	50825	124,82
27	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37523963	1	3	28/01/2025 06:30	28/01/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	22710	7,77
28	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37523977	1	3	28/01/2025 06:32	28/01/2025 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	52182	21,51
29	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37523977	1	3	28/01/2025 06:32	28/01/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	52182	176,10
30	39	1	2025	13330	MSP01P2	MSP	37523991	1	3	28/01/2025 06:35	28/01/2025 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	32943	16,68
31	39	1	2025	13251	BRT01C3	BRT	37524003	1	3	28/01/2025 06:37	28/01/2025 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49627	2,39
32	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37524025	1	3	28/01/2025 06:40	28/01/2025 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	20841	213,11
33	39	1	2025	15858	ESB01S4	ESB	37524027	1	3	28/01/2025 06:41	29/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20841	56,79
34	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37524063	1	3	28/01/2025 06:45	28/01/2025 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	20121	226,80
35	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37524067	1	3	28/01/2025 06:45	28/01/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	11700	33,46
36	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37524071	1	3	28/01/2025 06:46	28/01/2025 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	228	34903	2145,35
37	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02044046	1	3	28/01/2025 06:47	28/01/2025 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	202	27150	346,77
38	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02044046	1	3	28/01/2025 06:47	28/01/2025 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	27150	68,28

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
39	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02044046	1	3	28/01/2025 06:47	28/01/2025 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	163	27150	354,48
40	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02044046	1	3	28/01/2025 06:47	28/01/2025 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	27150	93,31
41	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02044046	1	3	28/01/2025 06:47	28/01/2025 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	512	27150	1423,79
42	39	1	2025	15504	INH01I7	INH	BA02044048	1	3	28/01/2025 06:50	28/01/2025 07:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	157	50825	123,03
43	39	1	2025	15504	INH01I7	INH	BA02044048	1	3	28/01/2025 06:50	28/01/2025 07:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	65	50825	61,48
44	39	1	2025	15504	INH01I7	INH	BA02044048	1	3	28/01/2025 06:50	28/01/2025 07:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	256	50825	286,29
45	39	1	2025	15504	INH01I7	INH	BA02044048	1	3	28/01/2025 06:50	28/01/2025 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	307	50825	585,01
46	39	1	2025	15504	INH01I7	INH	BA02044048	1	3	28/01/2025 06:50	28/01/2025 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	506	50825	973,07
47	39	1	2025	15504	INH01I7	INH	BA02044048	1	3	28/01/2025 06:50	28/01/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	193	50825	530,86
48	39	1	2025	15504	INH01I7	INH	BA02044048	1	3	28/01/2025 06:50	28/01/2025 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	505	50825	1636,62
49	39	1	2025	15504	INH01I7	INH	BA02044048	1	3	28/01/2025 06:50	28/01/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	50825	65,09
50	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	37524103	1	3	28/01/2025 06:52	28/01/2025 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26054	16,02
51	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37524123	1	3	28/01/2025 06:57	28/01/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27691	14,72
52	39	1	2025	13375	SLC01S3	SLC	37524129	1	3	28/01/2025 06:58	29/01/2025 02:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	22710	78,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
53	39	1	2025	15855	CND01C1	CND	37524139	1	3	28/01/2025 07:00	28/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	34834	47,99
54	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37524147	1	3	28/01/2025 07:02	28/01/2025 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	27591	241,78
55	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	BA02044056	1	3	28/01/2025 07:02	28/01/2025 08:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	237	23721	293,02
56	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	BA02044056	1	3	28/01/2025 07:02	28/01/2025 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1028	23721	2018,88
57	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	BA02044056	1	3	28/01/2025 07:02	28/01/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	113	23721	259,12
58	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	BA02044056	1	3	28/01/2025 07:02	28/01/2025 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	187	23721	1062,06
59	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37524149	1	3	28/01/2025 07:02	28/01/2025 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	45168	161,14
60	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37524149	1	3	28/01/2025 07:02	28/01/2025 13:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	45168	534,36
61	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37524155	1	3	28/01/2025 07:03	28/01/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	238	26054	784,08
62	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37524155	1	3	28/01/2025 07:03	28/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	292	26054	1301,51
63	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37524155	1	3	28/01/2025 07:03	28/01/2025 12:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	71	26054	391,01
64	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37524155	1	3	28/01/2025 07:03	28/01/2025 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	167	26054	1036,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
65	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37524157	1	3	28/01/2025 07:03	28/01/2025 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	53	32943	510,79
66	39	1	2025	13348	NVO01M5	NVO	37528389	1	3	28/01/2025 07:04	28/01/2025 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26152	14,58
67	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37524177	1	3	28/01/2025 07:05	28/01/2025 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	50825	13,58
68	39	1	2025	15855	CND01C5	CND	37524209	1	3	28/01/2025 07:05	28/01/2025 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	34834	405,07
69	39	1	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	37531769	1	3	28/01/2025 07:06	29/01/2025 02:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	42324	57,44
70	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37524189	1	3	28/01/2025 07:06	29/01/2025 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	24008	348,28
71	39	1	2025	16568	ACP01C5	ACP	37524203	1	3	28/01/2025 07:07	28/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	52	30978	163,22
72	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37524205	1	3	28/01/2025 07:07	28/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	71	27591	280,92
73	39	1	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02044062	1	3	28/01/2025 07:08	28/01/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	83	14251	227,07
74	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02044062	1	3	28/01/2025 07:08	28/01/2025 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1026	14251	5785,78
75	39	1	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02044062	1	3	28/01/2025 07:08	28/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	14251	25,63
76	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37524221	1	3	28/01/2025 07:09	28/01/2025 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21404	4,13
77	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37524237	1	3	28/01/2025 07:12	28/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	208	34903	1724,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
78	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37524243	1	3	28/01/2025 07:13	28/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	50825	189,19
79	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37524247	1	3	28/01/2025 07:13	29/01/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	77	26117	2362,98
80	39	1	2025	16946	CLN01F4	CLN	37523747	1	3	28/01/2025 07:14	28/01/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	32327	84,99
81	39	1	2025	13288	ICP01N3	ICP	37524251	1	3	28/01/2025 07:14	28/01/2025 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	40	14202	180,22
82	39	1	2025	13240	APR01P3	APR	37524273	1	3	28/01/2025 07:16	28/01/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	85	13159	376,81
83	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37524283	1	3	28/01/2025 07:17	28/01/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20571	14,85
84	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37524287	1	3	28/01/2025 07:17	28/01/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13159	5,63
85	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37524337	1	3	28/01/2025 07:20	28/01/2025 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21404	2,63
86	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37524323	1	3	28/01/2025 07:20	28/01/2025 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	4,28
87	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37524329	1	3	28/01/2025 07:21	28/01/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	6,95
88	39	1	2025	13297	IDP01I3	IDP	37524353	1	3	28/01/2025 07:25	28/01/2025 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	68	12795	450,58
89	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37524371	1	3	28/01/2025 07:27	28/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	36423	28,73
90	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37530763	1	3	28/01/2025 07:29	28/01/2025 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	123	12701	1514,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
91	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37530763	1	3	28/01/2025 07:29	28/01/2025 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12701	12,54
92	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37530763	1	3	28/01/2025 07:29	28/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	12701	247,31
93	39	1	2025	15855	CND01C5	CND	37524435	1	3	28/01/2025 07:33	28/01/2025 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	34834	73,00
94	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37524455	1	3	28/01/2025 07:35	28/01/2025 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	21404	13,84
95	39	1	2025	13315	JGT01L1	JGT	37524461	1	3	28/01/2025 07:35	29/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	14251	291,63
96	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	37524463	1	3	28/01/2025 07:35	28/01/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10965	6,72
97	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37531797	1	3	28/01/2025 07:36	29/01/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	28104	928,82
98	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37530547	1	3	28/01/2025 07:38	28/01/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	32577	316,93
99	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37524499	1	3	28/01/2025 07:39	28/01/2025 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30978	3,71
100	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37524527	1	3	28/01/2025 07:42	28/01/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34903	4,87
101	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37524565	1	3	28/01/2025 07:45	29/01/2025 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	25600	24,40
102	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37524603	1	3	28/01/2025 07:47	29/01/2025 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	64758	513,60
103	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	37524629	1	3	28/01/2025 07:49	28/01/2025 13:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	5,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
104	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37524657	1	3	28/01/2025 07:52	28/01/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	57	39394	512,38
105	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37524673	1	3	28/01/2025 07:53	28/01/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	30779	31,78
106	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37521963	1	3	28/01/2025 07:58	29/01/2025 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	6383	253,95
107	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37524731	1	3	28/01/2025 07:59	29/01/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	38554	132,63
108	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	37529215	1	3	28/01/2025 08:01	29/01/2025 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	36423	146,09
109	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37527173	1	3	28/01/2025 08:03	28/01/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	23	24008	242,47
110	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37524799	1	3	28/01/2025 08:04	28/01/2025 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20121	11,73
111	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37524803	1	3	28/01/2025 08:04	29/01/2025 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	18,46
112	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	37524809	1	3	28/01/2025 08:04	29/01/2025 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	27895	398,67
113	39	1	2025	13387	TNG01S3	TNG	37524829	1	3	28/01/2025 08:06	28/01/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39394	8,76
114	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37524883	1	3	28/01/2025 08:09	28/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23411	12,67
115	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37524899	1	3	28/01/2025 08:11	28/01/2025 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	16843	21,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
116	39	1	2025	13305	ITE01I3	ITE	37524901	1	3	28/01/2025 08:11	28/01/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	36282	2,53
117	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	BA02044080	1	3	28/01/2025 08:13	28/01/2025 08:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3206	38554	305,46
118	39	1	2025	15858	ESB01S3	ESB	37524985	1	3	28/01/2025 08:18	29/01/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	20841	133,48
119	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37525079	1	3	28/01/2025 08:24	28/01/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	32854	33,27
120	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37525087	1	3	28/01/2025 08:24	29/01/2025 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26152	33,52
121	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37525109	1	3	28/01/2025 08:26	28/01/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23612	12,16
122	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37525179	1	3	28/01/2025 08:30	28/01/2025 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20121	7,99
123	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37525197	1	3	28/01/2025 08:31	28/01/2025 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	22271	11,24
124	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37525203	1	3	28/01/2025 08:31	28/01/2025 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	302	20571	837,21
125	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	37525211	1	3	28/01/2025 08:31	29/01/2025 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	26152	67,89
126	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37525307	1	3	28/01/2025 08:38	29/01/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	44377	169,15
127	39	1	2025	15851	PEB01L3	PEB	37525345	1	3	28/01/2025 08:41	28/01/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	15291	13,07
128	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37525091	1	3	28/01/2025 08:41	29/01/2025 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	45168	98,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
129	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37525395	1	3	28/01/2025 08:44	28/01/2025 13:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	20198	41,00
130	39	1	2025	16570	NVR01N3	NVR	37525415	1	3	28/01/2025 08:46	28/01/2025 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27591	11,83
131	39	1	2025	16566	SBU01S2	SBU	37525431	1	3	28/01/2025 08:47	28/01/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	48246	43,84
132	39	1	2025	15858	ESB01S6	ESB	37525471	1	3	28/01/2025 08:50	28/01/2025 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	20841	124,69
133	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37525313	1	3	28/01/2025 08:50	29/01/2025 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	52182	529,96
134	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37525485	1	3	28/01/2025 08:52	28/01/2025 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	57232	3,51
135	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37525547	1	3	28/01/2025 08:56	29/01/2025 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	26152	69,66
136	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37525639	1	3	28/01/2025 09:05	28/01/2025 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	20198	10,83
137	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37520763	1	3	28/01/2025 09:07	29/01/2025 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	28104	975,48
138	39	1	2025	15501	PBU01P4	PBU	37525661	1	3	28/01/2025 09:08	28/01/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23475	31,19
139	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	37525663	1	3	28/01/2025 09:08	28/01/2025 22:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	29799	41,06
140	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37525677	1	3	28/01/2025 09:09	29/01/2025 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	23411	188,79

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
141	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37532341	1	3	28/01/2025 09:10	28/01/2025 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	19897	58,49
142	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37523695	1	3	28/01/2025 09:10	28/01/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	75974	28,13
143	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37524067	1	3	28/01/2025 09:10	28/01/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	702	11700	109,98
144	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37525831	1	3	28/01/2025 09:18	29/01/2025 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	21272	68,78
145	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	37525851	1	3	28/01/2025 09:18	29/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	26117	127,60
146	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	37525875	1	3	28/01/2025 09:19	29/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	26,42
147	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37525895	1	3	28/01/2025 09:22	28/01/2025 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	368	22271	1283,40
148	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37525929	1	3	28/01/2025 09:25	28/01/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	32854	122,47
149	39	1	2025	15504	INH01I3	INH	37524055	1	3	28/01/2025 09:31	28/01/2025 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	50825	84,79
150	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37526087	1	3	28/01/2025 09:36	28/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	39	33593	229,96
151	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37523673	1	3	28/01/2025 09:36	28/01/2025 13:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	55	36228	212,57
152	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37526145	1	3	28/01/2025 09:42	28/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	17950	9,76
153	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37526145	1	3	28/01/2025 09:42	28/01/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	17950	49,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
154	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	37529611	1	3	28/01/2025 09:49	28/01/2025 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34903	10,30
155	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37527243	1	3	28/01/2025 09:50	28/01/2025 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	24008	605,89
156	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37526393	1	3	28/01/2025 09:57	28/01/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	8,65
157	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37527341	1	3	28/01/2025 10:01	28/01/2025 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	48587	4,09
158	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37526535	1	3	28/01/2025 10:04	28/01/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22128	3,61
159	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	DT37524649	1	3	28/01/2025 10:04	28/01/2025 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30978	6,48
160	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37526629	1	3	28/01/2025 10:10	30/01/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	21184	218,06
161	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37526703	1	3	28/01/2025 10:14	28/01/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21129	12,14
162	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37526709	1	3	28/01/2025 10:14	28/01/2025 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	18863	224,13
163	39	1	2025	15858	ESB01S4	ESB	37526723	1	3	28/01/2025 10:15	29/01/2025 01:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	20841	46,27
164	39	1	2025	13355	PCJ01P7	PCJ	37526797	1	3	28/01/2025 10:20	29/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	44377	61,02
165	39	1	2025	15854	JAB01F2	JAB	37526797	1	3	28/01/2025 10:20	29/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	41172	61,02
166	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37526797	1	3	28/01/2025 10:20	29/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	41172	91,52
167	39	1	2025	13355	PCJ01P4	PCJ	37526797	1	3	28/01/2025 10:20	29/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	44377	122,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
168	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37526797	1	3	28/01/2025 10:20	29/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	44377	61,02
169	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37526797	1	3	28/01/2025 10:20	29/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	30,51
170	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37523673	1	3	28/01/2025 10:20	28/01/2025 13:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	36228	119,29
171	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37526801	1	3	28/01/2025 10:20	29/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	21184	141,94
172	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37532529	1	3	28/01/2025 10:24	29/01/2025 01:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	68864	177,34
173	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37526847	1	3	28/01/2025 10:25	28/01/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27591	34,84
174	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37526929	1	3	28/01/2025 10:29	28/01/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	29799	144,61
175	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37526929	1	3	28/01/2025 10:29	28/01/2025 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	29799	61,01
176	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37526977	1	3	28/01/2025 10:31	28/01/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26054	17,79
177	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37526951	1	3	28/01/2025 10:31	29/01/2025 07:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	21,20
178	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37526993	1	3	28/01/2025 10:34	28/01/2025 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	24008	20,37
179	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	37527013	1	3	28/01/2025 10:35	28/01/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	34903	44,70
180	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02044190	1	3	28/01/2025 10:36	28/01/2025 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30779	3,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
181	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37527043	1	3	28/01/2025 10:37	28/01/2025 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	28104	42,00
182	39	1	2025	16557	IPU01L2	IPU	37524459	1	3	28/01/2025 10:37	29/01/2025 07:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	24	24008	509,09
183	39	1	2025	16557	IPU01L2	IPU	37524459	1	3	28/01/2025 10:37	29/01/2025 08:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	24008	21,41
184	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37527061	1	3	28/01/2025 10:38	28/01/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	17027	64,28
185	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	37527127	1	3	28/01/2025 10:42	28/01/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	36423	123,45
186	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37522517	1	3	28/01/2025 10:43	29/01/2025 03:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	45168	714,79
187	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37522517	1	3	28/01/2025 10:43	29/01/2025 03:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	45168	206,24
188	39	1	2025	15858	ESB01S2	ESB	37527227	1	3	28/01/2025 10:46	29/01/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20841	35,85
189	39	1	2025	13248	BBL01M4	BBL	37527225	1	3	28/01/2025 10:49	28/01/2025 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40491	8,53
190	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37527231	1	3	28/01/2025 10:49	28/01/2025 17:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	27	26054	186,49
191	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37527233	1	3	28/01/2025 10:50	28/01/2025 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	17950	48,51
192	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	37527285	1	3	28/01/2025 10:50	29/01/2025 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	26,68
193	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37524105	1	3	28/01/2025 10:51	28/01/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	36423	0,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
194	39	1	2025	16943	PDM01M3	PDM	37527245	1	3	28/01/2025 10:51	28/01/2025 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	13805	103,31
195	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37516401	1	3	28/01/2025 10:56	28/01/2025 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	21404	8,87
196	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	37527305	1	3	28/01/2025 10:56	29/01/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	36423	782,38
197	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37526367	1	3	28/01/2025 10:56	29/01/2025 01:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	21272	99,75
198	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37527361	1	3	28/01/2025 11:00	28/01/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	21272	199,90
199	39	1	2025	15504	INH01I3	INH	37527377	1	3	28/01/2025 11:02	28/01/2025 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	50825	48,53
200	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37527493	1	3	28/01/2025 11:09	28/01/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	26184	104,65
201	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	BA02044220	1	3	28/01/2025 11:09	28/01/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	19548	6,56
202	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37522571	1	3	28/01/2025 11:10	28/01/2025 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	21129	13,53
203	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	37527529	1	3	28/01/2025 11:12	29/01/2025 08:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	32327	105,16
204	39	1	2025	15504	INH01I6	INH	37527539	1	3	28/01/2025 11:12	28/01/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	50825	21,83
205	39	1	2025	13263	CCA01C4	CCA	37527579	1	3	28/01/2025 11:16	29/01/2025 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	68864	176,93
206	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37521729	1	3	28/01/2025 11:18	28/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	34903	234,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
207	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37527607	1	3	28/01/2025 11:18	30/01/2025 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	68864	45,35
208	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37527607	1	3	28/01/2025 11:18	30/01/2025 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	68864	866,76
209	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37527617	1	3	28/01/2025 11:18	28/01/2025 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	49627	23,90
210	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37527623	1	3	28/01/2025 11:19	28/01/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	12701	185,74
211	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37527633	1	3	28/01/2025 11:20	28/01/2025 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	229	19548	664,61
212	39	1	2025	16557	IPU01L4	IPU	37527683	1	3	28/01/2025 11:24	28/01/2025 23:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	24008	145,76
213	39	1	2025	13250	BFG01N4	BFG	37527711	1	3	28/01/2025 11:27	29/01/2025 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20287	91,18
214	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37527727	1	3	28/01/2025 11:28	28/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	6383	1,16
215	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37527741	1	3	28/01/2025 11:28	28/01/2025 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20198	62,74
216	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37527781	1	3	28/01/2025 11:32	29/01/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	47	32327	638,05
217	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	BA02044234	1	3	28/01/2025 11:34	28/01/2025 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1141	32577	64,66
218	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	BA02044234	1	3	28/01/2025 11:34	28/01/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	674	32577	1334,15
219	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	BA02044234	1	3	28/01/2025 11:34	28/01/2025 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	660	32577	1654,77
220	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	BA02044234	1	3	28/01/2025 11:34	28/01/2025 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	670	32577	1770,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
221	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37527847	1	3	28/01/2025 11:36	28/01/2025 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23721	9,12
222	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37527889	1	3	28/01/2025 11:39	28/01/2025 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	285	64758	169,18
223	39	1	2025	13317	JMA01M1	JMA	37527895	1	3	28/01/2025 11:39	29/01/2025 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	97887	119,08
224	39	1	2025	13254	BJD01L6	BJD	37527971	1	3	28/01/2025 11:44	28/01/2025 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	61988	5,64
225	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37528011	1	3	28/01/2025 11:47	28/01/2025 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	20287	109,89
226	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37528029	1	3	28/01/2025 11:48	28/01/2025 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	20	27895	123,83
227	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37528045	1	3	28/01/2025 11:49	28/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	26054	136,37
228	39	1	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37528047	1	3	28/01/2025 11:49	28/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	29875	12,01
229	39	1	2025	16566	SBU01S2	SBU	37528205	1	3	28/01/2025 12:04	28/01/2025 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	48246	78,53
230	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37528243	1	3	28/01/2025 12:09	28/01/2025 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	16843	2,46
231	39	1	2025	13238	AMT01P1	AMT	37528297	1	3	28/01/2025 12:15	28/01/2025 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	2,65
232	39	1	2025	13282	DMU01M9	DMU	37528327	1	3	28/01/2025 12:18	29/01/2025 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58130	21,26
233	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37528347	1	3	28/01/2025 12:21	28/01/2025 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	64758	1,28

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
234	39	1	2025	13291	ICH01I4	ICH	37528437	1	3	28/01/2025 12:31	28/01/2025 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	27895	7,89
235	39	1	2025	13330	MSP01P1	MSP	37528441	1	3	28/01/2025 12:31	28/01/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	32943	52,77
236	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37528447	1	3	28/01/2025 12:32	29/01/2025 08:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	29799	275,48
237	39	1	2025	15852	MBC01P2	MBC	37528449	1	3	28/01/2025 12:32	28/01/2025 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22271	8,64
238	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02044062	1	3	28/01/2025 12:34	28/01/2025 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	14251	1,16
239	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	37528485	1	3	28/01/2025 12:36	29/01/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	48246	27,04
240	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37528497	1	3	28/01/2025 12:37	28/01/2025 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27526	24,29
241	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37528521	1	3	28/01/2025 12:41	29/01/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	41172	239,14
242	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37528545	1	3	28/01/2025 12:43	28/01/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	24008	4,68
243	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37528547	1	3	28/01/2025 12:43	28/01/2025 23:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	27591	52,03
244	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37528557	1	3	28/01/2025 12:44	29/01/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20571	22,00
245	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37528575	1	3	28/01/2025 12:46	28/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	44	33593	446,29
246	39	1	2025	13280	DIF01I4	DIF	37528591	1	3	28/01/2025 12:48	29/01/2025 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	56440	304,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
247	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37528597	1	3	28/01/2025 12:48	29/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	22,86
248	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37523527	1	3	28/01/2025 12:54	28/01/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	50825	13,40
249	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37526087	1	3	28/01/2025 12:55	28/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	33593	25,81
250	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37528771	1	3	28/01/2025 13:05	29/01/2025 17:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	21184	448,33
251	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	BA02044216	1	3	28/01/2025 13:06	28/01/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	49	20198	108,26
252	39	1	2025	13360	PGB01P7	PGB	37528783	1	3	28/01/2025 13:07	28/01/2025 21:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	139	67869	1150,69
253	39	1	2025	13249	BCR01C2	BCR	37528809	1	3	28/01/2025 13:08	28/01/2025 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102640	2,80
254	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37528847	1	3	28/01/2025 13:11	29/01/2025 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	23,97
255	39	1	2025	15851	PEB01L3	PEB	37528849	1	3	28/01/2025 13:11	28/01/2025 18:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	15291	50,89
256	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37528885	1	3	28/01/2025 13:16	29/01/2025 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27895	30,81
257	39	1	2025	13397	VRJ01P2	VRJ	37528899	1	3	28/01/2025 13:18	29/01/2025 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	162	19796	3292,16
258	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37528905	1	3	28/01/2025 13:19	28/01/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	24209	40,89
259	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	37526799	1	3	28/01/2025 13:20	28/01/2025 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	22710	8,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
260	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37528937	1	3	28/01/2025 13:22	29/01/2025 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	34,40
261	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37529011	1	3	28/01/2025 13:31	29/01/2025 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	44377	20,72
262	39	1	2025	16947	ITR01I3	ITR	37529021	1	3	28/01/2025 13:31	29/01/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	25,27
263	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37529027	1	3	28/01/2025 13:33	29/01/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	21,45
264	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37529041	1	3	28/01/2025 13:35	28/01/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	20198	151,25
265	39	1	2025	13308	ITK01I2	ITK	37529093	1	3	28/01/2025 13:39	28/01/2025 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	2,21
266	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37529131	1	3	28/01/2025 13:42	28/01/2025 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	146	20121	806,04
267	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	37529141	1	3	28/01/2025 13:43	28/01/2025 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	57232	15,59
268	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37529193	1	3	28/01/2025 13:49	28/01/2025 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	32854	50,31
269	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	37529199	1	3	28/01/2025 13:49	28/01/2025 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27691	10,87
270	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37529213	1	3	28/01/2025 13:50	28/01/2025 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	68864	294,05
271	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37524047	1	3	28/01/2025 13:53	28/01/2025 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	15514	5,57
272	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37529275	1	3	28/01/2025 13:56	28/01/2025 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	33593	351,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
273	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37529295	1	3	28/01/2025 13:58	29/01/2025 08:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	76	45168	1387,32
274	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37529315	1	3	28/01/2025 14:00	29/01/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	21272	128,12
275	39	1	2025	13238	AMT01P1	AMT	37529317	1	3	28/01/2025 14:00	28/01/2025 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	21404	14,06
276	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	37529333	1	3	28/01/2025 14:02	28/01/2025 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	18863	30,03
277	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37529339	1	3	28/01/2025 14:02	29/01/2025 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	24008	36,83
278	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37529373	1	3	28/01/2025 14:06	29/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	15514	119,45
279	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37529389	1	3	28/01/2025 14:07	29/01/2025 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27591	55,14
280	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37529391	1	3	28/01/2025 14:07	28/01/2025 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	52182	64,14
281	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37529393	1	3	28/01/2025 14:07	28/01/2025 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	30779	33,47
282	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37529429	1	3	28/01/2025 14:09	28/01/2025 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	3,69
283	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02044334	1	3	28/01/2025 14:19	28/01/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	104	33593	166,46
284	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	BA02044270	1	3	28/01/2025 14:19	28/01/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1967	26117	155,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
285	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	BA02044270	1	3	28/01/2025 14:19	28/01/2025 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3678	26117	807,12
286	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37529551	1	3	28/01/2025 14:21	28/01/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	39394	10,87
287	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	37529565	1	3	28/01/2025 14:22	29/01/2025 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	36228	139,54
288	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37529595	1	3	28/01/2025 14:24	29/01/2025 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	6383	49,14
289	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37529609	1	3	28/01/2025 14:25	28/01/2025 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	3,14
290	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37529649	1	3	28/01/2025 14:28	28/01/2025 21:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	52182	41,76
291	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37529701	1	3	28/01/2025 14:32	29/01/2025 02:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	15402	35,25
292	39	1	2025	13282	DMU01M9	DMU	BA02044342	1	3	28/01/2025 14:35	28/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	58130	14,43
293	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37529773	1	3	28/01/2025 14:39	28/01/2025 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20571	9,27
294	39	1	2025	16565	JZN01M5	JZN	37529825	1	3	28/01/2025 14:44	28/01/2025 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	75974	35,91
295	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37529879	1	3	28/01/2025 14:46	28/01/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	50825	129,81
296	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	37529963	1	3	28/01/2025 14:52	28/01/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27691	2,92
297	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	BA02044356	1	3	28/01/2025 14:53	28/01/2025 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	661	24008	165,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
298	39	1	2025	13263	CCA01C2	CCA	37530071	1	3	28/01/2025 14:56	29/01/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	68864	41,93
299	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37530551	1	3	28/01/2025 14:59	28/01/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	23411	12,04
300	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37527631	1	3	28/01/2025 15:00	28/01/2025 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	49627	84,33
301	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37530077	1	3	28/01/2025 15:01	29/01/2025 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	21129	36,68
302	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37530079	1	3	28/01/2025 15:01	28/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	52182	79,62
303	39	1	2025	13252	BBR01I2	BBR	37530087	1	3	28/01/2025 15:02	29/01/2025 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	10,13
304	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37530105	1	3	28/01/2025 15:04	28/01/2025 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	24008	51,83
305	39	1	2025	15502	TAA01Y1	TAA	37530109	1	3	28/01/2025 15:04	28/01/2025 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	29875	31,32
306	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37530123	1	3	28/01/2025 15:05	28/01/2025 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	47	44377	265,67
307	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37530125	1	3	28/01/2025 15:05	28/01/2025 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	27691	111,70
308	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37530139	1	3	28/01/2025 15:06	28/01/2025 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30978	4,84
309	39	1	2025	13336	MLG01Y4	MLG	37530163	1	3	28/01/2025 15:07	29/01/2025 12:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	25600	742,48
310	39	1	2025	15850	SNP01N4	SNP	37530165	1	3	28/01/2025 15:07	28/01/2025 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26952	0,69

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
311	39	1	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	BA02044344	1	3	28/01/2025 15:15	28/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1376	36423	68,80
312	39	1	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37530247	1	3	28/01/2025 15:15	29/01/2025 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	29875	21,41
313	39	1	2025	13282	DID01F2	DID	BA02044342	1	3	28/01/2025 15:16	28/01/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	94	58130	344,61
314	39	1	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37530261	1	3	28/01/2025 15:16	29/01/2025 01:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	29875	39,82
315	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37530299	1	3	28/01/2025 15:19	29/01/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	44377	20,73
316	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37530307	1	3	28/01/2025 15:20	28/01/2025 19:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	30978	103,84
317	39	1	2025	16946	HRZ01L7	HRZ	37530327	1	3	28/01/2025 15:20	29/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	32327	241,85
318	39	1	2025	15504	INH01I3	INH	37530373	1	3	28/01/2025 15:24	28/01/2025 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	50825	7,67
319	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37530385	1	3	28/01/2025 15:25	28/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	149	32854	957,28
320	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	37530397	1	3	28/01/2025 15:25	28/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20198	6,24
321	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37540701	1	3	28/01/2025 15:27	29/01/2025 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18496	28,18
322	39	1	2025	13355	PCJ01P3	PCJ	37530433	1	3	28/01/2025 15:29	29/01/2025 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	29,68
323	39	1	2025	13334	MSJ01M9	MSJ	37530497	1	3	28/01/2025 15:35	28/01/2025 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75407	7,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
324	39	1	2025	13340	MTB01S2	MTB	37530541	1	3	28/01/2025 15:41	28/01/2025 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17950	1,80
325	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37530569	1	3	28/01/2025 15:42	28/01/2025 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	20841	56,28
326	39	1	2025	13360	PGB01P1	PGB	37530603	1	3	28/01/2025 15:45	28/01/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1029	67869	5311,64
327	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37530689	1	3	28/01/2025 15:51	30/01/2025 03:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	35,21
328	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37530693	1	3	28/01/2025 15:51	29/01/2025 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22271	17,70
329	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37530693	1	3	28/01/2025 15:51	29/01/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	22271	35,64
330	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37530725	1	3	28/01/2025 15:54	28/01/2025 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	86	44377	644,62
331	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37530749	1	3	28/01/2025 15:56	29/01/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	147	21184	3293,05
332	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37530749	1	3	28/01/2025 15:56	29/01/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	21184	1213,92
333	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37530749	1	3	28/01/2025 15:56	29/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	21184	1068,35
334	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37530777	1	3	28/01/2025 15:59	28/01/2025 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	49627	13,50
335	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37530785	1	3	28/01/2025 15:59	28/01/2025 20:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	33593	38,34

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
336	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37532033	1	3	28/01/2025 15:59	29/01/2025 03:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	203	32854	2321,53
337	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37532033	1	3	28/01/2025 15:59	29/01/2025 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	42	32854	724,05
338	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37532033	1	3	28/01/2025 15:59	29/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	32854	127,89
339	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37530797	1	3	28/01/2025 16:00	29/01/2025 01:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	87	20121	855,14
340	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37530855	1	3	28/01/2025 16:04	29/01/2025 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	52182	9,95
341	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37530587	1	3	28/01/2025 16:05	28/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	20198	23,61
342	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37530899	1	3	28/01/2025 16:07	29/01/2025 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	25600	187,57
343	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	37530909	1	3	28/01/2025 16:08	28/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	140	22271	868,70
344	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37526115	1	3	28/01/2025 16:08	28/01/2025 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	30179	122,73
345	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37523897	1	3	28/01/2025 16:10	28/01/2025 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	18863	2,62
346	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37530943	1	3	28/01/2025 16:12	29/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	52182	75,48
347	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	BA02044288	1	3	28/01/2025 16:13	28/01/2025 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	17950	12,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
348	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37530959	1	3	28/01/2025 16:13	28/01/2025 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	80	20198	229,56
349	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37530987	1	3	28/01/2025 16:17	29/01/2025 04:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	30779	139,29
350	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37527431	1	3	28/01/2025 16:18	29/01/2025 06:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	35	20571	484,21
351	39	1	2025	13317	JMA01M7	JMA	37531023	1	3	28/01/2025 16:21	29/01/2025 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	453	97887	8718,99
352	39	1	2025	15504	INH01I4	INH	37531035	1	3	28/01/2025 16:24	28/01/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	50825	109,05
353	39	1	2025	13263	CCA01C3	CCA	37531085	1	3	28/01/2025 16:30	28/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	68864	85,29
354	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	37531089	1	3	28/01/2025 16:30	28/01/2025 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	3,98
355	39	1	2025	16944	ACA01C1	ACA	37531133	1	3	28/01/2025 16:35	29/01/2025 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	24209	54,71
356	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	37531147	1	3	28/01/2025 16:36	29/01/2025 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14202	19,22
357	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37531175	1	3	28/01/2025 16:39	28/01/2025 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	36228	67,35
358	39	1	2025	15850	SNP01N1	SNP	37531191	1	3	28/01/2025 16:40	29/01/2025 02:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	26952	40,54
359	39	1	2025	13253	BVG01P3	BVG	37531193	1	3	28/01/2025 16:40	28/01/2025 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	23411	12,48
360	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37531219	1	3	28/01/2025 16:43	29/01/2025 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	24008	17,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
361	39	1	2025	13238	AMT01P1	AMT	37531223	1	3	28/01/2025 16:43	28/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	21404	3,27
362	39	1	2025	13319	LVM01M3	LVM	37531241	1	3	28/01/2025 16:46	28/01/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	62	23612	61,91
363	39	1	2025	15850	SNP01N6	SNP	37531293	1	3	28/01/2025 16:51	29/01/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26952	19,02
364	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37531327	1	3	28/01/2025 16:55	28/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	29	36282	72,24
365	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37531369	1	3	28/01/2025 16:59	29/01/2025 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	26952	1687,22
366	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37531373	1	3	28/01/2025 16:59	28/01/2025 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	30779	69,29
367	39	1	2025	13315	JGA01N7	JGA	37531383	1	3	28/01/2025 17:00	29/01/2025 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	68	14251	1860,65
368	39	1	2025	13249	BCR01C3	BCR	37531395	1	3	28/01/2025 17:02	29/01/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	102640	225,00
369	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	BA02044742	1	3	28/01/2025 17:02	28/01/2025 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	2701	18863	150,06
370	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	BA02044742	1	3	28/01/2025 17:02	28/01/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1474	18863	110,96
371	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	BA02044742	1	3	28/01/2025 17:02	28/01/2025 17:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1895	18863	160,55
372	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	BA02044742	1	3	28/01/2025 17:02	28/01/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1026	18863	104,03
373	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	BA02044742	1	3	28/01/2025 17:02	28/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	207	18863	29,38
374	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	BA02044742	1	3	28/01/2025 17:02	28/01/2025 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	7578	18863	13095,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
375	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	BA02044742	1	3	28/01/2025 17:02	28/01/2025 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1744	18863	3013,73
376	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	BA02044742	1	3	28/01/2025 17:02	28/01/2025 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1883	18863	3253,93
377	39	1	2025	13280	DIF01I2	DIF	37533095	1	3	28/01/2025 17:03	28/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56440	5,94
378	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	37531455	1	3	28/01/2025 17:06	29/01/2025 04:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	11,57
379	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37531469	1	3	28/01/2025 17:08	28/01/2025 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	45168	62,43
380	39	1	2025	15858	ESB01S6	ESB	37531485	1	3	28/01/2025 17:09	29/01/2025 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	22,97
381	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	37529333	1	3	28/01/2025 17:10	29/01/2025 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	18863	184,31
382	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37531545	1	3	28/01/2025 17:16	29/01/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	22128	90,77
383	39	1	2025	13249	BCR01C3	BCR	37531557	1	3	28/01/2025 17:17	29/01/2025 19:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102640	26,54
384	39	1	2025	16563	GBA01L4	GBA	37531581	1	3	28/01/2025 17:19	29/01/2025 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	8669	18,57
385	39	1	2025	13254	BJD01L6	BJD	37527971	1	3	28/01/2025 17:23	28/01/2025 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	241	61988	1031,35
386	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37531649	1	3	28/01/2025 17:27	29/01/2025 02:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	32943	9,36
387	39	1	2025	15853	AQZ01I5	AQZ	37531663	1	3	28/01/2025 17:27	29/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	26,29
388	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	37531709	1	3	28/01/2025 17:33	28/01/2025 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34903	17,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
389	39	1	2025	16559	SBQ01F4	SBQ	37531725	1	3	28/01/2025 17:35	28/01/2025 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	19897	57,53
390	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37527231	1	3	28/01/2025 17:36	28/01/2025 17:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	145	26054	19,45
391	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37531739	1	3	28/01/2025 17:38	29/01/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	12457	208,50
392	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37531743	1	3	28/01/2025 17:39	28/01/2025 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	26184	27,22
393	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37531773	1	3	28/01/2025 17:41	28/01/2025 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	30179	116,27
394	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37531819	1	3	28/01/2025 17:45	29/01/2025 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	52182	66,73
395	39	1	2025	16944	ACA01CA	ACA	37531847	1	3	28/01/2025 17:45	28/01/2025 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	24209	38,89
396	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37531871	1	3	28/01/2025 17:49	29/01/2025 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32943	20,74
397	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	37531875	1	3	28/01/2025 17:49	28/01/2025 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26054	6,02
398	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37531889	1	3	28/01/2025 17:50	28/01/2025 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	52182	24,55
399	39	1	2025	13260	CRC01C2	CRC	37532093	1	3	28/01/2025 17:52	29/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	189	16843	4403,80
400	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37531931	1	3	28/01/2025 17:53	29/01/2025 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21129	16,30
401	39	1	2025	13263	CCA01C4	CCA	37531939	1	3	28/01/2025 17:53	29/01/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	20,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
402	39	1	2025	13263	CCA01C3	CCA	37532929	1	3	28/01/2025 17:53	29/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	22,10
403	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	37531949	1	3	28/01/2025 17:53	29/01/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	14202	53,03
404	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37532029	1	3	28/01/2025 17:59	29/01/2025 06:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15514	12,66
405	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37532035	1	3	28/01/2025 17:59	28/01/2025 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	15402	16,15
406	39	1	2025	13260	CRC01C2	CRC	37532093	1	3	28/01/2025 18:06	29/01/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	16843	207,61
407	39	1	2025	15854	JAB01F2	JAB	37532135	1	3	28/01/2025 18:10	29/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	32	41172	533,19
408	39	1	2025	16567	MRG01C2	MRG	37532151	1	3	28/01/2025 18:11	29/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	51183	220,75
409	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37532159	1	3	28/01/2025 18:13	28/01/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	30978	72,24
410	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	BA02044474	1	3	28/01/2025 18:14	28/01/2025 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1289	26117	1734,42
411	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	BA02044474	1	3	28/01/2025 18:14	28/01/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	26117	27,67
412	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37532173	1	3	28/01/2025 18:15	29/01/2025 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23411	48,99
413	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37532215	1	3	28/01/2025 18:18	29/01/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	6,41
414	39	1	2025	16561	SBC01L3	SBC	37532223	1	3	28/01/2025 18:20	29/01/2025 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30179	51,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
415	39	1	2025	13360	PGB01P2	PGB	37532229	1	3	28/01/2025 18:20	29/01/2025 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	67869	6,75
416	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37532251	1	3	28/01/2025 18:22	29/01/2025 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	75974	56,80
417	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37532345	1	3	28/01/2025 18:29	29/01/2025 02:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	127	28104	1031,45
418	39	1	2025	16944	ACA01C1	ACA	37532367	1	3	28/01/2025 18:31	28/01/2025 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24209	3,51
419	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37522627	1	3	28/01/2025 18:32	29/01/2025 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	12701	421,11
420	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	37526559	1	3	28/01/2025 18:39	29/01/2025 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	29799	349,46
421	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37532489	1	3	28/01/2025 18:39	29/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26152	157,11
422	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37532507	1	3	28/01/2025 18:41	29/01/2025 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	34903	504,79
423	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	37532567	1	3	28/01/2025 18:44	29/01/2025 00:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	48246	37,00
424	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37533731	1	3	28/01/2025 18:45	28/01/2025 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	39394	87,28
425	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	BA02044492	1	3	28/01/2025 18:46	28/01/2025 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	57232	7,64
426	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	BA02044492	1	3	28/01/2025 18:46	28/01/2025 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	57232	15,37
427	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37532639	1	3	28/01/2025 18:50	29/01/2025 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	15514	43,15
428	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37532707	1	3	28/01/2025 18:56	29/01/2025 03:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	8,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
429	39	1	2025	13334	MSJ01M8	MSJ	37538755	1	3	28/01/2025 18:58	29/01/2025 21:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	75407	162,07
430	39	1	2025	13367	PSK01F3	PSK	37532755	1	3	28/01/2025 18:59	28/01/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	65742	1,43
431	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37532777	1	3	28/01/2025 19:03	29/01/2025 03:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	45168	87,60
432	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37532789	1	3	28/01/2025 19:04	29/01/2025 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15402	11,94
433	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	37533425	1	3	28/01/2025 19:06	28/01/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	63	26117	224,58
434	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37532857	1	3	28/01/2025 19:08	29/01/2025 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	38554	18,95
435	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37532835	1	3	28/01/2025 19:10	28/01/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	20571	220,16
436	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37532839	1	3	28/01/2025 19:11	29/01/2025 05:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	25600	30,19
437	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37532855	1	3	28/01/2025 19:12	29/01/2025 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22128	19,56
438	39	1	2025	13304	ITC01I2	ITC	37532889	1	3	28/01/2025 19:17	29/01/2025 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	10290	44,32
439	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	BA02044456	1	3	28/01/2025 19:18	28/01/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1418	64758	280,45
440	39	1	2025	13312	JGB01M6	JGB	37532933	1	3	28/01/2025 19:21	29/01/2025 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	36228	14,12
441	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37533003	1	3	28/01/2025 19:28	29/01/2025 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	20121	512,09

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
442	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37537899	1	3	28/01/2025 19:29	29/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	19897	360,37
443	39	1	2025	13256	BRJ01S2	BRJ	37533041	1	3	28/01/2025 19:32	28/01/2025 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	344	42324	1356,41
444	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37533049	1	3	28/01/2025 19:33	28/01/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	12457	14,73
445	39	1	2025	13242	ART01N2	ART	37533097	1	3	28/01/2025 19:39	29/01/2025 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	148	38554	4114,85
446	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37533107	1	3	28/01/2025 19:41	29/01/2025 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	16843	32,46
447	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37529393	1	3	28/01/2025 19:41	28/01/2025 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	68	30779	77,05
448	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37533113	1	3	28/01/2025 19:42	29/01/2025 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	51183	49,22
449	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37533123	1	3	28/01/2025 19:44	28/01/2025 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	201	18863	252,70
450	39	1	2025	13363	PCM01M4	PCM	37533127	1	3	28/01/2025 19:45	29/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	53	11306	799,40
451	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	37533141	1	3	28/01/2025 19:46	29/01/2025 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	23,20
452	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37533125	1	3	28/01/2025 19:46	29/01/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26152	20,67
453	39	1	2025	13236	AGF01S4	AGF	37533179	1	3	28/01/2025 19:52	28/01/2025 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	58242	9,57
454	39	1	2025	16567	MRG01C6	MRG	37533225	1	3	28/01/2025 19:58	29/01/2025 01:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	51183	104,28

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
455	39	1	2025	13238	AMT01P1	AMT	37531223	1	3	28/01/2025 20:00	28/01/2025 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	21404	5,56
456	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37533237	1	3	28/01/2025 20:00	29/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	15514	110,29
457	39	1	2025	15848	JCS01P2	JCS	37533243	1	3	28/01/2025 20:01	28/01/2025 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15635	1,84
458	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37533245	1	3	28/01/2025 20:01	29/01/2025 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	42324	93,74
459	39	1	2025	15500	IBP01I2	IBP	37533369	1	3	28/01/2025 20:05	28/01/2025 23:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	71	26054	273,03
460	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37533285	1	3	28/01/2025 20:08	29/01/2025 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17027	71,51
461	39	1	2025	13253	BVG01P3	BVG	37533289	1	3	28/01/2025 20:08	29/01/2025 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	96	23411	418,03
462	39	1	2025	13367	PSK01M8	PSK	37531661	1	3	28/01/2025 20:09	29/01/2025 00:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	247	65742	1142,38
463	39	1	2025	13367	PSK01M8	PSK	37531661	1	3	28/01/2025 20:09	29/01/2025 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	352	65742	1672,20
464	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	37533389	1	3	28/01/2025 20:23	29/01/2025 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5665	40491	32214,97
465	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37533395	1	3	28/01/2025 20:25	29/01/2025 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32943	13,70
466	39	1	2025	13242	ART01N1	ART	37533401	1	3	28/01/2025 20:26	29/01/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	38554	121,92
467	39	1	2025	16946	CLN01F5	CLN	37533409	1	3	28/01/2025 20:28	29/01/2025 19:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	32327	370,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
468	39	1	2025	13263	CCA01C4	CCA	37533411	1	3	28/01/2025 20:28	29/01/2025 03:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	68864	95,63
469	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37533417	1	3	28/01/2025 20:31	29/01/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	64758	45,19
470	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37533419	1	3	28/01/2025 20:31	29/01/2025 04:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	268	48246	2102,83
471	39	1	2025	13256	BRJ01S2	BRJ	BA02044600	1	3	28/01/2025 20:38	28/01/2025 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	23	42324	22,16
472	39	1	2025	13242	ART01N3	ART	37534515	1	3	28/01/2025 20:40	29/01/2025 01:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	38554	57,74
473	39	1	2025	13254	BJD01L1	BJD	37533535	1	3	28/01/2025 20:44	28/01/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	57	61988	115,25
474	39	1	2025	15854	JAB01F6	JAB	37533537	1	3	28/01/2025 20:44	29/01/2025 02:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	94	41172	501,57
475	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37533541	1	3	28/01/2025 20:45	29/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	32327	155,68
476	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37533541	1	3	28/01/2025 20:45	29/01/2025 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	32327	121,87
477	39	1	2025	13356	PAP01F2	PAP	37533559	1	3	28/01/2025 20:47	29/01/2025 02:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	330	52073	1818,30
478	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37533593	1	3	28/01/2025 20:49	29/01/2025 03:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	6,47
479	39	1	2025	13280	DIF01I2	DIF	37526617	1	3	28/01/2025 20:49	29/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	56440	695,41
480	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37533717	1	3	28/01/2025 21:10	29/01/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	30179	55,31
481	39	1	2025	16567	MRG01C8	MRG	37533773	1	3	28/01/2025 21:20	29/01/2025 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	51183	327,13
482	39	1	2025	16949	PAR01C7	PAR	37535811	1	3	28/01/2025 21:23	29/01/2025 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	16648	40,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
483	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37533815	1	3	28/01/2025 21:28	29/01/2025 02:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	21404	42,72
484	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37533817	1	3	28/01/2025 21:28	29/01/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	29	14202	101,60
485	39	1	2025	13276	DMC01C8	DMC	37533841	1	3	28/01/2025 21:31	29/01/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	38	60441	448,99
486	39	1	2025	15854	JAB01FA	JAB	37533847	1	3	28/01/2025 21:33	29/01/2025 02:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	80	41172	432,64
487	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37533893	1	3	28/01/2025 21:39	29/01/2025 01:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	27150	118,26
488	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37523749	1	3	28/01/2025 21:40	28/01/2025 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	129	36228	276,27
489	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37533899	1	3	28/01/2025 21:41	29/01/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	26184	221,19
490	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37530385	1	3	28/01/2025 21:41	28/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	428	32854	64,44
491	39	1	2025	13256	PTR01I5	PTR	37533911	1	3	28/01/2025 21:44	29/01/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	42324	1203,73
492	39	1	2025	13360	PGB01P1	PGB	BA02044416	1	3	28/01/2025 21:45	28/01/2025 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1029	67869	205,80
493	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37526671	1	3	28/01/2025 21:52	29/01/2025 12:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	28104	103,11
494	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37533943	1	3	28/01/2025 21:53	28/01/2025 23:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	20198	7,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
495	39	1	2025	16561	SBC01L4	SBC	37534009	1	3	28/01/2025 22:04	29/01/2025 00:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30179	2,79
496	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02044626	1	3	28/01/2025 22:05	28/01/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	148	93221	33,09
497	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02044626	1	3	28/01/2025 22:05	28/01/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	93221	2,36
498	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02044626	1	3	28/01/2025 22:05	28/01/2025 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	821	93221	761,71
499	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02044626	1	3	28/01/2025 22:05	29/01/2025 02:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2012	93221	9527,38
500	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02044626	1	3	28/01/2025 22:05	29/01/2025 03:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	853	93221	4286,09
501	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02044626	1	3	28/01/2025 22:05	29/01/2025 03:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2734	93221	13754,30
502	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02044626	1	3	28/01/2025 22:05	29/01/2025 03:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	263	93221	1324,94
503	39	1	2025	13280	DIF01I9	DIF	37534079	1	3	28/01/2025 22:12	29/01/2025 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	56440	146,88
504	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37534093	1	3	28/01/2025 22:15	29/01/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	42324	352,08
505	39	1	2025	13375	SLC01S3	SLC	37524129	1	3	28/01/2025 22:22	28/01/2025 22:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1140	22710	79,48
506	39	1	2025	13375	SLC01S3	SLC	37524129	1	3	28/01/2025 22:22	29/01/2025 02:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	102	22710	439,11
507	39	1	2025	16946	CLN01F3	CLN	37534163	1	3	28/01/2025 22:23	29/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	32327	123,08
508	39	1	2025	13365	PCI01C1	PCI	37534155	1	3	28/01/2025 22:31	29/01/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	102	70091	254,29
509	39	1	2025	16568	ACP01C2	ACP	37534209	1	3	28/01/2025 22:47	29/01/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30978	10,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
510	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37534281	1	3	28/01/2025 23:07	29/01/2025 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	47	28104	505,65
511	39	1	2025	16567	MRG01C6	MRG	37533225	1	3	28/01/2025 23:10	29/01/2025 01:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	146	51183	335,80
512	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37528353	1	3	28/01/2025 23:28	29/01/2025 14:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	113	21129	1701,84
513	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37534361	1	3	28/01/2025 23:49	29/01/2025 06:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	123	21404	762,12
514	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37534361	1	3	28/01/2025 23:49	29/01/2025 06:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	21404	13,46
515	39	1	2025	13317	JMA01M6	JMA	37534367	1	3	28/01/2025 23:52	29/01/2025 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	97887	76,99
516	39	1	2025	15853	AQZ01I5	AQZ	37534473	1	3	29/01/2025 00:07	29/01/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	36423	252,51
517	39	1	2025	16565	JZN01M4	JZN	37534409	1	3	29/01/2025 00:20	29/01/2025 02:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	75974	4,56
518	39	1	2025	13334	MSJ01M6	MSJ	BA02044640	1	3	29/01/2025 00:20	29/01/2025 00:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	568	75407	352,00
519	39	1	2025	13334	MSJ01M6	MSJ	BA02044640	1	3	29/01/2025 00:20	29/01/2025 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	498	75407	507,41
520	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	37534423	1	3	29/01/2025 00:28	29/01/2025 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	45206	227,98
521	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	37534423	1	3	29/01/2025 00:28	29/01/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	45206	66,90
522	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37534431	1	3	29/01/2025 00:31	29/01/2025 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	131	58130	1533,61
523	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37534465	1	3	29/01/2025 00:39	29/01/2025 04:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	197	48587	742,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
524	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37534457	1	3	29/01/2025 00:42	30/01/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	51183	44,79
525	39	1	2025	13280	DIF01I2	DIF	37534457	1	3	29/01/2025 00:42	30/01/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56440	44,79
526	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37530319	1	3	29/01/2025 00:51	29/01/2025 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	41172	149,39
527	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37527781	1	3	29/01/2025 00:59	29/01/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	622	32327	72,05
528	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37527781	1	3	29/01/2025 00:59	29/01/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	577	32854	66,84
529	39	1	2025	13282	DID01F2	DID	37534503	1	3	29/01/2025 01:18	29/01/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	365	58130	5875,08
530	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	37533389	1	3	29/01/2025 01:45	29/01/2025 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	86	40491	27,64
531	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37528679	1	3	29/01/2025 02:00	29/01/2025 04:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	68864	107,89
532	39	1	2025	13339	MDM01M1	MDM	37534205	1	3	29/01/2025 02:01	29/01/2025 08:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	51	93221	323,30
533	39	1	2025	16944	ACA01C3	ACA	37534579	1	3	29/01/2025 02:04	29/01/2025 06:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	195	24209	809,63
534	39	1	2025	13375	SLC01S3	SLC	37527219	1	3	29/01/2025 02:42	29/01/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	22710	11,55
535	39	1	2025	13375	SLC01S3	SLC	37534783	1	3	29/01/2025 02:42	29/01/2025 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	96	22710	914,05
536	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	BA02044626	1	3	29/01/2025 02:42	29/01/2025 02:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	93221	0,46
537	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	37534667	1	3	29/01/2025 02:44	29/01/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	34903	26,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
538	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37534683	1	3	29/01/2025 03:00	29/01/2025 07:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	36282	28,49
539	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02044682	1	3	29/01/2025 03:16	29/01/2025 03:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	651	27150	53,53
540	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37534707	1	3	29/01/2025 03:27	29/01/2025 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	15402	332,17
541	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37533419	1	3	29/01/2025 04:08	29/01/2025 04:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	48246	4,66
542	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37534735	1	3	29/01/2025 04:12	29/01/2025 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	30	22128	246,87
543	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37534743	1	3	29/01/2025 04:21	29/01/2025 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	57232	265,95
544	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37534745	1	3	29/01/2025 04:22	29/01/2025 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	21184	266,39
545	39	1	2025	15846	MGY01Y3	MGY	37534435	1	3	29/01/2025 04:30	29/01/2025 06:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	107	36410	191,74
546	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37534749	1	3	29/01/2025 04:30	29/01/2025 08:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	36282	66,40
547	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37534755	1	3	29/01/2025 04:49	29/01/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	27691	27,24
548	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	37534765	1	3	29/01/2025 04:57	29/01/2025 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	93221	8,13
549	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37534797	1	3	29/01/2025 05:34	29/01/2025 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	57232	13,48
550	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37534801	1	3	29/01/2025 05:37	29/01/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	27691	272,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
551	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37534819	1	3	29/01/2025 05:48	29/01/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36282	4,79
552	39	1	2025	15504	INH01I3	INH	37534821	1	3	29/01/2025 05:49	29/01/2025 08:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50825	2,56
553	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37534827	1	3	29/01/2025 05:53	29/01/2025 16:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	111	21184	1159,06
554	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37534829	1	3	29/01/2025 05:53	29/01/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	39	57232	251,43
555	39	1	2025	13339	MDM01M8	MDM	37534837	1	3	29/01/2025 05:57	29/01/2025 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	93221	7,06
556	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37534841	1	3	29/01/2025 05:59	29/01/2025 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	68864	835,34
557	39	1	2025	13280	DIF01I9	DIF	37534079	1	3	29/01/2025 06:00	29/01/2025 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	489	56440	978,00
558	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37534877	1	3	29/01/2025 06:15	29/01/2025 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	18496	10,64
559	39	1	2025	13387	TNG01S3	TNG	37534901	1	3	29/01/2025 06:21	29/01/2025 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	39394	9,09
560	39	1	2025	15852	MBC01P2	MBC	37534915	1	3	29/01/2025 06:23	29/01/2025 09:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	22271	66,09
561	39	1	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37534939	1	3	29/01/2025 06:31	30/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	45	36423	1229,00
562	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37534949	1	3	29/01/2025 06:34	29/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	27691	30,52
563	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37534963	1	3	29/01/2025 06:37	29/01/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	316	27691	1275,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
564	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37534973	1	3	29/01/2025 06:39	29/01/2025 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	48587	57,33
565	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	BA02044748	1	3	29/01/2025 06:41	29/01/2025 06:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1140	16648	65,87
566	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	BA02044748	1	3	29/01/2025 06:41	29/01/2025 06:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	16648	1,02
567	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	BA02044748	1	3	29/01/2025 06:41	29/01/2025 07:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	16648	51,66
568	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	BA02044748	1	3	29/01/2025 06:41	29/01/2025 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	982	16648	1297,88
569	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37534987	1	3	29/01/2025 06:48	29/01/2025 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	36228	12,36
570	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	37534989	1	3	29/01/2025 06:49	29/01/2025 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	32577	14,37
571	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	37535027	1	3	29/01/2025 06:55	29/01/2025 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	93221	5,26
572	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37535063	1	3	29/01/2025 06:58	29/01/2025 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	723	21184	3961,24
573	39	1	2025	13375	SLC01S7	SLC	37535363	1	3	29/01/2025 06:58	29/01/2025 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22710	3,87
574	39	1	2025	16943	PDM01M3	PDM	37535095	1	3	29/01/2025 06:59	29/01/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	173	13805	590,27
575	39	1	2025	13236	AGF01I3	AGF	37535079	1	3	29/01/2025 07:00	29/01/2025 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	58242	32,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
576	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37535105	1	3	29/01/2025 07:03	29/01/2025 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	34903	44,85
577	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37530455	1	3	29/01/2025 07:05	29/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	21184	140,82
578	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37535139	1	3	29/01/2025 07:07	29/01/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	21184	390,23
579	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37535139	1	3	29/01/2025 07:07	29/01/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21184	9,37
580	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37535151	1	3	29/01/2025 07:11	29/01/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20121	24,13
581	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37535165	1	3	29/01/2025 07:13	29/01/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26152	10,27
582	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37535179	1	3	29/01/2025 07:15	29/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20841	8,00
583	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37535191	1	3	29/01/2025 07:16	29/01/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	42	44377	346,52
584	39	1	2025	13363	PCM01M7	PCM	37535207	1	3	29/01/2025 07:19	29/01/2025 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11306	2,73
585	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37535219	1	3	29/01/2025 07:20	29/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	20121	21,05
586	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37535219	1	3	29/01/2025 07:20	29/01/2025 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	150	20121	886,42
587	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37535249	1	3	29/01/2025 07:23	29/01/2025 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	52182	42,38
588	39	1	2025	16565	JZN01M1	JZN	37535251	1	3	29/01/2025 07:23	29/01/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75974	2,74

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
589	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	37535265	1	3	29/01/2025 07:25	29/01/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26152	9,84
590	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37535289	1	3	29/01/2025 07:28	29/01/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	36228	45,16
591	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37535311	1	3	29/01/2025 07:33	29/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14202	8,71
592	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37535335	1	3	29/01/2025 07:35	29/01/2025 12:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	32943	15,13
593	39	1	2025	13332	MTI01P2	MTI	37535343	1	3	29/01/2025 07:36	29/01/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15821	13,39
594	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37535345	1	3	29/01/2025 07:37	29/01/2025 21:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	21272	190,60
595	39	1	2025	13282	DMU01M5	DMU	37535347	1	3	29/01/2025 07:37	29/01/2025 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	58130	28,80
596	39	1	2025	13256	BRJ01S2	BRJ	37535349	1	3	29/01/2025 07:37	29/01/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	20	42324	184,06
597	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37535351	1	3	29/01/2025 07:38	29/01/2025 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	21404	24,81
598	39	1	2025	13236	AGF01S5	AGF	37535353	1	3	29/01/2025 07:38	29/01/2025 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	628	58242	3384,40
599	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37535373	1	3	29/01/2025 07:40	29/01/2025 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	52182	82,70
600	39	1	2025	15854	JAB01FA	JAB	37535379	1	3	29/01/2025 07:40	29/01/2025 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	41172	138,82
601	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37535383	1	3	29/01/2025 07:41	29/01/2025 22:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	14,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
602	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37535393	1	3	29/01/2025 07:42	29/01/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	21184	22,53
603	39	1	2025	13263	CCA01C2	CCA	37535395	1	3	29/01/2025 07:42	29/01/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	15,14
604	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37535417	1	3	29/01/2025 07:47	29/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34903	7,54
605	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37535423	1	3	29/01/2025 07:47	29/01/2025 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	22710	49,31
606	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37535463	1	3	29/01/2025 07:53	29/01/2025 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23612	4,02
607	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37535471	1	3	29/01/2025 07:53	29/01/2025 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	4,89
608	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37528001	1	3	29/01/2025 07:54	29/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17273	15,06
609	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37535505	1	3	29/01/2025 07:57	29/01/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	17273	40,67
610	39	1	2025	13363	PCM01M7	PCM	37535509	1	3	29/01/2025 07:57	29/01/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	11306	2,21
611	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37535511	1	3	29/01/2025 07:57	29/01/2025 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27895	2,98
612	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37535543	1	3	29/01/2025 08:00	29/01/2025 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39394	5,77
613	39	1	2025	16568	ACP01C2	ACP	37535545	1	3	29/01/2025 08:00	29/01/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30978	2,16
614	39	1	2025	13385	TAP01F7	TAP	37535591	1	3	29/01/2025 08:05	29/01/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	42717	76,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
615	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37535647	1	3	29/01/2025 08:12	29/01/2025 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	29799	6,24
616	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37528447	1	3	29/01/2025 08:12	29/01/2025 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	29799	4,66
617	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37535701	1	3	29/01/2025 08:16	29/01/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	15	41172	189,85
618	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37538113	1	3	29/01/2025 08:18	29/01/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39394	15,08
619	39	1	2025	13356	PAP01F7	PAP	37535713	1	3	29/01/2025 08:20	29/01/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	52073	10,61
620	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	37535717	1	3	29/01/2025 08:20	30/01/2025 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	54	27526	1535,12
621	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37535729	1	3	29/01/2025 08:21	29/01/2025 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	45168	21,88
622	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37535793	1	3	29/01/2025 08:26	29/01/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	49627	48,38
623	39	1	2025	16565	JZN01M2	JZN	37535877	1	3	29/01/2025 08:33	29/01/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75974	14,20
624	39	1	2025	16949	PAR01C7	PAR	37535921	1	3	29/01/2025 08:38	29/01/2025 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16648	6,15
625	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37535957	1	3	29/01/2025 08:40	29/01/2025 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23411	16,83
626	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	37535973	1	3	29/01/2025 08:41	29/01/2025 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15514	8,64
627	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37535981	1	3	29/01/2025 08:42	29/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	20571	68,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
628	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37535995	1	3	29/01/2025 08:43	29/01/2025 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	17027	191,78
629	39	1	2025	13254	BJD01L4	BJD	37535997	1	3	29/01/2025 08:43	30/01/2025 07:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	61988	23,07
630	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37535999	1	3	29/01/2025 08:43	29/01/2025 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	12701	39,61
631	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02044820	1	3	29/01/2025 08:43	29/01/2025 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3649	44377	232,12
632	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02044820	1	3	29/01/2025 08:43	29/01/2025 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2159	44377	3107,16
633	39	1	2025	15855	CND01C4	CND	37536191	1	3	29/01/2025 08:44	29/01/2025 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	34834	14,82
634	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37536031	1	3	29/01/2025 08:46	30/01/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	26,39
635	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	BA02044786	1	3	29/01/2025 08:47	29/01/2025 13:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	331	30779	1407,03
636	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37536041	1	3	29/01/2025 08:47	29/01/2025 14:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23612	5,32
637	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37537841	1	3	29/01/2025 08:56	29/01/2025 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	173	21272	1386,55
638	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37536267	1	3	29/01/2025 09:01	29/01/2025 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	36228	705,10
639	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37536281	1	3	29/01/2025 09:02	29/01/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	102640	4,16
640	39	1	2025	13260	CRC01C2	CRC	37536277	1	3	29/01/2025 09:02	29/01/2025 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	87	16843	574,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
641	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37536355	1	3	29/01/2025 09:07	29/01/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	102640	146,06
642	39	1	2025	16565	JZN01M1	JZN	37535251	1	3	29/01/2025 09:10	29/01/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	111	75974	107,30
643	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37534767	1	3	29/01/2025 09:11	29/01/2025 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	188	27150	874,20
644	39	1	2025	13280	DIF01I4	DIF	37536479	1	3	29/01/2025 09:16	30/01/2025 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	56440	573,08
645	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02044820	1	3	29/01/2025 09:16	29/01/2025 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3649	44377	212,86
646	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37536491	1	3	29/01/2025 09:16	29/01/2025 16:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	15402	263,99
647	39	1	2025	13322	LMN01N2	LMN	37536503	1	3	29/01/2025 09:17	30/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45206	34,11
648	39	1	2025	13297	IDP01I4	IDP	37536519	1	3	29/01/2025 09:18	29/01/2025 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	12795	45,88
649	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37536557	1	3	29/01/2025 09:22	29/01/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21070	8,19
650	39	1	2025	13394	UMR01M3	UMR	37536639	1	3	29/01/2025 09:29	29/01/2025 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19548	2,34
651	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37536719	1	3	29/01/2025 09:36	29/01/2025 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23411	13,98
652	39	1	2025	15848	JCS01P3	JCS	37536819	1	3	29/01/2025 09:43	29/01/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	15635	56,23
653	39	1	2025	13263	CMB01L4	CMB	37536821	1	3	29/01/2025 09:43	30/01/2025 07:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	68864	88,75
654	39	1	2025	16565	JZN01M1	JZN	37536829	1	3	29/01/2025 09:44	29/01/2025 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	75974	39,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
655	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37535199	1	3	29/01/2025 09:46	30/01/2025 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	44	17273	1131,64
656	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37536863	1	3	29/01/2025 09:47	30/01/2025 02:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	21184	1228,46
657	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	BA02044824	1	3	29/01/2025 09:49	29/01/2025 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	369	20198	34,03
658	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02044820	1	3	29/01/2025 09:49	29/01/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3649	44377	200,70
659	39	1	2025	13355	PCJ01P7	PCJ	BA02044820	1	3	29/01/2025 09:49	29/01/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1270	44377	64,56
660	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37528885	1	3	29/01/2025 09:50	29/01/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	27895	132,00
661	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	37536939	1	3	29/01/2025 09:53	29/01/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	20198	5,06
662	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37536957	1	3	29/01/2025 09:54	29/01/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	2,02
663	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37536997	1	3	29/01/2025 09:58	29/01/2025 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	50825	3,68
664	39	1	2025	15850	SNP01N1	SNP	37537005	1	3	29/01/2025 09:58	29/01/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	121	26952	203,38
665	39	1	2025	13319	LVM01M4	LVM	37537021	1	3	29/01/2025 10:00	29/01/2025 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	46	23612	610,08
666	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37537051	1	3	29/01/2025 10:02	30/01/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	28,21
667	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37537065	1	3	29/01/2025 10:03	29/01/2025 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26152	25,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
668	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02044852	1	3	29/01/2025 10:06	29/01/2025 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	580	42324	1312,25
669	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37537117	1	3	29/01/2025 10:07	29/01/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	15514	52,77
670	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37537153	1	3	29/01/2025 10:09	29/01/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	6,09
671	39	1	2025	13392	UMB01I2	UMB	37537185	1	3	29/01/2025 10:11	29/01/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	136	11700	1648,74
672	39	1	2025	16567	MRG01C2	MRG	37537271	1	3	29/01/2025 10:18	29/01/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	51183	48,57
673	39	1	2025	16567	MRG01C2	MRG	37537271	1	3	29/01/2025 10:18	29/01/2025 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	291	51183	1629,03
674	39	1	2025	16943	PDM01MA	PDM	37537459	1	3	29/01/2025 10:19	29/01/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	13805	84,46
675	39	1	2025	16557	IPU01L2	IPU	37539101	1	3	29/01/2025 10:21	29/01/2025 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	24008	119,12
676	39	1	2025	16566	SBU01S2	SBU	37537337	1	3	29/01/2025 10:24	29/01/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	79	48246	179,62
677	39	1	2025	15854	JAB01F5	JAB	37537355	1	3	29/01/2025 10:24	30/01/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	41172	618,76
678	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37537361	1	3	29/01/2025 10:25	30/01/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26152	29,15
679	39	1	2025	15852	MBC01P1	MBC	BA02044862	1	3	29/01/2025 10:26	29/01/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	22271	3,33
680	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37537403	1	3	29/01/2025 10:28	29/01/2025 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	45	19897	244,33
681	39	1	2025	15502	TAA01Y2	TAA	37537461	1	3	29/01/2025 10:31	29/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	29875	26,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
682	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37537467	1	3	29/01/2025 10:31	29/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28104	39,91
683	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37532651	1	3	29/01/2025 10:34	29/01/2025 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	24008	1,48
684	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37537507	1	3	29/01/2025 10:36	29/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30779	4,65
685	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37537511	1	3	29/01/2025 10:37	29/01/2025 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	14202	120,96
686	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37543045	1	3	29/01/2025 10:38	30/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	26152	165,31
687	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37537559	1	3	29/01/2025 10:40	29/01/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	39394	33,40
688	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	37537589	1	3	29/01/2025 10:41	29/01/2025 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15514	5,51
689	39	1	2025	13363	PCM01M4	PCM	37537597	1	3	29/01/2025 10:41	29/01/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	11306	16,13
690	39	1	2025	13263	CCA01C9	CCA	37537605	1	3	29/01/2025 10:42	29/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	12,30
691	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37533165	1	3	29/01/2025 10:43	29/01/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	17273	31,74
692	39	1	2025	15500	IBP01I2	IBP	37537633	1	3	29/01/2025 10:44	29/01/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26054	10,97
693	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37537671	1	3	29/01/2025 10:47	30/01/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	68864	24,54
694	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37535215	1	3	29/01/2025 10:50	31/01/2025 23:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	28104	302,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
695	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37535219	1	3	29/01/2025 10:50	29/01/2025 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	20121	72,06
696	39	1	2025	15854	JAB01F6	JAB	37537787	1	3	29/01/2025 10:56	29/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	41172	128,59
697	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02044884	1	3	29/01/2025 10:56	29/01/2025 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	32854	60,64
698	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37537795	1	3	29/01/2025 10:57	29/01/2025 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	50825	21,28
699	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37537801	1	3	29/01/2025 10:57	30/01/2025 14:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	6383	27,15
700	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37537809	1	3	29/01/2025 10:57	29/01/2025 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	3,76
701	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	BA02044880	1	3	29/01/2025 10:58	29/01/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	23721	58,21
702	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	37537871	1	3	29/01/2025 11:04	30/01/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	45168	93,31
703	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02044896	1	3	29/01/2025 11:05	29/01/2025 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	395	22710	470,60
704	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02044896	1	3	29/01/2025 11:05	29/01/2025 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	188	22710	245,03
705	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02044896	1	3	29/01/2025 11:05	29/01/2025 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	307	22710	1352,34
706	39	1	2025	13263	CCA01C3	CCA	37539499	1	3	29/01/2025 11:07	29/01/2025 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	234	68864	951,28
707	39	1	2025	16949	PAR01C6	PAR	37537917	1	3	29/01/2025 11:08	29/01/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	16648	89,16
708	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37538007	1	3	29/01/2025 11:10	29/01/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	102640	1,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
709	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37538069	1	3	29/01/2025 11:19	29/01/2025 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	6,62
710	39	1	2025	15501	PBU01P2	PBU	37538081	1	3	29/01/2025 11:20	29/01/2025 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	23475	5,78
711	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	BA02044908	1	3	29/01/2025 11:23	29/01/2025 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1883	26117	97,81
712	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37538157	1	3	29/01/2025 11:27	29/01/2025 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	122	20121	882,81
713	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	37524809	1	3	29/01/2025 11:28	29/01/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	145	27895	368,02
714	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37538199	1	3	29/01/2025 11:31	29/01/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26054	2,12
715	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37538213	1	3	29/01/2025 11:31	30/01/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	21272	94,24
716	39	1	2025	13317	JMA01M7	JMA	37537807	1	3	29/01/2025 11:36	29/01/2025 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	97887	31,83
717	39	1	2025	13336	MLG01Y4	MLG	37544203	1	3	29/01/2025 11:56	30/01/2025 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	25600	68,43
718	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37538517	1	3	29/01/2025 11:58	29/01/2025 19:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20198	7,68
719	39	1	2025	13240	APR01P3	APR	37538597	1	3	29/01/2025 12:05	30/01/2025 05:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13159	16,98
720	39	1	2025	13365	PCI01C4	PCI	37538631	1	3	29/01/2025 12:08	29/01/2025 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	70091	37,60
721	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37538639	1	3	29/01/2025 12:09	30/01/2025 07:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21184	19,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
722	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37534301	1	3	29/01/2025 12:09	29/01/2025 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	18863	68,12
723	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37538685	1	3	29/01/2025 12:13	29/01/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	7,44
724	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37538703	1	3	29/01/2025 12:16	29/01/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	20198	81,82
725	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37538703	1	3	29/01/2025 12:16	29/01/2025 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	20198	10,02
726	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37538703	1	3	29/01/2025 12:16	29/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	20198	71,29
727	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	37538745	1	3	29/01/2025 12:20	29/01/2025 20:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	22	34903	184,43
728	39	1	2025	15851	PEB01L2	PEB	37538753	1	3	29/01/2025 12:20	29/01/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	15291	6,31
729	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37524609	1	3	29/01/2025 12:24	29/01/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	18863	66,53
730	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37538795	1	3	29/01/2025 12:25	29/01/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	11700	48,98
731	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37538865	1	3	29/01/2025 12:31	29/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	296	21184	1033,29
732	39	1	2025	15855	CND01C4	CND	37538875	1	3	29/01/2025 12:33	29/01/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34834	3,18
733	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37529595	1	3	29/01/2025 12:34	29/01/2025 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	6383	14,44
734	39	1	2025	15852	MBC01P2	MBC	37538891	1	3	29/01/2025 12:34	29/01/2025 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	22271	157,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
735	39	1	2025	15500	IBP0111	IBP	37538909	1	3	29/01/2025 12:36	30/01/2025 04:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26054	15,53
736	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37543233	1	3	29/01/2025 12:38	31/01/2025 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	41172	35,81
737	39	1	2025	13276	DMC01C3	DMC	37538967	1	3	29/01/2025 12:39	29/01/2025 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	60441	4,99
738	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37538113	1	3	29/01/2025 12:40	29/01/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	39394	41,14
739	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37525313	1	3	29/01/2025 12:57	29/01/2025 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	129	52182	1254,70
740	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37539085	1	3	29/01/2025 12:59	29/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26952	19,21
741	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37539089	1	3	29/01/2025 12:59	29/01/2025 17:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	60	49627	286,08
742	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37541911	1	3	29/01/2025 13:01	29/01/2025 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	7,52
743	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37539145	1	3	29/01/2025 13:03	29/01/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	36282	50,37
744	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	37539133	1	3	29/01/2025 13:07	29/01/2025 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	34903	108,05
745	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	37539143	1	3	29/01/2025 13:08	29/01/2025 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	152	15635	413,65
746	39	1	2025	13260	CRC01C4	CRC	37539151	1	3	29/01/2025 13:09	29/01/2025 23:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16843	10,29
747	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37539173	1	3	29/01/2025 13:11	29/01/2025 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27691	9,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
748	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37534841	1	3	29/01/2025 13:15	29/01/2025 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	325	68864	723,85
749	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37539203	1	3	29/01/2025 13:16	29/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33593	3,07
750	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37539207	1	3	29/01/2025 13:16	30/01/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	32854	26,14
751	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37541799	1	3	29/01/2025 13:16	29/01/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	21184	230,22
752	39	1	2025	16557	IPU01L4	IPU	37539217	1	3	29/01/2025 13:17	29/01/2025 22:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	28	24008	264,02
753	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37539243	1	3	29/01/2025 13:19	29/01/2025 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	29799	389,42
754	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37539279	1	3	29/01/2025 13:21	29/01/2025 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	32577	25,99
755	39	1	2025	13312	JGB01M1	JGB	37539315	1	3	29/01/2025 13:25	29/01/2025 23:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	36228	153,05
756	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37531871	1	3	29/01/2025 13:30	29/01/2025 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	63	32943	65,41
757	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	BA02044996	1	3	29/01/2025 13:31	29/01/2025 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4459	48587	1750,16
758	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37539437	1	3	29/01/2025 13:37	30/01/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	22128	537,08
759	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37539445	1	3	29/01/2025 13:38	30/01/2025 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	34903	60,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
760	39	1	2025	13360	PGB01P3	PGB	37539455	1	3	29/01/2025 13:39	29/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	67869	6,35
761	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37539497	1	3	29/01/2025 13:43	29/01/2025 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	36228	27,73
762	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37539509	1	3	29/01/2025 13:44	30/01/2025 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13159	11,35
763	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37539529	1	3	29/01/2025 13:46	30/01/2025 01:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	29799	210,09
764	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37539549	1	3	29/01/2025 13:48	30/01/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21184	20,53
765	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37539577	1	3	29/01/2025 13:50	30/01/2025 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21404	20,73
766	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37539615	1	3	29/01/2025 13:52	30/01/2025 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	19897	25,93
767	39	1	2025	15858	ESB01S2	ESB	37539601	1	3	29/01/2025 13:54	29/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	20841	97,52
768	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37539617	1	3	29/01/2025 13:55	29/01/2025 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	62	23612	420,14
769	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37539639	1	3	29/01/2025 13:57	30/01/2025 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	24008	97,31
770	39	1	2025	15501	PBU01P3	PBU	37539649	1	3	29/01/2025 13:57	31/01/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23475	160,63
771	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37539657	1	3	29/01/2025 13:58	30/01/2025 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	48246	66,42
772	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02044998	1	3	29/01/2025 14:00	29/01/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	22710	4,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
773	39	1	2025	13270	CAT01C2	CAT	37539731	1	3	29/01/2025 14:07	29/01/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	90	52182	150,75
774	39	1	2025	13319	LVM01M2	LVM	37539745	1	3	29/01/2025 14:08	30/01/2025 00:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	63	23612	663,48
775	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37530555	1	3	29/01/2025 14:09	29/01/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	17273	316,07
776	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37530555	1	3	29/01/2025 14:09	29/01/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	17273	55,04
777	39	1	2025	13343	MNV01M3	MNV	37539771	1	3	29/01/2025 14:10	29/01/2025 23:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	32577	234,18
778	39	1	2025	13255	BMS01S5	BMS	37539807	1	3	29/01/2025 14:15	29/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	107539	5,50
779	39	1	2025	15848	JCS01P1	JCS	37539817	1	3	29/01/2025 14:15	29/01/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	15635	16,75
780	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37539857	1	3	29/01/2025 14:19	29/01/2025 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	39394	84,75
781	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	BA02045006	1	3	29/01/2025 14:19	29/01/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	362	24008	917,77
782	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37538625	1	3	29/01/2025 14:20	29/01/2025 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	21404	78,63
783	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37533717	1	3	29/01/2025 14:22	29/01/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	30179	21,25
784	39	1	2025	13280	DIF01I2	DIF	37539939	1	3	29/01/2025 14:25	30/01/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56440	28,92
785	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	BA02045014	1	3	29/01/2025 14:27	29/01/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	285	39394	109,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
786	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	BA02045014	1	3	29/01/2025 14:27	29/01/2025 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	322	39394	208,32
787	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	BA02045014	1	3	29/01/2025 14:27	29/01/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	286	39394	191,30
788	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37540499	1	3	29/01/2025 14:28	29/01/2025 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	240	39394	1115,80
789	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37539977	1	3	29/01/2025 14:28	30/01/2025 22:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	34903	607,71
790	39	1	2025	13340	MTB01S2	MTB	37540017	1	3	29/01/2025 14:31	29/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17950	1,14
791	39	1	2025	15504	GCN01N5	GCN	37540051	1	3	29/01/2025 14:33	29/01/2025 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	50825	314,51
792	39	1	2025	13249	BCR01C2	BCR	DT37539835	1	3	29/01/2025 14:34	29/01/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	321	102640	676,60
793	39	1	2025	13365	PCI01C3	PCI	37540109	1	3	29/01/2025 14:38	29/01/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	148	70091	294,97
794	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	37540119	1	3	29/01/2025 14:39	30/01/2025 12:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	26117	87,58
795	39	1	2025	15849	IGT01M3	IGT	37540123	1	3	29/01/2025 14:39	30/01/2025 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	57232	241,54
796	39	1	2025	13297	IDP01I2	IDP	37540133	1	3	29/01/2025 14:39	29/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	12795	4,86
797	39	1	2025	16565	JZN01M1	JZN	37536829	1	3	29/01/2025 14:42	29/01/2025 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	75974	52,20
798	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37540171	1	3	29/01/2025 14:42	29/01/2025 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	160	20571	730,18

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
799	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37540199	1	3	29/01/2025 14:44	29/01/2025 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	45168	67,81
800	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37540199	1	3	29/01/2025 14:44	29/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	45168	296,99
801	39	1	2025	16568	ACP01C2	ACP	37540197	1	3	29/01/2025 14:45	29/01/2025 23:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30978	8,81
802	39	1	2025	13315	JGA01N4	JGA	37540201	1	3	29/01/2025 14:45	30/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	14251	41,49
803	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37540205	1	3	29/01/2025 14:45	29/01/2025 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	17273	76,47
804	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37540231	1	3	29/01/2025 14:48	30/01/2025 01:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20121	10,86
805	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37540235	1	3	29/01/2025 14:48	29/01/2025 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	39394	602,33
806	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37540243	1	3	29/01/2025 14:48	29/01/2025 20:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48246	5,71
807	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37535451	1	3	29/01/2025 14:50	29/01/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	27150	45,25
808	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37535451	1	3	29/01/2025 14:50	29/01/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	27150	15,96
809	39	1	2025	13375	SLC01S7	SLC	37540263	1	3	29/01/2025 14:51	30/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	22710	134,09
810	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37540297	1	3	29/01/2025 14:53	29/01/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	30978	13,71
811	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37540309	1	3	29/01/2025 14:54	29/01/2025 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	52182	52,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
812	39	1	2025	13330	MSP01P1	MSP	37540367	1	3	29/01/2025 14:59	29/01/2025 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	382	32943	1610,98
813	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37540381	1	3	29/01/2025 15:00	29/01/2025 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	15402	3,99
814	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37540393	1	3	29/01/2025 15:01	29/01/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	141	32943	391,47
815	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37540409	1	3	29/01/2025 15:03	29/01/2025 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17273	6,11
816	39	1	2025	13369	QXD01P5	QXD	37540425	1	3	29/01/2025 15:04	29/01/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	42	45168	164,79
817	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	37540463	1	3	29/01/2025 15:07	29/01/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	29799	2,72
818	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37540465	1	3	29/01/2025 15:07	29/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26152	13,75
819	39	1	2025	16944	ACA01C1	ACA	37540511	1	3	29/01/2025 15:10	29/01/2025 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24209	4,70
820	39	1	2025	13251	BRT01C4	BRT	37540565	1	3	29/01/2025 15:15	29/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	49627	20,99
821	39	1	2025	13240	APR01P3	APR	37540587	1	3	29/01/2025 15:16	29/01/2025 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13159	8,62
822	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02045110	1	3	29/01/2025 15:17	29/01/2025 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	348	22128	34,70
823	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02045110	1	3	29/01/2025 15:17	29/01/2025 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	271	22128	28,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
824	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02045110	1	3	29/01/2025 15:17	29/01/2025 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	622	22128	69,11
825	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02045110	1	3	29/01/2025 15:17	29/01/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	378	22128	268,69
826	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02045110	1	3	29/01/2025 15:17	29/01/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	22128	4,31
827	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02045110	1	3	29/01/2025 15:17	29/01/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	22128	5,79
828	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02045110	1	3	29/01/2025 15:17	29/01/2025 18:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	115	22128	363,02
829	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02045110	1	3	29/01/2025 15:17	30/01/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	32943	668,41
830	39	1	2025	13236	AGF01S5	AGF	BA02044988	1	3	29/01/2025 15:18	29/01/2025 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	224	58242	924,62
831	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37540633	1	3	29/01/2025 15:20	30/01/2025 02:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	44377	127,36
832	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37540649	1	3	29/01/2025 15:22	29/01/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	49627	349,65
833	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	BA02045116	1	3	29/01/2025 15:26	29/01/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	846	26054	82,72
834	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	BA02045116	1	3	29/01/2025 15:26	29/01/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	848	26054	84,80
835	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37540701	1	3	29/01/2025 15:27	29/01/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	18496	8,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
836	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37540705	1	3	29/01/2025 15:27	29/01/2025 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21184	2,51
837	39	1	2025	13249	BCR01C9	BCR	37538331	1	3	29/01/2025 15:30	29/01/2025 15:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	102640	0,20
838	39	1	2025	15502	TAA01Y2	TAA	37540743	1	3	29/01/2025 15:30	30/01/2025 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	29875	1117,09
839	39	1	2025	13263	CCA01C9	CCA	37531209	1	3	29/01/2025 15:33	29/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	68864	36,04
840	39	1	2025	13248	BBL01M6	BBL	37538573	1	3	29/01/2025 15:35	30/01/2025 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	40491	195,68
841	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02045130	1	3	29/01/2025 15:36	29/01/2025 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	256	30779	245,83
842	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02045130	1	3	29/01/2025 15:36	29/01/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2049	30779	2687,60
843	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02045130	1	3	29/01/2025 15:36	29/01/2025 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	515	30779	861,62
844	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02045130	1	3	29/01/2025 15:36	29/01/2025 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	85	30779	271,43
845	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02045130	1	3	29/01/2025 15:36	29/01/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	281	30779	1352,23
846	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37540839	1	3	29/01/2025 15:39	29/01/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	50825	139,97
847	39	1	2025	15852	MBC01P3	MBC	37540843	1	3	29/01/2025 15:39	29/01/2025 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22271	3,58
848	39	1	2025	15854	JAB01F6	JAB	37540857	1	3	29/01/2025 15:40	30/01/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	18,66
849	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37540927	1	3	29/01/2025 15:49	30/01/2025 03:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	26184	717,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
850	39	1	2025	13291	ICH01I5	ICH	37528885	1	3	29/01/2025 15:50	29/01/2025 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	27895	153,00
851	39	1	2025	13255	BMS01S5	BMS	37539807	1	3	29/01/2025 15:52	29/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	351	107539	1364,71
852	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37540961	1	3	29/01/2025 15:54	29/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	398	30179	2295,02
853	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37540965	1	3	29/01/2025 15:54	30/01/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	19897	383,17
854	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37543183	1	3	29/01/2025 15:58	30/01/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17273	17,68
855	39	1	2025	16946	CLN01F3	CLN	37541029	1	3	29/01/2025 16:01	31/01/2025 13:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32327	45,78
856	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37541031	1	3	29/01/2025 16:02	29/01/2025 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	13159	32,35
857	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37541073	1	3	29/01/2025 16:06	29/01/2025 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	248	18863	415,47
858	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37541081	1	3	29/01/2025 16:07	29/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	48246	130,55
859	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37541087	1	3	29/01/2025 16:07	29/01/2025 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	63	39394	77,65
860	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37541091	1	3	29/01/2025 16:07	29/01/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	26184	10,55
861	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37541097	1	3	29/01/2025 16:08	29/01/2025 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	39394	274,86
862	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37541107	1	3	29/01/2025 16:09	01/02/2025 01:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	32854	57,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
863	39	1	2025	13249	BCR01C3	BCR	37541111	1	3	29/01/2025 16:10	30/01/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102640	23,06
864	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	BA02045190	1	3	29/01/2025 16:15	29/01/2025 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	24008	11,88
865	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	BA02045190	1	3	29/01/2025 16:15	29/01/2025 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	206	24008	256,07
866	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	BA02045190	1	3	29/01/2025 16:15	29/01/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	24008	85,27
867	39	1	2025	15501	PBU01P3	PBU	37541199	1	3	29/01/2025 16:21	30/01/2025 08:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	23475	1134,84
868	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37535157	1	3	29/01/2025 16:22	29/01/2025 22:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	71	24008	407,34
869	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37535167	1	3	29/01/2025 16:26	30/01/2025 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	19897	48,72
870	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37541271	1	3	29/01/2025 16:29	30/01/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21184	114,55
871	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37541283	1	3	29/01/2025 16:30	30/01/2025 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	18863	657,72
872	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	BA02045116	1	3	29/01/2025 16:30	29/01/2025 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	848	26054	399,97
873	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	BA02045116	1	3	29/01/2025 16:30	29/01/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	846	26054	500,31
874	39	1	2025	13308	ITK01I2	ITK	37541307	1	3	29/01/2025 16:31	29/01/2025 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	3,47
875	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37541319	1	3	29/01/2025 16:32	30/01/2025 00:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	30179	33,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
876	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37541345	1	3	29/01/2025 16:37	30/01/2025 08:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	28104	46,98
877	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37541367	1	3	29/01/2025 16:39	30/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27691	19,51
878	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37533621	1	3	29/01/2025 16:39	29/01/2025 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	20121	0,72
879	39	1	2025	13236	AGF01I2	AGF	37541417	1	3	29/01/2025 16:45	30/01/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58242	26,08
880	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37541435	1	3	29/01/2025 16:47	30/01/2025 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	34903	18,69
881	39	1	2025	16561	SBC01L3	SBC	37541493	1	3	29/01/2025 16:54	30/01/2025 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	133	30179	969,98
882	39	1	2025	13261	CRE01C4	CRE	37541497	1	3	29/01/2025 16:55	29/01/2025 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	107	10965	262,98
883	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37541043	1	3	29/01/2025 16:55	29/01/2025 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	45168	41,97
884	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37541509	1	3	29/01/2025 16:56	29/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	18863	156,98
885	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37541513	1	3	29/01/2025 16:56	29/01/2025 19:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36282	2,72
886	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37541553	1	3	29/01/2025 16:57	29/01/2025 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	17027	54,22
887	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37541531	1	3	29/01/2025 16:58	29/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	50825	184,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
888	39	1	2025	15848	JCS01P3	JCS	37541541	1	3	29/01/2025 16:59	30/01/2025 01:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	35	15635	302,20
889	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37534613	1	3	29/01/2025 17:01	29/01/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20121	6,16
890	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37533379	1	3	29/01/2025 17:02	29/01/2025 18:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	11306	1,60
891	39	1	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	37529215	1	3	29/01/2025 17:03	29/01/2025 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	231	36423	804,84
892	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37541627	1	3	29/01/2025 17:07	30/01/2025 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21272	44,12
893	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	37541633	1	3	29/01/2025 17:07	30/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32327	18,37
894	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37541661	1	3	29/01/2025 17:11	30/01/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	29,46
895	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37541693	1	3	29/01/2025 17:13	30/01/2025 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30179	29,10
896	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37541775	1	3	29/01/2025 17:21	30/01/2025 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	32943	380,36
897	39	1	2025	16949	PAR01C3	PAR	37541809	1	3	29/01/2025 17:24	29/01/2025 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16648	2,76
898	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37541837	1	3	29/01/2025 17:27	29/01/2025 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	303	51183	1275,38
899	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37541861	1	3	29/01/2025 17:30	30/01/2025 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	36282	99,21
900	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37541895	1	3	29/01/2025 17:33	30/01/2025 12:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	6383	110,99
901	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37541895	1	3	29/01/2025 17:33	30/01/2025 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	6383	37,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
902	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37541913	1	3	29/01/2025 17:34	30/01/2025 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	50825	20,32
903	39	1	2025	13236	AGF01S5	AGF	BA02044988	1	3	29/01/2025 17:35	29/01/2025 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	79	58242	137,11
904	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37541927	1	3	29/01/2025 17:36	30/01/2025 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	17273	91,60
905	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37541931	1	3	29/01/2025 17:36	30/01/2025 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	27691	107,21
906	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37538087	1	3	29/01/2025 17:43	31/01/2025 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	45168	229,71
907	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37542003	1	3	29/01/2025 17:44	29/01/2025 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	223	32943	1226,00
908	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37542025	1	3	29/01/2025 17:46	29/01/2025 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	27150	4,31
909	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37542043	1	3	29/01/2025 17:48	29/01/2025 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	17738	34,80
910	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37540205	1	3	29/01/2025 17:52	29/01/2025 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	17273	144,92
911	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37542105	1	3	29/01/2025 17:55	29/01/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	20571	30,71
912	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02045328	1	3	29/01/2025 17:55	29/01/2025 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	30179	11,02
913	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02045328	1	3	29/01/2025 17:55	29/01/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	448	30179	633,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
914	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02045328	1	3	29/01/2025 17:55	29/01/2025 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	252	30179	725,27
915	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02045328	1	3	29/01/2025 17:55	29/01/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	250	30179	779,31
916	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37542121	1	3	29/01/2025 17:56	29/01/2025 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	20571	126,18
917	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37542131	1	3	29/01/2025 17:57	30/01/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	32577	33,40
918	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	BA02045344	1	3	29/01/2025 18:00	29/01/2025 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	12701	97,35
919	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	BA02045344	1	3	29/01/2025 18:00	29/01/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	85	12701	276,37
920	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	BA02045344	1	3	29/01/2025 18:00	29/01/2025 21:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	496	12701	1975,18
921	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37542163	1	3	29/01/2025 18:01	29/01/2025 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	17	18496	59,11
922	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37542231	1	3	29/01/2025 18:08	30/01/2025 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27691	54,52
923	39	1	2025	15854	JAB01F2	JAB	37542251	1	3	29/01/2025 18:10	30/01/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	55	41172	961,13
924	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37542257	1	3	29/01/2025 18:11	29/01/2025 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	29799	389,24
925	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37542257	1	3	29/01/2025 18:11	30/01/2025 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	29799	80,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
926	39	1	2025	13236	AGF01I2	AGF	37542295	1	3	29/01/2025 18:16	30/01/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58242	20,06
927	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37542297	1	3	29/01/2025 18:16	29/01/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26184	8,29
928	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37542329	1	3	29/01/2025 18:20	30/01/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	36228	595,95
929	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37542343	1	3	29/01/2025 18:23	29/01/2025 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	29799	28,74
930	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37542371	1	3	29/01/2025 18:27	29/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	268	32943	909,86
931	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37542377	1	3	29/01/2025 18:27	30/01/2025 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	21184	349,35
932	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37542377	1	3	29/01/2025 18:27	30/01/2025 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	21184	759,49
933	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37542381	1	3	29/01/2025 18:29	30/01/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27591	32,48
934	39	1	2025	16570	NVR01N3	NVR	37542397	1	3	29/01/2025 18:30	29/01/2025 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27591	1,04
935	39	1	2025	13312	VJG01F3	VJG	37542441	1	3	29/01/2025 18:36	30/01/2025 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	36228	37,71
936	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37542443	1	3	29/01/2025 18:36	29/01/2025 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	5,15
937	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37542449	1	3	29/01/2025 18:38	30/01/2025 04:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19897	9,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
938	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37542451	1	3	29/01/2025 18:38	30/01/2025 07:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	24209	24,80
939	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37542467	1	3	29/01/2025 18:39	30/01/2025 01:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49627	6,41
940	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37542483	1	3	29/01/2025 18:41	30/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	26117	80,73
941	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37542495	1	3	29/01/2025 18:43	29/01/2025 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27591	15,68
942	39	1	2025	13369	QXD01P4	QXD	37542657	1	3	29/01/2025 18:43	29/01/2025 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	76	45168	385,53
943	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02045130	1	3	29/01/2025 18:43	29/01/2025 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	515	30779	34,19
944	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	BA02044840	1	3	29/01/2025 18:46	29/01/2025 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	18863	0,41
945	39	1	2025	15855	CND01C1	CND	37542523	1	3	29/01/2025 18:46	30/01/2025 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	34834	83,28
946	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37538991	1	3	29/01/2025 18:49	31/01/2025 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	23411	277,50
947	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37542543	1	3	29/01/2025 18:49	30/01/2025 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	328	21272	1708,52
948	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37542549	1	3	29/01/2025 18:49	29/01/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	50825	49,17
949	39	1	2025	13261	CRE01C2	CRE	37542553	1	3	29/01/2025 18:50	30/01/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	10965	405,31
950	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37542591	1	3	29/01/2025 18:57	29/01/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102640	2,30

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
951	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37533541	1	3	29/01/2025 19:00	29/01/2025 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	32327	29,87
952	39	1	2025	13330	MSP01P1	MSP	37541167	1	3	29/01/2025 19:12	30/01/2025 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32943	14,90
953	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37542711	1	3	29/01/2025 19:15	30/01/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	20287	123,25
954	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37542765	1	3	29/01/2025 19:24	30/01/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	17027	239,96
955	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37542771	1	3	29/01/2025 19:25	29/01/2025 21:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48587	5,15
956	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37542777	1	3	29/01/2025 19:26	30/01/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21184	91,22
957	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37542781	1	3	29/01/2025 19:27	30/01/2025 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	36282	26,56
958	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37542789	1	3	29/01/2025 19:28	29/01/2025 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	85	58130	223,46
959	39	1	2025	15855	CND01C4	CND	37541009	1	3	29/01/2025 19:31	29/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	34834	86,81
960	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37541411	1	3	29/01/2025 19:37	30/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	23411	75,35
961	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37542891	1	3	29/01/2025 19:42	30/01/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28104	57,43
962	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37542891	1	3	29/01/2025 19:42	30/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28104	39,19
963	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37541097	1	3	29/01/2025 19:43	29/01/2025 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	39394	11,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
964	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37542925	1	3	29/01/2025 19:46	30/01/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	45168	16,19
965	39	1	2025	13339	MDM01M1	MDM	37536415	1	3	29/01/2025 19:54	29/01/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	300	93221	720,00
966	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37536791	1	3	29/01/2025 20:00	30/01/2025 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	9	45168	122,72
967	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37543011	1	3	29/01/2025 20:03	30/01/2025 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18496	4,48
968	39	1	2025	15854	JAB01F6	JAB	37543017	1	3	29/01/2025 20:03	30/01/2025 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	8	41172	218,66
969	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02045328	1	3	29/01/2025 20:08	29/01/2025 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	468	30179	27,95
970	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	37543041	1	3	29/01/2025 20:11	29/01/2025 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	48246	226,76
971	39	1	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37540951	1	3	29/01/2025 20:12	30/01/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28104	61,66
972	39	1	2025	16566	SBU01S4	SBU	37543069	1	3	29/01/2025 20:16	29/01/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	238	48246	762,26
973	39	1	2025	13251	BRT01C3	BRT	37543083	1	3	29/01/2025 20:18	29/01/2025 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	49627	34,41
974	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37543129	1	3	29/01/2025 20:28	29/01/2025 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	20198	52,72
975	39	1	2025	15854	JAB01F2	JAB	37543147	1	3	29/01/2025 20:31	30/01/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	22,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
976	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37543159	1	3	29/01/2025 20:35	30/01/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19897	21,22
977	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37543207	1	3	29/01/2025 20:46	30/01/2025 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	17273	17,94
978	39	1	2025	13273	CRT01M5	CRT	37543213	1	3	29/01/2025 20:47	30/01/2025 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	64758	44,48
979	39	1	2025	13365	PCI01C3	PCI	37543215	1	3	29/01/2025 20:48	29/01/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	70091	13,01
980	39	1	2025	15854	JAB01FA	JAB	37543219	1	3	29/01/2025 20:50	31/01/2025 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	41172	612,30
981	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37543225	1	3	29/01/2025 20:50	30/01/2025 02:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	224	12701	1291,92
982	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02045328	1	3	29/01/2025 20:54	29/01/2025 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	468	30179	60,71
983	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02045328	1	3	29/01/2025 20:54	29/01/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	215	30179	353,26
984	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02045328	1	3	29/01/2025 20:54	29/01/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	30179	3,29
985	39	1	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02045328	1	3	29/01/2025 20:54	30/01/2025 05:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	35	30179	292,74
986	39	1	2025	16559	SBQ01F4	SBQ	37548495	1	3	29/01/2025 20:59	30/01/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	19897	40,03
987	39	1	2025	13252	BBR01I2	BBR	37543665	1	3	29/01/2025 21:04	30/01/2025 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	18,07
988	39	1	2025	13360	PGB01P6	PGB	37543315	1	3	29/01/2025 21:10	29/01/2025 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	67869	11,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
989	39	1	2025	13245	BXD01L3	BXD	37543329	1	3	29/01/2025 21:12	30/01/2025 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15514	4,50
990	39	1	2025	15858	ESB01S4	ESB	37543367	1	3	29/01/2025 21:23	30/01/2025 01:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	383	20841	1504,13
991	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37536725	1	3	29/01/2025 21:24	30/01/2025 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	45168	74,05
992	39	1	2025	13365	PCI01C9	PCI	37543375	1	3	29/01/2025 21:25	30/01/2025 04:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	70091	60,30
993	39	1	2025	13248	BBL01M4	BBL	37543407	1	3	29/01/2025 21:31	30/01/2025 07:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	40491	20,54
994	39	1	2025	13280	DIF01I9	DIF	37543581	1	3	29/01/2025 21:33	30/01/2025 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	56440	90,53
995	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37543431	1	3	29/01/2025 21:36	30/01/2025 13:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	75974	15,44
996	39	1	2025	13305	ITE01I3	ITE	37543433	1	3	29/01/2025 21:37	29/01/2025 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	36282	17,87
997	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37543485	1	3	29/01/2025 21:45	29/01/2025 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	38554	2,09
998	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	BA02045344	1	3	29/01/2025 21:46	29/01/2025 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	12701	26,52
999	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	BA02045344	1	3	29/01/2025 21:46	29/01/2025 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	85	12701	87,90
1000	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	37543497	1	3	29/01/2025 21:50	29/01/2025 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1277	14251	1113,83
1001	39	1	2025	13315	JGA01N7	JGA	37543497	1	3	29/01/2025 21:50	29/01/2025 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	14251	45,36
1002	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	BA02045482	1	3	29/01/2025 21:57	29/01/2025 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	100	57232	129,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1003	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	BA02045482	1	3	29/01/2025 21:57	30/01/2025 02:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	272	57232	1241,76
1004	39	1	2025	13353	ORS01M1	ORS	BA02045482	1	3	29/01/2025 21:57	30/01/2025 02:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	10141	22,83
1005	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	BA02045482	1	3	29/01/2025 21:57	30/01/2025 03:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	89	57232	508,41
1006	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	BA02045482	1	3	29/01/2025 21:57	30/01/2025 04:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	57232	57,37
1007	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	BA02045482	1	3	29/01/2025 21:57	30/01/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	212	57232	3172,46
1008	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37542687	1	3	29/01/2025 21:57	30/01/2025 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	405	52182	4207,39
1009	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37542687	1	3	29/01/2025 21:57	30/01/2025 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	52182	63,66
1010	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37543547	1	3	29/01/2025 21:58	30/01/2025 04:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	27150	78,63
1011	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37543567	1	3	29/01/2025 22:01	30/01/2025 08:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	24008	41,59
1012	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37543573	1	3	29/01/2025 22:03	30/01/2025 00:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1395	34903	3628,55
1013	39	1	2025	13394	UMR01M2	UMR	37543605	1	3	29/01/2025 22:09	30/01/2025 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	19548	31,03
1014	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37543625	1	3	29/01/2025 22:12	31/01/2025 02:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	346	38554	9945,19
1015	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37535507	1	3	29/01/2025 22:14	30/01/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	11306	404,74
1016	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37543797	1	3	29/01/2025 22:25	29/01/2025 23:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1456	20571	946,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1017	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37543797	1	3	29/01/2025 22:25	30/01/2025 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	20571	22,54
1018	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37543723	1	3	29/01/2025 22:40	30/01/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	24008	158,89
1019	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	BA02045344	1	3	29/01/2025 22:40	30/01/2025 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	12701	50,38
1020	39	1	2025	13273	CRT01M7	CRT	37543727	1	3	29/01/2025 22:41	30/01/2025 05:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	15	64758	97,05
1021	39	1	2025	16563	GBA01L4	GBA	37543763	1	3	29/01/2025 22:49	30/01/2025 02:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	304	8669	1264,64
1022	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37543771	1	3	29/01/2025 22:50	30/01/2025 02:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	27591	231,76
1023	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37543771	1	3	29/01/2025 22:50	30/01/2025 02:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27591	7,20
1024	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37543771	1	3	29/01/2025 22:50	30/01/2025 03:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27591	9,38
1025	39	1	2025	13365	PCI01C4	PCI	37543805	1	3	29/01/2025 23:04	30/01/2025 01:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	212	70091	619,28
1026	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37543797	1	3	29/01/2025 23:04	30/01/2025 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	20571	148,77
1027	39	1	2025	16947	ITR01I4	ITR	37543809	1	3	29/01/2025 23:08	30/01/2025 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	15402	38,34
1028	39	1	2025	13356	PAP01F2	PAP	37543825	1	3	29/01/2025 23:11	30/01/2025 00:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	52073	6,65
1029	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37544077	1	3	29/01/2025 23:14	30/01/2025 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	32943	23,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1030	39	1	2025	16557	IPU01L2	IPU	37543847	1	3	29/01/2025 23:22	30/01/2025 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	24008	95,36
1031	39	1	2025	13367	PSK01F1	PSK	37543859	1	3	29/01/2025 23:29	30/01/2025 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	65742	4,49
1032	39	1	2025	16565	JZN01M6	JZN	37543885	1	3	29/01/2025 23:45	30/01/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	75974	53,90
1033	39	1	2025	13255	BMS01S1	BMS	37543887	1	3	29/01/2025 23:45	30/01/2025 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	107539	18,21
1034	39	1	2025	13276	ITP01L8	ITP	37543907	1	3	30/01/2025 00:12	30/01/2025 01:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	60441	9,46
1035	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37540633	1	3	30/01/2025 00:13	30/01/2025 02:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	144	44377	386,64
1036	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045532	1	3	30/01/2025 00:16	30/01/2025 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1474	14251	188,75
1037	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045532	1	3	30/01/2025 00:16	30/01/2025 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	221	14251	30,26
1038	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045532	1	3	30/01/2025 00:16	30/01/2025 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	626	14251	1136,89
1039	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045532	1	3	30/01/2025 00:16	30/01/2025 02:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	948	14251	2412,40
1040	39	1	2025	15858	ESB01S4	ESB	37543367	1	3	30/01/2025 00:17	30/01/2025 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	313	20841	20,78
1041	39	1	2025	15858	ESB01S4	ESB	37543367	1	3	30/01/2025 00:17	30/01/2025 01:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	236	20841	241,11
1042	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	BA02045344	1	3	30/01/2025 00:21	30/01/2025 00:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	12701	18,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1043	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37543937	1	3	30/01/2025 00:23	30/01/2025 03:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	57112	38,56
1044	39	1	2025	13254	BJD01L4	BJD	37543939	1	3	30/01/2025 00:23	30/01/2025 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	61988	9,53
1045	39	1	2025	13356	PAP01F2	PAP	37543825	1	3	30/01/2025 00:37	30/01/2025 00:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	164	52073	39,09
1046	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37543573	1	3	30/01/2025 00:39	30/01/2025 04:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	34903	200,44
1047	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045532	1	3	30/01/2025 00:40	30/01/2025 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1433	14251	428,31
1048	39	1	2025	13304	ITC01I4	ITC	BA02045532	1	3	30/01/2025 00:40	30/01/2025 01:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	281	10290	240,57
1049	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045532	1	3	30/01/2025 00:40	30/01/2025 03:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	14251	11,60
1050	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045532	1	3	30/01/2025 00:40	30/01/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	14251	477,76
1051	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02046506	1	3	30/01/2025 00:41	30/01/2025 02:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	302	34903	681,35
1052	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02046506	1	3	30/01/2025 00:41	30/01/2025 03:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	215	34903	627,32
1053	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	BA02046506	1	3	30/01/2025 00:41	30/01/2025 04:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1609	34903	6668,86
1054	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02046506	1	3	30/01/2025 00:41	30/01/2025 04:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	61	34903	252,83
1055	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02046506	1	3	30/01/2025 00:41	30/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	165	34903	1826,83
1056	39	1	2025	16944	ACA01C3	ACA	37544011	1	3	30/01/2025 01:12	30/01/2025 06:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	195	24209	1103,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1057	39	1	2025	15500	IBP01I1	IBP	37544045	1	3	30/01/2025 01:47	30/01/2025 05:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	26054	147,15
1058	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02046506	1	3	30/01/2025 01:52	30/01/2025 01:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	760	34903	54,68
1059	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37544069	1	3	30/01/2025 02:21	30/01/2025 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	68864	162,23
1060	39	1	2025	16557	IPU01L2	IPU	37544083	1	3	30/01/2025 02:27	30/01/2025 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	24008	9,83
1061	39	1	2025	13356	PAP01F4	PAP	37544143	1	3	30/01/2025 03:35	30/01/2025 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	65	52073	573,86
1062	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37544157	1	3	30/01/2025 03:55	30/01/2025 06:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	36282	3,00
1063	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045532	1	3	30/01/2025 04:17	30/01/2025 04:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1433	14251	397,66
1064	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045532	1	3	30/01/2025 04:17	30/01/2025 05:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	336	14251	347,39
1065	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045532	1	3	30/01/2025 04:17	30/01/2025 05:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1201	14251	1242,03
1066	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045532	1	3	30/01/2025 04:17	30/01/2025 05:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	14251	48,39
1067	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	BA02045580	1	3	30/01/2025 05:22	30/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	17273	296,51
1068	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37544223	1	3	30/01/2025 05:25	31/01/2025 01:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	64758	219,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1069	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37544223	1	3	30/01/2025 05:25	31/01/2025 01:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	64758	40,37
1070	39	1	2025	13255	BMS01S9	BMS	37544555	1	3	30/01/2025 05:33	30/01/2025 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	107539	73,74
1071	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37544231	1	3	30/01/2025 05:33	30/01/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	57232	139,71
1072	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37544235	1	3	30/01/2025 05:34	30/01/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	23612	124,26
1073	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37544235	1	3	30/01/2025 05:34	30/01/2025 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	23612	24,99
1074	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37544259	1	3	30/01/2025 05:49	30/01/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26152	6,04
1075	39	1	2025	13256	PTR01I5	PTR	37544261	1	3	30/01/2025 05:50	31/01/2025 02:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	42324	124,67
1076	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37544265	1	3	30/01/2025 05:51	30/01/2025 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	21129	209,62
1077	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37544283	1	3	30/01/2025 05:56	30/01/2025 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	52182	55,54
1078	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37543797	1	3	30/01/2025 06:07	30/01/2025 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	92	20571	329,00
1079	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37544317	1	3	30/01/2025 06:07	30/01/2025 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26152	84,80
1080	39	1	2025	15856	QXB01N6	QXB	37544333	1	3	30/01/2025 06:14	30/01/2025 07:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	167	29799	224,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1081	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37543901	1	3	30/01/2025 06:15	30/01/2025 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	138	39394	484,99
1082	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02045592	1	3	30/01/2025 06:17	30/01/2025 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	401	20571	976,21
1083	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02045592	1	3	30/01/2025 06:17	30/01/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	159	20571	515,73
1084	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02045592	1	3	30/01/2025 06:17	30/01/2025 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	590	20571	2017,64
1085	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02045592	1	3	30/01/2025 06:17	30/01/2025 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	218	20571	749,92
1086	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02045592	1	3	30/01/2025 06:17	30/01/2025 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	697	20571	2780,64
1087	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02045592	1	3	30/01/2025 06:17	30/01/2025 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	20571	30,70
1088	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02045592	1	3	30/01/2025 06:17	30/01/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	156	20571	898,13
1089	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37544355	1	3	30/01/2025 06:19	30/01/2025 07:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	52182	9,53
1090	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37544377	1	3	30/01/2025 06:27	30/01/2025 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27691	11,23
1091	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	BA02045600	1	3	30/01/2025 06:28	30/01/2025 07:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	196	23721	161,92
1092	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	BA02045600	1	3	30/01/2025 06:28	30/01/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	324	23721	2060,01
1093	39	1	2025	13258	CPS01L2	CPS	37547373	1	3	30/01/2025 06:31	30/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	254	21184	2999,81
1094	39	1	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02045620	1	3	30/01/2025 06:34	30/01/2025 07:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	86	14251	43,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1095	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045620	1	3	30/01/2025 06:34	30/01/2025 07:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1026	14251	936,80
1096	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045620	1	3	30/01/2025 06:34	30/01/2025 07:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	176	14251	198,15
1097	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045620	1	3	30/01/2025 06:34	30/01/2025 08:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	231	14251	389,17
1098	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37544407	1	3	30/01/2025 06:34	30/01/2025 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	33593	90,08
1099	39	1	2025	13235	VCS01C3	VCS	37544437	1	3	30/01/2025 06:39	30/01/2025 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	198	20571	1560,74
1100	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37544443	1	3	30/01/2025 06:41	31/01/2025 03:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	38554	349,00
1101	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37544459	1	3	30/01/2025 06:44	30/01/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	60	20571	366,18
1102	39	1	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	37544489	1	3	30/01/2025 06:52	30/01/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	42324	404,40
1103	39	1	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	37544489	1	3	30/01/2025 06:52	31/01/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	42324	276,40
1104	39	1	2025	13369	QXD01P6	QXD	37544497	1	3	30/01/2025 06:55	30/01/2025 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	68	45168	240,87
1105	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37544541	1	3	30/01/2025 07:01	31/01/2025 07:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	20571	628,92
1106	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37544153	1	3	30/01/2025 07:03	30/01/2025 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	42324	614,15
1107	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37544153	1	3	30/01/2025 07:03	30/01/2025 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	42324	757,12

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1108	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37544557	1	3	30/01/2025 07:04	30/01/2025 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	20121	38,28
1109	39	1	2025	15858	ESB01S2	ESB	37544633	1	3	30/01/2025 07:09	30/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	7,35
1110	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37544579	1	3	30/01/2025 07:14	30/01/2025 09:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	20121	151,82
1111	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37544579	1	3	30/01/2025 07:14	30/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	20121	265,80
1112	39	1	2025	13280	DIF01I3	DIF	37536521	1	3	30/01/2025 07:18	30/01/2025 08:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	56440	34,74
1113	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37544589	1	3	30/01/2025 07:18	30/01/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	38554	180,50
1114	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37544603	1	3	30/01/2025 07:20	30/01/2025 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30779	3,90
1115	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37544607	1	3	30/01/2025 07:21	30/01/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	39394	6,14
1116	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37544613	1	3	30/01/2025 07:22	30/01/2025 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	50825	61,12
1117	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37544617	1	3	30/01/2025 07:22	30/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	28	21404	80,59
1118	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37544635	1	3	30/01/2025 07:26	31/01/2025 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	6383	34,13
1119	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37544635	1	3	30/01/2025 07:26	31/01/2025 00:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	6383	51,75
1120	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37544001	1	3	30/01/2025 07:40	30/01/2025 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	112	21272	1612,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1121	39	1	2025	13236	AGF01S5	AGF	37544717	1	3	30/01/2025 07:41	30/01/2025 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58242	4,41
1122	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37544733	1	3	30/01/2025 07:43	30/01/2025 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30179	12,54
1123	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37536019	1	3	30/01/2025 07:45	30/01/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	45168	171,49
1124	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37536019	1	3	30/01/2025 07:45	30/01/2025 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	12,86
1125	39	1	2025	13392	UMB01I1	UMB	37544749	1	3	30/01/2025 07:45	30/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	11700	3,07
1126	39	1	2025	15844	SQT01F4	SQT	37544753	1	3	30/01/2025 07:46	30/01/2025 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	12701	10,25
1127	39	1	2025	13270	CAT01C5	CAT	37544757	1	3	30/01/2025 07:46	30/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	52182	12,23
1128	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37544759	1	3	30/01/2025 07:46	30/01/2025 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	6383	12,72
1129	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37544763	1	3	30/01/2025 07:47	30/01/2025 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	52182	58,48
1130	39	1	2025	16944	ACA01CA	ACA	37544813	1	3	30/01/2025 07:49	30/01/2025 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	24209	103,14
1131	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37541939	1	3	30/01/2025 07:52	30/01/2025 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	32943	403,62
1132	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37544177	1	3	30/01/2025 08:10	30/01/2025 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	151	26117	474,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1133	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02045532	1	3	30/01/2025 08:17	30/01/2025 13:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	231	14251	1231,94
1134	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37545087	1	3	30/01/2025 08:22	30/01/2025 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	12701	5,84
1135	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37545099	1	3	30/01/2025 08:23	30/01/2025 20:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	36228	23,69
1136	39	1	2025	13256	BRJ01S2	BRJ	37545143	1	3	30/01/2025 08:27	31/01/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	42324	134,17
1137	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37545161	1	3	30/01/2025 08:27	30/01/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	22710	26,26
1138	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37545169	1	3	30/01/2025 08:27	30/01/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	3,18
1139	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37545209	1	3	30/01/2025 08:27	30/01/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	58130	248,58
1140	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37545217	1	3	30/01/2025 08:27	30/01/2025 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	39394	17,26
1141	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37545217	1	3	30/01/2025 08:27	30/01/2025 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39394	6,59
1142	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37545237	1	3	30/01/2025 08:28	30/01/2025 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	27691	226,43
1143	39	1	2025	13356	PAP01F4	PAP	37545279	1	3	30/01/2025 08:31	30/01/2025 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	52073	2,92
1144	39	1	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37545311	1	3	30/01/2025 08:34	30/01/2025 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28104	52,05
1145	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37545323	1	3	30/01/2025 08:35	31/01/2025 06:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	21272	109,55
1146	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37545361	1	3	30/01/2025 08:38	31/01/2025 00:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20121	48,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1147	39	1	2025	13360	PGB01P6	PGB	37545383	1	3	30/01/2025 08:39	30/01/2025 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	141	67869	670,06
1148	39	1	2025	16947	ITR01I4	ITR	37545475	1	3	30/01/2025 08:45	30/01/2025 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	15402	23,82
1149	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37545453	1	3	30/01/2025 08:46	31/01/2025 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	13	51183	485,72
1150	39	1	2025	16557	IPU01L2	IPU	37545457	1	3	30/01/2025 08:46	30/01/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	24008	112,29
1151	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	BA02045586	1	3	30/01/2025 08:52	30/01/2025 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	345	25600	48,01
1152	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	BA02045586	1	3	30/01/2025 08:52	30/01/2025 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	170	25600	24,65
1153	39	1	2025	15854	JAB01F3	JAB	37545537	1	3	30/01/2025 08:52	30/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	41172	421,88
1154	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37545549	1	3	30/01/2025 08:53	31/01/2025 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	32854	121,02
1155	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	37545579	1	3	30/01/2025 08:57	30/01/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26152	10,71
1156	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37545591	1	3	30/01/2025 08:58	30/01/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	23411	131,47
1157	39	1	2025	15504	INH01I2	INH	37545669	1	3	30/01/2025 09:06	30/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	50825	166,32
1158	39	1	2025	16568	ACP01C2	ACP	37545673	1	3	30/01/2025 09:07	30/01/2025 12:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30978	5,93
1159	39	1	2025	13255	BMS01S8	BMS	37545763	1	3	30/01/2025 09:07	30/01/2025 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	894	107539	2979,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1160	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37545679	1	3	30/01/2025 09:07	30/01/2025 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	20571	216,98
1161	39	1	2025	15537	MCB01M3	MCB	37545685	1	3	30/01/2025 09:08	30/01/2025 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	27	26184	109,03
1162	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37527607	1	3	30/01/2025 09:09	30/01/2025 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	68864	0,59
1163	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37527607	1	3	30/01/2025 09:09	31/01/2025 03:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	68864	344,37
1164	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37545757	1	3	30/01/2025 09:13	30/01/2025 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	52182	5,36
1165	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37545819	1	3	30/01/2025 09:20	30/01/2025 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21070	2,51
1166	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37545829	1	3	30/01/2025 09:20	30/01/2025 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	52182	19,23
1167	39	1	2025	13360	PGB01P2	PGB	37545843	1	3	30/01/2025 09:21	30/01/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	182	67869	1784,86
1168	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37545859	1	3	30/01/2025 09:22	30/01/2025 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23721	1,55
1169	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	BA02045680	1	3	30/01/2025 09:23	30/01/2025 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	184	26054	80,40
1170	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37544069	1	3	30/01/2025 09:23	30/01/2025 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	230	68864	458,53
1171	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	37545885	1	3	30/01/2025 09:24	30/01/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	38554	59,41
1172	39	1	2025	15500	IBP01I3	IBP	37545889	1	3	30/01/2025 09:24	30/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26054	4,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1173	39	1	2025	13270	CAT01C2	CAT	37545903	1	3	30/01/2025 09:25	30/01/2025 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	52182	8,10
1174	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37542331	1	3	30/01/2025 09:26	30/01/2025 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	45168	20,72
1175	39	1	2025	13385	TAP01F3	TAP	37544033	1	3	30/01/2025 09:27	30/01/2025 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	132	42717	1158,70
1176	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02045756	1	3	30/01/2025 09:27	30/01/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1431	20287	97,79
1177	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02045756	1	3	30/01/2025 09:27	30/01/2025 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2508	20287	569,87
1178	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02045756	1	3	30/01/2025 09:27	30/01/2025 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	20287	24,67
1179	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02045756	1	3	30/01/2025 09:27	30/01/2025 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1013	20287	312,34
1180	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02045756	1	3	30/01/2025 09:27	30/01/2025 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1478	20287	523,46
1181	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02045756	1	3	30/01/2025 09:27	30/01/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	20287	22,71
1182	39	1	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02045756	1	3	30/01/2025 09:27	30/01/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	223	20287	281,35
1183	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02045756	1	3	30/01/2025 09:27	30/01/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	20287	21,73
1184	39	1	2025	13263	CCA01C7	CCA	37545949	1	3	30/01/2025 09:27	30/01/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	68864	6,77
1185	39	1	2025	13282	DID01F5	DID	37552237	1	3	30/01/2025 09:29	31/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	58130	720,58
1186	39	1	2025	16570	NVR01N2	NVR	37545985	1	3	30/01/2025 09:30	30/01/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	27591	23,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1187	39	1	2025	16570	NVR01N2	NVR	37545985	1	3	30/01/2025 09:30	30/01/2025 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27591	2,09
1188	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37545995	1	3	30/01/2025 09:31	31/01/2025 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	21184	1420,12
1189	39	1	2025	13255	BMS01S9	BMS	37544555	1	3	30/01/2025 09:37	30/01/2025 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	480	107539	408,00
1190	39	1	2025	13339	MDM01M4	MDM	37546081	1	3	30/01/2025 09:38	30/01/2025 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	93221	4,86
1191	39	1	2025	13280	DIF01I4	DIF	37546117	1	3	30/01/2025 09:41	31/01/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	56440	293,01
1192	39	1	2025	15858	ESB01S3	ESB	37546179	1	3	30/01/2025 09:45	31/01/2025 05:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	20841	635,69
1193	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02045764	1	3	30/01/2025 09:46	30/01/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	787	22710	135,32
1194	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02045764	1	3	30/01/2025 09:46	30/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	631	22710	1087,95
1195	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02045764	1	3	30/01/2025 09:46	30/01/2025 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	132	22710	353,25
1196	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02045764	1	3	30/01/2025 09:46	30/01/2025 13:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22710	3,59
1197	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	BA02045764	1	3	30/01/2025 09:46	30/01/2025 13:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	22710	82,61
1198	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37552775	1	3	30/01/2025 09:49	31/01/2025 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	14202	1328,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1199	39	1	2025	16570	NVR01N2	NVR	37546251	1	3	30/01/2025 09:50	30/01/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27591	5,75
1200	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37546259	1	3	30/01/2025 09:50	31/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	21272	117,94
1201	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	37546321	1	3	30/01/2025 09:56	31/01/2025 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	26152	79,45
1202	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37546357	1	3	30/01/2025 09:59	30/01/2025 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	33593	10,79
1203	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37546379	1	3	30/01/2025 10:00	30/01/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	49627	6,70
1204	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37546769	1	3	30/01/2025 10:03	30/01/2025 20:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	39394	52,96
1205	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37546475	1	3	30/01/2025 10:08	30/01/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	12701	4,52
1206	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37546511	1	3	30/01/2025 10:11	31/01/2025 08:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	24008	133,05
1207	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37547515	1	3	30/01/2025 10:14	31/01/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34903	23,27
1208	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37546569	1	3	30/01/2025 10:15	30/01/2025 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	12701	9,52
1209	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37546569	1	3	30/01/2025 10:15	30/01/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	12701	5,67
1210	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37546605	1	3	30/01/2025 10:18	30/01/2025 13:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22710	3,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1211	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37546613	1	3	30/01/2025 10:18	30/01/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17950	5,44
1212	39	1	2025	13367	PSK01F3	PSK	37546627	1	3	30/01/2025 10:20	30/01/2025 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	65742	17,28
1213	39	1	2025	13252	BBR01I4	BBR	37546635	1	3	30/01/2025 10:21	31/01/2025 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26117	34,79
1214	39	1	2025	15850	SNP01N6	SNP	37546645	1	3	30/01/2025 10:21	30/01/2025 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26952	9,00
1215	39	1	2025	13280	DIF01I9	DIF	37546689	1	3	30/01/2025 10:25	31/01/2025 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	56440	429,38
1216	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37544785	1	3	30/01/2025 10:28	30/01/2025 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	20198	9,47
1217	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37537801	1	3	30/01/2025 10:28	30/01/2025 14:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	127	6383	460,97
1218	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37546729	1	3	30/01/2025 10:30	30/01/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26117	5,41
1219	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37546743	1	3	30/01/2025 10:31	30/01/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	49	34903	224,80
1220	39	1	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37546785	1	3	30/01/2025 10:34	30/01/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	25600	60,45
1221	39	1	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37546785	1	3	30/01/2025 10:34	30/01/2025 23:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25600	12,84
1222	39	1	2025	13346	MCP01M5	MCP	37546789	1	3	30/01/2025 10:35	31/01/2025 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21070	44,59
1223	39	1	2025	16568	ACP01C6	ACP	37546817	1	3	30/01/2025 10:37	30/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	30978	58,57
1224	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02045682	1	3	30/01/2025 10:38	30/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	127	27150	682,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1225	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	BA02045710	1	3	30/01/2025 10:45	30/01/2025 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	66	48587	410,48
1226	39	1	2025	16948	PCU01L4	PCU	37546983	1	3	30/01/2025 10:51	30/01/2025 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17738	8,19
1227	39	1	2025	15853	PRB01P5	PRB	37547021	1	3	30/01/2025 10:56	31/01/2025 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	25,18
1228	39	1	2025	16947	ITR01I4	ITR	37547051	1	3	30/01/2025 10:57	30/01/2025 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	15402	134,69
1229	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37547071	1	3	30/01/2025 11:00	31/01/2025 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	20571	161,06
1230	39	1	2025	15854	JAB01F2	JAB	37547105	1	3	30/01/2025 11:04	30/01/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	136	41172	1145,54
1231	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37547107	1	3	30/01/2025 11:04	30/01/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	167	39394	1312,43
1232	39	1	2025	13285	GRJ01N1	GRJ	37547121	1	3	30/01/2025 11:06	30/01/2025 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33593	2,25
1233	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37547125	1	3	30/01/2025 11:07	30/01/2025 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	57232	25,50
1234	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37544177	1	3	30/01/2025 11:10	30/01/2025 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	787	26117	107,34
1235	39	1	2025	15846	MGY01F1	MGY	37547195	1	3	30/01/2025 11:11	30/01/2025 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	36410	16,81
1236	39	1	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37544079	1	3	30/01/2025 11:16	31/01/2025 01:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	509	36423	7437,90
1237	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37547331	1	3	30/01/2025 11:25	30/01/2025 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	49627	85,30
1238	39	1	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37548425	1	3	30/01/2025 11:27	30/01/2025 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	5,29
1239	39	1	2025	13282	DID01F6	DID	37547375	1	3	30/01/2025 11:30	30/01/2025 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58130	7,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1240	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37547377	1	3	30/01/2025 11:30	30/01/2025 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	48587	374,12
1241	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37547389	1	3	30/01/2025 11:32	30/01/2025 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	6383	49,64
1242	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	37547401	1	3	30/01/2025 11:32	31/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	14251	242,15
1243	39	1	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02045902	1	3	30/01/2025 11:36	30/01/2025 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3685	27526	3672,72
1244	39	1	2025	13248	BBL01M5	BBL	37547455	1	3	30/01/2025 11:37	30/01/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	40491	67,15
1245	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37547459	1	3	30/01/2025 11:37	30/01/2025 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17027	1,36
1246	39	1	2025	13328	MRC01M2	MRC	37544557	1	3	30/01/2025 11:39	30/01/2025 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	20121	56,14
1247	39	1	2025	13302	INP01N3	INP	37547491	1	3	30/01/2025 11:40	31/01/2025 08:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18863	20,94
1248	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	37547493	1	3	30/01/2025 11:40	31/01/2025 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	27895	116,44
1249	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37547513	1	3	30/01/2025 11:43	30/01/2025 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	12701	15,48
1250	39	1	2025	13273	CRT01M9	CRT	37547547	1	3	30/01/2025 11:47	30/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	58	64758	206,79
1251	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37545409	1	3	30/01/2025 11:47	31/01/2025 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	21272	60,59
1252	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37547561	1	3	30/01/2025 11:48	31/01/2025 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	21184	70,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1253	39	1	2025	13322	LMN01N3	LMN	37547619	1	3	30/01/2025 11:48	31/01/2025 08:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45206	20,72
1254	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37547585	1	3	30/01/2025 11:50	30/01/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	52182	49,87
1255	39	1	2025	13280	DIF01I4	DIF	37547601	1	3	30/01/2025 11:52	31/01/2025 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	56440	66,64
1256	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37547627	1	3	30/01/2025 11:54	30/01/2025 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	17950	59,07
1257	39	1	2025	13251	BRT01C3	BRT	37547655	1	3	30/01/2025 11:57	30/01/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	100	49627	400,56
1258	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37547695	1	3	30/01/2025 12:02	30/01/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57112	10,60
1259	39	1	2025	13282	DID01F4	DID	37547757	1	3	30/01/2025 12:10	30/01/2025 13:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	946	58130	917,88
1260	39	1	2025	13282	DID01F4	DID	37547757	1	3	30/01/2025 12:10	30/01/2025 13:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	58130	1,04
1261	39	1	2025	13282	DID01F4	DID	37547757	1	3	30/01/2025 12:10	30/01/2025 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	159	58130	204,49
1262	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37547767	1	3	30/01/2025 12:11	30/01/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	25	44377	77,94
1263	39	1	2025	15855	CND01C4	CND	37547861	1	3	30/01/2025 12:20	30/01/2025 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34834	4,95
1264	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37547877	1	3	30/01/2025 12:22	30/01/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	188	27150	823,23
1265	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37547879	1	3	30/01/2025 12:23	30/01/2025 13:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	49627	7,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1266	39	1	2025	16949	PAR01C7	PAR	37547891	1	3	30/01/2025 12:24	30/01/2025 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	16648	15,36
1267	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	37547893	1	3	30/01/2025 12:24	30/01/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	40	14251	270,22
1268	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37541861	1	3	30/01/2025 12:25	30/01/2025 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	36282	164,69
1269	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37547915	1	3	30/01/2025 12:28	30/01/2025 14:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	52182	53,81
1270	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37547917	1	3	30/01/2025 12:28	30/01/2025 13:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	52182	1,25
1271	39	1	2025	13276	ITP01L2	ITP	37547919	1	3	30/01/2025 12:28	31/01/2025 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	60441	80,68
1272	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37547941	1	3	30/01/2025 12:31	31/01/2025 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	34903	82,12
1273	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37547943	1	3	30/01/2025 12:31	30/01/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30779	2,76
1274	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37547985	1	3	30/01/2025 12:35	30/01/2025 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	21404	67,03
1275	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37548059	1	3	30/01/2025 12:44	30/01/2025 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27591	18,76
1276	39	1	2025	15852	MBC01P2	MBC	37548095	1	3	30/01/2025 12:50	30/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	22271	8,02
1277	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37548105	1	3	30/01/2025 12:52	30/01/2025 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	20287	46,24
1278	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37548105	1	3	30/01/2025 12:52	30/01/2025 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20287	15,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1279	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37548107	1	3	30/01/2025 12:52	31/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	145	41172	3279,54
1280	39	1	2025	13270	CAT01C6	CAT	37547221	1	3	30/01/2025 12:53	30/01/2025 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	110	52182	519,69
1281	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02045972	1	3	30/01/2025 12:57	30/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1431	20287	82,28
1282	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02045972	1	3	30/01/2025 12:57	30/01/2025 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1558	20287	258,37
1283	39	1	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02045972	1	3	30/01/2025 12:57	30/01/2025 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	223	20287	48,81
1284	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02045972	1	3	30/01/2025 12:57	30/01/2025 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	20287	3,94
1285	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02045972	1	3	30/01/2025 12:57	30/01/2025 13:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	20287	2,79
1286	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37548153	1	3	30/01/2025 12:58	31/01/2025 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	44377	54,96
1287	39	1	2025	13273	CRT01M2	CRT	37548163	1	3	30/01/2025 12:59	30/01/2025 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	64758	223,60
1288	39	1	2025	13382	SLP01P2	SLP	37548197	1	3	30/01/2025 13:03	30/01/2025 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	18496	39,28
1289	39	1	2025	16561	SBC01L4	SBC	37548201	1	3	30/01/2025 13:03	31/01/2025 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	30179	46,15
1290	39	1	2025	13291	ICH01I4	ICH	37548227	1	3	30/01/2025 13:07	31/01/2025 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27895	50,99
1291	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	37548235	1	3	30/01/2025 13:09	30/01/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	229	32327	1777,80
1292	39	1	2025	13282	DID01F4	DID	37547757	1	3	30/01/2025 13:09	30/01/2025 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	94	58130	27,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1293	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	BA02045986	1	3	30/01/2025 13:10	30/01/2025 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4437	27691	324,15
1294	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	BA02045986	1	3	30/01/2025 13:10	30/01/2025 14:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	355	27691	476,39
1295	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	BA02045986	1	3	30/01/2025 13:10	30/01/2025 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	27691	26,18
1296	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	BA02045986	1	3	30/01/2025 13:10	30/01/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	66	27691	117,55
1297	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	BA02045986	1	3	30/01/2025 13:10	30/01/2025 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	380	27691	2426,83
1298	39	1	2025	16567	MRG01C3	MRG	37548255	1	3	30/01/2025 13:11	30/01/2025 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	51183	237,62
1299	39	1	2025	13257	CMM01C4	CMM	37548279	1	3	30/01/2025 13:14	30/01/2025 17:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	30779	32,62
1300	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37526629	1	3	30/01/2025 13:15	30/01/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	51	21184	174,66
1301	39	1	2025	13315	JGA01N5	JGA	37548285	1	3	30/01/2025 13:16	31/01/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	14251	100,92
1302	39	1	2025	13238	BLA01L5	BLA	37548317	1	3	30/01/2025 13:19	30/01/2025 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	21404	30,53
1303	39	1	2025	15854	JAB01F4	JAB	37548331	1	3	30/01/2025 13:21	31/01/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	41172	564,59
1304	39	1	2025	13249	BCR01C2	BCR	BA02045992	1	3	30/01/2025 13:23	30/01/2025 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	143	102640	458,28
1305	39	1	2025	13282	DID01F4	DID	37547757	1	3	30/01/2025 13:26	30/01/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	58130	0,07
1306	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37548369	1	3	30/01/2025 13:26	30/01/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	21129	7,73
1307	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37548373	1	3	30/01/2025 13:26	31/01/2025 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	21,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1308	39	1	2025	13332	MTI01P3	MTI	BA02045978	1	3	30/01/2025 13:40	30/01/2025 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	391	15821	741,71
1309	39	1	2025	13363	PCM01M5	PCM	37535507	1	3	30/01/2025 13:40	30/01/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	152	11306	449,12
1310	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37548489	1	3	30/01/2025 13:42	31/01/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	17738	30,38
1311	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	BA02045916	1	3	30/01/2025 13:44	30/01/2025 13:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	443	21404	40,24
1312	39	1	2025	13374	RSU01N6	RSU	37548529	1	3	30/01/2025 13:45	30/01/2025 19:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34903	18,65
1313	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37549369	1	3	30/01/2025 13:49	30/01/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	155	20571	1294,03
1314	39	1	2025	13280	DIF01I3	DIF	37548641	1	3	30/01/2025 13:55	31/01/2025 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	56440	162,68
1315	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37548645	1	3	30/01/2025 13:55	30/01/2025 21:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	35	17950	268,94
1316	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37548647	1	3	30/01/2025 13:56	30/01/2025 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44377	3,70
1317	39	1	2025	13308	ITK01I7	ITK	37548649	1	3	30/01/2025 13:57	30/01/2025 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	48587	21,13
1318	39	1	2025	13389	TME01P2	TME	BA02046026	1	3	30/01/2025 13:57	30/01/2025 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	12513	20,90
1319	39	1	2025	13389	TME01P2	TME	BA02046026	1	3	30/01/2025 13:57	30/01/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	12513	50,82
1320	39	1	2025	13389	TME01P2	TME	BA02046026	1	3	30/01/2025 13:57	30/01/2025 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12513	6,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1321	39	1	2025	16945	CSL01C2	CSL	37548667	1	3	30/01/2025 13:59	30/01/2025 20:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	247	32854	1554,38
1322	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37548679	1	3	30/01/2025 14:01	30/01/2025 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	22	27591	72,11
1323	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37548681	1	3	30/01/2025 14:01	30/01/2025 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	34903	4,16
1324	39	1	2025	13251	BRT01C2	BRT	37548689	1	3	30/01/2025 14:02	30/01/2025 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	49627	27,31
1325	39	1	2025	13242	ART01N4	ART	37545885	1	3	30/01/2025 14:03	30/01/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	223	38554	168,92
1326	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37548723	1	3	30/01/2025 14:05	31/01/2025 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	51	24008	1012,28
1327	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37548729	1	3	30/01/2025 14:05	30/01/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57112	8,75
1328	39	1	2025	13322	LMN01N2	LMN	37548759	1	3	30/01/2025 14:09	30/01/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	45206	342,26
1329	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37545217	1	3	30/01/2025 14:13	30/01/2025 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	39394	23,26
1330	39	1	2025	13291	ICH01I4	ICH	37548815	1	3	30/01/2025 14:17	30/01/2025 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27895	3,20
1331	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37548831	1	3	30/01/2025 14:18	30/01/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	68864	74,32
1332	39	1	2025	13334	MSJ01M8	MSJ	37548853	1	3	30/01/2025 14:21	31/01/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	75407	81,51
1333	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	37548861	1	3	30/01/2025 14:22	30/01/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	20287	64,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1334	39	1	2025	15855	CND01C4	CND	37548875	1	3	30/01/2025 14:22	30/01/2025 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	34834	167,48
1335	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37548897	1	3	30/01/2025 14:25	30/01/2025 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	27150	5,91
1336	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37548911	1	3	30/01/2025 14:27	31/01/2025 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	22128	90,69
1337	39	1	2025	13315	JGA01N3	JGA	37548959	1	3	30/01/2025 14:30	31/01/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	14251	463,42
1338	39	1	2025	15504	INH01I5	INH	37548983	1	3	30/01/2025 14:33	30/01/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	9	50825	78,63
1339	39	1	2025	16949	PAR01C4	PAR	37549007	1	3	30/01/2025 14:35	31/01/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	16648	20,26
1340	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37549055	1	3	30/01/2025 14:41	30/01/2025 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	12701	5,68
1341	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37553645	1	3	30/01/2025 14:51	31/01/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	32854	165,55
1342	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37549185	1	3	30/01/2025 14:53	30/01/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	225	30779	644,25
1343	39	1	2025	13305	ITE01I4	ITE	37549203	1	3	30/01/2025 14:56	30/01/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	36282	3,15
1344	39	1	2025	13375	SLC01S5	SLC	37549207	1	3	30/01/2025 14:57	30/01/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22710	3,93
1345	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37549241	1	3	30/01/2025 15:00	31/01/2025 00:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	27691	258,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1346	39	1	2025	13254	BJD01L1	BJD	37549259	1	3	30/01/2025 15:02	30/01/2025 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	48	61988	149,04
1347	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02046304	1	3	30/01/2025 15:04	30/01/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1026	14251	92,34
1348	39	1	2025	15537	MCB01M2	MCB	37549279	1	3	30/01/2025 15:05	30/01/2025 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	50	26184	326,76
1349	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	37549281	1	3	30/01/2025 15:05	30/01/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	34903	227,20
1350	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02046304	1	3	30/01/2025 15:05	30/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	379	14251	30,00
1351	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02046304	1	3	30/01/2025 15:05	30/01/2025 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	14251	55,77
1352	39	1	2025	13322	LMN01N2	LMN	37549285	1	3	30/01/2025 15:06	30/01/2025 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	45206	88,31
1353	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37549311	1	3	30/01/2025 15:09	30/01/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	39394	3,09
1354	39	1	2025	16557	IPU01L2	IPU	37549321	1	3	30/01/2025 15:11	30/01/2025 19:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	24008	8,00
1355	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37549341	1	3	30/01/2025 15:13	30/01/2025 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	26054	5,99
1356	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37544317	1	3	30/01/2025 15:13	30/01/2025 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	26152	110,75
1357	39	1	2025	13250	BFG01N4	BFG	37549355	1	3	30/01/2025 15:14	30/01/2025 23:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	20287	16,57
1358	39	1	2025	16560	ARR01L3	ARR	37549373	1	3	30/01/2025 15:15	30/01/2025 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	17027	5,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1359	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37548397	1	3	30/01/2025 15:17	31/01/2025 02:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17273	10,82
1360	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37548397	1	3	30/01/2025 15:17	31/01/2025 02:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17273	22,54
1361	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37549409	1	3	30/01/2025 15:20	30/01/2025 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	21129	3,63
1362	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37549415	1	3	30/01/2025 15:21	30/01/2025 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	12701	38,68
1363	39	1	2025	13304	ITC01I4	ITC	BA02046304	1	3	30/01/2025 15:23	30/01/2025 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	281	10290	228,23
1364	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	37549445	1	3	30/01/2025 15:24	31/01/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	225	27895	4270,88
1365	39	1	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37549471	1	3	30/01/2025 15:27	30/01/2025 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	33593	26,16
1366	39	1	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37549501	1	3	30/01/2025 15:31	31/01/2025 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	28104	183,62
1367	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37549597	1	3	30/01/2025 15:32	31/01/2025 02:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	12701	11,17
1368	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37549525	1	3	30/01/2025 15:34	31/01/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	20287	334,89
1369	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37549553	1	3	30/01/2025 15:36	30/01/2025 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	49627	177,14
1370	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	37547721	1	3	30/01/2025 15:37	30/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	305	61988	195,28
1371	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	37547721	1	3	30/01/2025 15:40	30/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	78	61988	45,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1372	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37549601	1	3	30/01/2025 15:41	30/01/2025 19:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	18863	38,16
1373	39	1	2025	13322	LMN01N6	LMN	37549617	1	3	30/01/2025 15:42	31/01/2025 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	45206	112,62
1374	39	1	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37547741	1	3	30/01/2025 15:43	30/01/2025 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	73	27150	242,79
1375	39	1	2025	15857	MCA01L3	MCA	37549645	1	3	30/01/2025 15:45	30/01/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	17273	28,19
1376	39	1	2025	13339	MDM01M7	MDM	37549711	1	3	30/01/2025 15:50	31/01/2025 04:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	93221	12,36
1377	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37549715	1	3	30/01/2025 15:51	30/01/2025 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	27526	8,84
1378	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37549739	1	3	30/01/2025 15:53	31/01/2025 01:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	24008	72,96
1379	39	1	2025	13339	MDM01M6	MDM	37549769	1	3	30/01/2025 15:57	31/01/2025 01:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	93221	39,97
1380	39	1	2025	13343	MNV01M2	MNV	37549789	1	3	30/01/2025 15:59	30/01/2025 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	52	32577	153,93
1381	39	1	2025	13394	UMR01M1	UMR	BA02046208	1	3	30/01/2025 16:03	30/01/2025 17:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	932	19548	1048,76
1382	39	1	2025	13394	UMR01M1	UMR	BA02046208	1	3	30/01/2025 16:03	30/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	317	19548	406,11
1383	39	1	2025	13394	UMR01M1	UMR	BA02046208	1	3	30/01/2025 16:03	30/01/2025 18:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	93	19548	215,81
1384	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37549867	1	3	30/01/2025 16:07	30/01/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	19897	8,30
1385	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	37547721	1	3	30/01/2025 16:07	30/01/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	746	61988	102,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1386	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37549897	1	3	30/01/2025 16:11	30/01/2025 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	7,21
1387	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37549915	1	3	30/01/2025 16:13	31/01/2025 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	21129	365,68
1388	39	1	2025	13235	VCS01C5	VCS	37549919	1	3	30/01/2025 16:13	30/01/2025 18:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	20571	21,08
1389	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37549929	1	3	30/01/2025 16:13	31/01/2025 08:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	52182	376,06
1390	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37549929	1	3	30/01/2025 16:13	31/01/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	52182	232,41
1391	39	1	2025	15855	CND01C4	CND	37549527	1	3	30/01/2025 16:25	30/01/2025 19:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	34834	10,22
1392	39	1	2025	16566	SBU01S9	SBU	37550075	1	3	30/01/2025 16:31	30/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	157	48246	1147,54
1393	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37550077	1	3	30/01/2025 16:32	30/01/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	27150	17,74
1394	39	1	2025	13317	JMA01M7	JMA	37550087	1	3	30/01/2025 16:34	30/01/2025 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	97887	6,04
1395	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37550135	1	3	30/01/2025 16:38	30/01/2025 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23721	3,46
1396	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37550165	1	3	30/01/2025 16:43	30/01/2025 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	20571	12,16
1397	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37550173	1	3	30/01/2025 16:46	30/01/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	26184	287,53
1398	39	1	2025	16944	ACA01C3	ACA	37550207	1	3	30/01/2025 16:49	30/01/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24209	1,42
1399	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37550215	1	3	30/01/2025 16:51	31/01/2025 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	21184	48,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1400	39	1	2025	16561	SBC01L1	SBC	37550233	1	3	30/01/2025 16:53	31/01/2025 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	30179	88,52
1401	39	1	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	37550291	1	3	30/01/2025 17:00	30/01/2025 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75407	2,94
1402	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37550295	1	3	30/01/2025 17:00	30/01/2025 23:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23721	6,52
1403	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37550309	1	3	30/01/2025 17:02	30/01/2025 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	24008	50,45
1404	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37550321	1	3	30/01/2025 17:03	31/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	32943	17,64
1405	39	1	2025	16557	IPU01L4	IPU	37550331	1	3	30/01/2025 17:05	30/01/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	130	24008	313,99
1406	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37547377	1	3	30/01/2025 17:08	30/01/2025 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	48587	86,77
1407	39	1	2025	13275	CRZ01P2	CRZ	37550395	1	3	30/01/2025 17:10	31/01/2025 04:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	11,64
1408	39	1	2025	13389	TME01P2	TME	BA02046026	1	3	30/01/2025 17:12	30/01/2025 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12513	0,15
1409	39	1	2025	15844	SQT01F4	SQT	37550427	1	3	30/01/2025 17:13	30/01/2025 23:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	12701	88,88
1410	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	37544777	1	3	30/01/2025 17:16	31/01/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20841	17,14
1411	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37550485	1	3	30/01/2025 17:20	30/01/2025 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	38	57112	162,30
1412	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02046242	1	3	30/01/2025 17:21	30/01/2025 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1584	20287	133,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1413	39	1	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02046242	1	3	30/01/2025 17:21	30/01/2025 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	223	20287	18,77
1414	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37550497	1	3	30/01/2025 17:22	30/01/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	32577	95,97
1415	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37550507	1	3	30/01/2025 17:23	31/01/2025 03:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23721	9,99
1416	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37550527	1	3	30/01/2025 17:26	30/01/2025 22:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21404	5,28
1417	39	1	2025	15854	JAB01F1	JAB	37550533	1	3	30/01/2025 17:27	31/01/2025 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	41172	91,52
1418	39	1	2025	13356	PAP01F7	PAP	37550541	1	3	30/01/2025 17:27	30/01/2025 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	52073	19,40
1419	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37550555	1	3	30/01/2025 17:30	30/01/2025 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36282	5,87
1420	39	1	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02045972	1	3	30/01/2025 17:31	30/01/2025 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	223	20287	65,66
1421	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02045972	1	3	30/01/2025 17:31	30/01/2025 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	20287	5,30
1422	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02045972	1	3	30/01/2025 17:31	30/01/2025 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	20287	29,63
1423	39	1	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02045972	1	3	30/01/2025 17:31	30/01/2025 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1478	20287	528,80
1424	39	1	2025	15857	MCA01L3	MCA	37549645	1	3	30/01/2025 17:34	30/01/2025 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	17273	22,83
1425	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37550603	1	3	30/01/2025 17:36	30/01/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	23411	113,00
1426	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37550619	1	3	30/01/2025 17:38	30/01/2025 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	44377	10,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1427	39	1	2025	16566	SBU01S3	SBU	37550677	1	3	30/01/2025 17:44	30/01/2025 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	48246	7,80
1428	39	1	2025	15846	MGY01F1	MGY	37547195	1	3	30/01/2025 17:51	30/01/2025 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	36410	1,74
1429	39	1	2025	13256	BRJ01S2	BRJ	37550719	1	3	30/01/2025 17:52	31/01/2025 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	42324	21,14
1430	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37550751	1	3	30/01/2025 17:57	31/01/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	25600	7,04
1431	39	1	2025	16568	ACP01C5	ACP	37550793	1	3	30/01/2025 18:03	30/01/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30978	4,12
1432	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37550829	1	3	30/01/2025 18:09	31/01/2025 02:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	52182	73,92
1433	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	37550845	1	3	30/01/2025 18:10	31/01/2025 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	32577	22,75
1434	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	37550855	1	3	30/01/2025 18:12	31/01/2025 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	42324	371,42
1435	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37550873	1	3	30/01/2025 18:13	31/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	15,77
1436	39	1	2025	15854	JAB01F6	JAB	BA02046290	1	3	30/01/2025 18:18	30/01/2025 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	298	41172	464,22
1437	39	1	2025	15854	JAB01F6	JAB	BA02046290	1	3	30/01/2025 18:18	30/01/2025 19:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	121	41172	202,17
1438	39	1	2025	15854	JAB01F6	JAB	BA02046290	1	3	30/01/2025 18:18	30/01/2025 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1038	41172	1785,94
1439	39	1	2025	15854	JAB01F6	JAB	BA02046290	1	3	30/01/2025 18:18	30/01/2025 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	175	41172	329,58
1440	39	1	2025	16568	ACP01C5	ACP	37550981	1	3	30/01/2025 18:25	30/01/2025 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	326	30978	1178,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1441	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37551029	1	3	30/01/2025 18:31	31/01/2025 05:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	25600	542,48
1442	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	37551043	1	3	30/01/2025 18:34	30/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	57232	114,70
1443	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37551045	1	3	30/01/2025 18:34	31/01/2025 02:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	33593	24,99
1444	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	BA02046302	1	3	30/01/2025 18:38	30/01/2025 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1221	32577	2043,14
1445	39	1	2025	13343	MNV01M4	MNV	BA02046302	1	3	30/01/2025 18:38	30/01/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	858	32577	2053,48
1446	39	1	2025	13249	BCR01C3	BCR	37552687	1	3	30/01/2025 18:39	31/01/2025 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	102640	142,35
1447	39	1	2025	13387	TNG01S7	TNG	37547107	1	3	30/01/2025 18:39	30/01/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	75	39394	20,60
1448	39	1	2025	13369	QXD01P2	QXD	37551101	1	3	30/01/2025 18:43	31/01/2025 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	17,38
1449	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37551183	1	3	30/01/2025 18:56	30/01/2025 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	111	19897	319,37
1450	39	1	2025	13249	BCR01C7	BCR	37551199	1	3	30/01/2025 18:57	30/01/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	102640	28,13
1451	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37551227	1	3	30/01/2025 19:02	31/01/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64758	15,79
1452	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37549369	1	3	30/01/2025 19:12	30/01/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20571	2,97
1453	39	1	2025	15501	PBU01P4	PBU	37551291	1	3	30/01/2025 19:13	30/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	23475	199,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1454	39	1	2025	15501	PBU01P4	PBU	37551291	1	3	30/01/2025 19:13	30/01/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23475	10,46
1455	39	1	2025	15502	TAA01Y3	TAA	37551295	1	3	30/01/2025 19:13	31/01/2025 05:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	29875	20,14
1456	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37551305	1	3	30/01/2025 19:14	31/01/2025 08:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	22	32854	295,44
1457	39	1	2025	13263	CMB01L4	CMB	37551345	1	3	30/01/2025 19:17	31/01/2025 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	68864	15,30
1458	39	1	2025	13236	AGF01I9	AGF	37551337	1	3	30/01/2025 19:20	31/01/2025 06:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	58242	415,57
1459	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37551353	1	3	30/01/2025 19:22	31/01/2025 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23612	39,85
1460	39	1	2025	13238	AMT01P1	AMT	37551373	1	3	30/01/2025 19:24	31/01/2025 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21404	4,67
1461	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37551395	1	3	30/01/2025 19:28	31/01/2025 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	29799	13,50
1462	39	1	2025	15537	MCB01M2	MCB	37551417	1	3	30/01/2025 19:32	31/01/2025 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	26184	76,09
1463	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	37551449	1	3	30/01/2025 19:38	30/01/2025 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26152	2,95
1464	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37549369	1	3	30/01/2025 19:41	30/01/2025 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	698	20571	38,78
1465	39	1	2025	16557	IPU01L4	IPU	37551477	1	3	30/01/2025 19:43	30/01/2025 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	24008	297,44
1466	39	1	2025	16944	ACA01C2	ACA	37551493	1	3	30/01/2025 19:46	31/01/2025 03:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	24209	52,91
1467	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37551499	1	3	30/01/2025 19:47	31/01/2025 01:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	45168	42,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1468	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37551517	1	3	30/01/2025 19:49	30/01/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	45168	26,81
1469	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37551517	1	3	30/01/2025 19:49	30/01/2025 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45168	4,15
1470	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37551553	1	3	30/01/2025 19:57	31/01/2025 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17950	53,24
1471	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37551563	1	3	30/01/2025 19:59	30/01/2025 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	36228	2,00
1472	39	1	2025	15500	IBP01I4	IBP	37551573	1	3	30/01/2025 20:01	30/01/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26054	1,02
1473	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	BA02046384	1	3	30/01/2025 20:14	30/01/2025 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	26117	21,89
1474	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37549369	1	3	30/01/2025 20:19	30/01/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	218	20571	441,45
1475	39	1	2025	13235	VCS01C2	VCS	37549369	1	3	30/01/2025 20:19	30/01/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	20571	11,09
1476	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37551673	1	3	30/01/2025 20:25	31/01/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	34903	337,36
1477	39	1	2025	13254	BJD01L2	BJD	37551687	1	3	30/01/2025 20:29	30/01/2025 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	61988	27,38
1478	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37551695	1	3	30/01/2025 20:31	30/01/2025 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	26184	102,45
1479	39	1	2025	13312	VJG01F1	VJG	37551705	1	3	30/01/2025 20:32	31/01/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	36228	113,63
1480	39	1	2025	13245	BXD01L1	BXD	37551707	1	3	30/01/2025 20:33	31/01/2025 08:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	15514	130,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1481	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37551715	1	3	30/01/2025 20:33	31/01/2025 05:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	115	30779	983,35
1482	39	1	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37551733	1	3	30/01/2025 20:37	31/01/2025 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	44377	99,73
1483	39	1	2025	13365	PCI01C4	PCI	37551741	1	3	30/01/2025 20:37	31/01/2025 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	61	70091	268,81
1484	39	1	2025	13315	JGA01N6	JGA	BA02046396	1	3	30/01/2025 20:48	30/01/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1026	14251	1617,95
1485	39	1	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02046396	1	3	30/01/2025 20:48	30/01/2025 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	14251	165,29
1486	39	1	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02046396	1	3	30/01/2025 20:48	31/01/2025 01:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	14251	23,30
1487	39	1	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02046396	1	3	30/01/2025 20:48	31/01/2025 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	14251	162,68
1488	39	1	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02046396	1	3	30/01/2025 20:48	31/01/2025 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	14251	81,48
1489	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37551805	1	3	30/01/2025 20:51	31/01/2025 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	82	36423	367,09
1490	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	37549281	1	3	30/01/2025 21:00	30/01/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	558	34903	792,20
1491	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	37551867	1	3	30/01/2025 21:00	31/01/2025 08:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	32327	409,91
1492	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37551881	1	3	30/01/2025 21:02	31/01/2025 01:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	49	30779	199,66
1493	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	37551899	1	3	30/01/2025 21:05	30/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1232	34903	2765,16
1494	39	1	2025	13374	RSU01N5	RSU	37539977	1	3	30/01/2025 21:05	30/01/2025 22:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	34903	24,60
1495	39	1	2025	13339	MDM01M7	MDM	37551951	1	3	30/01/2025 21:12	30/01/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	93221	56,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1496	39	1	2025	15501	PBU01P2	PBU	37551979	1	3	30/01/2025 21:19	31/01/2025 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23475	6,43
1497	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	37551991	1	3	30/01/2025 21:20	30/01/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	104	32327	157,13
1498	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	37551991	1	3	30/01/2025 21:20	30/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	119	32327	295,75
1499	39	1	2025	13304	ITC01I3	ITC	37552035	1	3	30/01/2025 21:27	31/01/2025 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	10290	347,49
1500	39	1	2025	13263	CCA01C7	CCA	37552529	1	3	30/01/2025 21:28	31/01/2025 02:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	5,29
1501	39	1	2025	13236	AGF01I2	AGF	BA02046444	1	3	30/01/2025 21:35	30/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7837	58242	648,73
1502	39	1	2025	13236	AGF01S2	AGF	BA02046444	1	3	30/01/2025 21:36	30/01/2025 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	177	58242	171,49
1503	39	1	2025	13236	AGF01I2	AGF	BA02046444	1	3	30/01/2025 21:36	30/01/2025 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1009	58242	977,61
1504	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	BA02046444	1	3	30/01/2025 21:38	30/01/2025 22:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1691	20841	1365,48
1505	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	BA02046444	1	3	30/01/2025 21:38	30/01/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	90	20841	108,62
1506	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	BA02046444	1	3	30/01/2025 21:38	30/01/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	20841	30,97
1507	39	1	2025	15858	ESB01S1	ESB	BA02046444	1	3	30/01/2025 21:38	31/01/2025 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	151	20841	474,18
1508	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	BA02046382	1	3	30/01/2025 21:45	30/01/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	345	25600	29,42
1509	39	1	2025	16566	SBU01S9	SBU	37550075	1	3	30/01/2025 21:51	30/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	48246	29,86
1510	39	1	2025	13249	BCR01C2	BCR	37552417	1	3	30/01/2025 21:56	30/01/2025 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	135	102640	179,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1511	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37552425	1	3	30/01/2025 21:58	31/01/2025 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	22	64758	263,44
1512	39	1	2025	13336	MLG01Y4	MLG	37552439	1	3	30/01/2025 21:59	01/02/2025 06:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	25600	1170,05
1513	39	1	2025	15858	ESB01S3	ESB	37552451	1	3	30/01/2025 22:02	31/01/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	75	20841	1197,21
1514	39	1	2025	16567	MRG01CA	MRG	37552453	1	3	30/01/2025 22:02	31/01/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	49	51183	136,95
1515	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37552461	1	3	30/01/2025 22:03	31/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	38554	20,70
1516	39	1	2025	13375	SLC01S2	SLC	37552505	1	3	30/01/2025 22:12	31/01/2025 05:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	22710	30,26
1517	39	1	2025	16566	SBU01S7	SBU	37552511	1	3	30/01/2025 22:14	31/01/2025 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	48246	317,01
1518	39	1	2025	13317	JMA01M7	JMA	37551341	1	3	30/01/2025 22:17	30/01/2025 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	288	97887	92,72
1519	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37552539	1	3	30/01/2025 22:21	31/01/2025 02:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	63	12701	249,62
1520	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37552561	1	3	30/01/2025 22:26	31/01/2025 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23411	14,00
1521	39	1	2025	13355	PCJ01P9	PCJ	37552603	1	3	30/01/2025 22:32	31/01/2025 05:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	41	44377	274,28
1522	39	1	2025	13255	BMS01S9	BMS	37552613	1	3	30/01/2025 22:33	31/01/2025 07:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	107539	73,66
1523	39	1	2025	13317	JMA01M7	JMA	37552639	1	3	30/01/2025 22:36	31/01/2025 02:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	97887	12,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1524	39	1	2025	13308	ITK01I6	ITK	37552645	1	3	30/01/2025 22:37	31/01/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	48587	66,83
1525	39	1	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37546785	1	3	30/01/2025 22:40	30/01/2025 23:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	49	25600	36,75
1526	39	1	2025	13288	ICP01N2	ICP	37552695	1	3	30/01/2025 22:46	01/02/2025 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	53	14202	1338,07
1527	39	1	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	37551991	1	3	30/01/2025 22:51	30/01/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	94	32327	91,60
1528	39	1	2025	13240	APR01P5	APR	37548277	1	3	30/01/2025 23:01	31/01/2025 02:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	13159	42,02
1529	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37553069	1	3	30/01/2025 23:10	31/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	64	36423	682,49
1530	39	1	2025	13334	MSJ01M7	MSJ	37552795	1	3	30/01/2025 23:13	31/01/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	68	75407	698,64
1531	39	1	2025	13374	RSU01N2	RSU	37551899	1	3	30/01/2025 23:15	30/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2307	34903	165,33
1532	39	1	2025	13255	BMS01S4	BMS	37552805	1	3	30/01/2025 23:16	31/01/2025 01:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	107539	9,98
1533	39	1	2025	13305	ITE01I3	ITE	BA02046468	1	3	30/01/2025 23:35	31/01/2025 00:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	314	36282	379,42
1534	39	1	2025	13249	BCR01C5	BCR	37552845	1	3	30/01/2025 23:41	31/01/2025 03:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102640	3,88
1535	39	1	2025	16565	JZN01M2	JZN	37552867	1	3	30/01/2025 23:55	31/01/2025 00:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75974	1,01
1536	39	1	2025	13280	DIF01I5	DIF	37552901	1	3	31/01/2025 00:26	31/01/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	56440	231,17
1537	39	1	2025	13263	CCA01C1	CCA	37552911	1	3	31/01/2025 00:39	31/01/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	68864	12,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1538	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37552915	1	3	31/01/2025 00:40	31/01/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	256	21272	2346,38
1539	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	37552935	1	3	31/01/2025 00:53	31/01/2025 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	76	20287	694,58
1540	39	1	2025	13249	BCR01C7	BCR	37552855	1	3	31/01/2025 00:56	31/01/2025 02:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	620	102640	1005,61
1541	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37552955	1	3	31/01/2025 01:12	31/01/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	20287	75,36
1542	39	1	2025	16558	JND01L3	JND	37552959	1	3	31/01/2025 01:13	31/01/2025 06:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	79	57112	406,26
1543	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37552969	1	3	31/01/2025 01:27	31/01/2025 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	18863	208,02
1544	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02046504	1	3	31/01/2025 01:35	31/01/2025 04:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	776	21272	2027,52
1545	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37527607	1	3	31/01/2025 01:40	31/01/2025 03:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	68864	1,61
1546	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37551045	1	3	31/01/2025 01:48	31/01/2025 02:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	239	33593	260,71
1547	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37553003	1	3	31/01/2025 01:52	31/01/2025 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	68864	242,40
1548	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37551715	1	3	31/01/2025 02:04	31/01/2025 05:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	66	30779	200,82
1549	39	1	2025	13356	PAP01F7	PAP	37552931	1	3	31/01/2025 02:14	31/01/2025 02:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	110	52073	30,74
1550	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37553065	1	3	31/01/2025 02:32	31/01/2025 20:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	34	38554	623,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1551	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37553117	1	3	31/01/2025 03:46	31/01/2025 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	169	25600	1020,62
1552	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37553137	1	3	31/01/2025 04:32	31/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18496	5,46
1553	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37549099	1	3	31/01/2025 04:41	31/01/2025 05:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	805	21404	385,06
1554	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	37549099	1	3	31/01/2025 04:42	31/01/2025 05:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	102	21404	47,35
1555	39	1	2025	13317	JMA01M5	JMA	37553153	1	3	31/01/2025 04:48	31/01/2025 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	97887	38,03
1556	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37553155	1	3	31/01/2025 04:49	31/01/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	45168	174,43
1557	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02046598	1	3	31/01/2025 04:57	31/01/2025 06:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	522	45206	746,46
1558	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02046598	1	3	31/01/2025 04:57	31/01/2025 06:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	117	45206	183,82
1559	39	1	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02046598	1	3	31/01/2025 04:57	31/01/2025 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	45206	125,29
1560	39	1	2025	13248	BBL01M6	BBL	37553187	1	3	31/01/2025 05:38	31/01/2025 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	40491	9,07
1561	39	1	2025	15850	SNP01N1	SNP	37553189	1	3	31/01/2025 05:39	31/01/2025 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	26952	30,21
1562	39	1	2025	13257	CMM01C2	CMM	37553199	1	3	31/01/2025 05:42	31/01/2025 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30779	8,42
1563	39	1	2025	13360	PGB01P3	PGB	37553201	1	3	31/01/2025 05:44	31/01/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	67869	101,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1564	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37553207	1	3	31/01/2025 05:56	31/01/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	42324	5,06
1565	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37553219	1	3	31/01/2025 06:03	31/01/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	57232	404,33
1566	39	1	2025	13317	JMA01M2	JMA	37553245	1	3	31/01/2025 06:13	31/01/2025 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	97887	57,19
1567	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37553301	1	3	31/01/2025 06:29	31/01/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	19897	50,47
1568	39	1	2025	13285	GRJ01N1	GRJ	37553325	1	3	31/01/2025 06:31	01/02/2025 00:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33593	17,90
1569	39	1	2025	13236	AGF01I9	AGF	37553321	1	3	31/01/2025 06:34	31/01/2025 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	58242	163,38
1570	39	1	2025	13339	MDM01M7	MDM	37553333	1	3	31/01/2025 06:36	31/01/2025 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	362	93221	1071,52
1571	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	37553361	1	3	31/01/2025 06:43	31/01/2025 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	95	29799	636,39
1572	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37553377	1	3	31/01/2025 06:45	31/01/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	18863	546,92
1573	39	1	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37553379	1	3	31/01/2025 06:46	31/01/2025 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	28104	27,00
1574	39	1	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	37553409	1	3	31/01/2025 06:52	31/01/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	36423	52,73
1575	39	1	2025	16943	PDM01M3	PDM	37553431	1	3	31/01/2025 06:55	31/01/2025 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	195	13805	490,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1576	39	1	2025	16943	PDM01M3	PDM	37553431	1	3	31/01/2025 06:55	31/01/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	13805	12,32
1577	39	1	2025	13348	NVO01M4	NVO	37553437	1	3	31/01/2025 06:56	31/01/2025 18:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	26152	103,49
1578	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37553483	1	3	31/01/2025 07:04	31/01/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26152	6,12
1579	39	1	2025	13252	BBR01I2	BBR	37553503	1	3	31/01/2025 07:08	31/01/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	33	26117	117,51
1580	39	1	2025	13253	BVG01P4	BVG	37553515	1	3	31/01/2025 07:10	31/01/2025 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23411	22,83
1581	39	1	2025	13260	CRC01C3	CRC	37553533	1	3	31/01/2025 07:12	31/01/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	16843	76,05
1582	39	1	2025	13356	PAP01F4	PAP	37553537	1	3	31/01/2025 07:13	31/01/2025 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	52073	8,24
1583	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	37553571	1	3	31/01/2025 07:22	31/01/2025 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	26054	64,65
1584	39	1	2025	13387	TNG01S1	TNG	37553221	1	3	31/01/2025 07:29	31/01/2025 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	39394	10,52
1585	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37553613	1	3	31/01/2025 07:29	31/01/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	34903	212,14
1586	39	1	2025	15849	IGT01M1	IGT	37553641	1	3	31/01/2025 07:35	31/01/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	57232	2,75
1587	39	1	2025	16563	GBA01L3	GBA	37553643	1	3	31/01/2025 07:35	31/01/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	8669	42,49
1588	39	1	2025	13330	MSP01P3	MSP	37553669	1	3	31/01/2025 07:40	31/01/2025 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32943	9,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1589	39	1	2025	16568	ACP01C4	ACP	37553683	1	3	31/01/2025 07:43	31/01/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	166	30978	419,61
1590	39	1	2025	13304	ITC01I3	ITC	37553727	1	3	31/01/2025 07:47	31/01/2025 22:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	10290	72,36
1591	39	1	2025	13317	JMA01M5	JMA	37553779	1	3	31/01/2025 07:55	31/01/2025 18:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	97887	42,46
1592	39	1	2025	13317	JMA01M5	JMA	37553779	1	3	31/01/2025 07:55	31/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	97887	65,03
1593	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37553905	1	3	31/01/2025 08:10	01/02/2025 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	45168	866,92
1594	39	1	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	37553931	1	3	31/01/2025 08:13	31/01/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	145	36423	277,07
1595	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37553935	1	3	31/01/2025 08:13	31/01/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	27150	7,62
1596	39	1	2025	16945	CSL01C8	CSL	37553941	1	3	31/01/2025 08:14	31/01/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	12,27
1597	39	1	2025	16947	ITR01I3	ITR	37553955	1	3	31/01/2025 08:18	31/01/2025 21:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	13,66
1598	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	BA02046678	1	3	31/01/2025 08:21	31/01/2025 13:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	57232	32,82
1599	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37553983	1	3	31/01/2025 08:21	31/01/2025 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	22128	32,84
1600	39	1	2025	13369	QXD01P3	QXD	37553999	1	3	31/01/2025 08:22	31/01/2025 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	45168	7,75
1601	39	1	2025	13286	GRM01M5	GRM	37554057	1	3	31/01/2025 08:28	31/01/2025 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20198	2,63
1602	39	1	2025	13356	PAP01F7	PAP	37554061	1	3	31/01/2025 08:28	31/01/2025 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	52073	12,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1603	39	1	2025	13249	BCR01C6	BCR	37554069	1	3	31/01/2025 08:29	31/01/2025 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	102640	42,53
1604	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37549929	1	3	31/01/2025 08:35	31/01/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	52182	0,50
1605	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	37554121	1	3	31/01/2025 08:36	31/01/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	34834	718,85
1606	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37554135	1	3	31/01/2025 08:37	01/02/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21129	26,03
1607	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37554209	1	3	31/01/2025 08:41	01/02/2025 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	39	14202	947,30
1608	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37554175	1	3	31/01/2025 08:42	01/02/2025 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20287	51,21
1609	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37554181	1	3	31/01/2025 08:43	31/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68864	10,69
1610	39	1	2025	16945	CSL01C8	CSL	37554185	1	3	31/01/2025 08:43	31/01/2025 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	32854	187,36
1611	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	BA02046658	1	3	31/01/2025 08:45	31/01/2025 13:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26952	4,56
1612	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37554201	1	3	31/01/2025 08:45	31/01/2025 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	13,19
1613	39	1	2025	13375	SLC01S3	SLC	37554207	1	3	31/01/2025 08:46	31/01/2025 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	22710	53,98
1614	39	1	2025	13250	BFG01N6	BFG	37554225	1	3	31/01/2025 08:46	31/01/2025 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	20287	126,74
1615	39	1	2025	13251	BRT01C6	BRT	37554233	1	3	31/01/2025 08:47	31/01/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	100	49627	247,75
1616	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37551547	1	3	31/01/2025 08:55	31/01/2025 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	14202	2,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1617	39	1	2025	13288	ICP01N4	ICP	37551547	1	3	31/01/2025 08:59	31/01/2025 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	14202	22,35
1618	39	1	2025	13251	BRT01C3	BRT	37554341	1	3	31/01/2025 08:59	31/01/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49627	2,17
1619	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37548807	1	3	31/01/2025 09:00	31/01/2025 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	45168	1,97
1620	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37554345	1	3	31/01/2025 09:00	31/01/2025 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	17273	214,72
1621	39	1	2025	13382	SLP01P3	SLP	37554363	1	3	31/01/2025 09:01	31/01/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	18496	5,49
1622	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37554371	1	3	31/01/2025 09:02	01/02/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21184	128,55
1623	39	1	2025	13257	CMM01C3	CMM	37554373	1	3	31/01/2025 09:02	31/01/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	30779	3,92
1624	39	1	2025	13339	MDM01M8	MDM	37554375	1	3	31/01/2025 09:02	31/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	93221	12,60
1625	39	1	2025	13356	PAP01F3	PAP	37554385	1	3	31/01/2025 09:03	31/01/2025 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52073	10,83
1626	39	1	2025	13305	ITE01I1	ITE	37554395	1	3	31/01/2025 09:04	31/01/2025 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	36282	12,34
1627	39	1	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	37554413	1	3	31/01/2025 09:06	01/02/2025 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	36423	26,47
1628	39	1	2025	13288	ICP01N1	ICP	37554423	1	3	31/01/2025 09:06	31/01/2025 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	369	14202	3350,83
1629	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37554451	1	3	31/01/2025 09:08	31/01/2025 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	32327	59,00
1630	39	1	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02046668	1	3	31/01/2025 09:09	31/01/2025 09:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	34903	1,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1631	39	1	2025	13286	GRM01M4	GRM	37554465	1	3	31/01/2025 09:10	31/01/2025 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20198	3,41
1632	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37554495	1	3	31/01/2025 09:14	31/01/2025 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27691	6,77
1633	39	1	2025	13367	PSK01M3	PSK	DT37554081	1	3	31/01/2025 09:16	31/01/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	126	65742	212,10
1634	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37554505	1	3	31/01/2025 09:16	31/01/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23721	4,30
1635	39	1	2025	13263	CCA01C8	CCA	37554521	1	3	31/01/2025 09:17	31/01/2025 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	68864	30,02
1636	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37554535	1	3	31/01/2025 09:18	31/01/2025 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	125	26184	324,79
1637	39	1	2025	16564	ARU01Y8	ARU	37554553	1	3	31/01/2025 09:20	01/02/2025 07:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	28104	111,62
1638	39	1	2025	13275	CRZ01P2	CRZ	37554591	1	3	31/01/2025 09:23	31/01/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27150	4,27
1639	39	1	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37554601	1	3	31/01/2025 09:24	31/01/2025 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	33593	7,22
1640	39	1	2025	13248	BBL01M3	BBL	37554627	1	3	31/01/2025 09:27	31/01/2025 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	40491	37,04
1641	39	1	2025	13389	TME01P1	TME	37554643	1	3	31/01/2025 09:29	01/02/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	12513	79,32
1642	39	1	2025	13389	TME01P1	TME	37554643	1	3	31/01/2025 09:29	01/02/2025 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	12513	212,20
1643	39	1	2025	13251	BRT01C1	BRT	37554671	1	3	31/01/2025 09:31	31/01/2025 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49627	2,92

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1644	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37554677	1	3	31/01/2025 09:32	01/02/2025 07:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21184	21,78
1645	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	37554685	1	3	31/01/2025 09:33	01/02/2025 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	57232	99,90
1646	39	1	2025	16557	IPU01L3	IPU	37554701	1	3	31/01/2025 09:34	31/01/2025 13:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	24008	7,02
1647	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37554727	1	3	31/01/2025 09:37	31/01/2025 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	53	34903	340,75
1648	39	1	2025	13238	BLA01L4	BLA	BA02046708	1	3	31/01/2025 09:42	31/01/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	573	21404	1176,24
1649	39	1	2025	15844	SQT01F2	SQT	37554783	1	3	31/01/2025 09:43	01/02/2025 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12701	15,66
1650	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37545879	1	3	31/01/2025 09:43	31/01/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	45168	5,09
1651	39	1	2025	13258	CPS01L3	CPS	37554843	1	3	31/01/2025 09:48	01/02/2025 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21184	23,36
1652	39	1	2025	13319	LVM01M1	LVM	37554947	1	3	31/01/2025 09:58	01/02/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23612	47,96
1653	39	1	2025	13343	MNV01M6	MNV	37554951	1	3	31/01/2025 09:58	31/01/2025 16:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	32577	6,35
1654	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	37554995	1	3	31/01/2025 09:58	31/01/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	860	45206	3415,63
1655	39	1	2025	13322	TBU01S3	TBU	37554995	1	3	31/01/2025 09:58	31/01/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	45206	234,33
1656	39	1	2025	13322	TBU01S4	TBU	37554995	1	3	31/01/2025 09:58	31/01/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	81	45206	321,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1657	39	1	2025	16568	ACP01C3	ACP	37554983	1	3	31/01/2025 10:00	31/01/2025 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	30978	15,35
1658	39	1	2025	13390	TRR01P3	TRR	37555005	1	3	31/01/2025 10:02	31/01/2025 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23721	1,11
1659	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37555013	1	3	31/01/2025 10:02	31/01/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	21272	87,03
1660	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37555013	1	3	31/01/2025 10:02	31/01/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	21272	594,50
1661	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37541107	1	3	31/01/2025 10:02	31/01/2025 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	32854	74,91
1662	39	1	2025	13387	TNG01S5	TNG	BA02046738	1	3	31/01/2025 10:04	31/01/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	462	39394	264,88
1663	39	1	2025	13387	TNG01S5	TNG	BA02046738	1	3	31/01/2025 10:04	31/01/2025 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	504	39394	488,74
1664	39	1	2025	13387	TNG01S5	TNG	BA02046738	1	3	31/01/2025 10:04	31/01/2025 11:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	62	39394	70,40
1665	39	1	2025	13387	TNG01S5	TNG	BA02046738	1	3	31/01/2025 10:04	31/01/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	803	39394	1272,98
1666	39	1	2025	13387	TNG01S5	TNG	BA02046738	1	3	31/01/2025 10:04	31/01/2025 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	39394	27,96
1667	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37555073	1	3	31/01/2025 10:09	31/01/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	19897	67,91
1668	39	1	2025	13255	BMS01S3	BMS	37556223	1	3	31/01/2025 10:09	31/01/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	107539	45,77
1669	39	1	2025	13252	BBR01I1	BBR	37555139	1	3	31/01/2025 10:16	31/01/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	230	26117	1163,93
1670	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37555253	1	3	31/01/2025 10:25	31/01/2025 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36423	6,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1671	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37555267	1	3	31/01/2025 10:26	31/01/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	44377	311,83
1672	39	1	2025	15856	QXB01N4	QXB	37555311	1	3	31/01/2025 10:30	31/01/2025 18:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	29799	174,07
1673	39	1	2025	16560	ARR01L1	ARR	37555347	1	3	31/01/2025 10:33	31/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17027	11,45
1674	39	1	2025	16948	PCU01L2	PCU	BA02046764	1	3	31/01/2025 10:38	31/01/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	676	17738	587,93
1675	39	1	2025	13247	BNB01Y2	BNB	DT37549399	1	3	31/01/2025 10:39	31/01/2025 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	128	6383	745,60
1676	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37555435	1	3	31/01/2025 10:42	31/01/2025 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	22128	18,59
1677	39	1	2025	13252	BBR01I5	BBR	37555477	1	3	31/01/2025 10:46	31/01/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	94	26117	119,04
1678	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37555513	1	3	31/01/2025 10:49	01/02/2025 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	32854	67,91
1679	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02046772	1	3	31/01/2025 10:56	31/01/2025 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	653	32854	53,51
1680	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37555573	1	3	31/01/2025 10:56	01/02/2025 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	26184	129,77
1681	39	1	2025	15851	PEB01L3	PEB	37555637	1	3	31/01/2025 11:03	31/01/2025 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	22	15291	36,45
1682	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37547833	1	3	31/01/2025 11:03	31/01/2025 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	170	38554	622,25
1683	39	1	2025	13343	MNV01M1	MNV	37555733	1	3	31/01/2025 11:15	31/01/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	32577	67,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1684	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37555745	1	3	31/01/2025 11:16	31/01/2025 18:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	30779	14,22
1685	39	1	2025	13397	VRJ01P1	VRJ	37555791	1	3	31/01/2025 11:21	31/01/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	19796	163,87
1686	39	1	2025	13263	CCA01C5	CCA	37555793	1	3	31/01/2025 11:21	31/01/2025 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	68864	62,01
1687	39	1	2025	13253	BVG01P3	BVG	37555795	1	3	31/01/2025 11:21	31/01/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	23411	16,27
1688	39	1	2025	13322	LMN01N6	LMN	37555853	1	3	31/01/2025 11:25	01/02/2025 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45206	23,39
1689	39	1	2025	13249	BCR01C4	BCR	37555883	1	3	31/01/2025 11:28	31/01/2025 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102640	4,46
1690	39	1	2025	16947	ITR01I3	ITR	37555919	1	3	31/01/2025 11:33	31/01/2025 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15402	5,80
1691	39	1	2025	13363	PCM01M4	PCM	37555935	1	3	31/01/2025 11:35	31/01/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	11306	16,32
1692	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37555991	1	3	31/01/2025 11:39	01/02/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	57232	23,08
1693	39	1	2025	13263	CCA01C4	CCA	37555993	1	3	31/01/2025 11:40	31/01/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	259	68864	992,40
1694	39	1	2025	13397	VRJ01P8	VRJ	37555997	1	3	31/01/2025 11:40	31/01/2025 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	19796	0,99
1695	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37556043	1	3	31/01/2025 11:44	31/01/2025 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27591	1,93
1696	39	1	2025	13374	RSU01N1	RSU	37556057	1	3	31/01/2025 11:46	31/01/2025 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	34903	16,86
1697	39	1	2025	13390	TRR01P4	TRR	37556069	1	3	31/01/2025 11:48	31/01/2025 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	128	23721	379,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1698	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37556093	1	3	31/01/2025 11:50	31/01/2025 19:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	15402	7,65
1699	39	1	2025	15856	QXB01N3	QXB	37556103	1	3	31/01/2025 11:50	01/02/2025 00:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	29799	37,91
1700	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37547019	1	3	31/01/2025 11:55	31/01/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	45168	83,54
1701	39	1	2025	13312	JGB01M5	JGB	37556157	1	3	31/01/2025 11:55	31/01/2025 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	36228	104,11
1702	39	1	2025	16560	ARR01L2	ARR	37556237	1	3	31/01/2025 12:06	31/01/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	17027	67,72
1703	39	1	2025	16570	NVR01N1	NVR	37556257	1	3	31/01/2025 12:08	31/01/2025 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	27591	115,01
1704	39	1	2025	16947	ITR01I2	ITR	37556093	1	3	31/01/2025 12:08	31/01/2025 19:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	15402	367,28
1705	39	1	2025	13356	PAP01F2	PAP	37556283	1	3	31/01/2025 12:11	01/02/2025 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52073	20,54
1706	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	BA02046832	1	3	31/01/2025 12:13	31/01/2025 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	353	40491	592,45
1707	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	BA02046832	1	3	31/01/2025 12:13	31/01/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	103	40491	209,78
1708	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	BA02046832	1	3	31/01/2025 12:13	31/01/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	600	40491	1227,17
1709	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	BA02046832	1	3	31/01/2025 12:13	31/01/2025 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	306	40491	706,43
1710	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	BA02046832	1	3	31/01/2025 12:13	31/01/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	40491	5,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1711	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	BA02046832	1	3	31/01/2025 12:13	31/01/2025 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	914	40491	2699,85
1712	39	1	2025	13249	BCR0111	BCR	37556333	1	3	31/01/2025 12:15	31/01/2025 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	102640	5,32
1713	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37556323	1	3	31/01/2025 12:15	31/01/2025 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	1,88
1714	39	1	2025	13270	CAT01C3	CAT	37556323	1	3	31/01/2025 12:15	31/01/2025 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	1,97
1715	39	1	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37556325	1	3	31/01/2025 12:16	31/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	27150	186,96
1716	39	1	2025	13369	JTM01N2	JTM	37556367	1	3	31/01/2025 12:21	31/01/2025 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	45168	26,51
1717	39	1	2025	16943	PDM01MA	PDM	37556561	1	3	31/01/2025 12:28	31/01/2025 16:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	281	13805	1025,73
1718	39	1	2025	13251	BRT01C3	BRT	37556423	1	3	31/01/2025 12:29	31/01/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	49627	143,10
1719	39	1	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37554199	1	3	31/01/2025 12:30	31/01/2025 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	29875	4,06
1720	39	1	2025	13249	BCR01C9	BCR	37556439	1	3	31/01/2025 12:31	31/01/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	102640	29,98
1721	39	1	2025	16565	JZN01M1	JZN	37556449	1	3	31/01/2025 12:31	31/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	40	75974	152,29
1722	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37556491	1	3	31/01/2025 12:36	31/01/2025 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	22128	28,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1723	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37556535	1	3	31/01/2025 12:41	01/02/2025 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34903	21,24
1724	39	1	2025	13245	BXD01L2	BXD	37556581	1	3	31/01/2025 12:47	01/02/2025 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	15514	79,57
1725	39	1	2025	13302	INP01N5	INP	37556583	1	3	31/01/2025 12:48	01/02/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	18863	1545,06
1726	39	1	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37556617	1	3	31/01/2025 12:53	31/01/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	25600	25,46
1727	39	1	2025	13253	BVG01P1	BVG	37538991	1	3	31/01/2025 12:54	31/01/2025 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	23411	66,79
1728	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37557825	1	3	31/01/2025 12:59	31/01/2025 23:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22128	10,11
1729	39	1	2025	13291	ICH01I3	ICH	37547493	1	3	31/01/2025 13:00	31/01/2025 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	27895	132,32
1730	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37556677	1	3	31/01/2025 13:01	31/01/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	126	26152	417,27
1731	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37556677	1	3	31/01/2025 13:01	31/01/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	273	26152	927,29
1732	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37556677	1	3	31/01/2025 13:01	31/01/2025 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26152	6,93
1733	39	1	2025	13392	UMB01I3	UMB	37556679	1	3	31/01/2025 13:01	31/01/2025 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	30	11700	146,84
1734	39	1	2025	13280	DIF01I5	DIF	37556689	1	3	31/01/2025 13:03	31/01/2025 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	110	56440	1186,66
1735	39	1	2025	16566	SBU01S9	SBU	37556731	1	3	31/01/2025 13:09	31/01/2025 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	48246	21,74

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1736	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37556871	1	3	31/01/2025 13:11	31/01/2025 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	136	26117	1451,16
1737	39	1	2025	13255	BMS01S5	BMS	37556771	1	3	31/01/2025 13:15	01/02/2025 00:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	107539	33,70
1738	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37522627	1	3	31/01/2025 13:18	31/01/2025 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	12701	3,85
1739	39	1	2025	15844	SQT01F3	SQT	37522627	1	3	31/01/2025 13:18	31/01/2025 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	12701	65,35
1740	39	1	2025	15854	JAB01F8	JAB	37556813	1	3	31/01/2025 13:19	31/01/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	10,02
1741	39	1	2025	13367	PSK01M8	PSK	37556911	1	3	31/01/2025 13:28	31/01/2025 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	65742	14,50
1742	39	1	2025	13322	LMN01N1	LMN	37557739	1	3	31/01/2025 13:28	31/01/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45206	3,40
1743	39	1	2025	13374	RSU01N3	RSU	37560293	1	3	31/01/2025 13:29	01/02/2025 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	34903	22,29
1744	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	37556945	1	3	31/01/2025 13:34	31/01/2025 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	425	57232	1034,87
1745	39	1	2025	13244	ARP01M1	ARP	37556965	1	3	31/01/2025 13:37	31/01/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	12457	111,04
1746	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37556981	1	3	31/01/2025 13:39	01/02/2025 03:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	68	57232	937,38
1747	39	1	2025	16945	CSL01C8	CSL	37557009	1	3	31/01/2025 13:42	01/02/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32854	20,80
1748	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37557037	1	3	31/01/2025 13:43	31/01/2025 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	20121	84,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1749	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37557059	1	3	31/01/2025 13:45	03/02/2025 17:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27526	227,92
1750	39	1	2025	13334	MSJ01M1	MSJ	37557077	1	3	31/01/2025 13:47	31/01/2025 18:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	499	75407	2157,76
1751	39	1	2025	13246	BLN01M4	BLN	37545409	1	3	31/01/2025 13:50	31/01/2025 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	377	21272	1602,35
1752	39	1	2025	13367	PSK01M8	PSK	37557107	1	3	31/01/2025 13:51	31/01/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	65742	10,60
1753	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	37557113	1	3	31/01/2025 13:52	31/01/2025 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	23721	40,08
1754	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37557131	1	3	31/01/2025 13:53	31/01/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	48587	149,55
1755	39	1	2025	13340	MTB01S4	MTB	37557433	1	3	31/01/2025 13:56	31/01/2025 18:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	17950	137,79
1756	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37547941	1	3	31/01/2025 14:00	31/01/2025 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	44	34903	83,31
1757	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37557213	1	3	31/01/2025 14:00	31/01/2025 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17273	18,41
1758	39	1	2025	15849	IGT01M7	IGT	37557237	1	3	31/01/2025 14:03	31/01/2025 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	296	57232	1683,01
1759	39	1	2025	13239	ANN01P2	ANN	37557257	1	3	31/01/2025 14:04	31/01/2025 20:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	27691	26,54
1760	39	1	2025	13270	CAT01CS	CAT	37557283	1	3	31/01/2025 14:06	01/02/2025 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	9,99
1761	39	1	2025	13270	CAT01CS	CAT	37557283	1	3	31/01/2025 14:06	01/02/2025 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	52182	30,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1762	39	1	2025	13270	CAT01C5	CAT	37557283	1	3	31/01/2025 14:06	01/02/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52182	10,64
1763	39	1	2025	15854	JAB01F9	JAB	37557319	1	3	31/01/2025 14:10	01/02/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	21,25
1764	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	37557341	1	3	31/01/2025 14:11	31/01/2025 19:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	34834	22,66
1765	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37557363	1	3	31/01/2025 14:12	31/01/2025 21:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	32854	52,65
1766	39	1	2025	16946	HRZ01L7	HRZ	37557381	1	3	31/01/2025 14:13	31/01/2025 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	31	32327	270,63
1767	39	1	2025	15502	TAA01Y2	TAA	37557443	1	3	31/01/2025 14:21	31/01/2025 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	29875	4,37
1768	39	1	2025	15857	MCA01L2	MCA	37557535	1	3	31/01/2025 14:28	01/02/2025 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	17273	38,46
1769	39	1	2025	15849	IGT01M4	IGT	37567327	1	3	31/01/2025 14:36	02/02/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	57232	345,83
1770	39	1	2025	13308	ITK01I3	ITK	37557633	1	3	31/01/2025 14:39	31/01/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	38	48587	50,74
1771	39	1	2025	15853	PRB01P1	PRB	37557649	1	3	31/01/2025 14:40	31/01/2025 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	540	36423	2240,40
1772	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	BA02046872	1	3	31/01/2025 14:40	31/01/2025 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1181	29799	79,39
1773	39	1	2025	15856	QXB01N5	QXB	BA02046872	1	3	31/01/2025 14:46	31/01/2025 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	29799	36,46
1774	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37562773	1	3	31/01/2025 14:49	01/02/2025 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	21129	1152,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1775	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37557821	1	3	31/01/2025 14:50	31/01/2025 21:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	48587	6,55
1776	39	1	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37557801	1	3	31/01/2025 14:51	31/01/2025 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	27150	16,54
1777	39	1	2025	16558	JND01L4	JND	37557865	1	3	31/01/2025 14:57	31/01/2025 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	163	57112	1182,61
1778	39	1	2025	13308	ITK01I2	ITK	37557867	1	3	31/01/2025 14:57	31/01/2025 21:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	48587	145,27
1779	39	1	2025	13308	ITK01I5	ITK	37557881	1	3	31/01/2025 14:59	31/01/2025 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48587	4,25
1780	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37557905	1	3	31/01/2025 15:02	01/02/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	21129	129,79
1781	39	1	2025	13273	CRT01M5	CRT	BA02046966	1	3	31/01/2025 15:03	31/01/2025 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1498	64758	1637,81
1782	39	1	2025	13273	CRT01M5	CRT	BA02046966	1	3	31/01/2025 15:03	31/01/2025 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	340	64758	599,25
1783	39	1	2025	13273	CRT01M5	CRT	BA02046966	1	3	31/01/2025 15:03	31/01/2025 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	21	64758	47,64
1784	39	1	2025	13332	MTI01P4	MTI	BA02046960	1	3	31/01/2025 15:05	31/01/2025 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	15821	8,42
1785	39	1	2025	16943	PDM01MA	PDM	37557957	1	3	31/01/2025 15:08	01/02/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	13805	158,55
1786	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	37557963	1	3	31/01/2025 15:08	31/01/2025 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	444	20841	994,68
1787	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	BA02046974	1	3	31/01/2025 15:09	31/01/2025 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	480	64758	850,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1788	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	BA02046974	1	3	31/01/2025 15:09	31/01/2025 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	330	64758	1007,14
1789	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	BA02046974	1	3	31/01/2025 15:09	31/01/2025 19:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	318	64758	1485,59
1790	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	BA02046974	1	3	31/01/2025 15:09	31/01/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	928	64758	5121,53
1791	39	1	2025	13328	MRC01M4	MRC	37557973	1	3	31/01/2025 15:09	31/01/2025 21:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20121	26,53
1792	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	37557983	1	3	31/01/2025 15:09	31/01/2025 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	15635	19,21
1793	39	1	2025	15848	JCS01P4	JCS	37557983	1	3	31/01/2025 15:09	31/01/2025 22:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	15635	62,73
1794	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37557989	1	3	31/01/2025 15:09	01/02/2025 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26152	55,40
1795	39	1	2025	13239	ANN01P4	ANN	37558017	1	3	31/01/2025 15:11	01/02/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	27691	83,26
1796	39	1	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37558039	1	3	31/01/2025 15:13	01/02/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	42324	40,12
1797	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37558055	1	3	31/01/2025 15:14	01/02/2025 02:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21184	11,60
1798	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37558107	1	3	31/01/2025 15:16	01/02/2025 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18863	17,62
1799	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37558109	1	3	31/01/2025 15:16	01/02/2025 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20198	25,30

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1800	39	1	2025	13286	GRM01M2	GRM	37558109	1	3	31/01/2025 15:16	31/01/2025 20:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	20198	230,65
1801	39	1	2025	13399	VRZ01P3	VRZ	37558141	1	3	31/01/2025 15:22	31/01/2025 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	21129	141,15
1802	39	1	2025	13399	VRZ01P3	VRZ	37558141	1	3	31/01/2025 15:22	31/01/2025 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	21129	30,08
1803	39	1	2025	16948	PCU01L5	PCU	37548489	1	3	31/01/2025 15:22	31/01/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	17738	14,13
1804	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	37557341	1	3	31/01/2025 15:25	31/01/2025 19:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	206	34834	913,27
1805	39	1	2025	13369	QXD01P1	QXD	37558191	1	3	31/01/2025 15:27	31/01/2025 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	45168	3,83
1806	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	BA02047020	1	3	31/01/2025 15:30	31/01/2025 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	781	64758	44,26
1807	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	BA02047020	1	3	31/01/2025 15:30	31/01/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2225	64758	3027,85
1808	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	BA02047020	1	3	31/01/2025 15:30	31/01/2025 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	555	64758	776,69
1809	39	1	2025	13315	JGA01N4	JGA	37558301	1	3	31/01/2025 15:37	01/02/2025 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	14251	38,11
1810	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37558317	1	3	31/01/2025 15:39	31/01/2025 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	35	34903	275,46
1811	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	BA02047032	1	3	31/01/2025 15:40	31/01/2025 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	185	27526	259,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1812	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	BA02047032	1	3	31/01/2025 15:40	31/01/2025 22:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	27526	142,98
1813	39	1	2025	13234	ACR01P2	ACR	BA02047032	1	3	31/01/2025 15:40	31/01/2025 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	150	27526	1151,25
1814	39	1	2025	13248	BBL01M3	BBL	37558351	1	3	31/01/2025 15:44	01/02/2025 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	40491	1187,27
1815	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	37558383	1	3	31/01/2025 15:46	01/02/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	34834	1317,50
1816	39	1	2025	15855	CND01C2	CND	37558383	1	3	31/01/2025 15:46	01/02/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	34834	70,93
1817	39	1	2025	15857	MCA01L1	MCA	37558419	1	3	31/01/2025 15:50	01/02/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	201	17273	5056,71
1818	39	1	2025	13332	MTI01P4	MTI	37558421	1	3	31/01/2025 15:50	01/02/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	42	15821	831,22
1819	39	1	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	37544489	1	3	31/01/2025 15:52	31/01/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	42324	64,88
1820	39	1	2025	16557	IPU01L5	IPU	37558487	1	3	31/01/2025 15:56	31/01/2025 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	24008	24,97
1821	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37562125	1	3	31/01/2025 15:59	01/02/2025 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	18863	67,12
1822	39	1	2025	13249	BCR01C9	BCR	37556439	1	3	31/01/2025 16:07	31/01/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	298	102640	715,20
1823	39	1	2025	13392	UMB01I2	UMB	DT37557805	1	3	31/01/2025 16:15	31/01/2025 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	44	11700	240,63
1824	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	37558637	1	3	31/01/2025 16:15	01/02/2025 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	42324	47,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1825	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	BA02047658	1	3	31/01/2025 16:15	31/01/2025 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	359	64758	1992,05
1826	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	BA02047658	1	3	31/01/2025 16:15	31/01/2025 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	508	64758	3299,32
1827	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	BA02047658	1	3	31/01/2025 16:15	31/01/2025 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	515	64758	1982,46
1828	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	BA02047658	1	3	31/01/2025 16:15	31/01/2025 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	476	64758	2168,84
1829	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	BA02047658	1	3	31/01/2025 16:15	31/01/2025 21:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	436	64758	2121,50
1830	39	1	2025	13248	BBL01M7	BBL	37558669	1	3	31/01/2025 16:17	01/02/2025 07:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	51	40491	781,21
1831	39	1	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37558673	1	3	31/01/2025 16:18	31/01/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	25600	35,99
1832	39	1	2025	13387	TNG01S5	TNG	37558695	1	3	31/01/2025 16:21	31/01/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	613	39394	1884,63
1833	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37558709	1	3	31/01/2025 16:22	31/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	21404	106,56
1834	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	37558723	1	3	31/01/2025 16:23	02/02/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	21	42324	684,83
1835	39	1	2025	13270	CAT01C4	CAT	37558753	1	3	31/01/2025 16:27	01/02/2025 07:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	41	52182	632,68
1836	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37558755	1	3	31/01/2025 16:27	01/02/2025 04:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	21272	436,49
1837	39	1	2025	16570	NVR01N5	NVR	37558757	1	3	31/01/2025 16:27	01/02/2025 08:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	27591	191,45
1838	39	1	2025	15854	JAB01F1	JAB	37558763	1	3	31/01/2025 16:28	31/01/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	41172	40,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1839	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37558805	1	3	31/01/2025 16:33	31/01/2025 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	21129	9,95
1840	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37558815	1	3	31/01/2025 16:34	01/02/2025 01:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26152	17,59
1841	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37558829	1	3	31/01/2025 16:37	01/02/2025 01:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	128	48587	1100,02
1842	39	1	2025	13239	ANN01P3	ANN	37558849	1	3	31/01/2025 16:38	31/01/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27691	8,59
1843	39	1	2025	13234	ACR01P4	ACR	37558891	1	3	31/01/2025 16:41	01/02/2025 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	27526	170,31
1844	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37558905	1	3	31/01/2025 16:42	31/01/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	157	12457	438,07
1845	39	1	2025	13244	ARP01M2	ARP	37558905	1	3	31/01/2025 16:42	31/01/2025 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	84	12457	259,79
1846	39	1	2025	13382	SLP01P1	SLP	37558927	1	3	31/01/2025 16:44	31/01/2025 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18496	3,26
1847	39	1	2025	13242	ART01N1	ART	37558933	1	3	31/01/2025 16:44	01/02/2025 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	38554	49,94
1848	39	1	2025	15854	JAB01F1	JAB	37558981	1	3	31/01/2025 16:48	31/01/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	6,48
1849	39	1	2025	13390	TRR01P1	TRR	37559019	1	3	31/01/2025 16:52	31/01/2025 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	23721	22,78
1850	39	1	2025	15504	GCN01N1	GCN	37559589	1	3	31/01/2025 16:53	01/02/2025 03:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	459	50825	4772,96
1851	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02047126	1	3	31/01/2025 16:55	31/01/2025 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	20287	85,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1852	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	37559051	1	3	31/01/2025 16:55	31/01/2025 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	22128	59,26
1853	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37559089	1	3	31/01/2025 16:57	01/02/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	21129	67,62
1854	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37559129	1	3	31/01/2025 17:00	31/01/2025 20:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	26952	45,65
1855	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37560373	1	3	31/01/2025 17:01	31/01/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26952	2,64
1856	39	1	2025	13282	DMU01M9	DMU	37559177	1	3	31/01/2025 17:05	01/02/2025 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58130	22,46
1857	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37559179	1	3	31/01/2025 17:05	01/02/2025 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	299	21129	5034,58
1858	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37559181	1	3	31/01/2025 17:05	31/01/2025 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	64758	53,30
1859	39	1	2025	15537	MCB01M4	MCB	37559215	1	3	31/01/2025 17:08	31/01/2025 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26184	3,52
1860	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	BA02047096	1	3	31/01/2025 17:09	31/01/2025 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2780	64758	381,48
1861	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	37559275	1	3	31/01/2025 17:12	31/01/2025 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	3,12
1862	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37559321	1	3	31/01/2025 17:17	01/02/2025 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	51183	77,65
1863	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37559321	1	3	31/01/2025 17:17	01/02/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	51183	117,81
1864	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37559335	1	3	31/01/2025 17:18	01/02/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	70	33593	1524,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1865	39	1	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37559069	1	3	31/01/2025 17:22	01/02/2025 08:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	302	21129	4524,63
1866	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37559385	1	3	31/01/2025 17:22	01/02/2025 09:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	21129	219,12
1867	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37560631	1	3	31/01/2025 17:25	01/02/2025 01:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	75	30779	614,17
1868	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37559431	1	3	31/01/2025 17:26	01/02/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21129	18,50
1869	39	1	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	37559431	1	3	31/01/2025 17:26	01/02/2025 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21129	111,71
1870	39	1	2025	13374	RSU01N7	RSU	37558681	1	3	31/01/2025 17:32	01/02/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	34903	43,11
1871	39	1	2025	13353	ORS01M1	ORS	37559509	1	3	31/01/2025 17:34	01/02/2025 02:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	10141	584,76
1872	39	1	2025	16568	ACP01C5	ACP	37559571	1	3	31/01/2025 17:39	31/01/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	30978	26,18
1873	39	1	2025	15500	IBP01I5	IBP	37559603	1	3	31/01/2025 17:41	01/02/2025 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	26054	818,31
1874	39	1	2025	16565	JZN01M1	JZN	37559633	1	3	31/01/2025 17:45	31/01/2025 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	75974	60,10
1875	39	1	2025	13280	DIF01I1	DIF	37559637	1	3	31/01/2025 17:45	01/02/2025 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	56440	134,89
1876	39	1	2025	15850	SNP01N2	SNP	37559647	1	3	31/01/2025 17:46	31/01/2025 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26952	9,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1877	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37560433	1	3	31/01/2025 17:49	01/02/2025 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	26152	86,99
1878	39	1	2025	16943	PDM01MA	PDM	37554497	1	3	31/01/2025 18:03	31/01/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	69	13805	310,10
1879	39	1	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37559853	1	3	31/01/2025 18:08	01/02/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	19897	21,93
1880	39	1	2025	15504	GCN01N5	GCN	37559841	1	3	31/01/2025 18:08	01/02/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	50825	535,39
1881	39	1	2025	13252	BBR01I3	BBR	37559857	1	3	31/01/2025 18:09	01/02/2025 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26117	18,07
1882	39	1	2025	13312	JGB01M3	JGB	37559911	1	3	31/01/2025 18:15	31/01/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	36228	170,81
1883	39	1	2025	13242	ART01N1	ART	37559983	1	3	31/01/2025 18:22	01/02/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	109	38554	691,00
1884	39	1	2025	15854	JAB01F1	JAB	37560047	1	3	31/01/2025 18:29	01/02/2025 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41172	13,68
1885	39	1	2025	16563	GBA01L4	GBA	37563431	1	3	31/01/2025 18:29	01/02/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	8669	220,01
1886	39	1	2025	13273	CRT01M3	CRT	BA02047658	1	3	31/01/2025 18:30	31/01/2025 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	540	64758	58,80
1887	39	1	2025	13317	JMA01M5	JMA	37553779	1	3	31/01/2025 18:32	31/01/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	97887	5,35
1888	39	1	2025	13258	CPS01L4	CPS	37560075	1	3	31/01/2025 18:32	01/02/2025 19:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	21184	100,74
1889	39	1	2025	13248	BBL01M2	BBL	37560079	1	3	31/01/2025 18:33	02/02/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	37	40491	1465,53
1890	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02047184	1	3	31/01/2025 18:34	01/02/2025 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	269	22128	1836,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1891	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02047184	1	3	31/01/2025 18:34	31/01/2025 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	510	22128	794,32
1892	39	1	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02047184	1	3	31/01/2025 18:34	31/01/2025 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	22128	10,79
1893	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37560089	1	3	31/01/2025 18:34	01/02/2025 04:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	32943	523,13
1894	39	1	2025	15858	ESB01S5	ESB	37560101	1	3	31/01/2025 18:35	01/02/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20841	15,90
1895	39	1	2025	13348	NVO01M2	NVO	37560115	1	3	31/01/2025 18:37	31/01/2025 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26152	10,72
1896	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	37560123	1	3	31/01/2025 18:38	31/01/2025 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	981	57232	1781,33
1897	39	1	2025	13256	PTR01I2	PTR	37550855	1	3	31/01/2025 18:40	31/01/2025 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	406	42324	836,81
1898	39	1	2025	16945	CSL01C4	CSL	37560165	1	3	31/01/2025 18:42	31/01/2025 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	32854	57,26
1899	39	1	2025	13238	AMT01P4	AMT	37558709	1	3	31/01/2025 18:43	31/01/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	21404	2,74
1900	39	1	2025	13273	CRT01M1	CRT	37560177	1	3	31/01/2025 18:44	01/02/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	64758	22,52
1901	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37560199	1	3	31/01/2025 18:45	01/02/2025 07:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	38554	791,74
1902	39	1	2025	13242	ART01N6	ART	37560199	1	3	31/01/2025 18:45	01/02/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	38554	18,78
1903	39	1	2025	13250	BFG01N4	BFG	37560215	1	3	31/01/2025 18:47	31/01/2025 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	49	20287	243,30
1904	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37560229	1	3	31/01/2025 18:48	01/02/2025 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	22128	181,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1905	39	1	2025	15849	IGT01M2	IGT	37560185	1	3	31/01/2025 18:51	31/01/2025 21:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	57232	25,13
1906	39	1	2025	13348	NVO01M3	NVO	37560275	1	3	31/01/2025 18:53	01/02/2025 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26152	28,27
1907	39	1	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02047126	1	3	31/01/2025 18:55	31/01/2025 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	47	20287	106,26
1908	39	1	2025	16567	MRG01C5	MRG	37560297	1	3	31/01/2025 18:56	01/02/2025 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	11	51183	200,55
1909	39	1	2025	13387	TNG01S3	TNG	37560315	1	3	31/01/2025 18:57	31/01/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	39394	16,15
1910	39	1	2025	16945	CSL01C3	CSL	37559641	1	3	31/01/2025 19:18	01/02/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	32854	61,63
1911	39	1	2025	13251	BRT01C5	BRT	37560463	1	3	31/01/2025 19:18	31/01/2025 22:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	49627	27,23
1912	39	1	2025	16946	CLN01F3	CLN	37560559	1	3	31/01/2025 19:35	01/02/2025 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	32327	13,84
1913	39	1	2025	13256	BRJ01S3	BRJ	37560587	1	3	31/01/2025 19:40	01/02/2025 05:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	42324	79,39
1914	39	1	2025	13256	BRJ01S3	BRJ	37560587	1	3	31/01/2025 19:40	31/01/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	137	42324	387,82
1915	39	1	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37560593	1	3	31/01/2025 19:40	01/02/2025 00:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	94	44377	490,24
1916	39	1	2025	16563	GBA01L3	GBA	37560595	1	3	31/01/2025 19:41	31/01/2025 22:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	8669	3,21
1917	39	1	2025	13244	ARP01M1	ARP	37560597	1	3	31/01/2025 19:41	02/02/2025 02:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	12457	92,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1918	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37556345	1	3	31/01/2025 19:49	01/02/2025 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	392	22128	1638,89
1919	39	1	2025	13235	VCS01C4	VCS	37560731	1	3	31/01/2025 20:01	01/02/2025 07:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	20571	70,87
1920	39	1	2025	16568	ACP01C6	ACP	37560789	1	3	31/01/2025 20:12	31/01/2025 21:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30978	1,12
1921	39	1	2025	13302	INP01N4	INP	37553377	1	3	31/01/2025 20:17	31/01/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	18863	75,43
1922	39	1	2025	13330	MSP01P4	MSP	37560837	1	3	31/01/2025 20:21	01/02/2025 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	32943	302,73
1923	39	1	2025	13257	CMM01C2	CMM	37560863	1	3	31/01/2025 20:26	31/01/2025 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	30779	22,84
1924	39	1	2025	16946	CLN01F1	CLN	37560885	1	3	31/01/2025 20:31	01/02/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32327	15,18
1925	39	1	2025	13257	CMM01C1	CMM	37560887	1	3	31/01/2025 20:31	01/02/2025 06:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	30779	118,91
1926	39	1	2025	13273	CRT01MA	CRT	37560983	1	3	31/01/2025 20:52	01/02/2025 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	64758	2517,40
1927	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	37561049	1	3	31/01/2025 21:08	01/02/2025 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	188	57232	645,57
1928	39	1	2025	13263	CCA01C4	CCA	37561103	1	3	31/01/2025 21:20	31/01/2025 23:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	314	68864	718,10
1929	39	1	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37561115	1	3	31/01/2025 21:23	01/02/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	153	33593	1989,64
1930	39	1	2025	13330	MSP01P2	MSP	37561183	1	3	31/01/2025 21:37	01/02/2025 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	82	32943	205,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NivelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1931	39	1	2025	13246	BLN01M2	BLN	37561451	1	3	31/01/2025 21:38	01/02/2025 05:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	40	21272	307,54
1932	39	1	2025	15853	AQZ01I5	AQZ	37561223	1	3	31/01/2025 21:48	01/02/2025 01:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	36423	64,99
1933	39	1	2025	15849	IGT01M8	IGT	37561257	1	3	31/01/2025 21:51	01/02/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	57232	58,65
1934	39	1	2025	15503	CRU01C2	CRU	37561259	1	3	31/01/2025 21:56	01/02/2025 05:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22128	7,48
1935	39	1	2025	13355	PCJ01P9	PCJ	37561285	1	3	31/01/2025 22:08	01/02/2025 01:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	110	44377	389,80
1936	39	1	2025	13282	DID01F8	DID	37561291	1	3	31/01/2025 22:10	01/02/2025 03:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	109	58130	549,18
1937	39	1	2025	13256	BRJ01S3	BRJ	37560587	1	3	31/01/2025 22:30	01/02/2025 05:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	42324	56,74
1938	39	1	2025	13308	ITK01I8	ITK	37558829	1	3	31/01/2025 23:12	01/02/2025 01:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	91	48587	182,68
1939	39	1	2025	13282	DID01F4	DID	37561445	1	3	31/01/2025 23:12	01/02/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	94	58130	1026,38
1940	39	1	2025	16945	CSL01C7	CSL	37541107	1	3	31/01/2025 23:20	01/02/2025 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	32854	75,40

ANEXO II - Laudo meteorológico

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
de 28/01/2025 a 01/02/2025 na Área de Atuação
da ENEL-CE**



SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO
3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE
4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA
5. CONCLUSÃO
6. REFERÊNCIAS
7. RESPONSABILIDADES

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 28/01 a 01/02/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

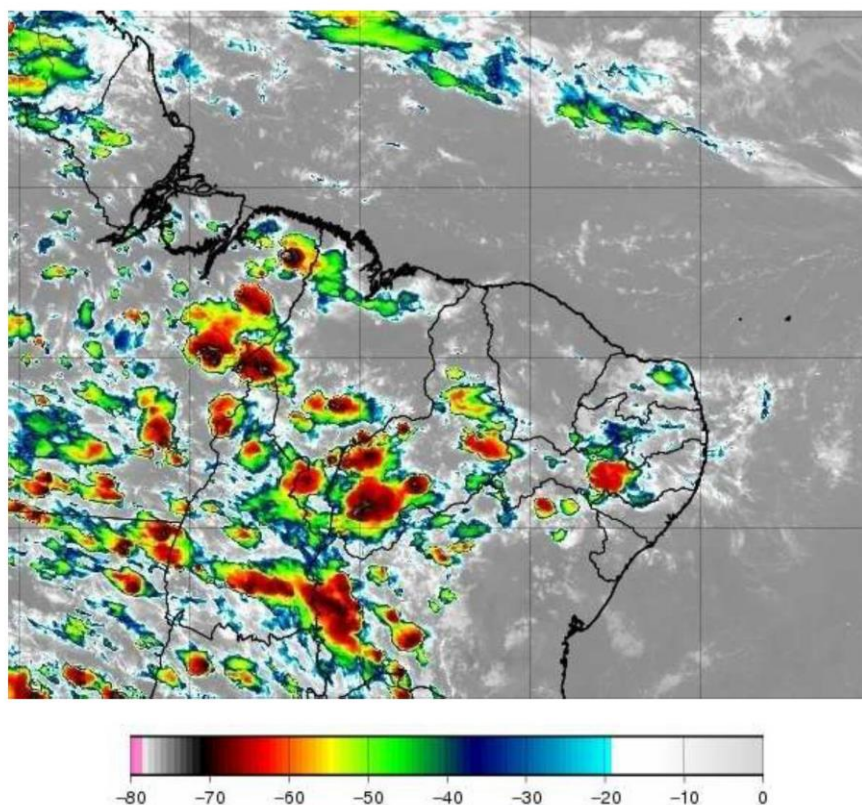



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 às 22:10 UT do dia 28/01. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.


Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.


2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas (Figura 2), chuvas (Figura 3) e rajadas de vento (Figura 4).

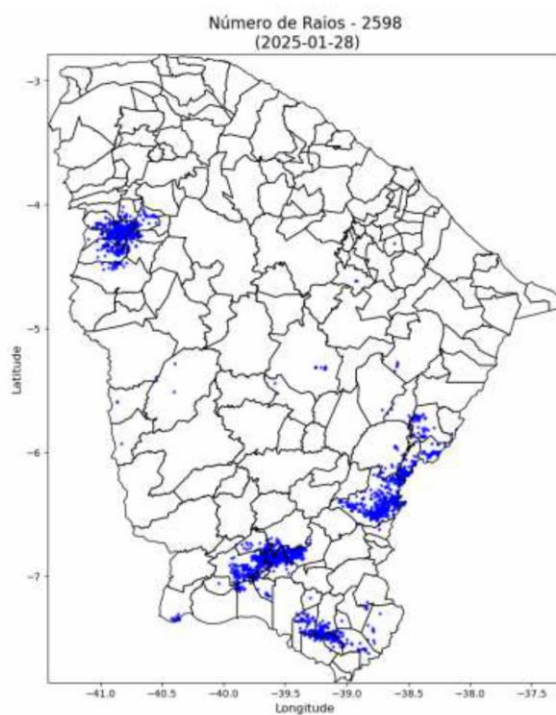

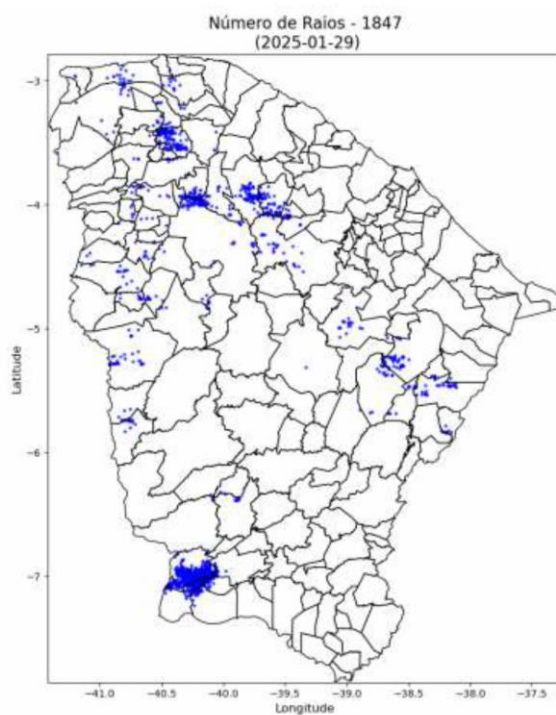

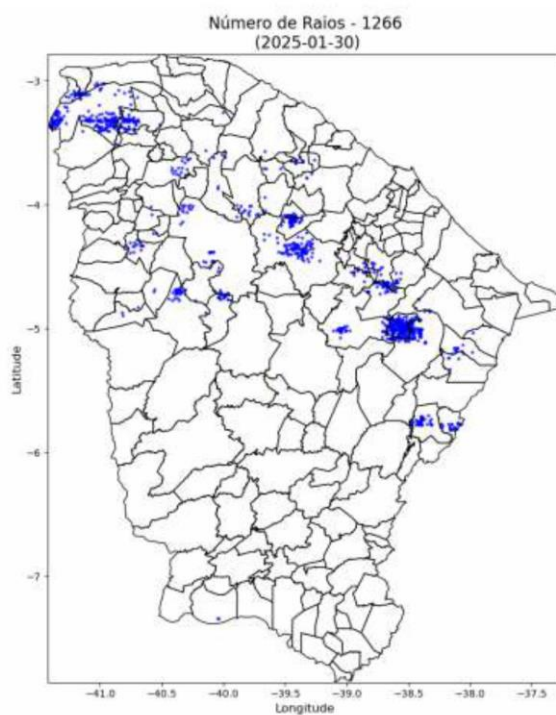

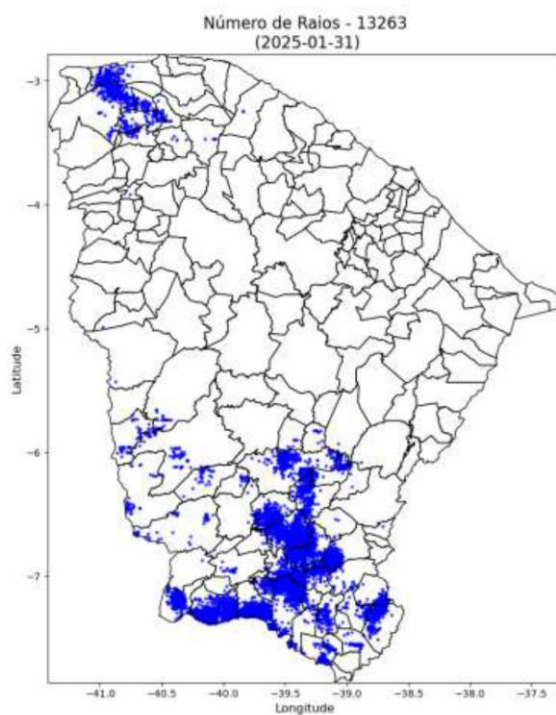

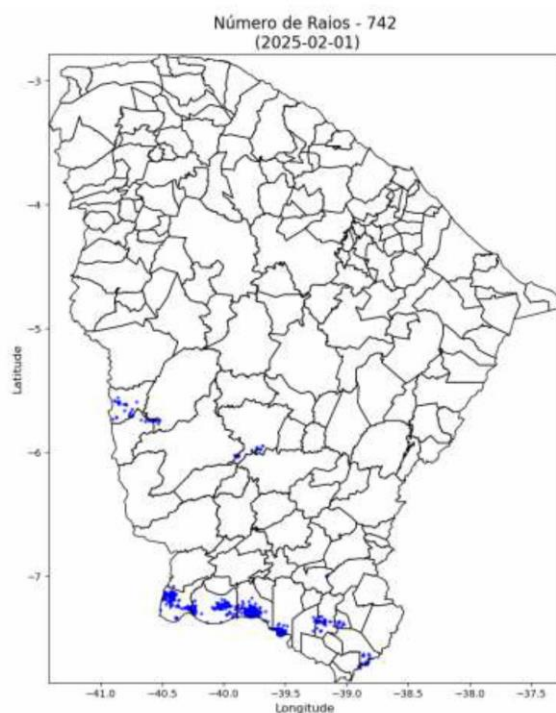
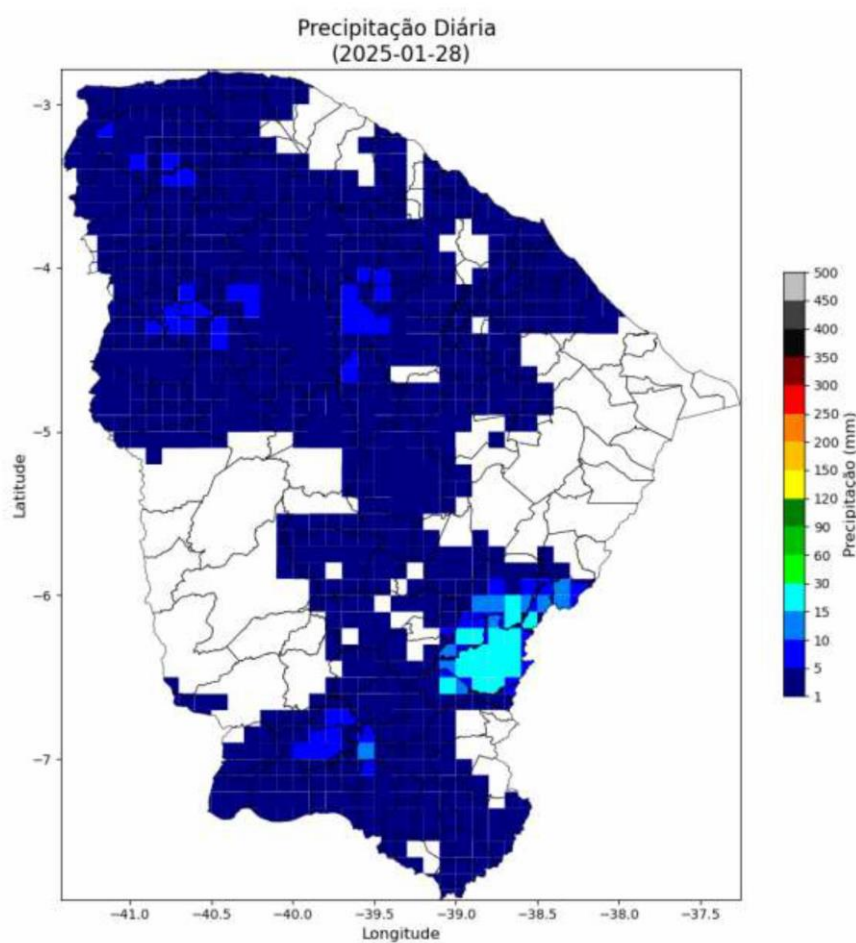
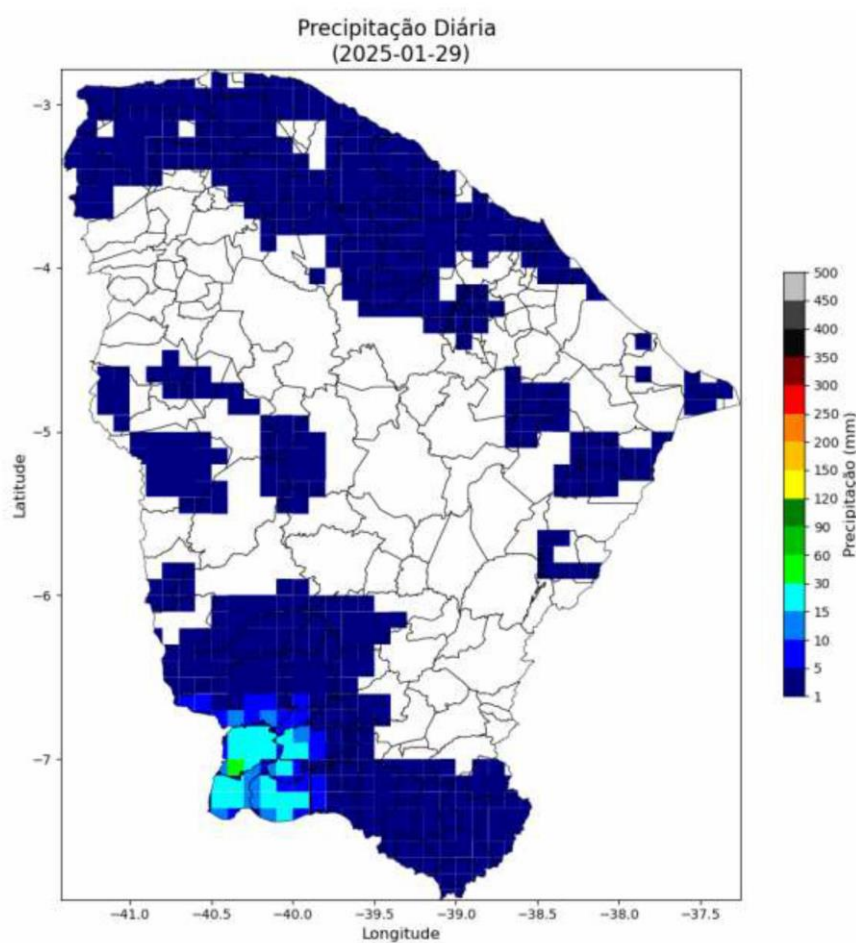
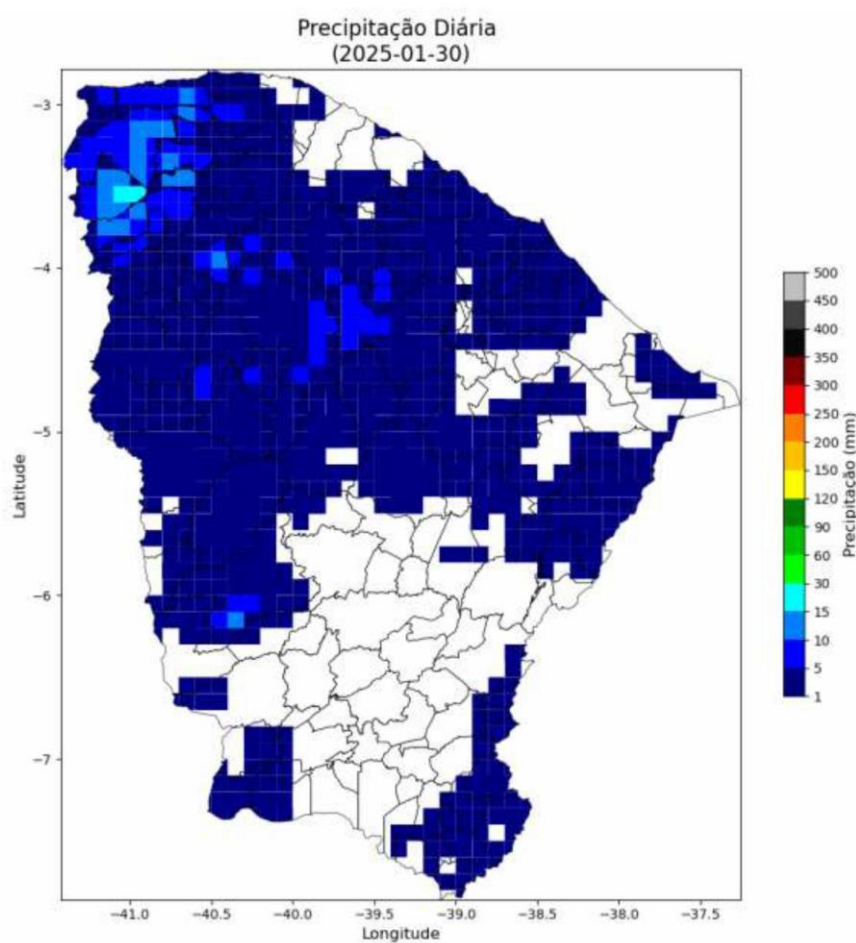
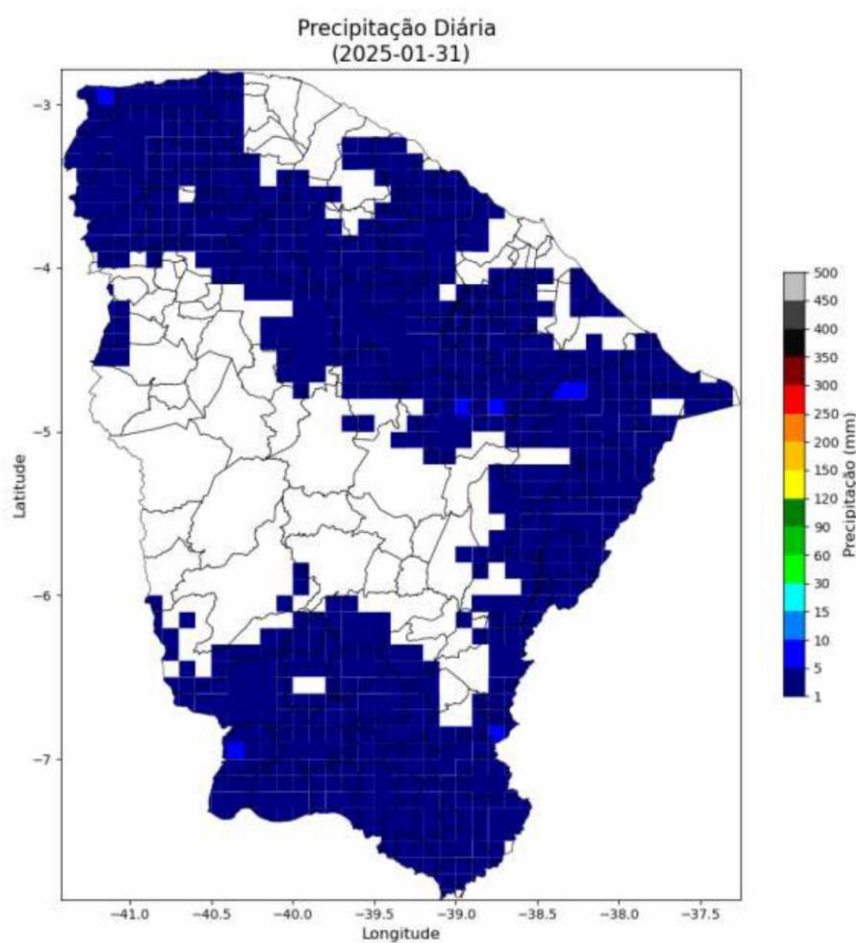


Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 28/01 a 01/02.









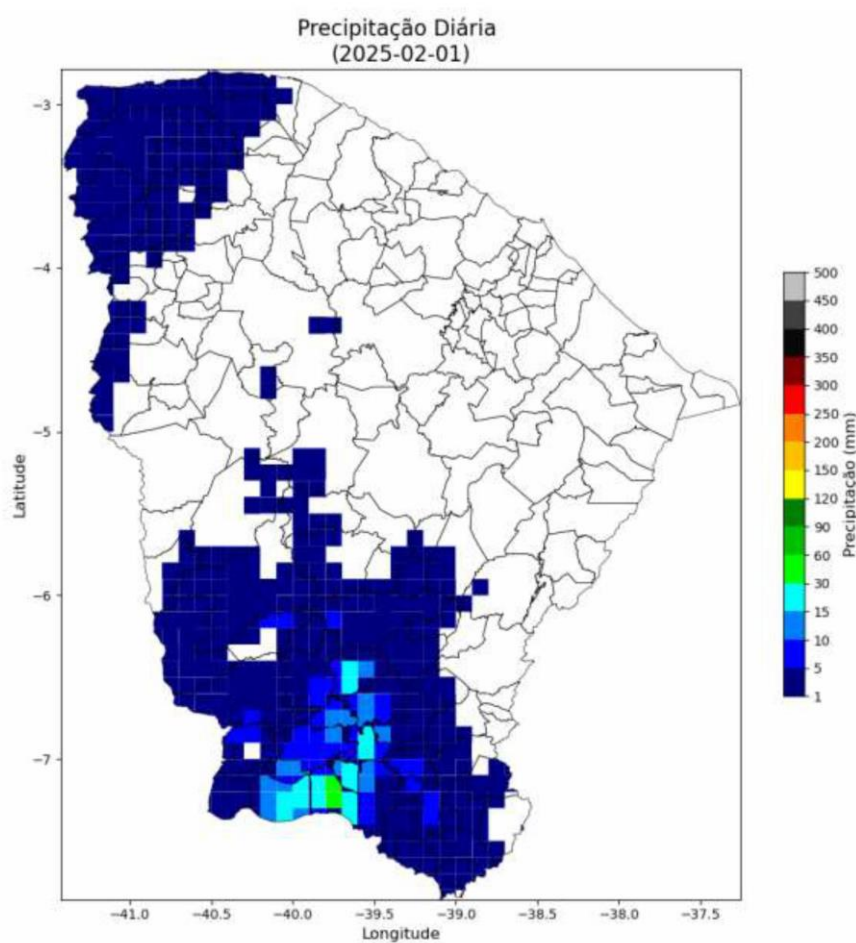
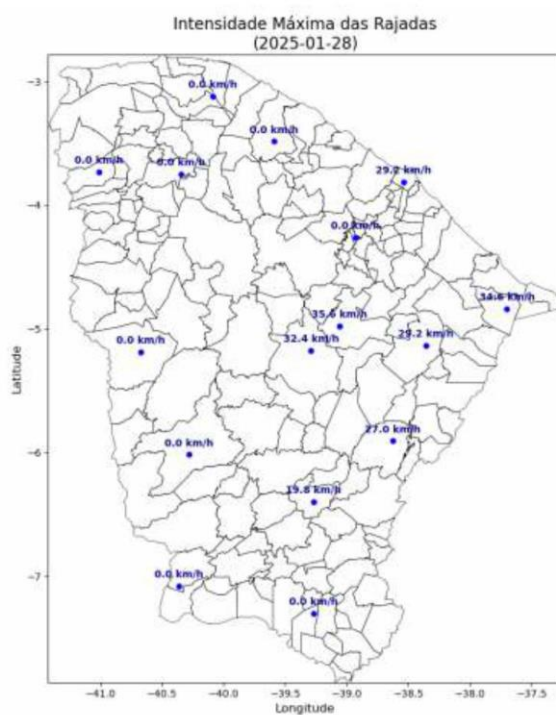
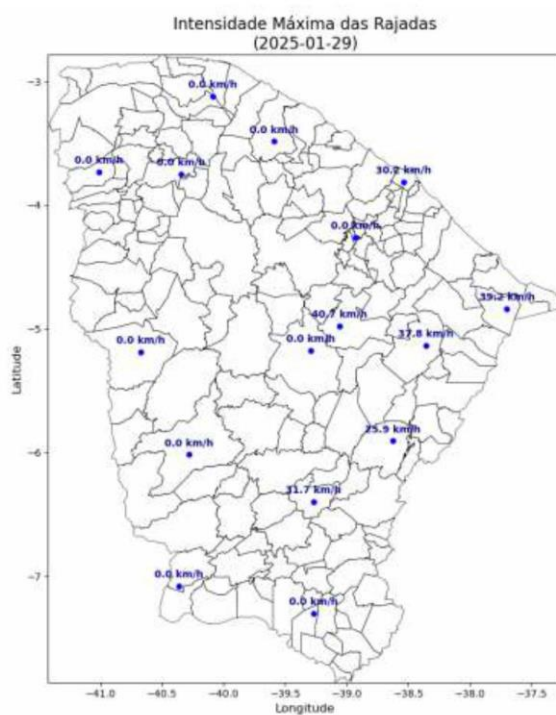
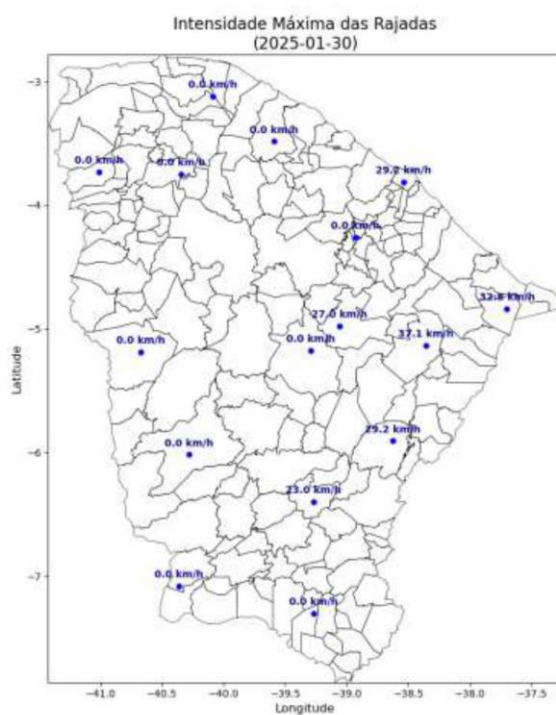
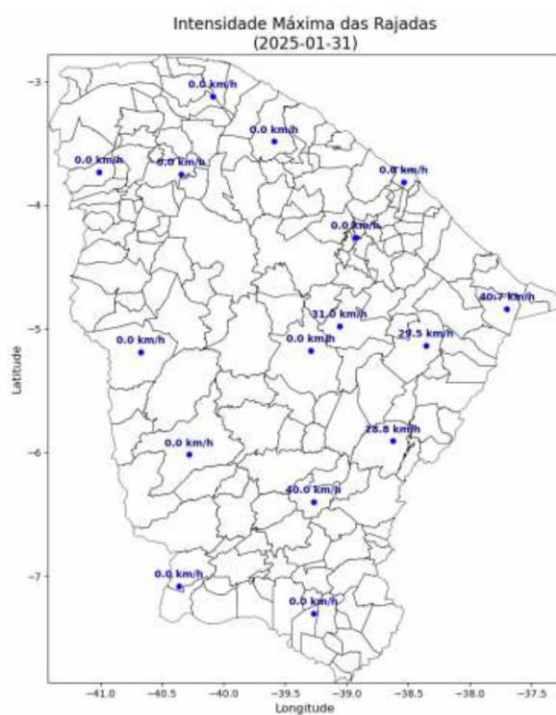


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 28/01 a 01/02.









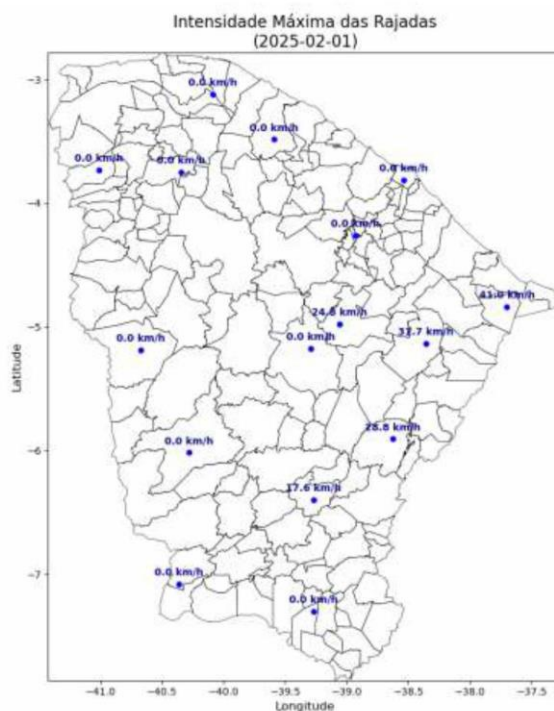


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 28/01 a 01/02.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Ceará. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registradas rajadas de vento muito forte de até 41 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento fresco, capaz de derrubar galhos de árvores sobre a rede elétrica.
3. Foram registradas chuvas fortes até 60 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi muito alta com 19.716 descargas registradas na área de atuação da Enel/CE.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 4 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Ceará no período, conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Ceará [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas e chuvas moderadas durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.



Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 28/01/2025 a 01/02/2025.

Número/Código Evento	2025-011/ENEL CE
Número/Código do Laudo	011/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	03h00min 28/01 - 23h00min 31/01
Centro sul	08h00min 28/01 - 22h00min 31/01
Leste	04h00min 28/01 - 19h00min 31/01
Centro norte	02h00min 28/01 - 17h00min 31/01
Fortaleza	11h00min 28/01 - 14h00min 31/01
Metropolitana	02h00min 28/01 - 00h00min 01/02
Atlântico	06h00min 28/01 - 17h00min 31/01
Norte	00h00min 28/01 - 22h00min 31/01

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Portal Miséria em: <https://www.miseria.com.br/ultimas-noticias/cariri/chuvas-no-cariri-devem-de-manter-ate-sexta-feira-31/>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior

Consultor Técnico
CREA 5061488869